

3255329

EAN nr.

Teller nr.

Stand I II

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF-OF-TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : *Woning*Plaats van onderzoek : *Nieuwmarkt 17 1030 Antwerpen*Eigendom van : *Glasmeir Tong Nieuwmarkt 17 A 10*Opdrachtgever : *den*Installateur : *den*

BTW :

ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum :

Onderzoeker : *Steenbeek R*Datum van onderzoek : *24/9/10*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230-V 3 x 380-V +- N- Max. Beveiliging : *63A* Omschakelaar : standHoofdbeveiliging : Zek. : *100A* Schak. : *del 74 6 11 A 200*Meter-bordverbinding : kabeltype : *XLS* aantal geleiders : doorsnede : mm²Voedingsbekabeling : kabeltype : *100A* aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / penne / horizontale geleiders Sectie : *35* mm² Spreidingswaarde : *501* ΩAantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *25* Algemene isolatieweerstand : *5* MΩDiff. schak. : algemene : *24 63A Δ 30* mA bijkomende : *24 63A Δ 30* mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoordequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *24/9/10*, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding; uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstdoelmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be


BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49


2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier:
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.











1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en


NOTA HUURDEURS, EIGENAARS - Krachten het AREI bent U verplicht:
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische


03/005N/09/09/150

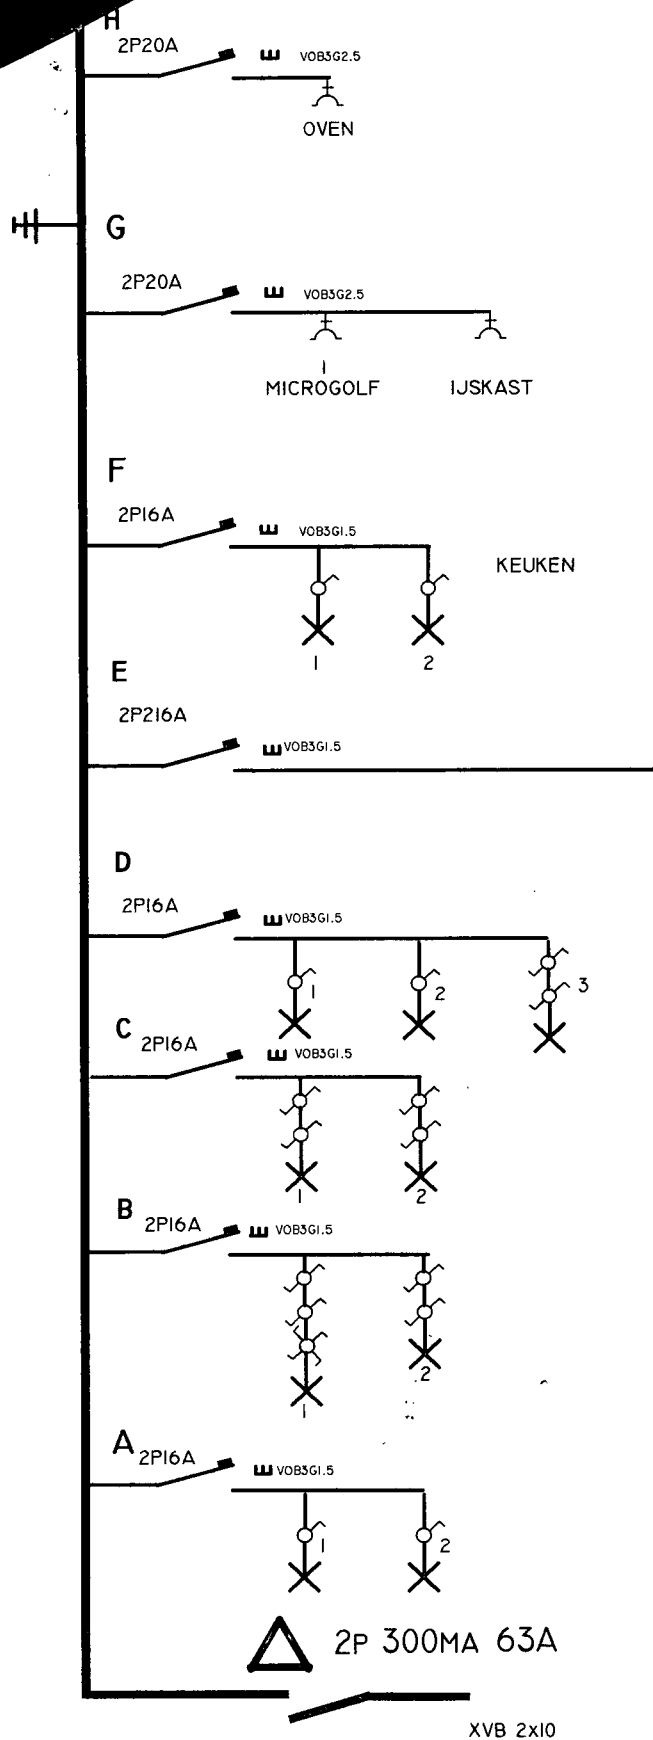

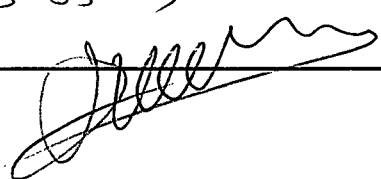DATUM: 27-09-2010	PV.NR.	ONDERZOEKER STROOBANTS
EIGENAAR: KAPERS K. NIEUWSTRAAT 19 2630 AARTSELAAR	INSTALLATEUR: KAPERS K. NIEUWSTRAAT 19 2630 AARTSELAAR	GEKEURD DOOR: O.C.B. 28/9/10 3855329 

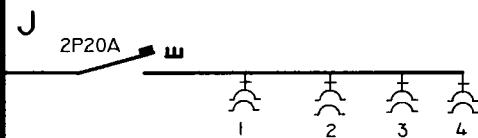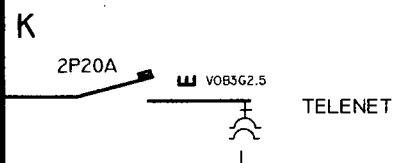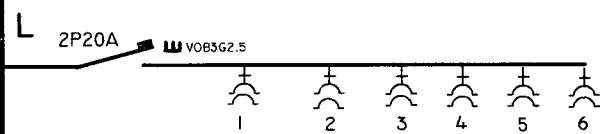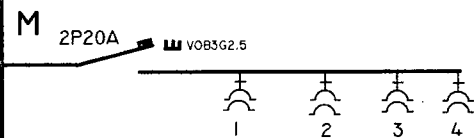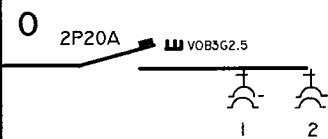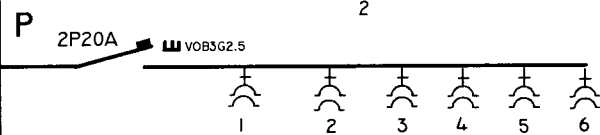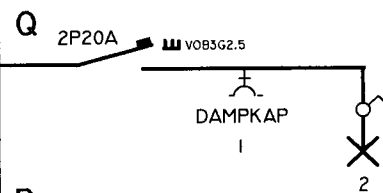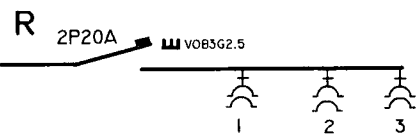


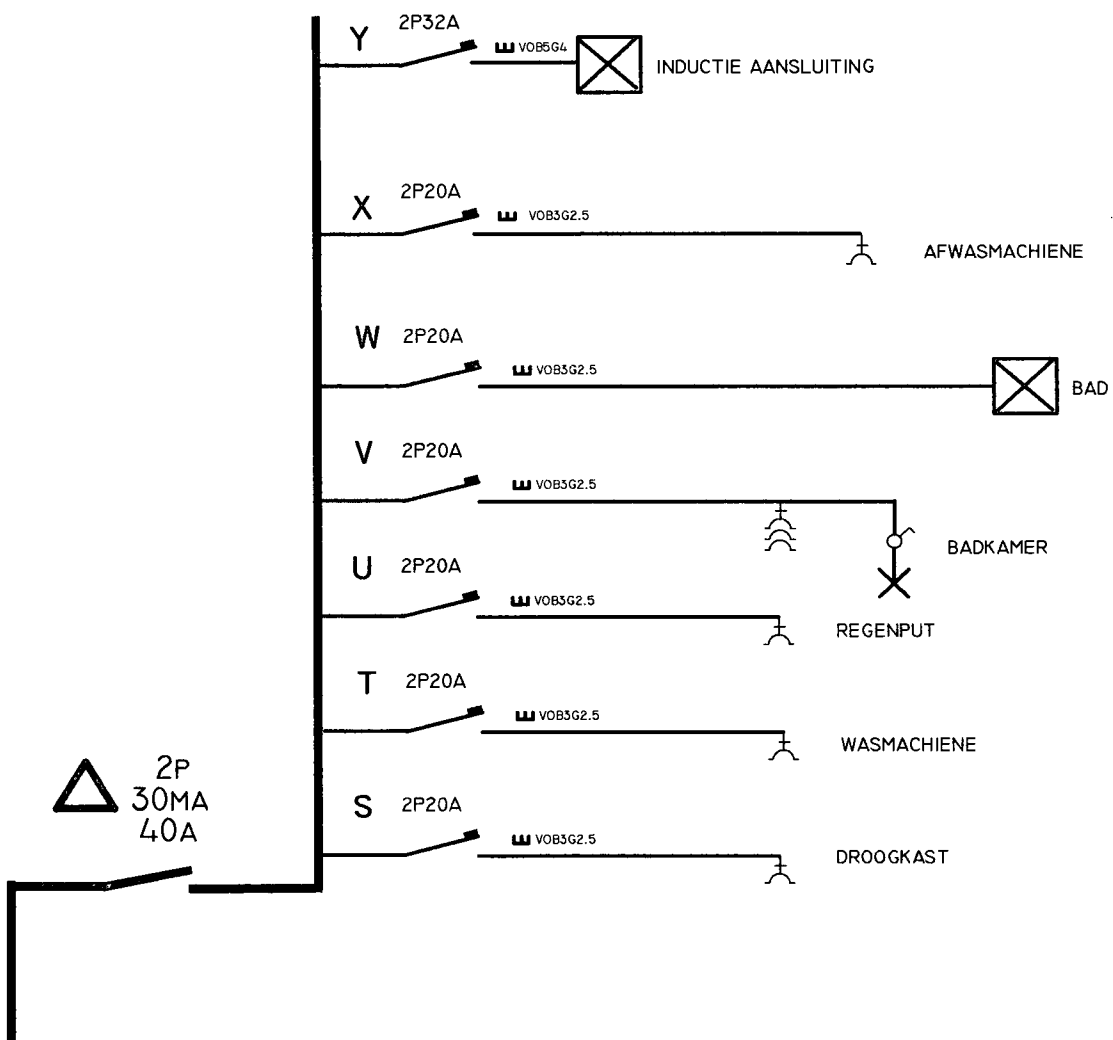

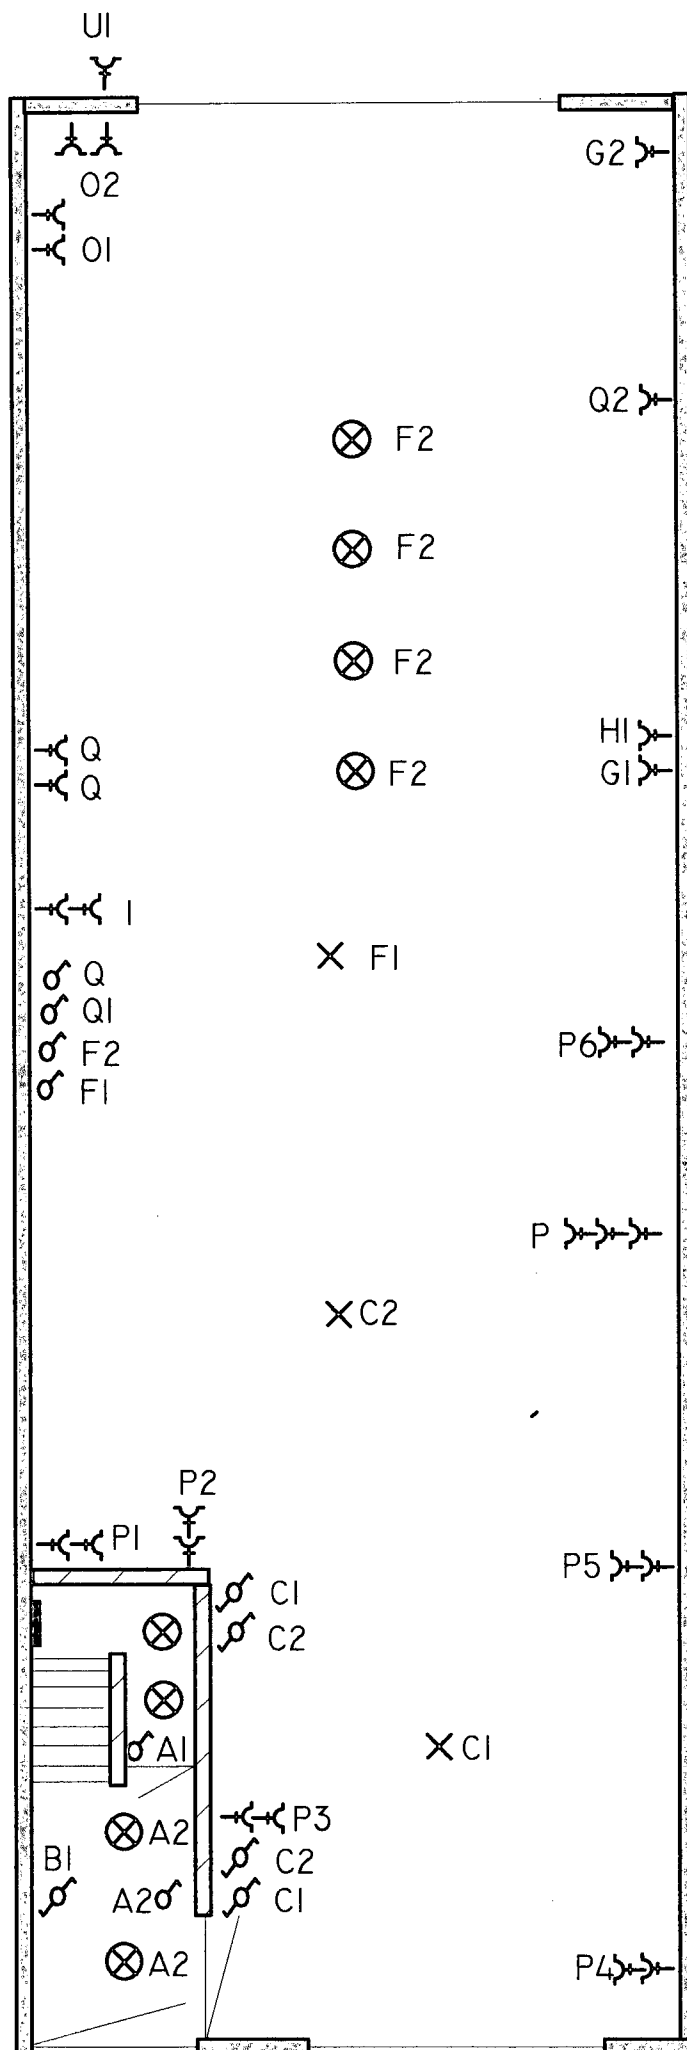


GELIJKVLOERS

KAPERS K.
NIEUWSTRAAT 19
2630 AARTSELAAR

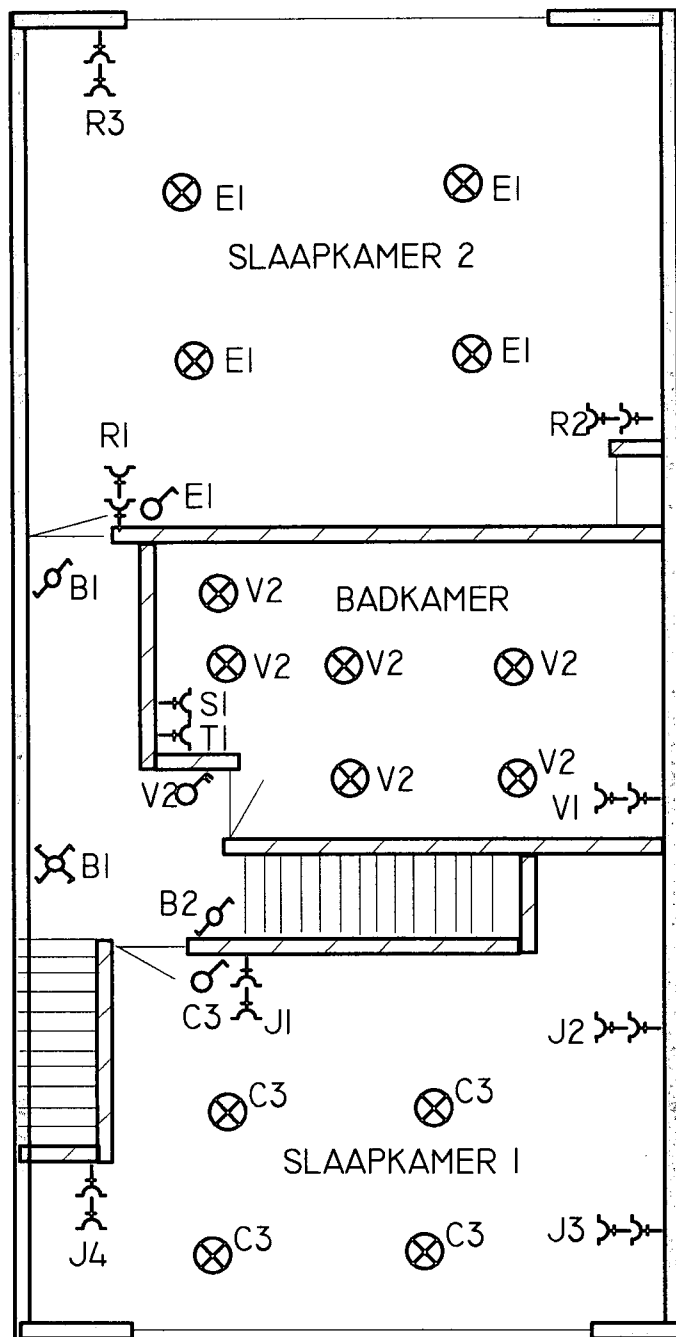


EERSTE VERDIEP

KAPERS K.
NIEUWSTRAAT 19
2630 AARTSELAAR

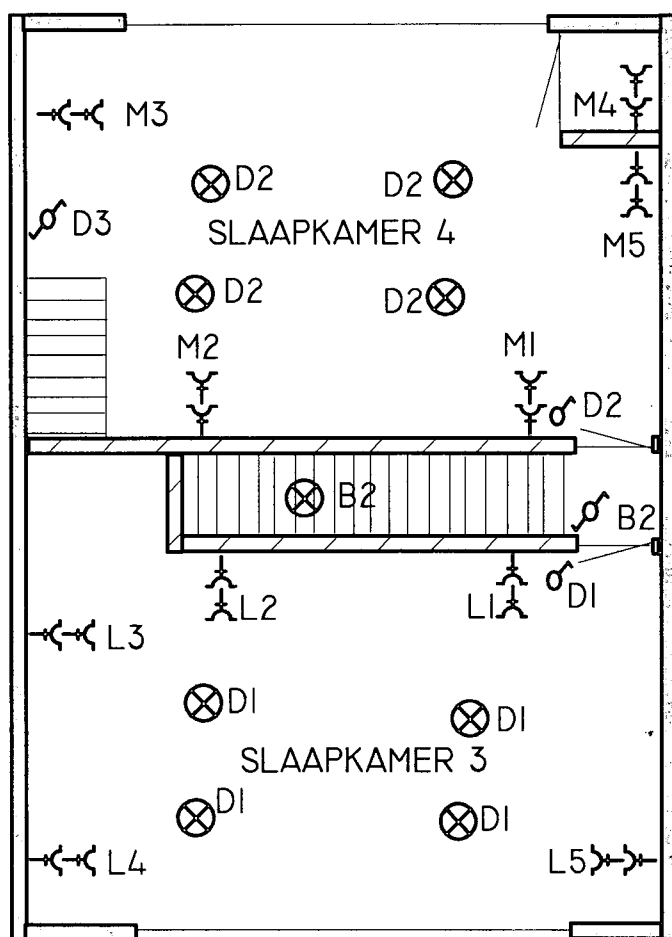

TWEEDE VERDIEP
KAPERS K.
NIEUWSTRAAT 19
2630 AARTSELAAR

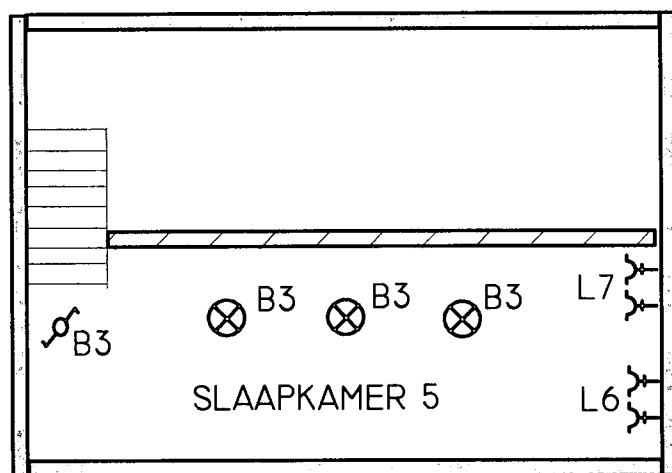

ZOLDER VERDIEP
KAPERS K.
NIEUWSTRAAT 19
2630 AARTSELAAR