

Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 **Lieu du contrôle:** Rue du commerce 17 4960 Bassenge Belgique

Boîte: 17

📄 **Type de contrôle:** Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 **Date du contrôle:**
23/03/2026

📅 **Prochaine visite avant le:**
23/03/2051

👤 **Agent-visiteur:**
Jonathan Barrero

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	Ma Coordination
Adresse	Rue du Tilleul 42/27, 1640 Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	Rue du Commerce 17 4960 Bassenge
Adresse	Rue du commerce 17 4960 Bassenge Belgique
Installateur	
Nom	Ma Coordination
TVA	BE1018087650

Identification de l'installation électrique

Adresse	Rue du commerce 17 4960 Bassenge Belgique
Numéro de compteur	56990023
GRD	Résa
Type de locaux	Maison 17

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2023 et après le 01/06/2020 Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Fondations	avant 81
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Résa
Numéro de compteur	56990023
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	EXVB 4X16
Tension de service	3 x 400 V + N
Protection générale	20 4P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	14,96
Description de l'installation	Voir schémas

Contrôles et essai

Équipements de test:

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	14,96
Isolement ($M\Omega$)	0,81
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



**Atlas
Contrôle .**

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Rapport N° 105.498 - Original



Infractions

Néant

Remarques

Le contrôle est effectué sur les parties visibles de l'installation et en date de celui-ci.

Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Jonathan Barrero

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.


L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes



Tableau 1

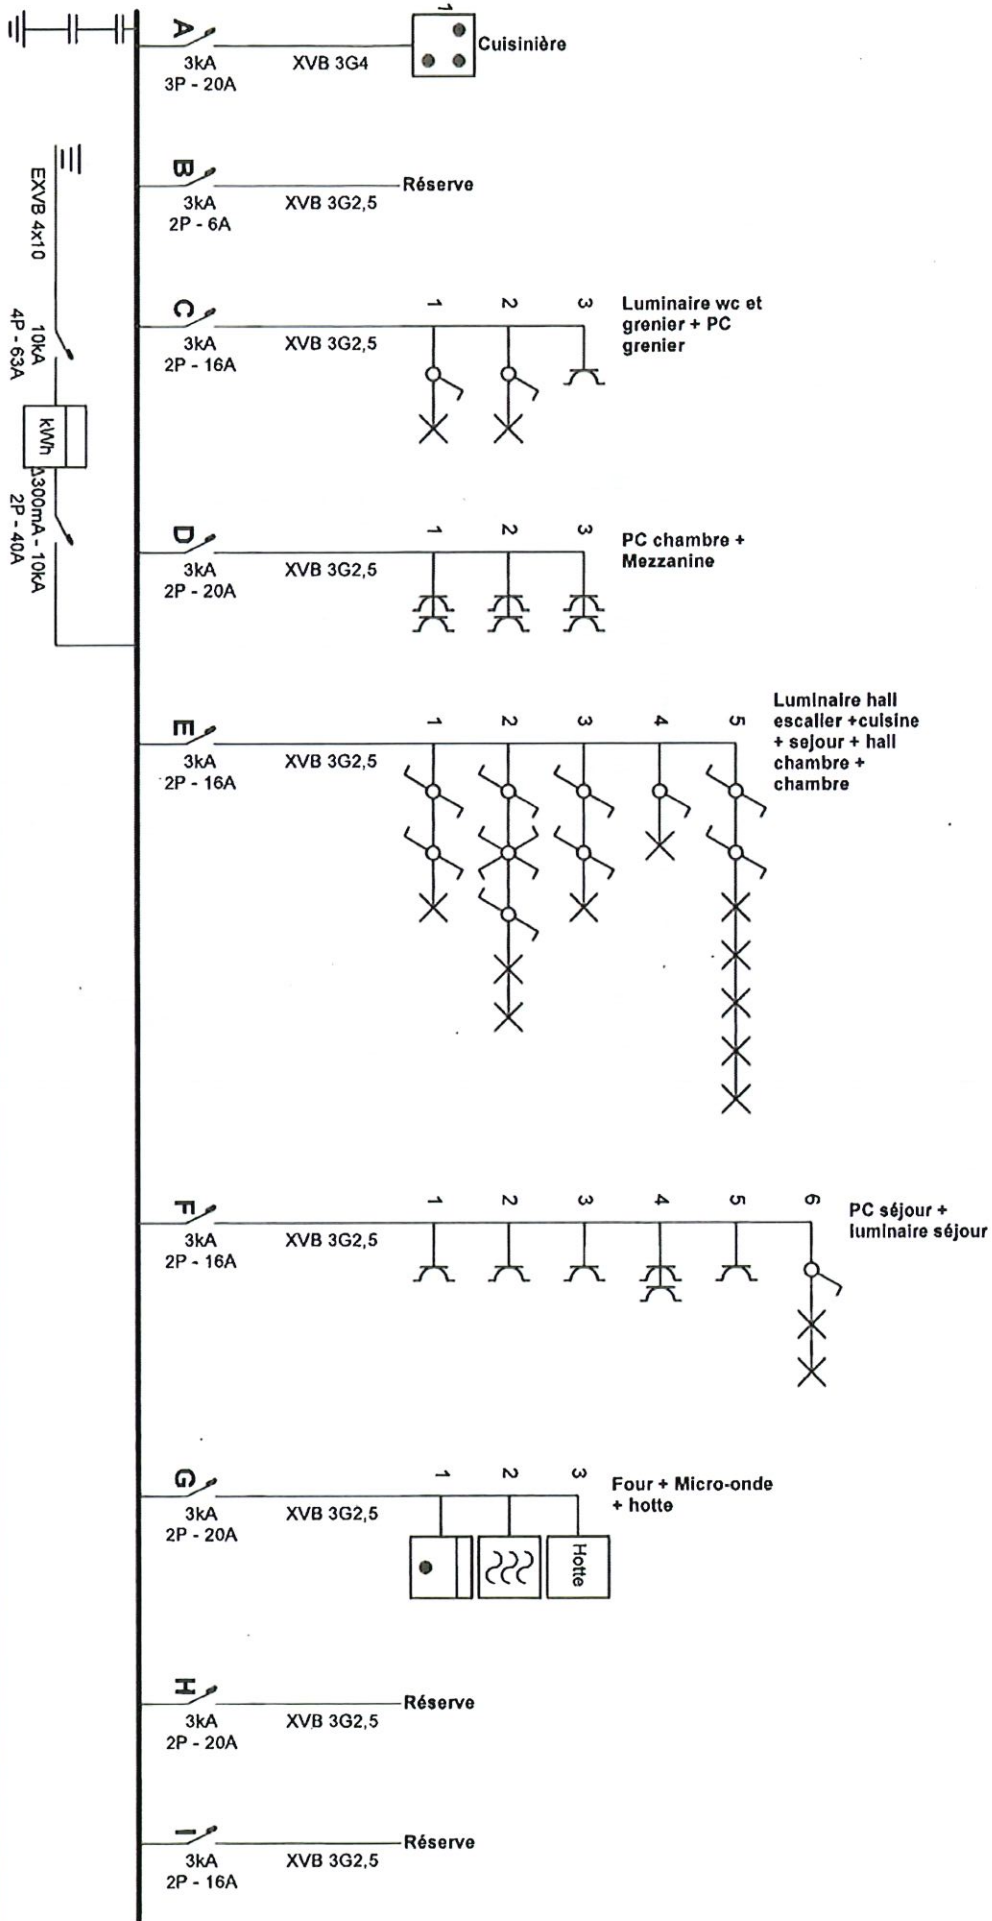

ATLAS CONTROL

erkend keuringsorganisme
organisme agréé
DOMINIQUE BARREAU
663-INSIP

23/03/16

Adresse de l'installation électrique

Rue du commerce 17
4690 Bassenge
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

P. 1/6

Schéma unifilaire

3 x 400V + N - 50Hz

ATLAS CONTROLE

entend Kauningsorgantisme
Orpasmene agrie
CONATIAN-BARRERO
065-11517

23/03/16


Adresse de l'installation électrique

Rue du commerce 17
4690 Bassenge
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/6
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz

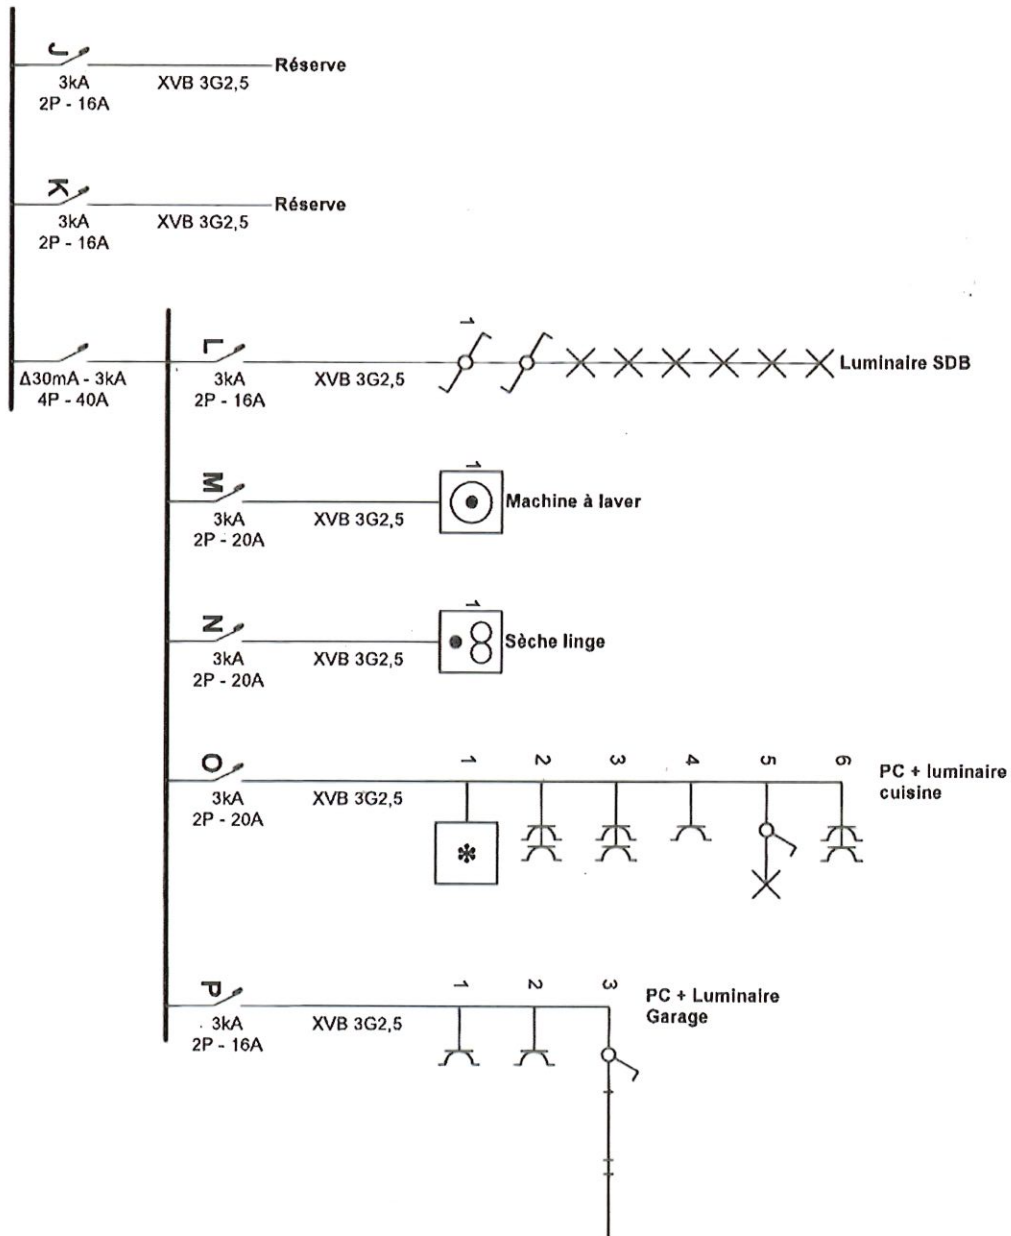

▼ Rez-de-chaussée

CE PLAN EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ ET À LA PRÉCISION DES DIMENSIONS

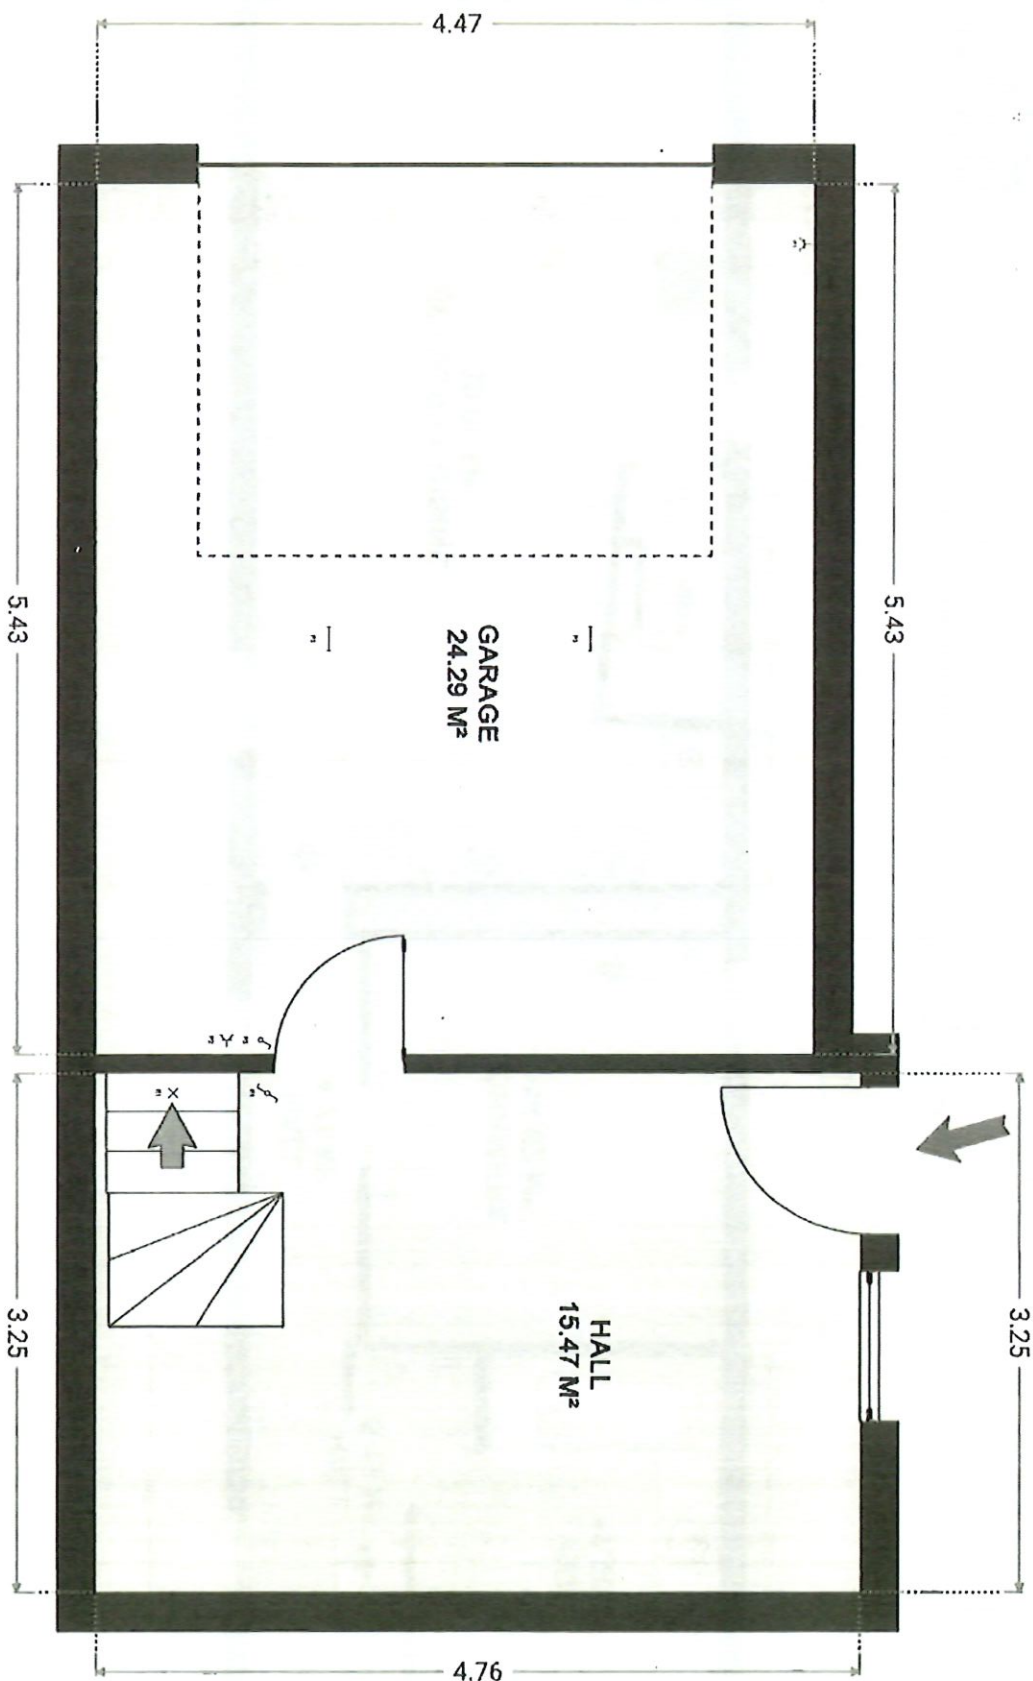

ATLAS CONTROL

entend keuringsorganisme
organisme agréé
JONATHAN BOUTERO
683-INSP

23/03/26

Adresse de l'installation électrique

Rue du commerce 17
4690 Bassenge
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


P. 3/6

Schéma de position

3 x 400V + N - 50Hz

▼ 1er étage

CE PLAN EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ ET À LA PRÉCISION DES DIMENSIONS

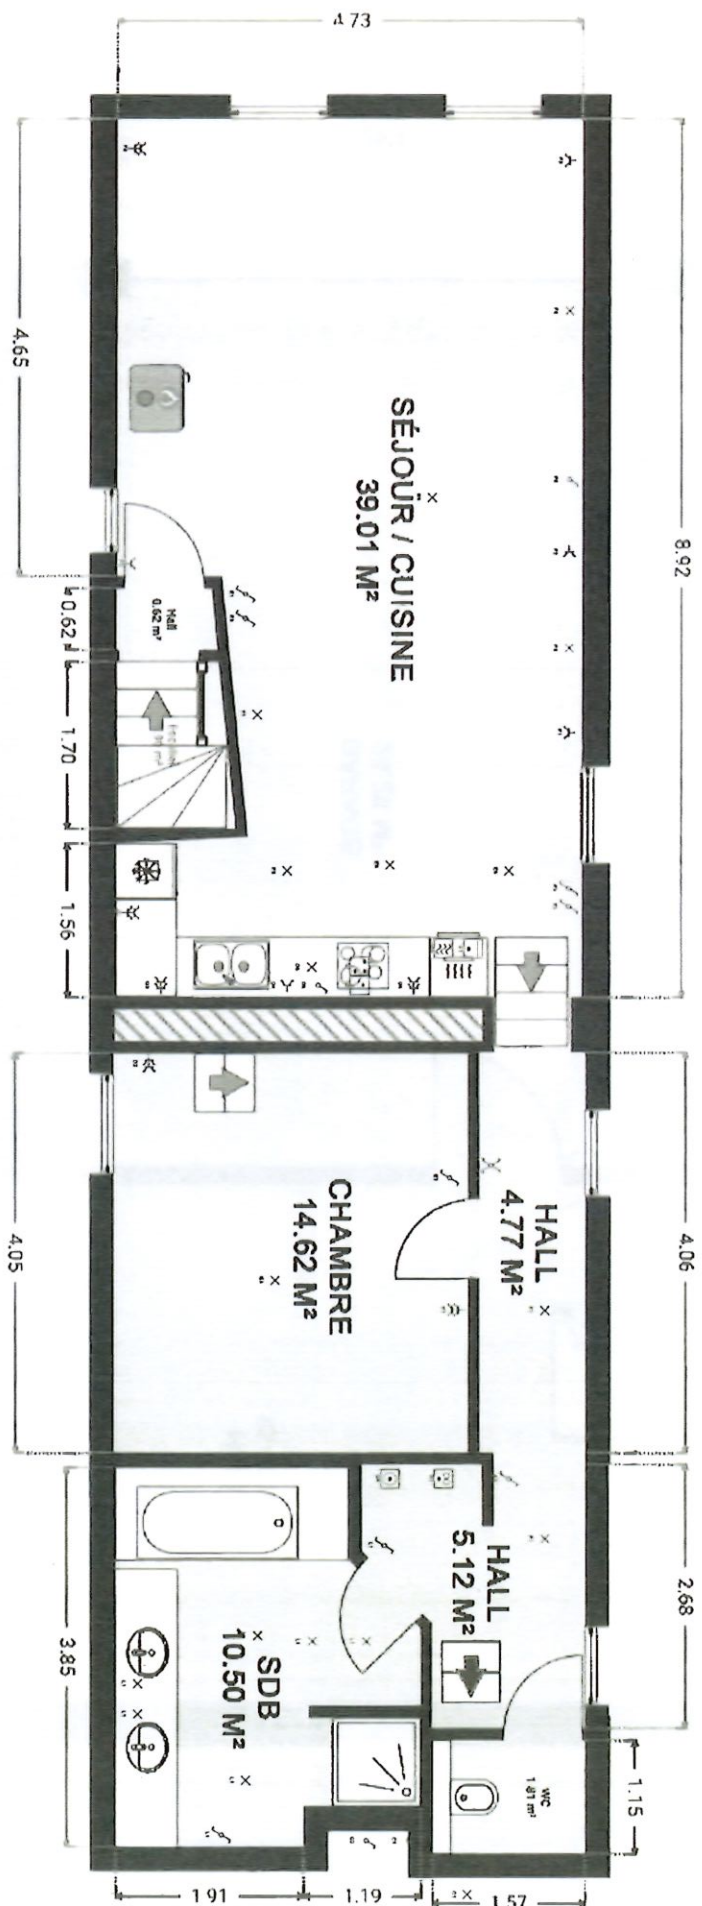

ATLAS CONTROLE

expert leuvingsorganisme
organisme agréé
JONATHAN BARBERO
863-INSP

13/03/16

Adresse de l'installation électrique

Rue du commerce 17
4690 Bassenge
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

P. 4/5
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

▼ 2e étage

CE PLAN EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ ET À LA PRÉCISION DES DIMENSIONS

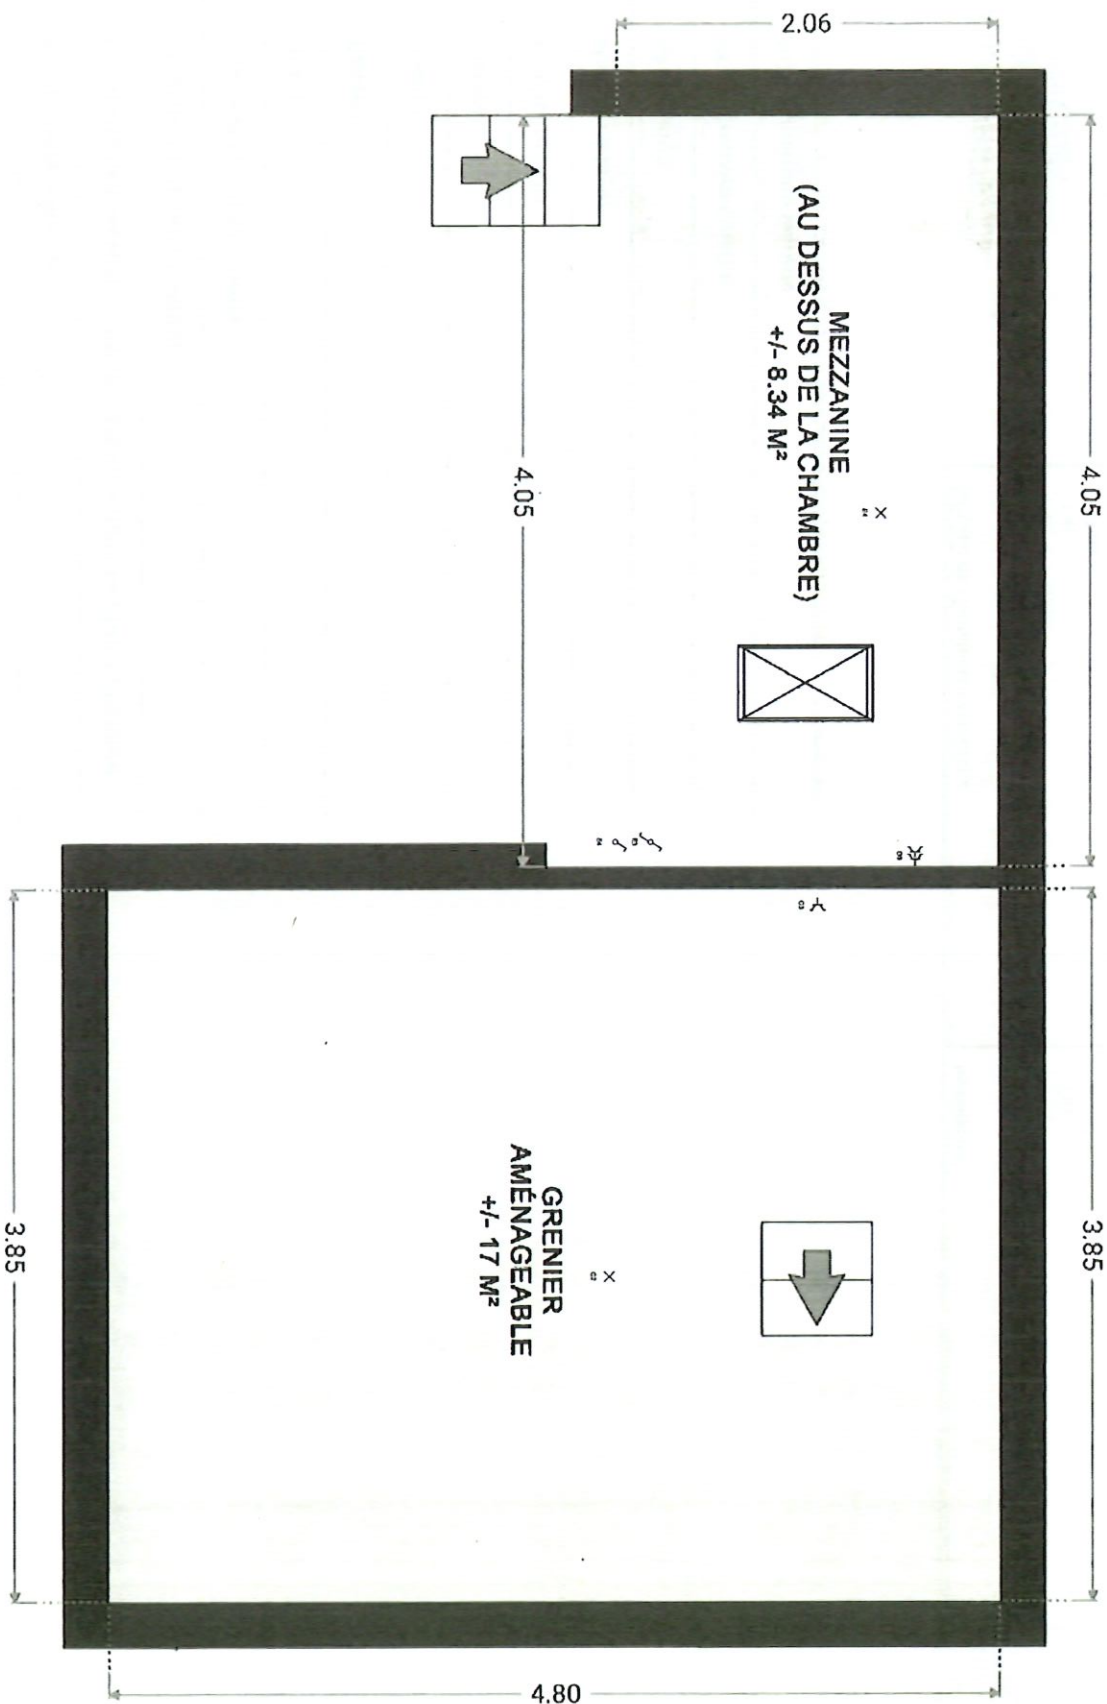

ATLAS-CONTROL

entend keuringsorganisme
algemeen advies
LONATHAN BARBERO
663-INSPI

23/03/26

Adresse de l'installation électrique

Rue du commerce 17
4690 Bassenge
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 5/6
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

A:	Cuisinière
B:	Réserve
C:	Luminaire wc et grenier + PC grenier
D:	PC chambre + Mezzanine
E:	Luminaire hall escalier + cuisine + séjour + hall chambre + chambre
F:	PC séjour + luminaire séjour
G:	Four + Micro-onde + hotte
H:	Réserve
I:	Réserve
J:	Réserve
K:	Réserve
L:	Luminaire SDB
M:	Machine à laver
N:	Sèche linge
O:	PC + luminaire cuisine
P:	PC + Luminaire Garage



23/03/26

Adresse de l'installation électrique Rue du commerce 17 4690 Bassenge Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 6/6 Liste des circuits 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	---	---