

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 28/09/2021 Date d'émission du rapport: 28/09/2021
 Rapport N°: 0311-210928-03

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
 T: 04 253 19 72 E: btv.liege@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0311

Identification des tiers:

Cliant: BERNARD GILLET
 Adresse: AVENUE ANDRÉ ERNST 1, 4800 VERVIERS
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: DEZOPPY
 Adresse: RUE RENIER 22, 4800 VERVIERS
 Responsable des travaux: BERNARD GILLET
 Adresse: AVENUE ANDRÉ ERNST 1, 4800 VERVIERS
 Numéro de TVA: 0479218602

Identification de l'installation électrique:

Nom: DEZOPPY
 Adresse: RUE RENIER 22, 4800 VERVIERS
 Code EAN:
 Numéro compteur: 1sag1100300285
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: Appartement

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - modification/extension importante (6.4), Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3 of 8.4.4)
 Date de la réalisation de l'installation: Avant 01/10/1981, A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020, A partir du 01/06/2020

Informations contenu controle:

1 Le contrôle ne porte que sur le tgbt et les circuits caves et non sur les départs vers étages.
 Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



RE06_01-08_01 09-21
 N° Rapport: 0311-210928-03

1 / 3

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VOB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 50A


Type de coupure générale: 2P 63A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 12 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 63 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

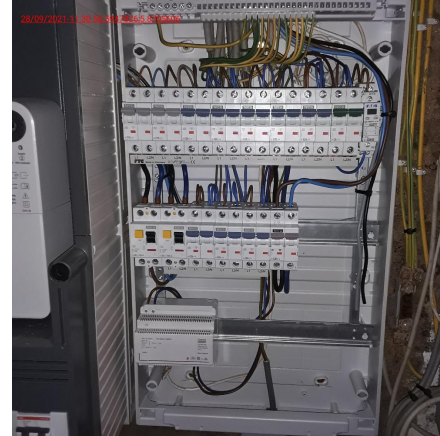

Localisation des canalisations souterraines: communiqué oralement

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 14 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 10 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 28/09/2046
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.



RE06_01-08_01 09-21

N° Rapport: 0311-210928-03



Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0311 p.o. du directeur technique

28/09/21 11:33

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

RE06_01-08_01 09-21

N° Rapport: 0311-210928-03

