

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Teller nr.

Index:

O. ref.: 22179/G
U. ref.:

VERSLAG NR 90111214

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 21/11/08 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen:

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V

Bescherming van de aansluiting

bedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type

Type van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9

RA: 2.5 Ohm; RI tot 2.5 MOhm

BESCHRIJVING:

4 eenf. kumpen 20A
1 " 4 16A
1 " 4 32A
3 " " 20A op de 300A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangevoerde van de stroomvoeder

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1

De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/08 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER

De directeur,

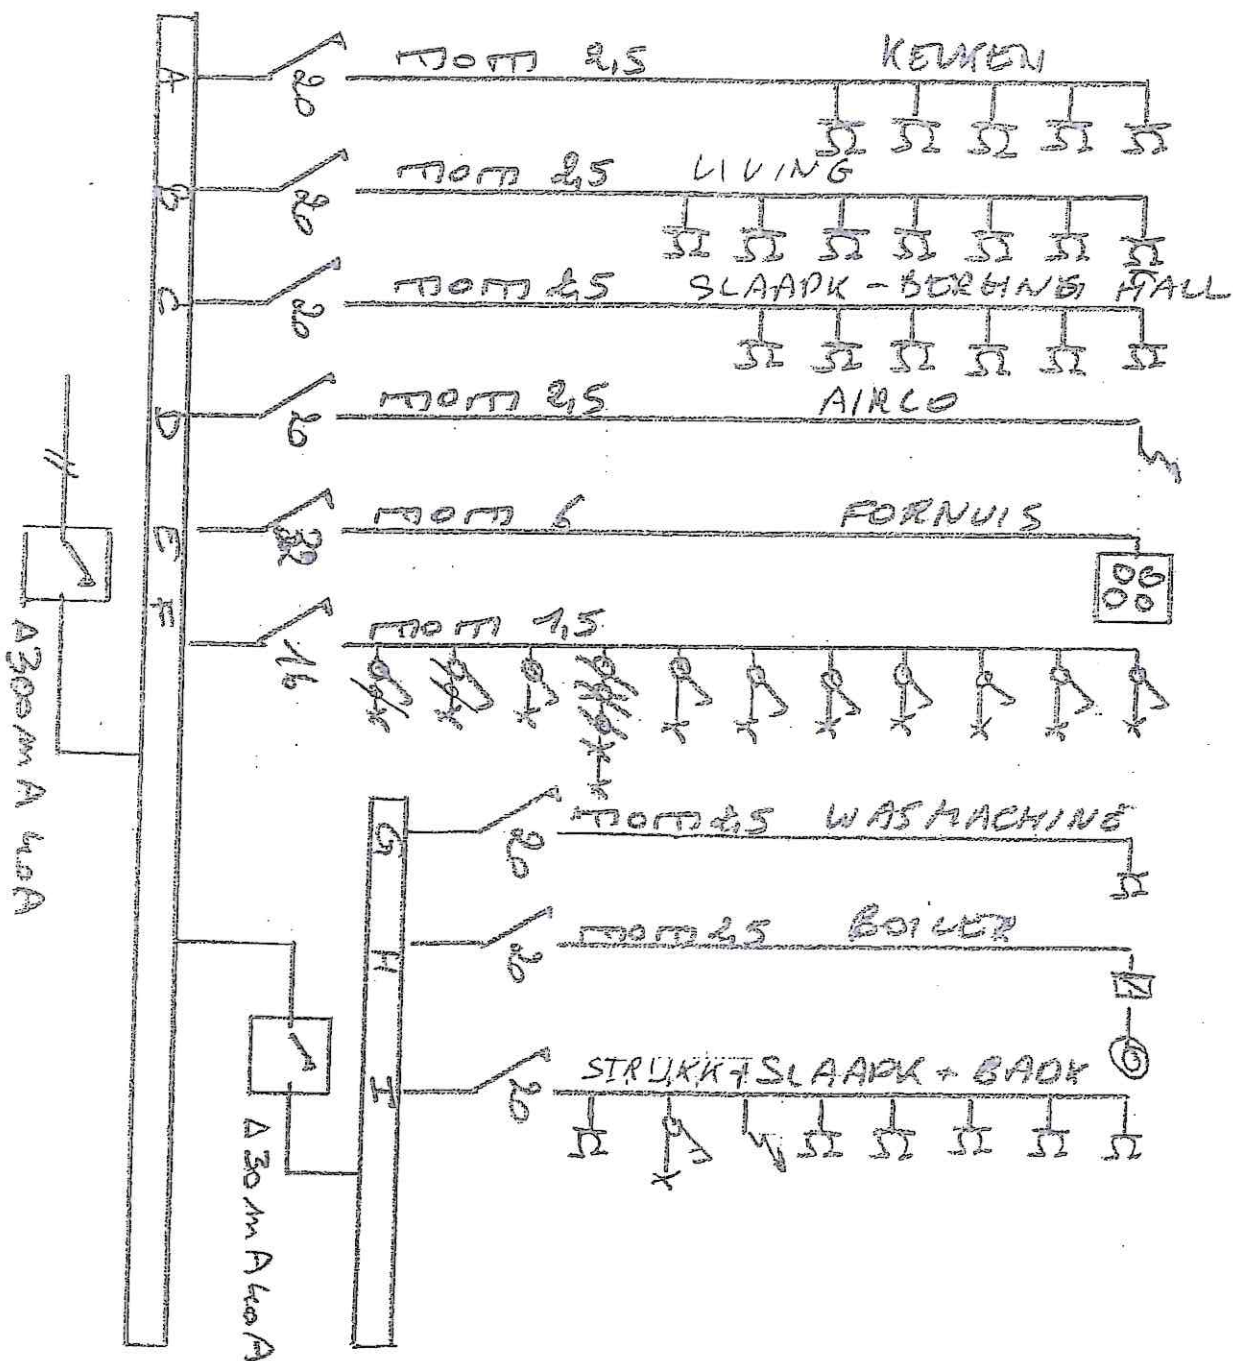

ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN
MUYLAERT JOHAN
POEL 41 - 9480 DENDERHOUTE
TEL. 054 / 33 36 90

KARTELIKAAT 2
9450 HAALTERET

APARTEMENT 37

GEZIEN : 21/NOV. 2003
De Inspecteur BTM N° 23

De Inspecteur

[Handwritten signature]

