

ORGANISME DE CONTRÔLE

Division: 34745

Client / Entreprise: Muller Electricité SPRL

ID Externe:

Num. rapport: 20220011368-V.1

INSPECT BELGIUM ASBL/VZW

TVA BE0647601296

Année: Effet: 0

No Client: 00014433

Adresse: Avenue Montgolfier 87, 1150

Bruxelles

Ref. PV précédent:

Tel: +32 10 280 577 +32 15 860 400
info@inspectbelgium.be

Contact:

TVA: be0807585376

Date d'émission: 2022-10-26

EXEMPLAIRE TRADUIT

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ: INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Extension/Modification
Lieu d'inspection: Kalkovenveld 22, 1730 Aars

Étape: 1

Référence: Livre 1 Chapitre 6.4.

Date d'inspection: 24/10/2022

Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE

Propriétaire: Vander Bliet

Pers. Cont.:

Nature de l'extension/modification:

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Réglement:

Prochain contrôle au plus tard le 24/10/2027 ou dans un délai de 299 mois

Installateur: Muller Electricité SPRL

T.V.A.: be0807585376

tel:

Documents de référence:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: FLUVIUS

Numéro EAN:

Compteur:

15AG1100620476

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergrond of bovengronds)

Tension de serv.: 2x230V

I max. instal.: 40A

Union comptage-coffre de repart.

Type de câble: XVB

Marque: Siconia

Nature du courant: Alternatif

Index I: 000506,136

Index II: 000425,515

Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description installation:

Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre

Inventaire des influences externes présent et signé: en ordre

Protection contre les chocs électriques:

Différentiels essaié par bouton test: en ordre

Électrode de terre:

Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre

Inter.Diff. Général: 2p 43A/300mA

Pas encore placés:

Nombre de tableaux: 2

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: en ordre

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: en ordre

Adéquation entre la différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de terre: en ordre

☒ voir les schémas en annexe

Contrôle des boucles de défaut: en ordre

type: piquets

Matériel et influences externes: en ordre

Scellé par plombage: p.3

☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation

État du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Contact direct: en ordre

Resist. d'isolement général: 3,67 Mohm

Section: 16 mm²

Diff. supplém.: voir schémas

Nombre de circuits terminaux: 25

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

Contact indirect: en ordre

Résistance de dispersion: 13,45 Ohm

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (R) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N110 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.

N120 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N130 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

Verslagnr.: 20220011369-V.1

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LS en Z.LS INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging
Plaats van onderzoek: Kalkovenveld 22, 1730 Asse

Etage: 2

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.

Inspectiedatum: 24-10-2022

Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE

Eigenaar: Vander Bieck

Cont.Pers.:

Aard van de uitbreiding/wijziging:

Type lokalen: Appartement

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de Ingebruikname

Ander reglement:

Volgende controle op: 24-10-2047 of binnen de 299 maanden

Installateur: Muller Electricité SPRL

B.T.W.: be0807585376

tel.:

Referentie documenten:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.:

Aansluiting: Souterrain en vóór (Ondergrond of bovengrond)

Dienstspanning: 2x230V

Teller: 15AG3100401749

Merk: Siconia

Type stroom: Wisselspanning

Stand I:

Stand II:

Bescherming van de hoofdaansluiting:

aut. 2p 40A

Aantal geleiders: 2

Doorsnede: 10 mm²

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVR

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geveerd en conforme schema's: JA

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's in orde

Inventaris van d. uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend in orde

Reedscherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: p.a

Aardelektrode:

Faultus controleknop: p.a

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding in orde

Materieel en externe invloedsfactoren in orde

Diff. algemene schak.: 4p 40A/300mA

Vernageld door een vulling: p.a

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 2

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie in orde

Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: In orde

☒ eendradenschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materiaal (fictie, degradatie ...): In orde

Rechtstreekse aansluiting in orde

Onrechtstreekse aansluiting in orde

Algemene isolatieweerstand: 999 Mhm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 13,45 Ohm

Bijkomende differentieelvoir schémas

Aantal eindkringen: 14

Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats:

N.V.T.

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreadingsweerstand: In orde

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installatie op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur.

De Inspecteur.

VASTSTELLINGEN


Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard Inbraken

N110 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N120 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak, toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter muren, vloer plafonds, e.d. uit.

N130 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De Inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

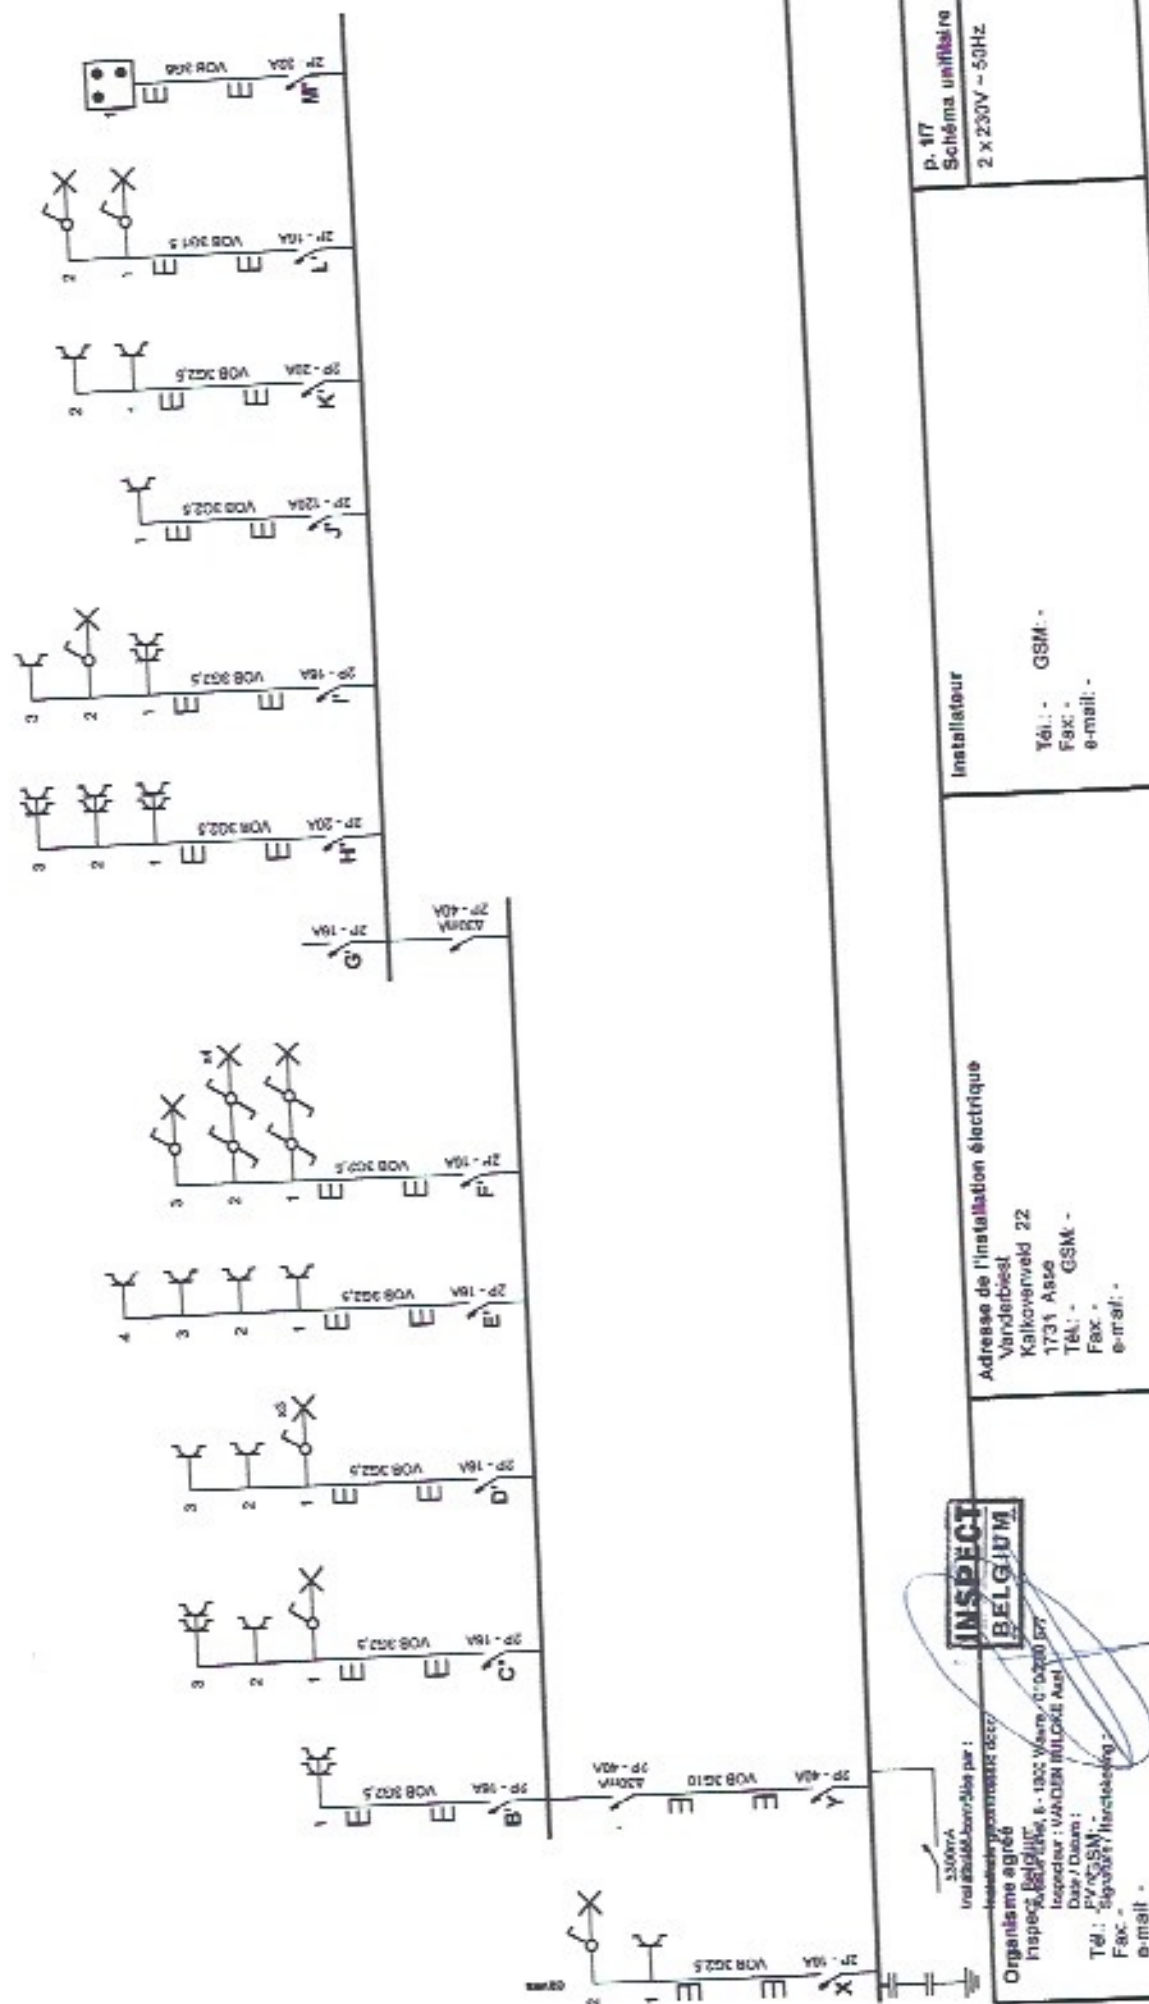

p. 117
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur


Tél.: - GSM -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Vanderbiest
Kalkovenveld 22
1731 Asse
Tél.: - GSM -
Fax: -
e-mail: -

INSPECT
BELGIUM

Organisme agréé
Inspecteur Belge
Kalkovenveld, 8-1000 Warem, 0-0200 507
Inspecteur: VANDERBIEST Aert
Date / Datum:
Tél.: PV / GSM:
Fax: -
e-mail: -

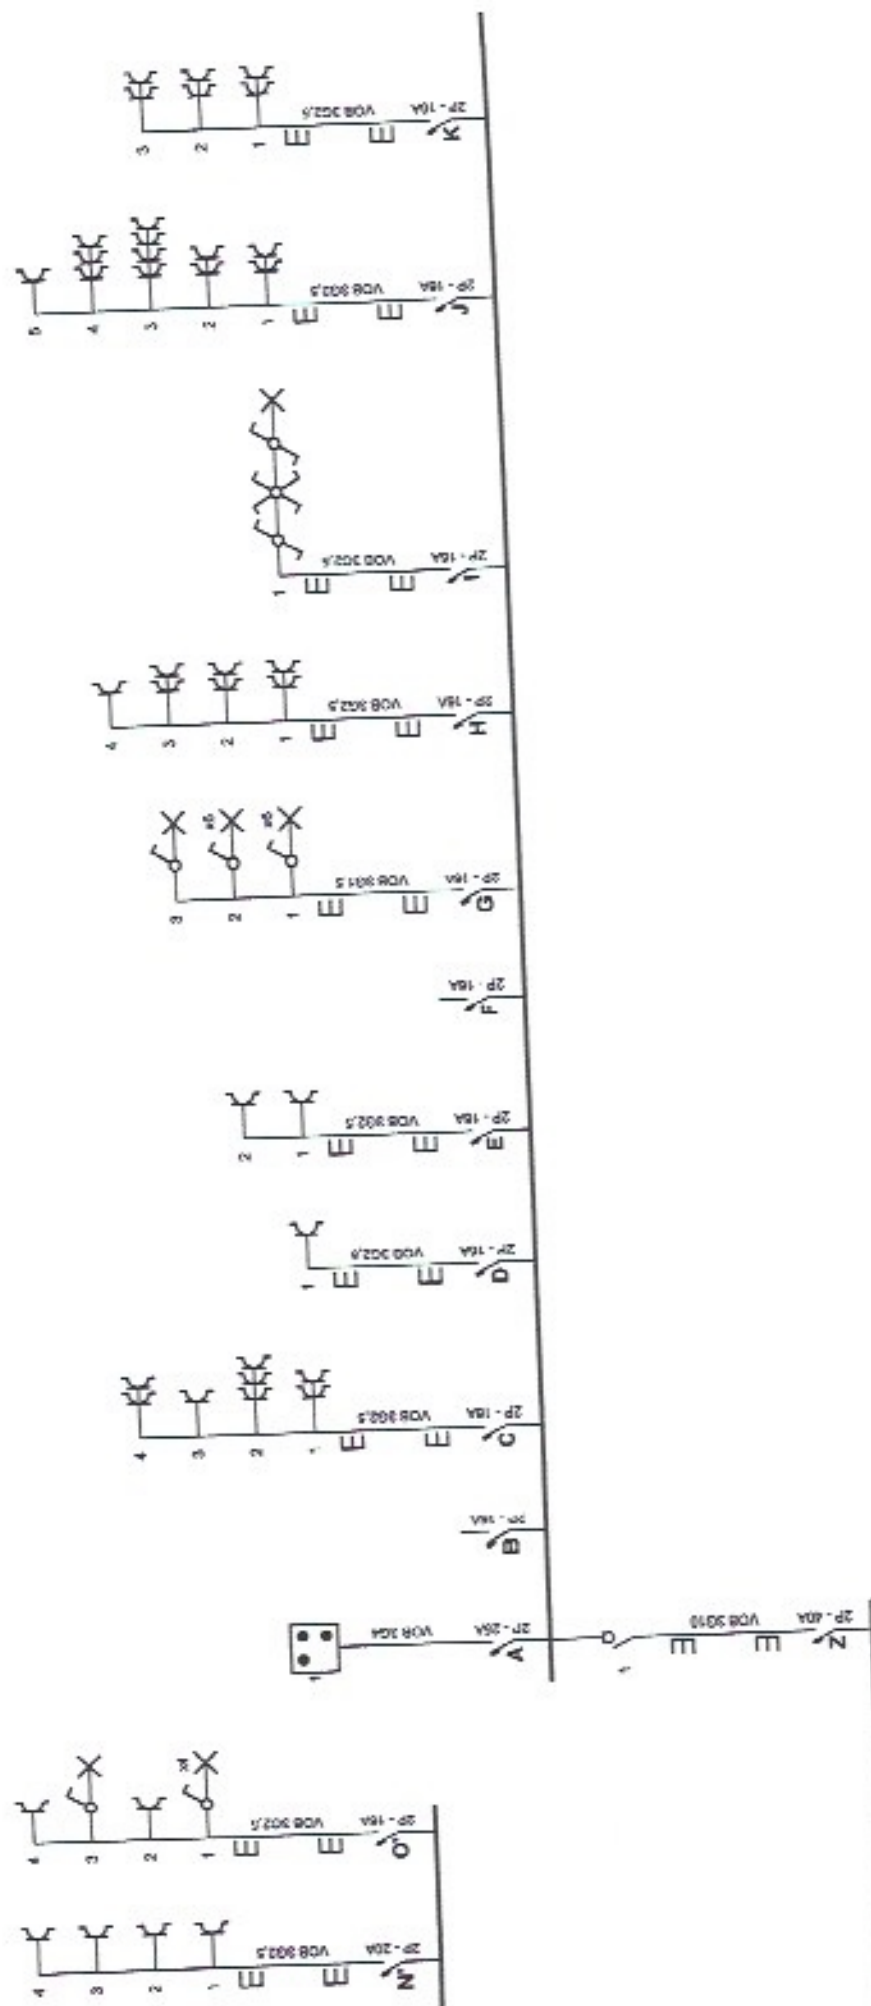

p. 2/7
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Vanderbloet
Kalkoverveld 22
1731 Asse
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

INSPECT
BELGIUM

Installation contrôlée par :


Inspection professionnelle agréée

Organisme agréé
Inspect Belgium
Inspection 8 - 1300 Wavre - 010200 527

Inspecteur: VANDEN BULCKE Axel

Date / Datum :

Tél.: PV n° GSM: -
Fax: -
e-mail: -

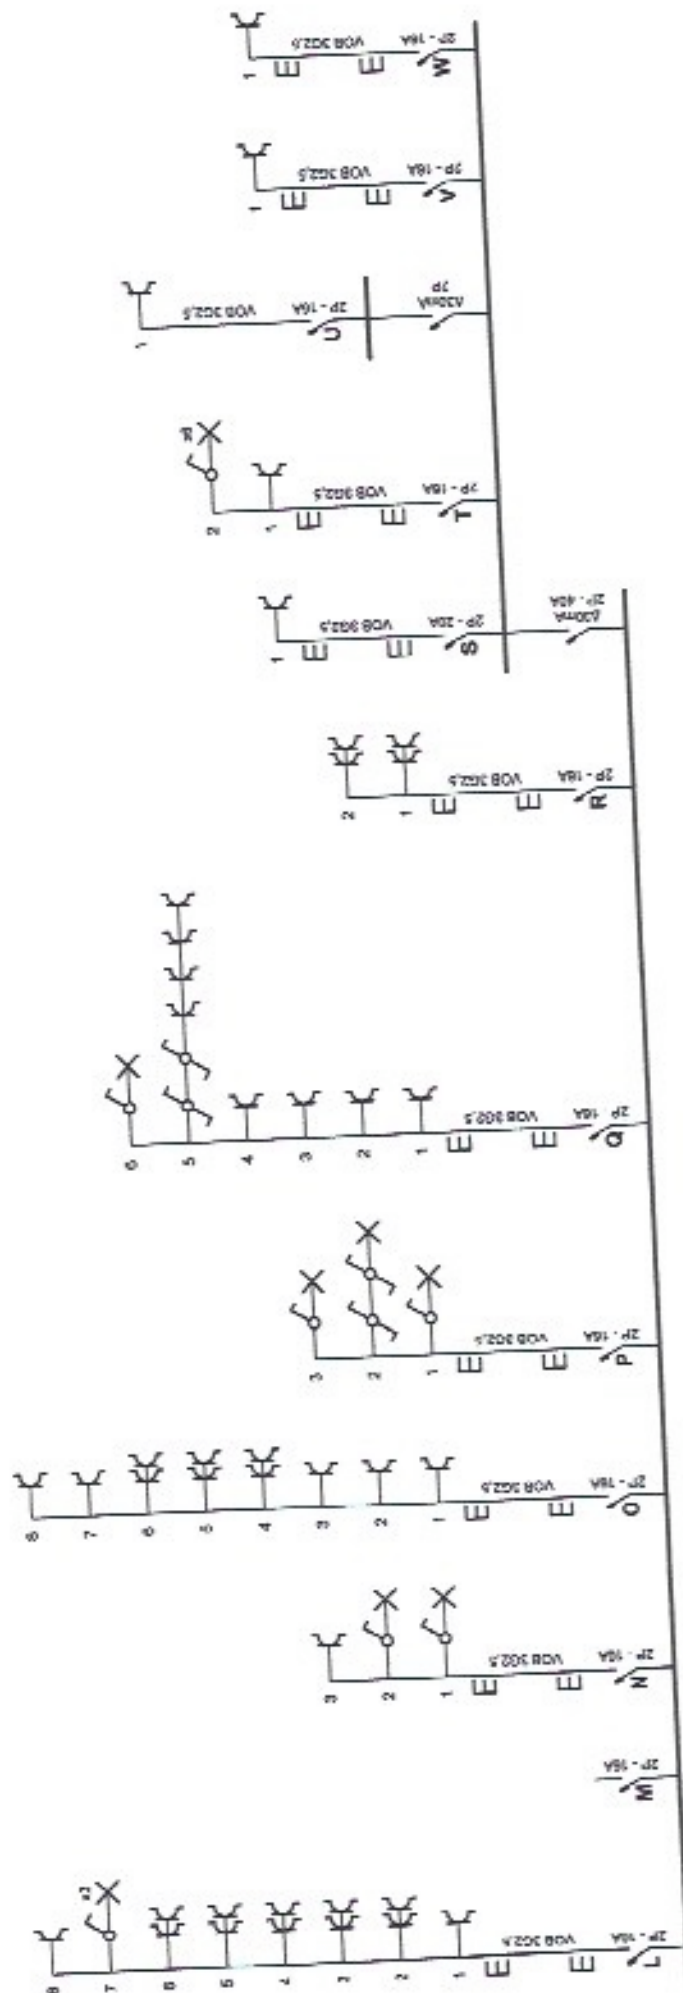

p. 3/7
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Vanderloot
Kalkovenveld 22
1731 Asse
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

INSPECT
BELGIUM

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée


Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

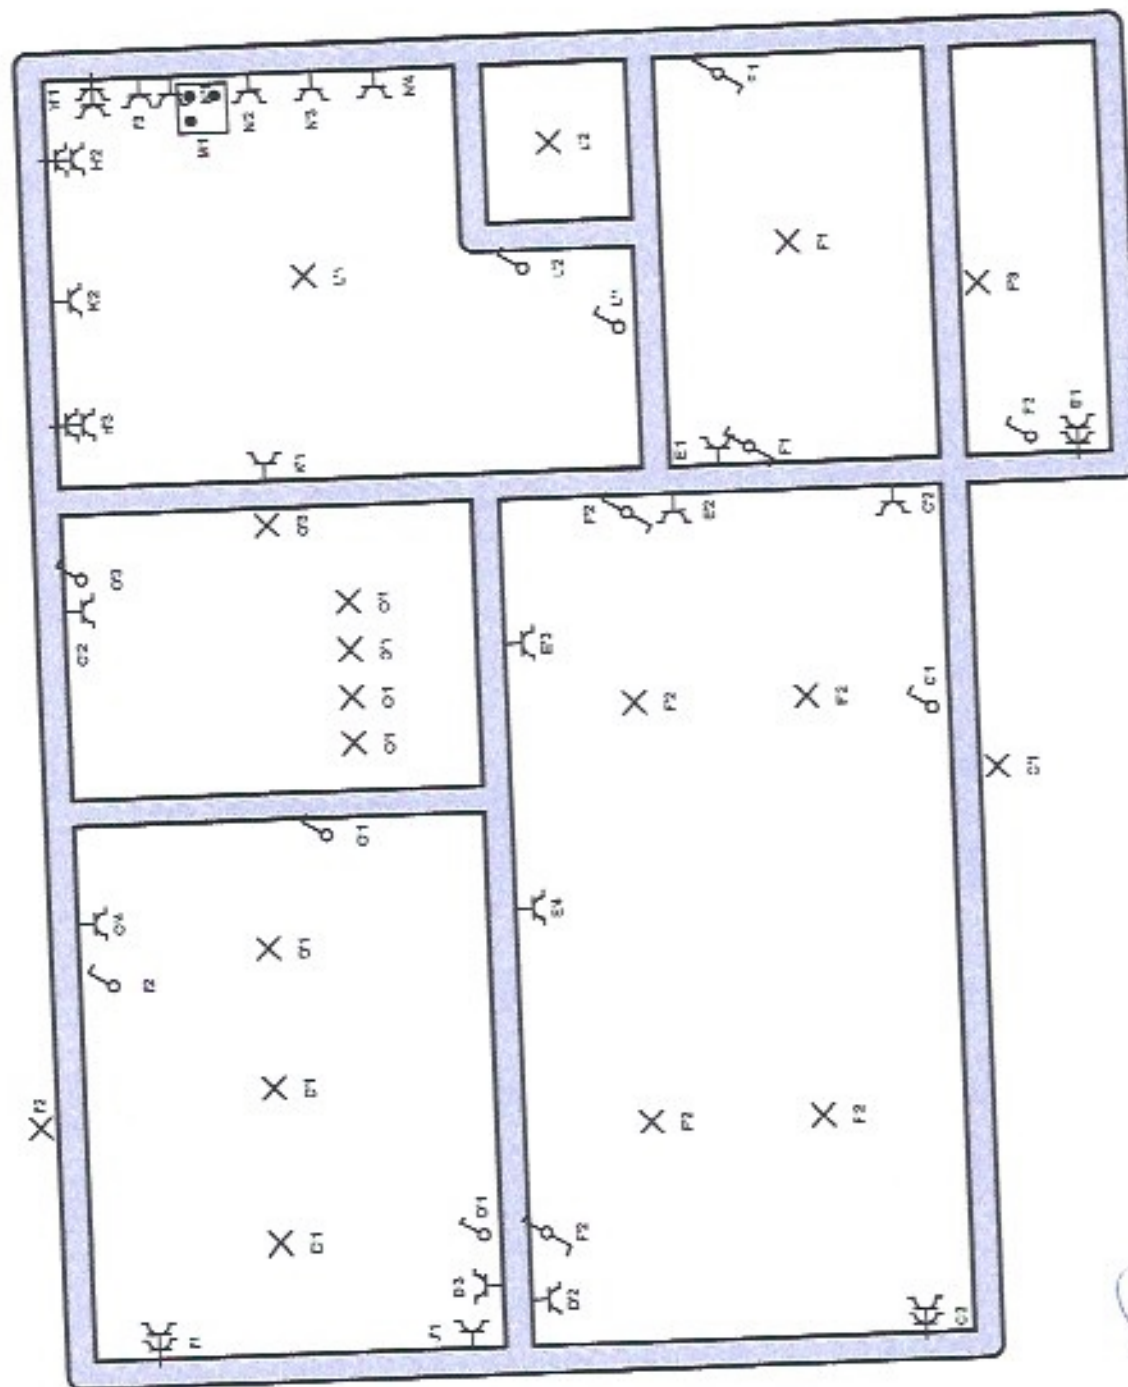

Installation contrôlée par :

Inspection communale 2007

Organisme agréé

Inspecteur : VAN DEN BROECK Axel

Date : 2007/01/13

Tel. : 02/2023011367

Fax : 02/2023011367

e-mail : -

Adresse de l'installation électrique

Vanderblest

Kalkoverveld 22

1731 Asse

Tel. : - GSM : -

Fax : -

e-mail : -

Installateur

Tel. : - GSM : -

Fax : -

e-mail : -

p. 57

Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

X: caves

Y:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

O:

Z:

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

O:

Installation construite par :

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

INSPECT
BELGIUM

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Inspection agréée

Adresse de l'installation électrique

Vanderbiest

Kalkoverveld 22

1731 Aase

Tél. : GSM -

Fax : e-mail :

Installateur

Tél. : GSM :

Fax : e-mail :

p. 67

Liste des circuits

2 x 230V - 50Hz

P:

Q:

R:

S:

T:

U:

V:

W:

INSPECT
BELGIUM

Installation, contrôle par :

Organisme agréé

Inspecteur : VAN DER BEEK, a. 1920 Willems, 2102055-107

Date / Lieu :

Tél. : 0478 70 70 70

Fax : 0478 70 70 70

e-mail : info@inspect-belgium.be

Adresse de l'installation électrique

Vanderbist

Kalkovenweid 22

1731 Asse

Tél. : GSM -

Fax : -

e-mail : -

Installateur

Tél. : GSM : -

Fax : -

e-mail : -

p. 7/7

Lista des circuits

2 x 230V ~ 50Hz

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>

Opdracht: 34745
Klant / Bedrijf: Muller (Electricité) SPRL
ID Extern:

Verslagnr: 20220011369-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW: BE0647601296
Avenue Eiffel, 11

Klantenr.: 00014433
Adres: Avenue Montgolfier 87, 1150
Bruxelles
Voorslagnr.: 20220011368

tel: +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

Contactpersoon:
BTW: BE0807585376
Uitgafedatum: 2022-10-26

ORIGINEEL EXEMPLAAR

**INSPECT
BELGIUM**
ANBI ANBI

OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.4.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren(a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Boek 1: ARLI goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.