

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 13/07/2026

Inspecteur: Luc De Schutter

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460126

Datum verslag: 13/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Pijlstraat
Huisnummer 11
Busnummer
Postcode 2960
Gemeente BRECHT
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Pijlstraat
Huisnummer 11
Busnummer
Postcode 2960
Gemeente BRECHT
Land België

Installateur

Naam Coga bv
BTW nr. BE 0427 614 008
Telefoonnummer 3236364747
E-mail sabrina@coga.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

Teller Nr.: 15484194



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A


Aantal kringen: 23

Ri algemeen: 11,26 MΩ

RE: 6,32 Ω

OK

OK

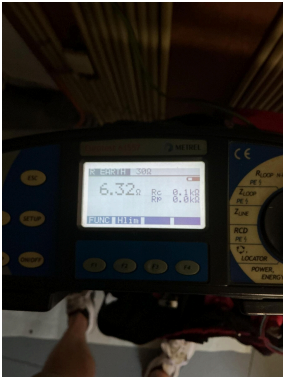

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	25		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40	Nadht	22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.02 Eëndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I5.01 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)
- I5.02 Elke elementaire stroombaan moet met een hoofdletter aangeduid worden. Elk lichtpunt, contactdoos, moeten genummerd worden in volgorde gezien vanaf de beschermingsinrichting tegen overstroom. (Boek 1 onderafdeling 3.1.2.1.)
- I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)
- I6.03 De nominale stroomsterkte van de algemene en/of bijkomende differentieelschakelaar dient aangepast te zijn aan de overstroombeveiliging. (Boek 1 Afdeling 4.4.1.)
- I9.03 Loshangend elektrisch materieel dient degelijk bevestigd te worden. (Boek 1 Afdeling 1.4.1. & 1.4.2)
- Op het schema zijn de kringen met een letter aangeduid, op het verdeelbord met een cijfer. Draadsectie automaten en amperage differentieel is niet weergegeven
- Bijkomende Diff dient 40 A te zijn ipv 25 A
- Lamp garage
- Ota : gebroken materiaal dient vervangen te worden: stopcontact garage
- nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden. (Nacht)

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 13/7/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:08 tot 13:45

De inspecteur Luc De Schutter



Luc De Schutter
ACEG VZW - #263

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.








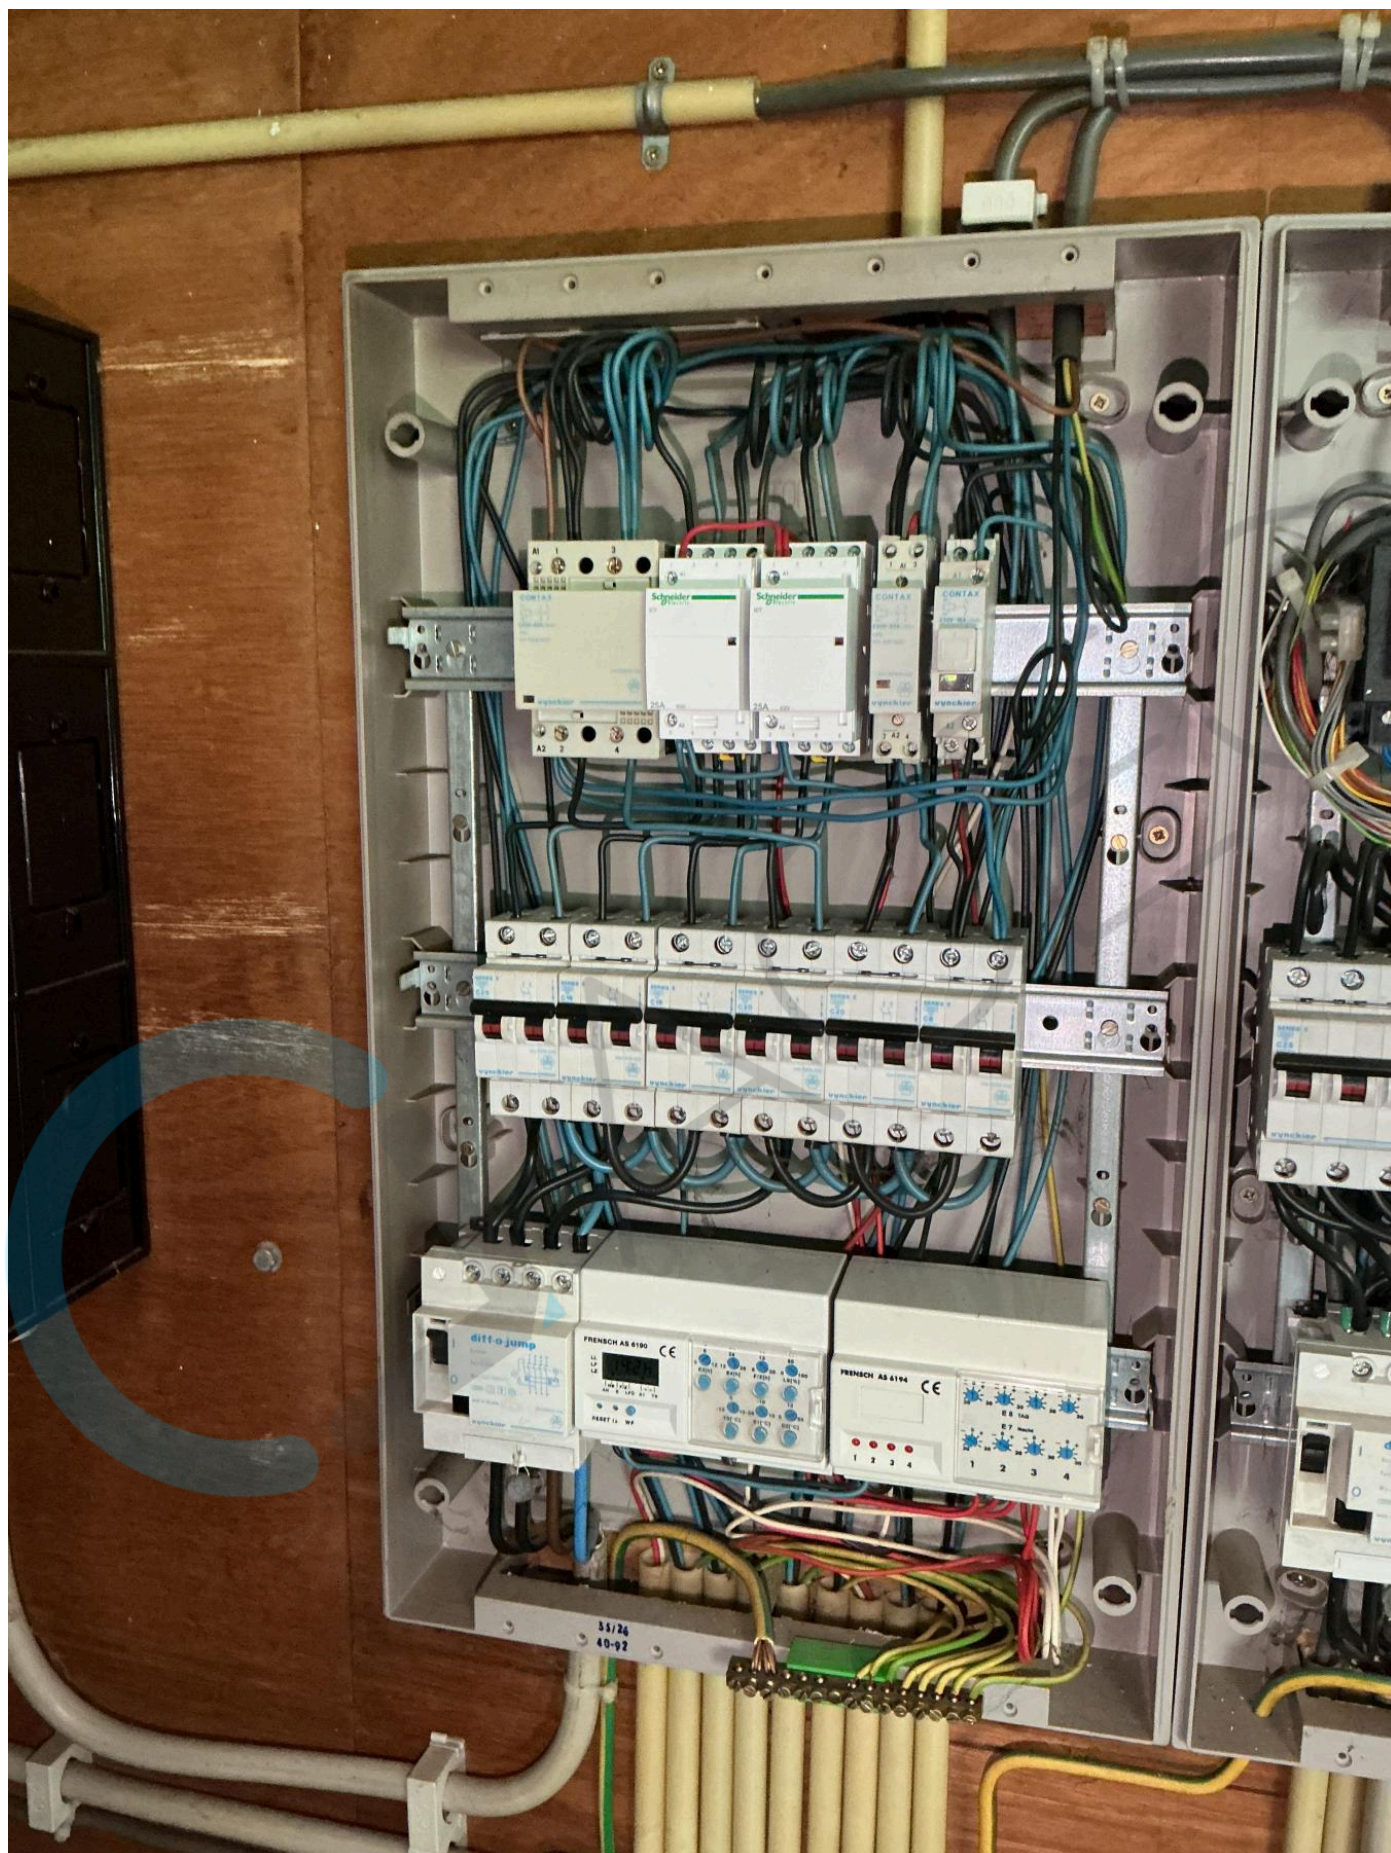

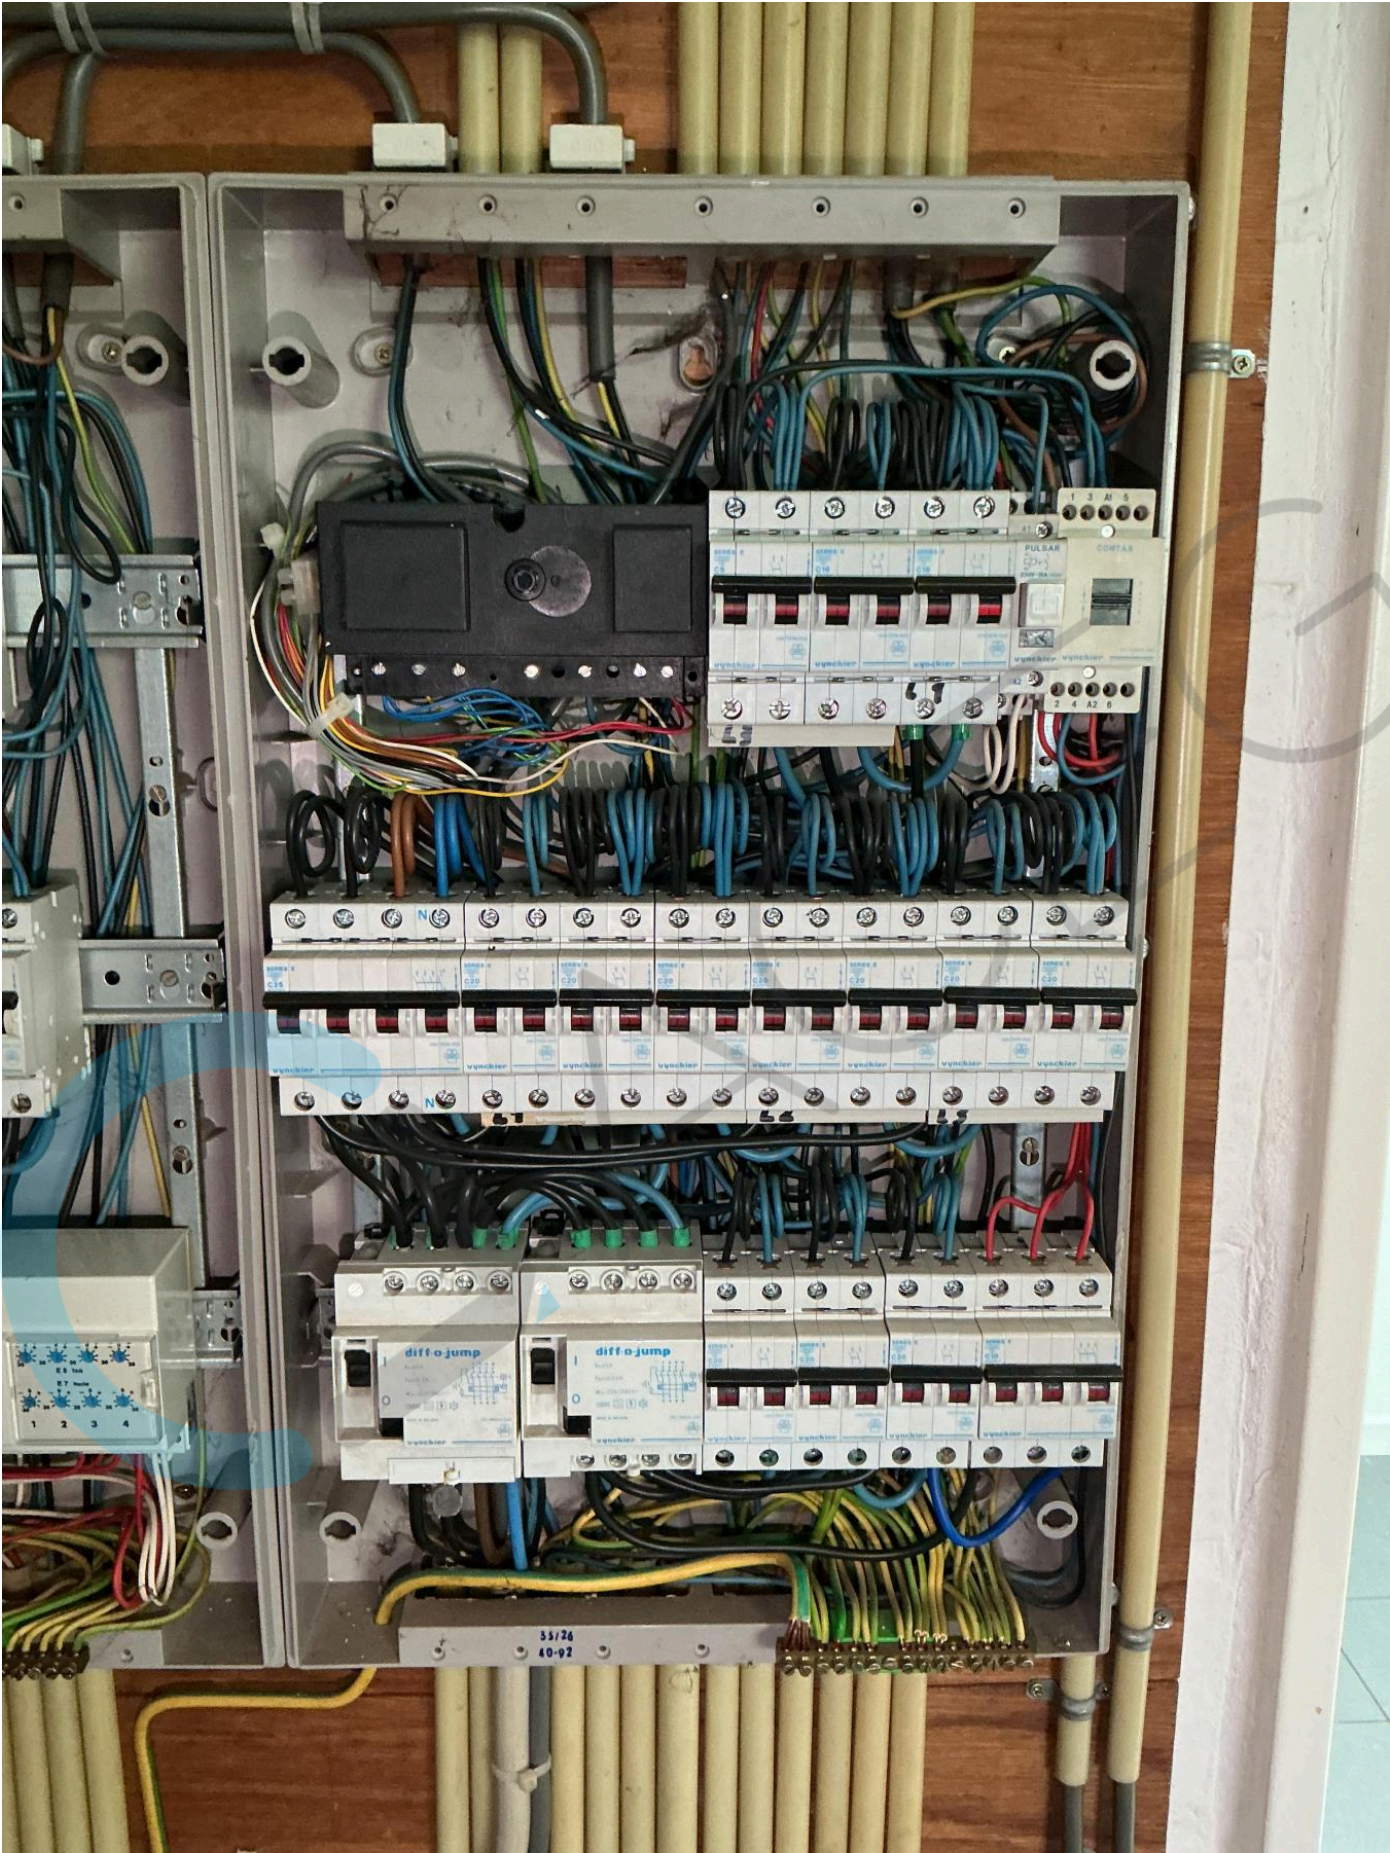

Wijziging in sturing van vloeraccum. in slaapkamer
en badkamer. Regeling door thermostaat in slaapkamer.

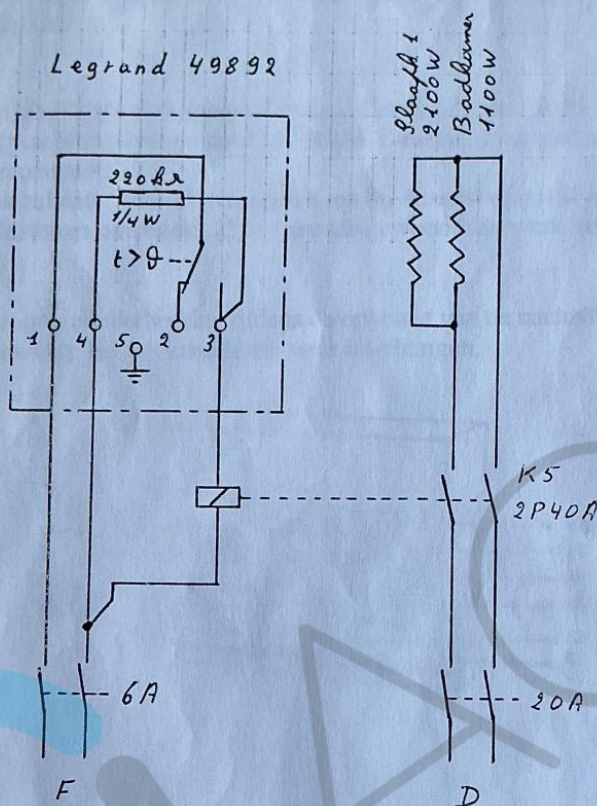


NACHT

ELEKTRO V D LOCHT
PALMBOSSTRAAT 43
B - 2990 LOENHOUT
T / F 03 / 669 72 68


[Handwritten signature]
15-10-94

Baiken overgeplaatst naar dubbelemtarif met voorbeurkontakten

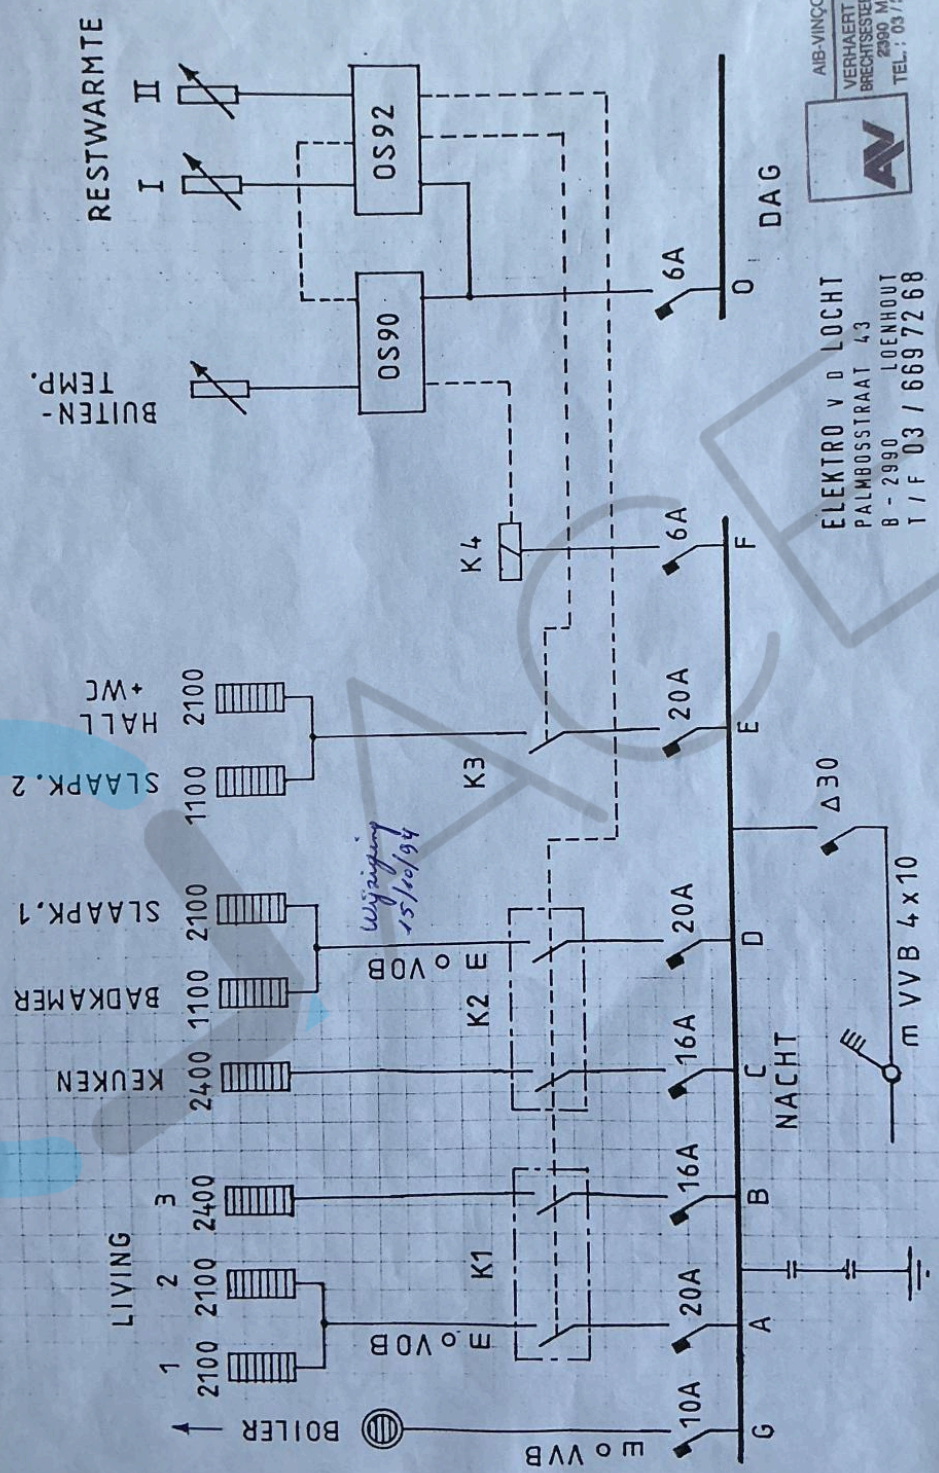

AIB-VINÇOTTE
VERHAERT KAMIEL
BRECHTSEENWEG 106
2990 MALLE
TEL : 03 / 312 20 57

ELEKTRO V D LOCHT
PALMBOSSTRAAT 43
B - 2990 LOENHOOT
T / F 03 / 669 72 68

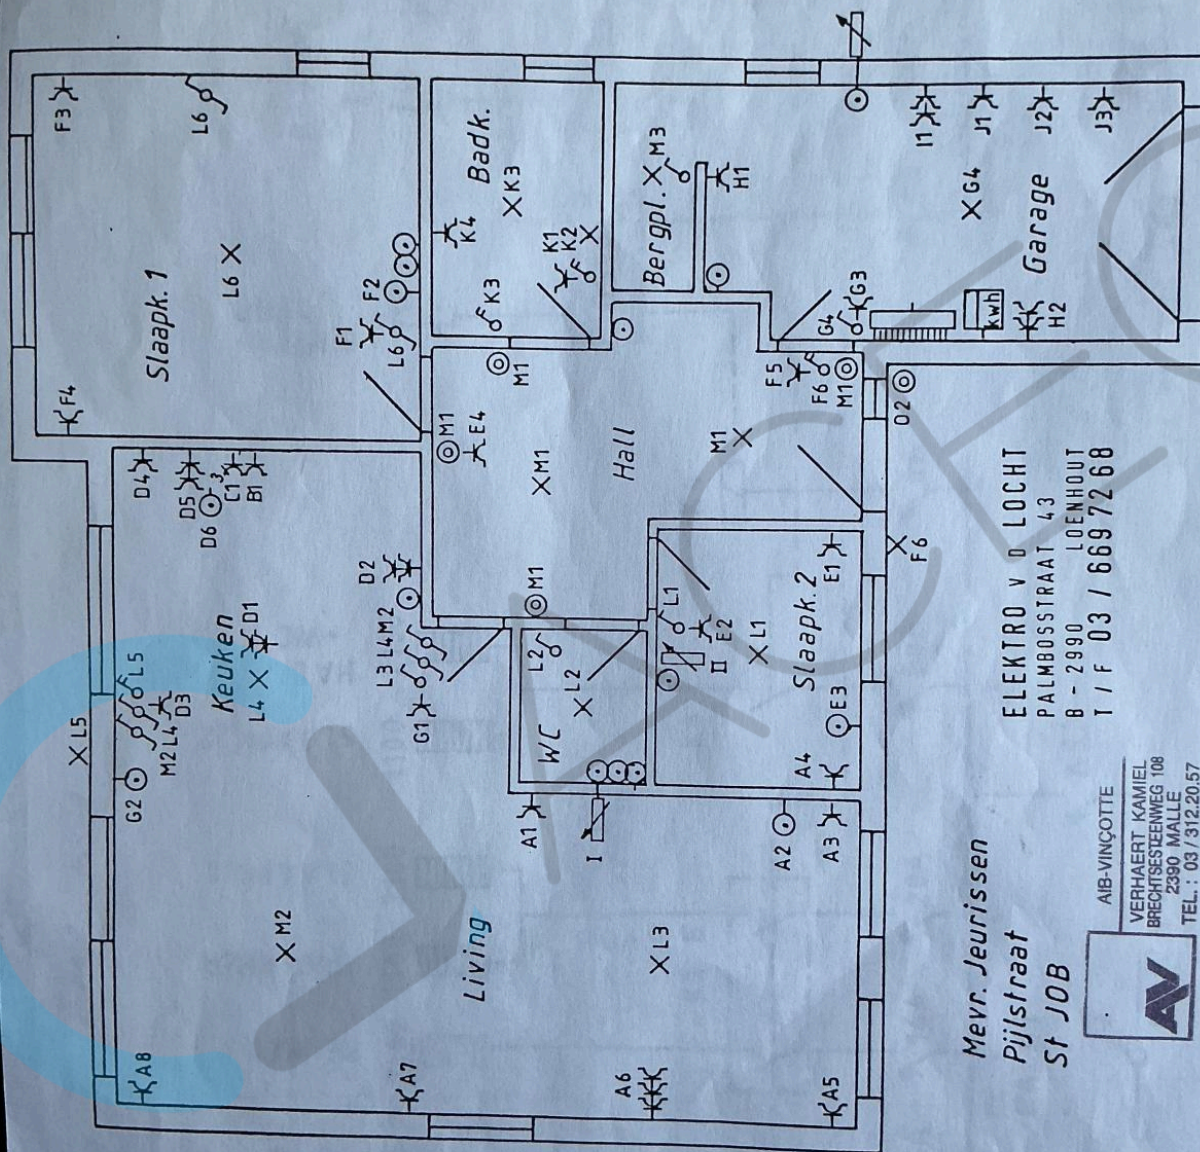

Mevr. Jeurissen
Pijlstraat
St JOB

ELEKTRO v o LOCHT
PALMBOSSTRAAT 43
B - 2990 LOENHOUT
T / F 03 / 669 72 68

AIB-VINÇOTTE

VERHAERT KAMIEL
BRECHTSESTEENWEG 108
2390 MALLE
TEL.: 03 / 312.20.57

AV

✕ Eéngezinswoning
Pijlstraat 11
Sint Job in 't Goor


De verantwoordelijke voor de
uitvoering van het werk:
BTW Nr. 767 136 772

ELEKTRO V O LOCHT
PALMBOSSTRAAT 43
B - 2990
LOENHOUT
T / F 03 / 669 72 68

[Handwritten signature]
23-2-93

De afgevaardigde van het
erkend organisme:

AIB-VINÇOTTE
VERHAERT KAMIEL
BRECHTSEENWEG 108
2390 MALLE
TEL.: 03 / 312.20.57

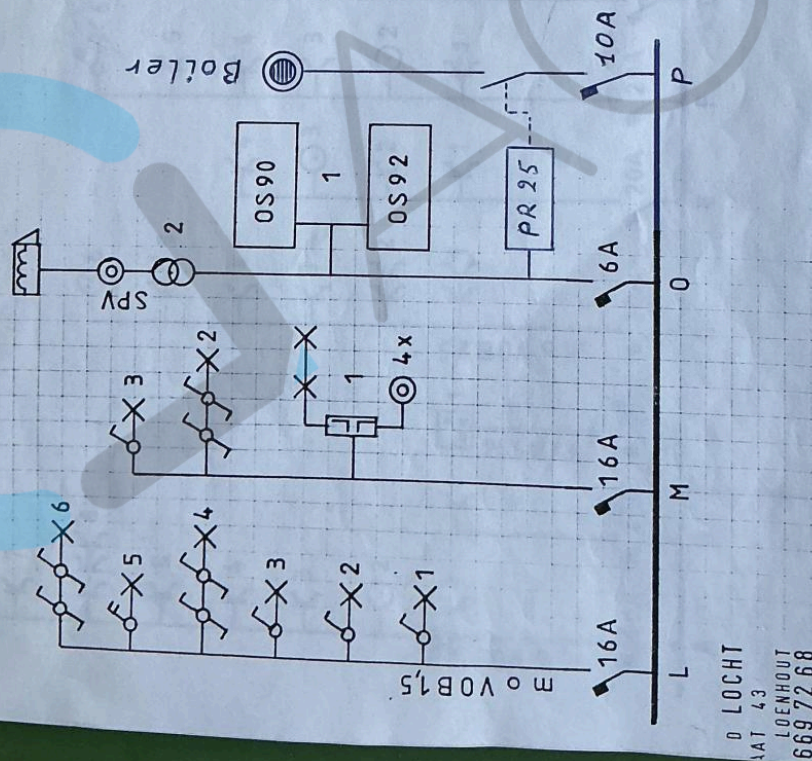

LOCHT
HEATING
WATER
669 72 68

