



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: P034370605 /

F 035567

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur: MS Electric

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: Pol Van der Schueren Nom, Prénom: Dominique Guerin
Adresse: Rue Houck Kint
N° carte d'identité: 460000000000000000 CP + Commune: 1050 Bruxelles
N° TVA: BE Tél: / /

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ☐ RGPT ☐
☒ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ Art 86 ☐ Art 271bis ① Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278 ② Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ ☐ Art 88 ☐ Art ③ Parties communes
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation ☐ Art ☐ Art ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur EAN ☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé
Compt. kWh n°: Index jour: nuit: ☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ n°: Index nuit:
Données installation Conçue pour U_N: ☐ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type de prise de terre:
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ boucle de terre ☐ barres / piquets
Câble d'alimentation tableau principal: X mm² - Type:
Description installation ☐ Dispositif diff. gén.: 63 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 20
☐ Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☐ Contacts Dir. ☐ Contacts Indir. ☐ Montage ☐ Appareils ☐ Matériel ☐ I>/section ☐ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☐ Résistance de dispersion de la prise de terre: 122 Ω ☐ Isolement général: 10 MΩ ☐ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☐ Néant		
Infractions		
Installation existante		
☐ Néant		
Remarques		
☐ Néant		

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 17/02/2009 (*)
● par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: P. Van der Schueren Agent n°: 3450 Date: 17/02/2009
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: 3 ☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Adresse de l'installation :

Rue Haut Faing
6840 Offaing

Le propriétaire :

Donnay - Guebs
Rue Haut Faing
6840 Offaing


L'installateur :

Mathelin Sébastien
Place du curé Laurent, 2
6811 Les Bulles.



OTTO Grégory
3454


[Signature] 14/02/08

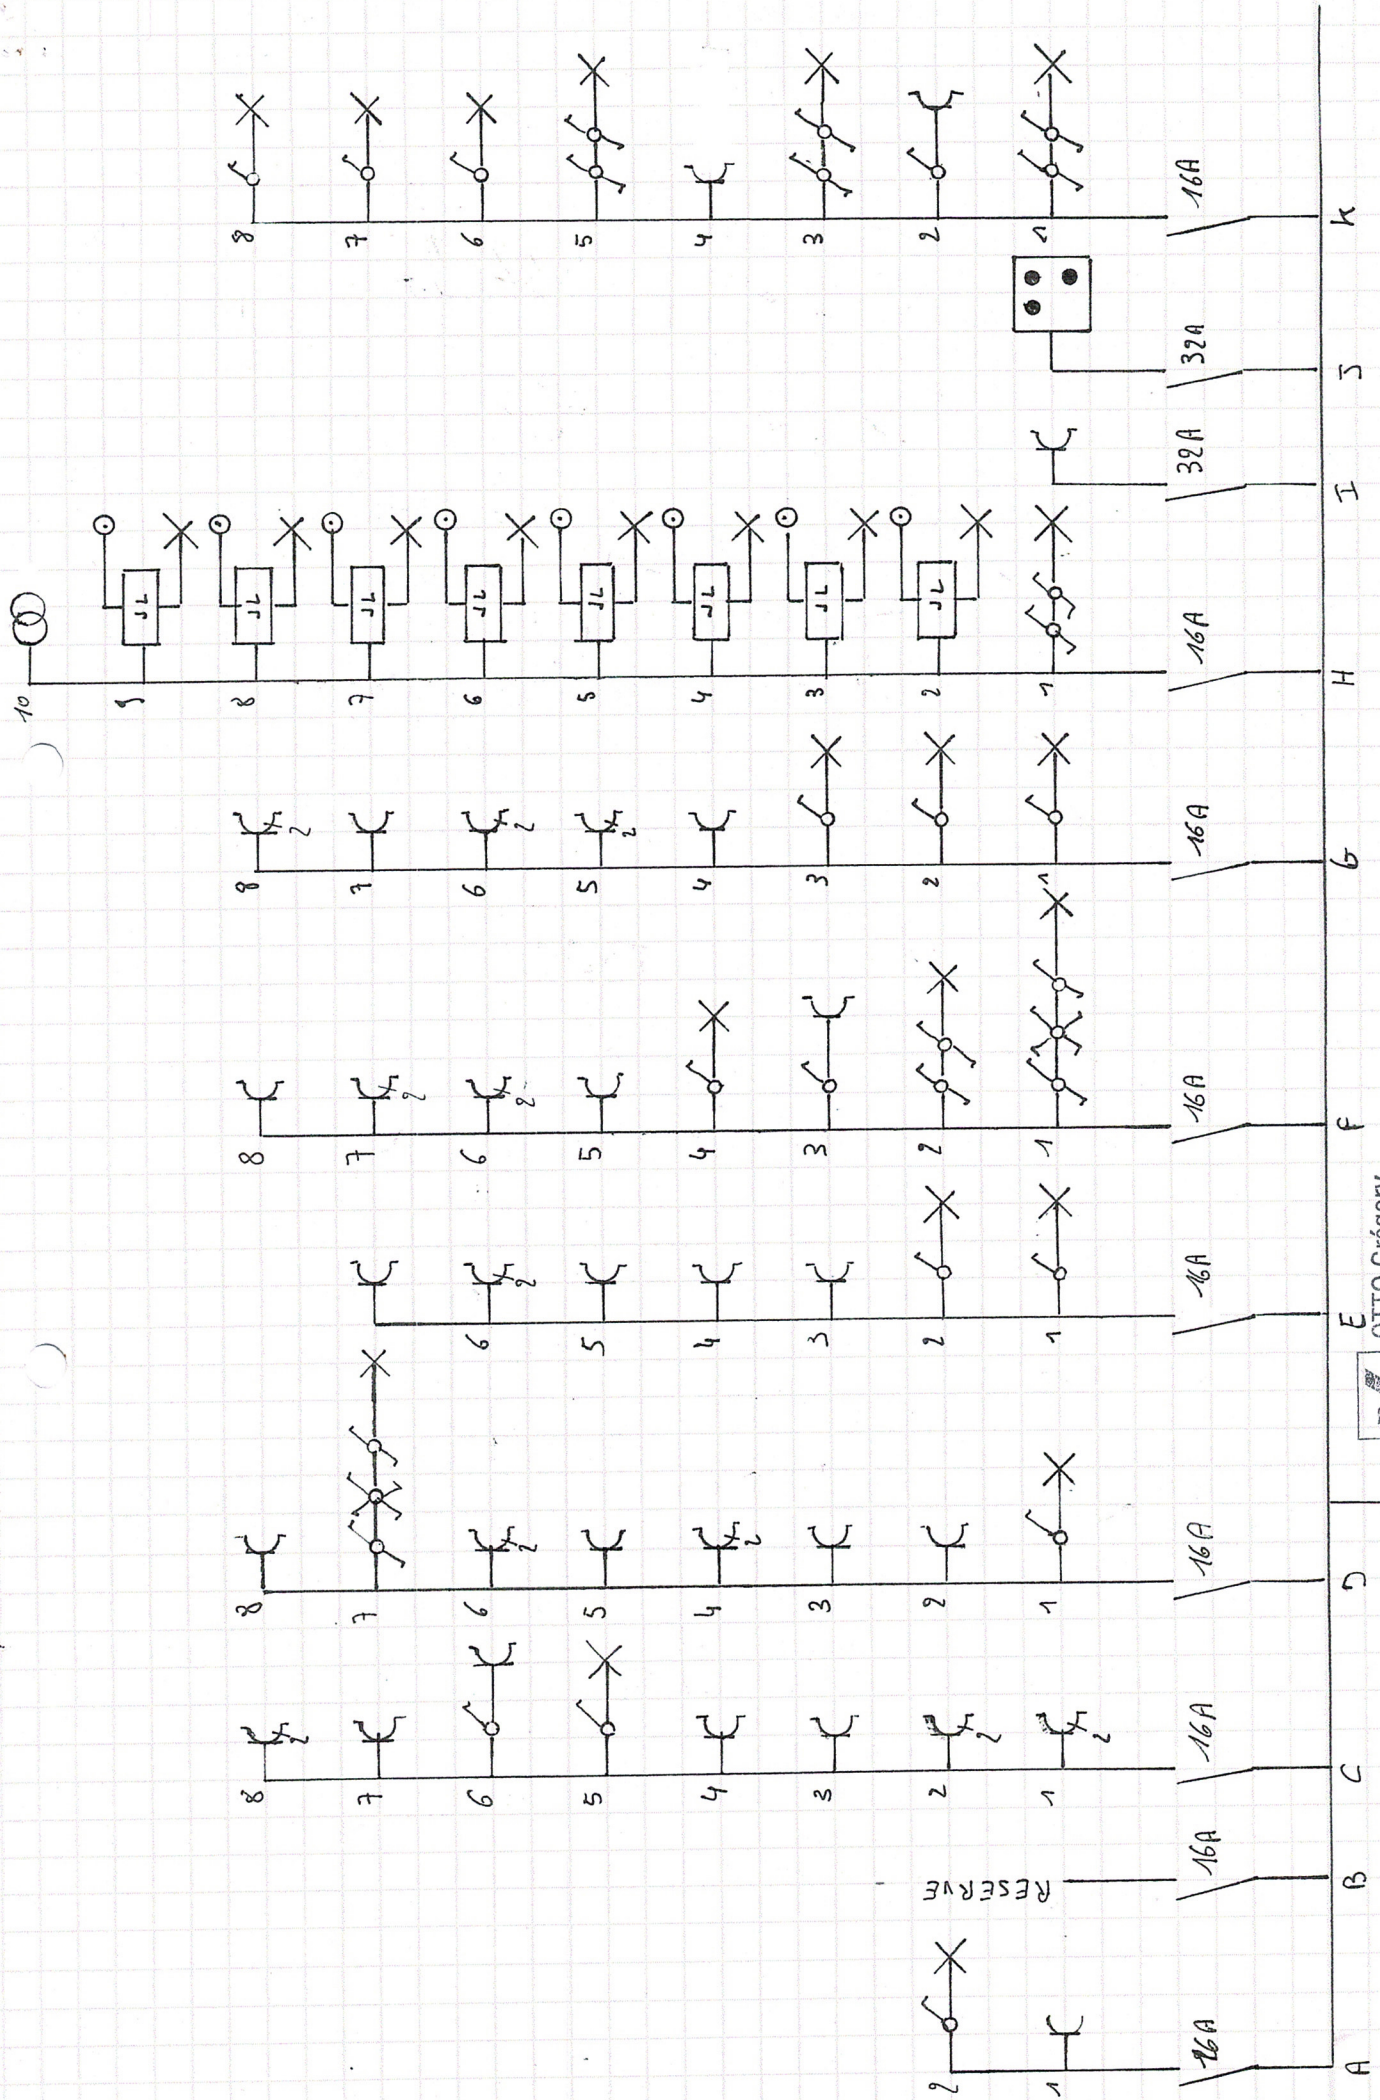


DONNAY - GUESS

OTTO Grégory
3454
VINCOITE

63A Δ 300mA



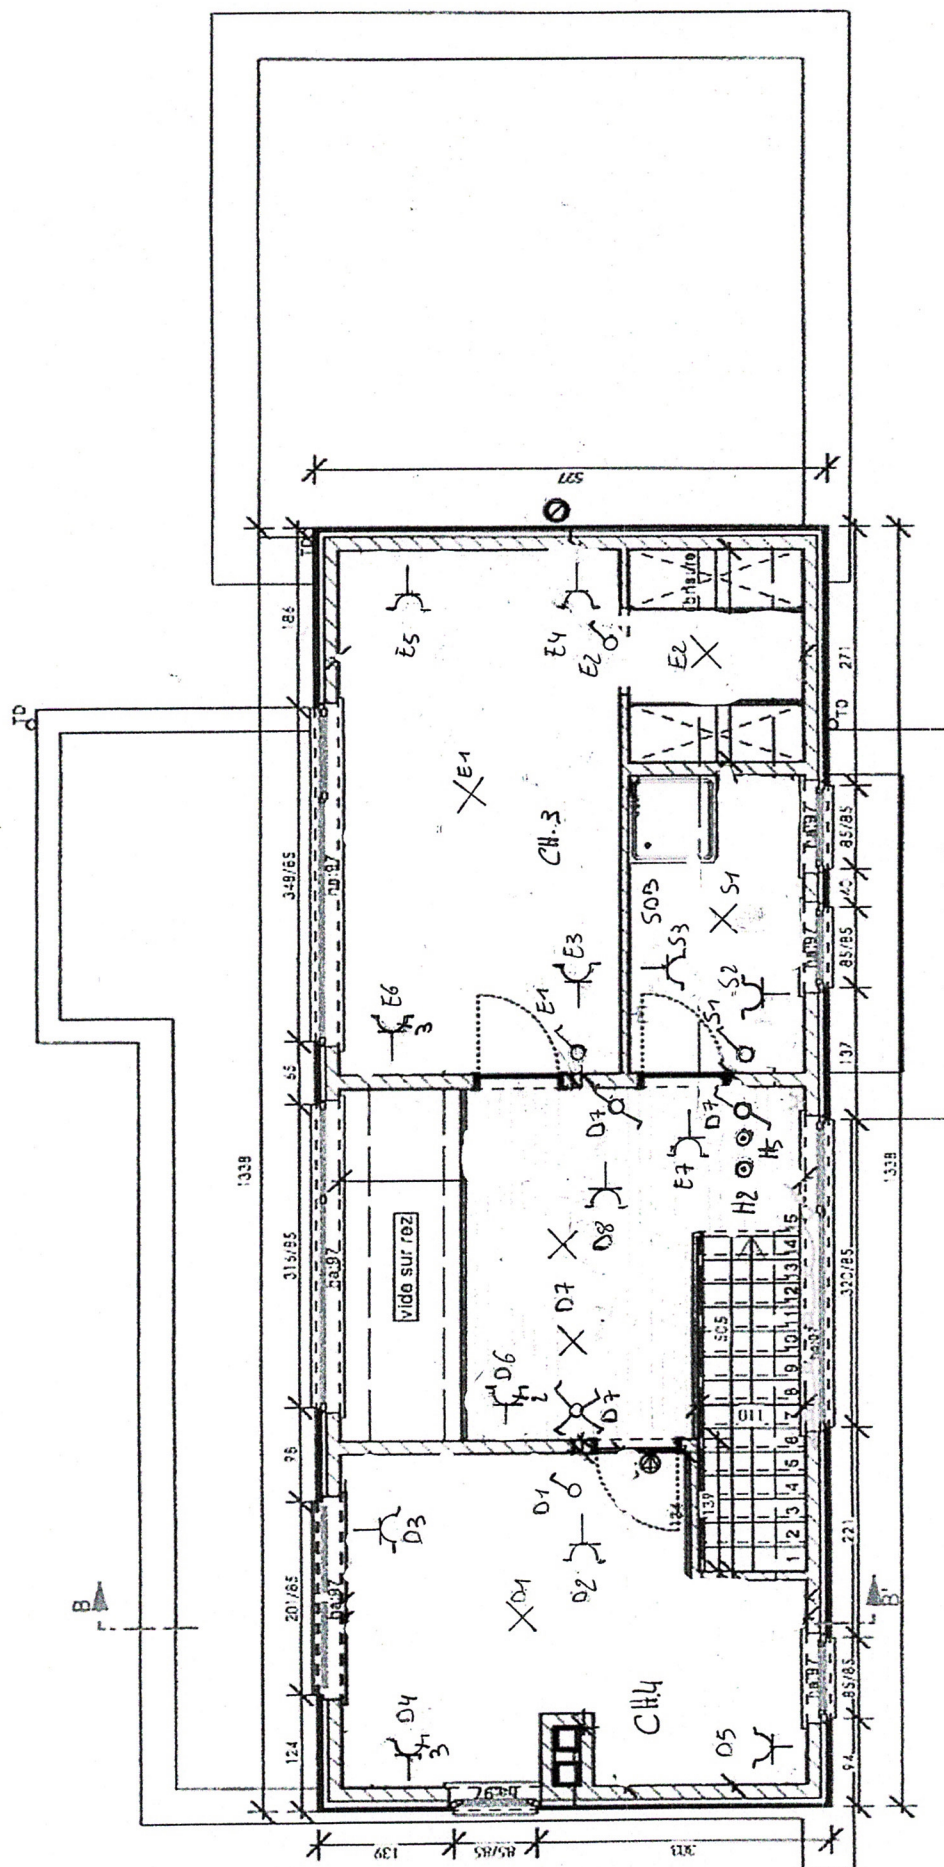

OTTO Grégory
3454
3/5



