

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies Nvt mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S


- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen
- Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig
- Rood De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)

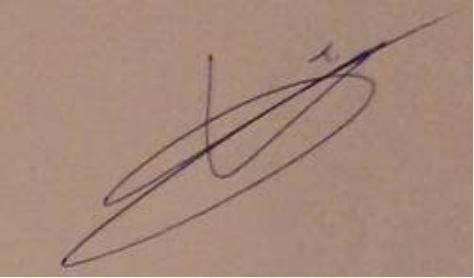

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

CHANCEEG













