

Rapp.nr. : 3402154

Suite:

pag. : 1,1

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport provisoire — définitif *

(en cas de provisoire, le définitif suivra)

* barrer ce qui n'est pas d'application

GENERALITES

Type d'installation : Electrique - Photovoltaïque

Date du contrôle : 08/12/2017

Base de contrôle * : procédure interne QPRO / ELE / 001 par. 7.3

RGIE / Arr. 270 / 86

autre: Synergrid C10/11

Genre de contrôle * : (re)mise en service - conformité - extension

Contenu du contrôle * : visuel - essai - mesure - résultat : en ordre

Commentant :

Adresse :

Installateur :

Propriété de :

Représentant :

Inspecteur :

Lieu de contrôle :

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Panneaux photovoltaïques :

Marque :

Type :

Pmax :

Nombre :

P total max :

Nombre de string :

Isc :

Idc :

Uoc :

Vdc + coefficient Uoc :

Vdc Uoc total :

Vdc

Onduleur :

Marque :

Type :

N° série :

P max :

Iac :

Uac :

50 Hz

Udc max :

Vdc

Pilotage : en ordre/pas en ordre

Valeur de terre :

Ohm

CE : oui/non

Valeur d'isolement :

MOhm

Montage et branchement des appareils et câblage : en ordre/pas en ordre

Schémas : présent

Tension de réseau :

Compteur vert n° :

Index :

kW/h.

Compteur GRD n° :

Index jour :

kW/h.

Index nuit :

kW/h.

MID :

Pas contrôlé : Installation existante

Annexe(s) :

CONSTATATIONS

NOTE (N) REMARQUE (R) INFRACTION (I)

N

Conforme à la norme Synergrid C10/11


CONCLUSION

CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)


☒ L'installation est / n'est pas - conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *☐ L'installation - ne - peut être - mise en service - utilisé *☐ Il faut remédier dans le plus bref délai au(x) constatation(s) (O/I)☐ Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire☒ Date prochaine contrôle☐ Autre : BCle commettant
signature représentantpour le directeur
signature inspecteur

organisme de contrôle

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 KontichT.: 03 / 451 37 00
F.: 03 / 451 37 10TVA BE 0404.312.034
www.ocb.be
info@ocb.beCCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

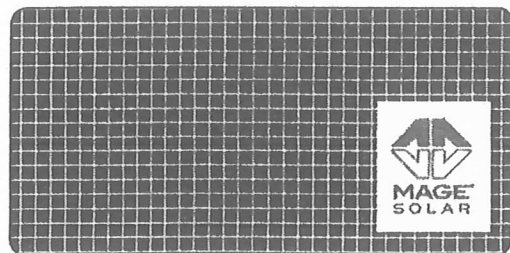


2x6 MAGE POWERTEC 270/5 MR

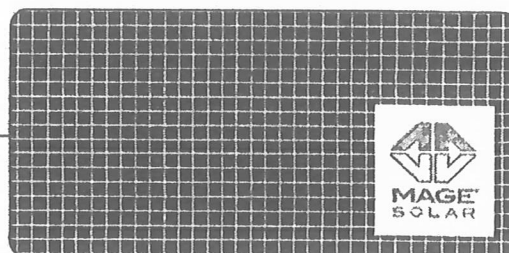

8x MAGE POWERTEC 270/5 MR


SOLAR 2x1x4²

SOLAR 2x1x4²



XVB 3G 4²

C25A 2P




Compteur Vert Monophasé
230VAC - 32A
7054418

XVB 3G 4²

Installation est contrôlée par:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Inspecteur: **LE LOUARN Alexandre**
Date: **28/12/2012**
PV n°: **3402711**
Signature:

REGIE



Compteur 25S60

300mA 63A

SCHEMA UNIFILAIRE




COORDONNEES PRODUCTEUR:


N° Dossier : C2012000406

Nom :

Adresse : RUE des Abruns 29, 4683 Vivegnis

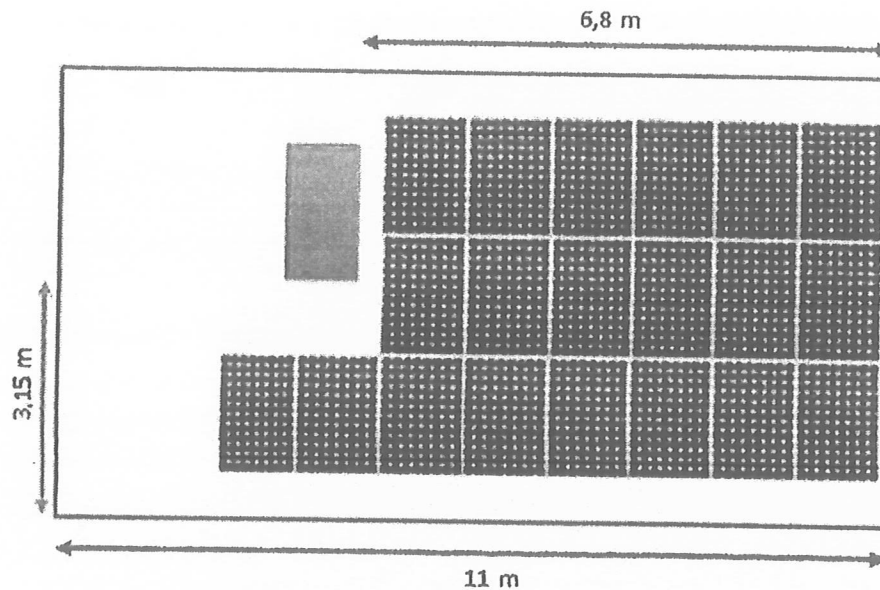

20 Modules MAGE Powertec Plus 270/5 MR
RDC

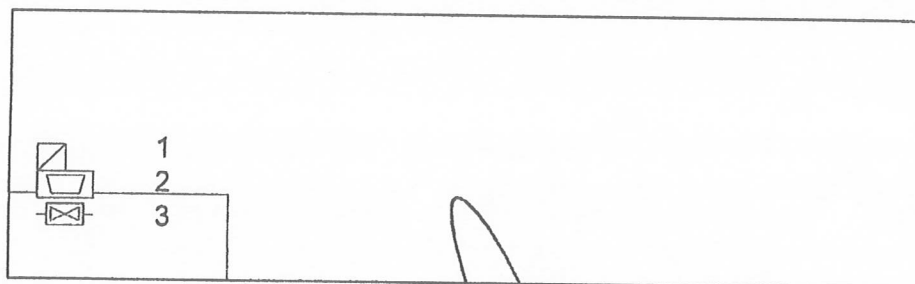

1. onduleur POWER-ONE PVI- 5.0 OUTD
2. compteur vert
3. coffret divisionnaire

Installation est contrôlée par:

OCB, Kon. Astridlaan 80, 2550 Kontich

Inspecteur: LE LOUARN Alexandre

Date: 08/2 2012

PV n°: 3402754

Signature:

SCHEMA DE POSITION



COORDONNEES PRODUCTEUR :

N° Dossier : C2012000406

Nom :

Adresse : RUE des Abruns 29, 4683 Vivegnis