

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

ORES

Nr teller :

N° comp :

M.P.

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 207/21.8.13/1

EAN :

M.C.

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk : H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4.1	H/C 8,4.2	H/C 8,4.3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	☒	☐	☐	☐	00	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

rac de la Gaira

5180 Bochefer

Eigenaar

Propriétaire :

Dessy / Valenja

Adres : MC

Adresse :

Installateur :

Christian Elci

BTW / TVA : 031803956

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

10.9.2020

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Lombard

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 230	Meter / bord verbinding : 4-10	Max. beveiliging : 03
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 1.4.1	Isolatie : ☒	Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 18 Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn		1 ΔIn					
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK				
63	300	A	Gaus	☐	☐	☐	☐				
63	30	A	4	☐	☐	☒	☐				
				☐	☐	☒	☐				
				☐	☐	☒	☐				
				☐	☐	☒	☐				

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : OK	NOK
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

meer: receptuur + sandstein sam pluis


Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☐ 8.2.2

Resultat / Conclusion : ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontgankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre 1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 10.9.2025 ☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1. Conformément 6.5.7. Livre 1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.	Niet conform Conform N° vorig rapport
---	--

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Lombard

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'inspection des installations électriques domestiques.

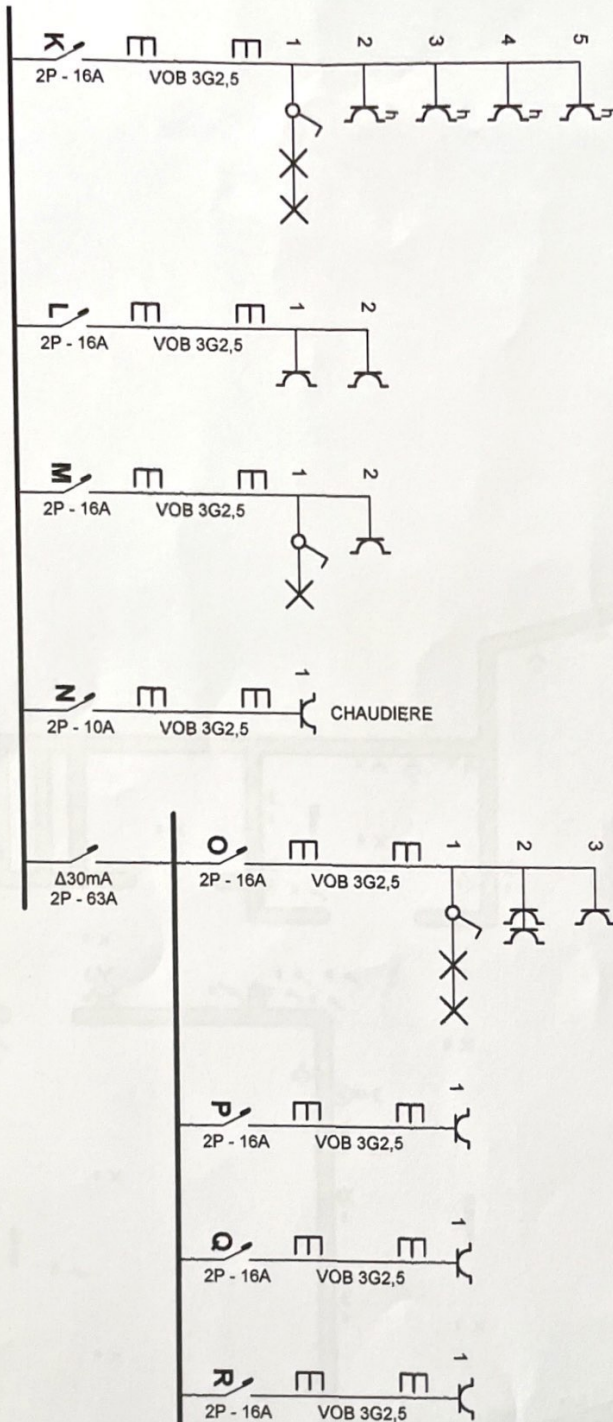

Organisme agréé

Electro test
14 Boite 4

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

DESSY & VALANGE
Rue de la Croix 19
5580 Rochefort
Tél.: 084/21.40.60 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@dessyvalange.be

Installateur

CHARLIER ELEEC SPRL
Rue LADRIE 47
4630 SOUMAGNE
Tél.: - GSM: 0493/50.88.96
Fax: -
e-mail: info@charlierfrancis.net
631.802.456

P. 2/4 Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

laurent lombard@electro-test.be
Gsm 0490 57 89 50

ELECTRO TEST
Lombard Laurent


18-09-2011

laurent lombard@electro-test.be



0493 508 896

47, rue Ladrie - 4630 SOUMAGNE

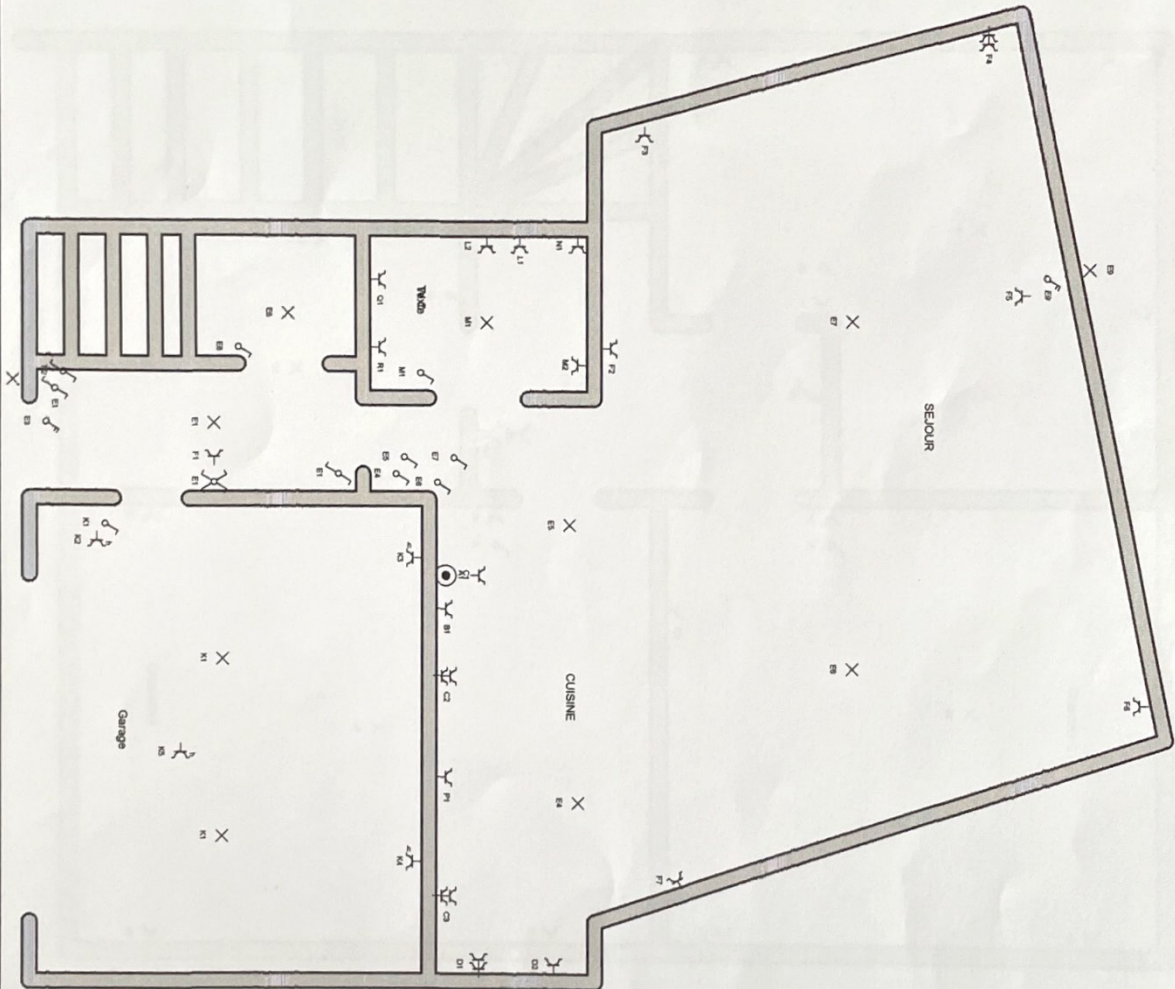

ELECTROTST
LOMBARD Laurent
16-09-2008
Inspecteur
laurent.lombard@electro-test.be
0693.508.896

Organisme agréé

Electro test
14 Boite 4

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

DESSY & VALANGE
Rue de la Croix 19
5580 Rochefort
Tél.: 084/21.40.60 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@dessyvalange.be

Installateur


CHARLIER ELEC SPRL
Rue LADRIE 47
4630 SOUMAGNE
Tél.: - GSM: 0493/50.88.96
Fax: -
e-mail: info@charlierfrancis.net
631.802.956



p. 3/4
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: CHARLIER FRANCIS

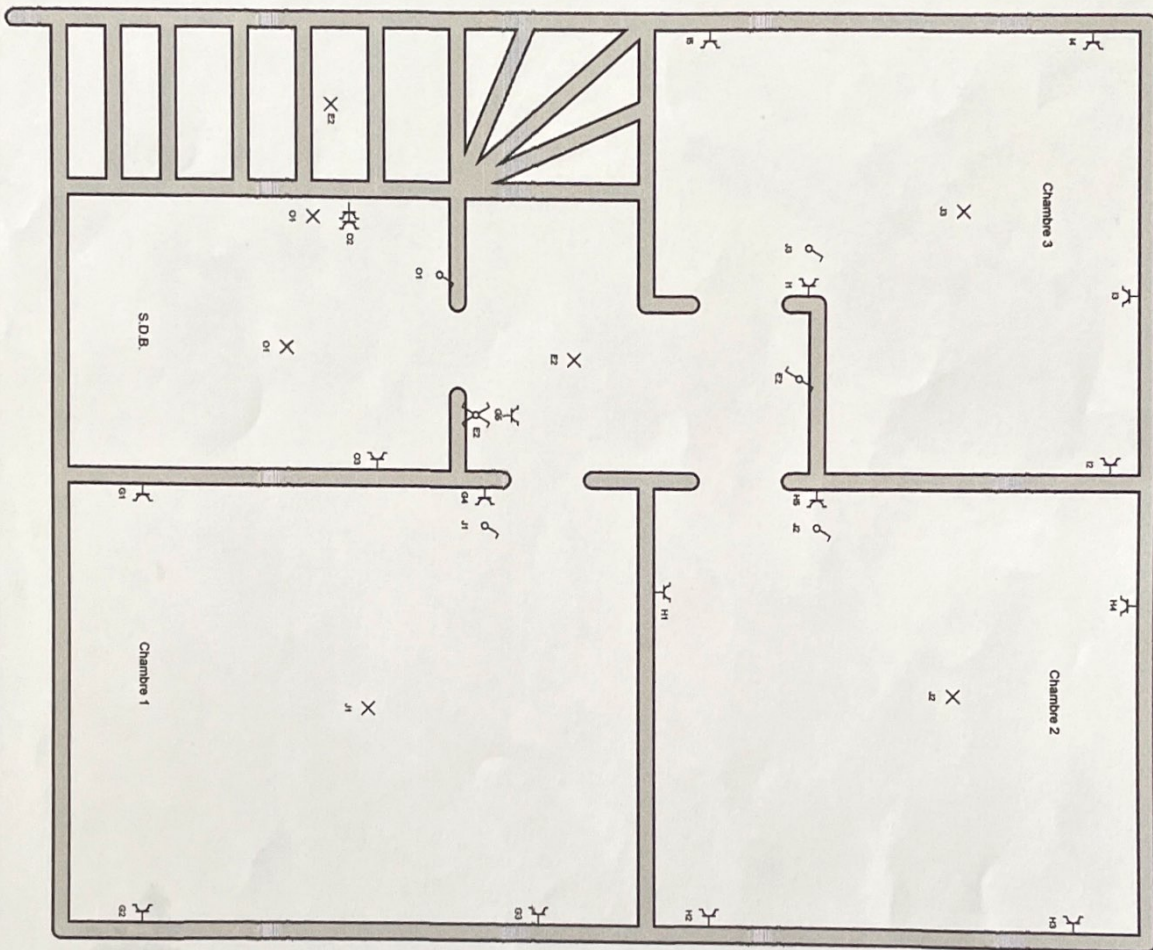

Organisme agréé

Electro test
14 Boite 4

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

DESSY & VALANGE
Rue de la Croix 19
5580 Rochefort

Tél.: 084/21.40.60 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@dessyvalange.be

Installateur

CHARLIER ELEC SPRL
Rue LADRIE 47
4630 SOUMAGNE

Tél.: - GSM: 0493/50.88.96
Fax: -
e-mail: info@charlierfrancis.net
631.807.456



p. 4/4

Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz