



Beter gekeurd
Bien vérifié

RECEIVED VERBAAL NA CONTROLE DOANE
INSTALLATION ELECTRIQUE DANS LA TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Hainaut, Rue des Bureaux 1a, 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
T: 064 33 64 55, E: btv.hainaut@btvcontrol.be

Rapport N°: 0507-191016-05


Date du contrôle : 16/10/19

Extra date du contrôle:

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION : CLEMENT GERY
RUE D'ACQZ 77 APPART 9
6200 CHATELET

Visualisation de l'installation

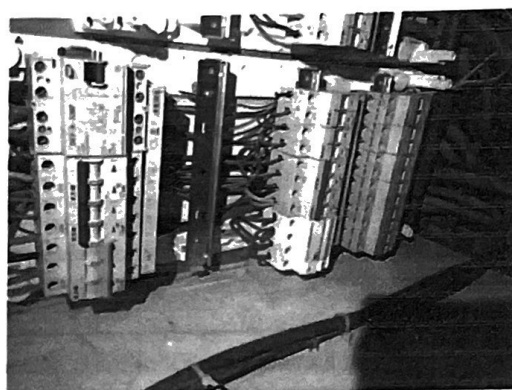

PROPRIETAIRE:

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI : 476162904

EAN :

/

Compteur n° bih 5115225
excl 04389073

Index :

I 47361,8 Kwh
II 25387,8
kWh excl
098474,3 kwh

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation : Modification /
Début travaux fondations : Avant 01/10/81
Raccordement tension : 3x230V
Câble aliment. tableau princ. : 4 x 10 mm²
Type électrode de terre : Barres
Nombre de tableaux : 2
Facteurs d'influences externes :

Type des locaux :
Installation électrique :
RGIE art. :
Protection raccordement :
Inter. gén. : type :
Nombre de circuits term. :
Schéma :

Unité d'habitation
Avant & Après
01/10/81
86
bih 40 excl 30 A
4p 40A/300mA
16
TT

VMA - 48.5

MA-BT-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PAUDES-VERBOD DE GEBRUIK VAN
INSTALLATION ELK TOEGESTELT TENS ON

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 276,
Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 17 Ohm RI tot 4 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation.

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

- 1 L'installateur a tiré une nouvelle ligne xvb 3g2,5mm² pour le boiler dans volume 1. Le propriétaire fera installer un nouveau boiler ipx4.
- 2 Certains appareils d'éclairage ne sont pas encore installés.
- 3 Travaux de tapissage et peinture en cours.
- 4 Les meubles de cuisine et électroménager ne sont pas installés.

CONCLUSION

L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 16/10/2044 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur
0507 LOIC DUPAS

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271

- a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
 - b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition
 - c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
 - d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
 - e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
 - f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielle (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
 - g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
 - h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions.

VMA - 48.5

N° Rapport: 0507-191016-05



2 / 3

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
E.G.E. VANHAEKENDOVER J. S.P.R.L.
rue d'En-Dessous 24
6211 MELLET

Tél. : 071/85.20.87 G.S.M. : 0475/55.16.72 Fax : 071/85.37.27

Tableau jour

Circuit A : Prises salle à manger (A1 – A2 – A3 – A4) cuisine (A5)
Circuit B : Prises cuisine (B1 – B2 – B3)
Circuit C : Taque de cuisson
Circuit D : Four
Circuit E : Chauffage direct hall d'entrée
Circuit F : Chauffage direct bureau (F1) Chambre (F2)
Circuit G : Eclairage bureau (G1) chambre (G2)
Circuit H : Eclairage cuisine (H1) Salle à manger (H2)
Circuit I : Chauffage direct salle à manger (I1) cuisine (I2)
Circuit J : Prise hall d'entrée (J1) Sas SDB (J2) Chauffage SDB (J3)
Prise SDB (J4) Prises bureau (J5 – J6) Prises chambre (J7 – J8)
Circuit K : Lave-linge
Circuit L : Séchoir
Circuit M : Eclairage hall d'entrée (M1) Sas SDB (M2) Salle de bain (M3)

Tableau exclusif nuit

Circuit A : Chauffage accumulation living
Circuit B : Chauffage accumulation chambre
Circuit C : Chauffage accumulation cuisine
Circuit D : chauffe-eau salle de bain sur différentiel 10mA

Remarque : En date du 24 octobre changement du chauffe-eau IP25 par un IPX4. Le circuit D exclusif nuit a été modifié et repris sur le tarif de jour protégé par le différentiel 300mA et 10mA.

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
E.G.E. VANHAEKENDOVER J. S.P.R.L.
rue d'En-Dessous 24
6211 MELLET

Tél. : 071/85.20.87 G.S.M. : 0475/55.16.72 Fax : 071/85.37.27

Tableau jour


Circuit A : Prises salle à manger (A1 – A2 – A3 – A4) cuisine (A5)
Circuit B : Prises cuisine (B1 – B2 – B3)
Circuit C : Taque de cuisson
Circuit D : Four
Circuit E : Chauffage direct hall d'entrée
Circuit F : Chauffage direct bureau (F1) Chambre (F2)
Circuit G : Eclairage bureau (G1) chambre (G2)
Circuit H : Eclairage cuisine (H1) Salle à manger (H2)
Circuit I : Chauffage direct salle à manger (I1) cuisine (I2)
Circuit J : Prise hall d'entrée (J1) Sas SDB (J2) Chauffage SDB (J3)
Prise SDB (J4) Prises bureau (J5 – J6) Prises chambre (J7 – J8)
Circuit K : Lave-linge
Circuit L : Séchoir
Circuit M : Eclairage hall d'entrée (M1) Sas SDB (M2) Salle de bain (M3)

Tableau exclusif nuit

Circuit A : Chauffage accumulation living
Circuit B : Chauffage accumulation chambre
Circuit C : Chauffage accumulation cuisine
Circuit D : chauffe-eau salle de bain sur différentiel 10mA


Remarque : En date du 24 octobre changement du chauffe-eau IP25 par un IPX4. Le circuit D exclusif nuit a été modifié et repris sur le tarif de jour protégé par le différentiel 300mA et 10mA.

TENSION DE SERVICE: 3X220V
INSTALLATION EXISTANTE

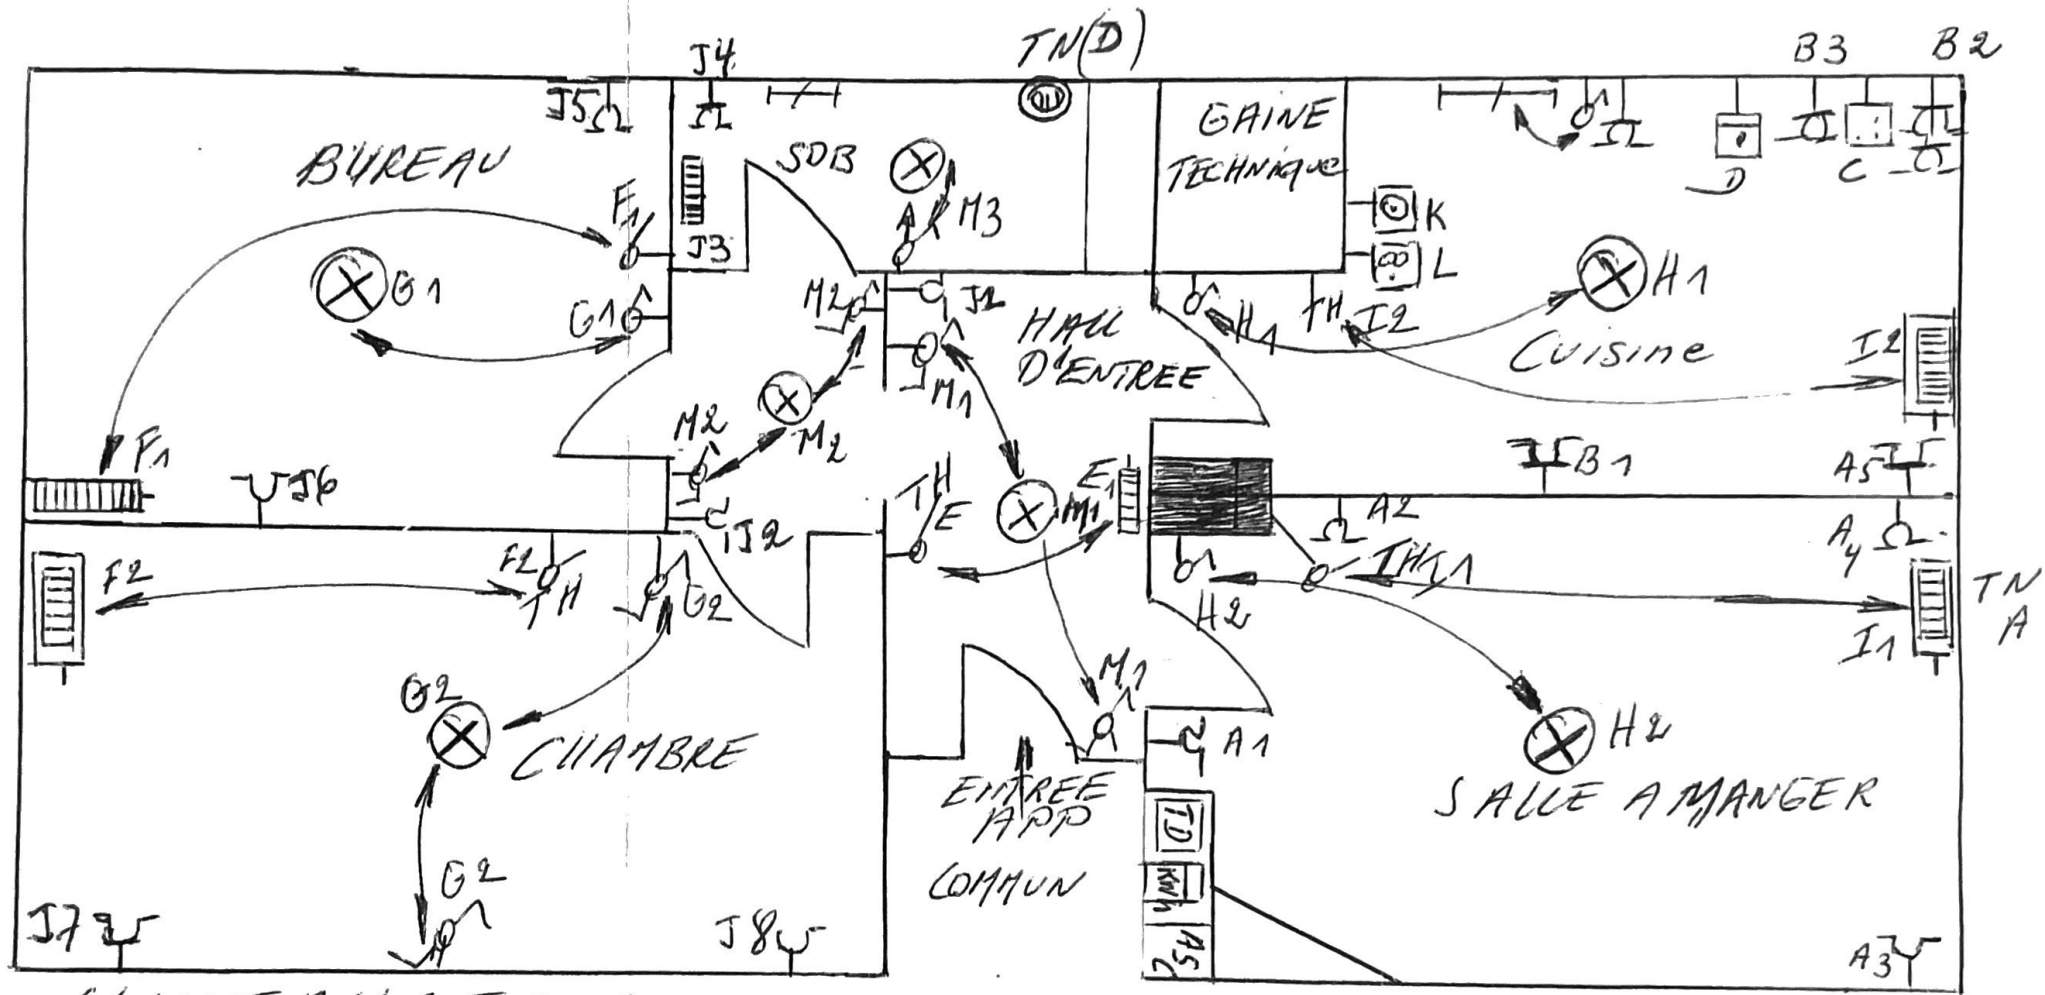

L'INSTALLATEUR


EGE VANNAKENBOVEN SPRL
 RUE D'EN-BESSINS 74
 02111 MEILLE 071/857087
 071/853727 08475/561872
 TVA. 476162604 ACI. 201254
 FORTIS. 601-7665105-39
 ONSS. 067/1274926-2E
 ENREGIS. 476162001082601



LE PROPRIETAIRE


MONSIEUR CLEMENT GERY
 RUE D'ACQZ App 9
 RESIDENCE MIRADOUR
 6200 CHATELET

TENSION DE SERVICE: 3X220V
INSTALLATION EXISTANTE

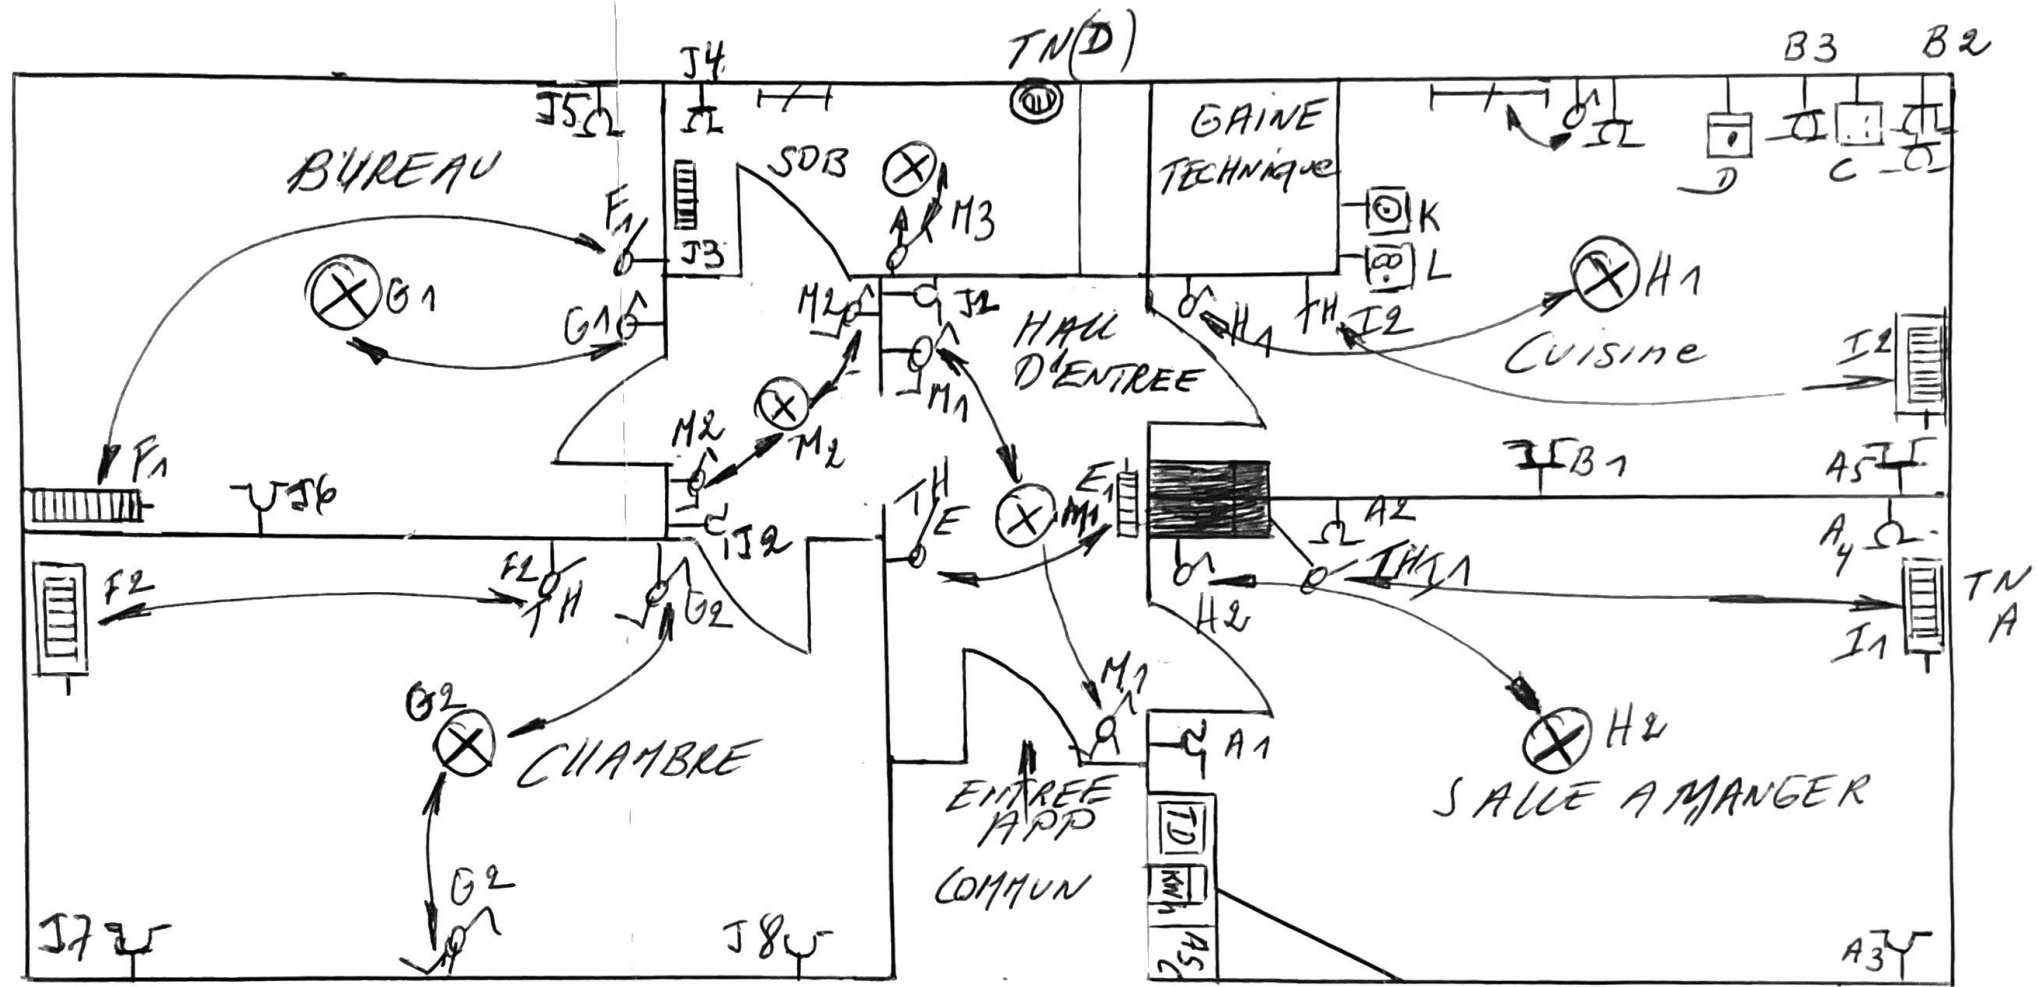

L'INSTALLATEUR

EGE VANHAERENBOVEN SPRL
 RUE D'EN-BESSINS 74
 0217 WILLEI 071/857087
 071/853727 08475/561672
 TVA. 476162604 REG. 201254
 FORTIS 601-2663105-39
 OMS. 067/1274926-2E
 ENREG. LE 476 162 001 082601




LE PROPRIETAIRE

MONSIEUR CLEMENT GERY
 RUE D'ACQ2 App 9
 RESIDENCE MIRADOUR
 6200 CHATELET

TENSION DE SERVICE 3X220V.

INSTALLATION EXISTANTE

TARIF JOUR

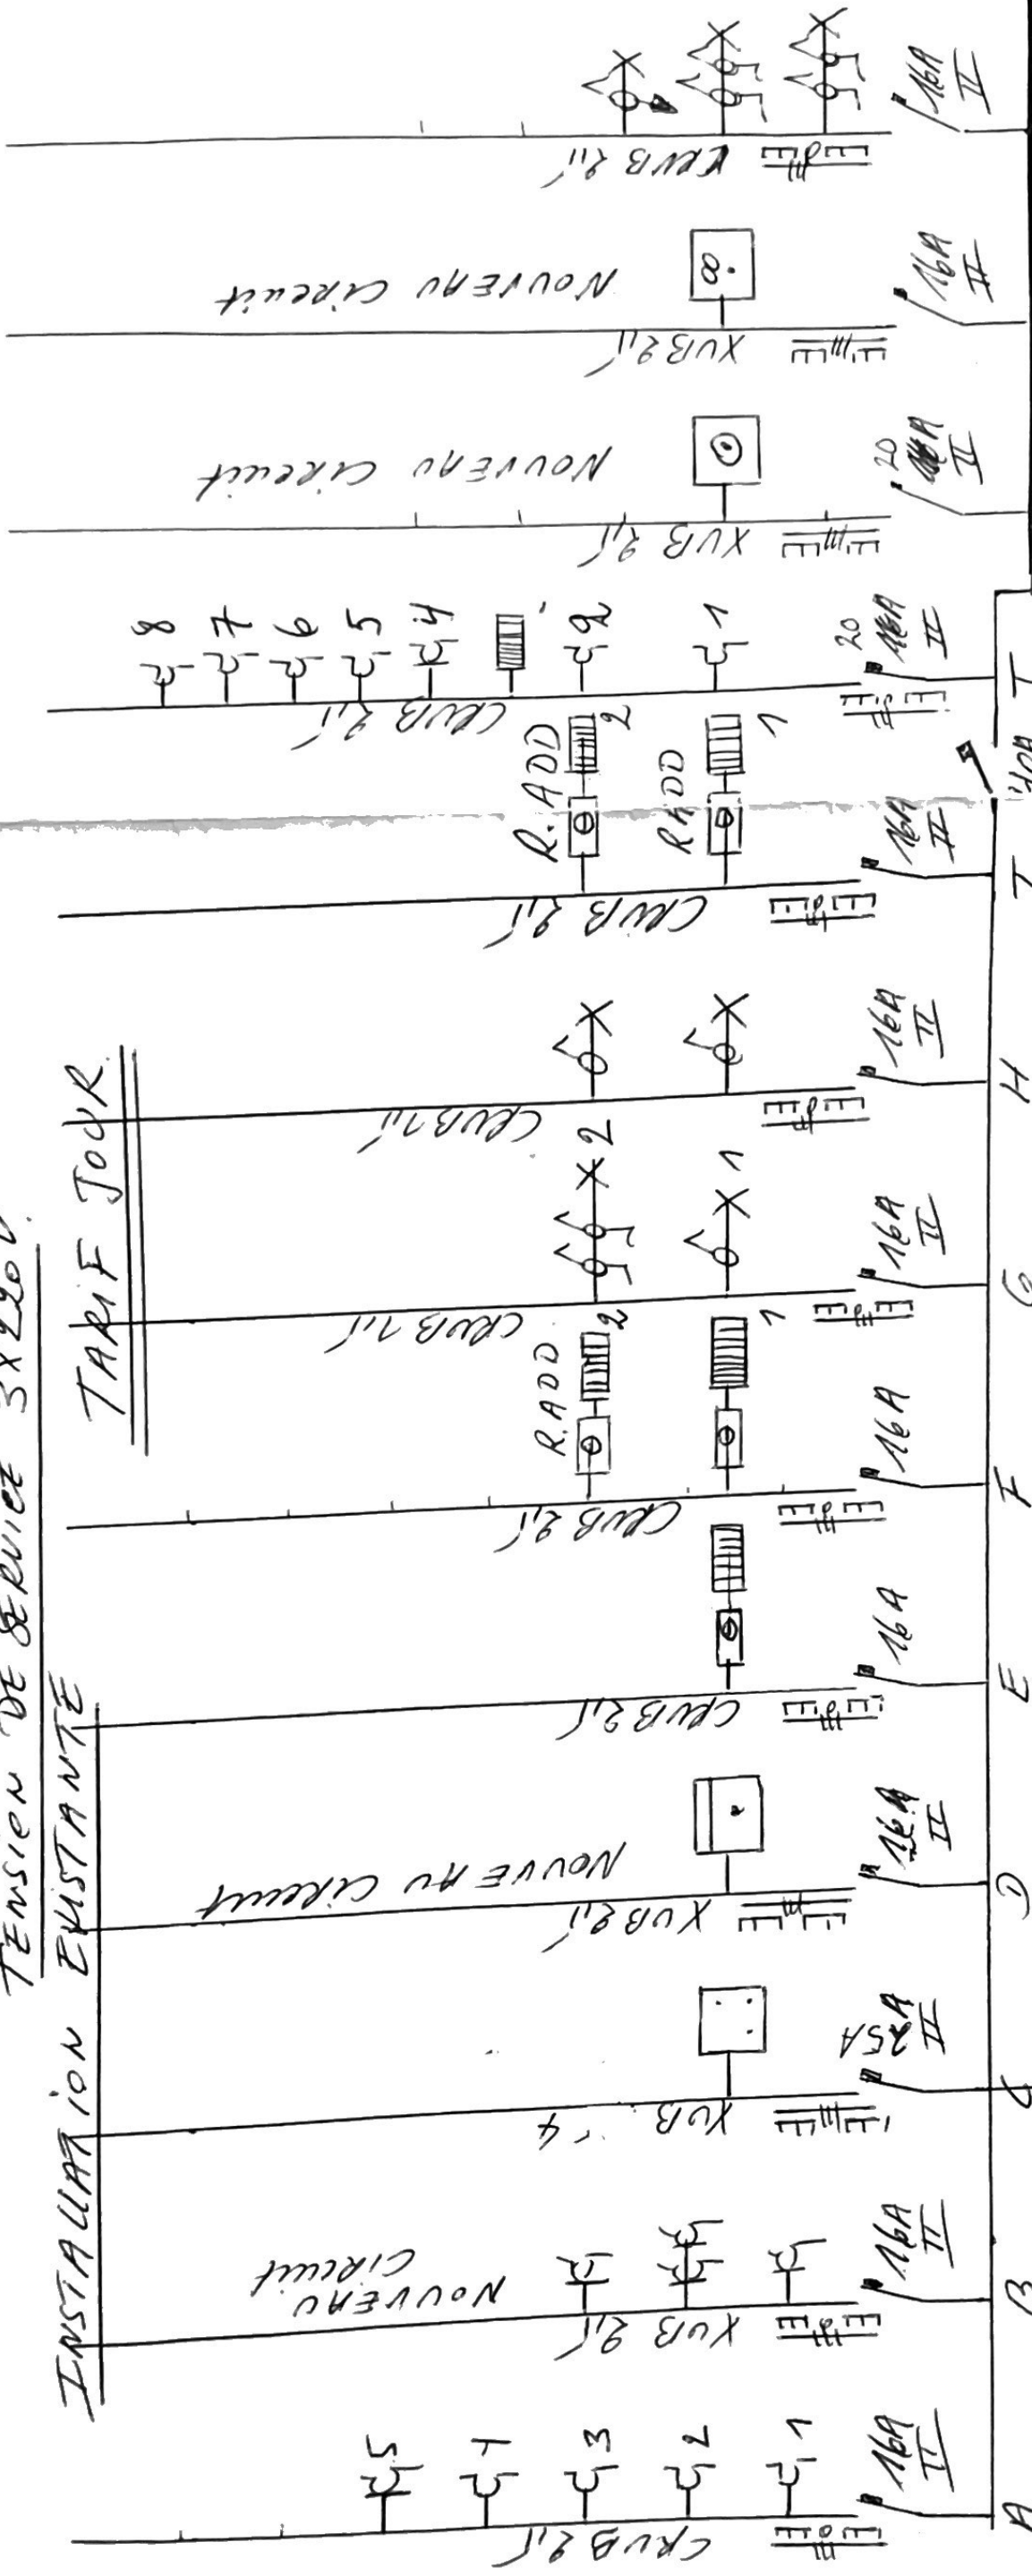

A INSTALLATEUR

EGE VANHAELE
RUE D'EN-DESSUS 14
0211 MELLET 3871/052087
2071/053727 08475/557572
TVA 476162804 REC. 201254
FORTIS 001-263105-98
ORSS. 0671127426-25
CARFOIS 4476162901 082601

40A/300mA
IV

16 OKT. 1971
Loic Dupas
507

LE PROPRIETAIRE

MONSIEUR CLEMENT
RUE D'ACQ2-APPQ GERY
RESIDENCE MIRADOR
6200 CHATELET

VVB 4K102


16 OKT. 1971
Loic Dupas
507

TENSION DE SERVICE 3X220V

1/2

INSTALLATION EXISTANTE

TARIF JOUR

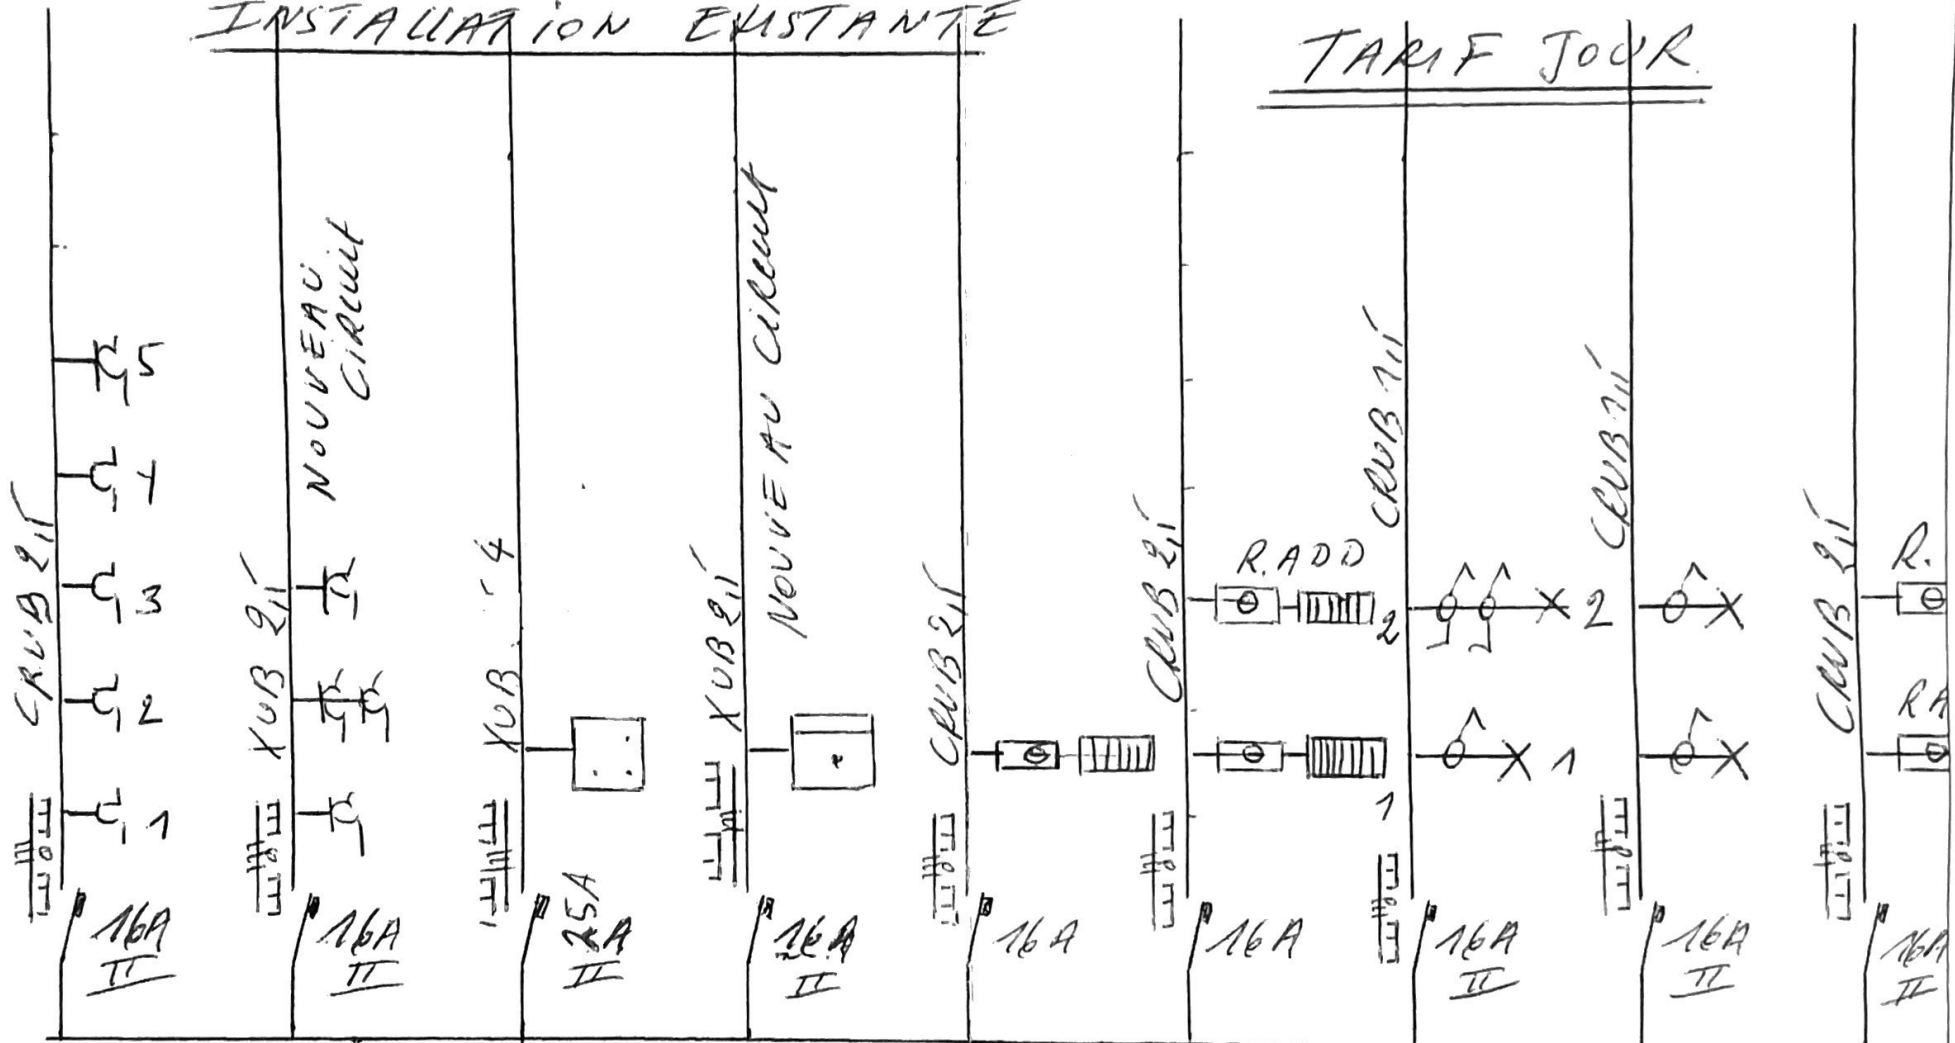

A
B
C
D
E
F
G
H
I

L'INSTALLATEUR
EGE VANHAKE BOVENA SPRL
RUE EN-DESSUS 16
0211 MELLET 0711052087
0711053727 084751557872
TVA 476162804 REC. 201254
FORTIS 01-2665105-38
ORSS. 0671127426-2F
ENRFOIS LE 476162001082601

40A/300mA
IV

VVB 4x102

BTV
16 OKT. 2011
Loïc Dupas
507

LE PROPRIETAIRE
MONSIEUR CUEYENT
RUE D'ACQZ-APPA GE
RESIDENCE MIRADOR
6200 CHATELET

TARIF JOUR




MONSIEUR CLEMENT
RUE D'ACQUA-APPY GERY
RESIDENCE MIRADOR
6200 CHATELET

TENSION DE SERVICE: 3X220V

INSTALLATION EXISTANTE

EXCLUSIF NUIT

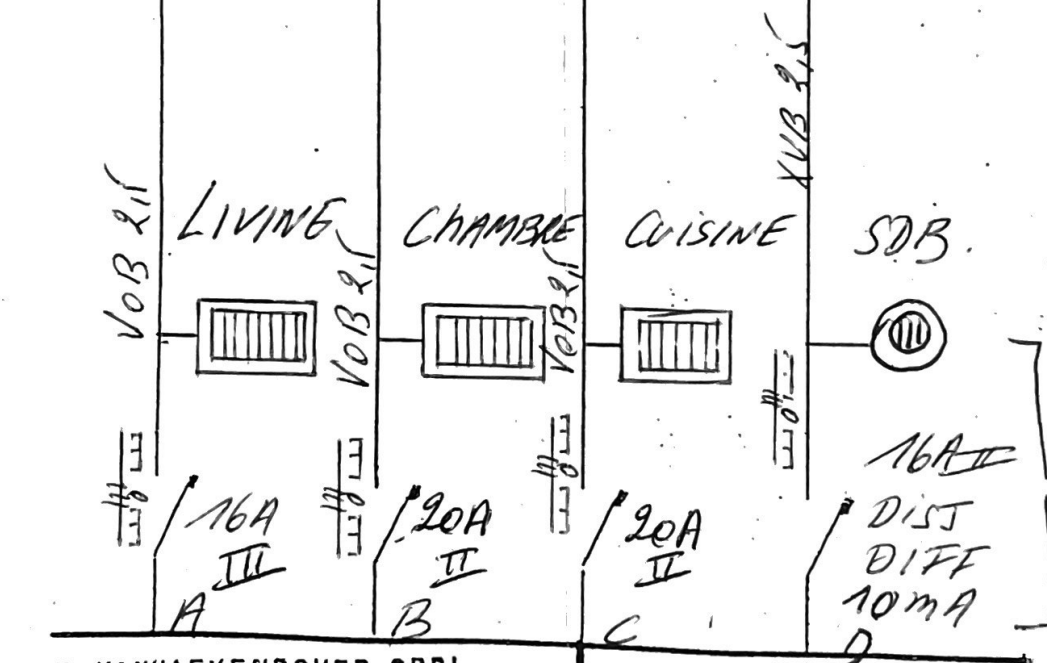

REPRIS SUR TARIF DE JOUR
EN DATE DU 24.10.2019 PAR LE
REMPLACEMENT DU CHAUFF-EAU IPX
PAR IPXY

EGE VANHAEKENDOEVER SPRL
RUE D'EN-DESSOUS 24
6211 MELLET ☎071/852087
☎071/853727 ☎0475/551672
TVA.475162904 RCC.201254
FORTIS.001-3665105-36
ONSS.057/1274926-28
ENREGIS.6E 476 162 904 08 26 01

LE PROPRIETAIRE

MONSIEUR CLEMENT GERY
RUE D'ACQ2 APP 9
RESIDENCE MIRADOR
6200 CHATELET


[Signature]

[Signature]

TENSION DE SERVICE: 3X220V

INSTALLATION EXISTANTE

EXCLUSIF NUIT

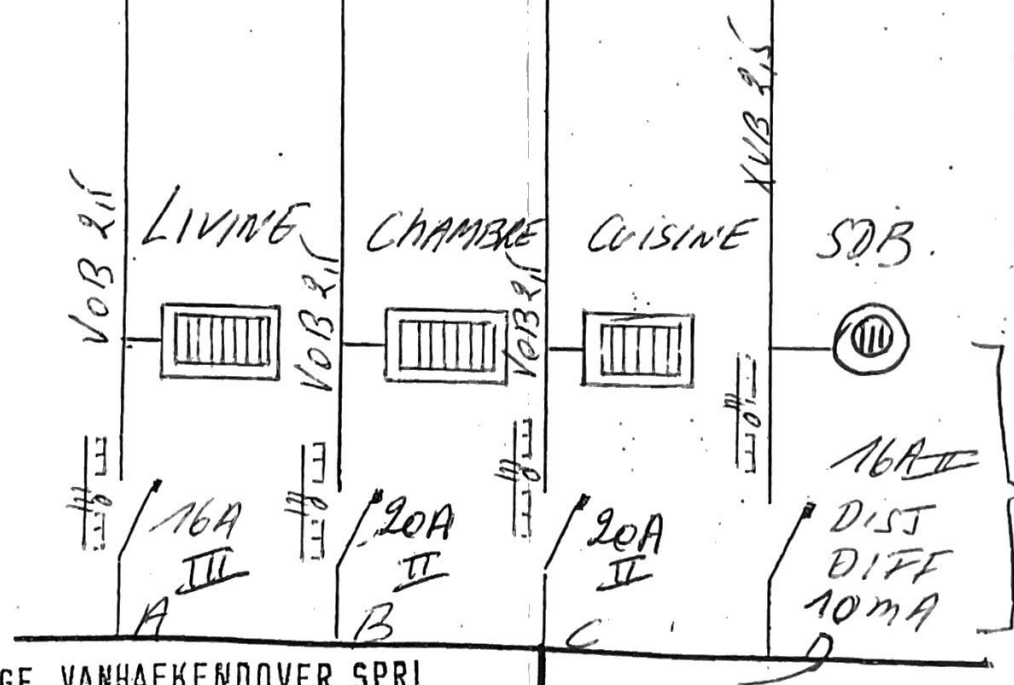

BTV
16 OCT. 2019
Loic Dupas
807

REPRIS SUR TARIF DE JOUR
EN DATE DU 24.10.2019 PAR LE
REMPLACEMENT DU CHAUFF. EAU IPX
PAR IPXY

LE PROPRIETAIRE
MONSIEUR CLEMENT GERY
RUE D'ACCOZ APP 9
RESIDENCE MIRADOR
6200 CHATELET
G. Gery

EGE VANHAEKENDOEVER SPRL
RUE D'EN-DESSOUS 24
6211 MELLET 071/852087
071/853727 0475/551672
TVA.476162904 RCC.201254
FORTIS.001-3665105-36
ONSS.057/1274926-26
ENREGIS. 6E 476 162 904 08 26 01

Handwritten signature of Ege Vanhaekendoever