



Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: RUE JOHN-MOSES BROWNING 16 4040 HERSTAL Belgique

📅 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:
22/04/2026

📅 Prochaine visite avant le:
22/04/2051

👤 Agent-visiteur:
Ludovic Morelli

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom

Adresse

Rue grand brou 31, 4690 Bassenge

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom

RUE JOHN-MOSES BROWNING 16

Adresse

RUE JOHN-MOSES BROWNING 16 4040 HERSTAL Belgique

Installateur

Nom

TVA

BE0784251631

Identification de l'installation électrique

Adresse

RUE JOHN-MOSES BROWNING 16 4040 HERSTAL Belgique

Numéro de compteur

33961310

GRD

Résa

Type de locaux

Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambertmont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2023 et après le 01/06/2020 Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Fondations	avant 81

Des dispositions dérogatoires pour les anciennes installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2.1)

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Résa
Numéro de compteur	33961310
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	VFVB 4X10
Tension de service	2 x 230 V
Protection générale	30A 2P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 63A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	14,22
Description de l'installation	Voir schémas

Contrôles et essai

Équipements de test:

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielles	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	14,22
Isolement ($M\Omega$)	7
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----

Infractions

Néant

Remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6

Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Ludovic Morelli
Agent visiteur
02 728.64.04
0472/09.30.67
www.atlascontrôle.be



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes

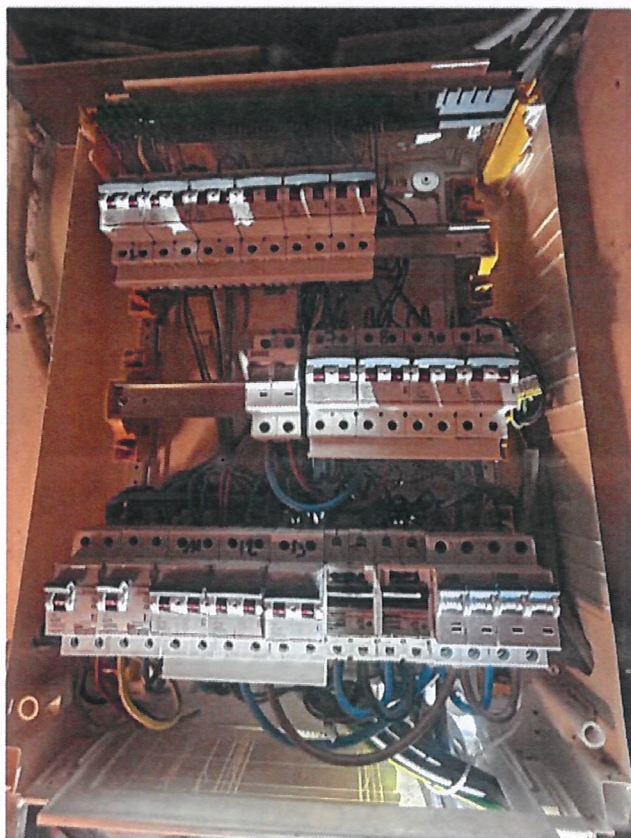


Tableau 1

- A** prises salon
- B** éclairage salon + sam + prise sous interrupteur sam
- C** éclairage + prises chambre 2
- D** éclairage + prises chambre 1
- E** éclairage + prises chambre 3 + dressing
- F** éclairage escalier 2eme
- G** cuisiniere
- H** éclairage + prise td + plan de travail evier + sous evier
- I** prises sam
- J** chaudiere + prises cave
- K** éclairage cave + prise entrée cave + frigo
- L** prises cave
- M** lave vaisselle
- N** éclairage + prises hall de nuit + sdb
- O** éclairage cuisine + pdt cote cuisson + hotte + éclairage + prises veranda + sdd + abris jardin
- P** four
- Q** machine a laver
- R** seche linge



Ludovic Morelli
02 726 64 04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
Atlas
Contrôle.

Organisme agréé
Atlas Contrôle
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476

Installateur
NGElec-Geoffrey Nijs
Rue Grand Brou 31
4690 Bassenge
GSM: 0470 67 38 22
e-mail: geonijis@gmail.com
TVA BE 0784.251.631

NG

NGELEC


p. 7/7

Liste des circuits

Date: 28-01-26

2 x 230V - 50Hz

V.2026-01-28 10:11:17

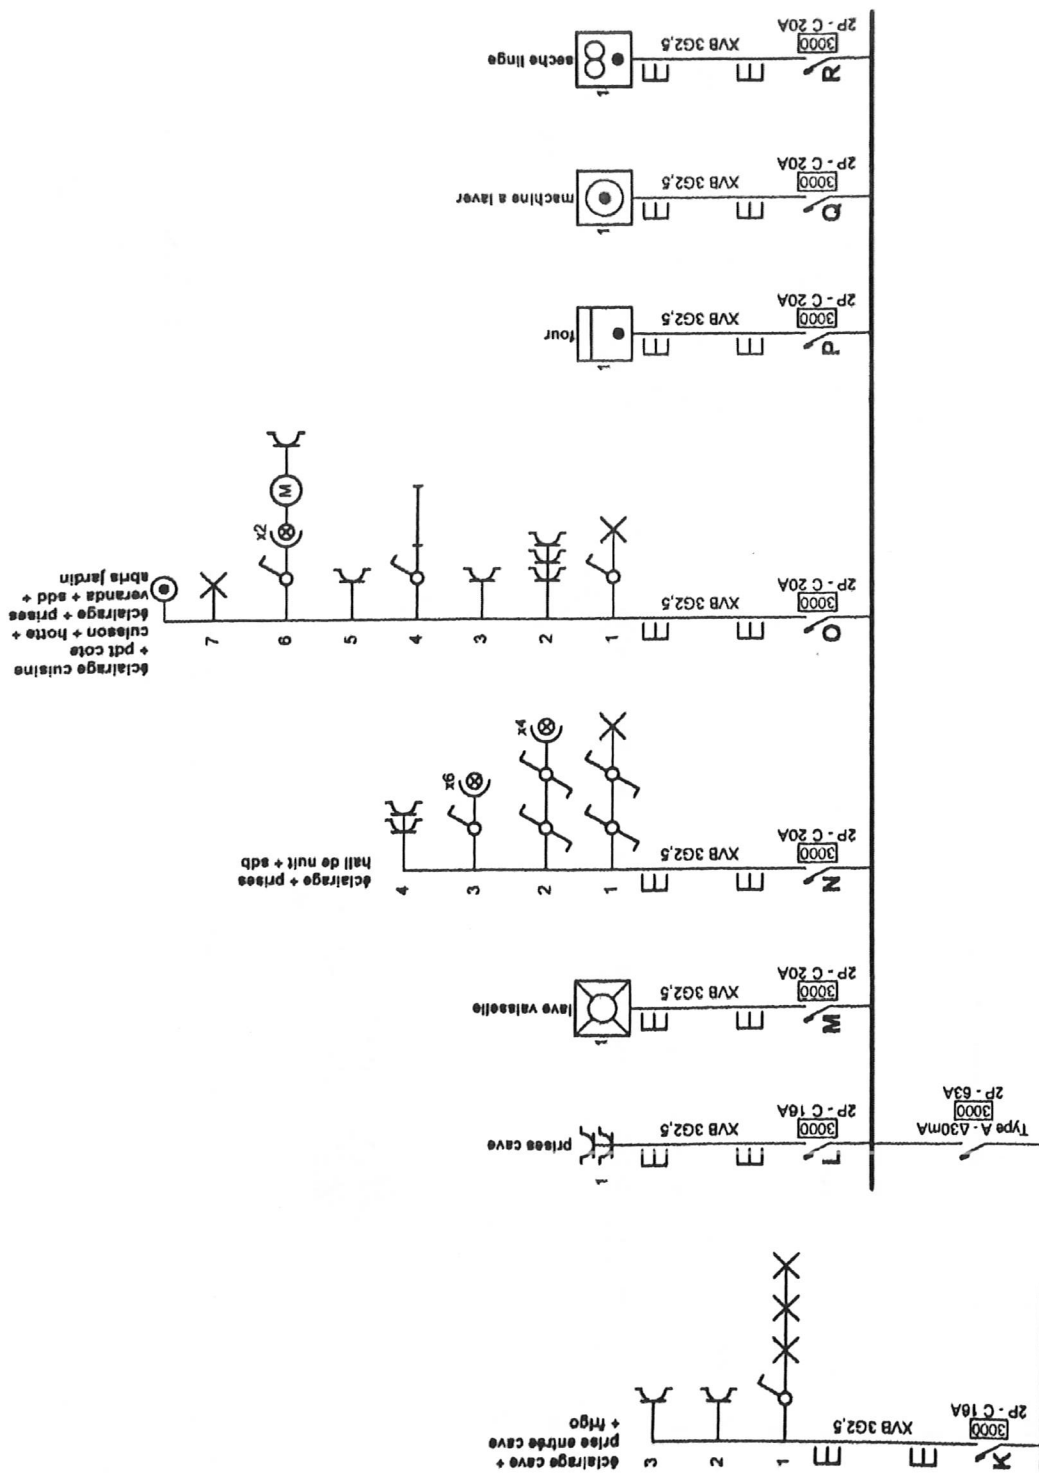

Organisme agréé

Atlas Contrôle
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek

Tél.: 02 726 04 04

e-mail: info@atlascontrole.be

BE 0732.536.476



Ludovic Mo

0271641006
02726.64.04

www.atlascontrole.be

TVA : BE 0732.53

663-INSPI

Contrôle

Installateur

NGElec-Geoffrey Nijs
Rue Grand Brou 31
4690 Bassenge

GSM: 0470 67 38 22

e-mail: geonijis@gmail.com

TVA BE 0784.251.631




P. 2/7

Schéma unifilaire

Date: 28-01-26

2 x 230V ~ 50Hz


V.2026-01-28 10:11:17

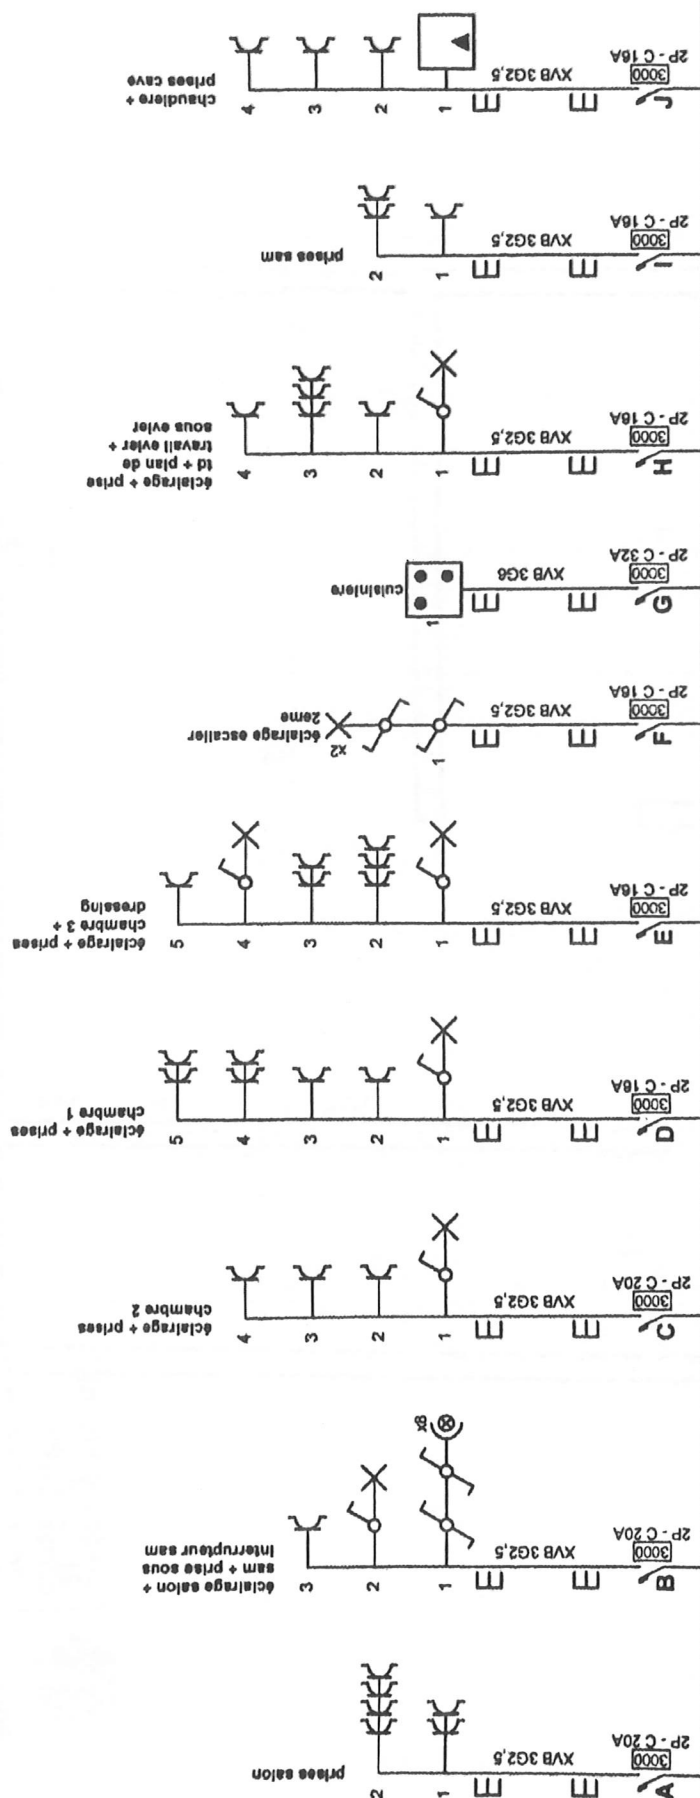

kWh
 XVB C₅₀ 4x10 Type A-Δ300mA
 3000
 2P - 63A

Organisme agréé Atlas Contrôle Rue Eugène Smits 58 1030 Schaarbeek Tél.: 02 726 64 04 e-mail: info@atlascontrole.be BE 0732.536.476	Ludovic More 0272668404 www.atlascontrole.be TVA : BE 0732.536.476 663-INSPI	Installateur NGElec-Geoffrey Nijs Rue Grand Brou 31 4690 Bassenge GSM: 0470 67 38 22 e-mail: geonijis@gmail.com TVA BE 0784.251.631	NGC	P. 1/7 Schéma unifilaire Date: 28-01-26 2 x 230V ~ 50Hz V.2026-01-28 10:11:17
---	--	---	-------------------	--

Cave

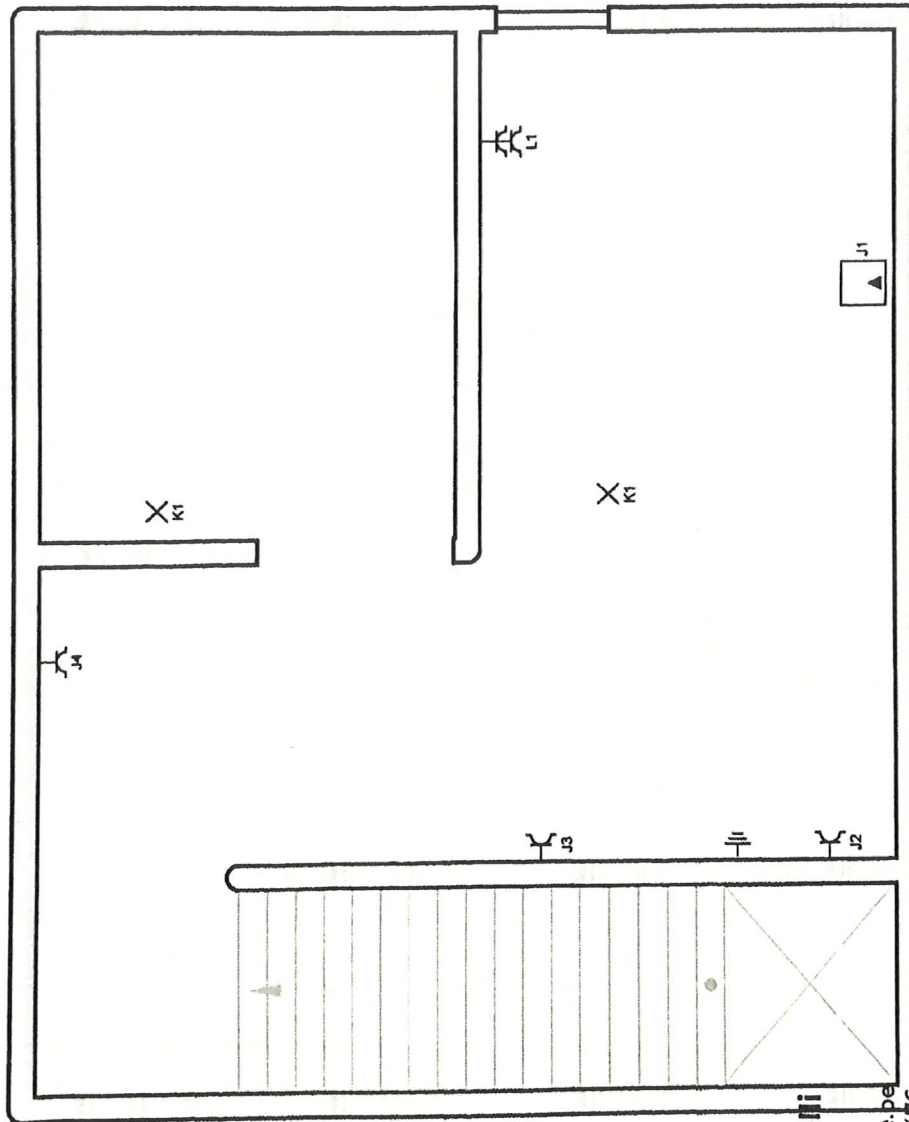

Ludovic Morelli
22/01/2016
02726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP



Atlas
Contrôle .



Organisme agréé
Atlas Contrôle
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476

Installateur
NGElec-Geoffrey Nijis
Rue Grand Brou 31
4690 Bassenge
GSM: 0470 67 38 22
e-mail: geonijis@gmail.com
TVA BE 0784.251.631



p. 3/7


Plan de position

Date: 28-01-26

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-01-28 10:11:17

Rez-de-chaussée

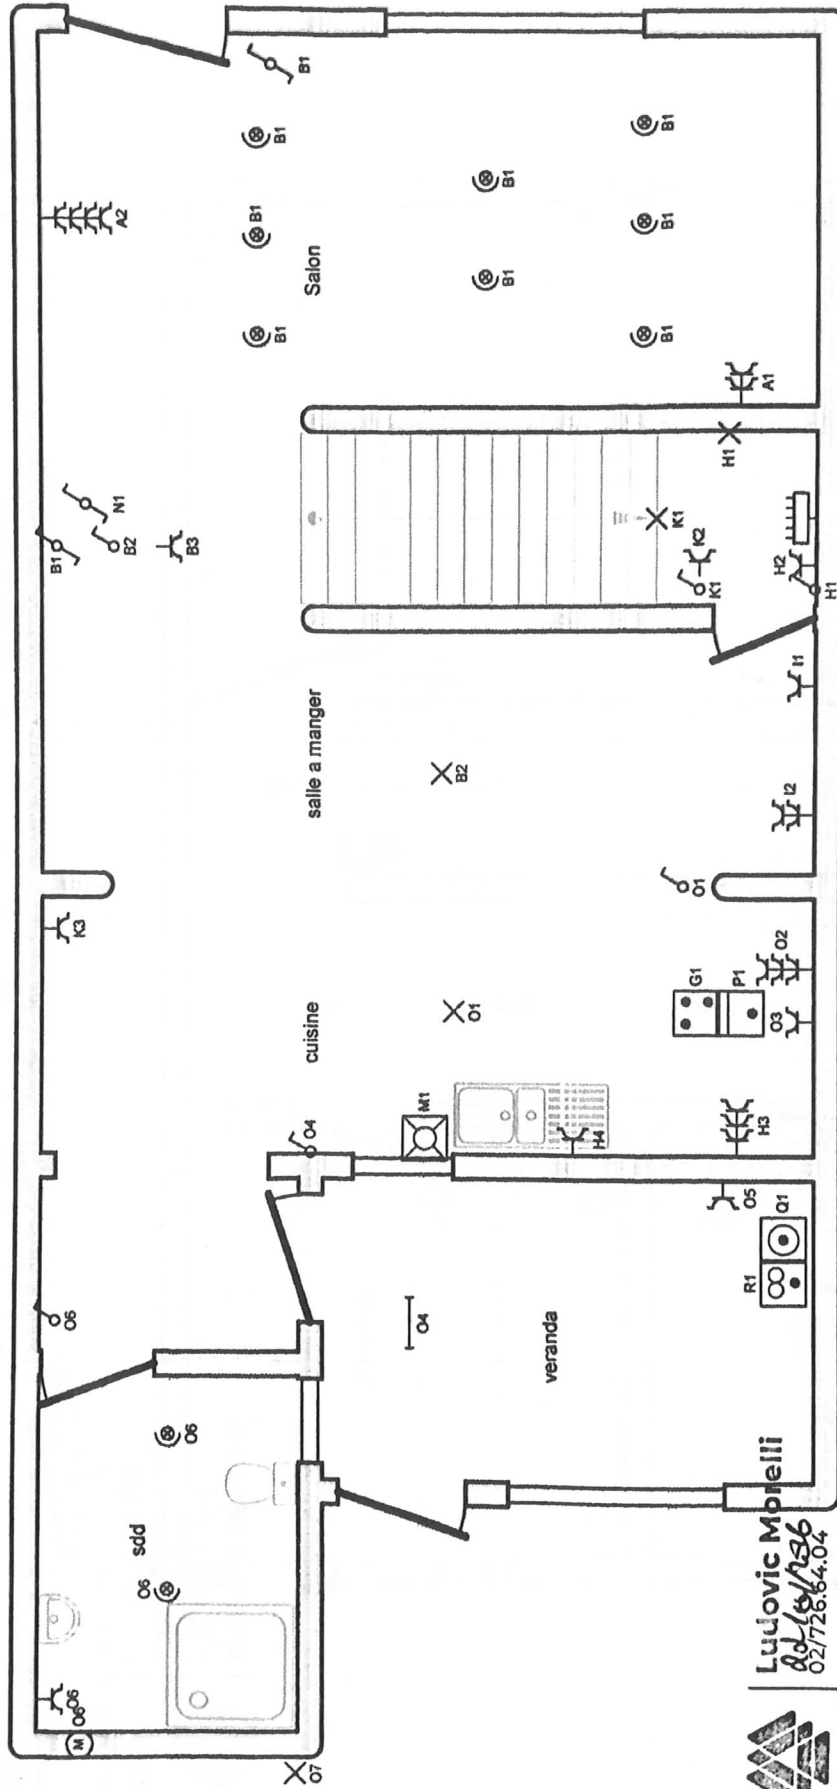

Atlas
Contrôle .

Ludovic Morelli

02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476

663-INSP

Organisme agréé
Atlas Contrôle
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476

Installateur
NGElec-Geoffrey Nijis
Rue Grand Brou 31
4690 Bassenge
GSM: 0470 67 38 22
e-mail: geonijis@gmail.com
TVA BE 0784.251.631




p. 477
Plan de position

Date: 28-01-26

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-01-28 10:11:17

1er étage

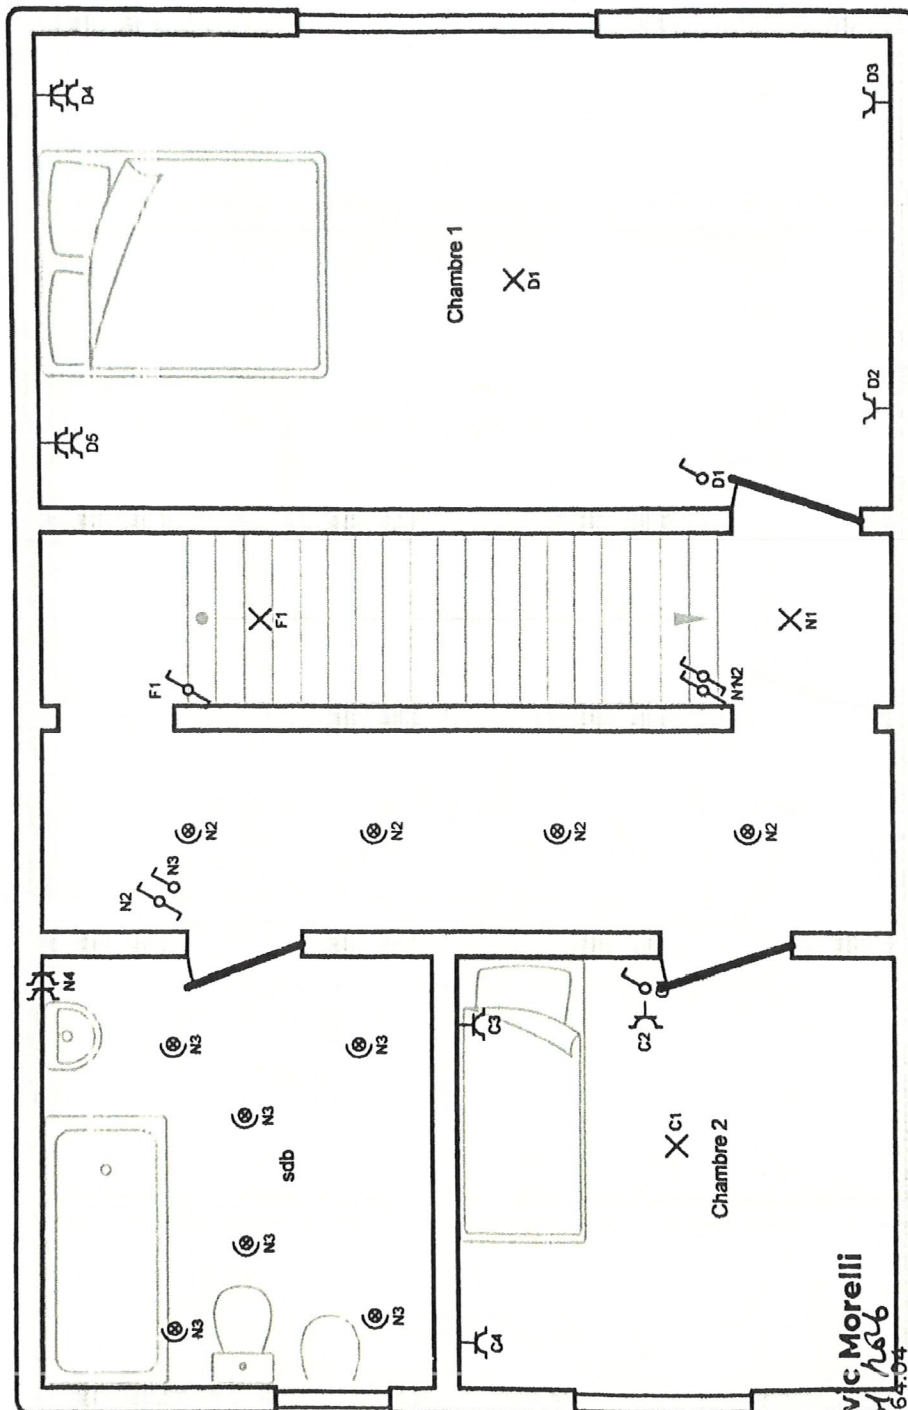

Ludovic Morelli
02 726 64 04
www.atlascontrole.be

TVA : BE 0732.536.476
663-INSP



Atlas
Contrôle .

Organisme agréé
Atlas Contrôle
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476

Installateur
NGElec-Geoffrey Nijs
Rue Grand Brou 31
4690 Bassenge
GSM: 0470 67 38 22
e-mail: geonijis@gmail.com
TVA BE 0784.251.631



NG


p. 5/7
Plan de position

Date: 28-01-26

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-01-28 10:11:17

2e étage

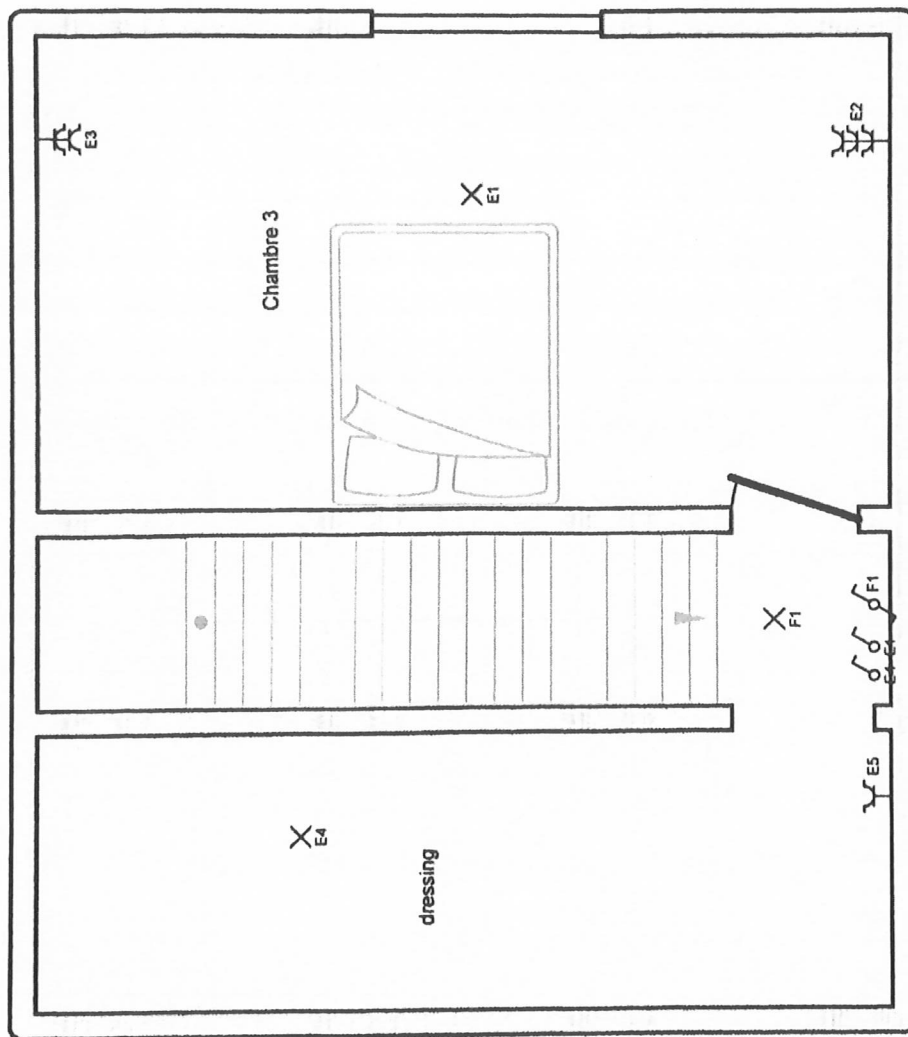

Atlas
Contrôle.

Ludovic Morelli
02 726 64 04
www.atlascontrôle.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Organisme agréé
Atlas Contrôle
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrôle.be
BE 0732.536.476

Installateur
NGElec-Geoffrey Nijs
Rue Grand Brou 31
4690 Bassenge
GSM: 0470 67 38 22
e-mail: geonijis@gmail.com
TVA BE 0784.251.631

NGElec

p. 6/7
Plan de position

Date: 28-01-26

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-01-28 10:11:17

