

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 28/07/2026

**Inspecteur:** Bart Van Kerckhoven

**Mentor:** -

**Installateur:** -

**ID-label:** Ek

**Klantreferentie:** -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel  
ET61557

Serienummer: 18460176

**Datum verslag:** 28/07/2026

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Witvenstraat  
Huisnummer 173  
Busnummer 2  
Postcode 2940  
Gemeente Hoevenen  
Land België

#### Eigenaar

Naam ROOSE-GEERTS  
Straatnaam Dorpsstraat  
Huisnummer 84  
Busnummer  
Postcode 2940  
Gemeente Stabroek  
Land België

#### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

**Type :** appartement

**EAN :** 54

**Teller Nr.:** 33071282

☒ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 14

Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 4,98 MΩ

RE: 3,69 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | IΔt              | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 14                 | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    |                    | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve | Bescherming IN (A)              | (andere) | P                   | Sectie (mm²) |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 1                           | C     | 32                              |          | 2                   | 6            |
| 9                           | C     | 20                              |          | 2                   | 2,5          |
| 4                           | C     | 16                              |          | 2                   | 1,5          |
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK    | Directe aanraking               | OK       | Indirecte aanraking | OK           |
| Aansluitingen               | OK    | schema in bijlage door Aceg vzw | NA       |                     |              |
| Equipotentiale verbindingen | OK    | Doorsnede geleiders             | OK       |                     |              |
| Continuïteit                | OK    | Verlichting / toestellen        | NVT      |                     |              |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.  
nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 28/7/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):  
**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**  
Inspectietijd: van 12:12 tot 13:53  
De inspecteur Bart Van Kerckhoven

Bart Van Kerckhoven

ACEG VZW - #170

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 28/7/2051 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



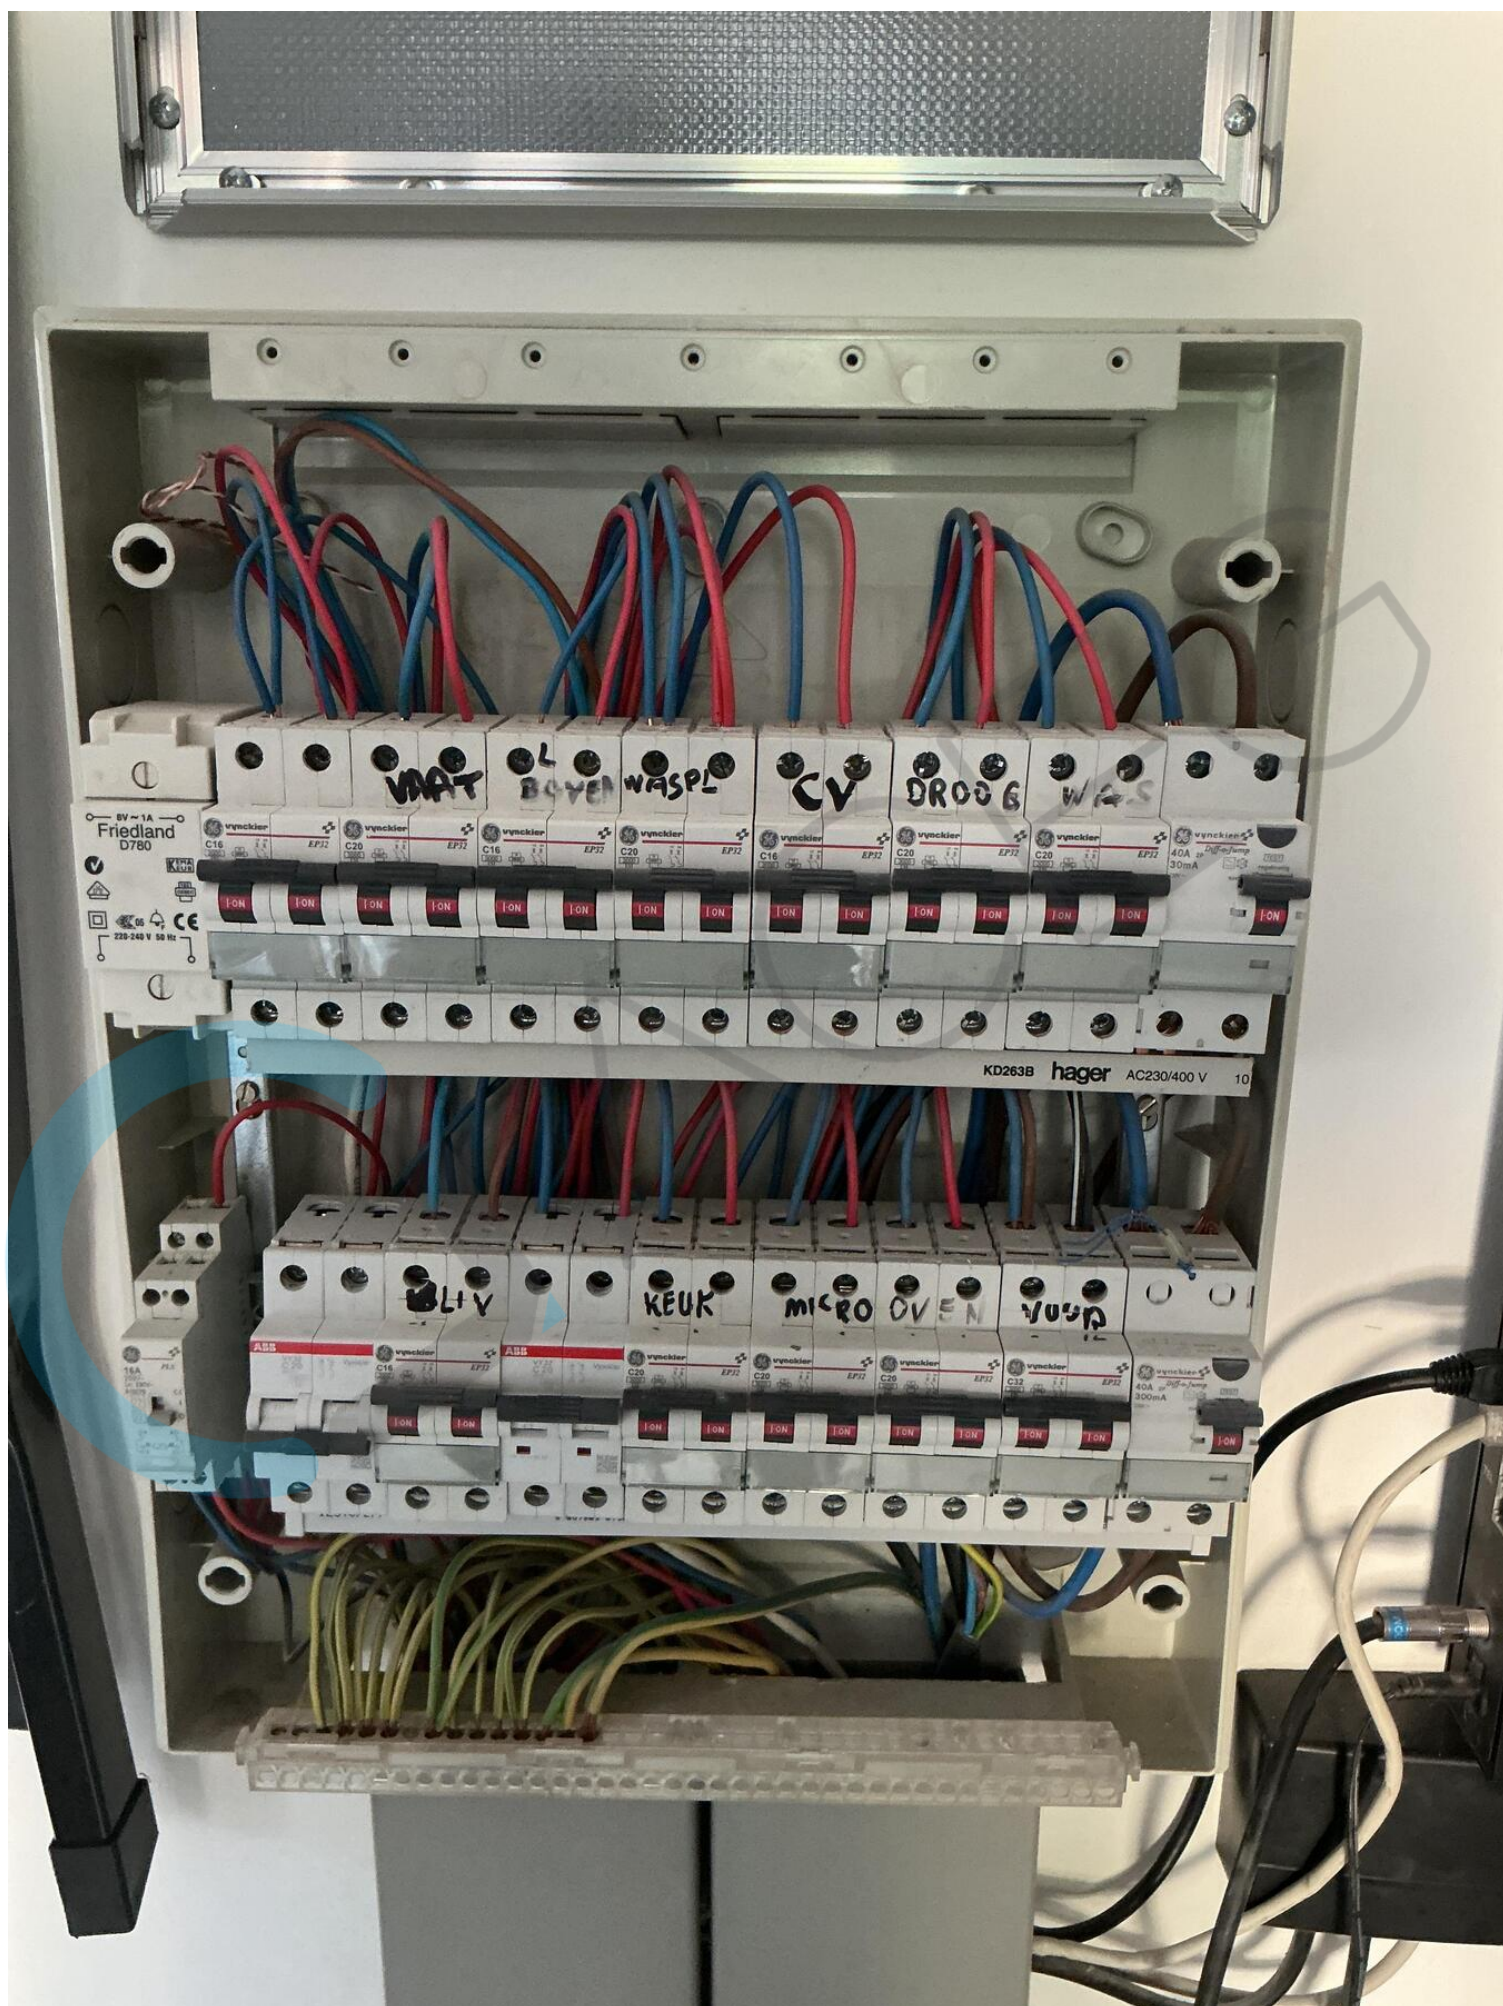

ISKRA

Made in Slovenia

2002

0 4 7 8 4 4 5

kWh

SOREMA®

Type **E72F-01**

230 V


10 (60) A

50 Hz

! Ⓞ ⓧ CE (D93 20.14.31)


C = 375 tr/kWh

No 33 071 282








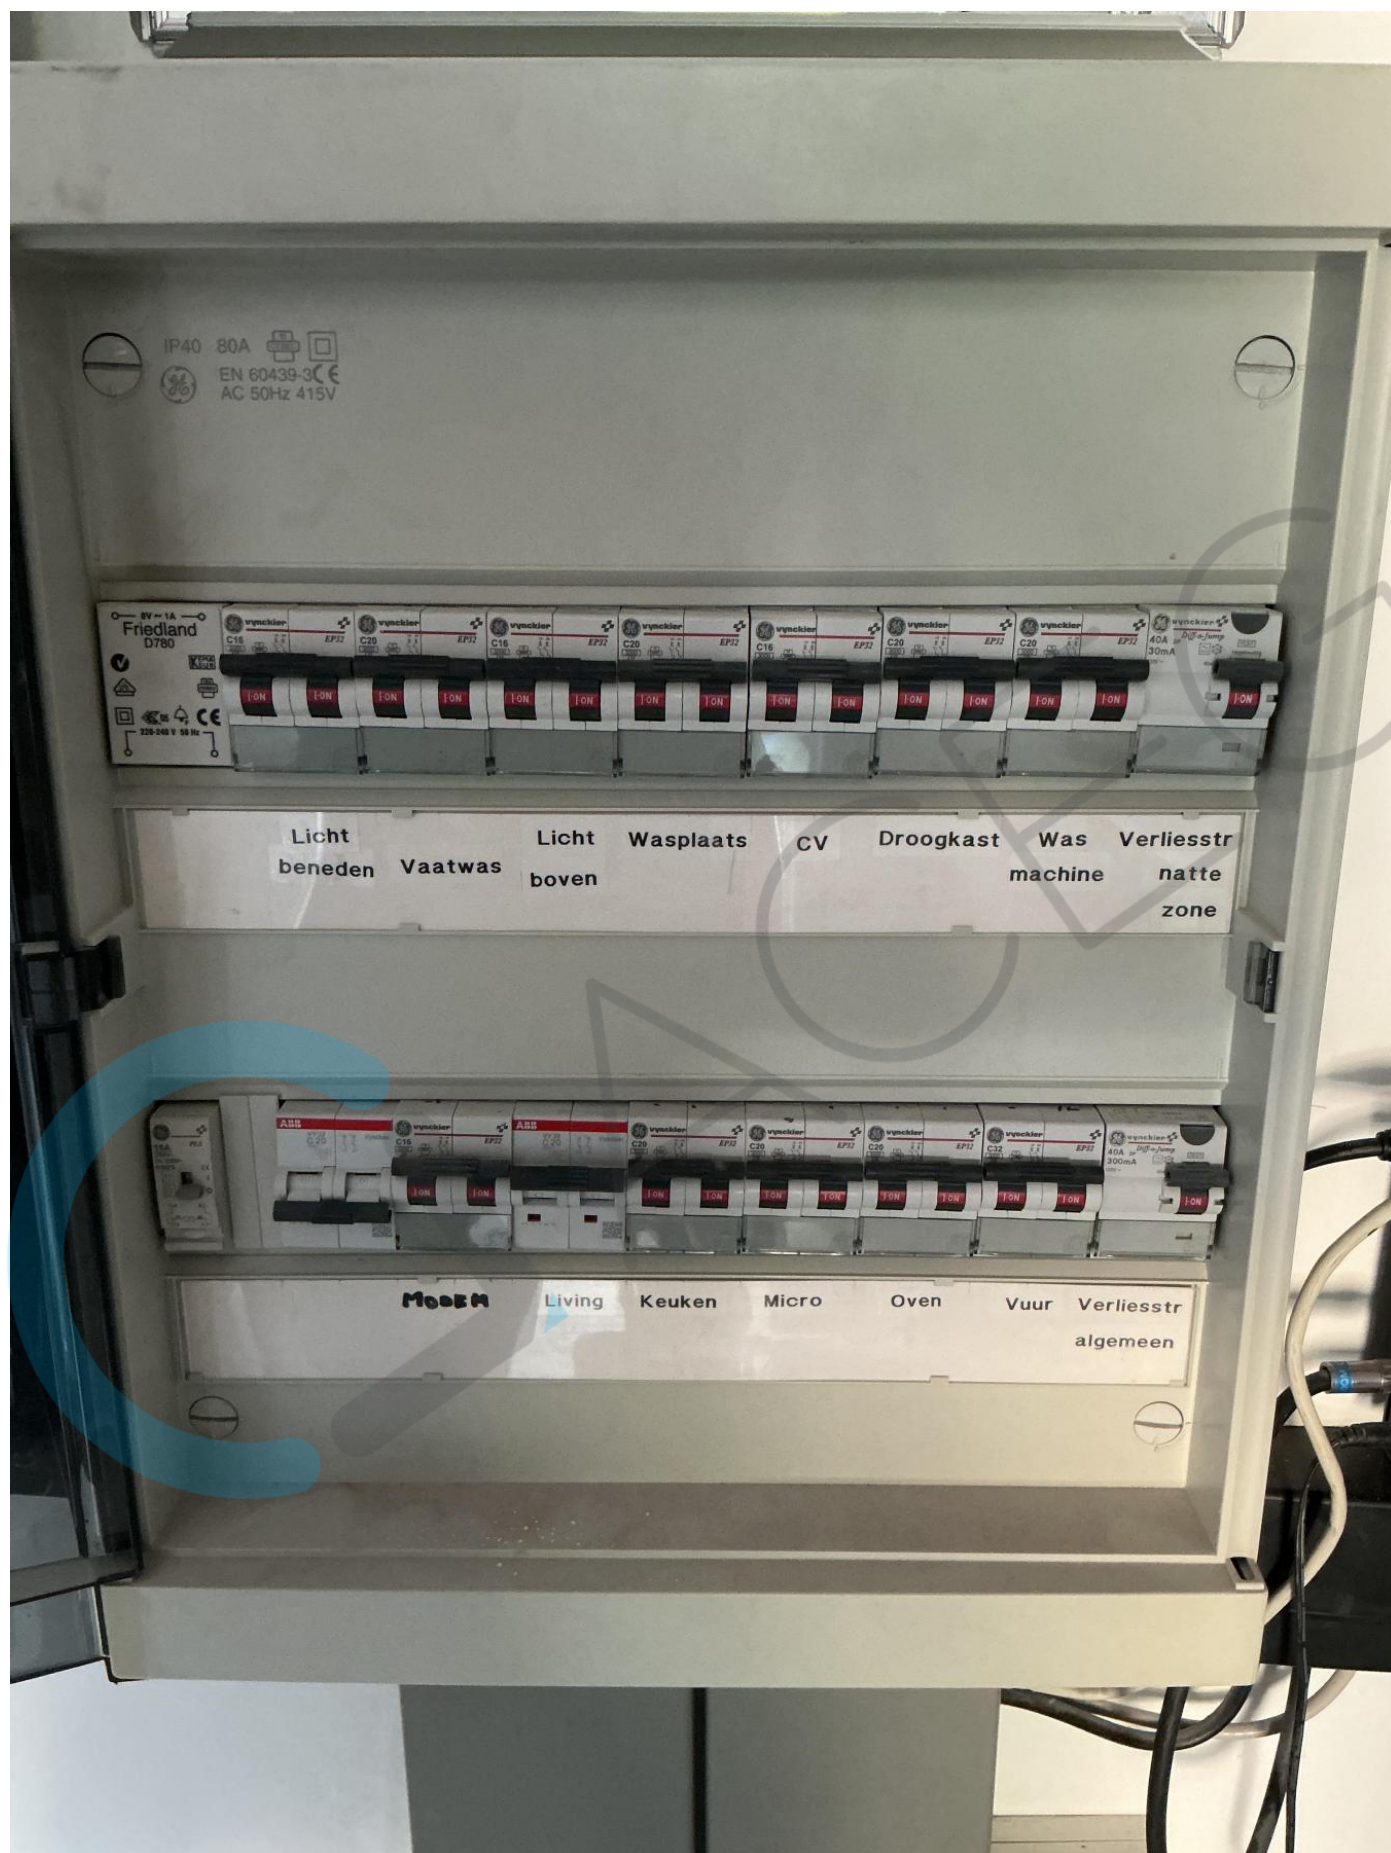





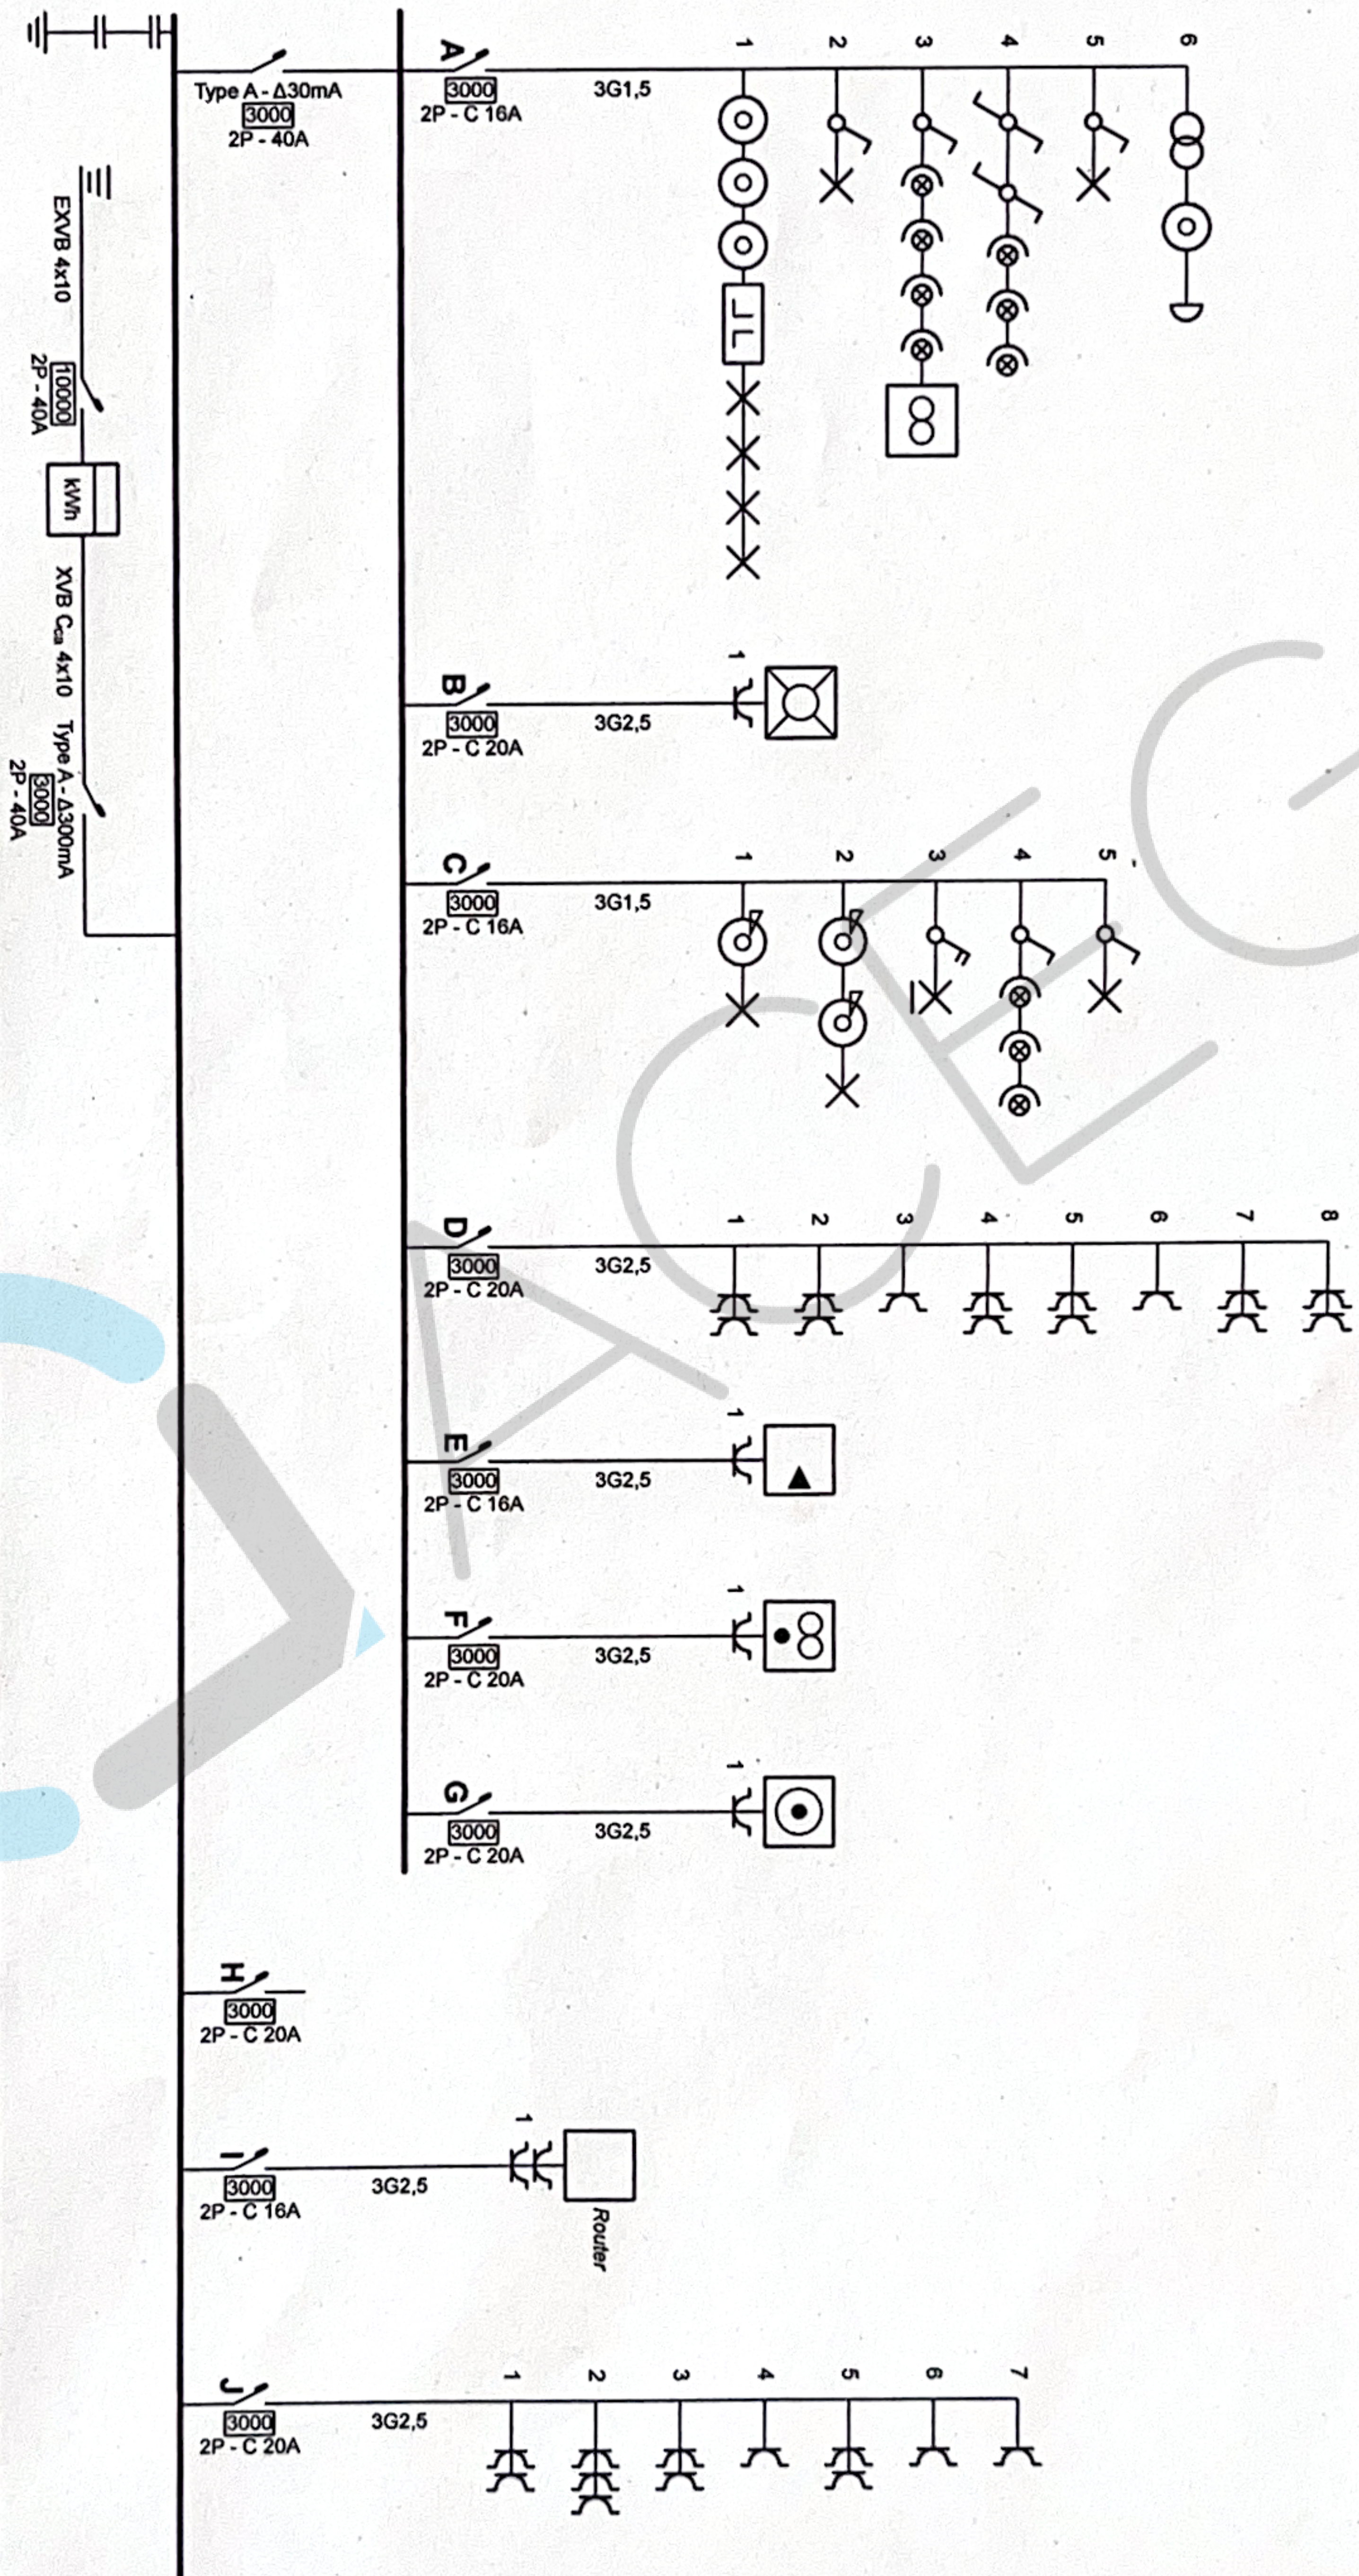

Plaats van de elektrische installatie

Wiltensstraat 173 bus 2  
2940 Hoevenen

Installateur

HB-technics  
Rodehoekstraat 22  
9190 Stekene  
GSM: 0473 660 495  
e-mail: info@hb-technics.be  
BTW BE 0526.984.667


P. 1/3  
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Bart Van Kerckhoven

ACEG VZW - #170

28/07/2026

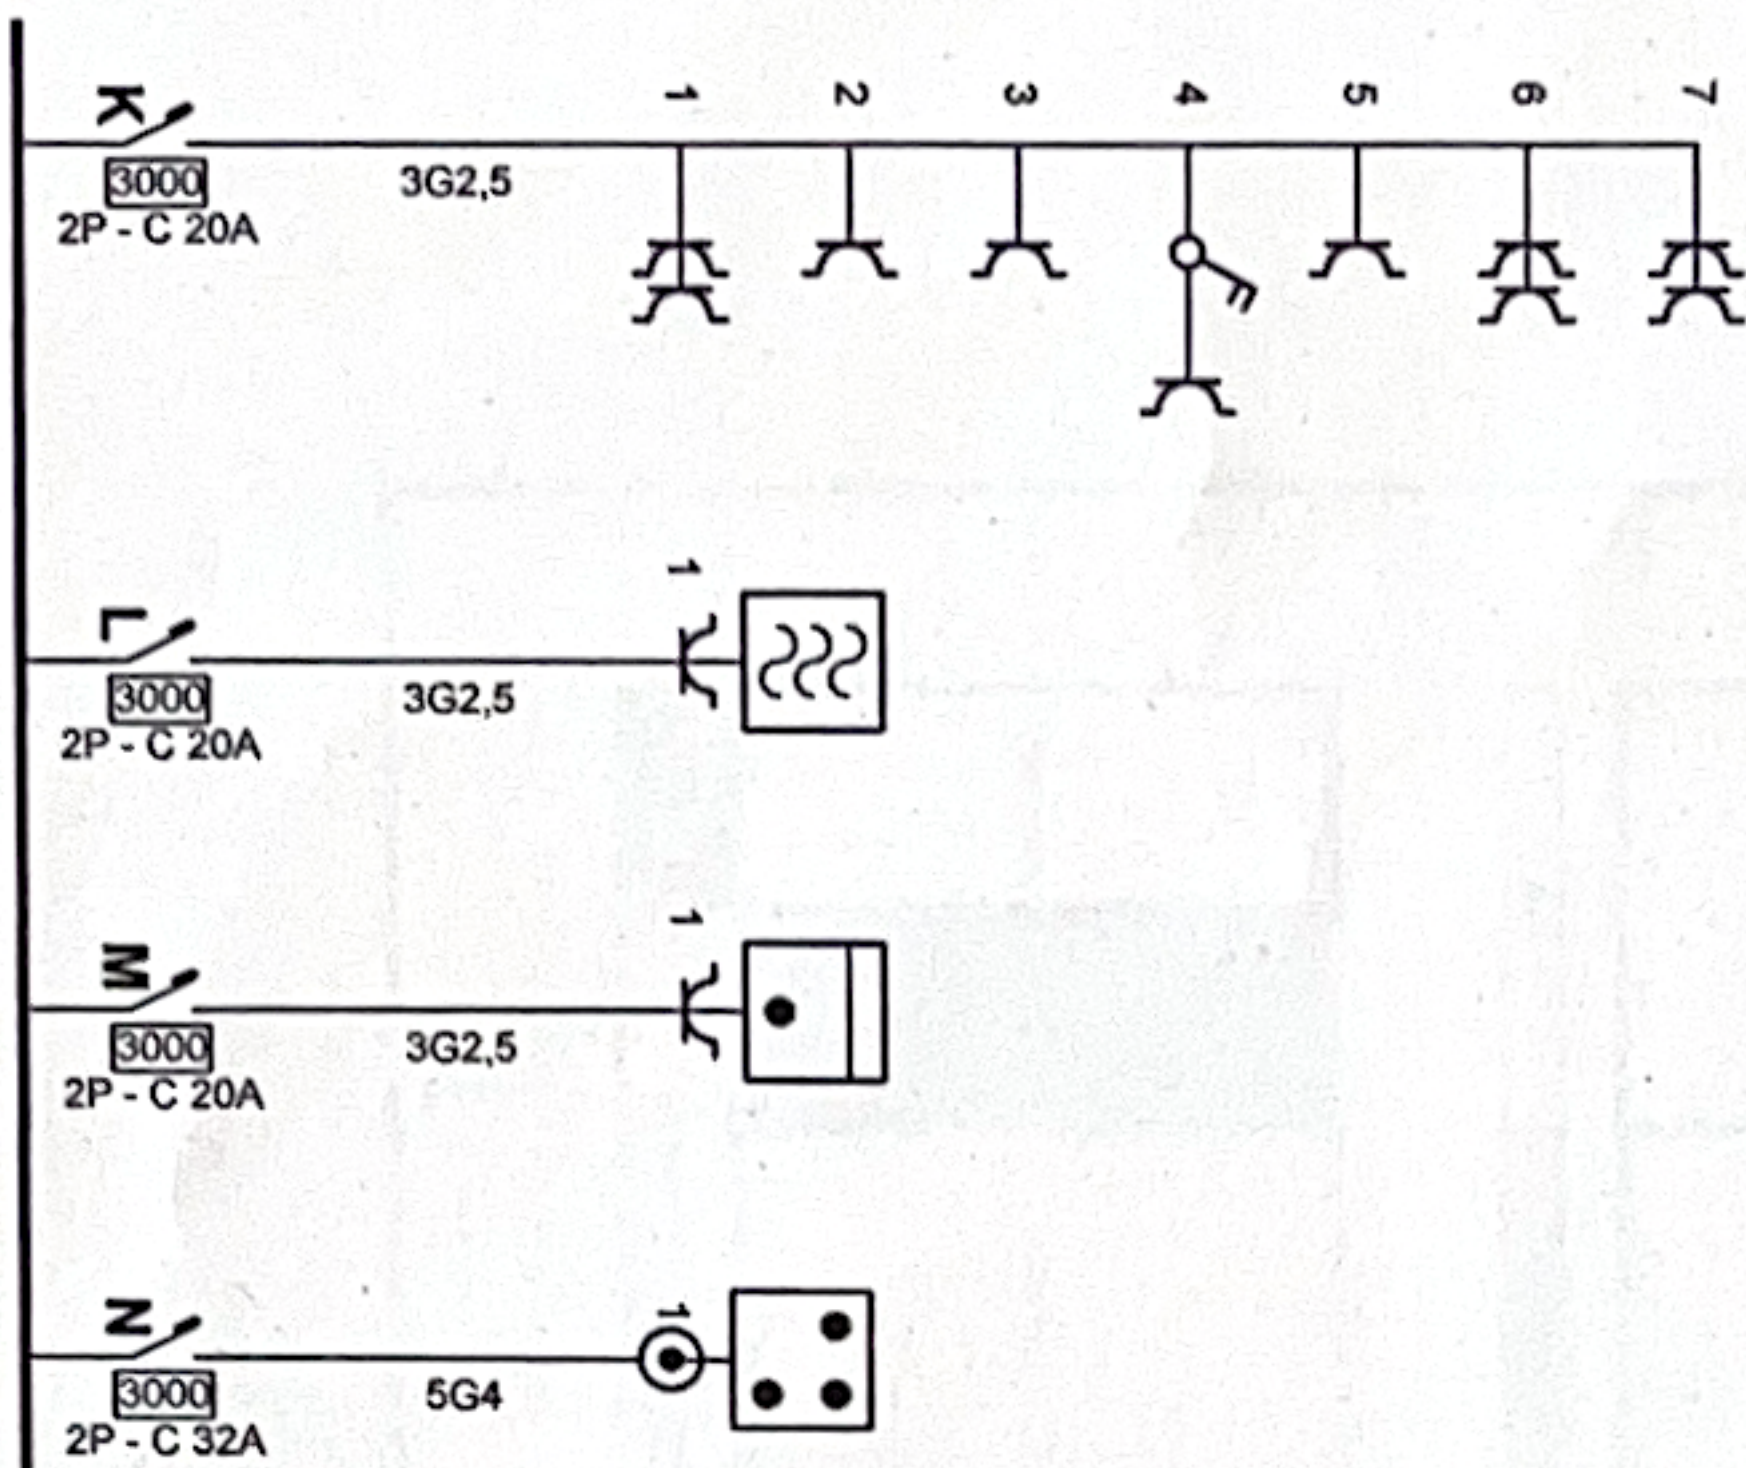

Plaats van de elektrische installatie

Witvenstraat 173 bus 2  
2940 Hoevenen

Installateur

HB-technics  
Rodelhoekestraat 22  
9190 Stekene  
GSM: 0473 660 495  
e-mail: info@hb-technics.be  
BTW BE 0526.984.667

p. 2/3  
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Bart Van Kerckhoven

ACEG VZW - #170

