



30 - Installation électrique basse tension (Livre 1)

B-000154 - Hance Edouard / Mise en
conformité domestique /
LOV_H_FR_012674 / A / Rue de Bouillon
300,5574 Pondrome

Complete

Flagged items

0

Evaluation finale de l'installation

Type de contrôle

Conformité (Livre 1 - § 6.4)

Evaluation finale

CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Validité du rapport à compter de la date d'inspection

25 ans

Informations générales

Projet / Client

B-000154 - Hance Edouard,
Belgium, Hance Edouard -
0771.448.225

Concerne

Contrôle installation < 30 circuits

Exécuté et validé par

Sébastien Vermeulen

Date d'inspection

29/08/2024

Date d'émission du rapport

29/08/2024

Référence de l'inspection

LOV_H_FR_012674

Indice de l'inspection

A

Adresse de l'inspection

Rue de Bouillon 300,5574
Pondrome

Installation

Précisions complémentaires sur l'installation inspectée

Mise en conformité domestique

Adresse

Rue de Bouillon 300,5574
Pondrome

Propriétaire de l'installation (ou gestionnaire / exploitant)

Nom et prénom

Adresse

Rue de Bouillon 300,5574
Pondrome

Installateur, responsable des travaux

Nom et prénom

Hance Édouard

Disclaimer

Les inspections sur site effectuées par Seco Belgium ASBL consistent en un contrôle visuel des composants accessibles en sécurité et sans démontage préalable.

Sauf mention contraire, les inspections sont exécutées sur base de la dernière version des conditions générales de Seco Belgium ASBL. Ces conditions générales peuvent être transmises sur simple demande.

Il appartient au donneur d'ordre, et le cas échéant à tout autre intervenant plus particulièrement concerné, de veiller au suivi à réserver aux remarques et constats formulés par Seco Belgium ASBL.

Inspecties ter plaatse uitgevoerd door Seco Belgium VZW bestaan uit een visuele controle van onderdelen die veilig toegankelijk zijn zonder voorafgaande demontage.

Tenzij anders vermeld, worden de inspecties uitgevoerd op basis van de laatste versie van de algemene voorwaarden van Seco Belgium VZW. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant, en desgevallend van elke andere meer specifiek betrokken partij, om ervoor te zorgen dat de opmerkingen en bevindingen van Seco Belgium VZW worden opgevolgd.

1. EXPLOITANT & GRD

1.1 Compteur

Gestionnaire de réseau de distribution (GRD)

ORES

Marque

Itron



Photo 1

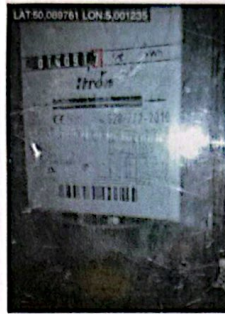


Photo 2

Numéro de série

5287772-2010

1.2 Protection

Intensité nominale (A)

25 A

Nombre de pôles

3P

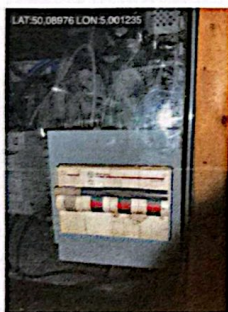


Photo 3



Photo 4

1.3 Raccordement

Schéma de mise à la terre

TT

Distribution

3x230V

Section du câble d'entrée dans le tableau principal

16 mm²

Type de canalisation

EXVB

2. MESURES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX

2.1 Résistance de dispersion (Re)

Prise de terre et sectionneur	Piquets de terre
Section du conducteur de terre	OK $\geq 16 \text{ mm}^2$ (Cu + revêtement)
Type de prise de terre	Domestique - Unique
Résistance de dispersion	$Re \leq 30 \Omega$

→ Mesure (Ω)

18,8



Photo 5

→ Méthode de mesure

Mesure 2 piquets

2.2 Protection(s) différentielle(s) de tête (DDR)

Intensité nominale (A)

40 A



Photo 6

Sensibilité

300 mA

$I\Delta n$ (mA)

240

Il n'a pas été possible de mesurer le $I\Delta n$ (mA)

2.3 Isolement de l'installation

Isolement mesuré

$\geq 0,5 \text{ M}\Omega$