




Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 24/12/2019
Inspecteur: Julian Paci
Mentor: -
Client reference: -
N° C. Ident: -
N° TVA: BE 713 929 995
Marque et type d'appareil de mesure: Fluke
1663
N° série: 4241005

Adresse de l'installation
Rue de wautier
114
1020
Laeken
Belgique
Pays
Nom
Petru Vilcinschi
N° TVA
BE 713 929 995
N° téléphone
0487 70 76 26
N° GSM (SMS)
0487 70 76 26
Type : Commerce
EAN : 54
N° compteur : A placer

Propriétaire
Nom
Orgia Lila
Rue
Veldkanstraat
333
-
1850
Grimbergen
Belgique
Installateur
Nom
Petru Vilcinschi
N° TVA
BE 713 929 995
N° téléphone
0487 70 76 26
E-mail
Sva.electro@gmail.com

Type de contrôle:
Contrôle de conformité d'une installation bas tension, avec le personnel qui n'est pas formé
BA4/BA5, selon les articles RGIE 270, 87 et 86.
Influences externes:
Voir influences externes dans le présent rapport
Influences EXTERNES POUR L'INSTALLATION.
Zone
AA
AD
AE
AF
AG
AH
AK
AL
AM
AN
BA
BB
BC
BD
BE
CA
CB
Distributeur: SIBELGAS
Tension: 1~230V
Liaison comp / tableau: 10 mm²
Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1
Nombres circuits: 6
RI GEN: 1,56 MΩ
Prise de terre: Electrode verticale enterrée RE: 23 Ω

DESCRIPTION INSTALLATION		In - autres (A)		Type		Circuits protégés		Test	
300	40	22,5kA2s (3000A)	A	A	6	OK	OK	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)	A	A	1	OK	OK	OK	OK

Voir schémas
Contrôle visuel (général) ☒ BON ☐ PB
Raccordement ☒ BON ☐ PB
Liaisons équipotentielles ☒ BON ☐ PB ☐ pas d'application ☐ en attente
Continuité ☒ BON ☐ PB
Éclairage / machines ☒ BON ☐ PB ☐ PA
Schéma correct ☒ BON ☐ PB
Contact direct ☒ BON ☐ PB
Contact indirect ☒ BON ☐ PB
Schéma en annexe par Aceg asbl ☐

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Commentaire


CONCLUSION

L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 24/12/2024

Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.

Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

☐ Au moment du contrôle, des infractions ont été constatées vis-à-vis les conditions du R.G.I.E.. Telles qu'il n'y a pas de dangers directs, mais il faut y remédier au plus vite.

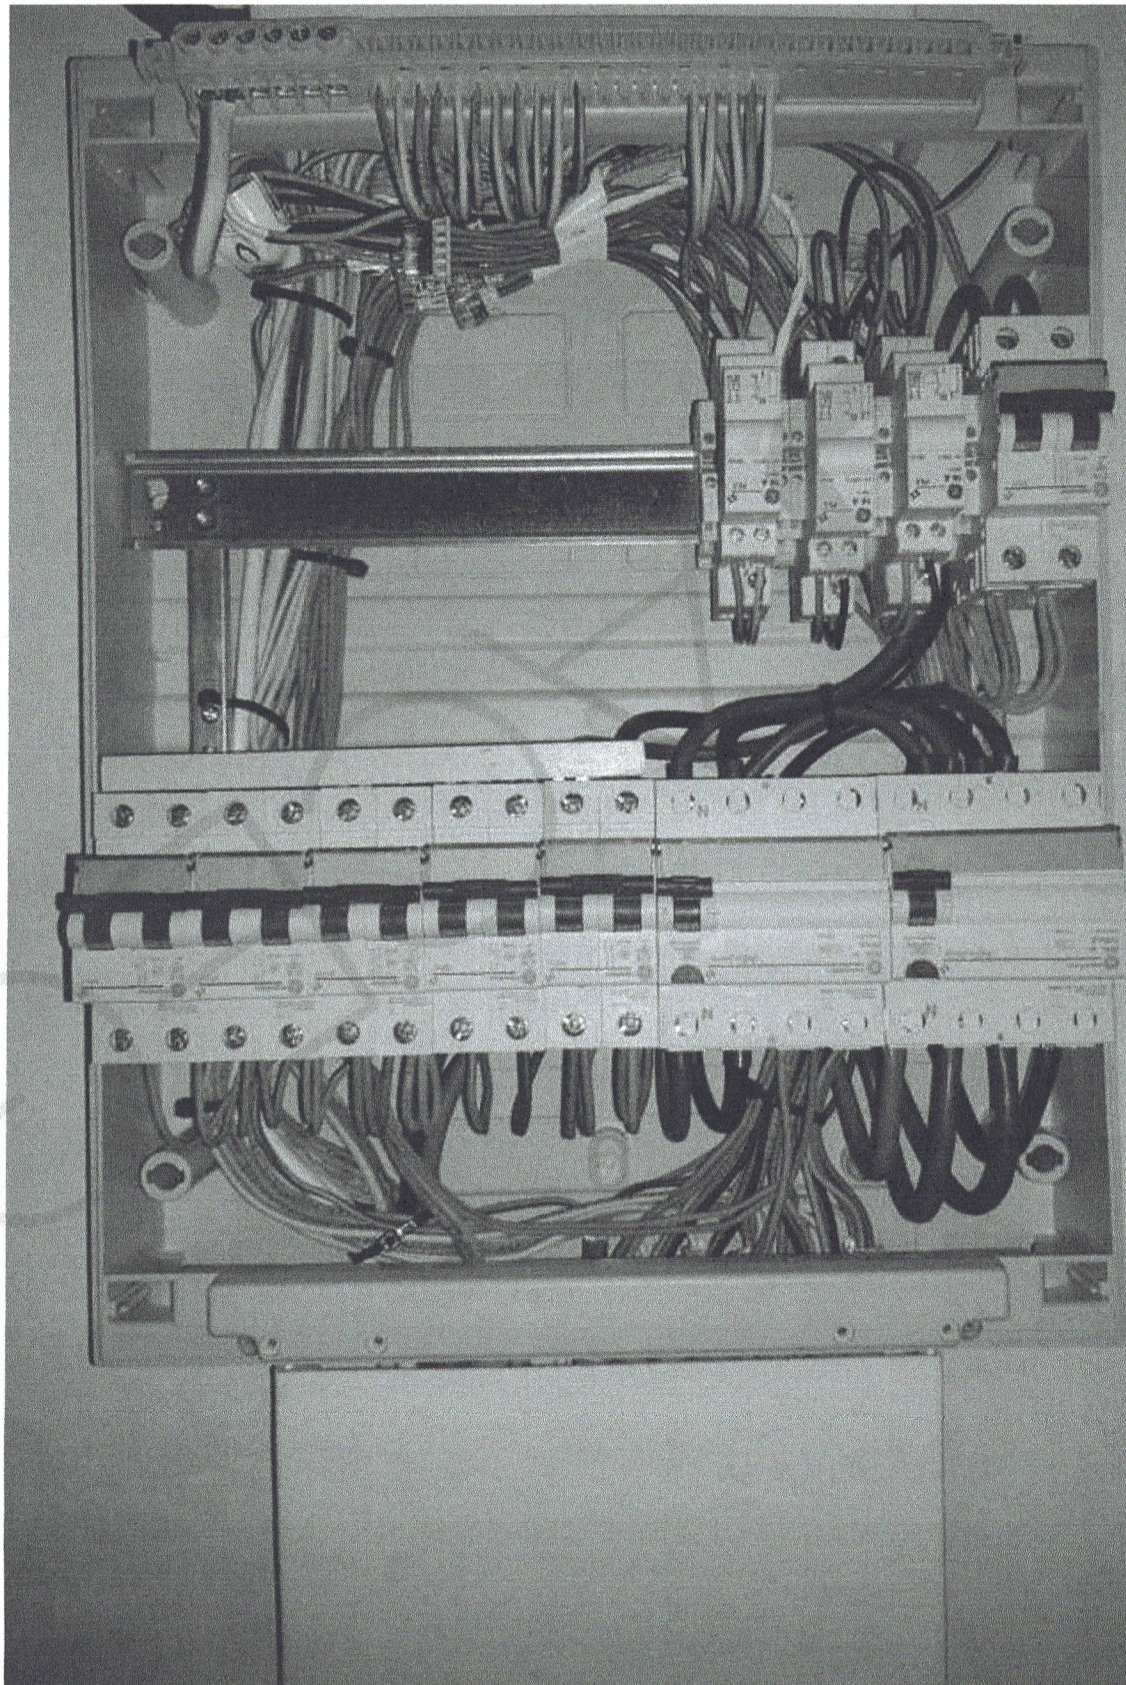

LEGENDE

- A. Differentialiel General
- B. Differentialiel Secondaire
- C. Prises arriere et eclairege WC
- D. Prises local technique et magasin
- E. Prises bureau
- F. Eclairage magasin et bloc secour
- G. Eclairage devant et cabine
- H. Alimentation VMC et circulateur

Service informatique		Adresse technique		Ordinateur		Appareil		
				Type de document		Signal ou remarque		Exemple
				Plans electriques				
				Tous les renseignements sont de gradeur 114		Date de publication		
				1020 Bruxelles		20/12/2019		

proficAD

