

☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : RUE DE L'ANCIENNE ECOLE, 5
4030 GRIVELGHE

PROPRIETAIRE : BARTHOLOMEU - BISSOT

Adresse : 46 RUE CHARLES-STRECHERWEGEN 4030 LIEGE

DEMANDEUR : DEKERS ROMANUEL

Adresse : 24, AV. DU BON PAYS 4030 PALINPONT

INSTALLATEUR : EXISTANT + 100M

Adresse : _____

TVA ou CI : BE 0834 480 752

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 45920463

Index: POUR 029213,6 UNIT 099021,2

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 06-02-2017 Type de contrôle : examen de conformité ~~premier contrôle~~ ~~visite de contrôle suivant:~~

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle ~~Extension~~ ~~Modification~~ ~~Temporaire~~ ~~Renforcement~~ ~~Vente d'habitation~~ ; Type locaux : HABITATION

Début travaux : Fondations avant ~~après 01.10.81~~ Installation électrique avant - après 01.10.81 01.01.83 RGIE art. 66

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement 50 A

Câble d'alimentation, tableau. princ. : 1 X 10 mm² Inter.gén. : type A3000/63

Type électrode de terre : boucle ~~barres~~ ~~piquets~~ ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 9 ; RA : 91 Ohm; RI tot 3,5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

VOIR SCHÉMAS EN ANNEXE

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

RI NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 06-02-2018 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☒ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur, (N°, nom, signature) ROMANUEL / 315

pour Le Directeur,



* VERSLAG - RAPPORT *


20-02-2017

Rez


BTV

Fabien Consalvo/385

Rue de l'ancienne Ecole
5 4030 Grivegnée.

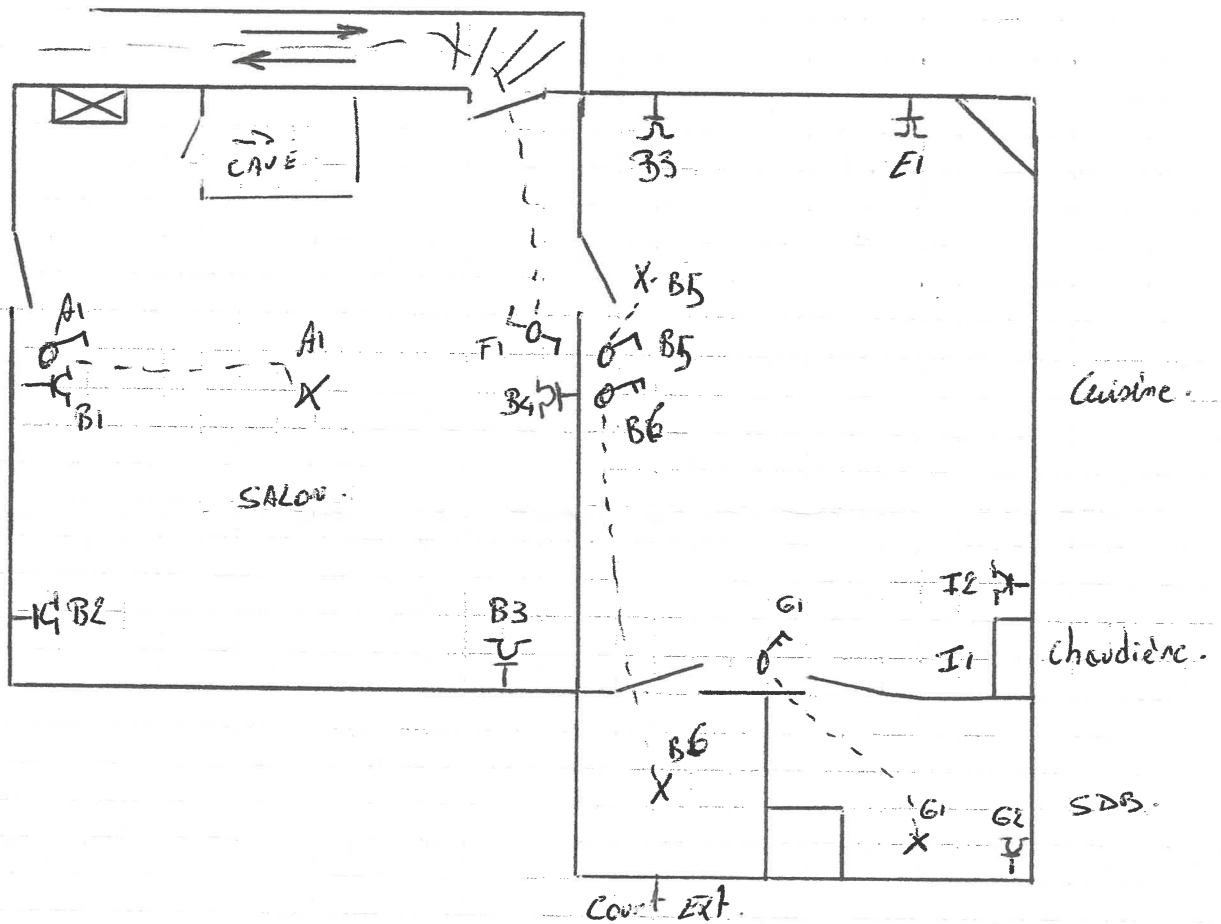

CAVE.

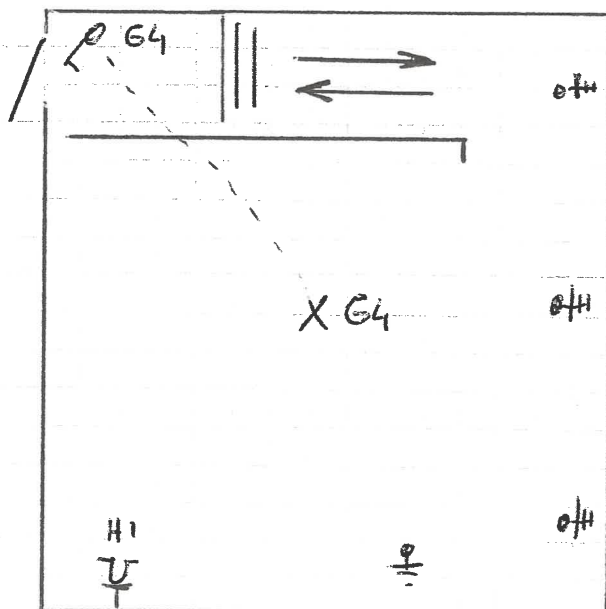

1 D: M II 63A 300mA.
1 D: M II 63A 30mA.

A. 16A Polaire SALON.

B. 16A Prises SALON & éclairage cuisine.

C. 16A. Prises & éclairage CH1.

D. 16A. Prises & éclairage CH2.

E. 16A. Prises cuisine + toilette.


F. 2A Sonnette.

G. 16A Prises S.D.B + ECL + CAVE.

H. 16A. Prises CAVE.


I. 16A. chambre.

CH 4.

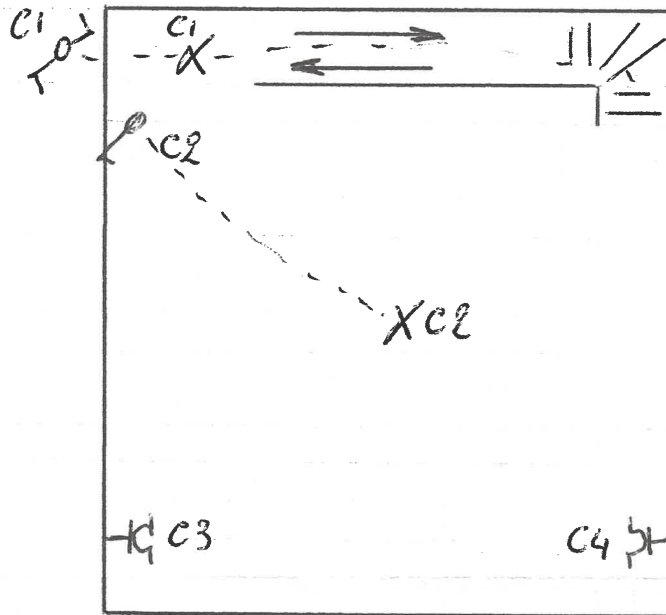


06-02-2017

CH 2.

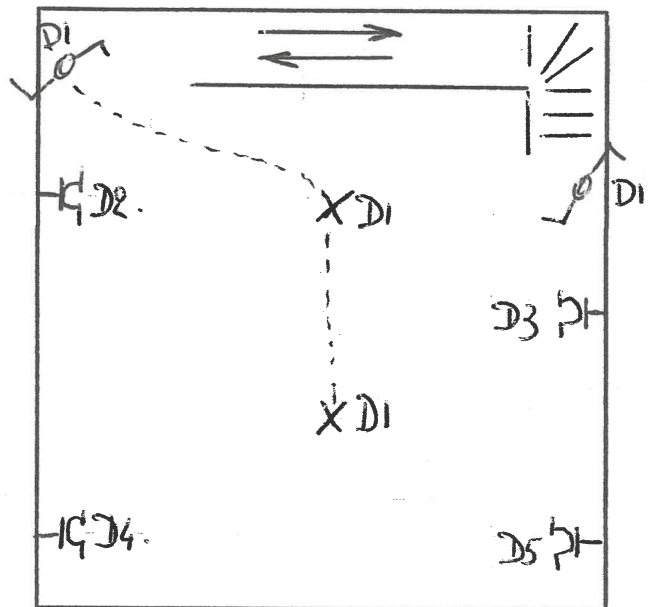

RTV
Fabian Consalvo/385

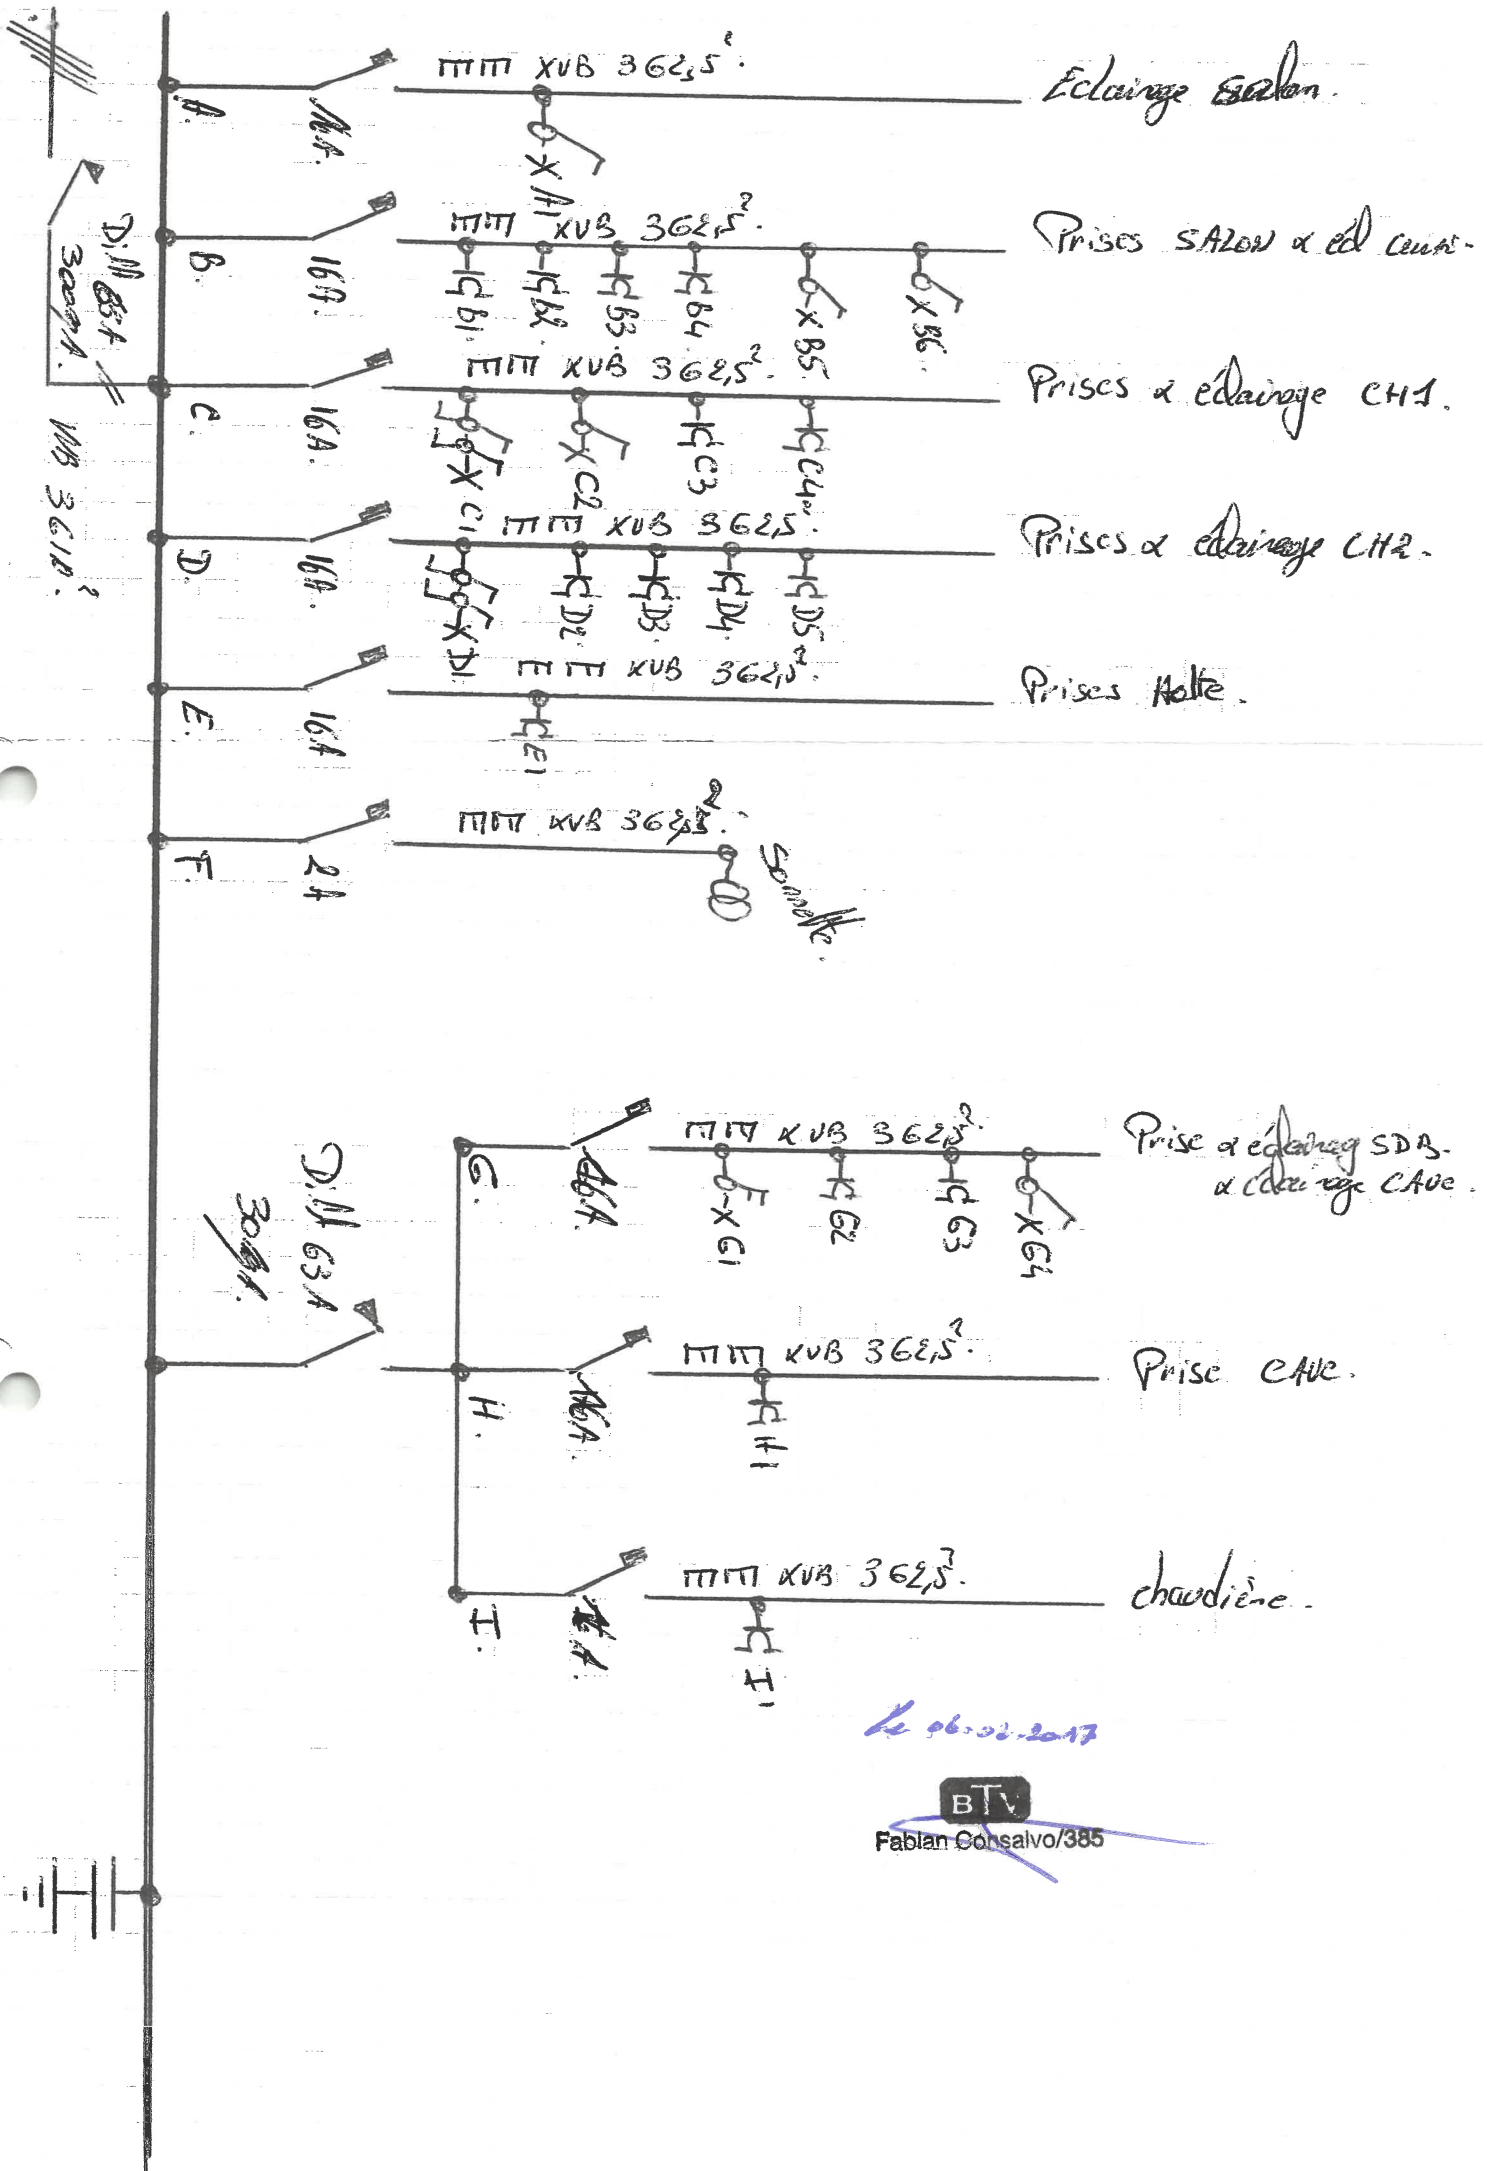

Le 06.02.2017