



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]

Conform

Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/02102023/27911/19/1

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Markizaatpark 34 9800 Deinze (bus 0102)

De fundering dateert van: Na 1 oktober 1981

Type:

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname
[Hfst. 6.4]

Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 02/10/2023

Bedrijf: Megavolt

Installateur: Megavolt

BTW installateur: BE 0465.818.051

Type lokalen: Appartement

Afwijking:



Elektrische installatie

Netbeheer: Fluvius

Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A

Voedingskabel hoofdbord: XGB 4 X 10 mm²

Type aarding: Aardingslus + staven

**Staat van vast of vast opgesteld elektrisch
materieel:**

OK

EAN: ...91144

Teller niet geplaatst - Inom max.: 40A

Aardingsweerstand: 0,9 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 0,7 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15

Rechtstreekse aanraking: OK

Onrechtstreekse aanraking: OK

Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA	300	30
Nominale stroom(A)	40	63
I _{Δt}	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s
Type	A	A
Beveiligde kringen		
Test	Ok	Ok

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 01/10/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Inbreuken

Opmerkingen

- De elektriciteitsmeter is niet geplaatst.
- De fotovoltaïsche panelen zijn niet gekeurd op vraag van de klant.
- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.
- Het eendraadschema en situatieplan werden afzonderlijk ondertekend afgeleverd.

Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Voorgevel



Elektrisch bord




Schetsen

Eendraadsschema en situatieplan

Andere

APP AB 1.02 (Type 2)

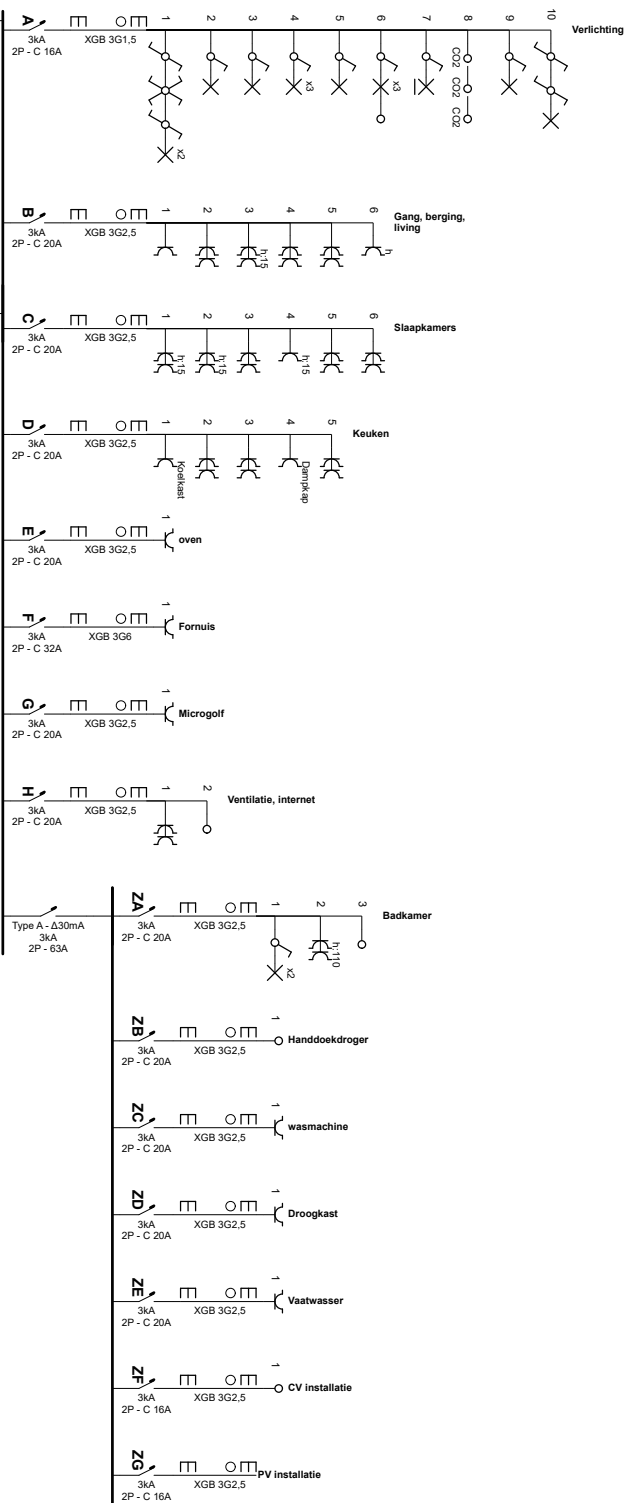


Plaats van de elektrische installatie
Machinistpark 34 Bus 0102
9800 Dierzen

Installateur
Mogrovi NV
1701 IJzerbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@mogrovi.be
BTW BE 0465 07 16 051



p. 1/13
Endraschema
2 x 230V - 50Hz
V.2024.01.24.10.16.35
Getekend door: Frans Moenen

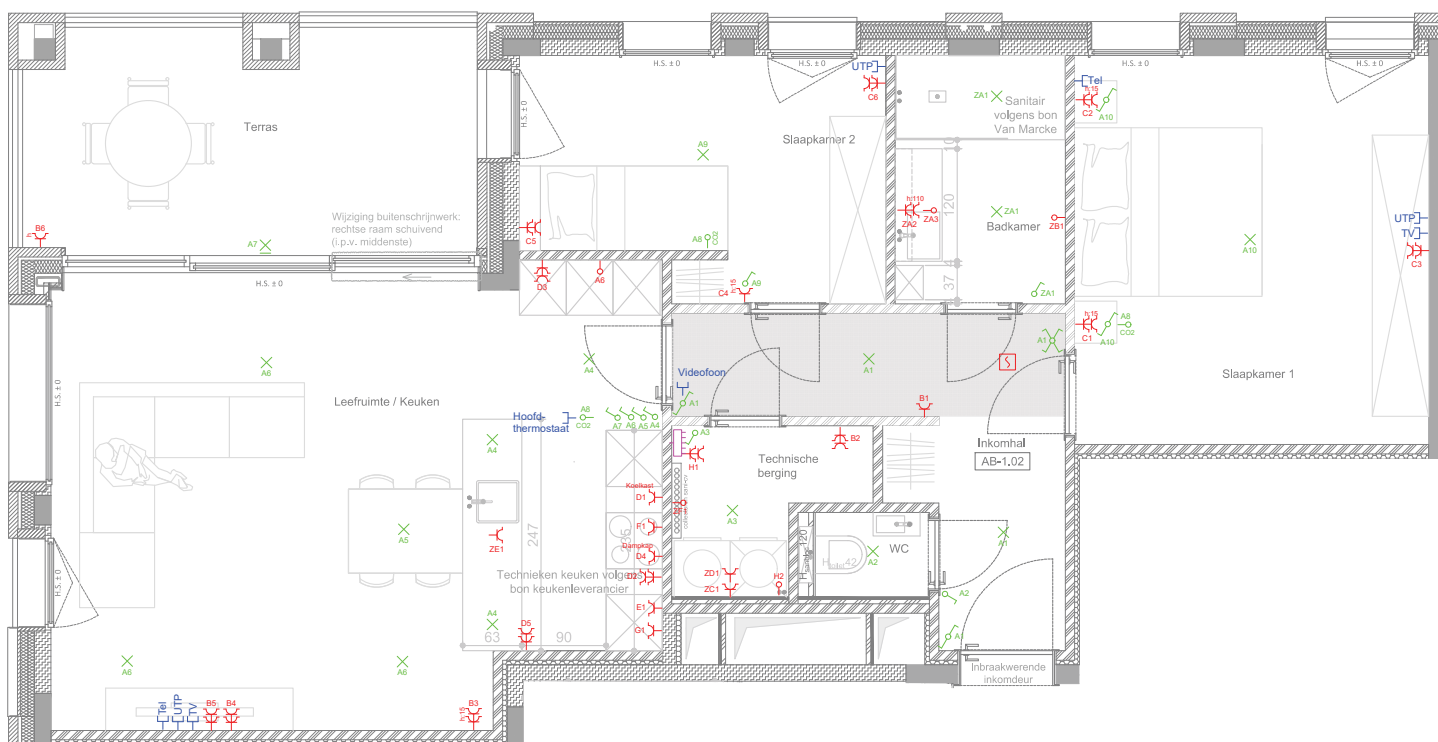


Getekend door: Floris Moonens

PNR:	18747 271-DEMA-App AB 1.02-Lecluyse - Solbach-K-EW
Date:	28/10/2022
Mesurage:	
Plafondage:	JA - NEE
Chape:	OUI - NON
HSPlafond:	

PLANS TECHNIQUES CUISINES-TECHNISCHES PLANNEN KEUKENS

A ENCASTREER:	INBOUW:
1. Prise FRIGO	1. Stopcontact KOELKAST
2. Prise SURGELATEUR	2. Stopcontact DIEPVRIEZER
3. Prise FOUR	3. Stopcontact OVEN
4. Prise MICRO-ONDES ou FOUR COMBI	4. Stopcontact MICROGVLEN of COMBI-OVEN
5. Prise TAQUE INDUCTION	5. Stopcontact KOOKPLAAT 730 W
6. Prise CUISINIÈRE (ou TAQUE+FOUR SOUS PLAN)	6. Stopcontact FORNUIS (of KOOKPLAAT + ONDERBOUWOVEN)
7. Prise LAVE-VAISSELLE	7. Stopcontact VAATWAS
8. Prise LESSIVEUSE	8. Stopcontact WASAUTOMAAT
9. Prise SECHOIR	9. Stopcontact DROOGKAST
10. Prise BOILER ELECTRIQUE	10. Stopcontact BOILER (WATERVERWARMER)
11. Prise de SERVICE (si en îlot prévoir 1 mètre de câble)	11. SERVICE stopcontact (indien eiland 1 meter kabel voorzien)
12. Prise de SERVICE DOUBLE	12. DUBBELE SERVICE stopcontact
13. Prise HOTTE	13. Stopcontact DAMPKAP
14. Fil en attente ECLAIRAGE SOUS MEUBLES HAUTS	14. Losse draad VERLICHTING HANGKASTEN
15. Fil en attente pour spots dans cuisson	15. Losse draad voor spots in lufel
16. Interrupteur ECLAIRAGE couple à 14	16. Schakelaar VERLICHTING gekoppeld aan 14
17. ARRIVEES ET EVACUATION EAUX	17. TOEEN AFVOER WATER
18. Arrivée GAZ >>> le plus possible contre le mur !!	18. GAS >>> kraan zo dicht mogelijk tegen de muur !!
19. Prise ALLUMAGE GAZ	19. Stopcontact GASONTSTeking
20. Prise FRITEUSE	20. Stopcontact FRITEUSE
21. Prise CHAUFFE-PLATS	21. Stopcontact WARMHOUDLADE
22. Prise CAVE à VIN	22. Stopcontact STOOMOVEN
23. Prise pour FOUR VAPEUR	23. DRE SERVICE stopcontacten
	24.
	25.
	26.

Mur « GYPROC » Mur : Pour la fixation des meubles suspendus, étagères : Veuillez prévoir un renfort MDF (22mm) derrière le Gyproc situé entre 1m40 et 2m40 à partir du sol !!! Voor bevestiging van de hangkasten, leggers: gelieve een MDF versterking (22mm) te voorzien achter de Gyproc, geplaatst tussen 1m40 et 2m40 vanaf de vloer !!!



! Diamètre d'évacuation d'eau = Ø 40mm.

! Toujours prévoir 2 robinets Schell, simple + double (eau froide).


! SI ILOT : prévoir une base en MDF pour arrivées et évacuation évier.

Water afvoer diameter = Ø 40mm

Altijd 2 Schell kranen te voorzien, enkel + dubbel (koud water)


Indien ELAND: MDF basis te voorzien voor aan- en afvoer spoeltafel.

HOOGTE straal / HAUTEUR rayon
min 2400mm
max 2600mm

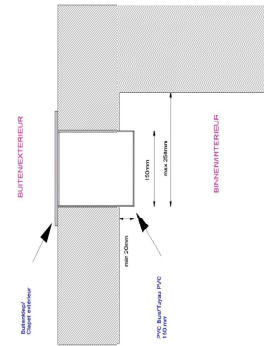

Hotte îlot / Eiland dampkap

!!! Dans le cas d'un faux-plafond, veuillez prévoir un renfort MDF (22mm) !!!
Sur une surface de 50/50cm. Ne pas prévoir de profilé au niveau de la buse.



!!! In het geval van een verlaagd plafond, gelieve een MDF-versterking (22mm) te plaatsen !!! Met een oppervlakte van 50/50cm. Geen profiel voorzien thv. de afvoerbuiss staat.

Plaats van de elektrische installatie
Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze


Installateur
Megavolt NV
Lessebaan 19
1701 IJterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051



p. 4/13
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-01-24 10:16:35
Getekend door: Floris Moennens

Bovenaanzicht: Project 18747 271-DEMA-App AB 1.02-Lecluyse - Datum : 28.10.2022
Solbach-K-EW
Keuken/TEC - 22957/1/4

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie

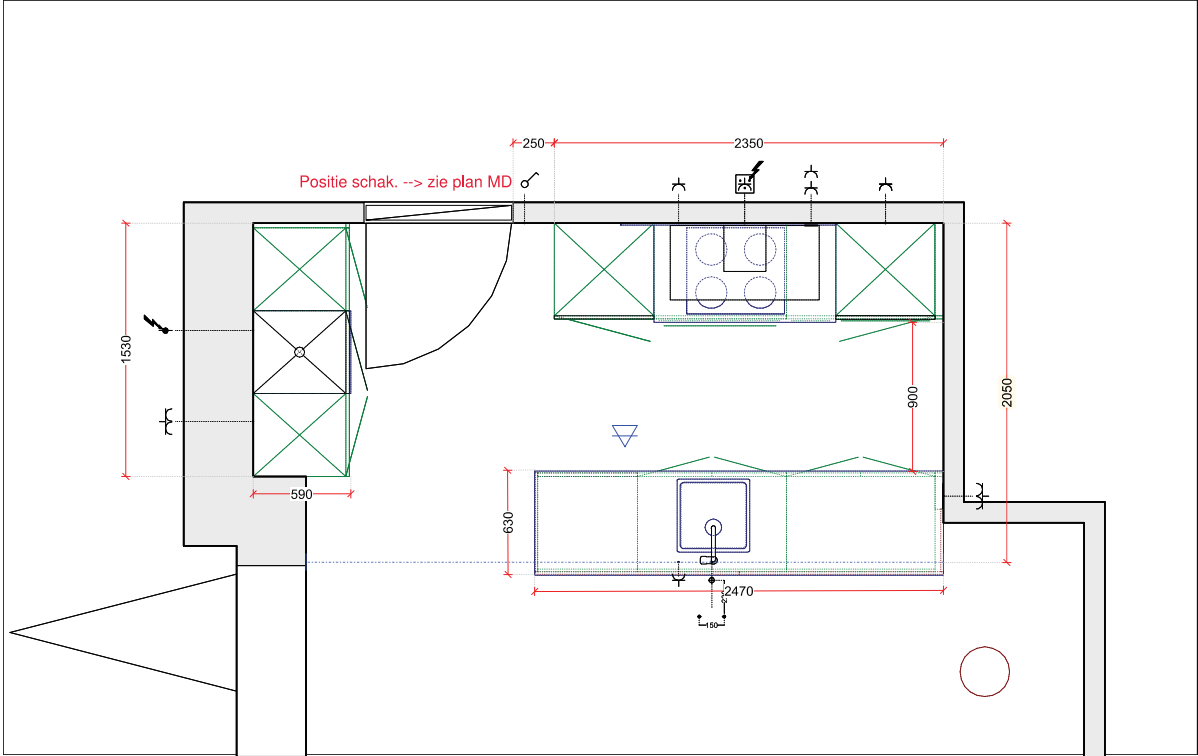


Pag. 1 / 1

Plaats van de elektrische installatie
Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze

Installateur
Megavolt NV
Losebeaan 19
1701 Ifterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051

MEGAVOLT

p. 5/13
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-01-24 10:16:35
Getekend door: Floris Moenne

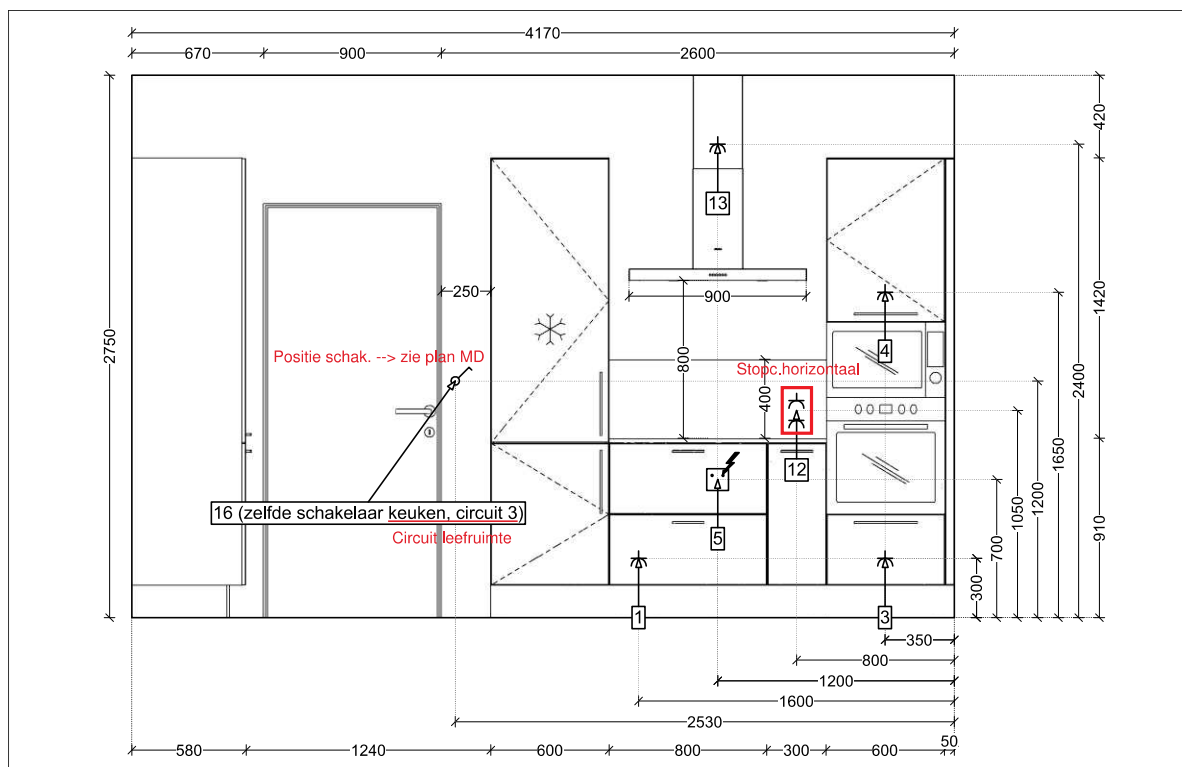


Plaats van de elektrische installatie
Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze

Installateur
Megavolt NV
Losebeaan 19
1701 Ifterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051




p. 6/13
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-01-24 10:16:35
Getekend door: Floris Moenne

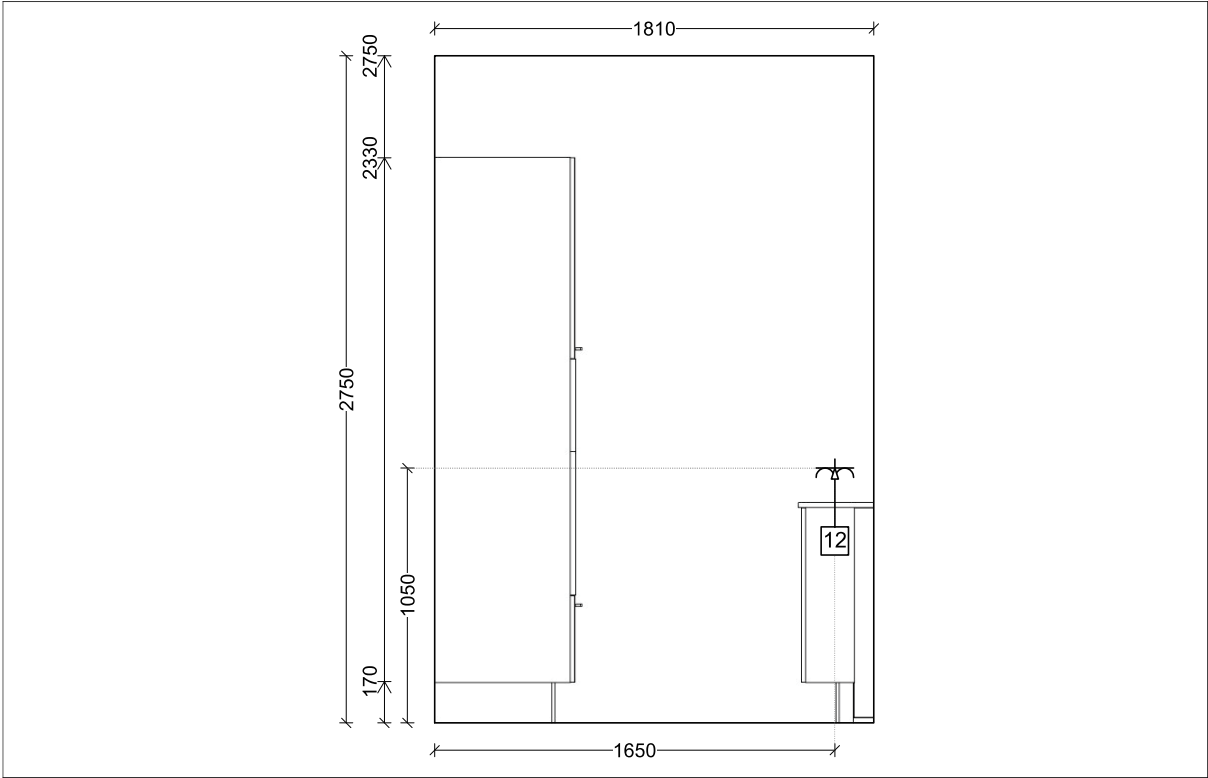

Plaats van de elektrische installatie Markizaatpark 34 Bus 0102 9800 Deinze	Installateur Megavolt NV Lossebaan 19 1701 Ifterbeek Tel.: 02 569 89 74 e-mail: info@megavolt.be BTW BE 0465.818.051	p. 7/13 Situatieschema 2 x 230V ~ 50Hz V.2024-01-24 10:16:35 Getekend door: Floris Moennens
--	---	---




Datum : 28.10.2022 **OPGELI**

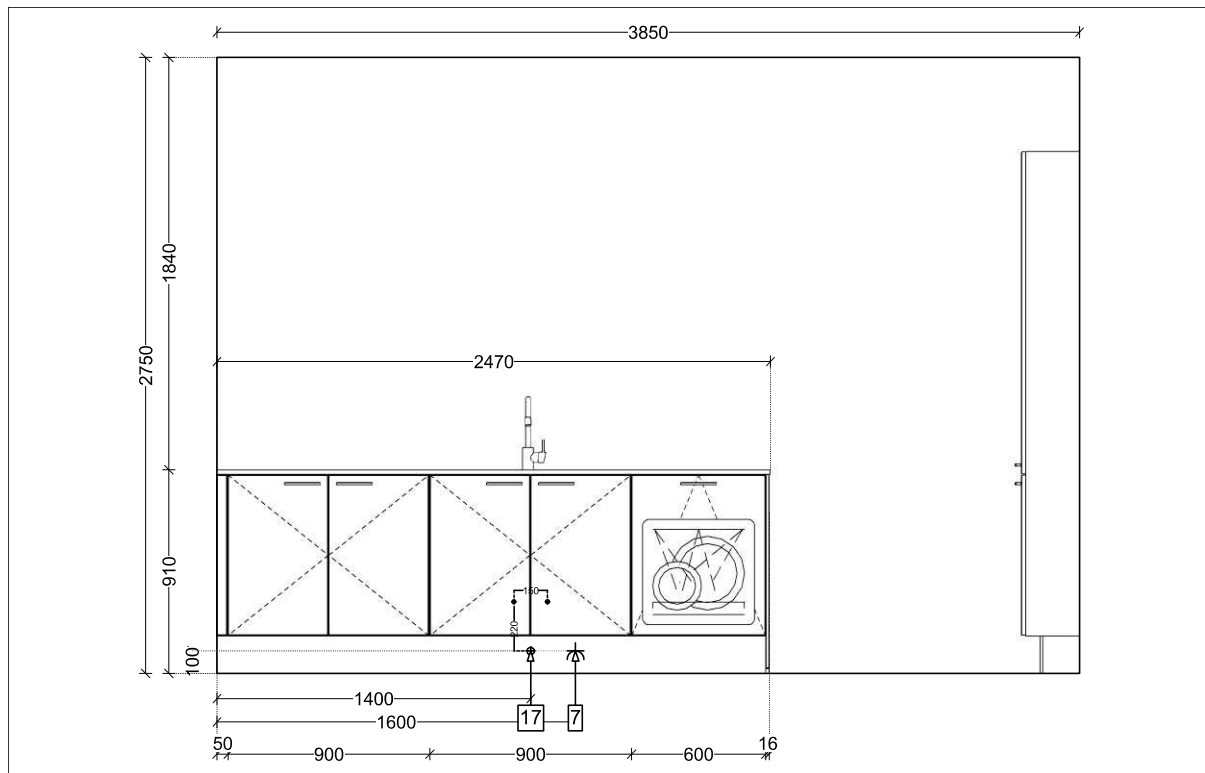

Pag. 1 / 1

Plaats van de elektrische installatie Markizaatpark 34 Bus 0102 9800 Deinze	Installateur Megavolt NV Lossebaan 19 1701 Ifterbeek Tel.: 02 569 89 74 e-mail: info@megavolt.be BTW BE 0465.818.051	 p. 8/13 Situatieschema 2 x 230V – 50Hz V 2024-01-24 10:16:35 Getekend door: Floris Moenen
--	---	--

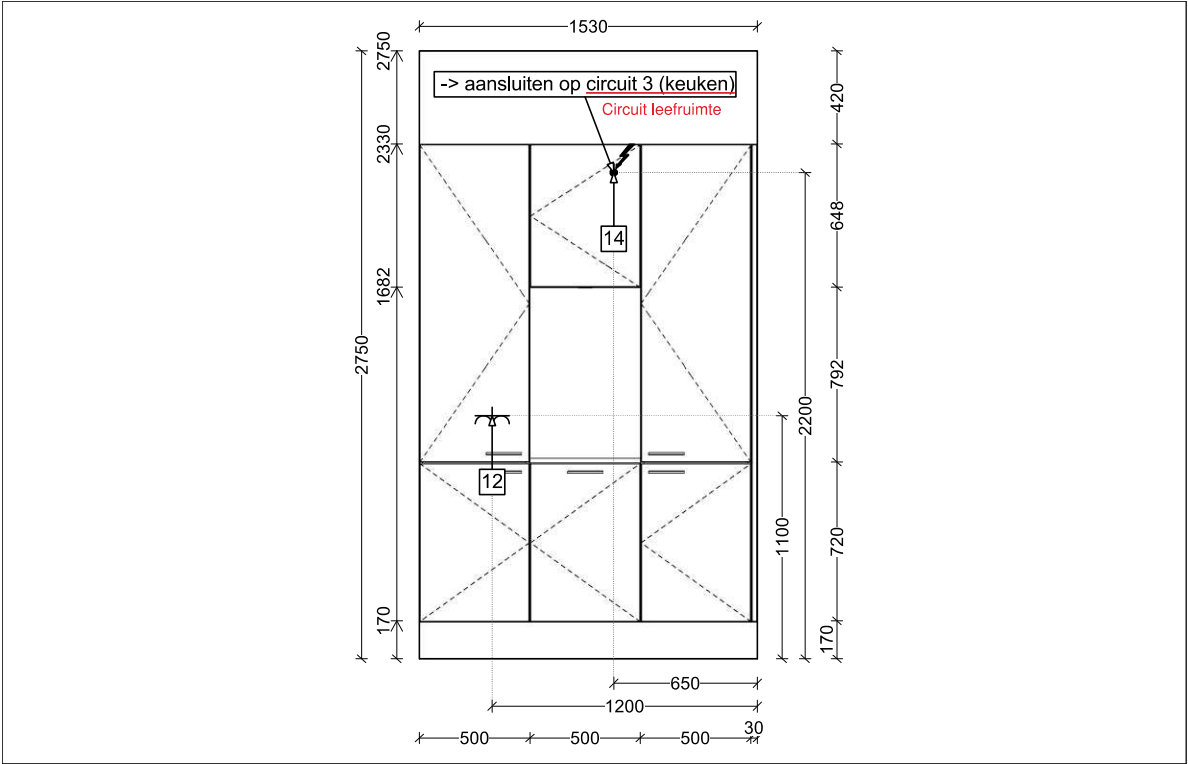

Plaats van de elektrische installatie
Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze

Installateur
Megavolt NV
Lossebaan 19
1701 Ifterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051



p. 9/13
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-01-24 10:16:35
Getekend door: Floris Moenne

Perspectieftekening: Project 18747 271-DEMA-App AB
1.02-Lecluyse - Solbach-K-EW
Keuken/TEC - 22957/1/4

Datum : 28.10.2022

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie



Plaats van de elektrische installatie
Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze

Installateur
Megavolt NV
Lossebaan 19
1701 Ifterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051



p. 10/13
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-01-24 10:16:35
Getekend door: Floris Moenne

Perspectieftekening: Project 18747 271-DEMA-App AB
1.02-Lecluyse - Solbach-K-EW
Keuken/TEC - 22957/1/4

Datum : 28.10.2022

OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie



Plaats van de elektrische installatie Markizaatpark 34 Bus 0102 9800 Deinze	Installateur Megavolt NV Lissebaan 19 1701 Ifterbeek Tel.: 02 569 89 74 e-mail: info@megavolt.be BTW BE 0465.818.051	p. 11/13 Situatieschema 2 x 230V ~ 50Hz V.2024-01-24 10:16:35 Getekend door: Floris Moenne
--	---	--

- A Verlichting
- B Gang, berging, living
- C Slaapkamers
- D Keuken
- E oven
- F Fornuis
- G Microgolf
- H Ventilatie, internet
- ZA Badkamer
- ZB Handdoekdroger
- ZC wasmachine
- ZD Droogkast
- ZE Vaatwasser
- ZF CV installatie
- ZG PV installatie



Plaats van de elektrische installatie
Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze

Installateur
Megavolt NV
Lossebaan 19
1701 Ifterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051



p. 12/13
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-01-24 10:16:35
Getekend door: Floris Moennens

Aansluitpunt	8
Aarding	1
Aardingsstrip	1
Automaat - 3kA - 2P - C 16A	3
Automaat - 3kA - 2P - C 20A	11
Automaat - 3kA - 2P - C 32A	1
Contactdoos - Kinderbescherming	39
Contactdoos communicatie	9
Leiding - XGB 3G1.5	
Leiding - XGB 3G2.5	
Leiding - XGB 3G6	
Leiding - XGB 4x10	
Lichtpunt	15
Lichtpunt - Wandverlichting	1
Rookdetector	1
Schakelaar - Enkelpolig	8
Schakelaar kruis - Enkelpolig	1
Schakelaar wissel - Enkelpolig	4
Teller - kWh	1
Verdeelbord	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ300mA - 3kA - 2P - 40A	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ30mA - 3kA - 2P - 63A	1

Plaats van de elektrische installatie

Markizaatpark 34 Bus 0102
9800 Deinze

Installateur

Megavolt NV
Lossebaan 19
1701 Ifterbeek
Tel.: 02 569 89 74
e-mail: info@megavolt.be
BTW BE 0465.818.051



p. 13/13

Materiaallijst

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-01-24 10:16:35

Getekend door: Floris Moenne