

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 15/04/2021 Uitgiftedatum verslag: 15/04/2021  
 Verslagnummer: 0564-210415-04

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen  
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
 T: 03 216 28 90 E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
 De agent-bezoeker: nummer 0564

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VAN CLEEMPOEL JIM  
 Adres: LANGE NOORDSTRAAT 10/414, 2000 ANTWERPEN  
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VAN CLEEMPOEL JIM  
 Adres: LANGE NOORDSTRAAT 10/414, 2000 ANTWERPEN  
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VAN CLEEMPOEL JIM  
 Adres: LANGE NOORDSTRAAT 10/414, 2000 ANTWERPEN  
 BTW-nummer:

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: DIRK VENNEMAN  
 Adres: VITSDAM 60, 2880 BORNEM  
 EAN- code:  
 Nummer teller: 1SAG1100083247  
 Private hoogspanningscabine: Nee  
 Type installatie: werkeenheid

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)  
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.  
 Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast  
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



### Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A


Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 5 (reserve inbegrepen)

### BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,  
 beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

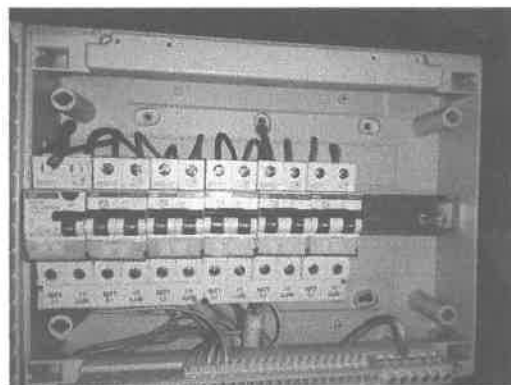

Document met uitwendige invloeden: geen bijzondere gemeld

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

### Resultaten van de controle:

#### Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 18 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

#### Vastgestelde inbreuken:

Geen

#### Opmerkingen:

- 1 dit verslag mag dienen voor verandering van de voedings spanning naar monofasig 230V
- 2

### Besluit van de controle:

**1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 15/04/2026**





Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08.09.2019)  
Bien vérifié Algemene Directie Energie



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Verslagnummer 0564-210415-04

3 / 3