

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

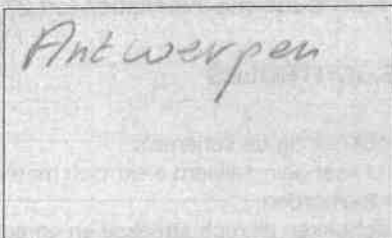

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 221312-210

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2275 Gierle

Rozendael 80

EIGENAAR : Immo RDK

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : RDK

Adres : Marktplein 78

INSTALLATEUR : 2340 Rykevorsel

Adres : _____

BTW of IK : 482033439

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 12/12/13 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop weeneenheid : Type der lokalen : woning (2014)

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 1x230 V Bescherming van de aansluiting autotransformator A max

voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A

type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; RA : 14 Ohm; RI tot > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : Zie einddraadschema + situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

†ASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
Nota: Verlichtingsstoestellen, kanten, badkamer meubel niet geïnstalleerd	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam :
	handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/12/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

