

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☒ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

**N 141199**Resi code : **1****PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : ELIK	Naam, voornaam : Mr. Sam Huylen
Ident. Kaart nr. :	Adres : Kleinkeizerlaan 24
BTW nr.: BE 0537.448.987	Post nr. + Stad : 9150 Hogella
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☐ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ mobiel	☐ tijdelijk			☐ Art 87	☒ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarend	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	kWh meter nr. :	meterstand dag :	nacht :	☐ kWh excl. nacht meter :	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :			
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	Voedingsleiding hoofdbord :	Type : V0B			
	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 7			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 15 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 8 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	Nihil
Opmerkingen	Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet
☒ De bestaande installatie voldoet

voldoet niet aan het AREI.
voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : **Devoort Dierck** Agent nr. **1846** Datum **05.10.2016**Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : **1** ☒ Eindraadsschema(s) : **1**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
05.10.2017
☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Molenaarstraat 9
2180 EKEREN
0483/05.88.03
BTW: BE 0537.448.987

Factuur

Factuurnummer **2016090**
Facturatedatum **05 Oct 2016**

Klant

Sam Kuylen
Heiveldlaan 22 Bus 2
Kapellen 2950
Belgium

Datum werken **05 Oct 2016**

Beschrijving	Aantal	Eenheidsprijs	Totaal
Keuring	1	260,00	260,00
Dirk Vervoort - Vinçotte Antwerpen			
Elektrisch Plan klein 1 en 2	1	250,00	250,00
Eëndraadschema en situatieschets van kleine woningen of appartementen waarbij de kringen ongekend zijn.			

*

Prijzen zijn exclusief Btw.


Het gefactureerde bedrag dient contant betaald te worden op rekeningnummer

BE38.0017.0427.7872

op naam van Elik Elektriciteitswerken met vermelding van de factuurnummer zoals bovenaan vermeld op de factuur.



Subtotaal	510,00 €
BTW 21,00%	107,10 €
BTW 6,00%	0,00 €
Totaal	617,10 €
Reeds Betaald	0,00 €
Balans	617,10 €

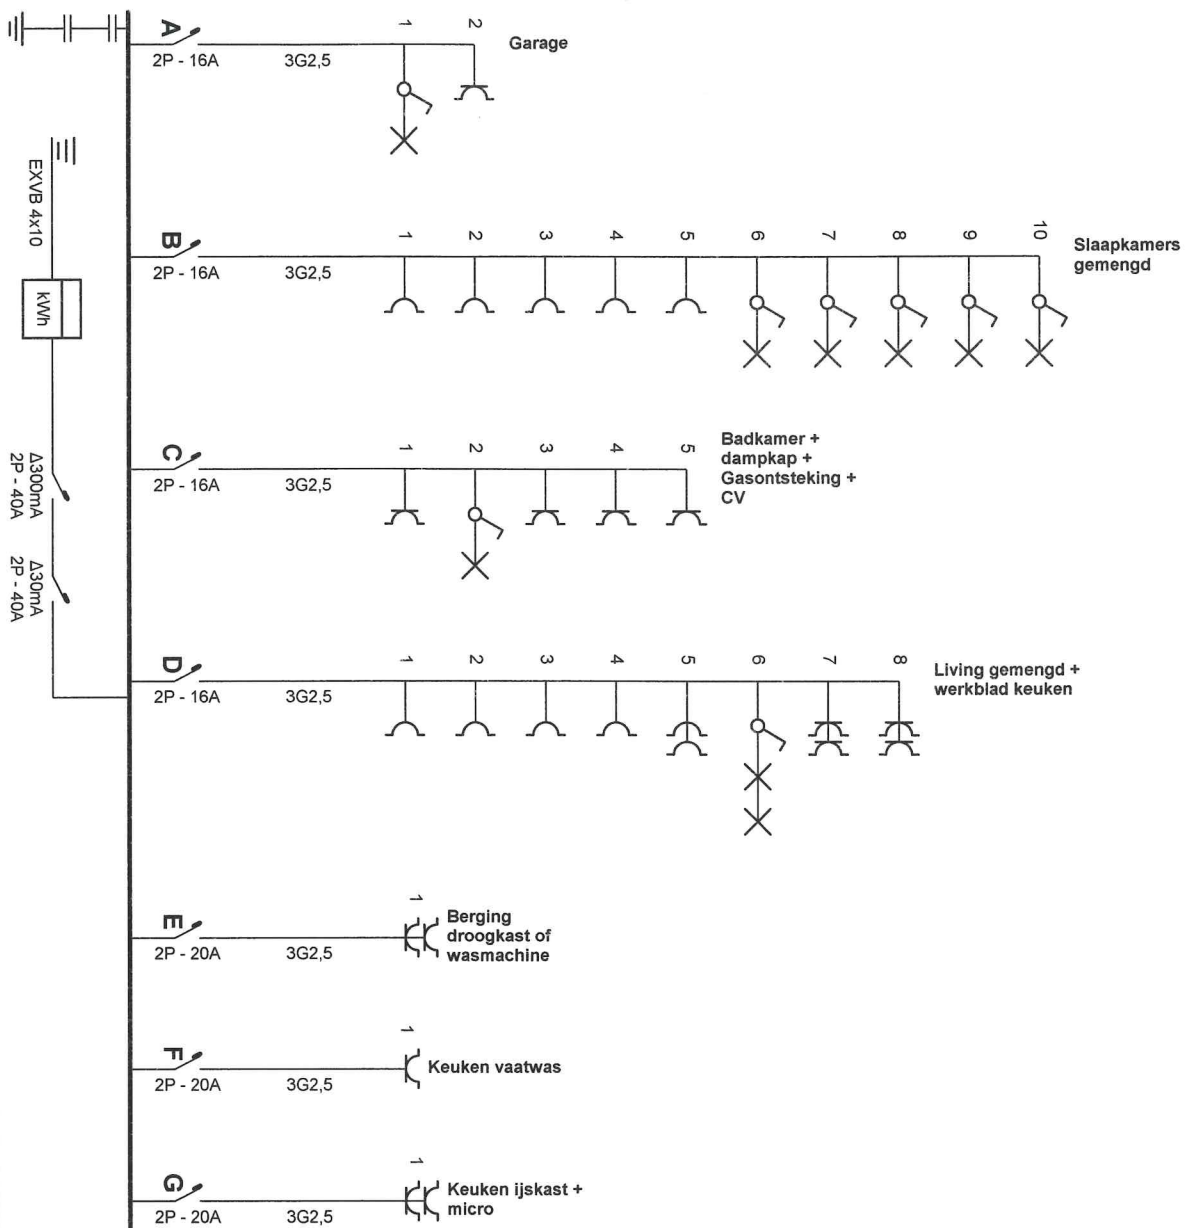

VINÇOTTE vzw
Dijk Vervooft
2846

Plaats van de elektrische installatie

Heiveldaan 24 Bus 2
2950 Kapellen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Elk Elektriciteitswerken
Molenaarstraat 9
2180 Ekeren
Tel.: - GSM: 0483 05 88 03
Fax: -
e-mail: -
BE 0537 448 987



ELECTRICITEITSWERKEN

Schema's getekend door: Jeroen

p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

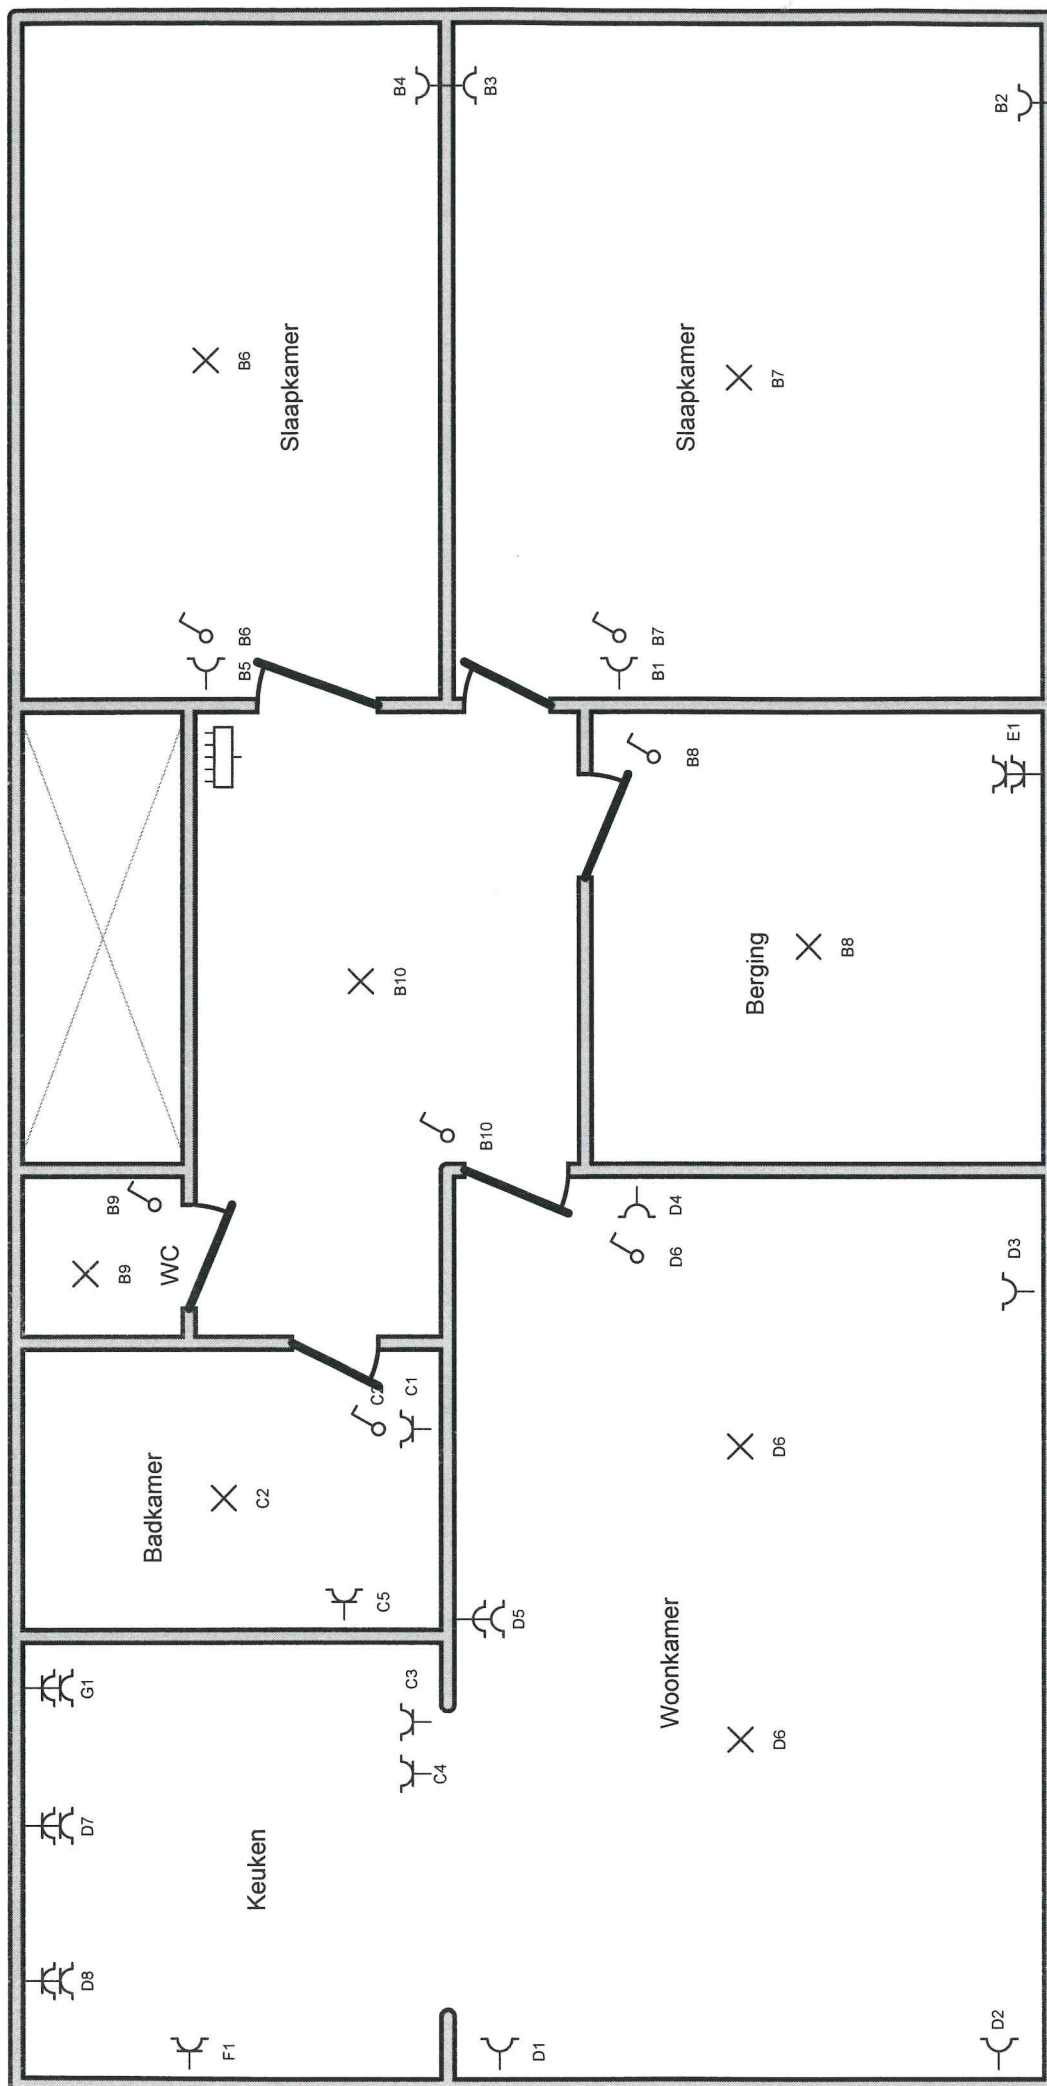

Plaats van de elektrische installatie

Heiveldlaan 24 Bus 2
2950 Kapellen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/3

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz



Installateur
Elik Elektriciteitswerken
Molenaarstraat 9
2180 Ekeren

GSM: 0483 05 88 03
Tel.: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0537 448 987

Schema's getekend door: Jeroen




A:	Garage
B:	Slaapkamers gemengd
C:	Badkamer + dampkap + Gasontsteking + CV
D:	Living gemengd + werkblad keuken
E:	Berging droogkast of wasmachine
F:	Keuken vaatwas
G:	Keuken ijskast + micro

05.10.2006



Plaats van de elektrische installatie Heiveldaan 24 Bus 2 2950 Kapellen Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Eliek Elektriciteitswerken Molenaarstraat 9 2180 Ekeren Tel.: - GSM: 0483 05 88 03 Fax: - e-mail: - BE 0537 448 987	p. 3/3 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Jeroen		



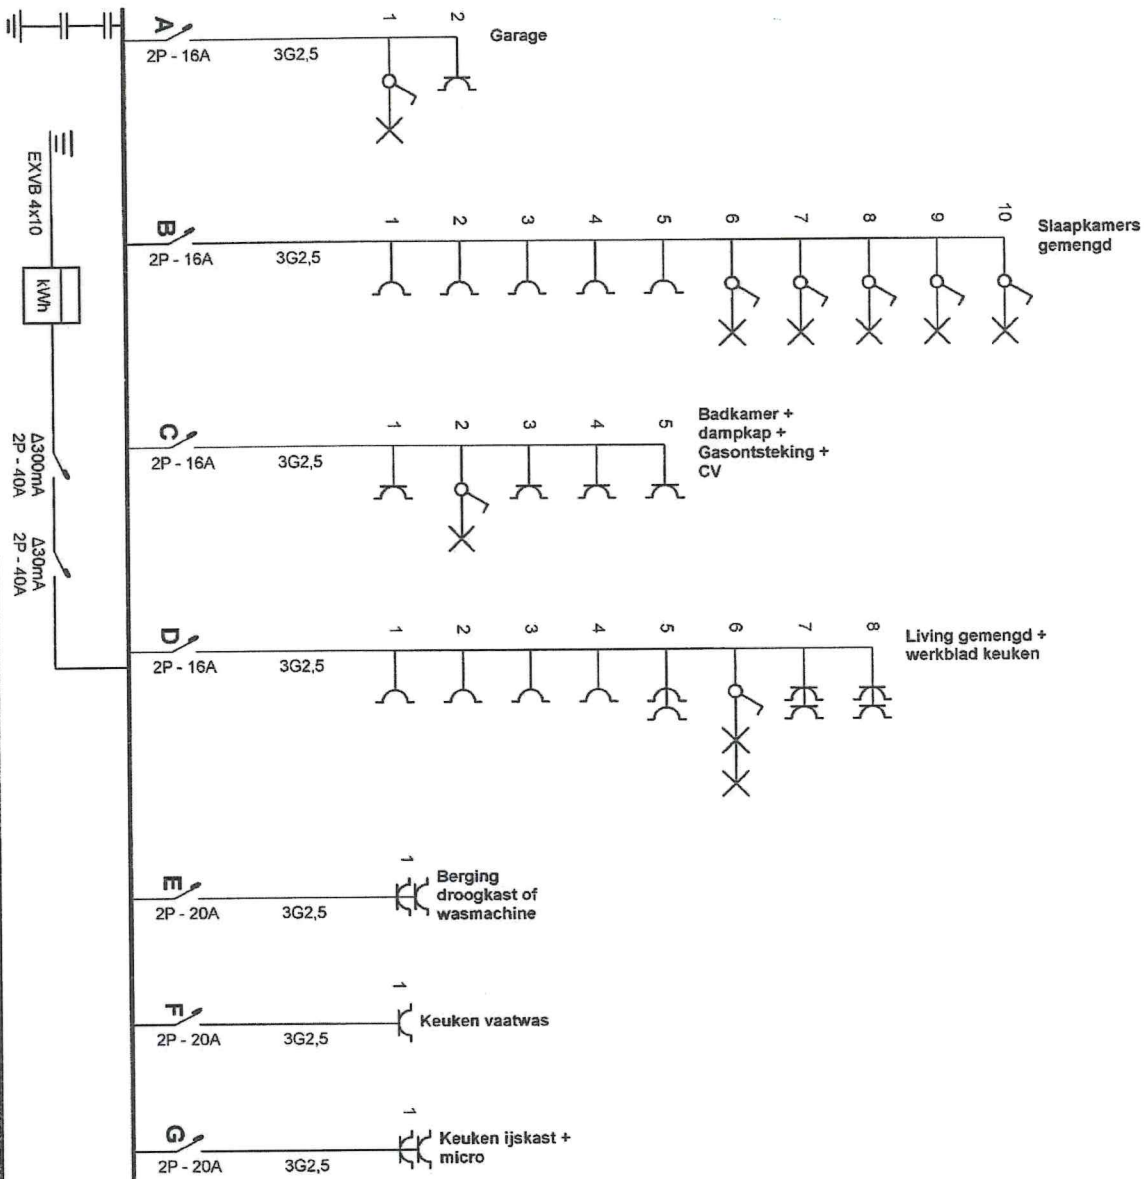

Plaats van de elektrische installatie

Heiveldlaan 24 Bus 2
2950 Kapellen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Eliek Elektriciteitswerken
Molenaarstraat 9
2180 Ekeren
Tel.: - GSM: 0483 05 88 03
Fax: -
e-mail: -
BE 0537 448 987



p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Jeroen

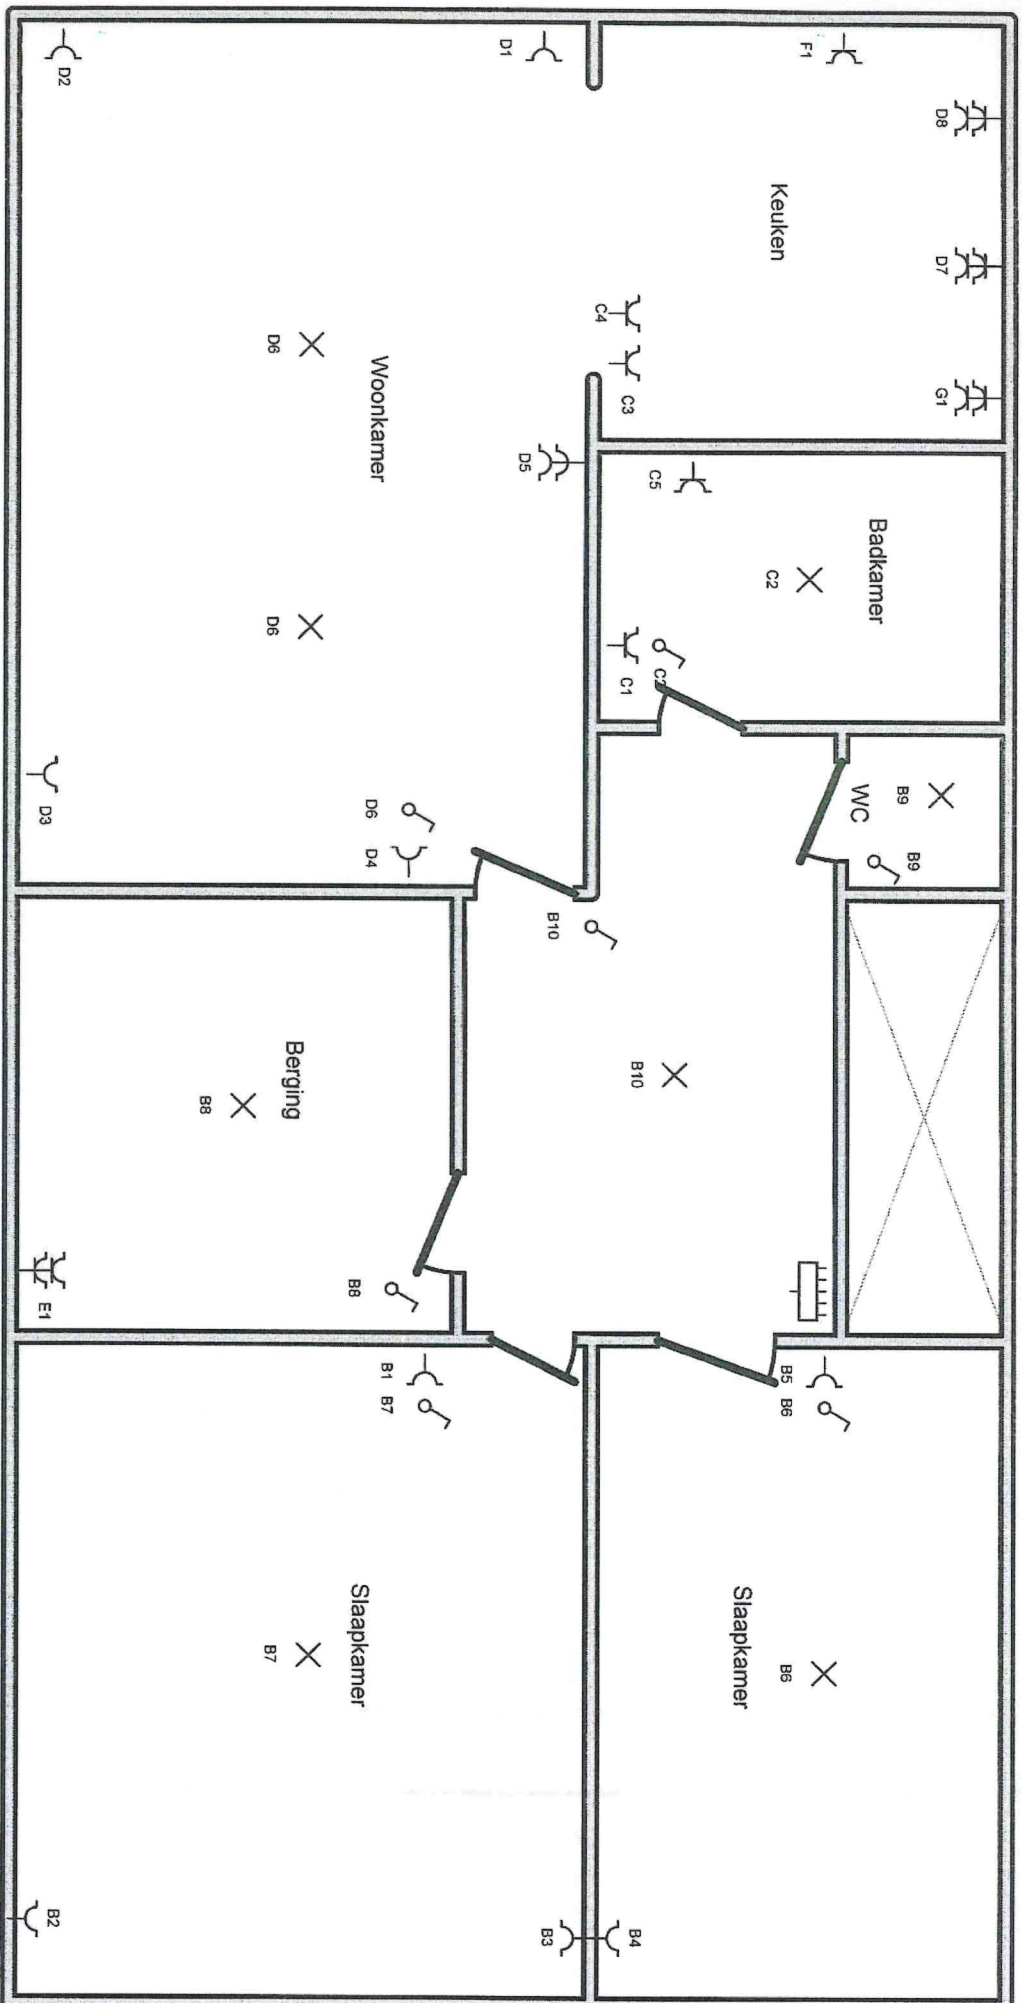

Plaats van de elektrische installatie

Heiveldlaan 24 Bus 2

2950 Kapellen

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

Elik Elektrische werken

Molenaarstraat 9

2180 Ekeren

Tel.: - GSM: 0483 05 88 03

Fax: -

e-mail: -



ELEKTRICITEITSWERKEN

P. 2/3

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Jeroen



Dijk Vervoort

2946