



VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN / OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Vuurkruisenstraat 20, 2300 TURNHOUT					
Eigendom van:	Arash Saifi					
Opdrachtgever:	Arash Saifi, Vuurkruisenstraat 20, 2300 TURNHOUT					
Type lokaal:	Halfopen woning	DNB:	Fluvius	Merk teller:	Siconia (G4) (Gesloten)	
EAN-code installatie:	541 448 820 057 428 671	Nr. teller:	7SAG3600070155	Index:	0,0675 m³	
Installateur:	Arash Saifi					
BTW-nr.:						

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van de van toepassing zijnde reglementering – Interne procedure QPRO/GAS/001	
Basis onderzoek:	NBN/DTD B 61-002:2021
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	/

Algemene gegevens gasinstallatie

Type installatie:	Nieuwe installatie	<u>Overzicht van de aangesloten toestellen:</u>		
Type gas:	Aardgas type H (20 mbar)	☐ CV-toestel type B	Aantal:	/
Voedingspunt:	Openbaar gasnet	☒ CV-toestel type C	Aantal:	1
Aantal aangesloten toestellen:	1	☐ Gaskachel / Gashaard	Aantal:	/
<u>Gebruikte materialen:</u>		☐ Kookfornuis	Aantal:	/
☒ Staal	☐ Koper	☐ Oven	Aantal:	/
☒ PLT	☐ PE	☐ Doorstomer	Aantal:	/
☐ Metalen flexibel	☐ Elastomeren slang	☐ Stralingsverwarmer	Aantal:	/
☐ Andere: /		☐ Andere: /	Aantal:	/

Berekeningen en metingen

Effectief drukverlies tot stopkraan:	Niet te berekenen	<u>Verloop van de dichtheidsproef</u>
Uitvoering dichtheidsproef:	Niet uitgevoerd	Druk of index bij start dichtheidsproef: / mbar resp. liter (*)
	/	Duur van de dichtheidsproef: / minuten (**)
Plaatsbepaling van de lekken:	/	Druk of index bij einde dichtheidsproef: / mbar resp. liter (*)

(*) Druk in mbar bij gebruik van de manometer / Index in liter bij gebruik van de debietmeter

(**) Uitvoering met debietmeter: minstens 10 minuten voor gasmeter type G4/G6 ; niet toepasbaar voor gasmeters groter dan of gelijk aan G16

Controles

Dichtheidsproef:	/	Plaatsing toestel(len):	In orde
Mechanische weerstandsproef:	/	Staat toestel(len):	In orde
Plaatsing leiding(en):	In orde	Plaatsing afvoer(en):	In orde
Staat leiding(en):	In orde	Staat afvoer(en):	In orde
Stookplaats:	Niet van toepassing	Schema's vs uitvoering:	In orde

BESLUIT:		De installatie dient ten laatste opnieuw gecontroleerd te worden:
De installatie is conform de basis van het onderzoek		na elke wijziging of uitbreiding
Aantal bijlagen:	Isometrisch schema Ja Bijlagen - Cerga - getuigschrift: / Bijlagen - Cerga - controleverslag: / Bijlagen - Cerga - checklist: Neen	DE AGENT-BEZOEKER: 

Visum controleorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be



Beschrijving van de (kleine) gasinstallatie – leidingen:

☒ Zie isometrisch schema

Leidingdeel	Materiaal	Diameter	Lengte (m)	Stijghoogte (m) ^(***)	Ruimtelijke schikking
/					

(***) Positieve waarde indien het leidingdeel stijgt, negatieve waarde indien het leidingdeel daalt (netto gezien)

Beschrijving van de gasinstallatie – algemeen:

ZIE BIJLAGE

Beschrijving van de installatie – toestellen:

☒ Zie isometrisch schema

Referentie	Merk	Type	Categorie	Installatie	Vermogen (kW)	Land BE	Conform
CV + WW	FERROLI	BLUEHELIX PRO 25C	I2E(S)B	C13	25	Ja	Ja

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie. - A - Deze controle omvat enkel de uitbreiding van de installatie. - A - Het isometrisch schema en het conformiteitsattest moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de gasinstallatie. - A1 - Het Elgacert certificaat en het bijhorende isometrisch schema waren aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring. - A1 - Alle leidingen in ruimtelijke schikking 1, 2 en/of 3 zijn bereikbaar op het ogenblik van de keuring. Deze moeten ook steeds bereikbaar blijven. - A1 - De ingewerkte of in de ondervloer geplaatste koperen leidingen en PLT-buizen worden over hun ganse lengte mechanisch beschermd tegen pletting en toevallige doorboring door middel van een stalen bescherming met minimale dikte 2mm. - A1 - De pluggen waarmee de bevestigingsbeugels werden vastgemaakt, konden tijdens de controle niet nagezien worden. De gebruikte pluggen mogen de weerstand tegen hoge temperatuur (RHT) niet nadelig beïnvloeden. - A3 - Alle doorvoeren van een wand of vloer zijn uitgevoerd met een mantelbuis in metaal of synthetisch materiaal. De eventuele metalen mantelbuis is zelf tegen corrosie beschermd door middel van synthetische bekleding.
--

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken.



BIJLAGE - GASINSTALLATIE

Algemene gegevens


Plaats van het onderzoek: Vuurkruisenstraat 20, 2300 TURNHOUT

ACEG
vzw
Bijlage: Isometrisch schema Aceg

Versie nummer: BG2.07_1_NL_20170830
Uitgave nummer: BG2.07_1_NL_20170830
Pagina: 1 van 1

Bijlage aan verslag nr :

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper - Staal - PE - PLT), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ..., het soort toestellen met merk, type, SN en vermogen (KW).

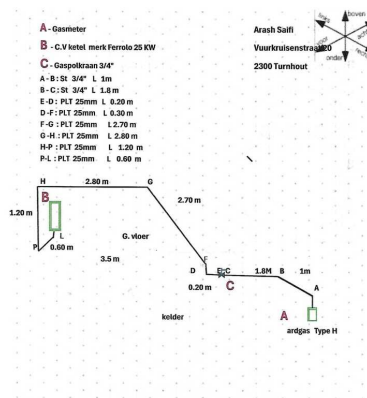

Handtekening agent-bezoeker:


Chris Tryba



BIJLAGE - GASINSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: Vuurkruisenstraat 20, 2300 TURNHOUT

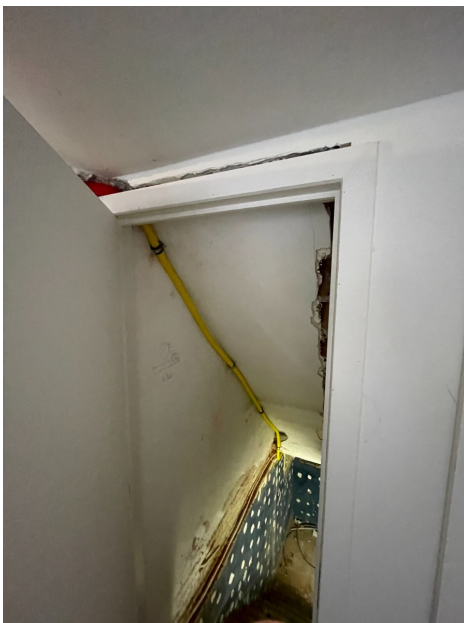

Handtekening agent-bezoeker:




BIJLAGE - GASINSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: Vuurkruisenstraat 20, 2300 TURNHOUT



Handtekening agent-bezoeker:




BIJLAGE - GASINSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: Vuurkruisenstraat 20, 2300 TURNHOUT



Handtekening agent-bezoeker:

Chris Tryba

