

***** ORIGINAL *****

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: JAN ROSSCHAERT, Electriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 15 / 30663737 / 00 / NL / 005

Klantref.: 100425563

Contractref.: /

• Uw gegevens

Ref.: /

SKBK bvba

Hemelrijk, 53

3550 Heusden(Heusden-Zolder)

België

• Interventiegegevens

Plaats: appartementen : Boekenberglei, 23 bus 0301 2100 Deurne -

Datum: 05/07/2019

Uitgevoerd door: KEVIN VERBEECK (3076)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Bouwwerken Vermeiren Voornaam:

Adres: Boekenberglei, 23 bus 0301 Post nr.: 2100 Stad: Deurne

Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: SKBK bvba Voornaam:

BTW nr.: BE 0674692309

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270: ingebruikname

- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 05/07/2044.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 7.2 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >50 MOhm.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.: kWh meter niet geplaatst

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type: XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 4 x10 mm²
Type aardelektrode: aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A300mA
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 9
Situatieschema('s): zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s): zie bijlage(n)


INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R - O - F Nihil

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)

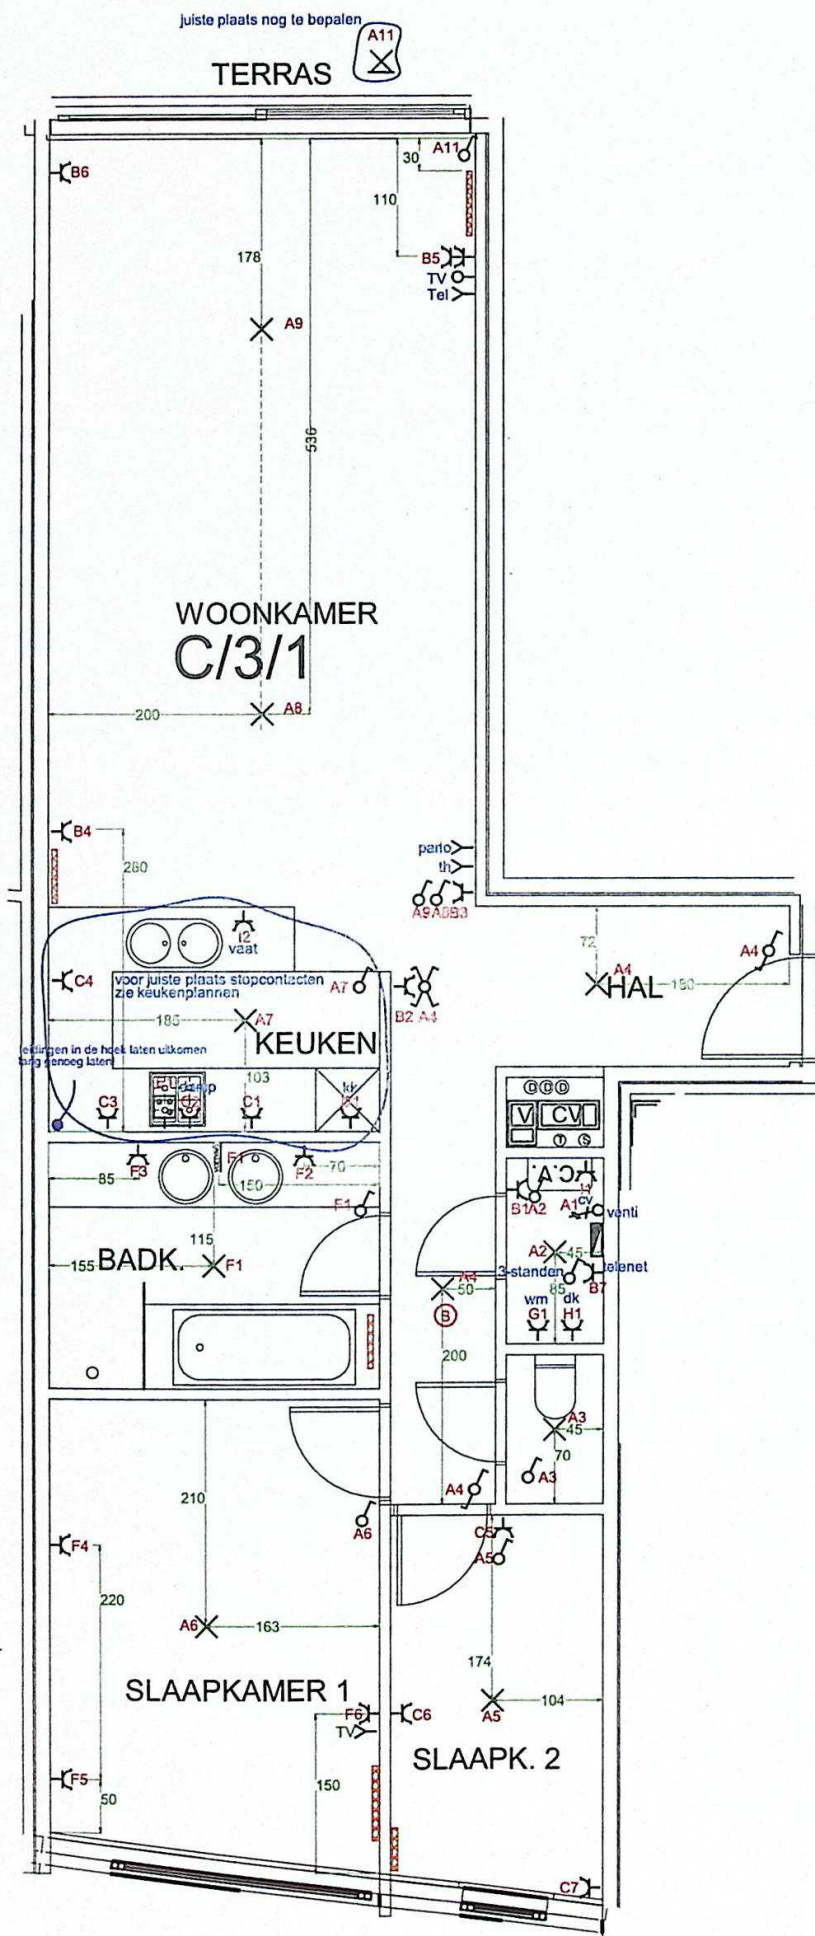

25/02/14
03/06/14

Elektriciteitswerken Lenaerts

app C3.1

Boekenberglei - Deurne