



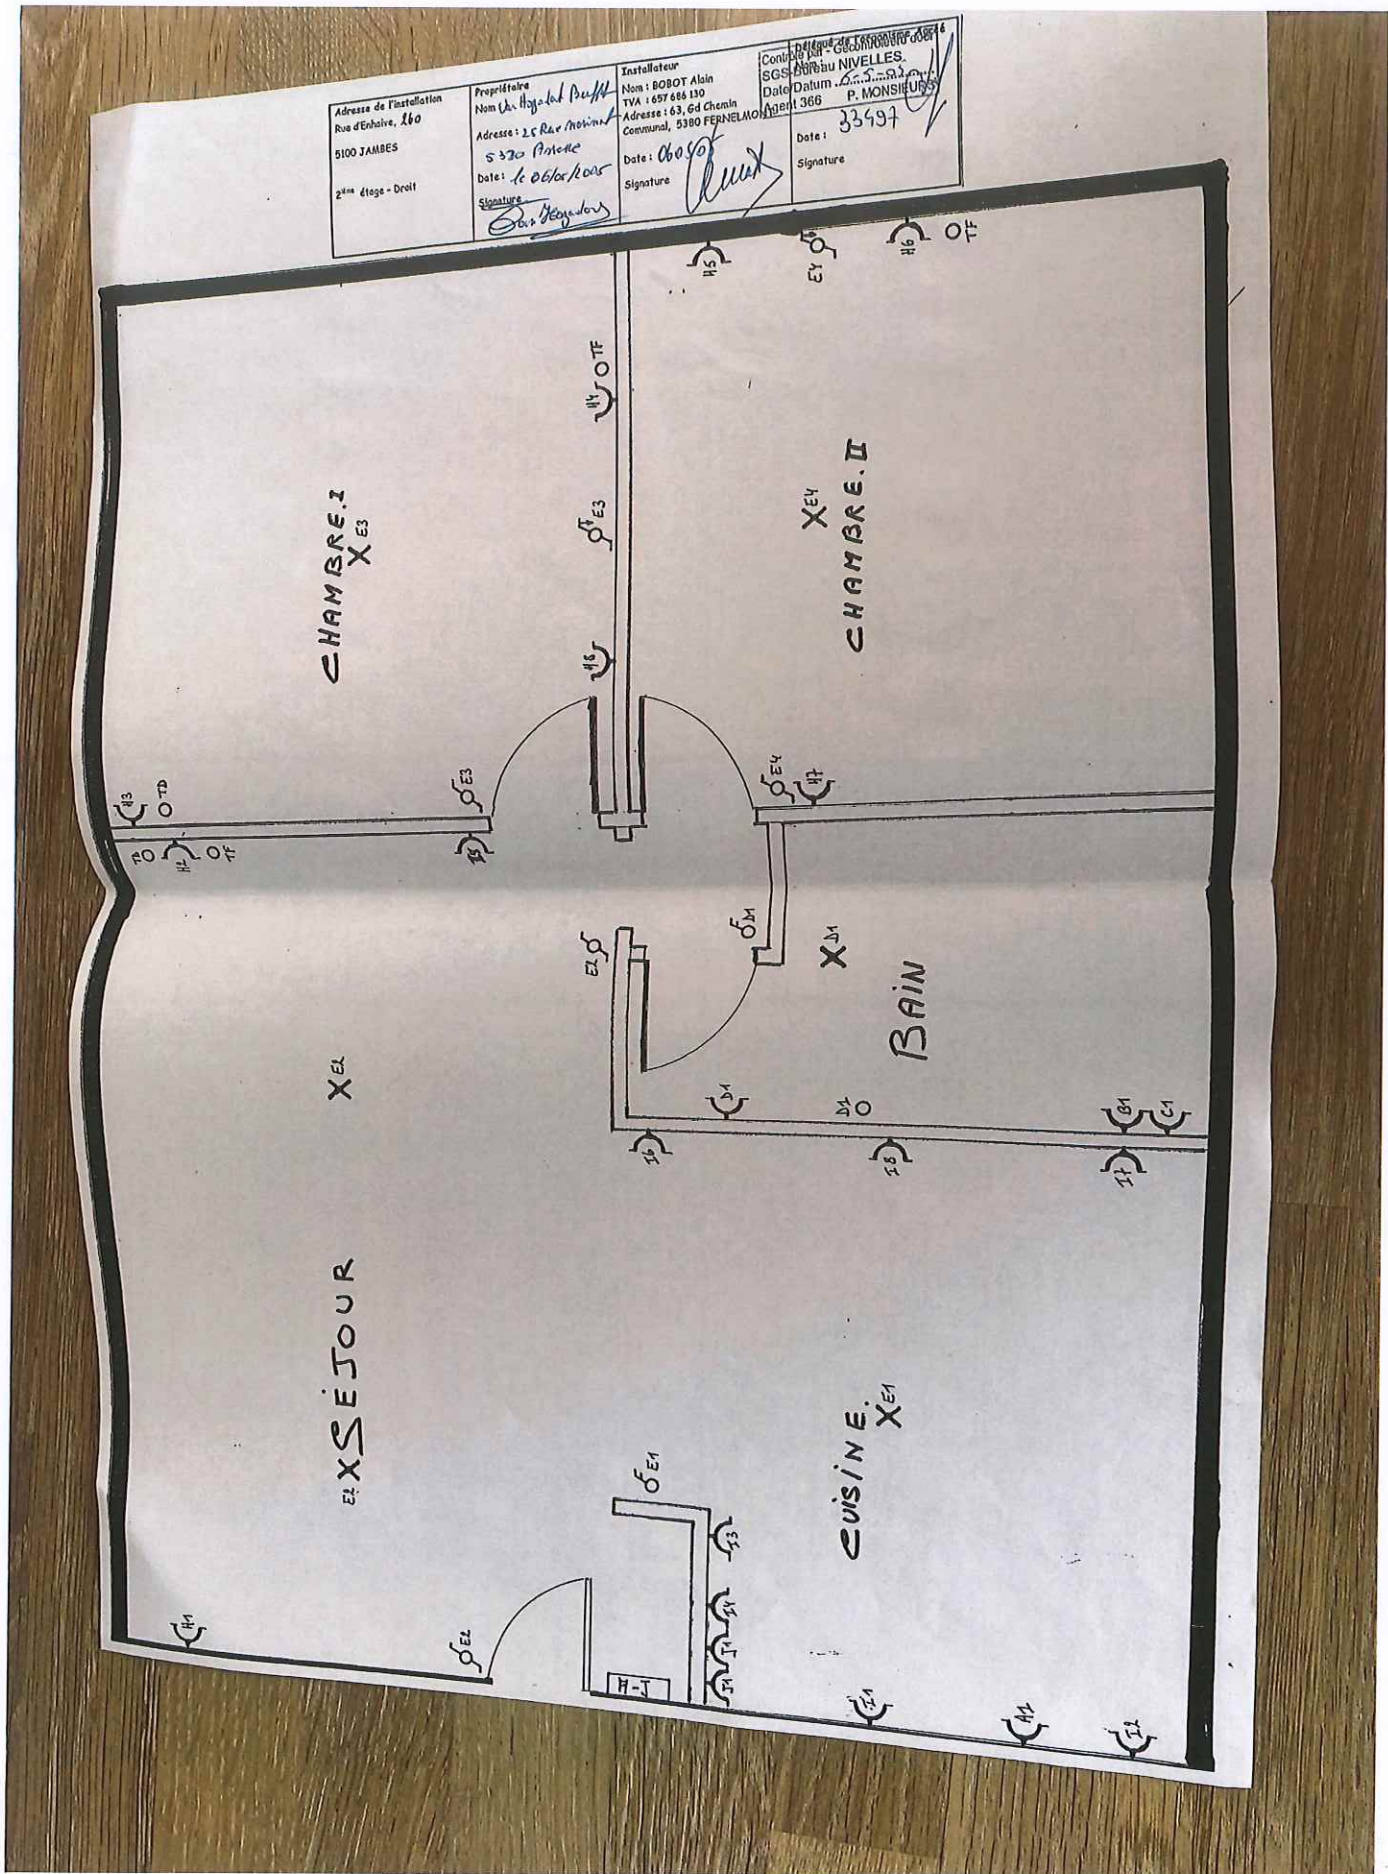

Adresse de l'installation Rue d'Enhaive, 260 5100 TAMBES 2ème étage - Droit	Propriétaire Nom: Barthélemy Buffet Adresse: 25 Rue Mouvement 5330 Armeur Date: de 06/05/2022 Signature: <i>Barthélemy Buffet</i>	Installateur Nom: BOBOT Alain N°: 657 686 130 N°A: 63, Gd Chemin Commune: 5380 FERNELMONT Date: 06/05/2022 Signature: <i>Alain Bobot</i>	Délégué de l'org Nom: Contôle par - Généralend d'au. SGS-Bureau NVELLES Date/Datum: 22-05-2022 Agent 386 P. MONSIEUR Date: 33/37 Signature: <i>P. Monsie</i>
---	---	---	--

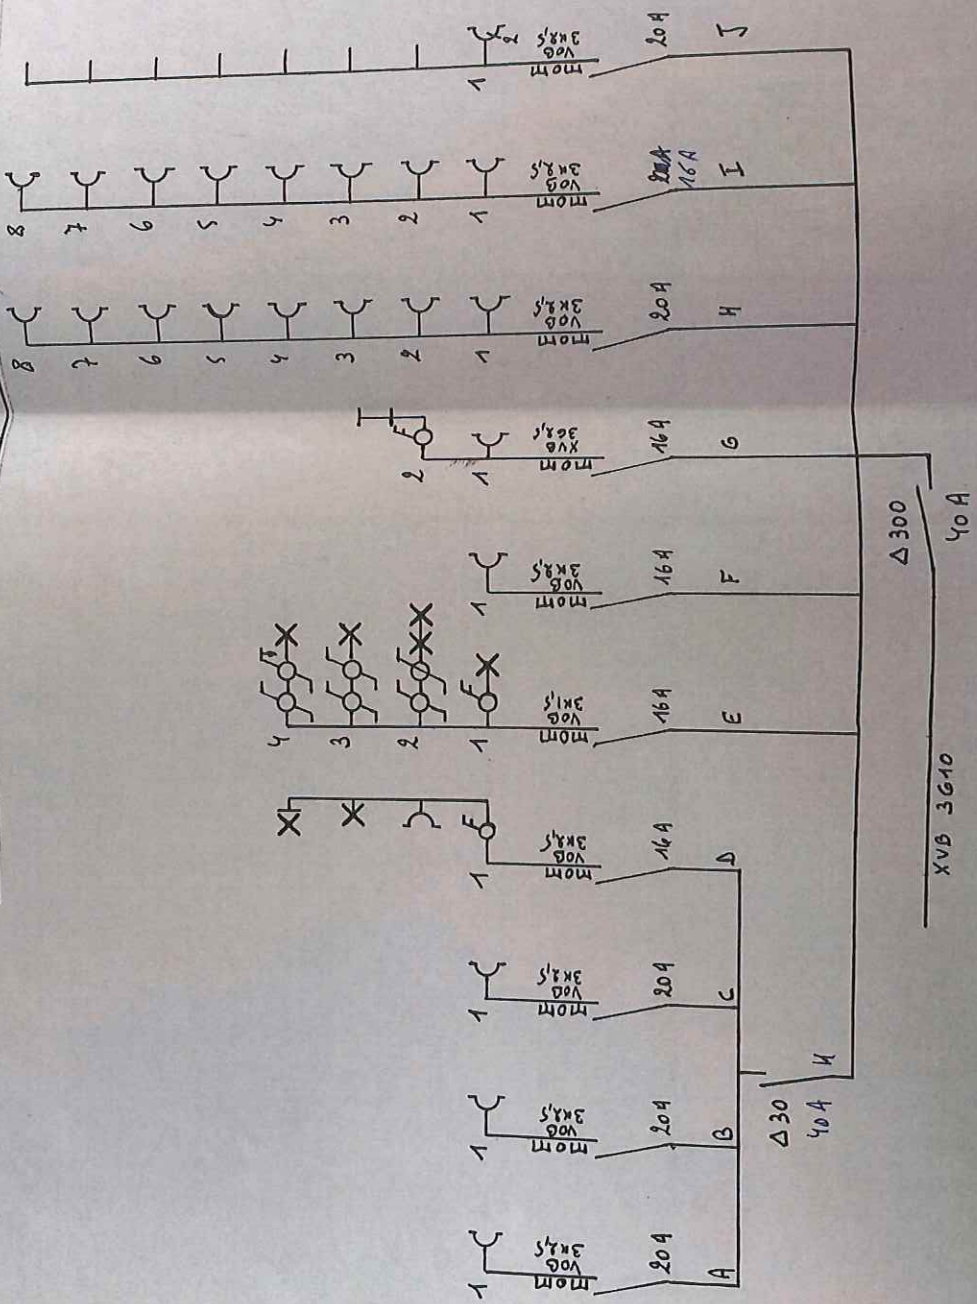

Propriétaire	Député de l'org
Nom : <u>BOBOT Alain</u>	Nom : <u>BOBOT Alain</u>
Adresse : <u>15 Rue Imbert</u>	Adresse : <u>15 Rue Imbert</u>
<u>5330 AIX-LES-BAINS</u>	<u>5330 AIX-LES-BAINS</u>
Date : <u>06/05/2022</u>	Date : <u>06/05/2022</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

Adressé de l'installation	Adressé de l'installation
Nom : <u>BOBOT Alain</u>	Nom : <u>BOBOT Alain</u>
Adresse : <u>15 Rue Imbert</u>	Adresse : <u>15 Rue Imbert</u>
<u>5330 AIX-LES-BAINS</u>	<u>5330 AIX-LES-BAINS</u>
Date : <u>06/05/2022</u>	Date : <u>06/05/2022</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

2^{ème} étage - Droit

The diagram illustrates an electrical distribution system. A main busbar is labeled with a voltage of 300V and a current rating of 40A. From this busbar, several branches are connected, each equipped with a switch and a fuse. The branches are labeled A through J. Branch A has a 20A fuse. Branch B has a 20A fuse. Branch C has a 20A fuse. Branch D has a 16A fuse. Branch E has a 16A fuse. Branch F has a 16A fuse. Branch G has a 16A fuse. Branch H has a 20A fuse. Branch I has a 20A fuse. Branch J has a 20A fuse. The diagram also shows a 300V/40A rating for the main busbar and a 300V/40A rating for the branches.