

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: [REDACTED], 7110 LA LOUVIÈRE

📋 Type de contrôle: Contrôle Périodique (6.5)

📅 Date du contrôle:
17/08/2026

📅 Prochaine visite avant le:
17/08/2051

👤 Agent-visiteur:
[REDACTED]

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom	[REDACTED]
Adresse	[REDACTED], 7110 LA LOUVIÈRE, Belgique

Propriétaire, Exploitant ou Gestionnaire

Nom	[REDACTED]
Adresse	[REDACTED], 7110 LA LOUVIÈRE

Installateur

Nom	
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	[REDACTED], 7110 LA LOUVIÈRE
Numéro de Compteur	[REDACTED]
Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD)	ORES (Hainaut Électricité)
Type de Bâtiment	Maison
Code EAN	NC

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de Contrôle	Contrôle Périodique (6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Après le 01/06/2023 Avant le 01/06/2023 et après le 01/06/2020 Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Fondations	Avant 81
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	


Description de l'installation électrique et du raccordement

Liaison Compteur-Tableau	XVB 2X10
Tension de Service	2 x 230 V
Protection Générale	2P
Protection Maximale	40 2P
Nombre de Tableaux	1
Prise de Terre	Piquet de Terre
Résistance de Dispersion	13.2 Ω
Isolement	0.41 M Ω
Description de l'Installation	Voir schémas

Tableaux Électriques

Nombre de Circuits	Protection	Section	Référence	Type
11	TD1			

Photo

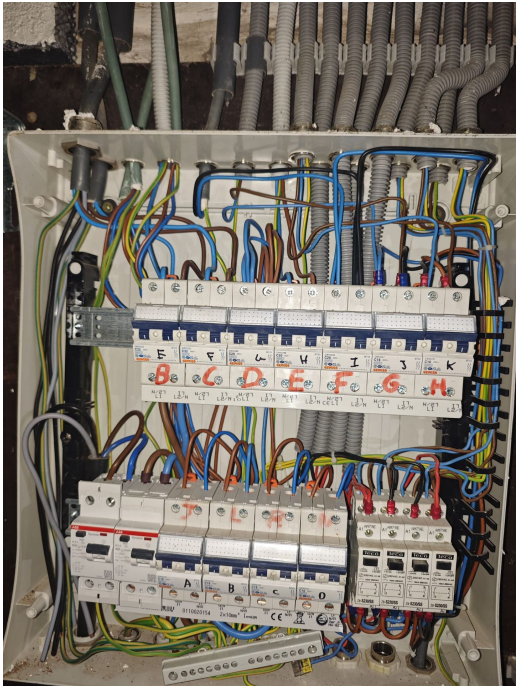

Contrôles et essai

Équipement de test: FLK-TI-017 / 5786042

Schémas/Plans	OK
Liaisons Équipotentielle	OK
Test BP du DDR (ΔI_n)	OK
Courant Différentiel Nominal du DDR (ΔI_n)	OK
Contrôle de l'État	OK
Raccordements	OK
Matériel Fixe	OK
Protection Contre les Contacts Directs	OK
Protection Contre les Contacts Indirects	OK
Protection Contre les Surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/Plans	OK
---------------	----

Infractions

Néant

Remarques

Au moment du contrôle les travaux de la douche ne sont pas encore achevé.

Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans 25 ans suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes