



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 76/0222

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☐	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☒
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning : Tension :	230	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	KVB 6-2	Max. beveiliging : Protection max. :	40A
-------------------------	-----	---	---------	---	-----

Aardelektrode : Electrode de terre :	270	Isolatie : Isolement :	135	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	1
---	-----	---------------------------	-----	------	--	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				TestΔIn 25ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	AUT 3p 20A Knochven				☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
40	30	A	KR 3 L 6				☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
			KR 2 RESERVE				☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK	☒	NOK	directe aanraking : OK	☒	NOK	Indirecte aanraking : OK	☒	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	contact indirect : ☒	☐			

Aansluitingen : Raccordements :	OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK ☒	NOK ☐
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :


voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:


ELECTRO-TEST
Jim DE WACHTER
(1800)

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.R. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Komeekstraat 7 Lier

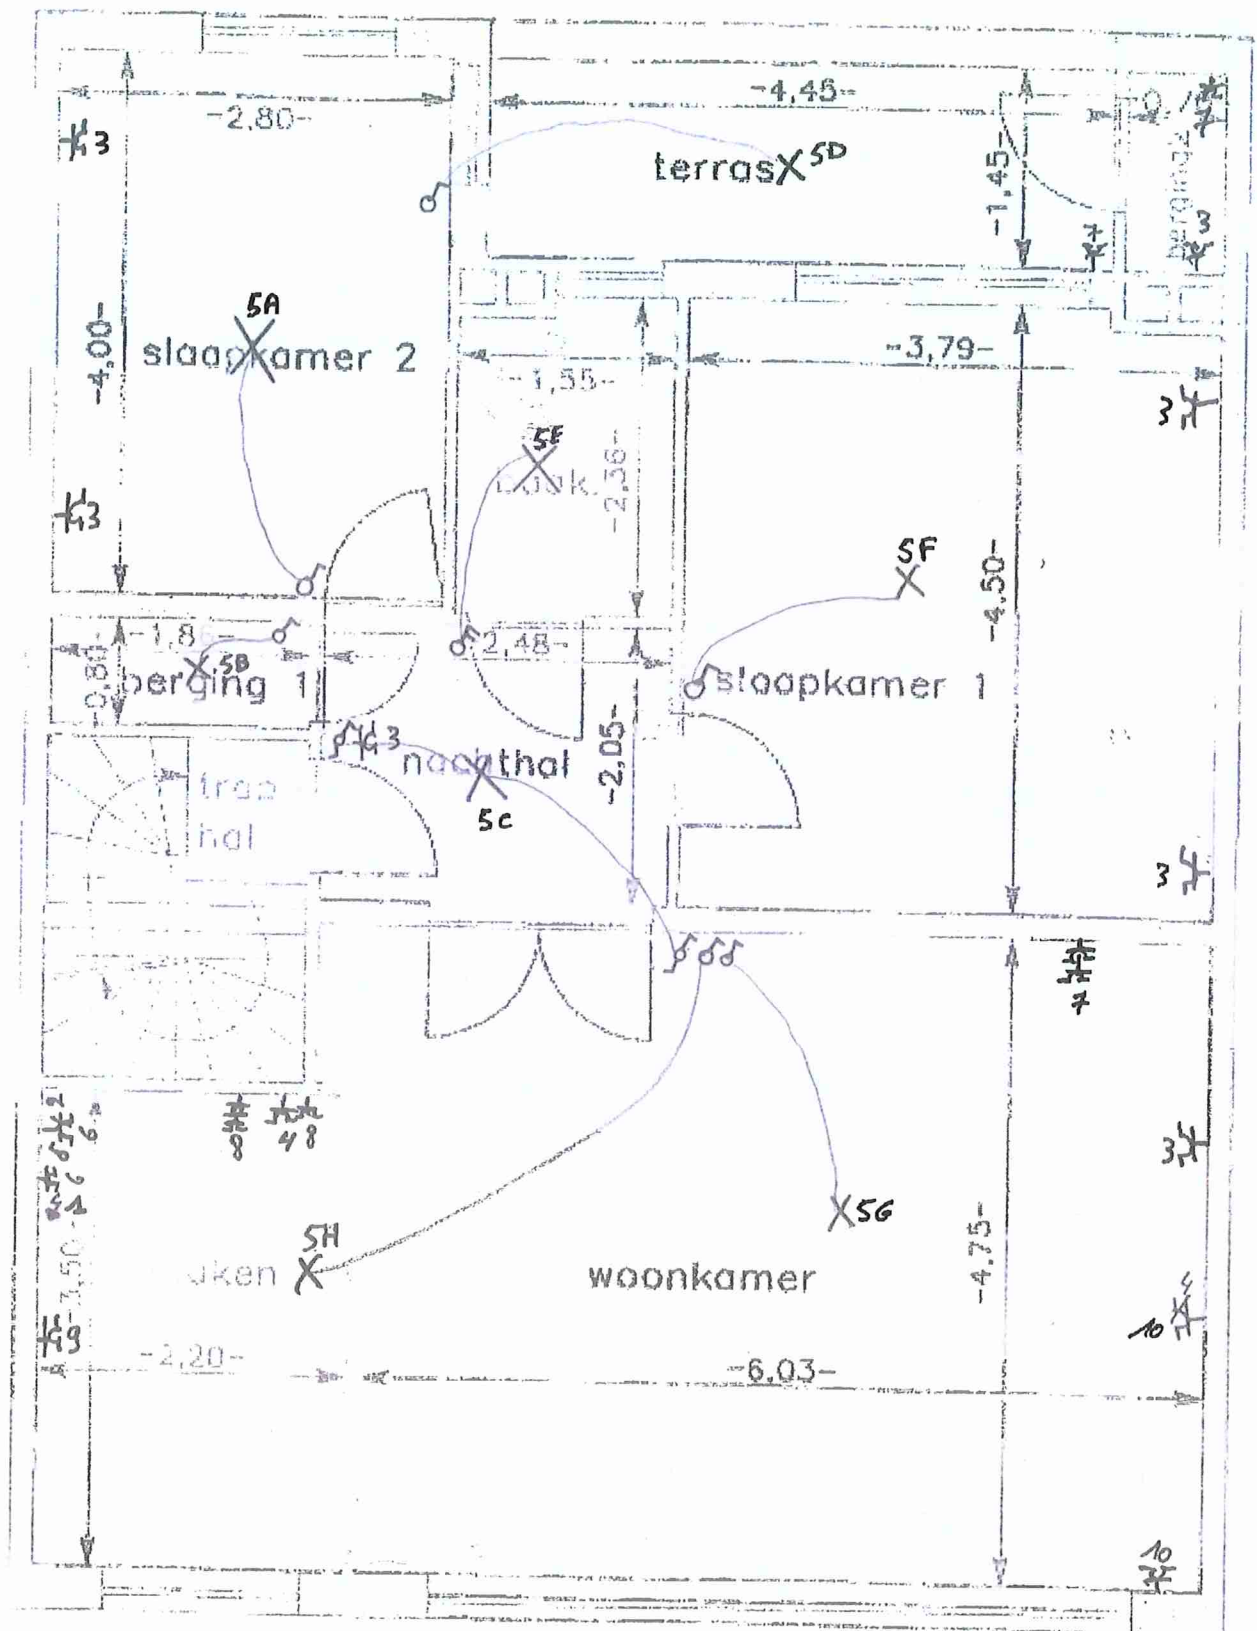

1ste en 2de Verdieping

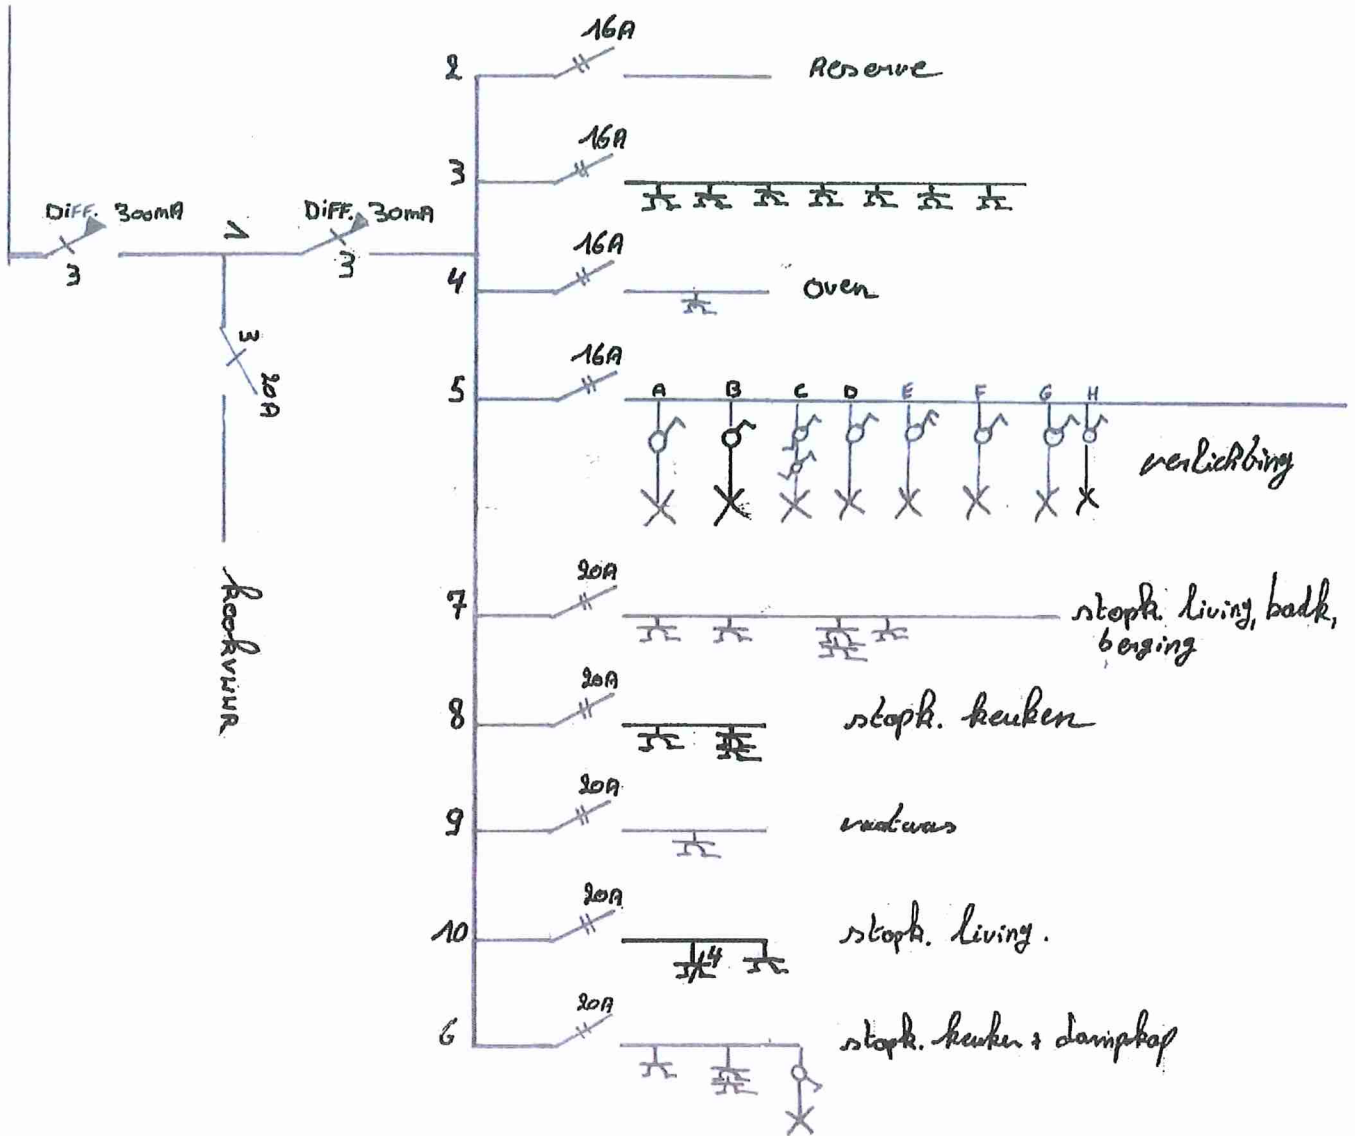

Komeelstræat 7
Lier

ET

ELCOTON-TEST v2.0
v. 1.0 11.11.2018
v. 1.1 11.11.2018
v. 1.2 11.11.2018
v. 1.3 11.11.2018
v. 1.4 11.11.2018
v. 1.5 11.11.2018
v. 1.6 11.11.2018
v. 1.7 11.11.2018
v. 1.8 11.11.2018
v. 1.9 11.11.2018
v. 1.10 11.11.2018
v. 1.11 11.11.2018
v. 1.12 11.11.2018
v. 1.13 11.11.2018
v. 1.14 11.11.2018
v. 1.15 11.11.2018
v. 1.16 11.11.2018
v. 1.17 11.11.2018
v. 1.18 11.11.2018
v. 1.19 11.11.2018
v. 1.20 11.11.2018
v. 1.21 11.11.2018
v. 1.22 11.11.2018
v. 1.23 11.11.2018
v. 1.24 11.11.2018
v. 1.25 11.11.2018
v. 1.26 11.11.2018
v. 1.27 11.11.2018
v. 1.28 11.11.2018
v. 1.29 11.11.2018
v. 1.30 11.11.2018
v. 1.31 11.11.2018
v. 1.32 11.11.2018
v. 1.33 11.11.2018
v. 1.34 11.11.2018
v. 1.35 11.11.2018
v. 1.36 11.11.2018
v. 1.37 11.11.2018
v. 1.38 11.11.2018
v. 1.39 11.11.2018
v. 1.40 11.11.2018
v. 1.41 11.11.2018
v. 1.42 11.11.2018
v. 1.43 11.11.2018
v. 1.44 11.11.2018
v. 1.45 11.11.2018
v. 1.46 11.11.2018
v. 1.47 11.11.2018
v. 1.48 11.11.2018
v. 1.49 11.11.2018
v. 1.50 11.11.2018
v. 1.51 11.11.2018
v. 1.52 11.11.2018
v. 1.53 11.11.2018
v. 1.54 11.11.2018
v. 1.55 11.11.2018
v. 1.56 11.11.2018
v. 1.57 11.11.2018
v. 1.58 11.11.2018
v. 1.59 11.11.2018
v. 1.60 11.11.2018
v. 1.61 11.11.2018
v. 1.62 11.11.2018
v. 1.63 11.11.2018
v. 1.64 11.11.2018
v. 1.65 11.11.2018
v. 1.66 11.11.2018
v. 1.67 11.11.2018
v. 1.68 11.11.2018
v. 1.69 11.11.2018
v. 1.70 11.11.2018
v. 1.71 11.11.2018
v. 1.72 11.11.2018
v. 1.73 11.11.2018
v. 1.74 11.11.2018
v. 1.75 11.11.2018
v. 1.76 11.11.2018
v. 1.77 11.11.2018
v. 1.78 11.11.2018
v. 1.79 11.11.2018
v. 1.80 11.11.2018
v. 1.81 11.11.2018
v. 1.82 11.11.2018
v. 1.83 11.11.2018
v. 1.84 11.11.2018
v. 1.85 11.11.2018
v. 1.86 11.11.2018
v. 1.87 11.11.2018
v. 1.88 11.11.2018
v. 1.89 11.11.2018
v. 1.90 11.11.2018
v. 1.91 11.11.2018
v. 1.92 11.11.2018
v. 1.93 11.11.2018
v. 1.94 11.11.2018
v. 1.95 11.11.2018
v. 1.96 11.11.2018
v. 1.97 11.11.2018
v. 1.98 11.11.2018
v. 1.99 11.11.2018
v. 1.100 11.11.2018

7610287

16/11/2018