(4)

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional: De Liège

V. réf.: _____

N. réf. _____ RAPPORT N°.: 188-130201-1

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue des dominicaines 5590 Ciney

PROPRIETAIRE: Thomas & Piron

Adresse: _____

DEMANDEUR: EAS

Adresse: Bottice

INSTALLATEUR: _____

Adresse: idé.

TVA ou CI: _____

EAN: _____

Réf.: _____ Compteur n°. _____

Index: _____

Date du contrôle: 1-2-2013 Type de contrôle: examen de conformité - ~~visite de contrôle~~ suivant:

(RGIE art. 270) (~~RGIE art. 271) (RGIE art.276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)~~

Type d'installation: Nouvelle - ~~Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation~~; Type locaux: Appart 406

Début travaux: Fondations ~~avant~~ - après 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - ~~1.1.83~~ RGIE art.86 _____

Raccordement: Tension 220 V Protection raccordement _____ A

Câble aliment, tableau. princ.: 4 X 10 mm² Inter. gén.: type D300mA/63A

Type électrode de terre: boucle - ~~barres - piquets - conducteur horizontal~~ Schéma: TT _____

Nombre de tableaux: 1 ; Nombre de circuits term.: 14 ; RA: 1,5 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

Voir schémas en annexe

CONTROLES effectués: voir verso _____

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
vu le:
le responsable du distributeur
nom:
signature:

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 1-2-2038 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

L'AGENT-VISITEUR:
n° + nom + signature

188 Godefroid

Le directeur,

FORM. 382B-03/2009

BELAC 115-INSP

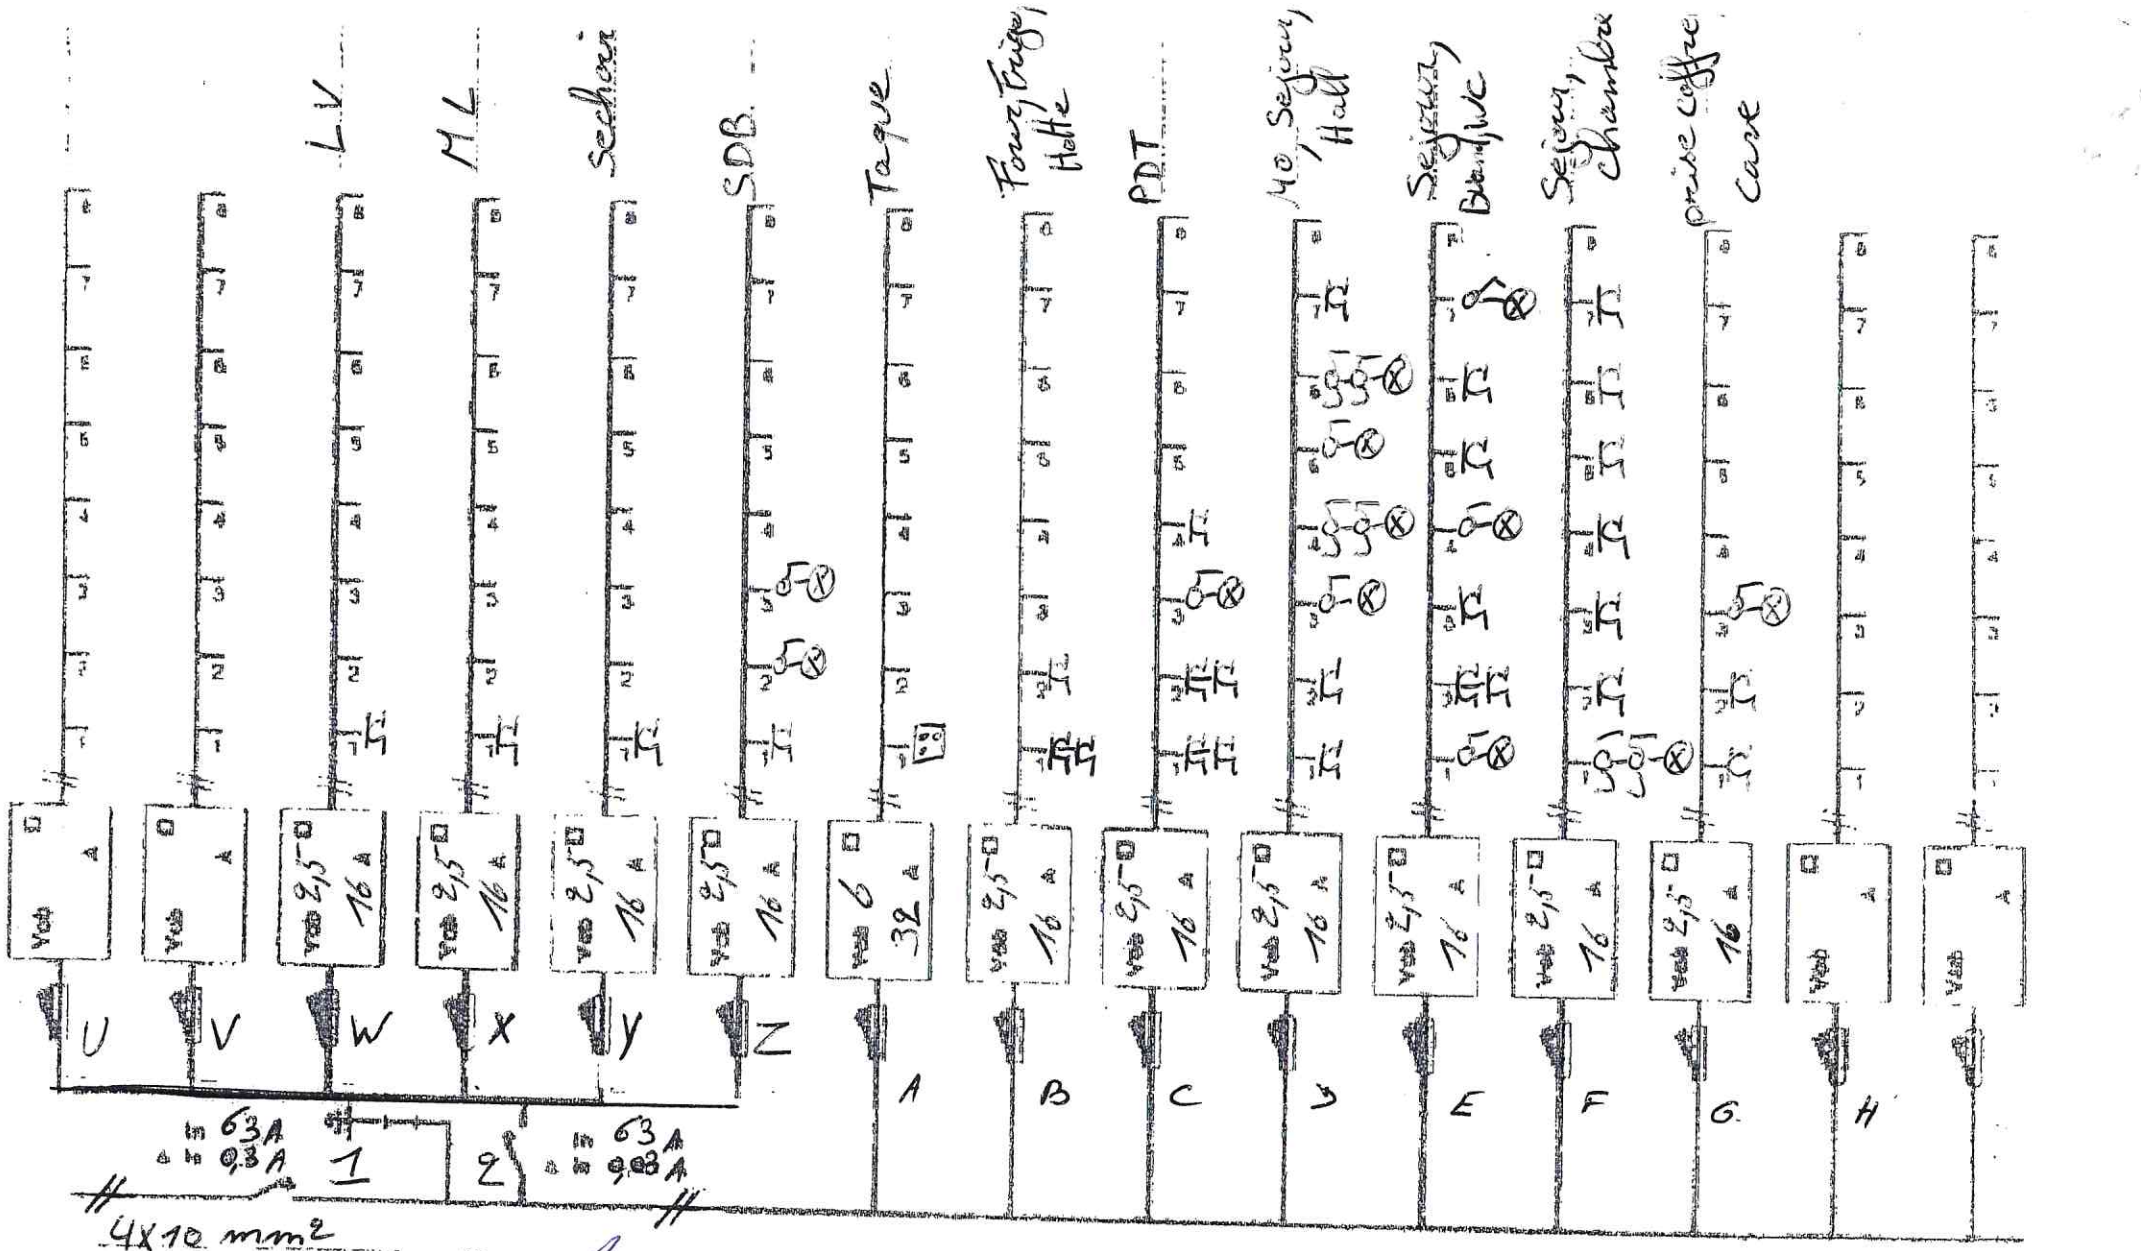

406

Electricité Alain Schoonbroodt
Rue Thier Martin, 101
4651 Manaihant (Herve)
Tél/Fax: 087.67.48.58
E-mail: alain.schoonbroodt@skynet.be

Godefroid L. 188

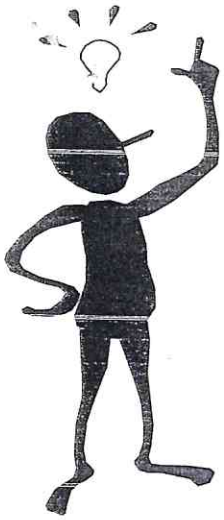

S.P.R.L. Electricité
A.SCHOONBROODT
Rue Thier Martin, 101
4651
Manaihant(Battice)
Belgique
TEL/FAX :087/674858
GSM : 0475/693669
Enregistrement :
09/26/1/1
TVA :BE476461921
RC :73209

Nombre de pages (celle-ci comprise): 1

Date: 31/01/2013

A:RESIDENCE ELISABETH

Rue Des DOMINICAINES

5560 CINEY

Tél.:
Fax :

APPARTEMENT : A406

1. **Différentiel 63A 300mA**
2. **Différentiel 63A 30mA**

A : taque
B : hotte + four + frigo
C : plan de travail
D : micro ondes + séjour + hall
E : séjour + buanderie + wc
F : séjour + chambre
G : prise coffret + cave
W : lave vaisselle
X : machine à laver
Y : séchoir
Z : salle de bain