

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	284/2024/4/19/10	Datum van bezoek: Date de visite:	19/04/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	J D elec srl Route d' Oppagne 1B - 6997 EREZEE BTW BE 0779.458.148	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	32075361 / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de la Grêle 1. - 5500 DINANT	EAN-nr: N° EAN:	/
Eigenaar: Propriétaire:	Mr Nève. Idem.		
Installateur:	J D'Elec srl.	BTW/TVA:	/
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Controlebezoek (6.5) / Visite de controle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:		Woning/Maison	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:	
2x230V	4 x 10 mm ² EXVB	25A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	21.6 Ohm	Isolatie / Isolement: >1 MOhm
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1	
Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 1			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux
40A	300mA	A/s	GENERAL
TestΔIn	1.ΔIn		
OK	OK		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
		Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	NVT

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/04/2049
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/04/2049
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VANOVERBERG Gilles

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:


1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

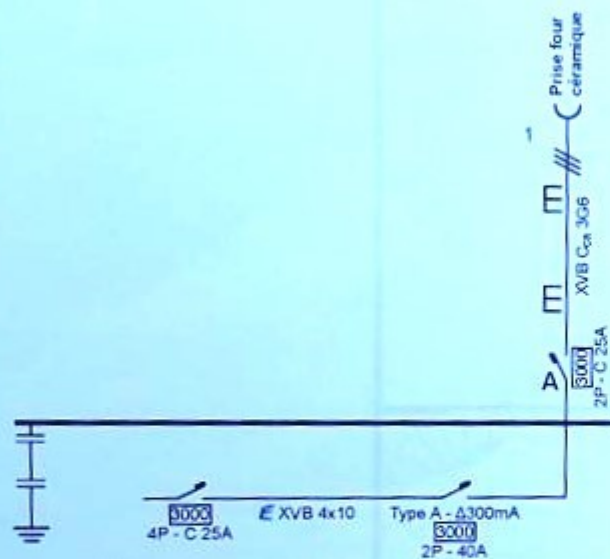

Compteur N°: 32075361

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779 458 148

J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

p. 1/3
Schéma unifilaire
2 x 230V - 50Hz

Rez de chaussée

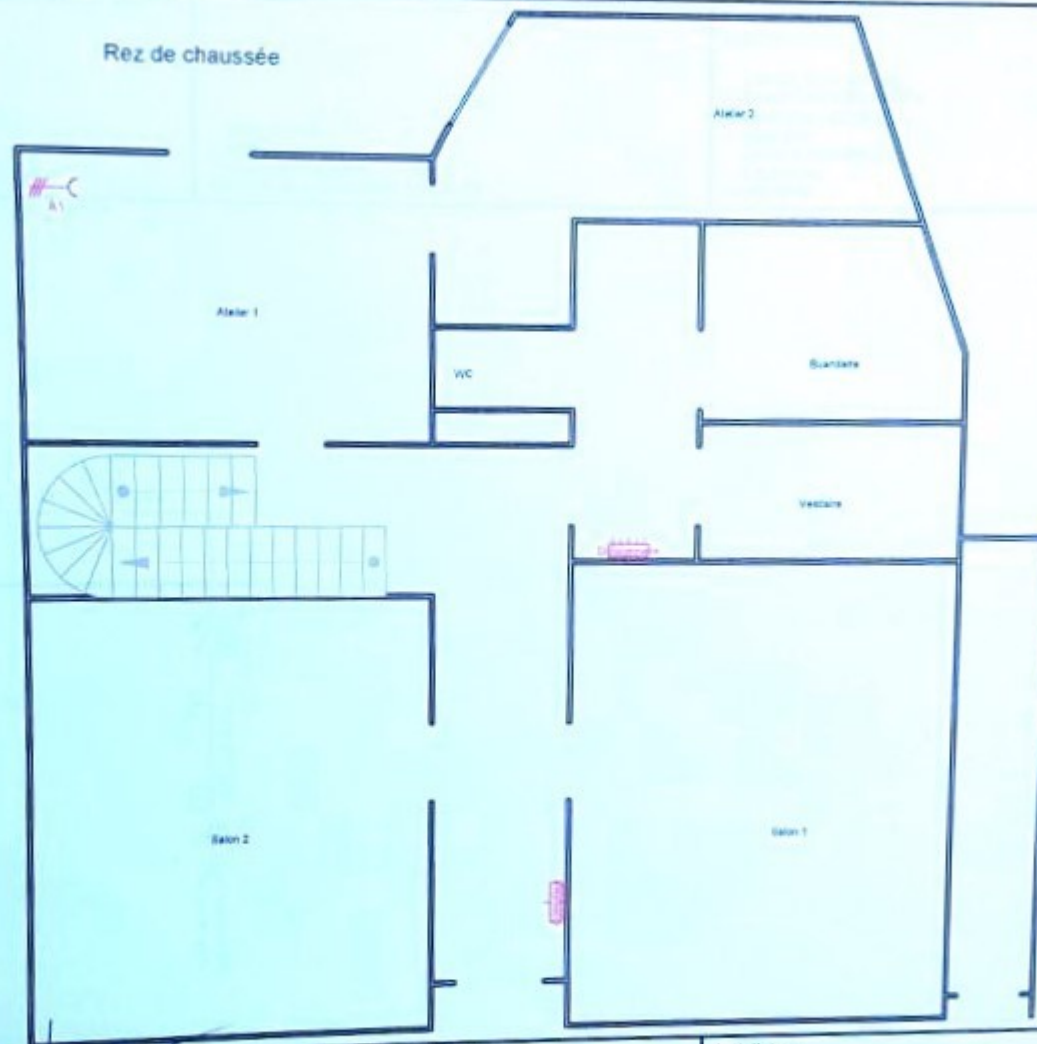


Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grille 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779 456 148

J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALISTE

p. 2/3
Schéma de position
2 x 230V - 50Hz

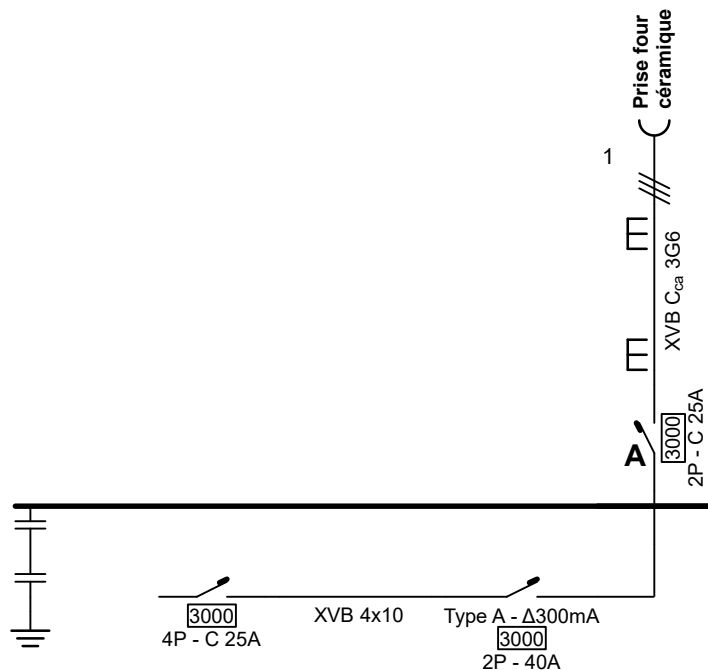

Compteur N°: 32075361

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148

J.D'elec
ELECTRICITE GENERALE

p. 1/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Rez de chaussée

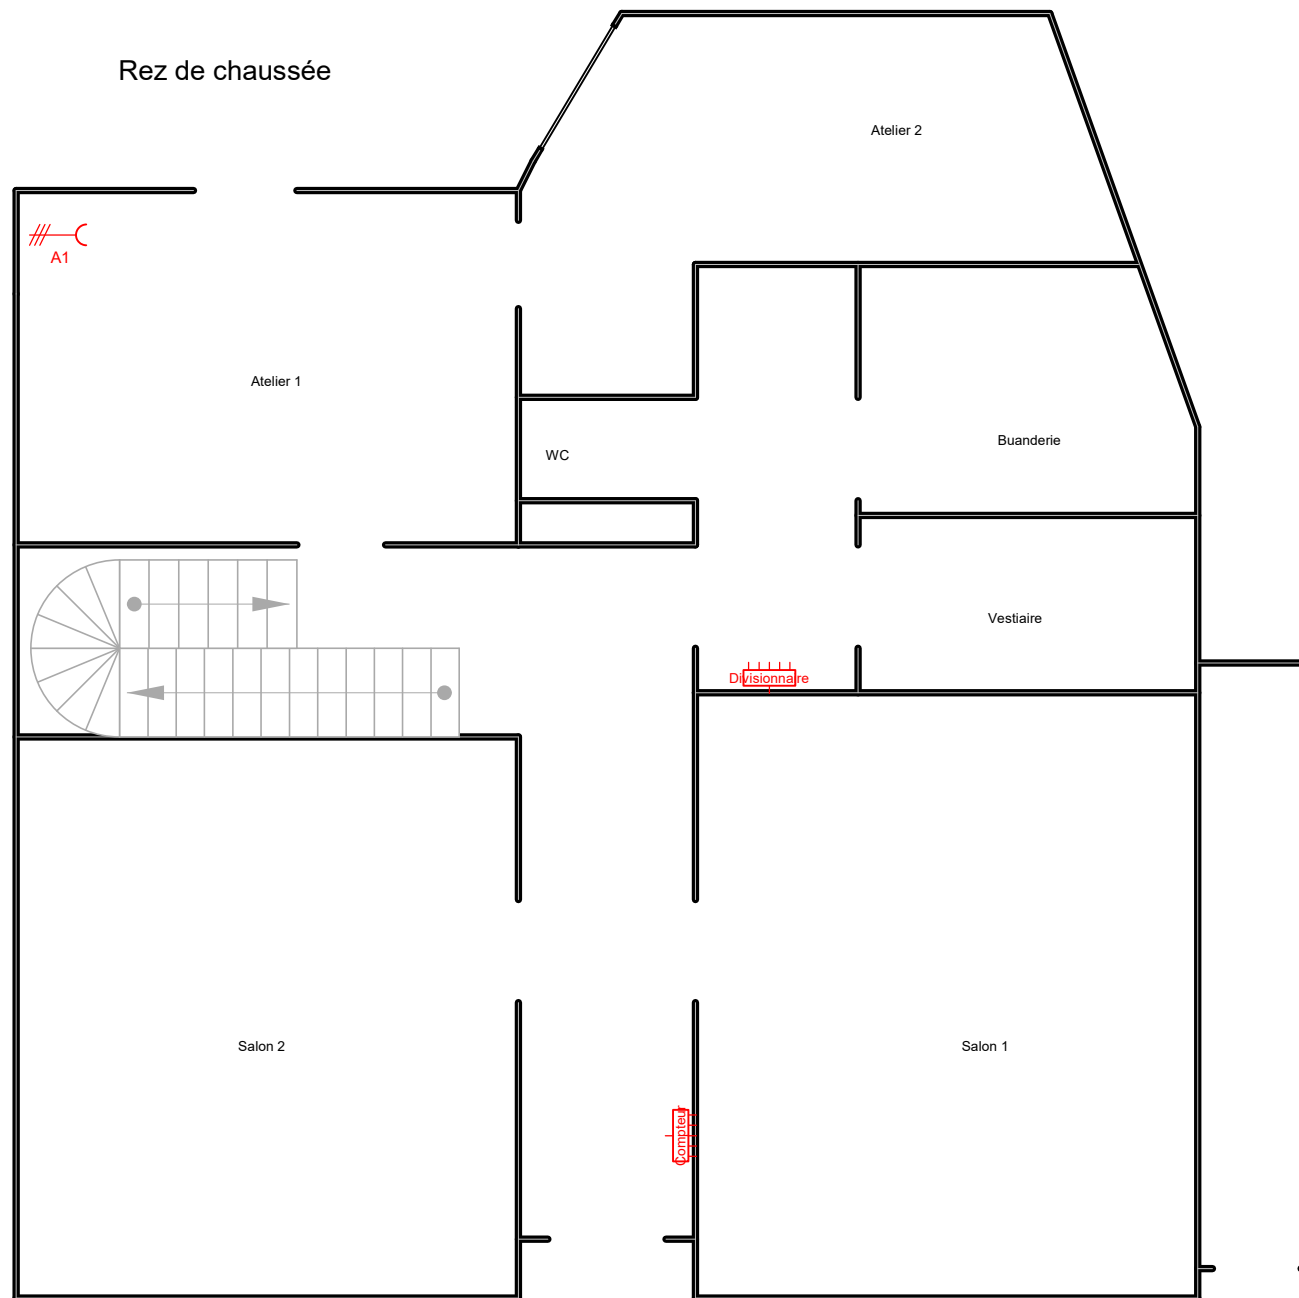

Organisme agréé
 Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
 Kerkstraat 33
 1820 Melsbroek
 Tél.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
 John-Laurent Nève
 Rue de la Grêle 1
 5500 Dinant

Installateur
 J.D'Elec srl
 Route d'Oppagne 1 B
 6997 Soy
 GSM: 0477 69 09 44
 e-mail: jdelec@skynet.be
 TVA BE 0779.458.148



p. 2/3
Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

A Prise four céramique

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 3/3
Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	284/2024/4/19/4	Datum van bezoek: Date de visite:	19/04/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	J D elec srl Route d' Oppagne 1B - 6997 EREZEE BTW BE 0779.458.148	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33845224 / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de la Grêle 1 - 5500 DINANT	EAN-nr: N° EAN:	/
Eigenaar: Propriétaire:	Mr Nève. Idem.		
Installateur:	J D'Elec srl.	BTW/TVA:	/
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Controlebezoek (6.5) / Visite de controle (6.5)

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:

Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm ² EXVB	Max. beveiliging / Protection max.: 25A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 21.6 Ohm	Isolatie / Isolement: 4.65 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 18		
In(A)	Δ In (mA)	Type
63A	300mA	A/s
		GENERAL. CIRCUITS A à R.
63A	30mA	A/s
		SECONDAIRE. CIRCUITS A à R.
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellées:
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
		Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/04/2049
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/04/2049
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

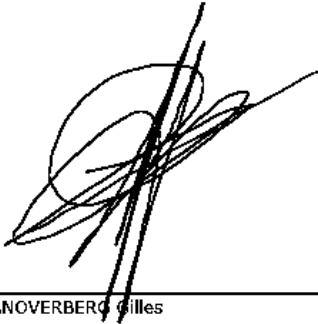
VANOVERBERGHE Gilles**Algemene inlichtingen / renseignements généraux:**

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Compteur N°: 33649224

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6897 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdalec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148

p. 1/7
Schéma unifilaire
Date: 17-04-24
2 x 230V - 50Hz


J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALISTE


4P - C 25A XVB 4x10

TD Couloir

TD Vestiaire

Type A 120mA
3P - C 16A
C 5A

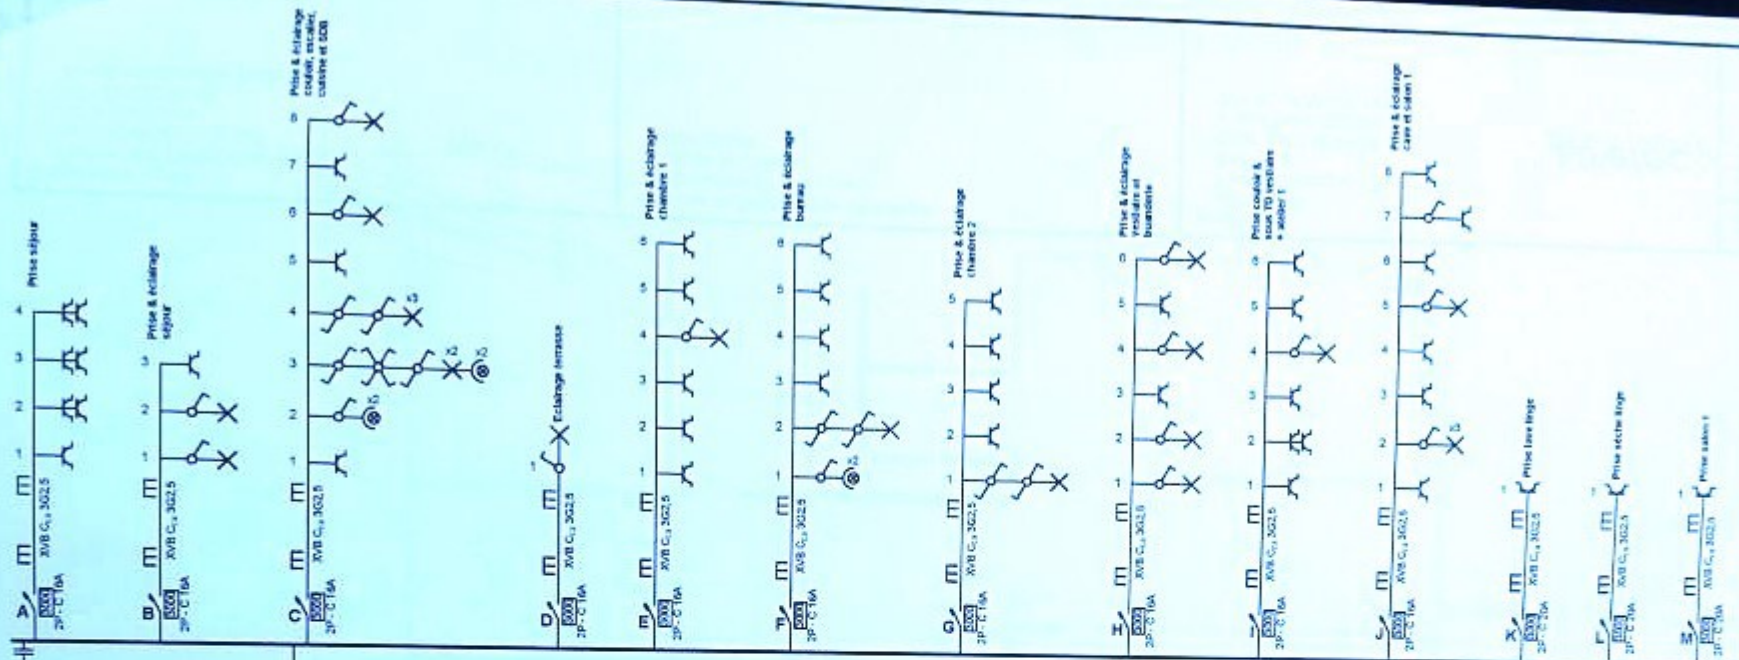

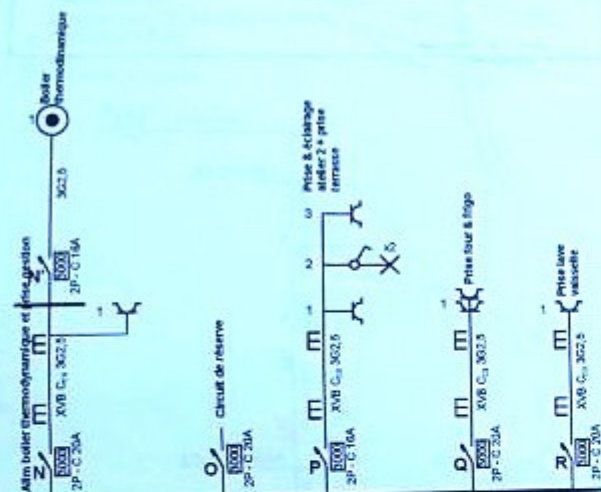

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Néve
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148

J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALISTE

p. 2/7
Schéma unifilaire
Date: 17-04-24
2 x 230V - 50Hz

Rez de chaussée

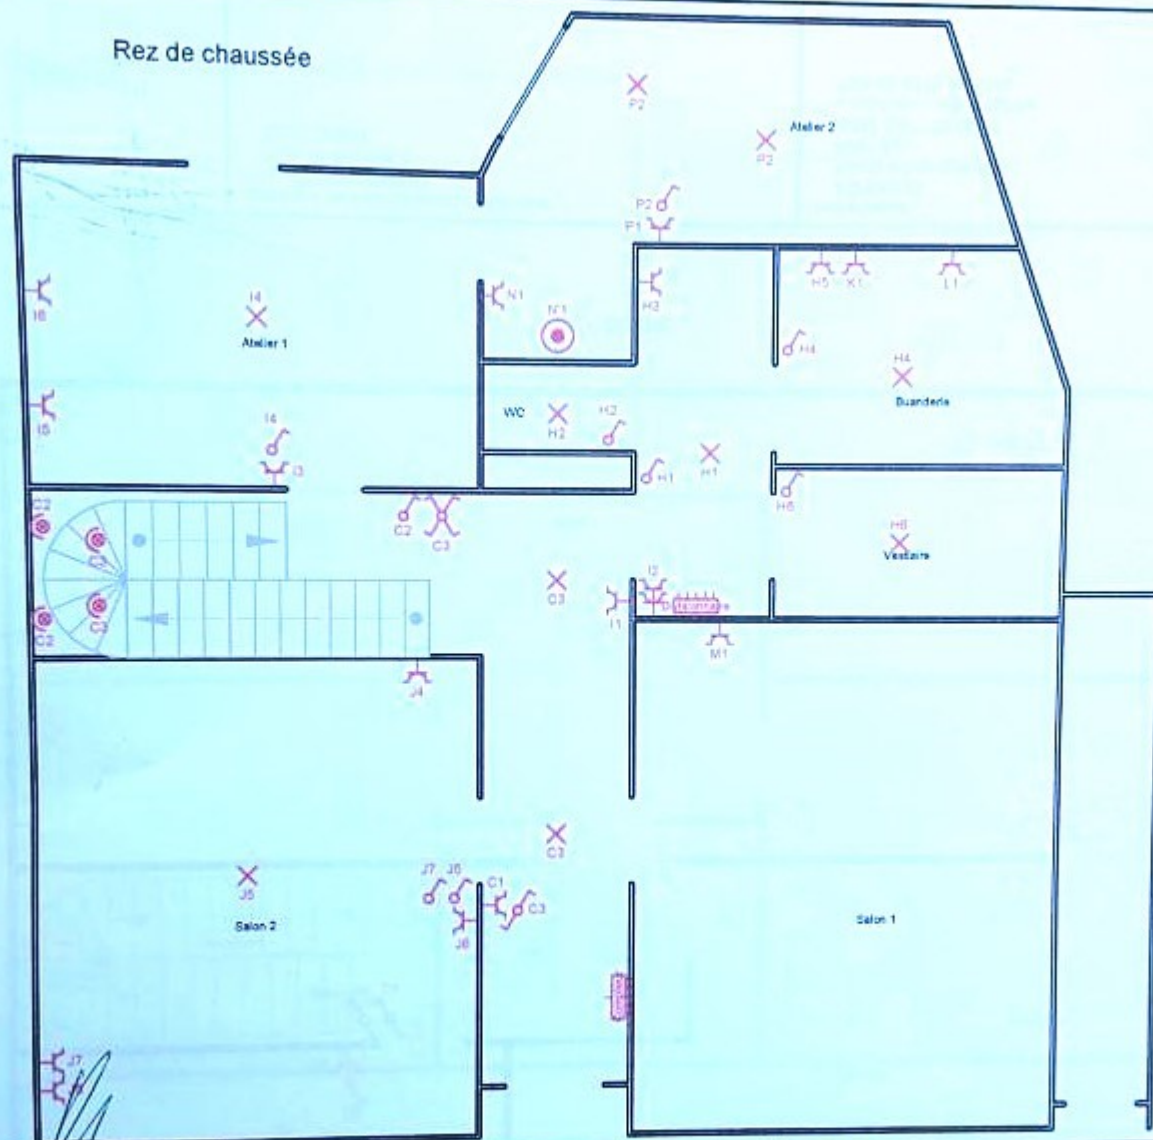

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1620 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

ET
15/04/2024

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148

J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

p. 3/7
Schéma de position
Date: 17-04-24
2 x 230V - 50Hz



1^{er} étage


Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148

J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALISTE

p. 4/7
Schéma de position
Date: 17-04-24
2 x 230V - 50Hz

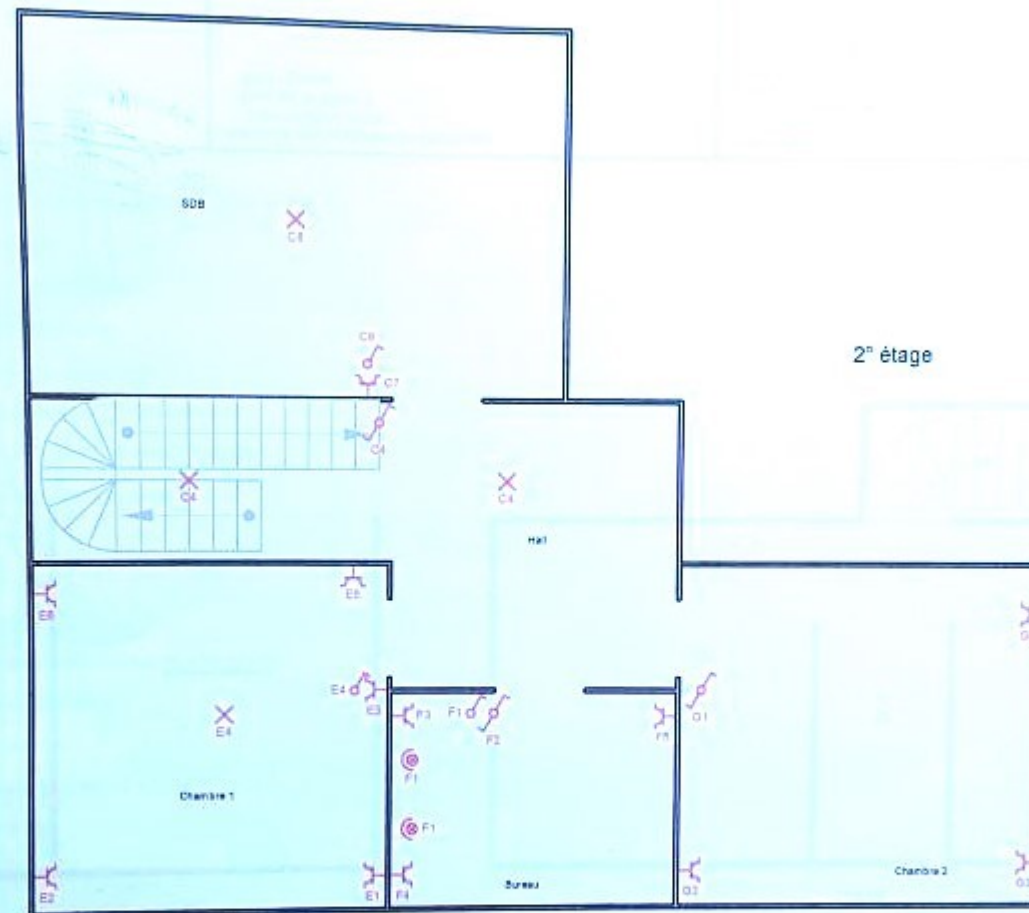

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6937 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779 458.148


J.D'elec
ELECTRICITE GENERALE

p. 5/7
Schéma de position
Date: 17-04-24
2 x 230V - 50Hz

Mezzanine (3^e étage)

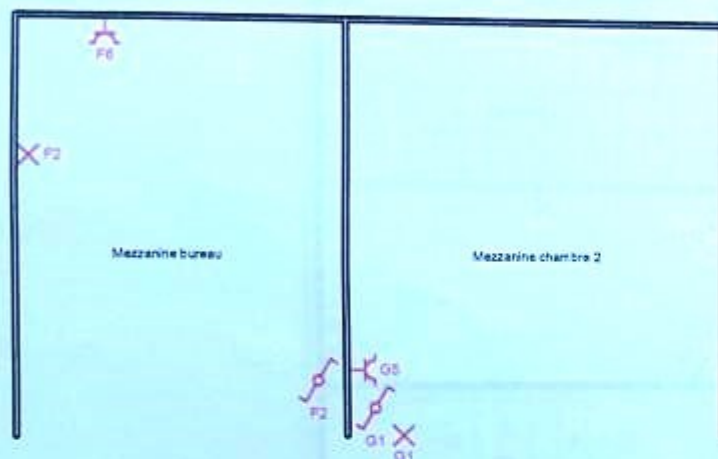

Cave

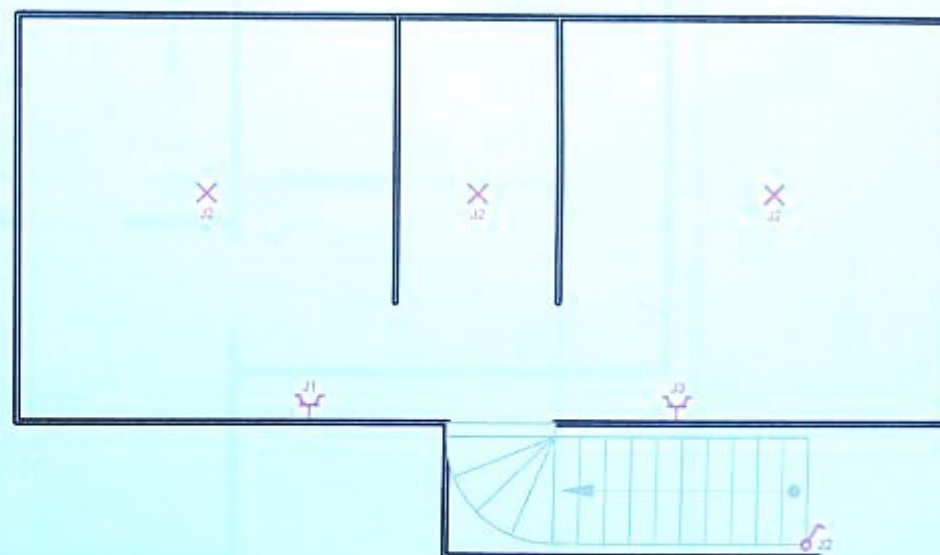


Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6897 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148

J.D'elec
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

p. 6/7
Schéma de position
Date: 17-04-24
2 x 230V - 50Hz

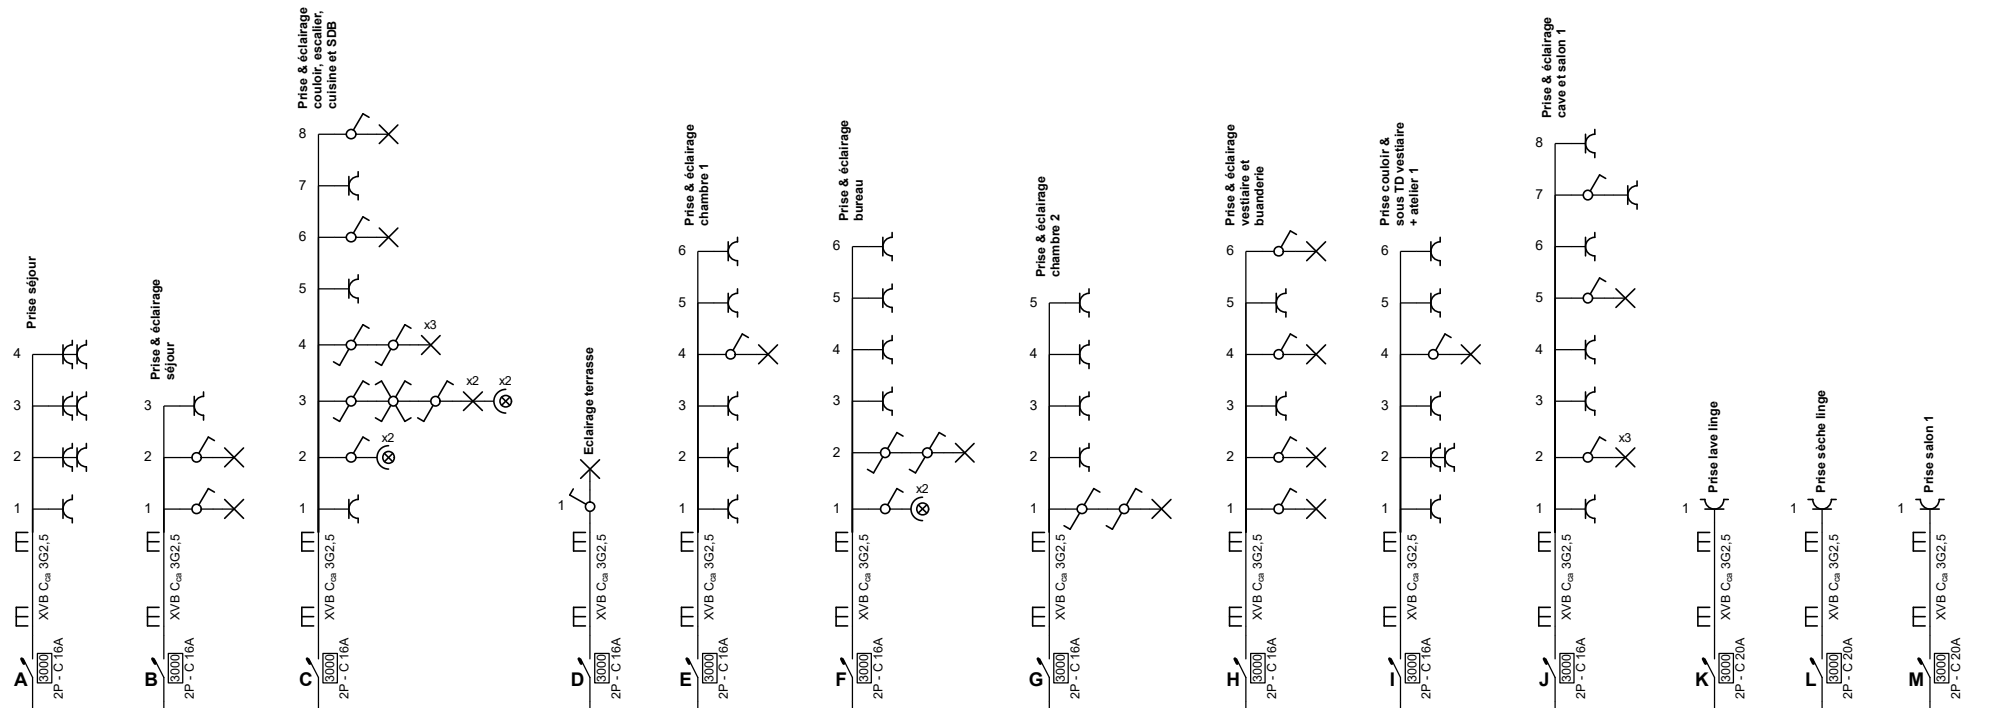

Compteur N°: 33845224

Organisme agréé

Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur


J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 1/7
Schéma unifilaire

Date: 17-04-24

2 x 230V ~ 50Hz

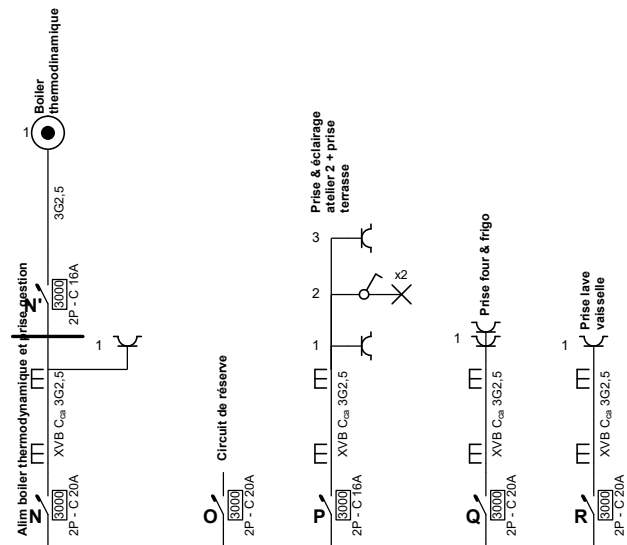

Organisme agréé

Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur

J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 2/7
Schéma unifilaire

Date: 17-04-24

2 x 230V ~ 50Hz

Rez de chaussée




Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 3/7
Schéma de position
Date: 17-04-24
2 x 230V ~ 50Hz

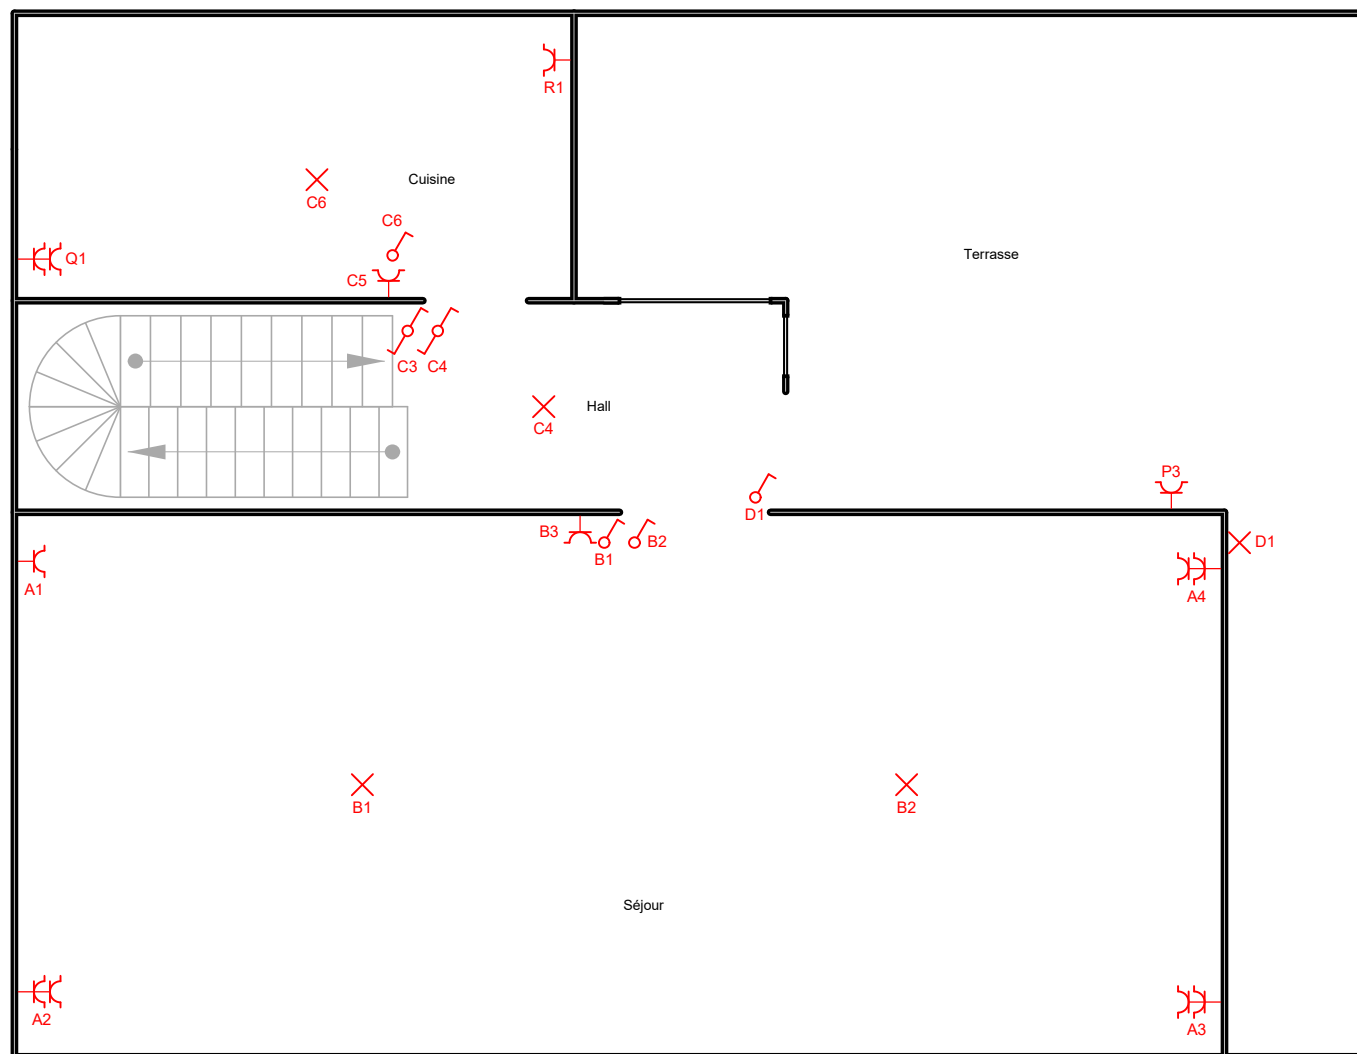

1° étage


Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 4/7
Schéma de position
Date: 17-04-24
2 x 230V ~ 50Hz

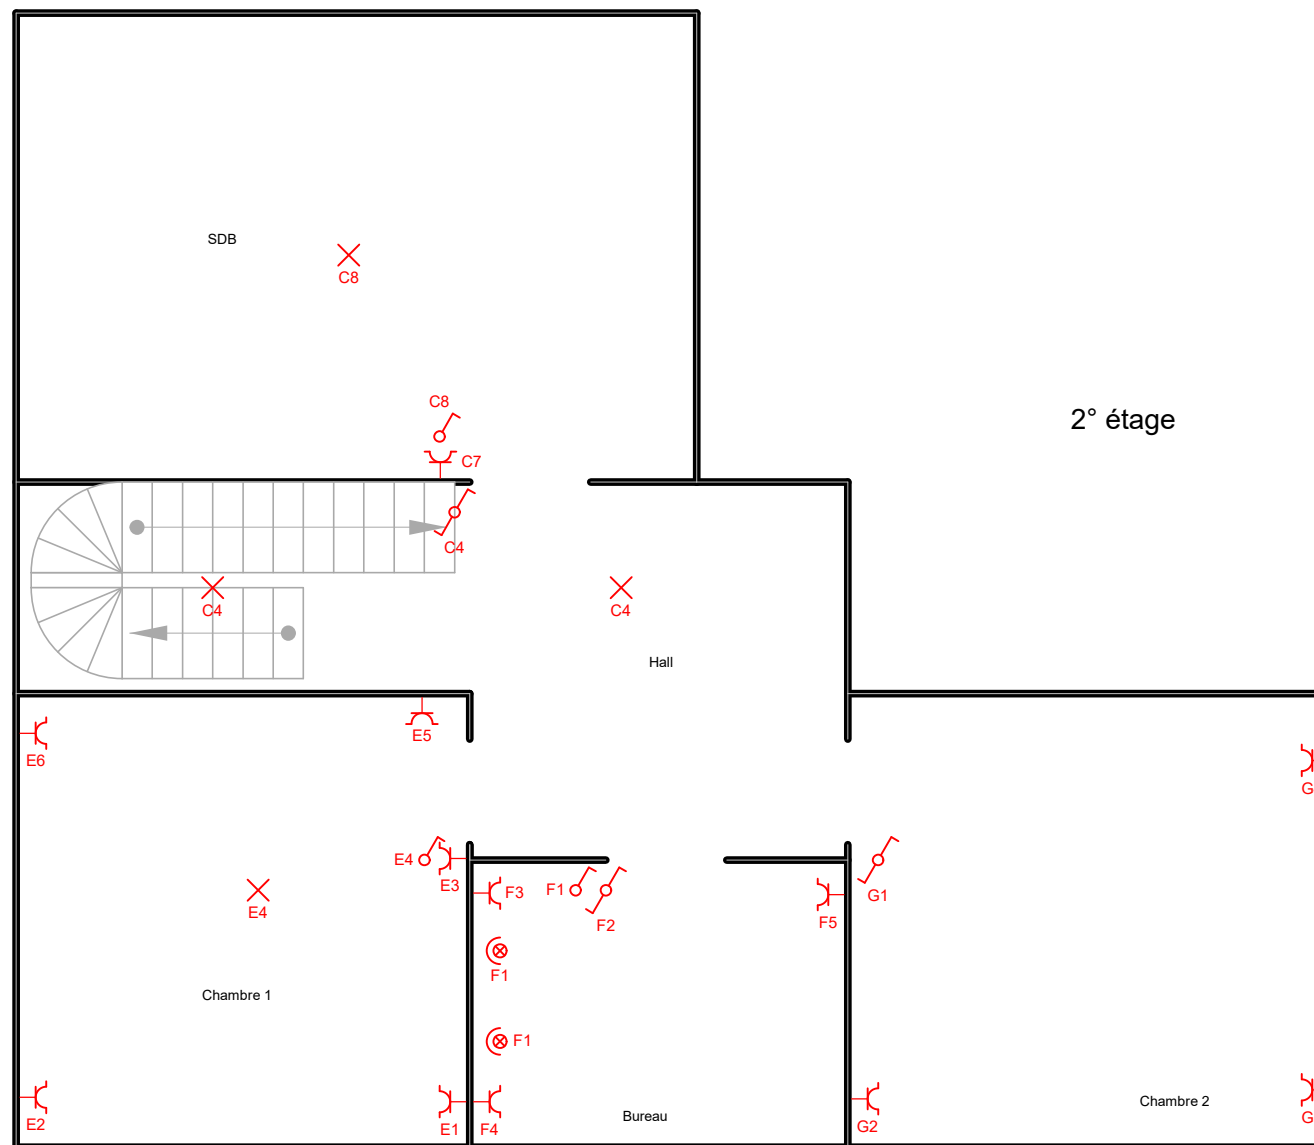

Organisme agréé
 Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
 Kerkstraat 33
 1820 Melsbroek
 Tél.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
 John-Laurent Nève
 Rue de la Grêle 1
 5500 Dinant

Installateur
 J.D'Elec srl
 Route d'Oppagne 1 B
 6997 Soy
 GSM: 0477 69 09 44
 e-mail: jdelec@skynet.be
 TVA BE 0779.458.148



p. 5/7
Schéma de position


Date: 17-04-24

2 x 230V ~ 50Hz

Mezzanine (3^e étage)



Cave

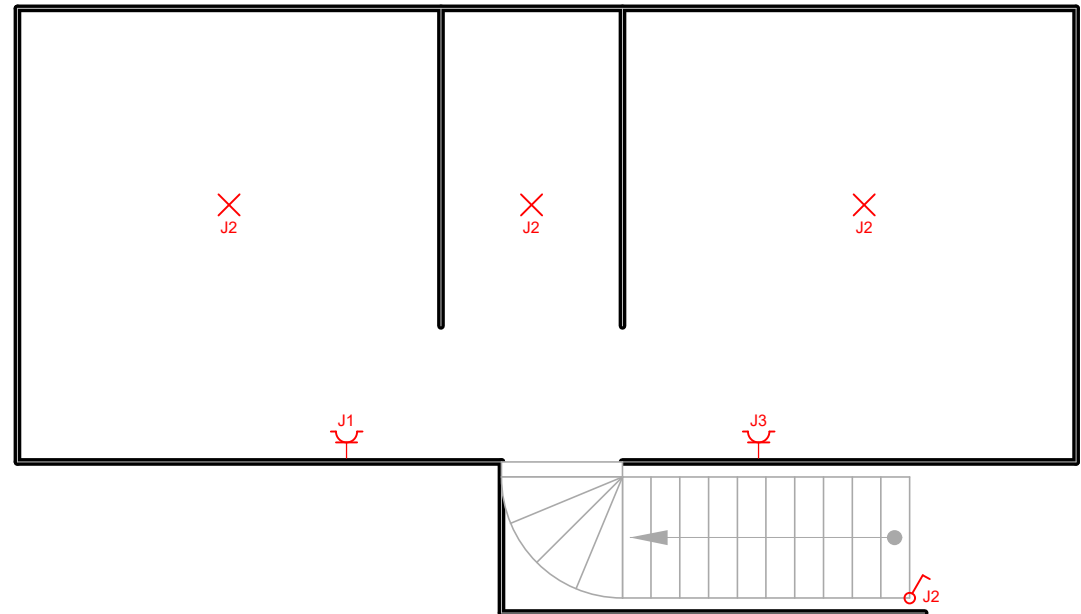

Organisme agréé
Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur
J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 6/7
Schéma de position

Date: 17-04-24

2 x 230V ~ 50Hz

TD Couloir

TD Vestiaire

A	Prise séjour
B	Prise & éclairage séjour
C	Prise & éclairage couloir, escalier, cuisine et SDB
D	Eclairage terrasse
E	Prise & éclairage chambre 1
F	Prise & éclairage bureau
G	Prise & éclairage chambre 2
H	Prise & éclairage vestiaire et buanderie
I	Prise couloir & sous TD vestiaire + atelier 1
J	Prise & éclairage cave et salon 1
K	Prise lave linge
L	Prise sèche linge
M	Prise salon 1
N	Alim boiler thermodynamique et prise gestion
N'	Boiler thermodynamique
O	Circuit de réserve
P	Prise & éclairage atelier 2 + prise terrasse
Q	Prise four & frigo
R	Prise lave vaisselle

Organisme agréé

Electro-Test (Gilles Vanoverberg)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

John-Laurent Nève
Rue de la Grêle 1
5500 Dinant

Installateur

J.D'Elec srl
Route d'Oppagne 1 B
6997 Soy
GSM: 0477 69 09 44
e-mail: jdelec@skynet.be
TVA BE 0779.458.148



p. 7/7

Liste des circuits

Date: 17-04-24

2 x 230V ~ 50Hz