vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Explotatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 ▪ fax +32(0)2 674 59 59 ▪ info@vincotte.be ▪ www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building ▪ Boulevard A. Reyerslaan 80 ▪ 1030 Brussels

Verslag nr.: 102/16267 / 4

N 112347

Safety, quality and environmental services

Resi. Code: 1

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: ..... **Aanvrager:** idem

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Elmy / BVBA	Naam, Voornaam: Wouters J	
Ident. Kaart nr.:	Adres: Antwerpsesteenweg 224 Bus 1	
BTW nr.: BE 0452.382.957	Post nr. + Stad: 2390 Westmalle (RECHTS)	
	Tel: . . . /	

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○ ARAB ○ .....

☒ Art 270	○ ingebruikname	☒ wijziging	○ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271bis	① Wooneenheid
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ Gemeenschappelijke delen
○ Art 276	○ verzwaring	○ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		○ Art	○ Art	④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN [ ] ○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: ..... Meterstand dag: ..... nacht:	○ kWh excl. nacht meter: nr.: ..... Meterstand: .....
	Bescherming aansluiting (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N: ☒ 230V ○ 3x230V ○ 3N400V ○	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ☒ 63 ○ 80 ○ 100 ○	○ aardingslus ☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: XVB	☒ Beet
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 5	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ~~○ Toestellen~~ ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 2,62 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau 750 MΩ ~~○ Controle foutlus~~ ☒ Aardingscontinuïteit ~~○ Test DSI~~
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ○ was verzegeld ○ was niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ○ Nihil	.....	Visum DNB: .....
Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil	.....	Aangestelde DNB: Naam: ..... Visum: .....
Opmerkingen ☒ Nihil	.....	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór 27.01.2035. (*)
● door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:
Naam: Verbeek Koen Agent nr.: 3076. Datum: 27/01/2010.

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 1 ☒ Eéndraadsschema('s): 1 ○ .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

A:	Gang+keuken+living+slpk
B:	Reserve
C:	Kookplaat
D:	Stopc. keuken+living+slaapkamer
E:	Badkamer+wc+cv+wm


Controleorganisme
Vynçotte
Noordersingel 23
2140 Antwerpen
Tel.: - Gsm: -
Fax: -
e-mail: -
402.726.875

Plaats van de elektrische installatie
J.Wouters
Antwerpsesteenweg 224 Bus 1
2390 Westmalle
Tel.: - Gsm: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Elny BVBA
Hallebaan 85
2240 Zandhoven
Tel.: 03/464.06.08 Gsm: 0479/89.42.24
Fax: 03/484.69.49
e-mail: k-bols@telenet.be
BTW BE 0452.382.957

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

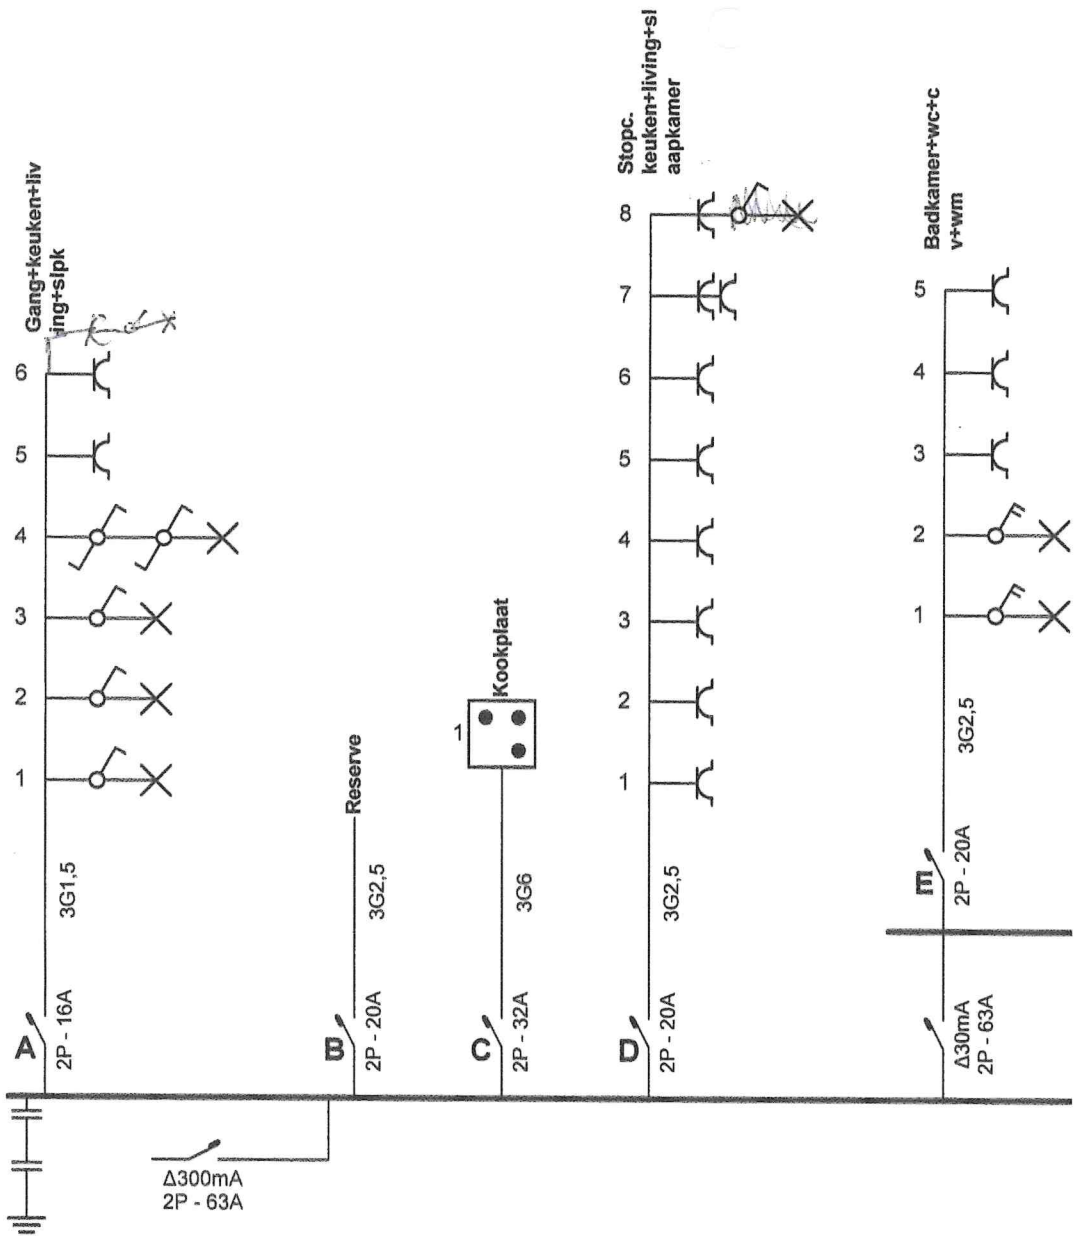


Controleorganisme
Vynçotte
Noordersingel 23
2140 Antwerpen
Tel.: - Gsm: -
Fax: -
e-mail: -
BE0402.726.875

Plaats van de elektrische installatie
J.Wouters
Antwerpsesteenweg 224 Bus 1
2390 Westmalle
Tel.: - Gsm: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Elny BVBA
Hallebaan 85
2240 Zandhoven
Tel.: 03/464.06.08 Gsm: 0479/89.42.24
Fax: 03/484.69.49
e-mail: k-bols@telenet.be
BTW BE 0452.382.957

p. 1/1
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

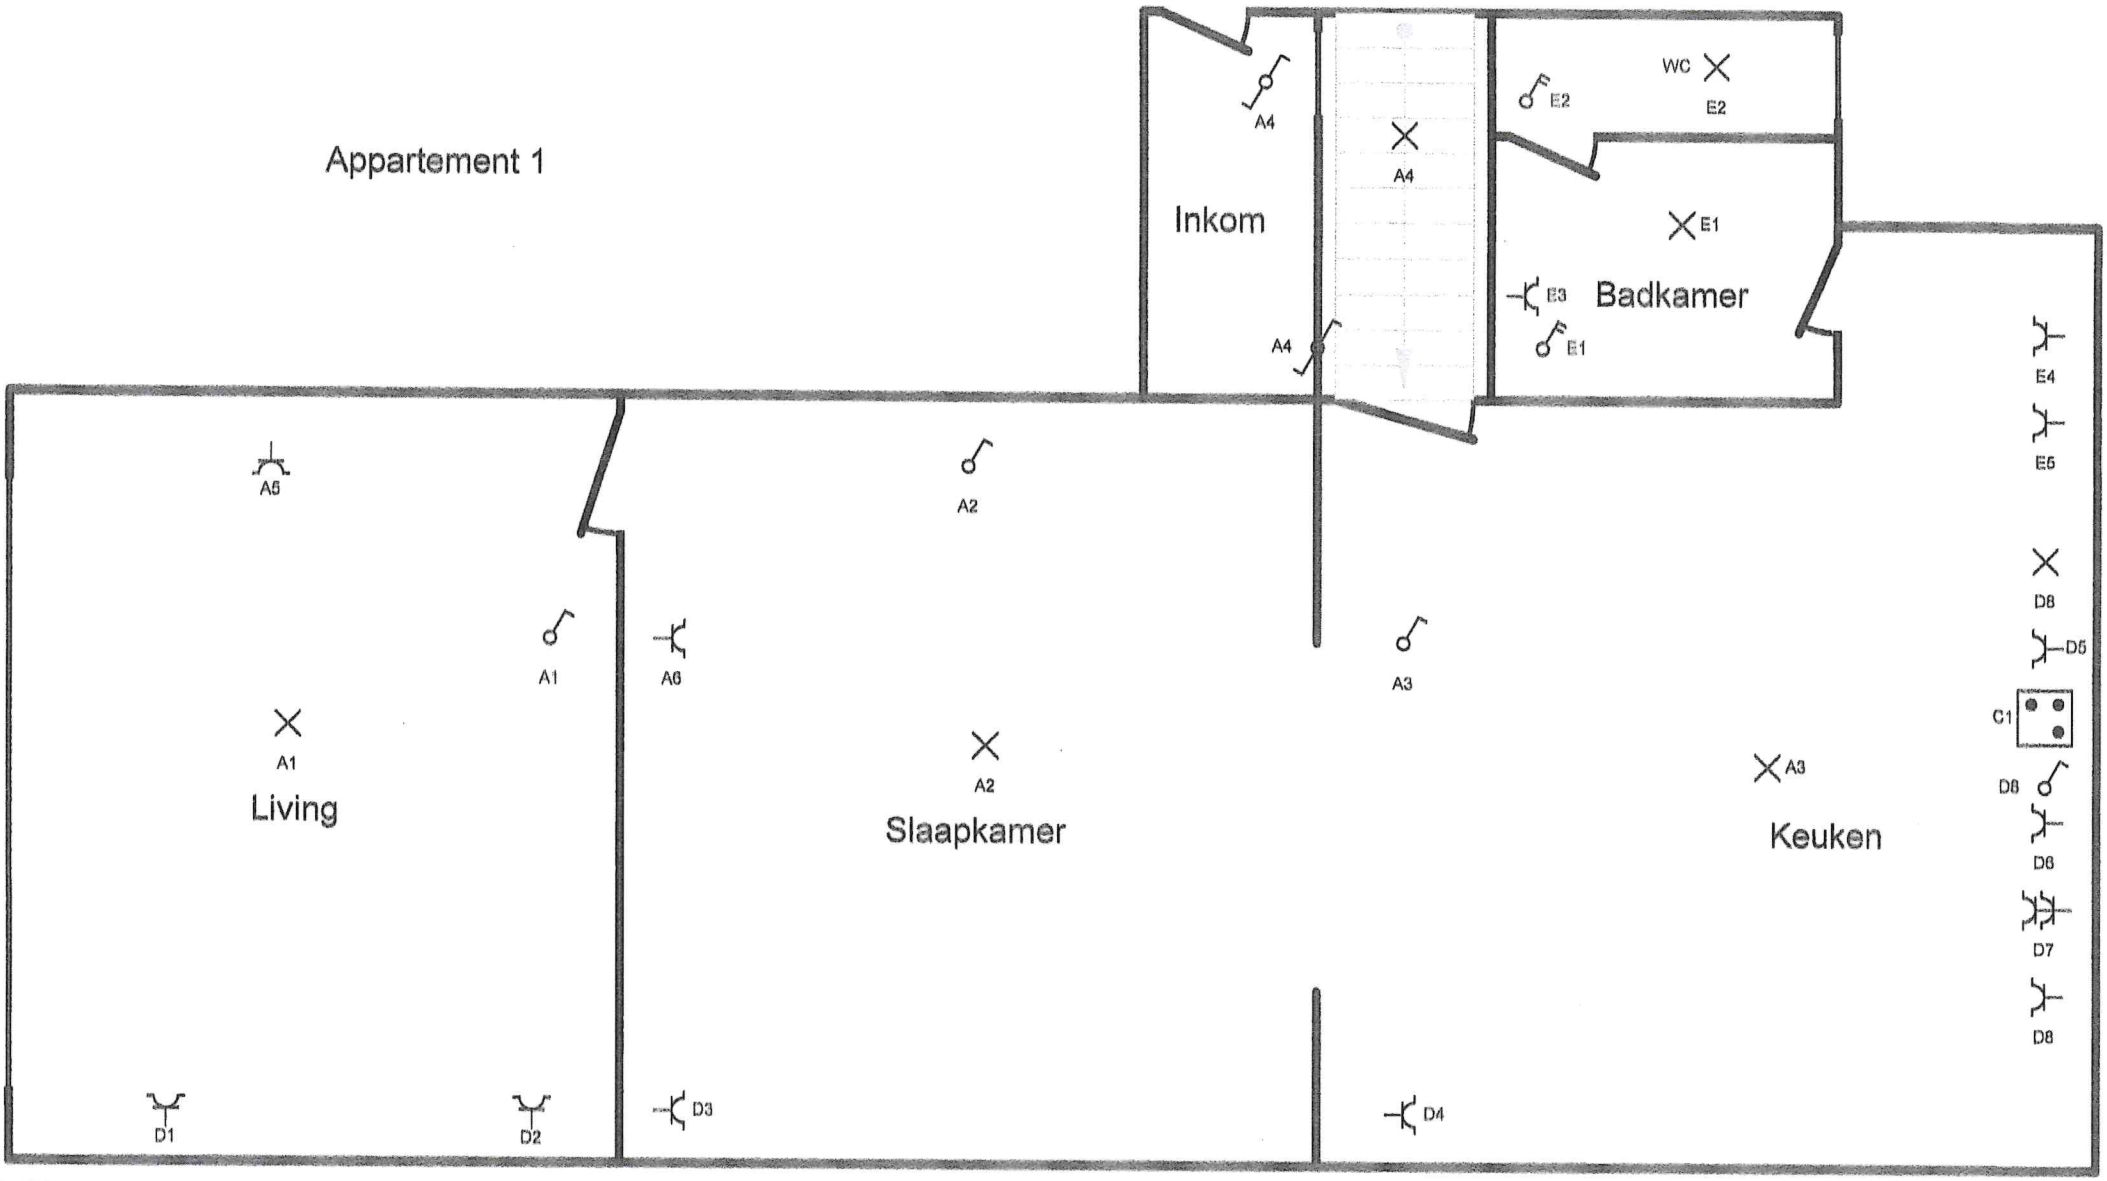

Controleorganisme
Vynçotte
Noordersingel 23
2140 Antwerpen
Tel.: - Gsm: -
Fax: -
e-mail: -
BE0402.726.875

Plaats van de elektrische installatie
J.Wouters
Antwerpsesteenweg 224 Bus 1
2390 Westmalle
Tel.: - Gsm: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Elny BVBA
Hallebaan 85
2240 Zandhoven
Tel.: 03/464.06.08 Gsm: 0479/89.42.24
Fax: 03/484.69.49
e-mail: k-bols@telenet.be
BTW BE 0452.382.957

Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz