

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/10/2024

Inspecteur: Guy Boon

Mentor:

Installateur: Celektro bv

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0534 864 928

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23280773

Datum verslag: 15/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Kouterstraat
Huisnummer: 30
Busnummer:
Postcode: 3071
Gemeente: Kortenberg
Land: België

Eigenaar

Naam: Van Rillaer
Straatnaam: Kouterstraat
Huisnummer: 30
Busnummer:
Postcode: 3071
Gemeente: Kortenberg
Land: België

Installateur

Naam: Celektro bv
BTW nr.: BE 0534 864 928
Telefoonnummer: 0472583263
E-mail: info@celektro.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 1SAG3100499783

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 14

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 8,78 MΩ

RE: 26,1 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒
- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/10/2049
- ☒
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:40 tot 12:16

De inspecteur Guy Boon

Guy Boon




ACEG VZW - #197


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

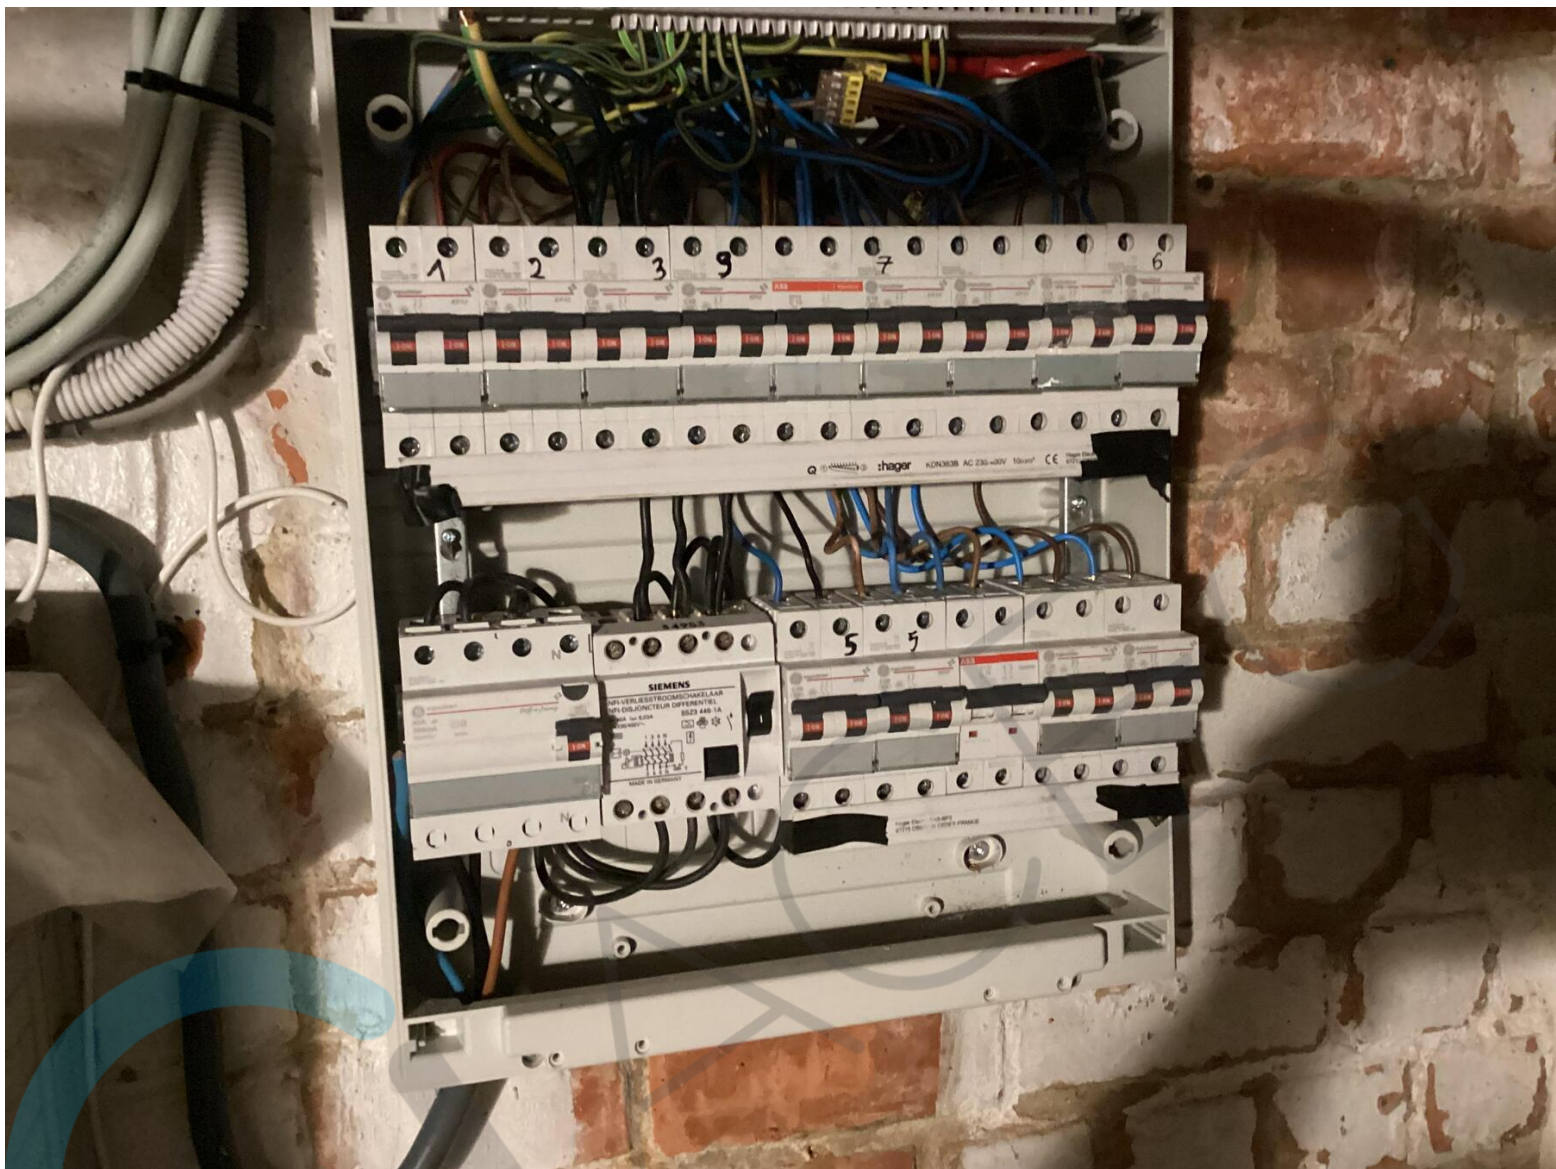

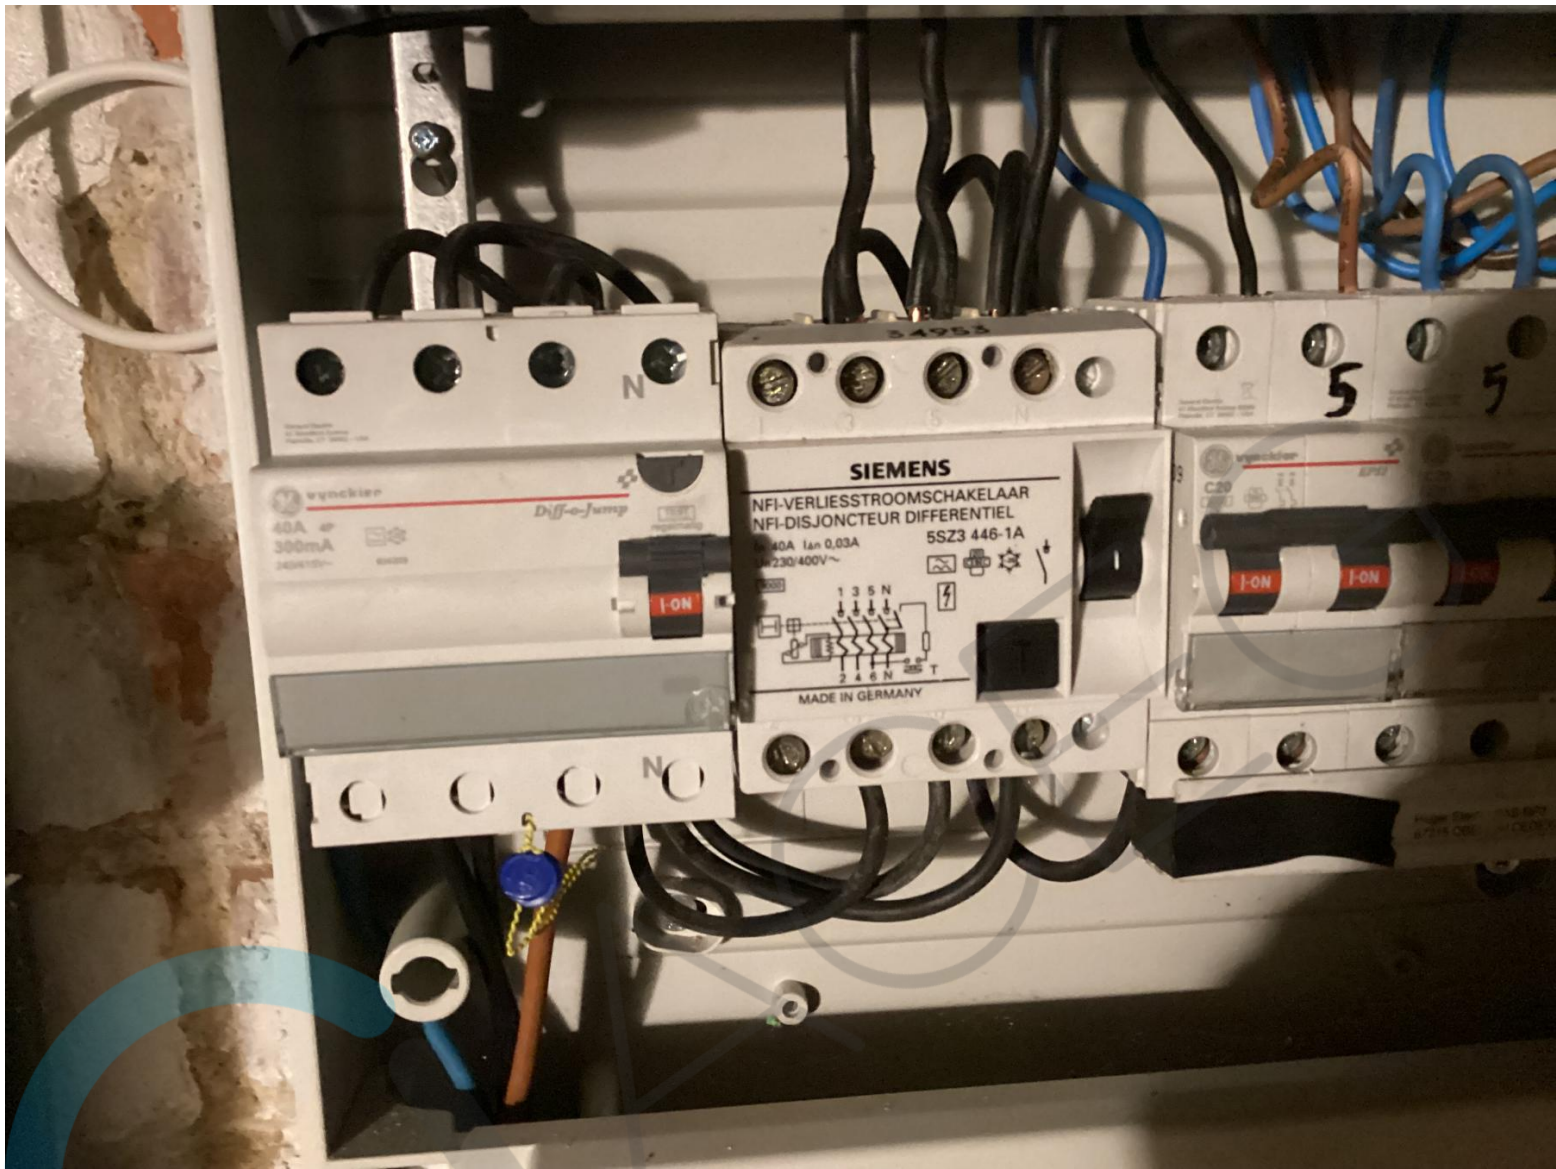

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	

15/10/24


GACEG 197
Guy Boon

Plaats van de elektrische installatie Senne Van Rillaer Kouterstraat 30 3070 Erps Kwerps	Installateur Coelektro B.V.B.A. Kasteelweg 23 1820 Steenokkerzeel GSM: 0472 58 32 63 e-mail: cedric.tuytens@telenet.be BTW BE 0534 964 928	p. 5/5 Lijst Kringen 3 x 400V + N - 50Hz 1SAG 3100496783
---	--	---



Installateur
Celektro B.V.B.A.
Kasteelweg 23
1820 Steenokkerzeel
GSM: 0472 58 32 63
e-mail: cedric.tuytens@telenet.be
BTW BE 0534.864.928

Pagina 6 van 12 | EK1

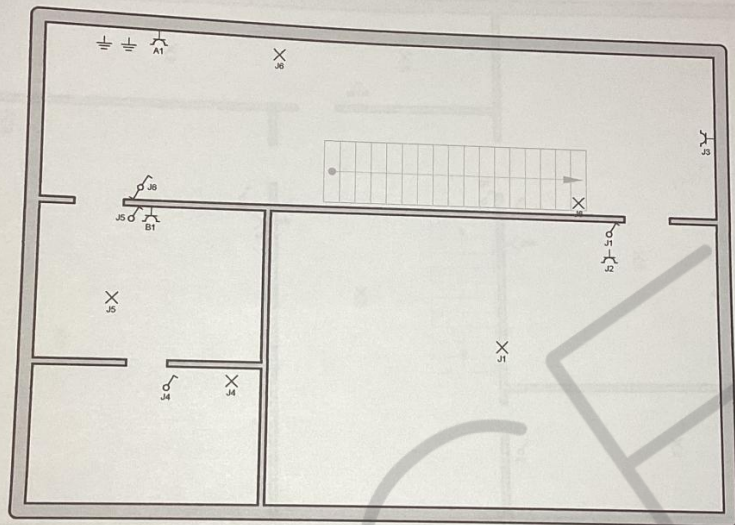



15/10/24
GACEG 197
Guy Boon

Plaats van de elektrische installatie
Senne Van Rillaer
Kouterstraat 30
3070 Erps Kwerps

Installateur
Celektro B.V.B.A.
Kasteelweg 23
1820 Steenokkerzeel
GSM: 0472 58 32 63
e-mail: cedric.tuytens@telenet.be
BTW BE 0534.864.928

p. 2/5
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz
1SAG 3100499783

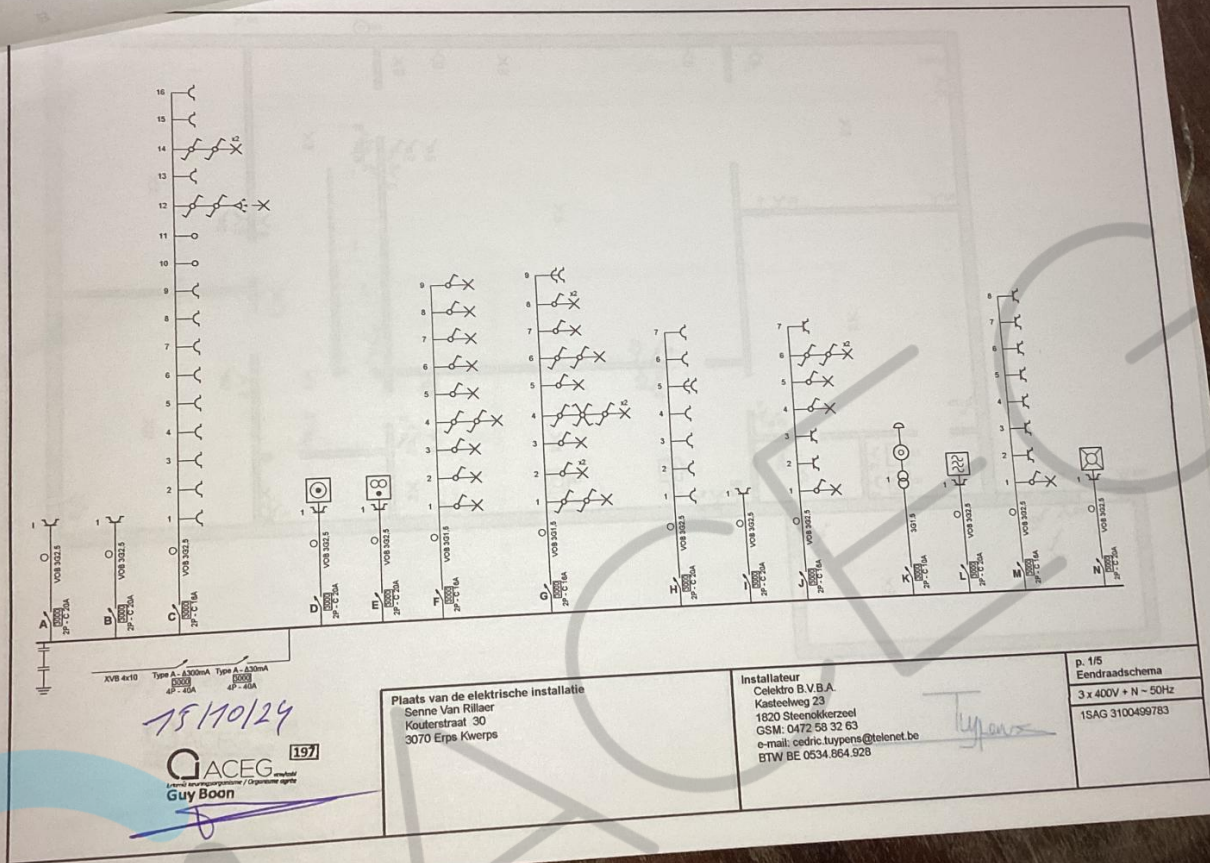



QACEG 197
L'Association des enseignants / Organisme agréé
Guy Boon

Installateur
Celektro B.V.B.A.
Kasteelweg 23
1820 Steenokkerzeel
GSM: 0472 58 32 63
e-mail: cedric.tuytens@telenet.be
BTW BE 0534.864.928

p. 3/5
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz
1SAG 3100499783

