

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/08/2026

Inspecteur: Bruno Delvaux

Mentor: -

Installateur: -

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481241

Datum verslag: 21/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Weverstraat
Huisnummer 47
Busnummer -
Postcode 1982
Gemeente Weerde
Land België

Eigenaar

Naam Peter Wijffels
Straatnaam Weverstraat
Huisnummer 47
Busnummer -
Postcode 1982
Gemeente Weerde
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 541448820071348924

Teller Nr.: 1SAG1100187704

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 3
Aardelektrode: Aardingslus
Ri algemeen: 5,67 MΩ



Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V
Aantal kringen: 21
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A

RE: 15,27 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
10	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw NA			
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 21/8/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:00 tot 11:45

De inspecteur Bruno Delvaux



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/8/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


2	Wasmachine	2,5	20 A	Op Diff 2
3	Droogkast	2,5	20 A	Op Diff 2
4	Vaatwasmachine			
	Stopcontacten keukentafel	2,5	20 A	Op Diff 2

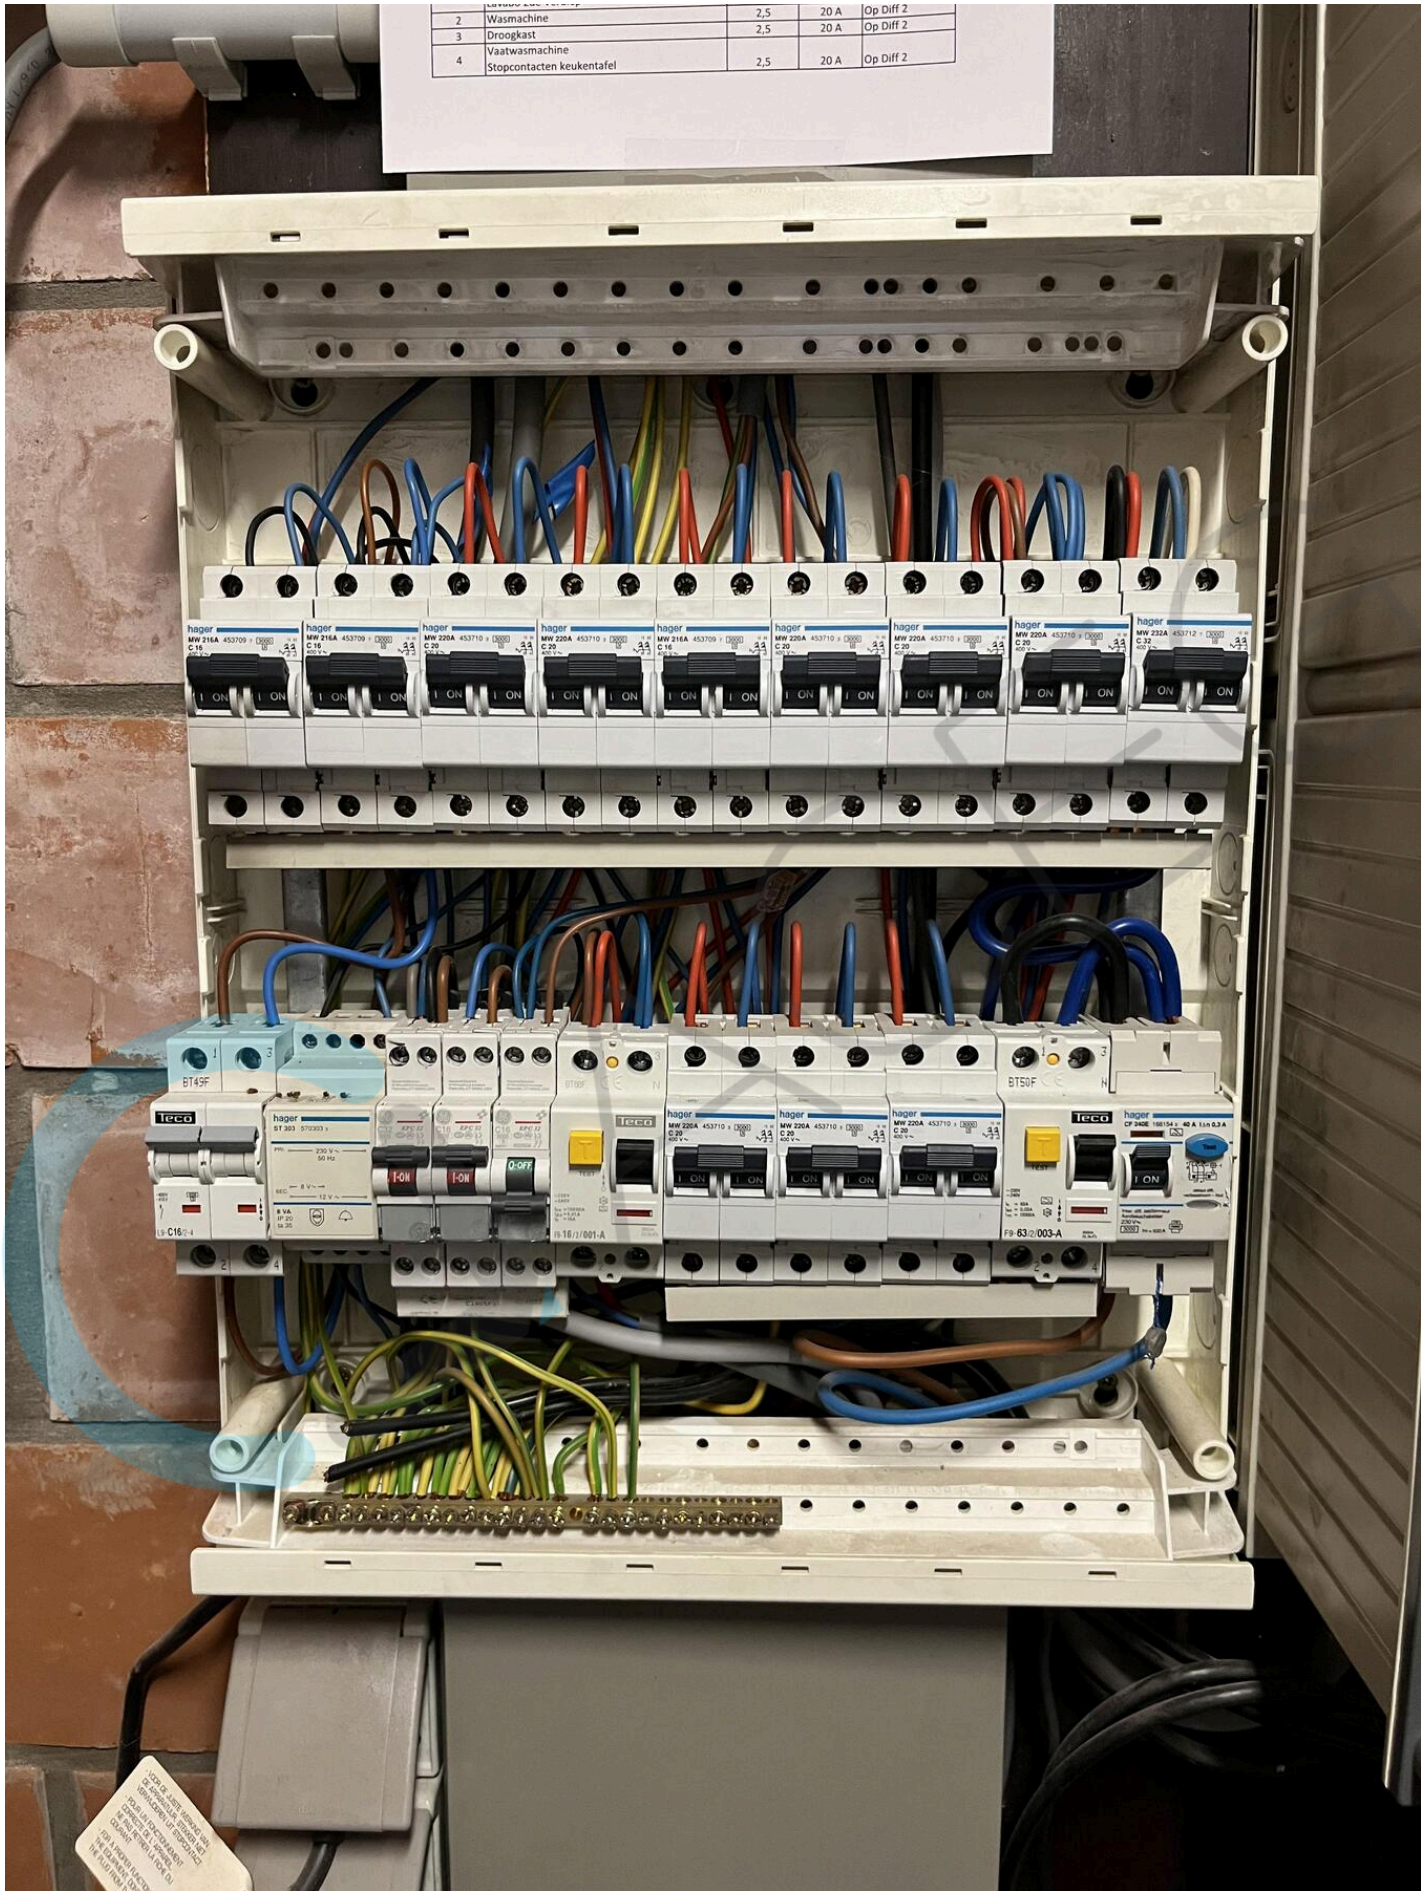







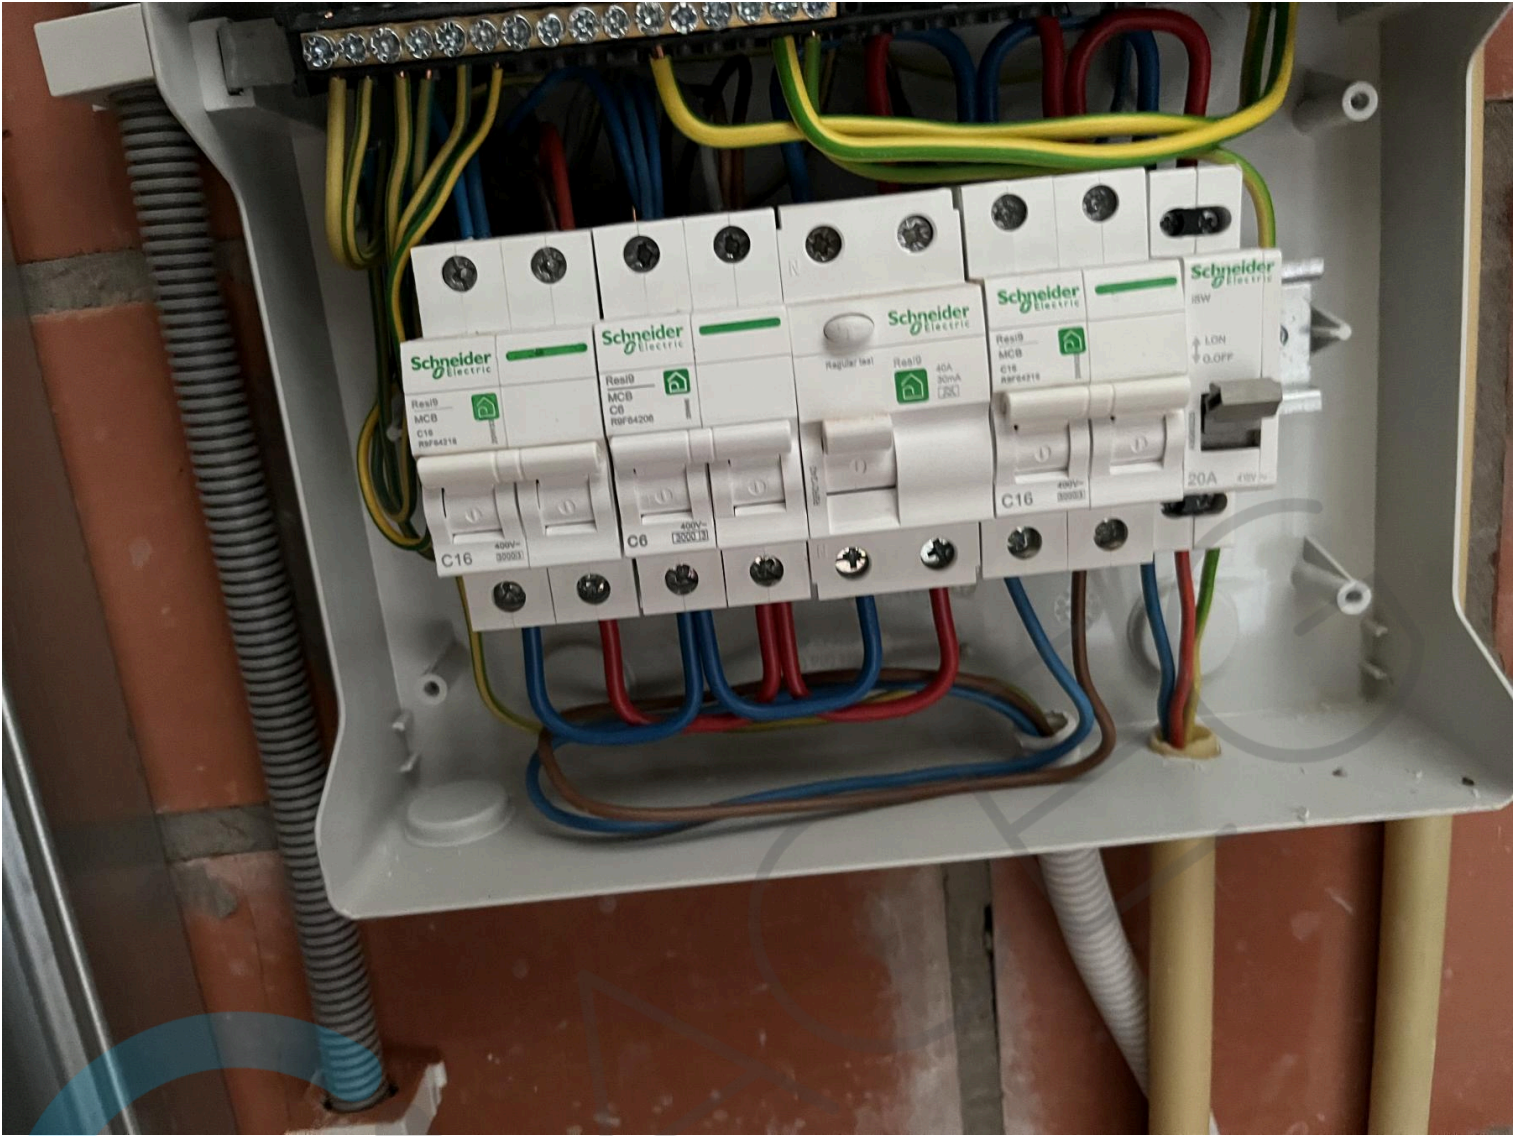

DIFF 1 Algemene verliesstroomschakelaar

A Licht hal, slaapkamers, wc 1ste, voordeur
B Licht speelkamer, technische ruimte, berging, wc gelijkvloers, leefruimte, keuken, terras, bel

K Transformator voor bel

C bord 2de

CA Stopcontacten 2de verdiep

DIFF 3 Gevoelige verliesstroomschakelaar bord 2de

C2 Licht douche, slaapkamer 2de, zolder, ventilator

C1 Stopcontact ketel en stopcontact onderhoud ketel 2de verdiep

D Stopcontacten slaapkamers en hal 1ste

E Stopcontacten hal, leefruimte, bordje terras

DIFF 4 Gevoelige verliesstroomschakelaar bord terras

E1 Sierverlichting bomen relais via RF

E2 Stopcontacten terras en tuin

F Stopcontacten frigo, oven

G Stopcontacten microgolf, aanrecht links van kookplaat

H Stopcontacten aanrecht rechts van kookplaat, dampkap, speelkamer, poezenhok, technische ruimte

I Kookplaat

J PV-installatie

L bord tuinhuis

DIFF 5 Gevoelige verliesstroomschakelaar bord tuinhuis

L1 Stopcontacten en licht berging tuinhuis

L2 Stopcontacten en licht tuinhuis, wandelpad

M Stopcontact en licht fietsenstalling

N Licht pad inkom

DIFF 2 Gevoelige verliesstroomschakelaar hoofdbord

1 DIFF/automaat 10mA/16A 2P badkamer 1ste, lavabo 2de

2 Wasmachine

3 Droogkast

4 Vaatwasser, eiland

[Handwritten signature]

ACEG 63
 Bruno Delvaux

20/08/2026

Erkend Organisme
 Electro-Test - Brussel & Brabant
 Kerkstraat 33
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 Fax: 02 751 52 09
 e-mail: info@electro-test.be


Plaats van de elektrische installatie
 Wijffels-Loos
 Weverstraat 45
 1982 Zemst
 e-mail: peter_wijffels@hotmail.com

[Handwritten signature]

Installateur
 Wijffels-Loos
 Weverstraat 45
 1982 Zemst
 e-mail: peter_wijffels@hotmail.com

p. 8/8
 Lijst Kringen
 2 x 230V ~ 50Hz



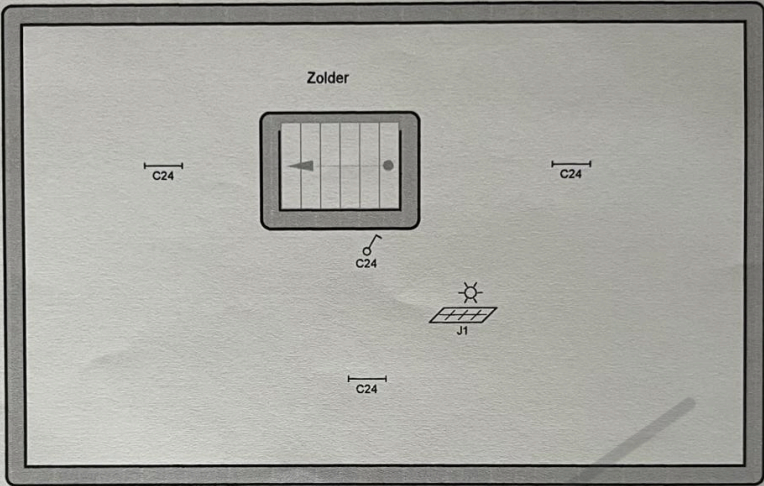



ACEG
Bureau
Bruno Delvaux


63


20/08/2026


Erkend Organisme Electro-Test - Brussel & Brabant Kerkstraat 33 1820 Melsbroek Tel.: 02 751 98 39 Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Wijffels-Loos Weverstraat 45 1982 Zemst e-mail: peter_wijffels@hotmail.com	Installateur Wijffels-Loos Weverstraat 45 1982 Zemst e-mail: peter_wijffels@hotmail.com	p. 7/8 Situatieschema 2 x 230V ~ 50Hz
---	---	--	---

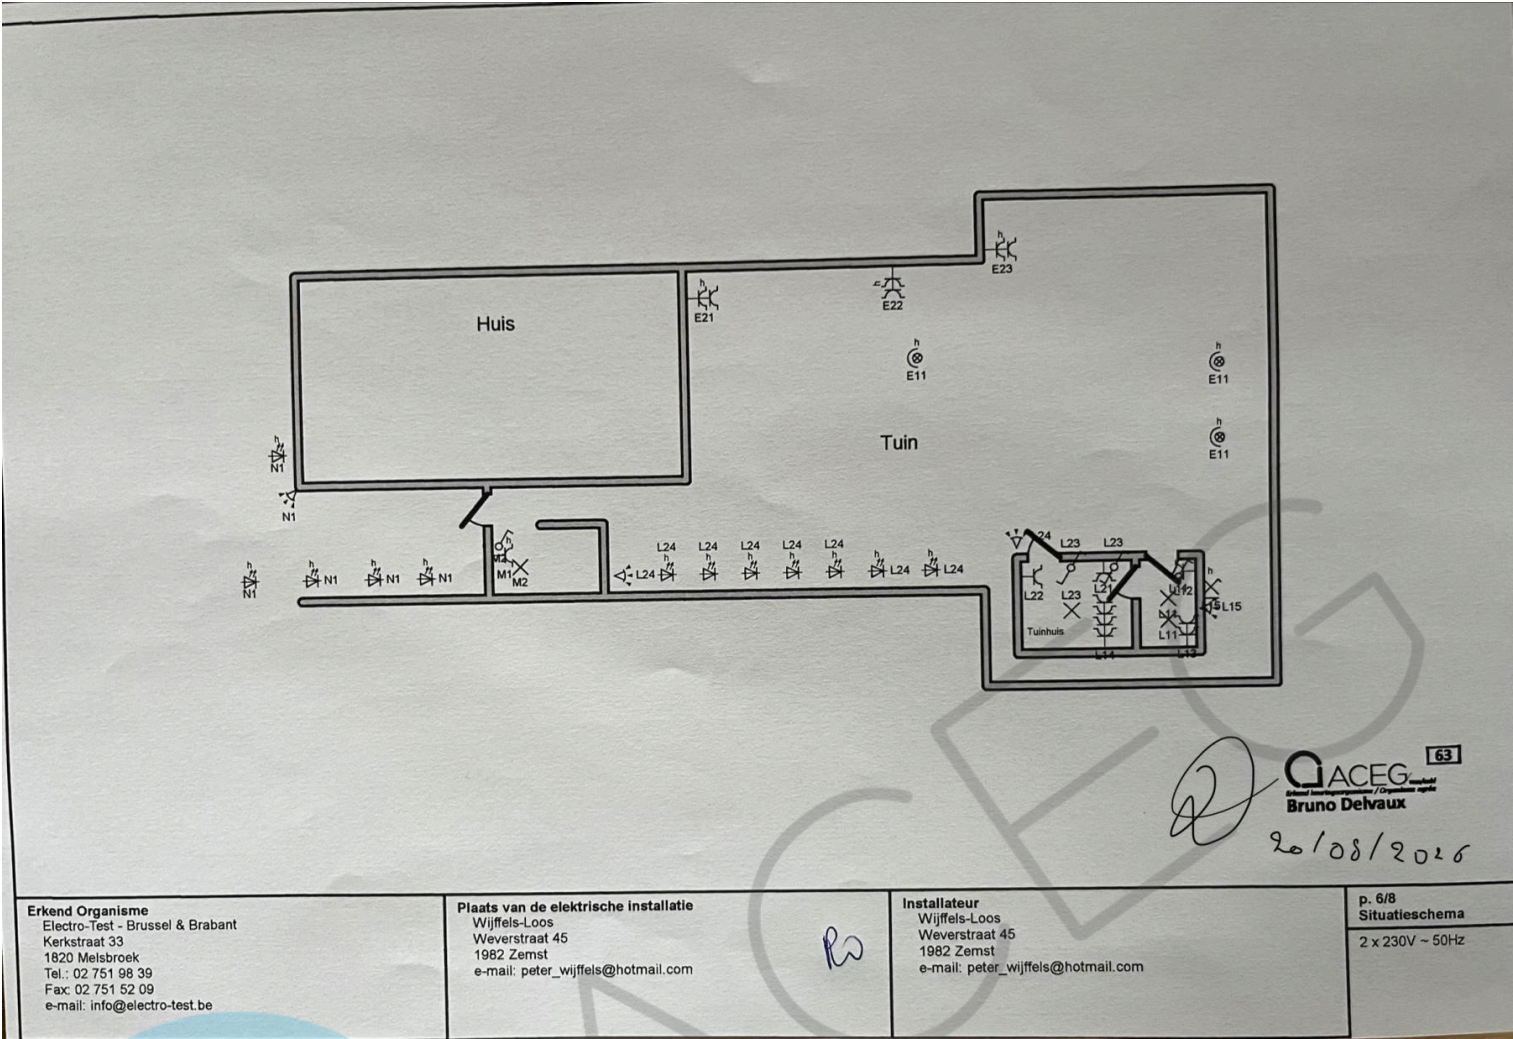


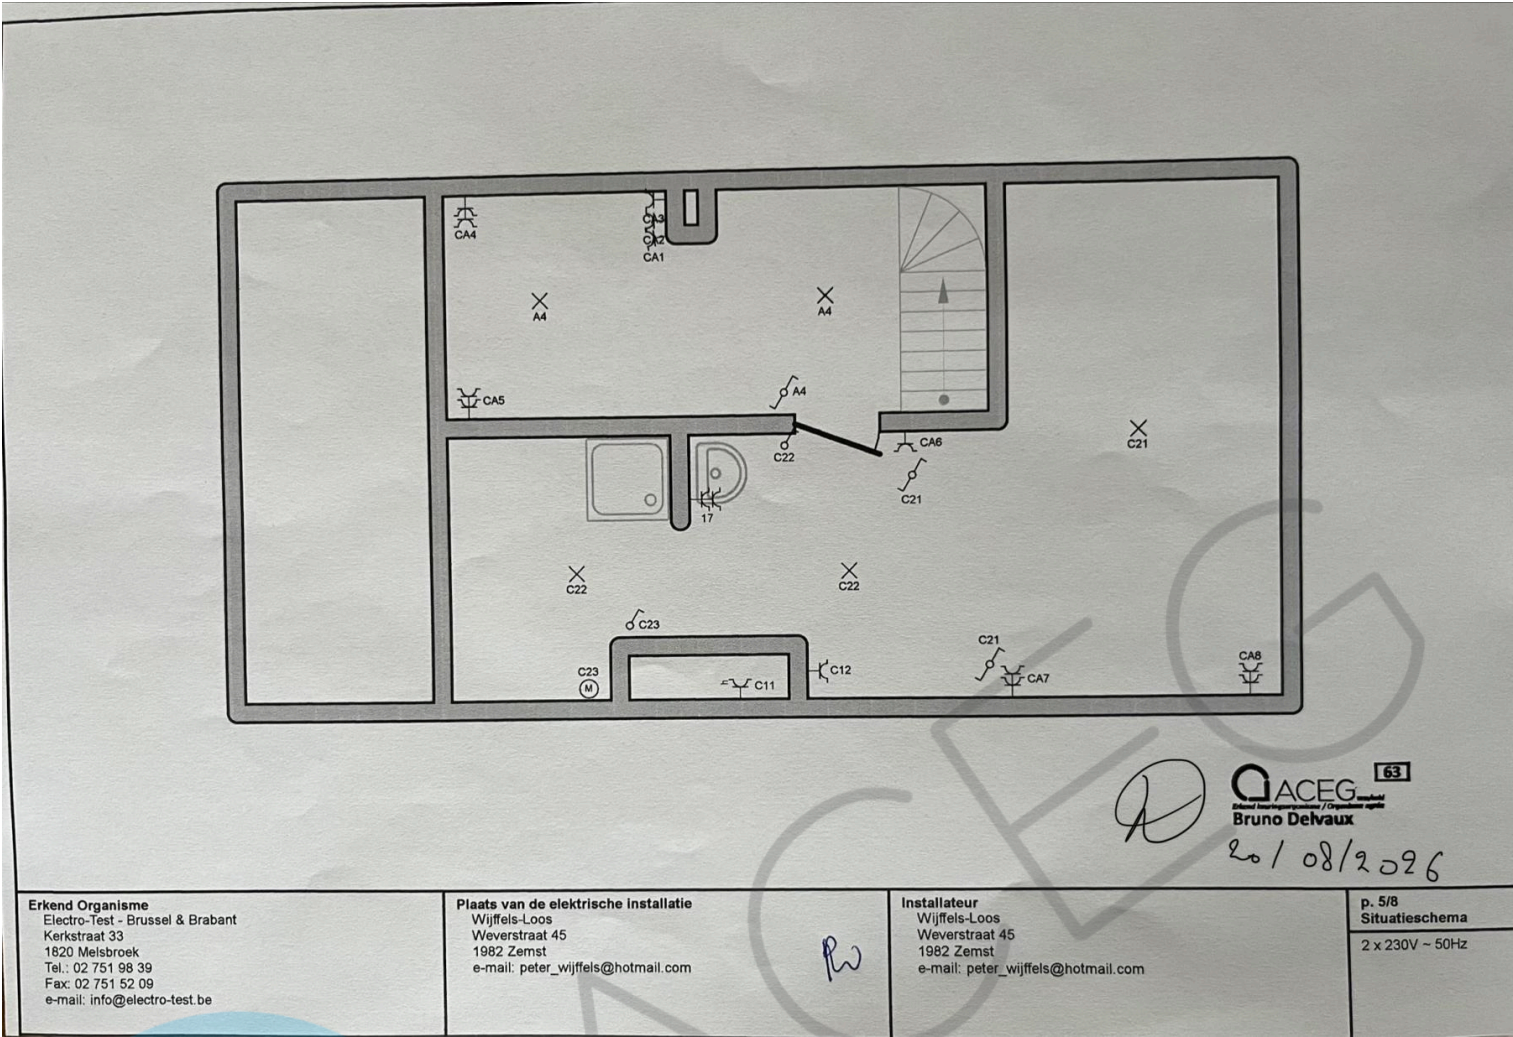

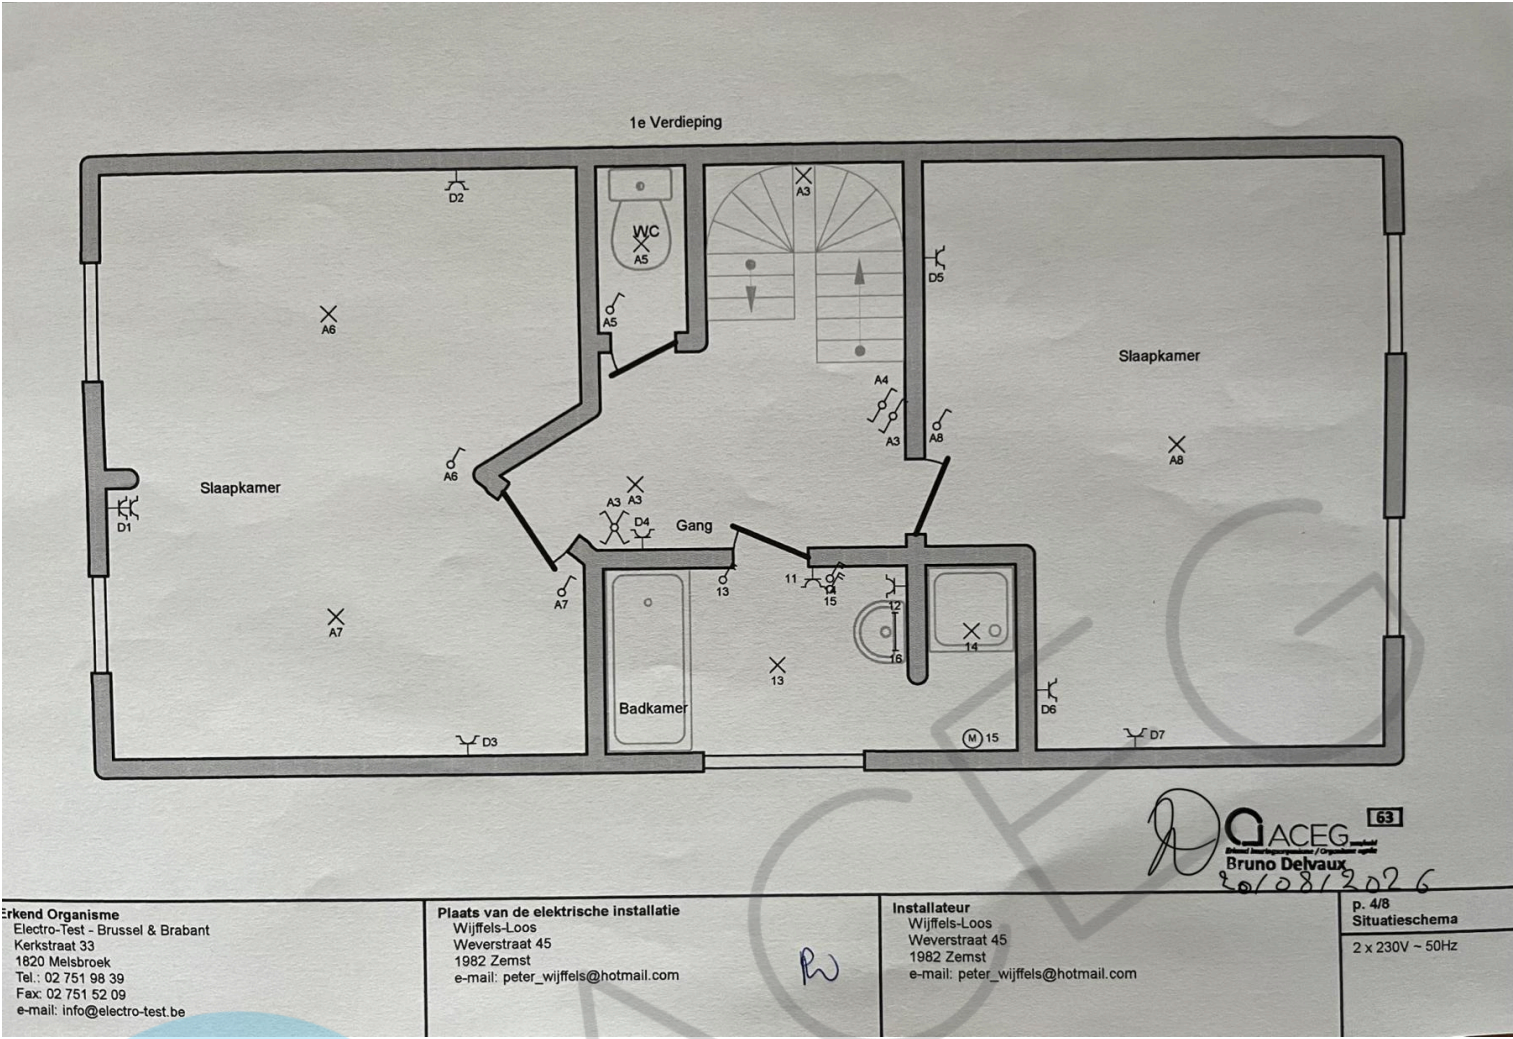

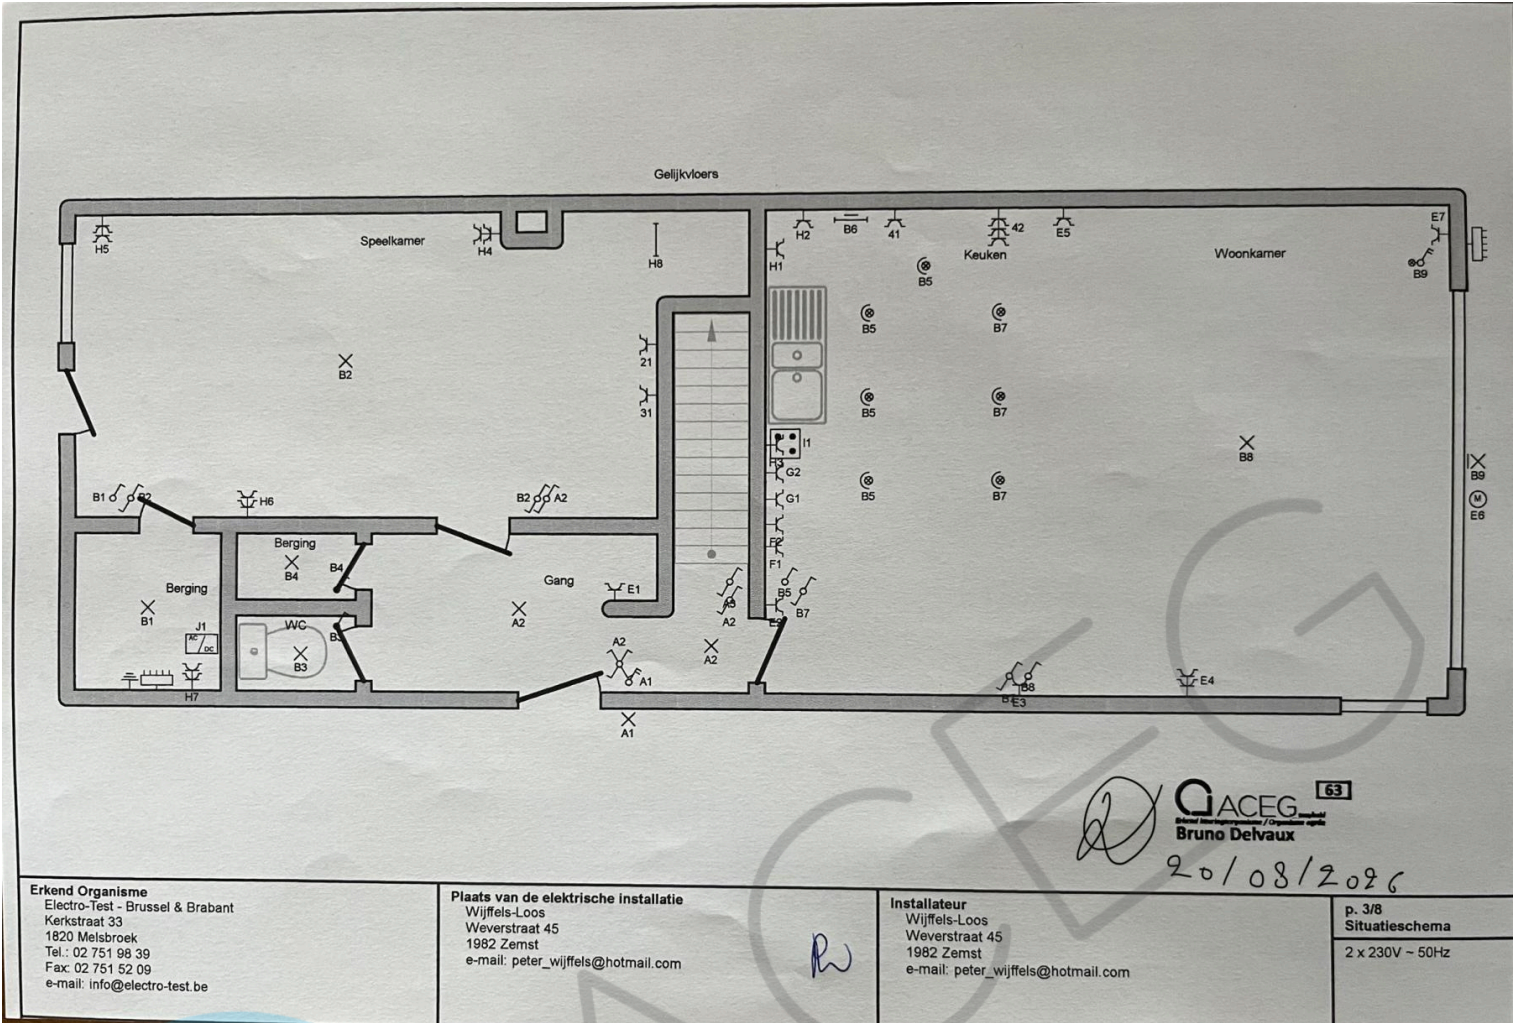

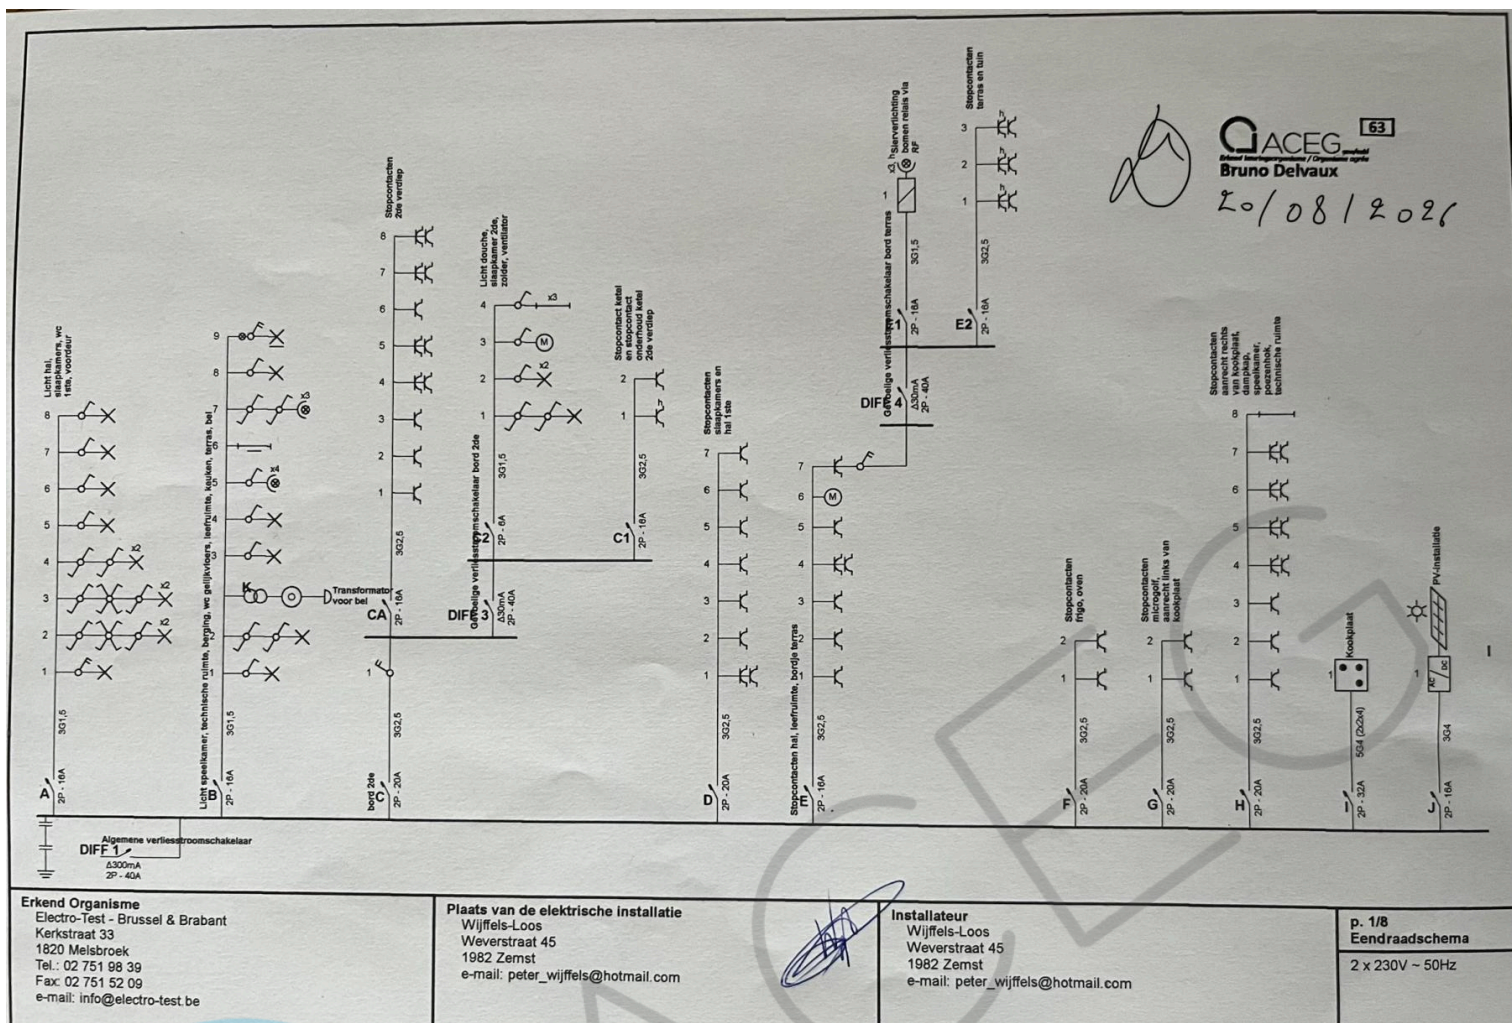

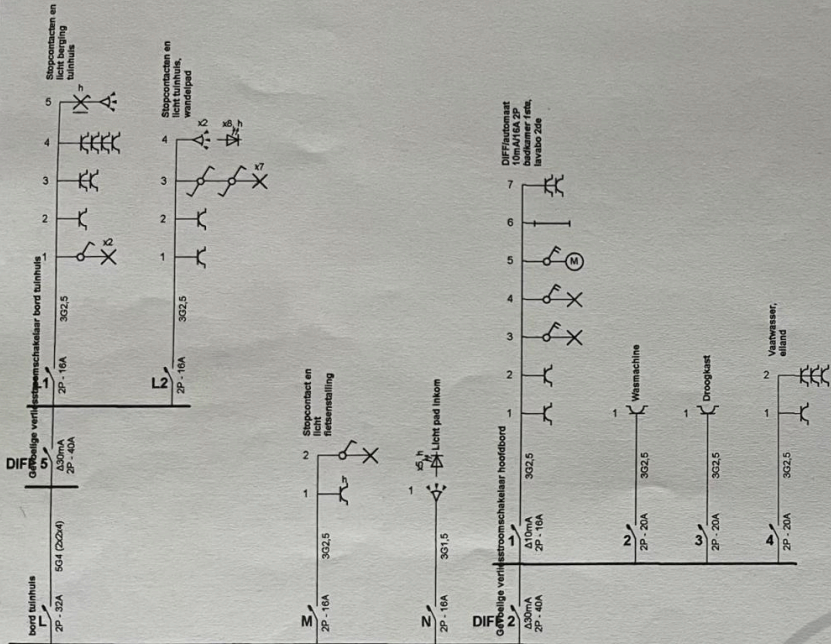


[Handwritten signature]

ACEG 63
Bruno Delvaux

2010612096

Erkend Organisme Electro-Test - Brussel & Brabant Kerkstraat 33 1820 Melsbroek Tel.: 02 751 98 39 Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Wijffels-Loos Weverstraat 45 1982 Zemst e-mail: peter_wijffels@hotmail.com	Installateur Wijffels-Loos Weverstraat 45 1982 Zemst e-mail: peter_wijffels@hotmail.com	p. 2/8 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
---	---	--	---

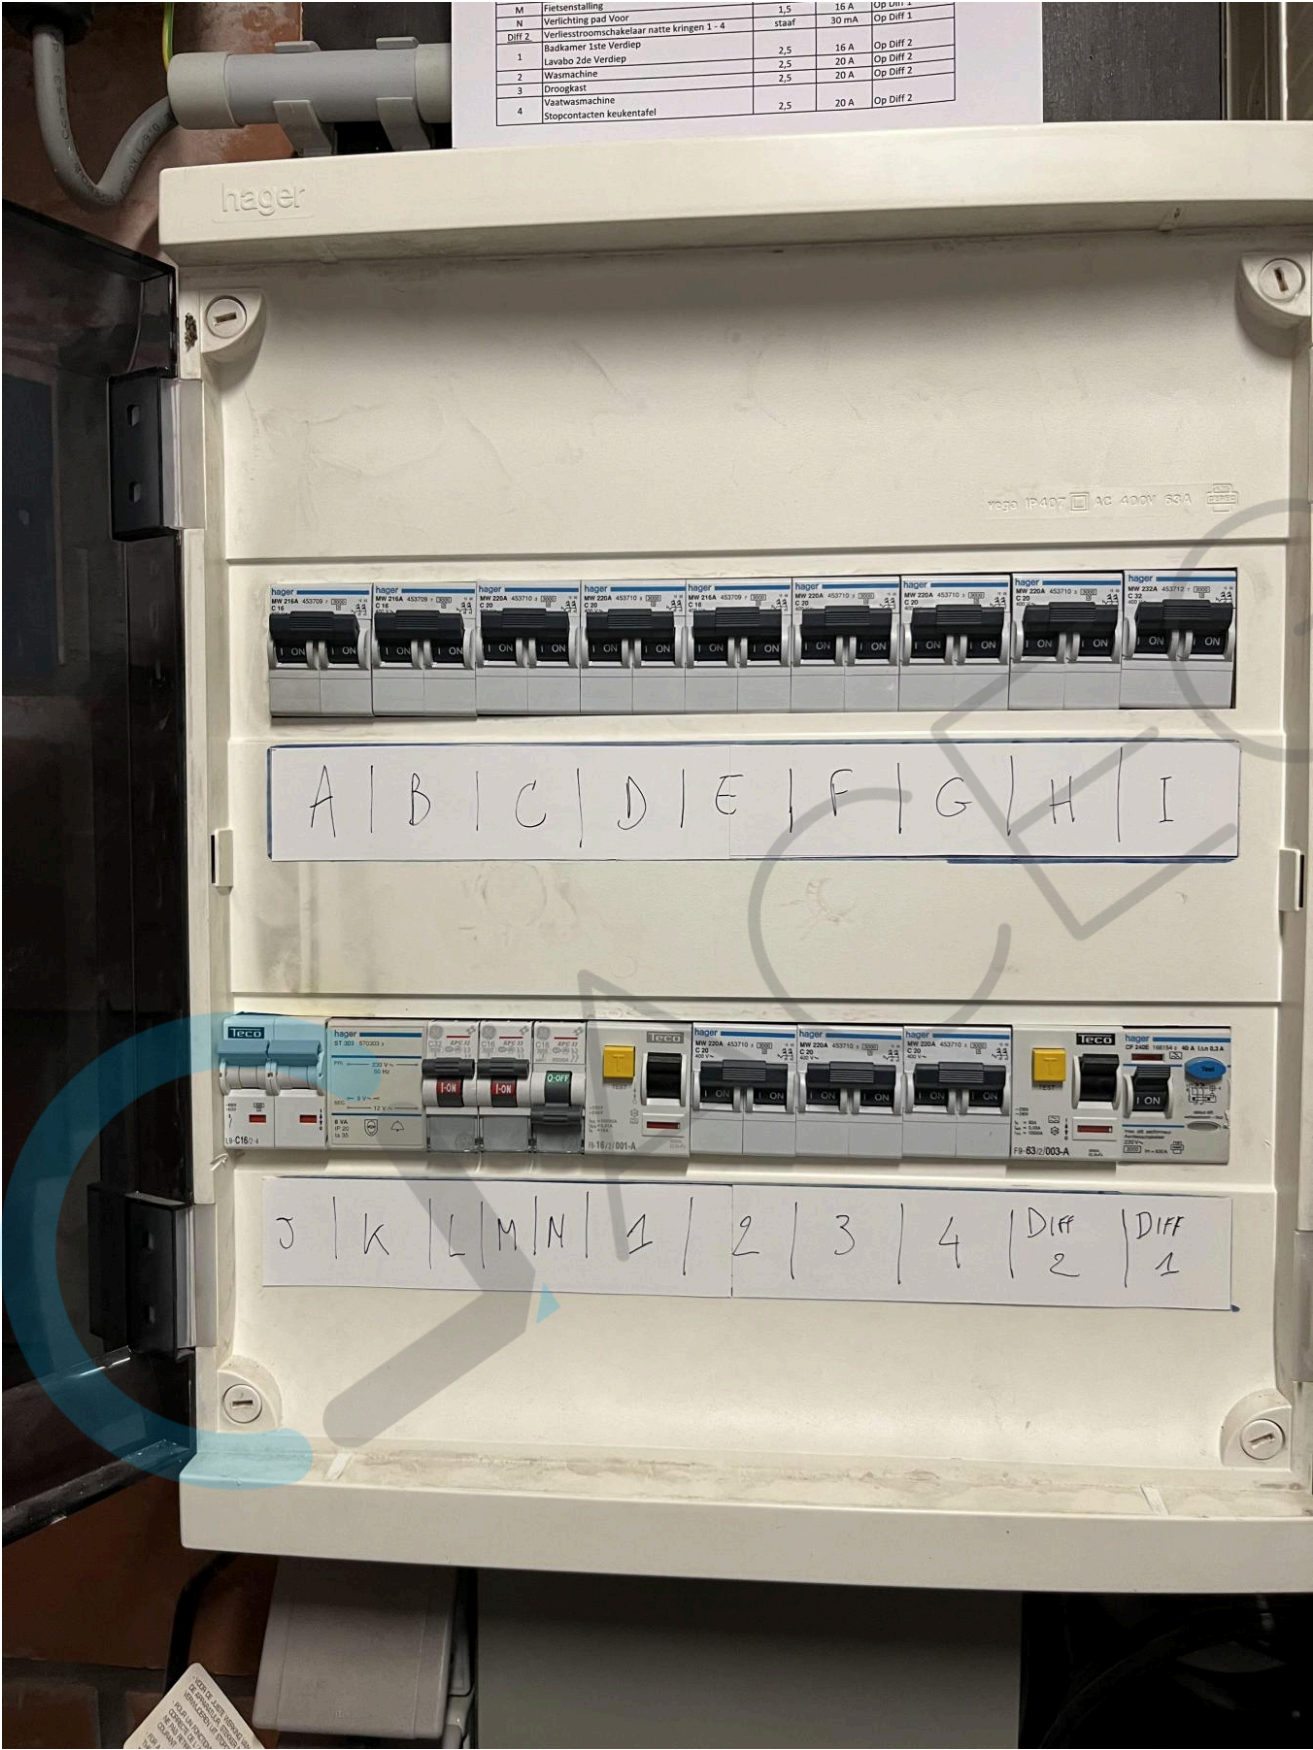

2	Wasmachine	2,5	20 A	Op Diff 2
3	Droogkast	2,5	20 A	Op Diff 2
4	Vaatwasmachine	2,5	20 A	Op Diff 2
	Stopcontacten keukentafel			

