

**TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN**

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.:154/091110/02

B T V

ZETEL ANTWERPEN  
Van Der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. (02)230.81.82  
Fax (02)230.80.08

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 1  
1000 Brussel  
Tel. (02)230.81.82  
Fax (02)230.80.08

Vlaams brabant  
Leuvensestw 383 bus1  
3200 Aarschot  
Tel. 016 634745  
fax. 016 631221

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN  
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE :Leuven,  
Marrainenplein 12/0002

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : ENW

Adres : Rillaar, Oudenbos 25

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER :

Rei. : Teller nr. :

Index :

Datum van het onderzoek : 10 nov 09 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek volgens :  
(AREI art. 270) ((AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (Voorschri. Stroomlev.)

Aard installatie : *Nieuwe* - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen : app 0.13

Begin Werken : Fundering *na* 01/10/81 - Elektrische installatie *na* 01/10/81 - 01/01/83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type : Gi 2p

Type van de aardelektrode : *lus* - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 2,8 Ohm ; RI tot >1 Mohm

BESCHRIJVING : Controle betreft appartement 0.13

Vastgestelde inbreuken : Geen

Nota's :

- De badkamer , de c.v. , het gas , de sanitaire installatie , de keuken en de verlichting zijn nog niet geplaatst en aangesloten.
- Enkel visueel zichtbare en bereikbare installatie geplaatst door ENW maakt deel uit van het onderzoek.
- Differentieeltest maakt geen deel uit v.h. onderzoek wegens het ontbreken van de voedingsspanning.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie bijlage

**BESLUIT**

1. De installatie is conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10nov2034 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op


DE AGENT-ONDERZOEKER : 154 Leys B.

De Directeur,







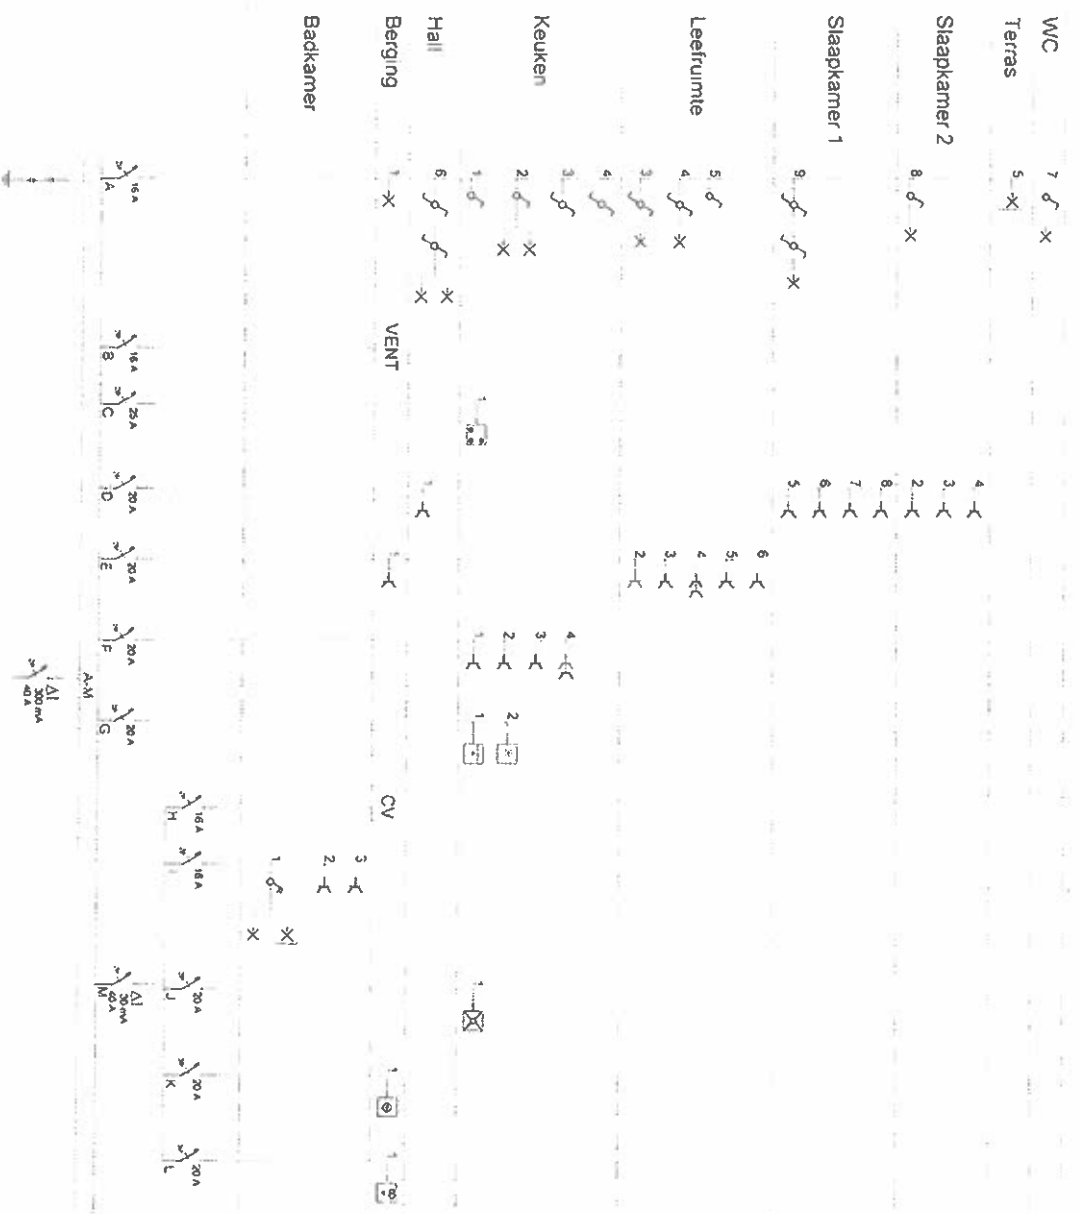

Residentie Terclavers App. 0.13

Stroomkringschema der lokalen / Schéma des circuits par local

| INSTALLATEUR |              | KEURING/CONTROLE |     | WERF/CHANTIER |                        |                  |
|--------------|--------------|------------------|-----|---------------|------------------------|------------------|
| Naam/Nom     | K. Marien    | Organis.         | BTV | Naam/Nom      | Promobuild             | 1N, (400V)/230V~ |
| BTW / TVA    | 0430.575.575 | Naam/Nom         | -   | Straat/Rue    | Marrainplein 12 / 0002 | FIX-O-CAD        |
| Datum/Date   | 27-11-2009   | Datum/Date       |     | Gemeen/Comm   | Leuven                 |                  |
| Handtek/Sign |              | Handtek/Sign     |     | Handtek/Sign  |                        | 02641            |

