



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be


Contactpersoon:

• **Onze gegevens**

Verslag nr.: ANT / 19 / 70079332 / 00 / NL / 000

Klantref.: BTOCANT

Contractref.:

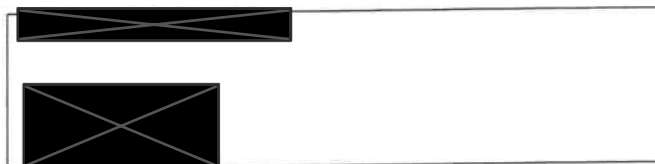

• **Interventiegegevens**

Plaats: Antwerpsestraat, 9 2845 Niel

Datum: 07/07/2015

Uitgevoerd door: AV3945 - BRUYNSEELS MARC

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Adres: Antwerpsestraat, 9 Post nr.: 2845 Stad: Niel

Tel:

- **Eigenaar of beheerder**

- **Plaats type**

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: Keuring voor verkoop
- Art 86

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 07/07/2040. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 30 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 82.3 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	541449500000303772
kWh meter nr.:	34149774
Bescherming aansluiting:	63 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	63 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	2x10 mm ²
Type aardelektrode:	bestaand

- Beschrijving van de installatie


Algemene differentieelstroominrichting:	63A/300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	11
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)

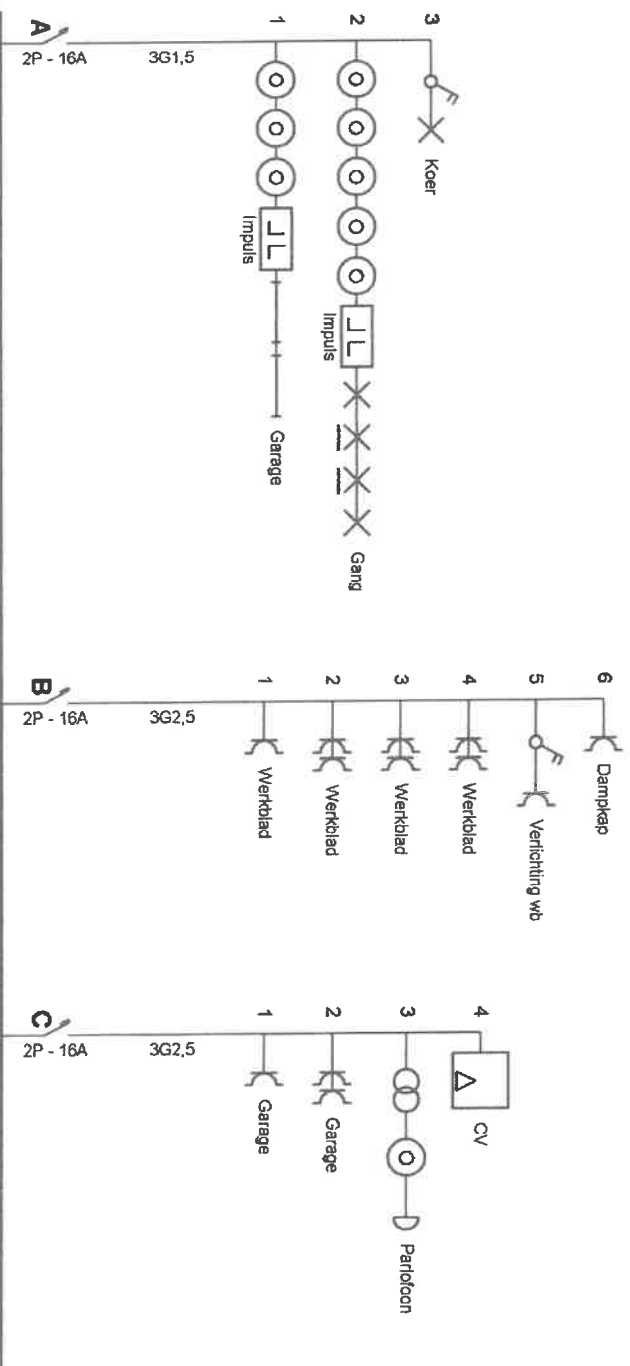

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpsestraat 9
2845 Niel


Installateur

Danny Depoorter
Rupelstraat
2845 Niel
GSM: 0473 70 74 66
e-mail: ddepelctics@telenet.be
BTW BE 0548.807.390



BRUYNSSEELS
Inspectie
0474/55
8/1/2015

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

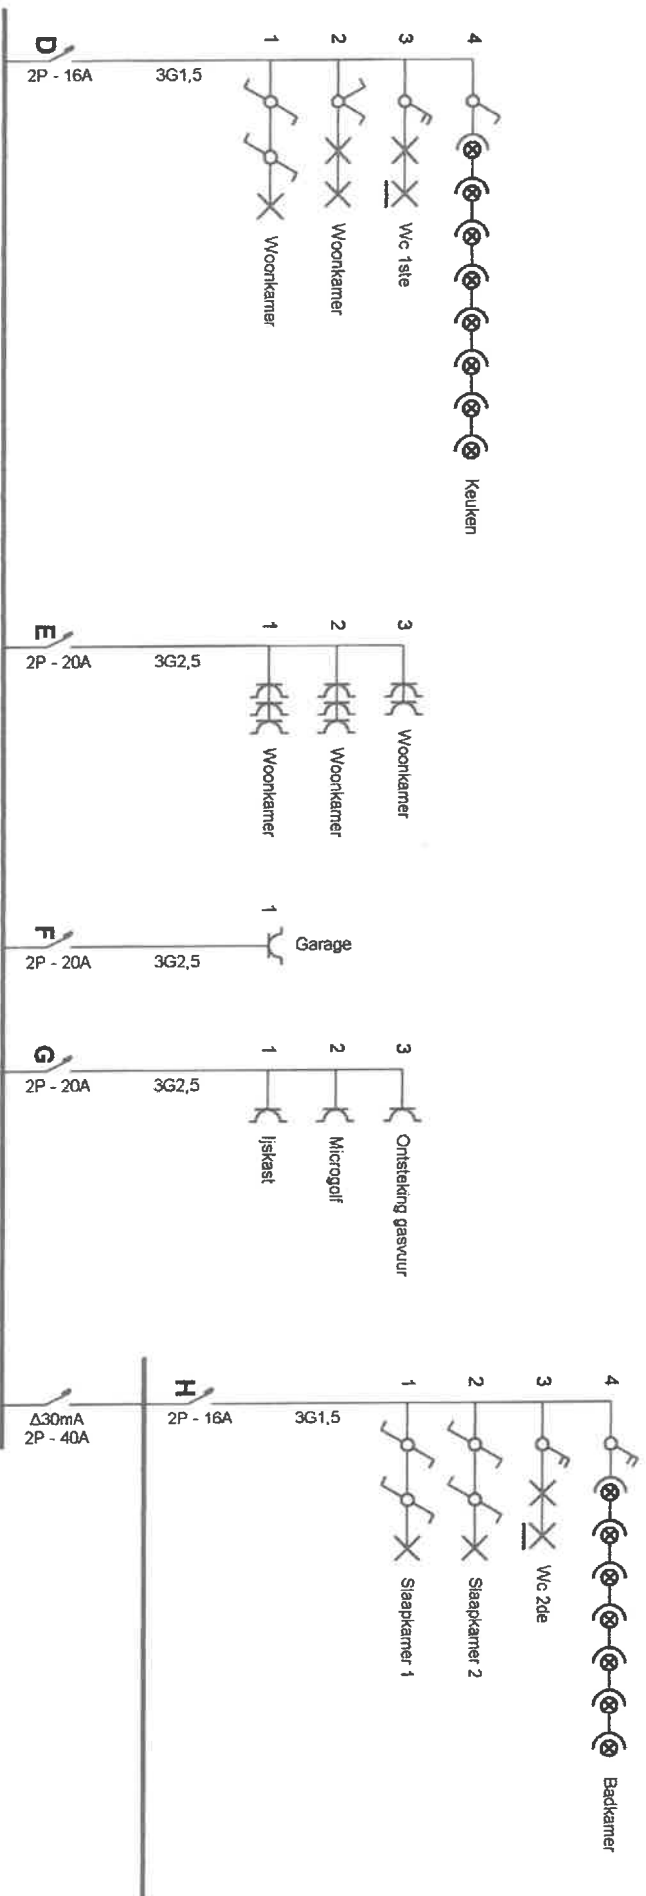

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpsstraat 9
2845 Niel

Installateur

Danny Depoorter
Rupestraat
2845 Niel
GSM: 0473 70 74 61
e-mail: ddpelectics@telenet.be
BTW BE 0548.807.390




PROFESSIONNEL
HET
GEBIED

p. 2/6

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

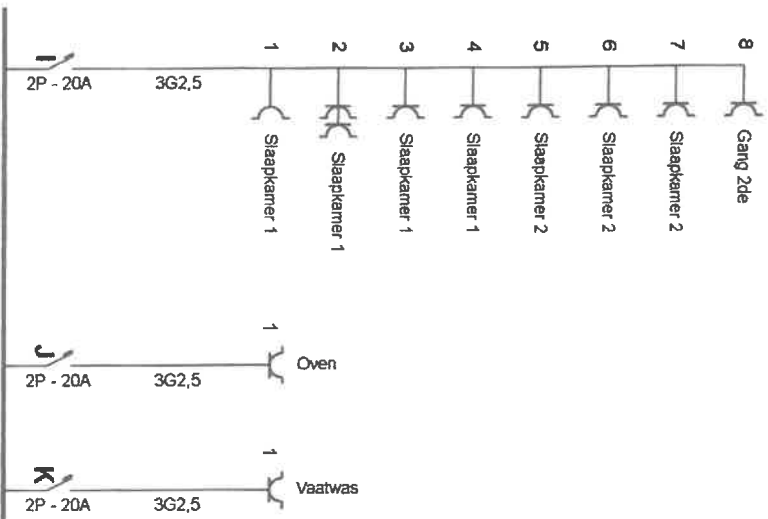

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpsestraat 9

2845 Niel

Installateur

Danny Depoorter

Rupestraat

2845 Niel

GSM: 0473 70 74 66

e-mail: ddepelctics@telenet.be

BTW BE 0548.807.390



BRUNO DE WILDE

1010 Brussel


024755367

P. 3/6

Eenddraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

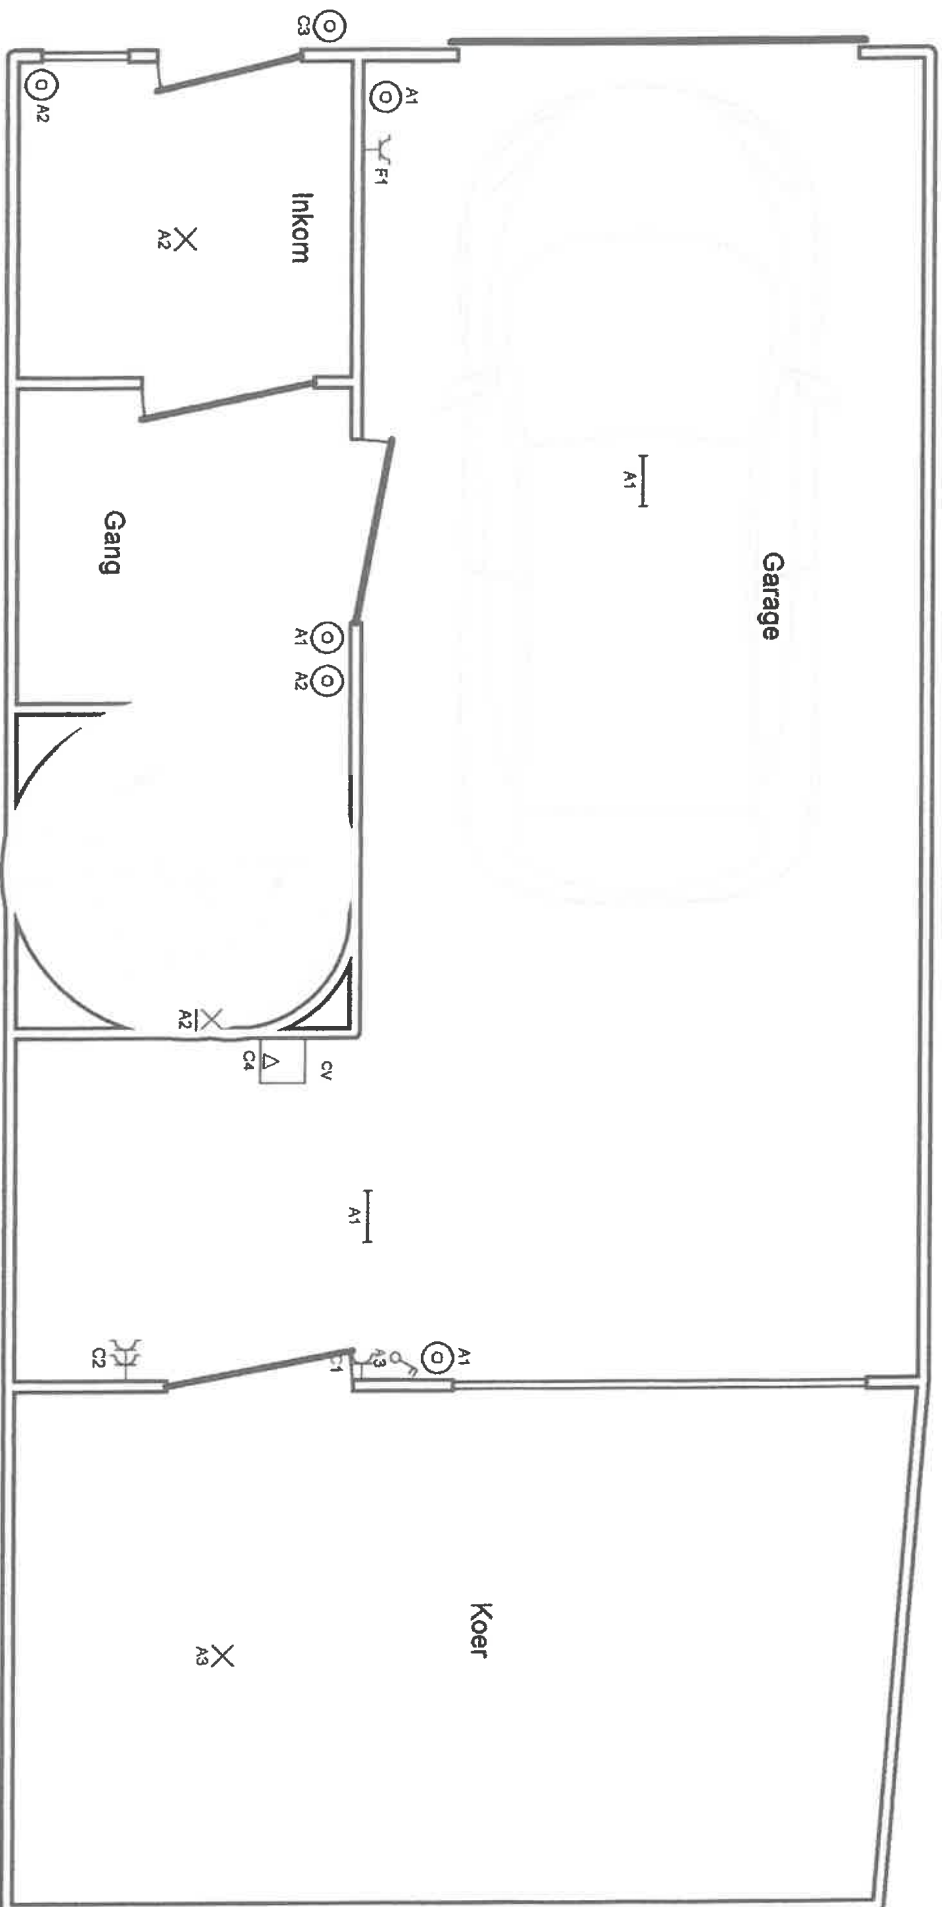

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpsstraat 9

2845 Niel

Installateur

Danny Depoorter

Rupelstraat

2845 Niel

GSM: 0473 70 74 66

e-mail: ddpelectrics@telenet.be

BTW BE 0548.807.390



BRUYNEELS MARC

Installateur

0473 755367

P. 4/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

The floor plan shows a house with the following rooms and features:

- Woonkamer (Living Room):** Located at the top, featuring a large sofa (S1), a coffee table (T1), and a fireplace (F1).
- Eetkamer (Dining Room):** Located to the right of the living room, featuring a dining table (T2) and chairs (K1, K2, K3, K4).
- Kitchen (Keuken):** Located at the bottom right, featuring a kitchen island (I1) with a sink (S2) and stove (S3), and a refrigerator (R1).
- Gang (Hallway):** Located in the center, connecting the living room, dining room, and kitchen.
- Wc (Toilet):** Located to the left of the hallway, featuring a toilet (T3) and a sink (S4).
- Bedrooms (Slaapkamers):**
 - Slaapkamer 1 (S1):** Located at the top left, featuring a bed (B1) and a wardrobe (W1).
 - Slaapkamer 2 (S2):** Located at the bottom left, featuring a bed (B2) and a wardrobe (W2).
- Bathroom (Badkamer):** Located to the right of the hallway, featuring a bathtub (B3) and a sink (S5).
- Entrance (Ingang):** Located at the bottom left, featuring a coat closet (K1) and a shoe closet (S6).

2845 Niel

2845 Niel

e-mail: ddpelectrics@telenet.be


BTW BE 0548.807.390

04-4556367

Situationschema

2 x 230V ~ 50Hz

2e Verdieping

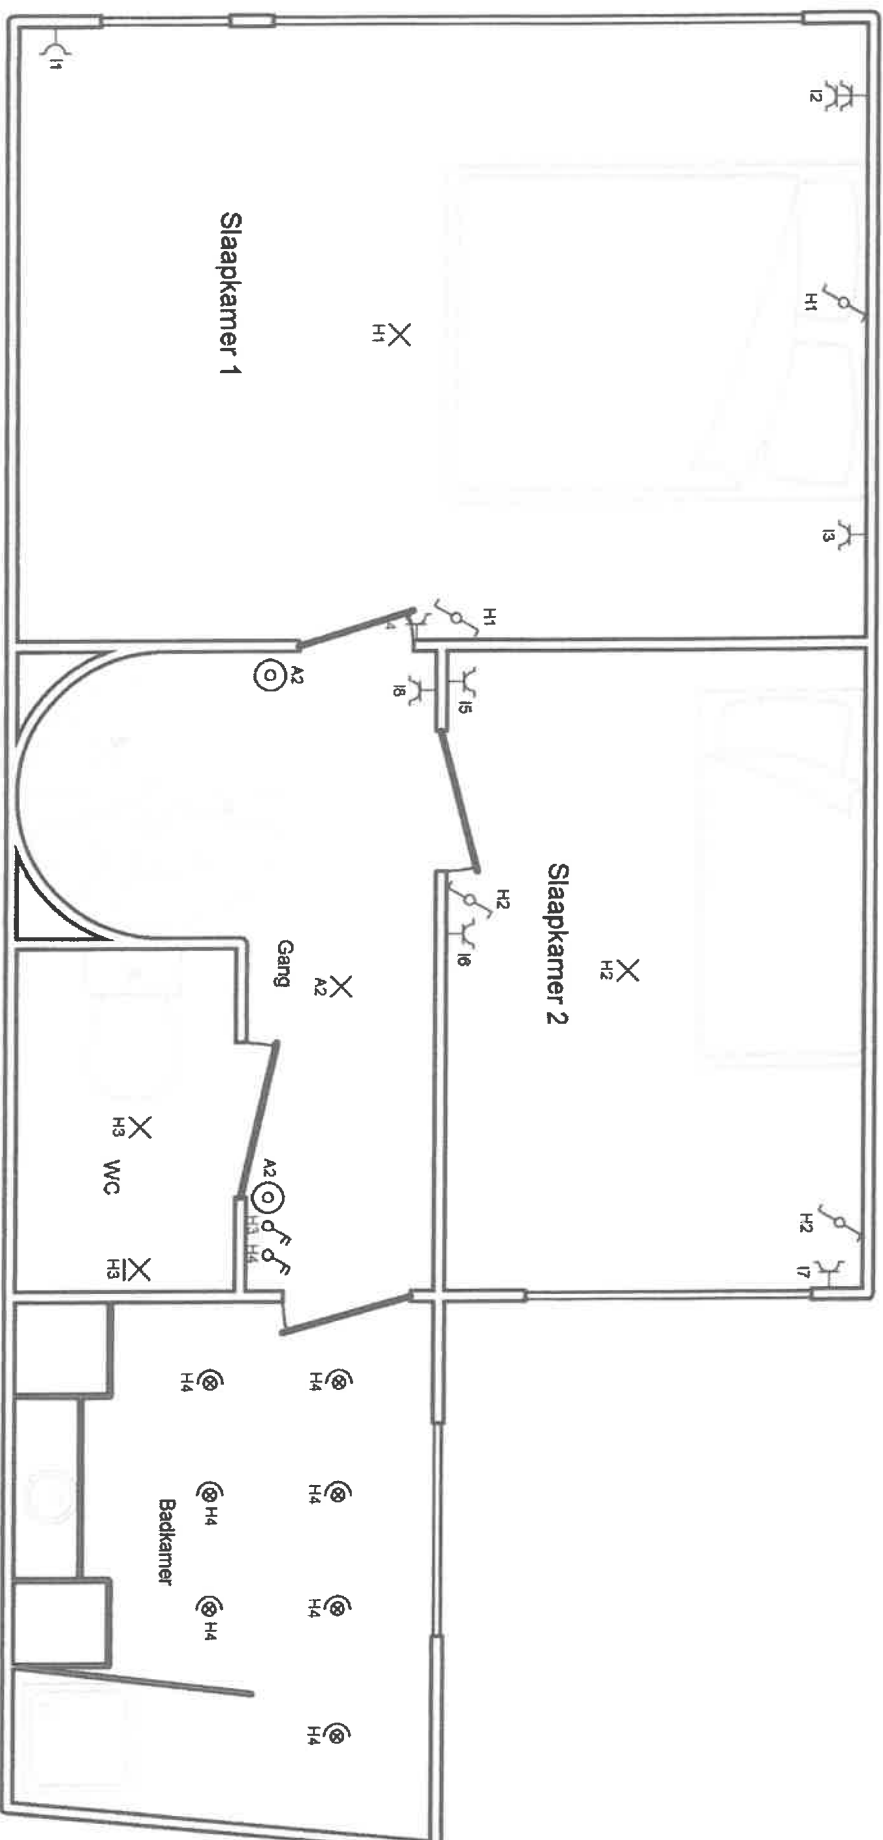

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpsstraat 9

2845 Niel

Installateur

Danny Depoorter

Rupestraat

2845 Niel

GSM: 0473 70 74 66

e-mail: ddepoe@telenet.be

BTW BE 0548.807.390



Marc Bruyssels
Energiedeskundige
Inspecteur Elektriciteit
078 05 55 50

p. 6/6
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz