

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EANDI

Nr teller :

N° comp :

2009914

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

Heck Art 276bis BTU 161/100214/01

N°: 161/19

EAAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Maachtstraat 82 3020 Veltem Beisen

Eigenaar

Propriétaire :

Wathion Dries

Adres :

Adresse :

Janssens An

Installateur :

ALL Tech VVD

BTW / TVA : 867192836

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

22092010

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Vander Aa

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 3N400	Meter / bord verbinding : 4x6mm ²	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : Pennen	Isolatie : 6,4 Mohm	Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : 20 Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
In (A)	Δ In (mA)	type									
40/4	30 A	Algemeen C-70 +			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		B + Q-7T			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40/4	30 A	100% E.F.			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40/4	30 A	100% Q-7T			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK direkte aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

ELECTRO-TEST
Marc VANDER Aa
E-mail : M791023404

Green 2

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : 22092010

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK 18 m → 274 AK ☐	276bis HK 274 HK ☐	 /
271 AK ☐	271 HK ☐	 /
276 AK ☐	271 HK ☐	 /

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes ou du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Naam: Wathion Dries - Janssens An

Datum: 25-08-2010

Adres: Haachtstraat 82

3020 Veltem Beisem

Tel:

Gsm: 0497/33.22.30 Dries

Bord 1 living spanning 3 X 400V+N

G transfo bel	H 16A/2P	I 16A/2P	J 20A/2P	K 20A/2P	L 20A/2P	M 20A/2P	N 20A/2P	O 20A/2P
A 40A/4P 300 mA diff		B 32A/4P		C 25A/4P		D* 40A/2P 30mA diff	E* 20A/2P	F* 16A/2P

Bord 1 living spanning 3 X 400V+N

A	Hoofd verliesschakelaar
B	Bord 2 keuken
C	Kookfornuis, boiler keuken, dampkap
D*	Vochtige lokalen verlieschakelaar E* tot F*
E*	Stopcontact boiler badkamer
F*	Stopcontact, licht badkamer
G	Tranfo bel
H	bel
I	Licht verdiep, zolder
J	Stopc, licht eetkamer, keuken, kelder, veranda
K	Stopcontact slaapkamer ouders, klein
L	Stopcontact slaapkamer voor
M	Stopcontact zolder
N	Licht salon, inkomhal, wc
O	Stopc salon, telenet




ELECTRO-TEST
Monsieur VANDER AA
Gsm : 0475/62 34 94


P	Hoofd verlieschakelaar
Q	Stopcontact wasmachine
R	Stopcontact droogkast
S	Stopcontact diepvries veranda, garage
T	Stopcontact frigo, inkomhal
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
A'	

P 40A/4P 30 mA diff	Q 20A/2P	R 20A/2P	S 20A/2P	T 20A/2P	U	V	W	

Bord 2 keuken spanning 3 X 400V+N

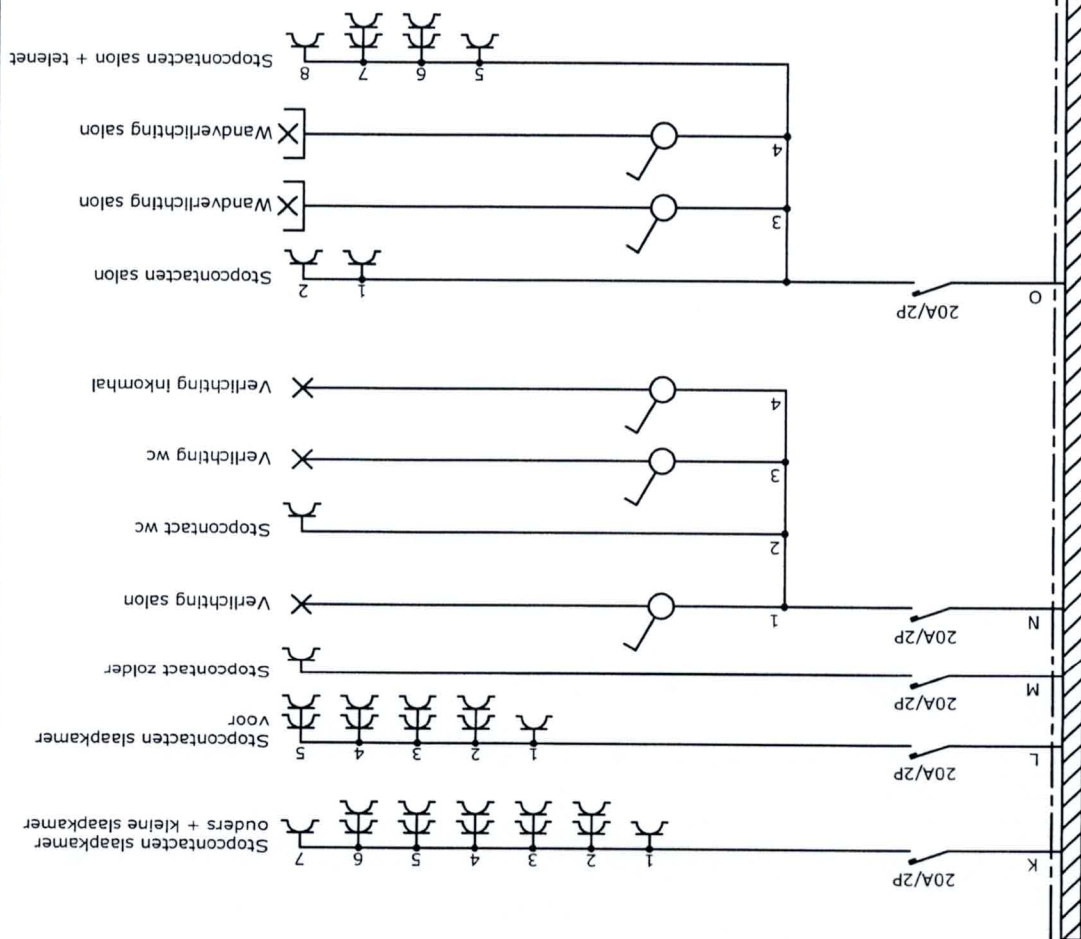


ALL TECH bvba
 Van Dessel Joris
 Aarschotsebaan 107
 1910 Kampenhout
 Tel : 0473/40.55.90
 Fax : 016/65.69.81
 info@alltechbvba.be



Datum : 25/08/10
 Naam : Wathion Dries
 Janssens An
 Adres : Haachtstraat 82
 3020 Veltem
 Tel : Beisem
 Werf :

BLAD
 2/3

BORD 2

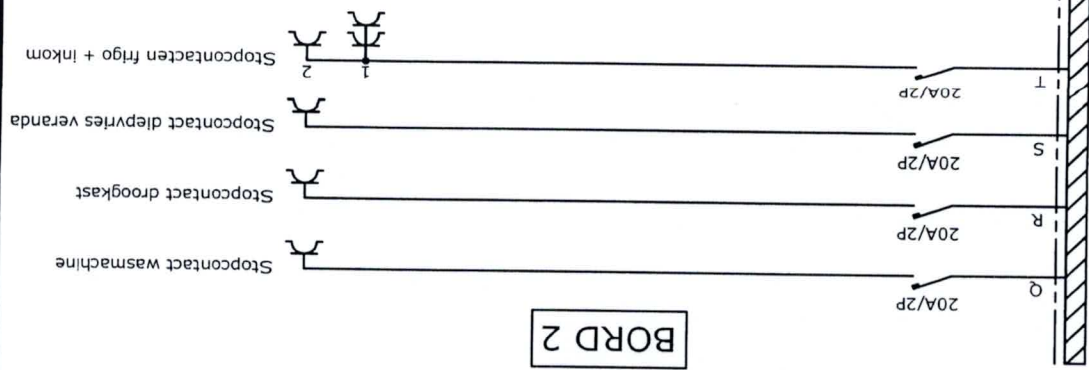

Van bord 1

Diff 30 mA
4p/40A
3 X 400V+N




ALL TECH bvba
Van Dessel Joris
Aarschotsebaan 107
1910 Kampenhout
Tel : 0473/40.55.90
Fax : 016/65.69.81
info@alltechbvba.be



Datum : 25/08/10
Naam : Wathion Dries
Janssens An
Adres : Haachtstraat 82
3020 Veltem
Tel : Beisem
Werf :

Wathion - Janssens
Haachtstraat 82
Veltem - Beisem


ELECTRO-TEST
Mick VANDER RA
03.2011 : 01/75/02 34 04

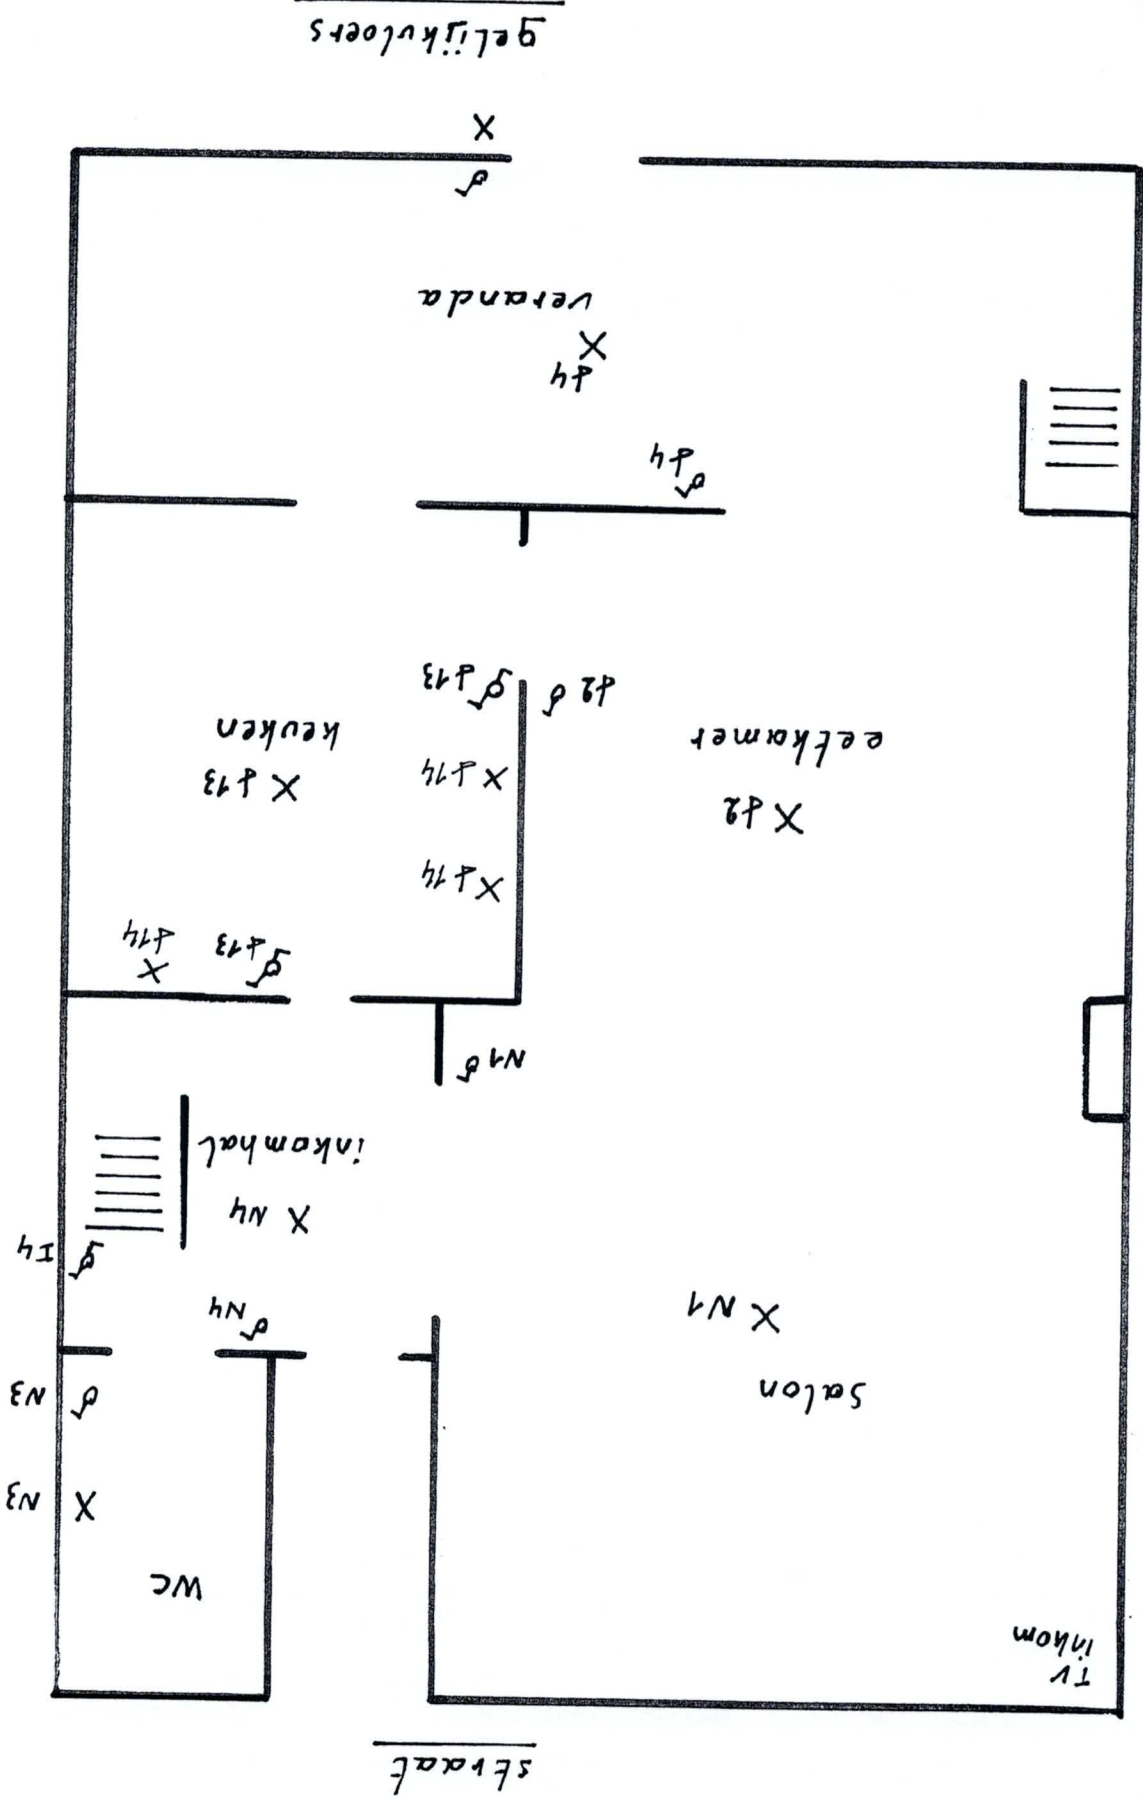


Wathion - Janssens
 Haachtstraat 82
 Veltem - Beisem




gelijkvloers

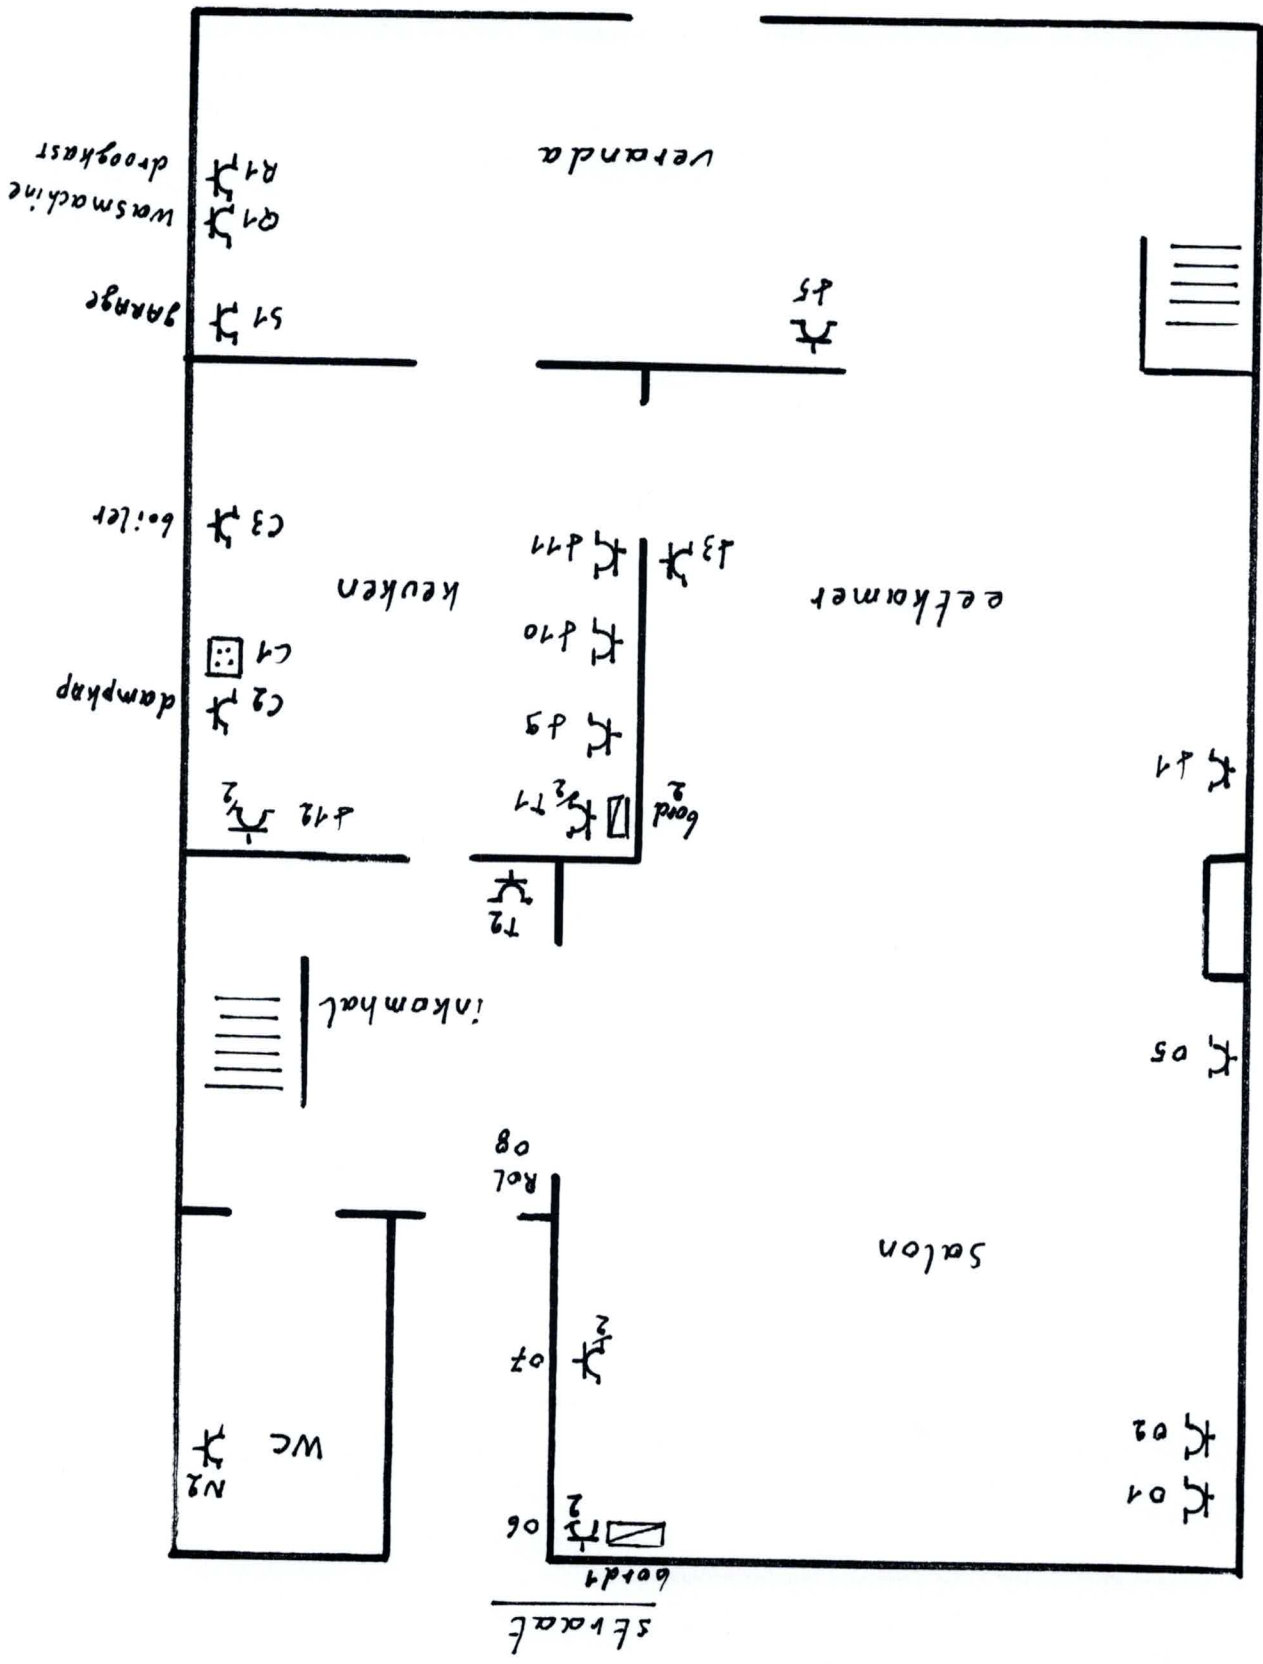

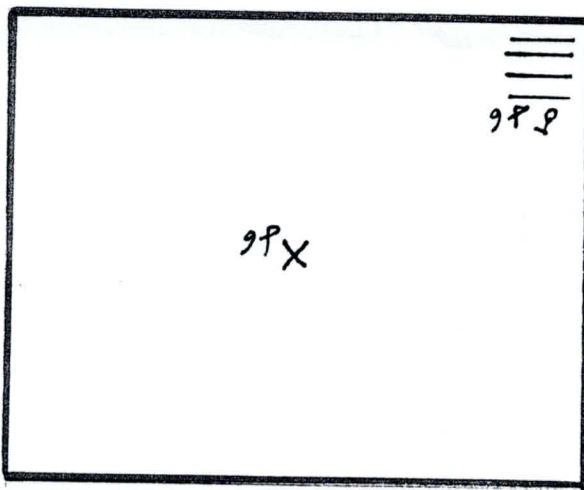

kelder


Verdiep

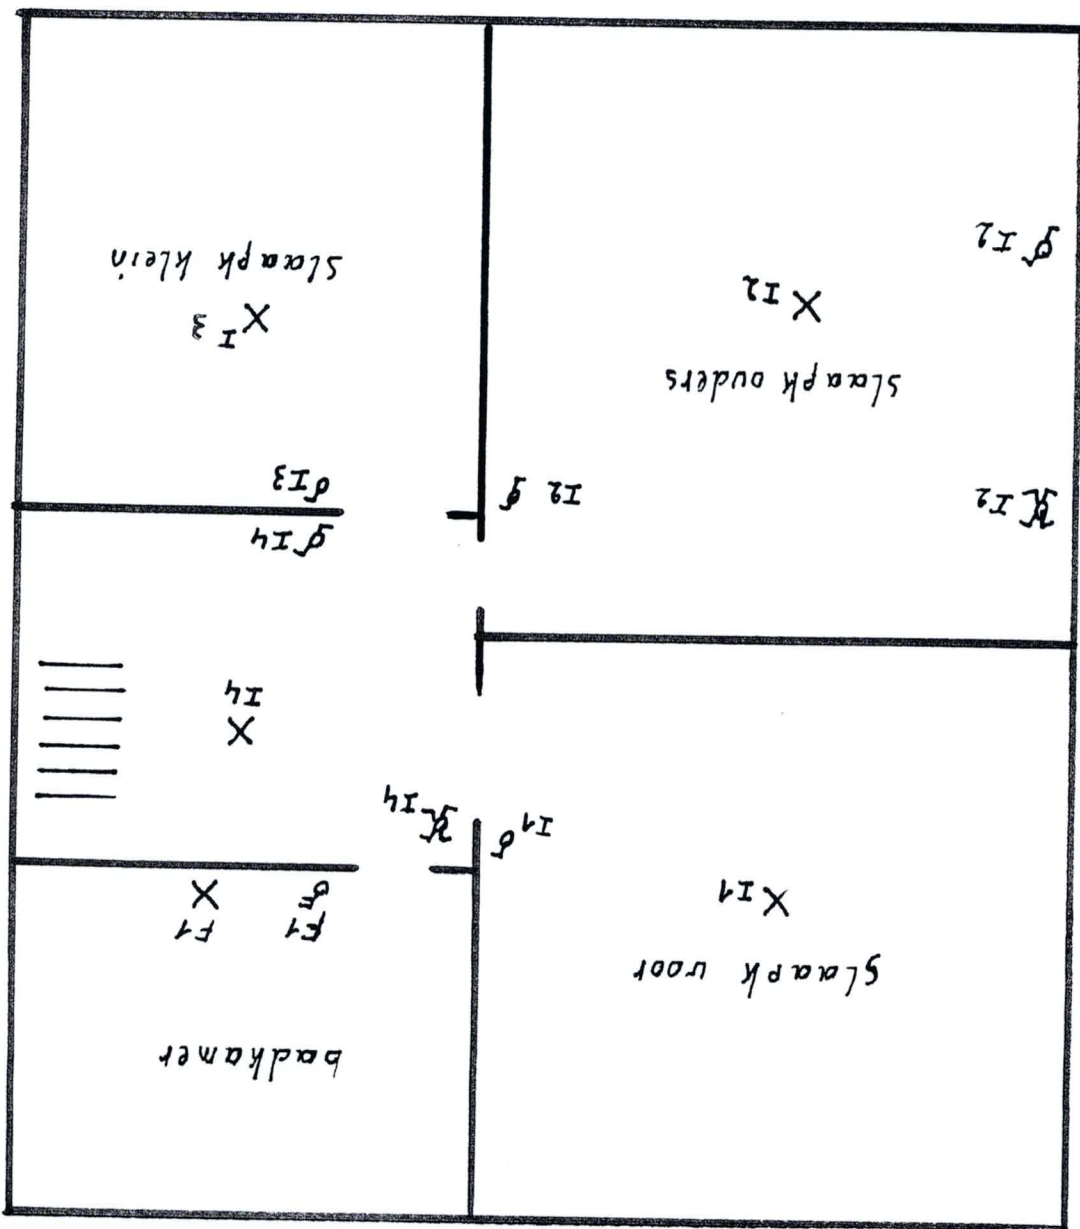


straat



Wathion - danssens
Haachtstraat 82
Veltem - Beisem

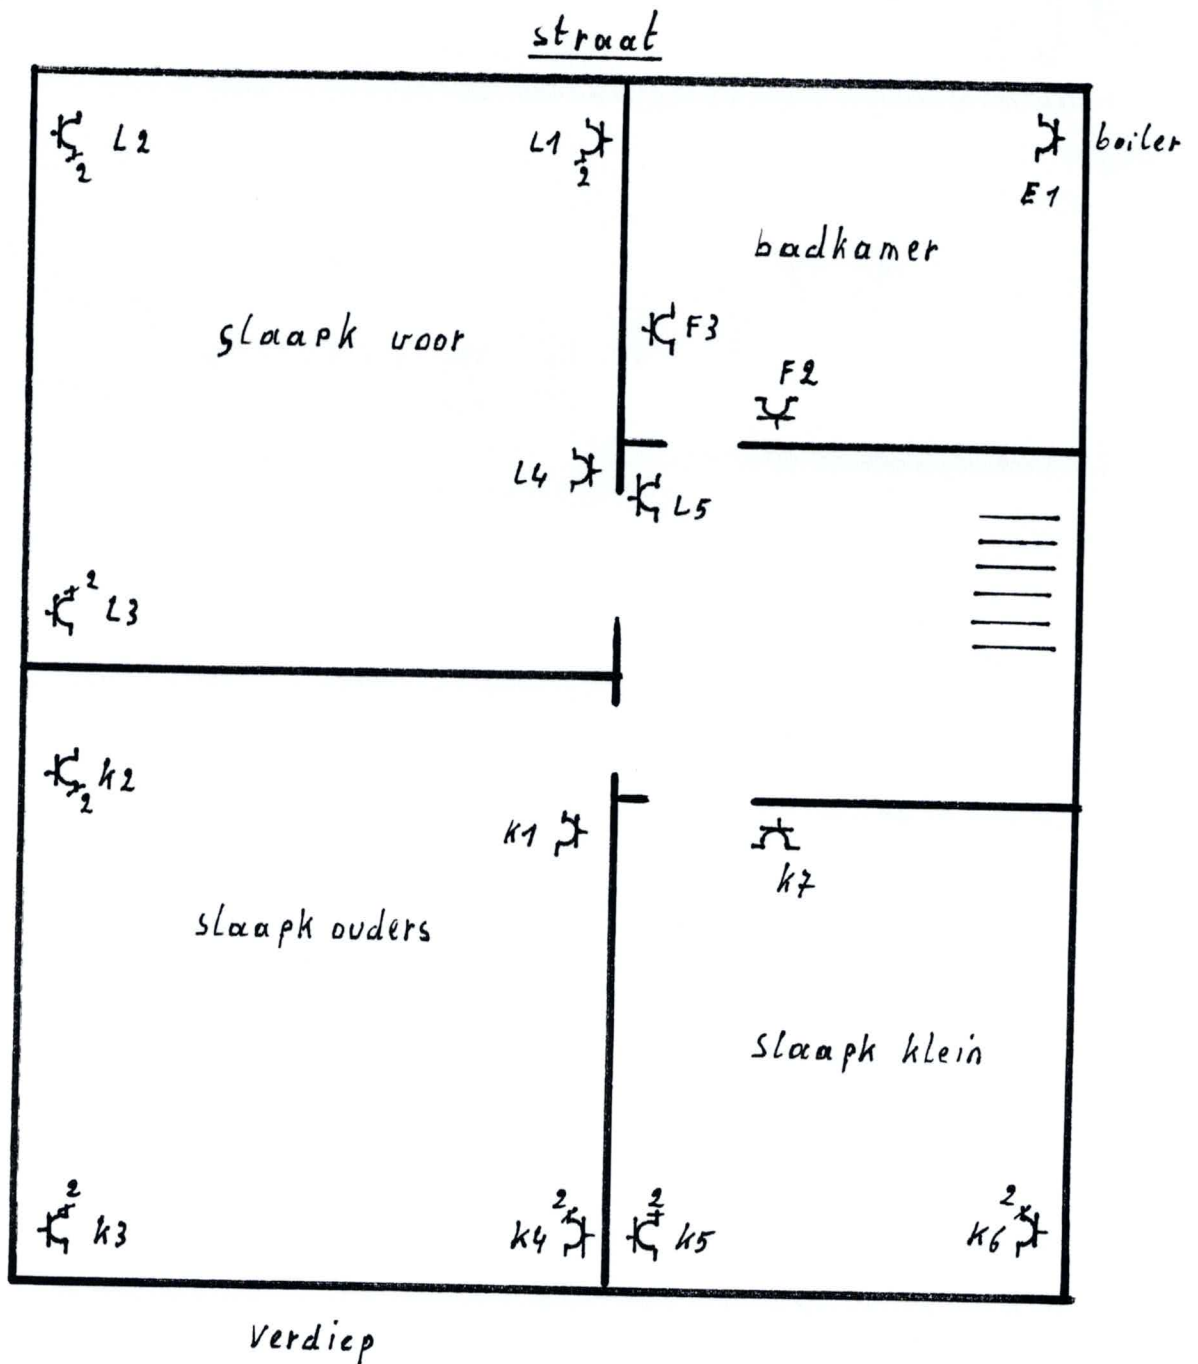

kelder

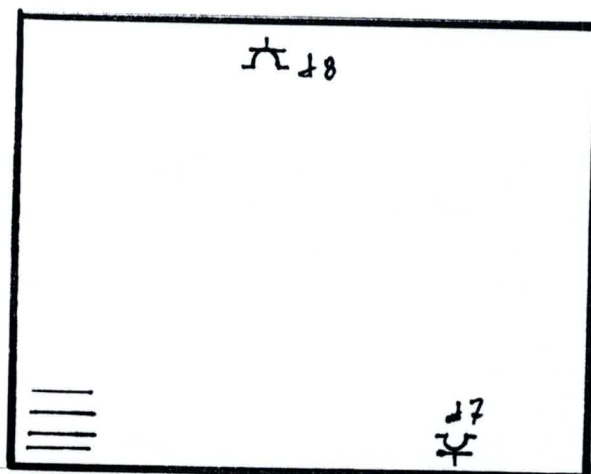


ELECTRO-TEST
 Marc VANDER AA
 Gsm: 047568 34 94

Wathion - Danssens
 Haachtstraat 82
 Veltem - Beisem

183

100%

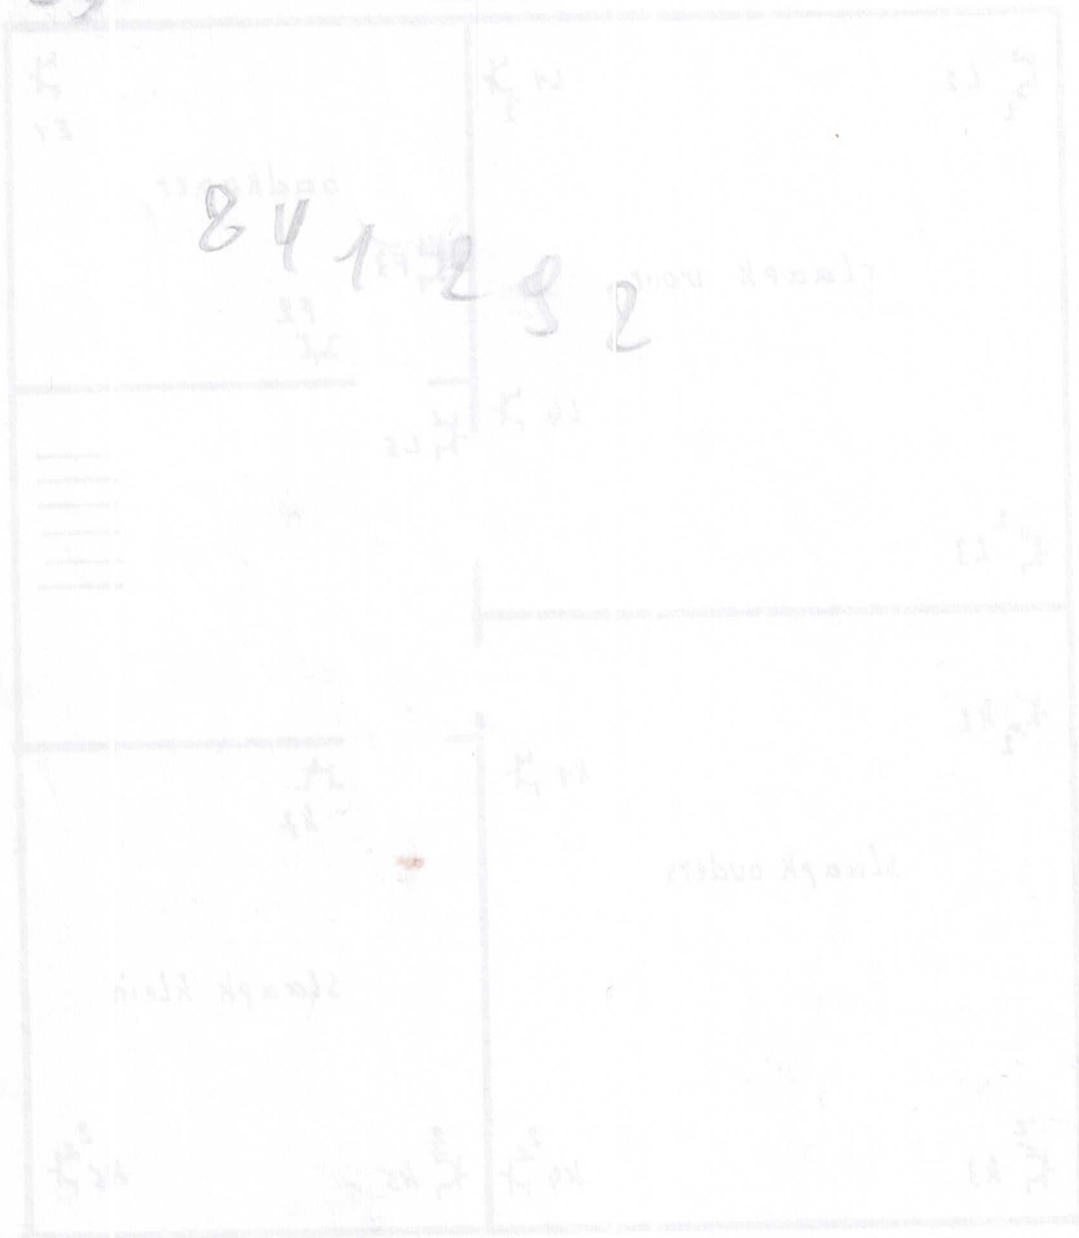

Verdij

Kelder



TEST-TEST
TEST-TEST
TEST-TEST



Wahim - Burgen
Hach - Hach
Wahim - Burgen