



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/02/2023

ID-label: Laadpaal

Inspecteur: Thomas Dreesen

B.T.W. nr.: BE 0762 766 626

Mentor: -

Klantreferentie: -

Installateur: Barisco Energy BV

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serienummer: 21251274

Datum verslag: 13/02/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Barones Iudwina de borrekenslaan
Huisnummer 40
Busnummer
Postcode 2630
Gemeente AARTSELAAR
Land België

Eigenaar

Naam Allard
Straatnaam Barones Iudwina de borrekenslaan
Huisnummer 40
Busnummer
Postcode 2630
Gemeente AARTSELAAR
Land België

Installateur

Naam Barisco Energy BV
BTW nr. BE 0762 766 626
Telefoonnummer 0485465801
E-mail info@barisco.be

Teller Nr.: 54434588

Type : Laadpaal

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820036880520



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Gelijkvormigheidscontrole voor de aansluiting van een elektrische laadpaal in een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, 7.22 en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Aantal kringen: 1

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Ri algemeen: 999 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 16,38 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Hoofd	22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40	Laadpaal	22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1 laadpaal	C	32		4	6
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	niet van toepassing	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 6.1 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/2/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thomas Dreesen

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/2/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



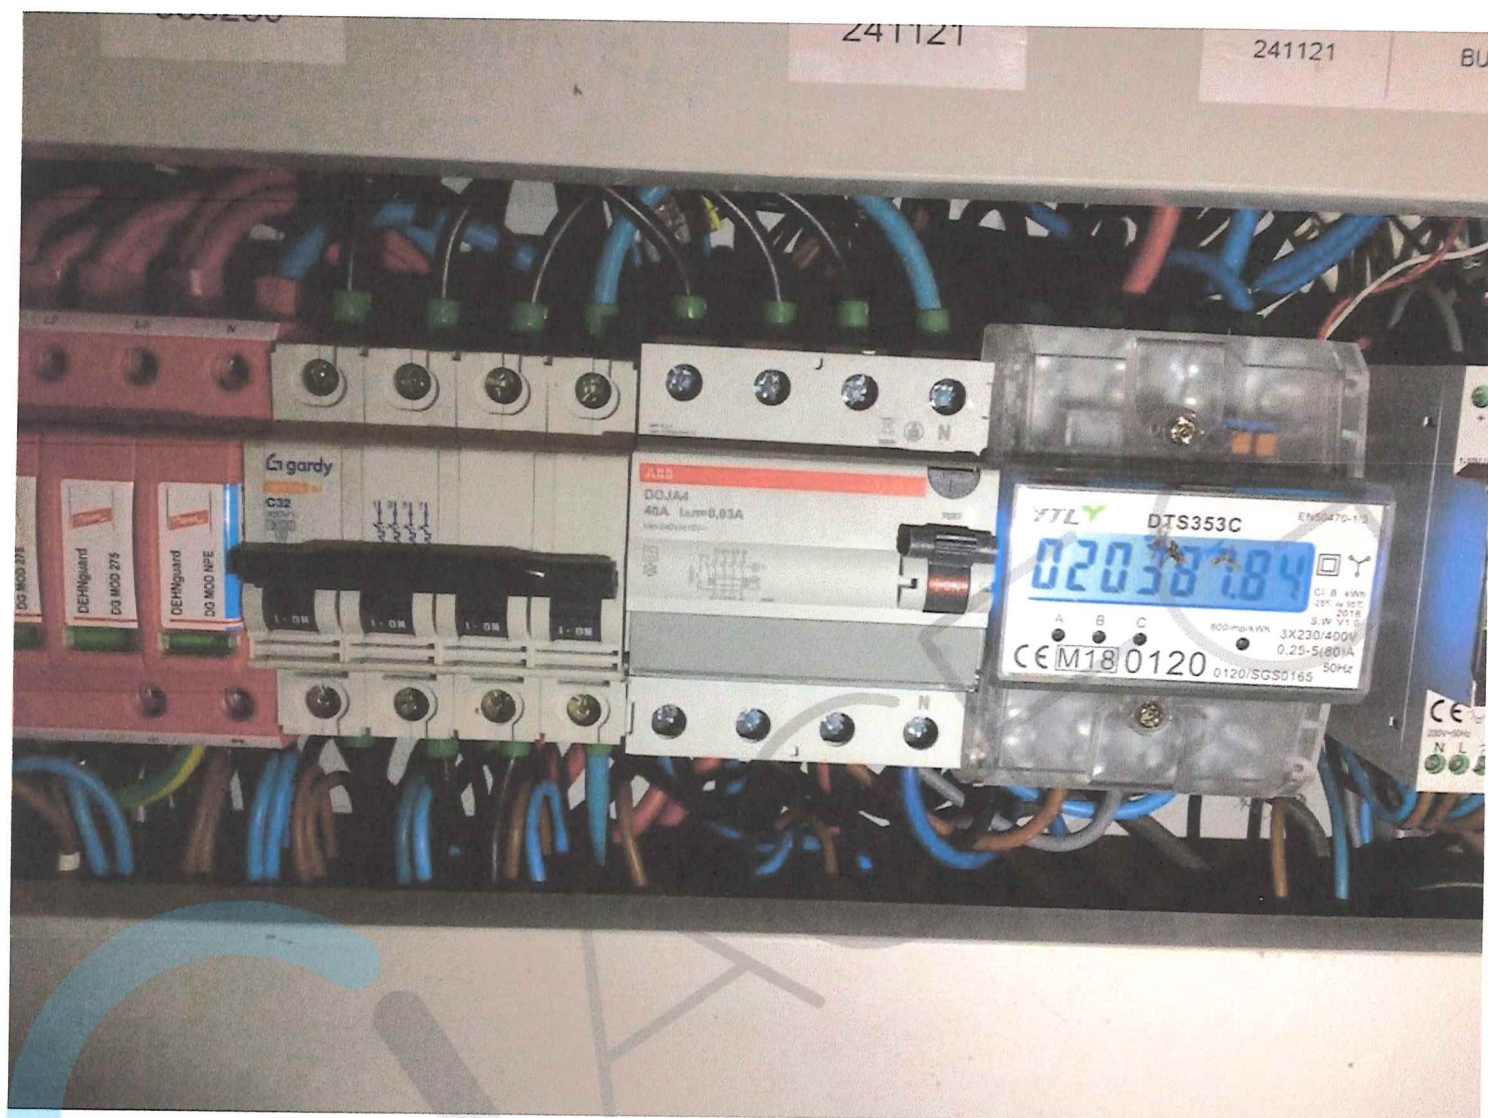





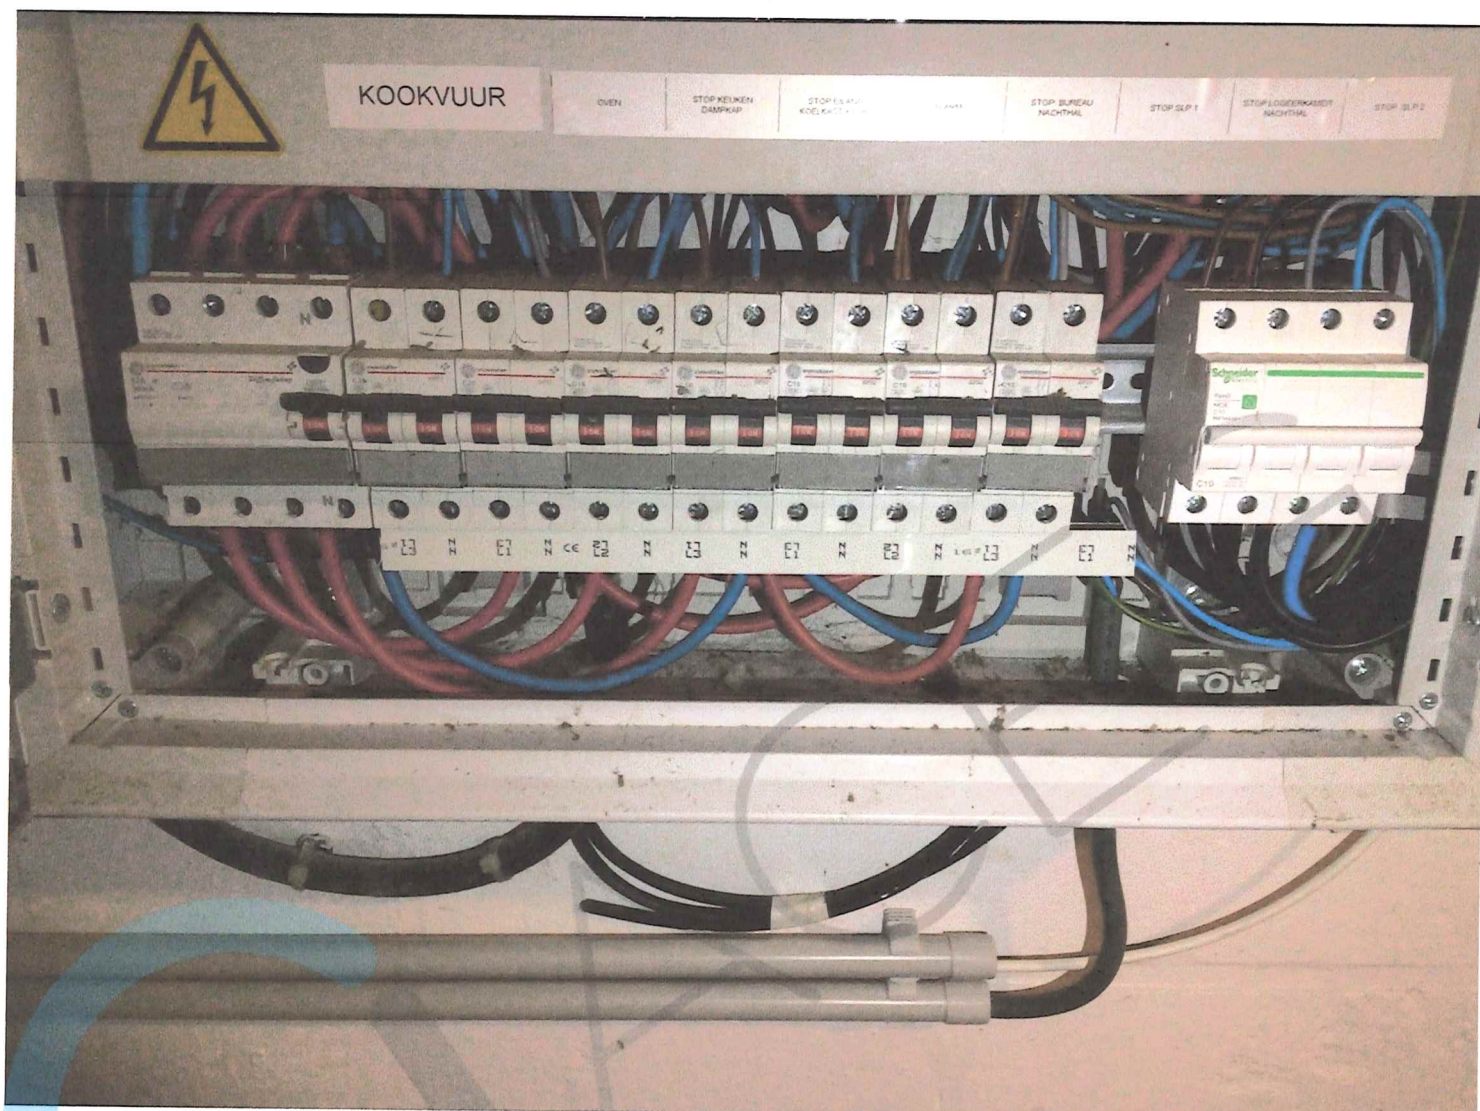

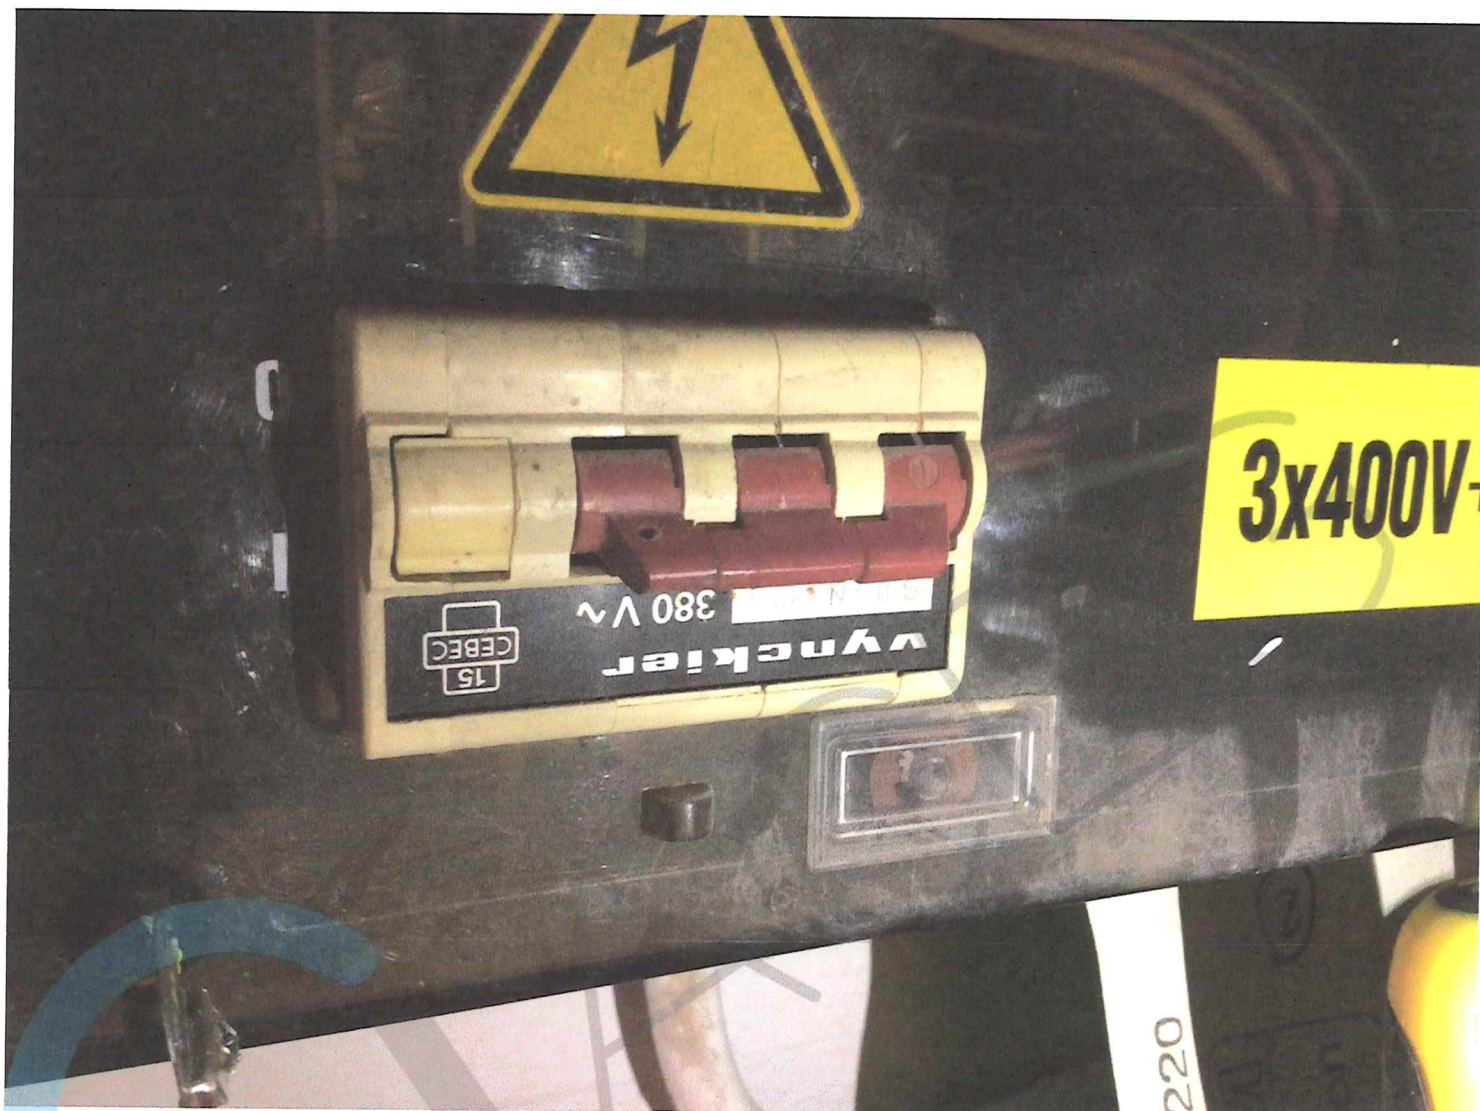



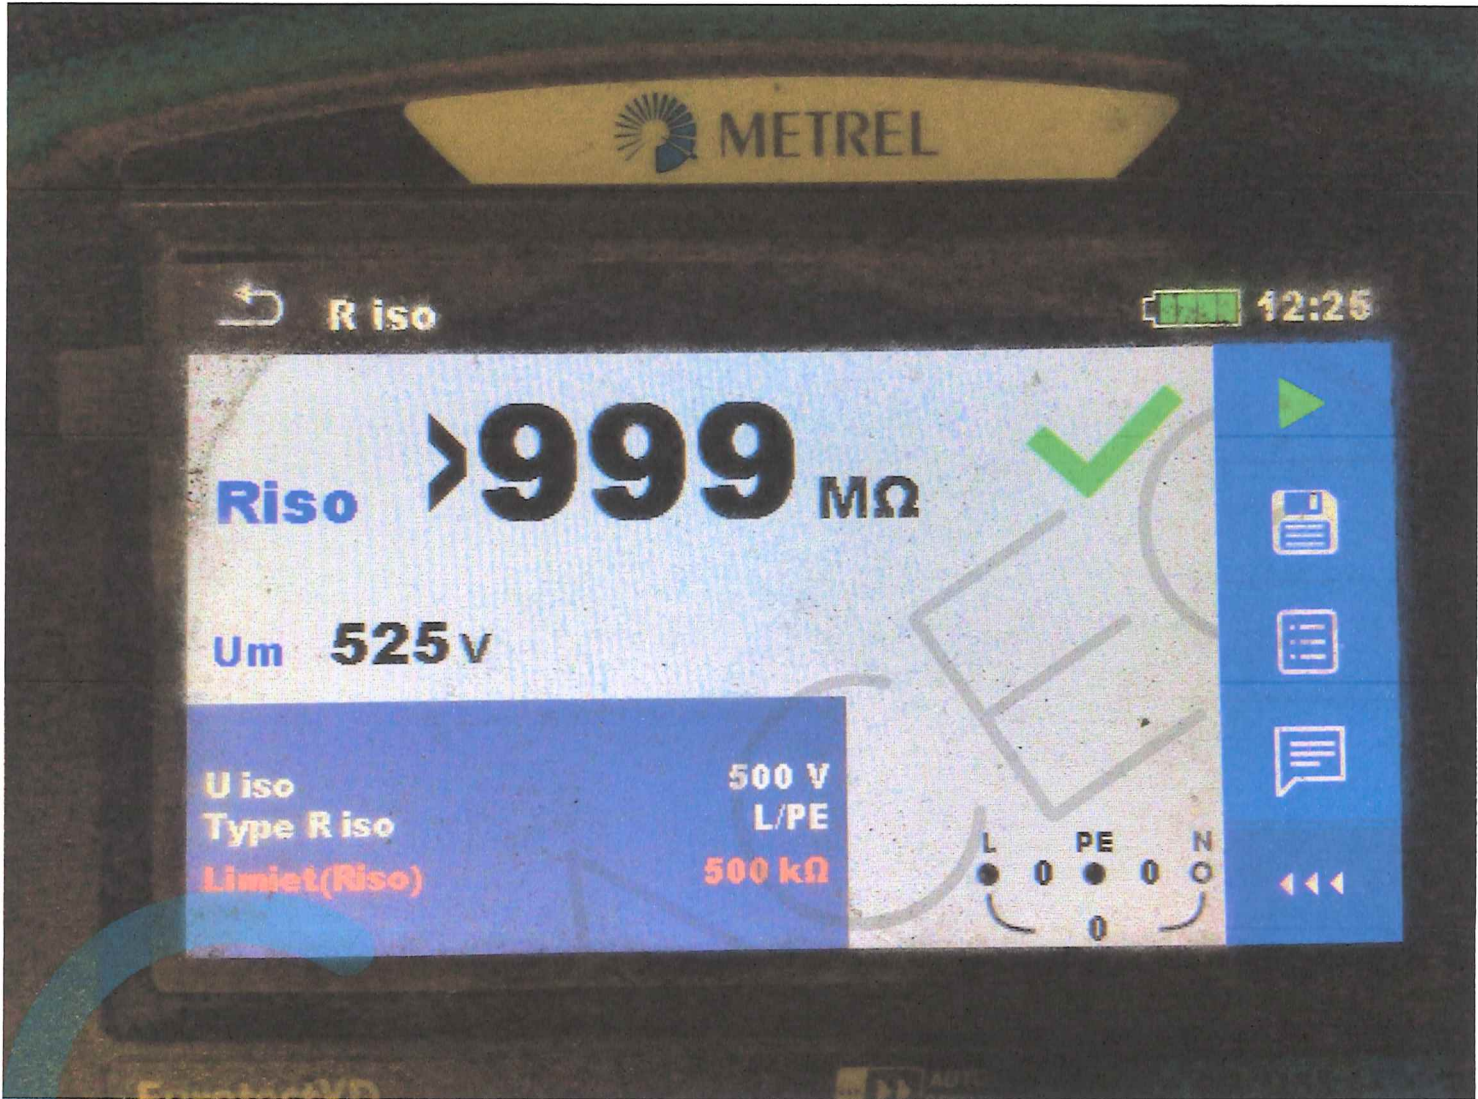

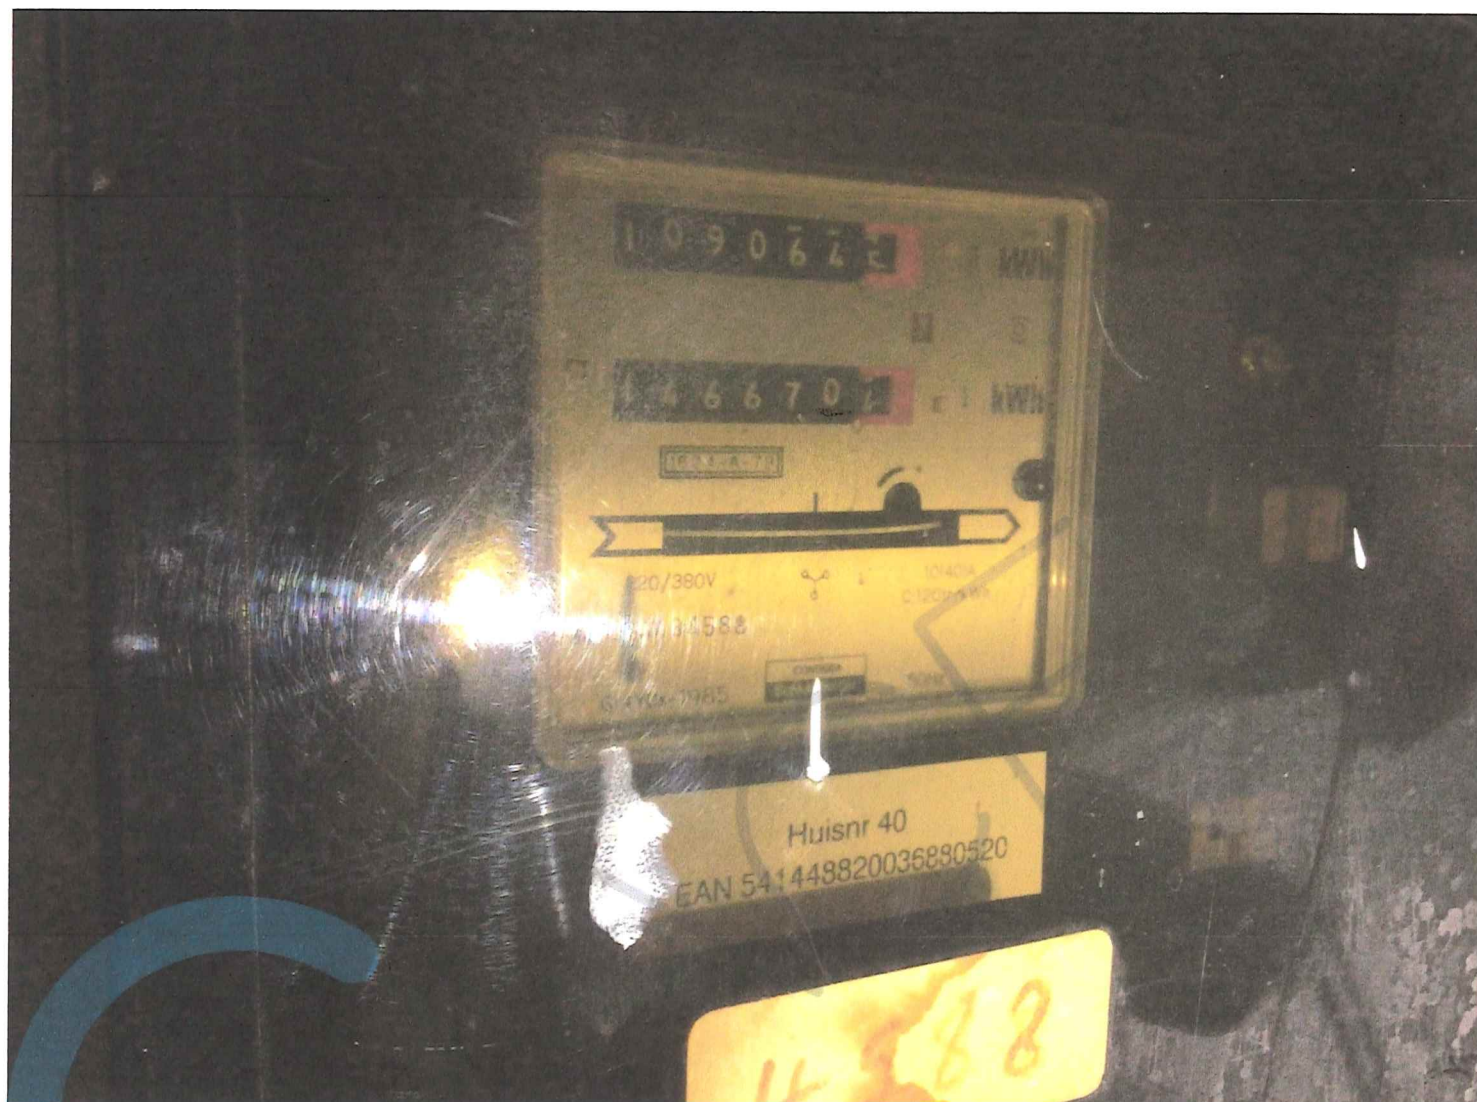








Laadpaal EVHub laadstation type 2,
32A (22 kW), 3 fase Wit
Type : EVHUB 010
S/N : nvt
Pmax : 22 kW

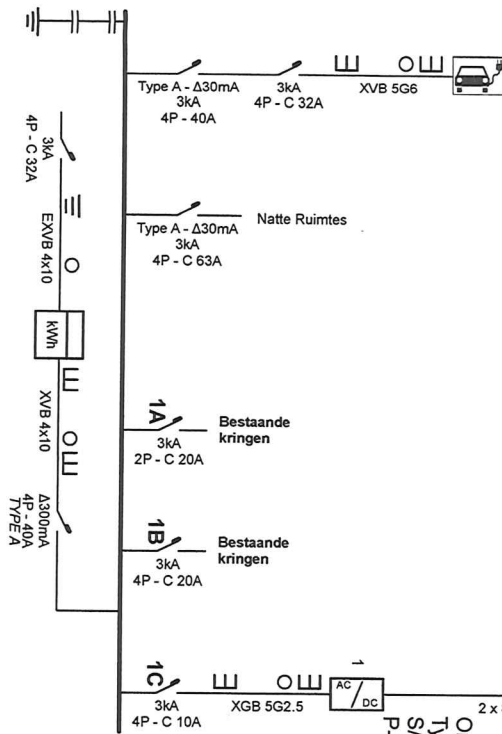

QACEG
Scheiding keuringsinstanties / Organismen afgekeurd
Thomas Driesen

861

Plaats van de elektrische installatie

Thomas Allard
Barones Iudwina de borrekenlaan 40
2630 Aartselaar

Installateur


Barisco Energy bv
Kapellenlei 7
2840 Runst
GSM: +32 485 46 58 01
e-mail: info@barisco.be
BTW BE 0762.766.626

p. 1/3
Eendraadschema

Datum: 13/01/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz 32A

13/02/2023

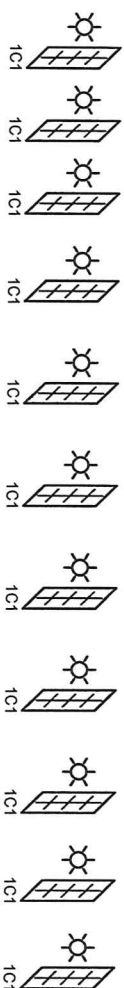

Panelen: Hyundai
Type: Full Black - 430 Wp
Pmax: 430 Wp

Dak Woning



Laadpaal EV/Hub laadstation type 2,
32A (22 kW), 3 fase Wit
Type : EV/HUB 010
S/N : nvt
Pmax : 22 kW

Plaats van de elektrische installatie
Thomas Allard
Barones Iudwina de borckenlaan 40
2630 Aartselaar

Installateur
Barisco Energy bv
Kapellenlei 7
2840 Runst
GSM: +32 485 46 58 01
e-mail: info@barisco.be
BTW BE 0762.766.626

KELDER

 Bord 3

Ornvormer: Huawei
Type SUN 2000 3KTL-M1
S/N: HV2250477903
P-Max = 3.3kVA

Plaats van de elektrische installatie
Thomas Allard
Barones Iudwina de Boerkenslaan 40
2630 Aartselaar

Installateur
Barisco Energy bv
Kapellenlei 7
2840 Rumst
GSM: +32 485 46 58 01
e-mail: info@barisco.be
BTW BE 0762.766.626