

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 17/06/2020 Uitgiftedatum verslag: 17/06/2020
 Verslagnummer: 0540-200617-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 016 63 47 45 E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0540

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VERMAELEN & DEMUYNCK
 Adres: BEUKEPLEINBAAN 26, 3111 ROTSELAAR
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
 Adres: AARSCHOTSESTEENWEG 195 / 0301, 3111 WEZEMAAL
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VERMAELEN & DEMUYNCK
 Adres: BEUKEPLEINBAAN 26, 3111 ROTSELAAR
 BTW-nummer: 0897876936

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: AARSCHOTSESTEENWEG 195 / 0301, 3111 WEZEMAAL
 EAN- code:
 Nummer teller: 1SAG1100046033
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:
 Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie:
 Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 5 Er is geen isolatiemeting mogelijk door de aanwezigheid van elektronica. kring E
- 6 De PV installatie behoort niet tot de
- 7 ventilatie nog niet geïnstalleerd

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast



RE06_01-08_01 06/20

1 / 3


Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Type van de aardelektrode: Aardingslus
 Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: XGB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Aantal stroombanen: 14 (reserve inbegrepen)
 Type van het aardverbindingssysteem: TT
 Aantal borden: 1
 Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 40A
 Type van de algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

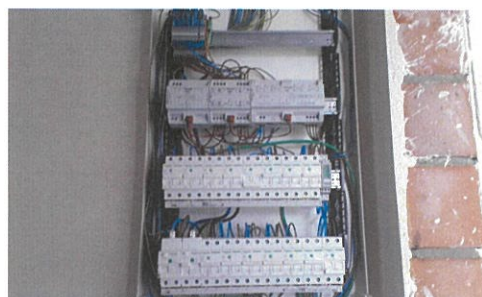

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingweerstand van de aardverbinding: 2,7 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 200 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Het begin van de werken van de elektrische installatie is gestart vóór 1 juni 2020, zie document nr. Aarschotsesteenweg 195 bus 0301 3111 Wezemaal gedateerd op 17-06-2020

Besluit van de controle:



Verslagnummer 0540-200617-05

2 / 3

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 17/06/2045
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of waren) verzegeld.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:


- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



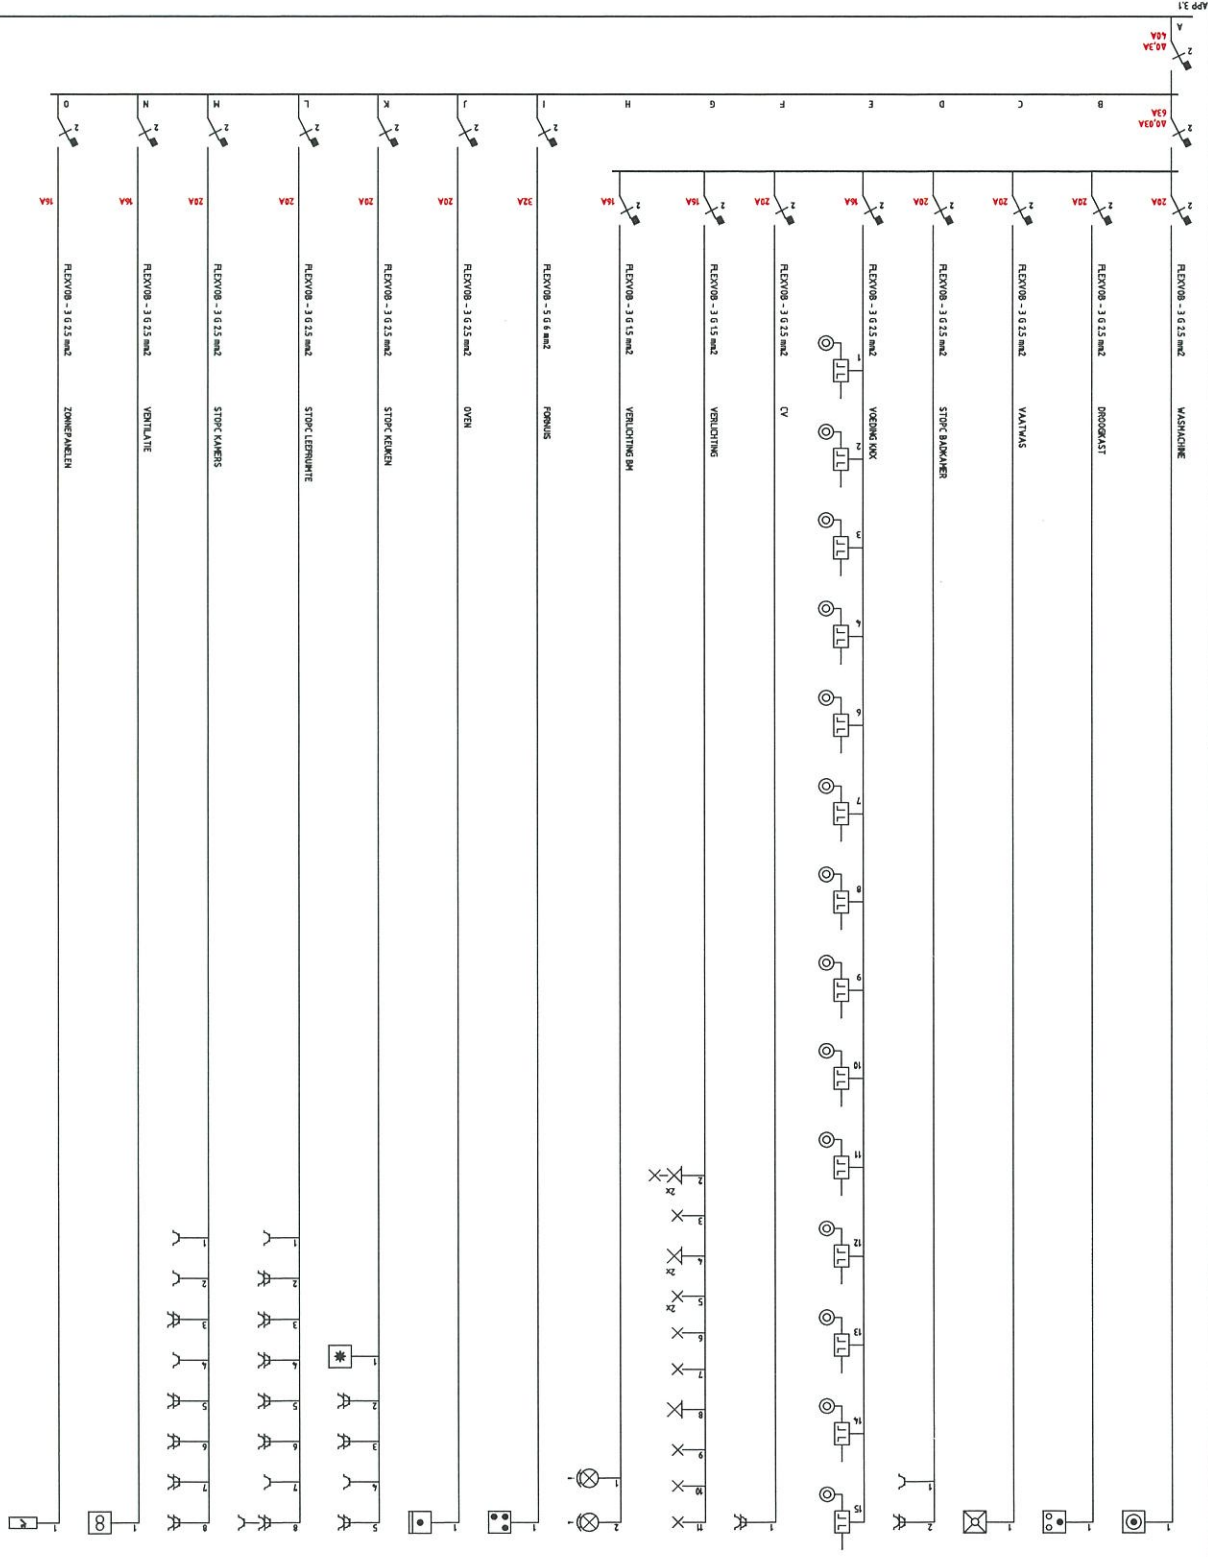

Keuringsorganisme :

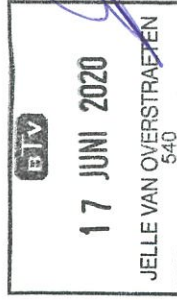

Project :

BB&P
APP A03.01
Aarschotsesteenweg 195
3111 WEZEMAAL

Klant :
bvba BAUMANS-BEUKENHOUT
& PARTNERS
Tremelobaan 122
3140 KEERBERGEN
BE 0471649038

Installateur :

VERMAELEN & DEMUYNCK bvba
Beukepleinlaan 26
3111 Wezemaal
BE0897.876.936

