

3396093

EAN nr. :
 Teller nr. : 21 372 907
 Stand I : 16423 II : 9854

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid
 Type der lokalen : Woning
 Plaats van onderzoek : Latijnmostergang, 6 9400 Ninove
 Eigendom van : De Nutte lue Halakstening, 193 9400 Ninove
 Opdrachtgever : idem
 Installateur : De Jonghe Jan 0122 Nieuwmarkt, 136 9400 Ninove
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : R. Tieleman Datum van onderzoek : 21/11/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V +- N Max. Beveiliging : Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : maatschappij Schak. : diff 4p 40A/300mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : V06 aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 1,6 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 10,8 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 4p 40A/300 mA bijkomende : 2p 16A/30 mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

Eendraadschema en situatieschema ter plaatse.

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT


De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 21/11/2012,
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
 Regio Oost- en West-Vlaanderen
 GSM: 0496/290.018
 ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

Tatamostengang 6 Nipoh

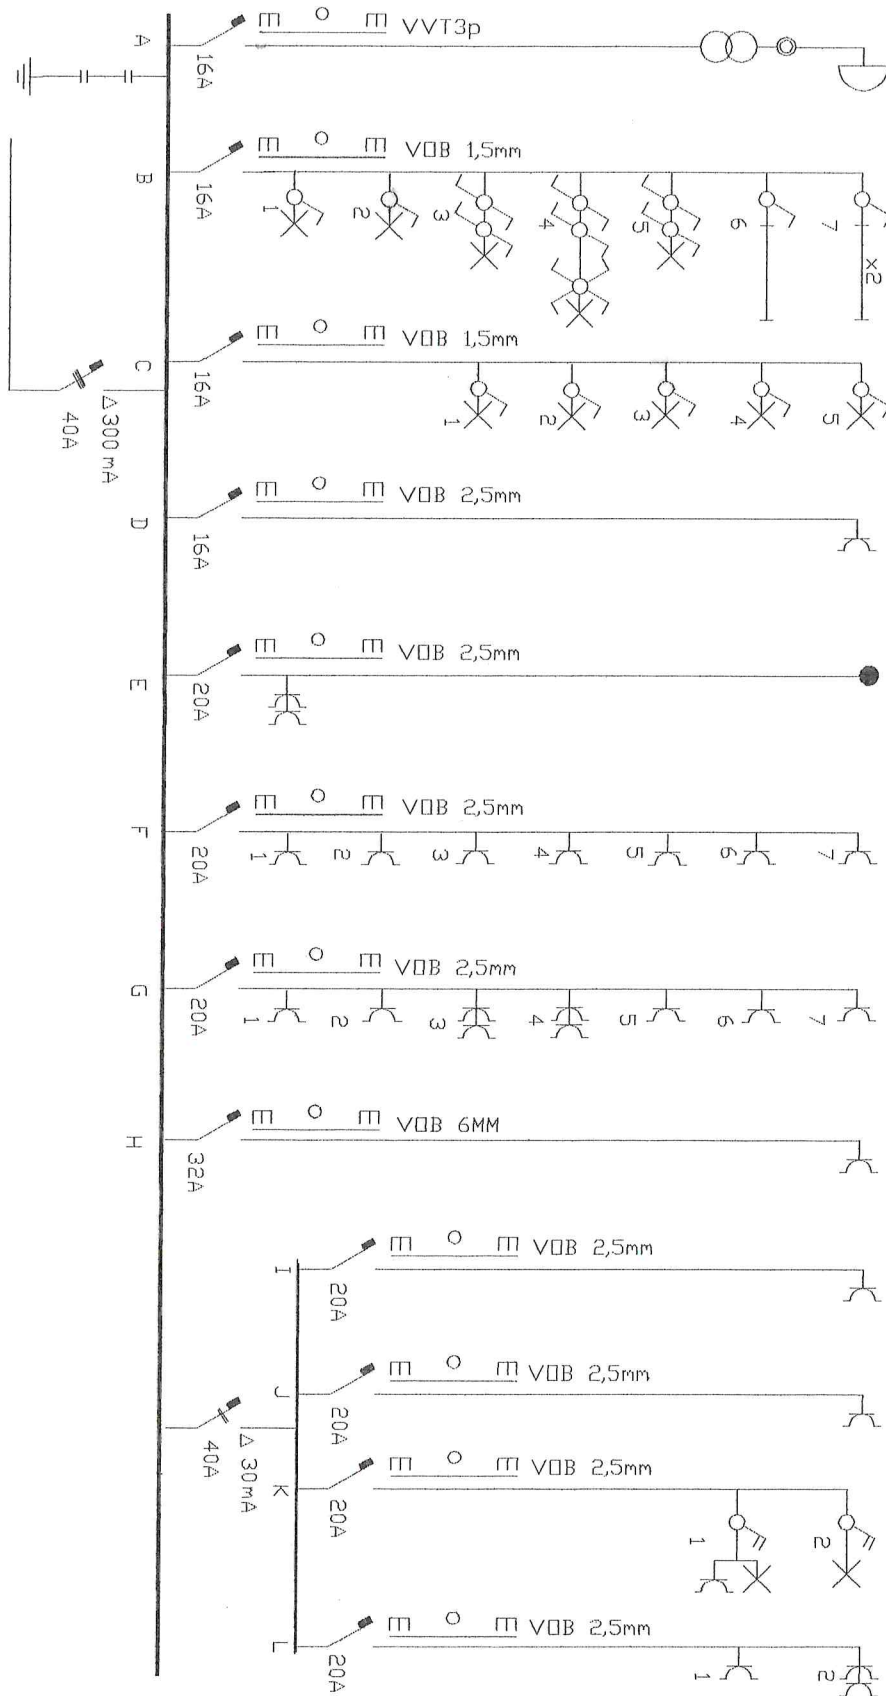

Platmontering 6 N. 2021

