



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 16/06/2026
ID-label: Snepelaar 97 STKB1
Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62244688

Datum verslag: 16/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Snepelaar
Huisnummer 97
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente Londerzeel
Land België

Eigenaar

Naam Vleminck
Straatnaam Snepelaar
Huisnummer 97
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente Londerzeel
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2500 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank
VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring		
Ja	Nee	OK	NOK	
☐	☒			
☒	☐			
☒	☐	☒		☐
☒	☐			
		☒		☐
		☒		☐
		☒		☐
☒	☐	☒		☐
☒	☐			
☐	☒	☒		☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

CHANCEG







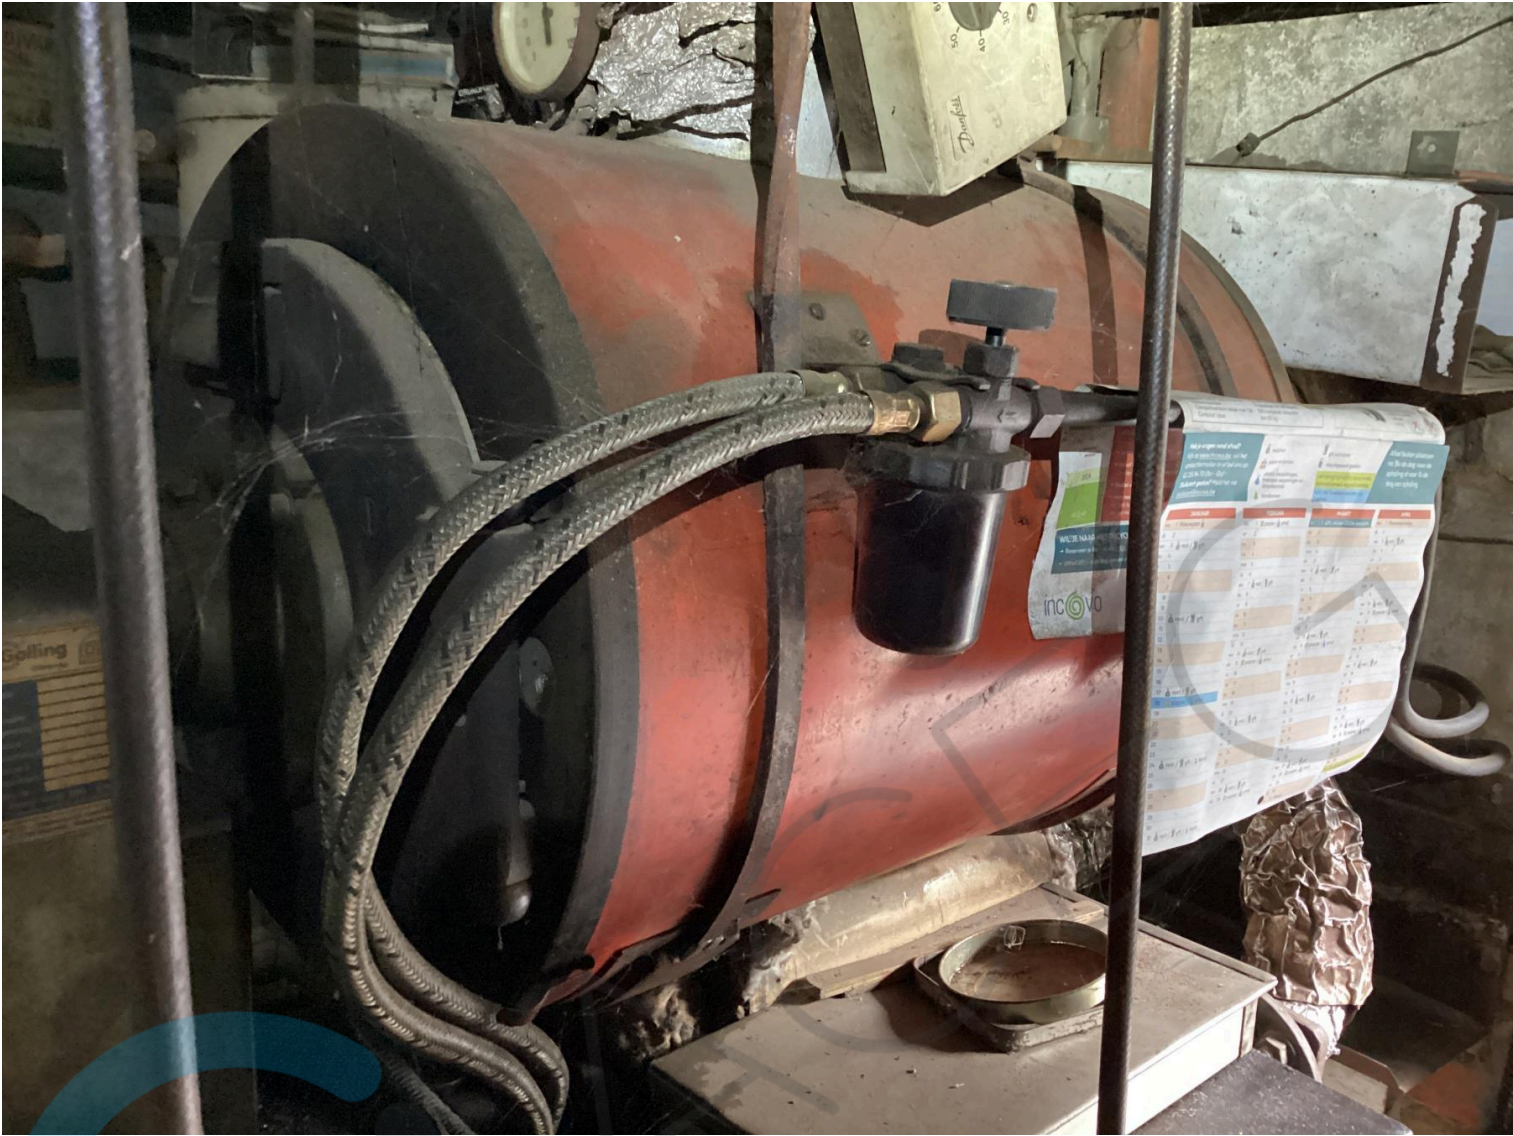



ACEG
Erkenningssite - Middelheim
- Vlaanderen
- Brussel
- Wallonië
Adres: Ringlaan 39 • 1853 Strombeek-Bever
www.aceg.be • info@aceg.be

06311
SUPPLEMENT 12
250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Controle datum / date du contrôle
maand / mois
jaar / année

MAG NIET GEVULD WORDEN
INTERDICTION DE REMPLIR