BELAC N° 234-INSP.

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 33273480
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 17/0466

EAN code :

Aard onderzoek : AREI / Genre de contrôle : RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●

Plaats van het onderzoek : Ch. de Waterloo 1565, 1160 Bx
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : Gyax Marc
Adres / Adresse :

Installateur : Best-Elec
BTW / TVA : 0578 831 365

Datum van het onderzoek : 18.6.09
Date du contrôle :

Ik. / C.I. :
Inspecteur : Vandenwijngaert Carl

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ○ Appart. ● Magasin

Spanning / Tension	Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau	Max. beveiliging / Protection max.
3x230 V	3x10 mm²	60A 3p

Aardelectrode / Electrode de terre	Isolatie / Isolement	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux
Ext. : 29,4 Ohm	1.6 Mohm	2

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux : 14+8	Test ΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
63	300	A	Générales pour tous les circuits A→1H (TD1) A→0 (TD2)	●	○	●	○	○	●	○

Visueel nazicht : algemeen / Contrôle visuel : générale : OK ● NOK ○ direkte aanraking / contact direct : OK ● NOK ○

Indirecte aanraking / Contact indirect : OK ● NOK ○

Aansluitingen / Raccordements : OK ● NOK ○

Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentielles : OK ● NOK ○

Inbreuken/Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

Néant

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI
en mag — ~~niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden~~ — in dienst blijven.
L' installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE
et peut — ~~ne peut pas — temporairement~~ — ~~être mise en service~~ — rester en service.
~~De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.~~
~~L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.~~
Het éendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK ○ 274 AK ○ (18 m)	276bis HK ○ 274 HK ○	..... / .....
271 AK ○	271 HK ○	..... / .....
276 AK ○	271 HK ○	..... / .....

~~Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken~~ te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux ~~nécessaires pour faire disparaître~~ les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard ~~et toutes mesures adéquates~~ doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne ~~constituent pas un danger pour les personnes et les biens.~~ Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 18 / 6 / 2014
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :


o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: .....

NOTA : a) de verplichting het A.R.E.I. van het controlebezoek te bevestigen in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier van de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. de Energie onderrichting te geven in verband met de elektrische installatie; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door het erkend organisme en na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controle onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevoegd is om een proces-verbaal op te stellen.

NOTE : **a)** l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de mentionner dans le dossier de l'installation électrique; **c)** l'obligation d'avertir par écrit le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de toutes infractions au règlement général sur l'installation électrique; **d)** l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par l'organisme agréé ayant effectué la première visite, des infractions subsistant, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie.


Rapp Elec 11.04

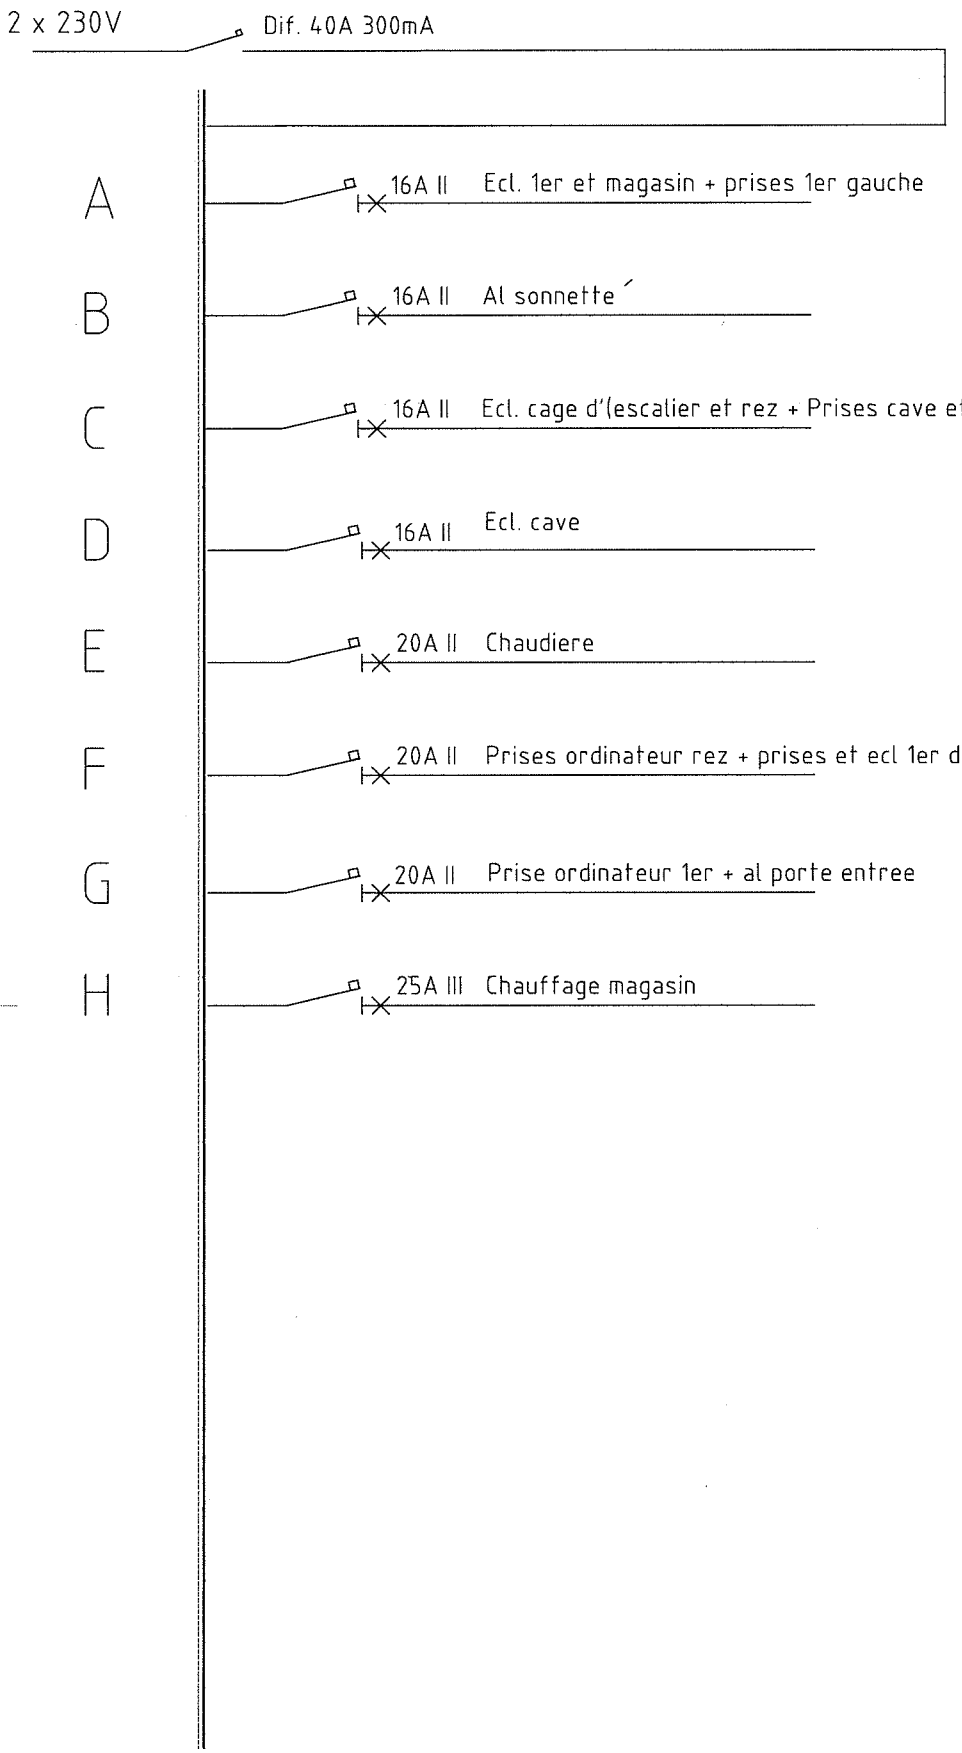

Cable N°	Long.	SECTION
		4x 10
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 5G4

Installateur	Adresse de l'installation: 1565 Ch de Wavre 1160 Bxl			Client : Stock Line
PASCAL-IMHOFF	TD1	SCHEMA-UNIFILAIRE	Datte: 18/06/09	
BEST-ELEC TVA: BE 578 831 365	Square St Julien 11 7800 - Ath	Organisme de controle:		
		200906180	Edition 1	Feuille No. 1/1

ELECTRO-TEST s.a.
VANDERVORST
Inspecteur
18.6.09.

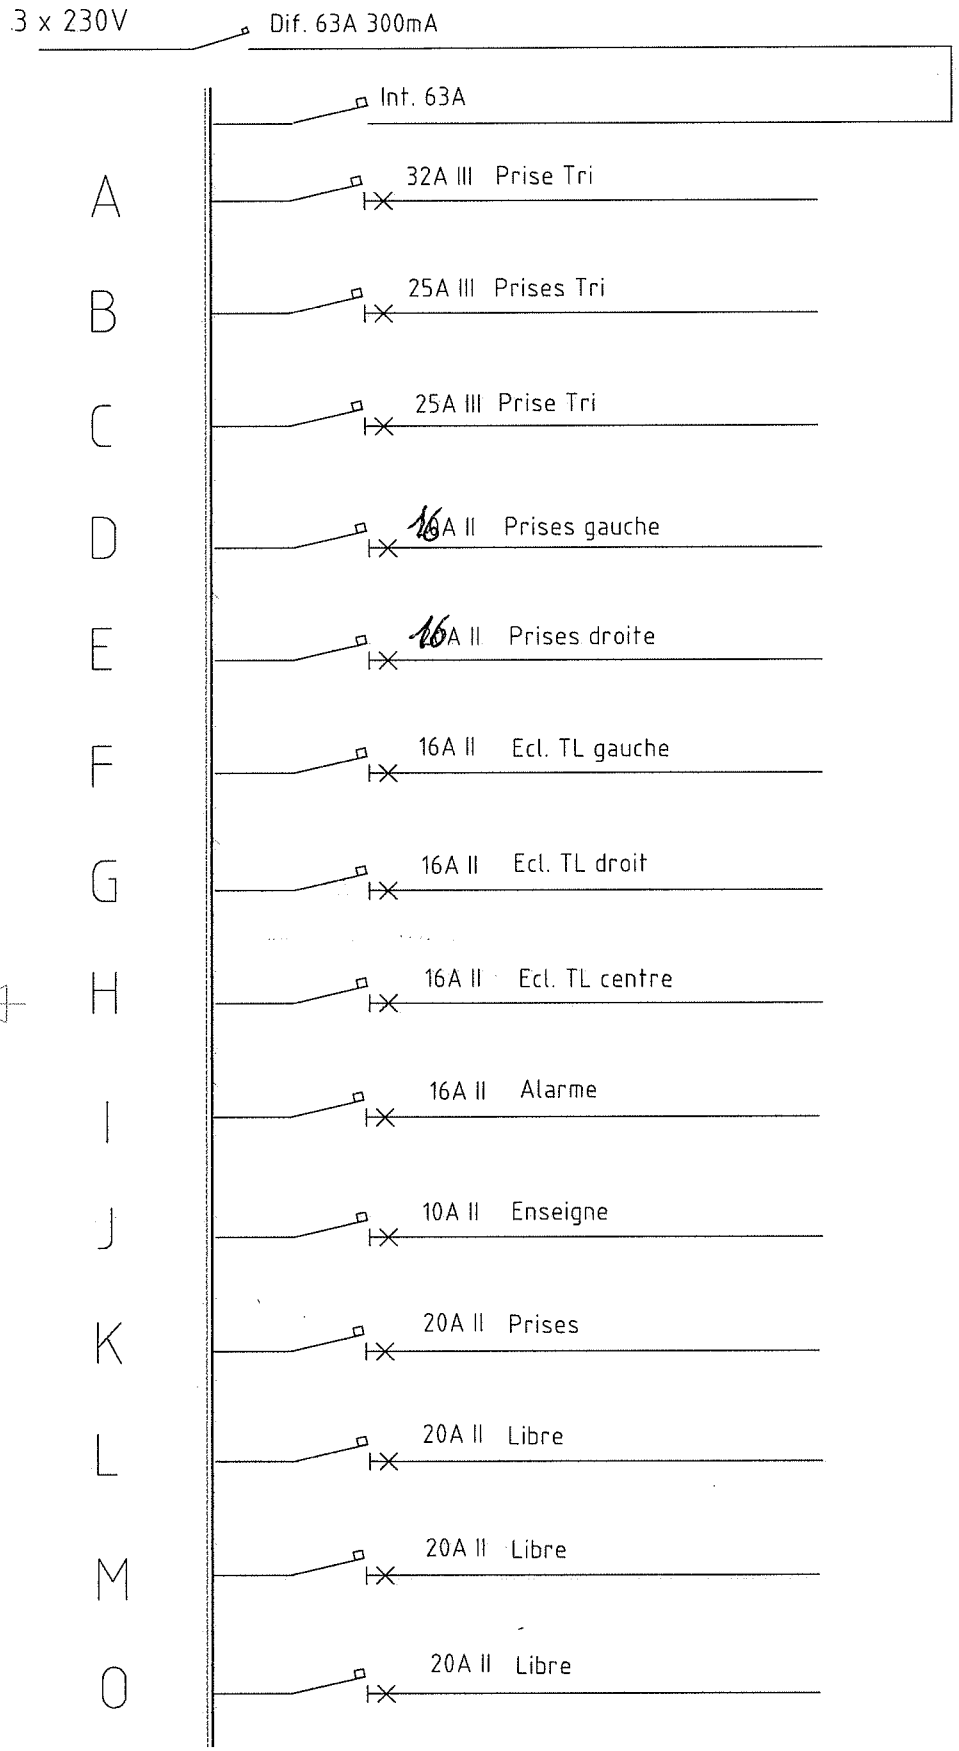

Cable N°	Long.	SECTION
		XVB 5G10
		XVB 5G6
		XVB 5G4
		XVB 5G4
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G2,5
		XVB 3G1,5
		XVB 3G1,5
		XVB 3G2,5

Installateur	Adresse de l'installation: 1565 Ch de Wavre 1460 Bxl		Client : Stock Line
PASCAL-IMHOFF	TD2	SCHEMA-UNIFILAIRE	Datte: 18/06/09

ELECTRO-TEST Carl VANDERLYCK Inspecteur


BEST-ELEC
TVA: BE 578 831 365
Square St Julien 11
7800 - Ath

Organisme de controle: 18.6.09


2009061802

Edition 1

Feuille No. 1/1

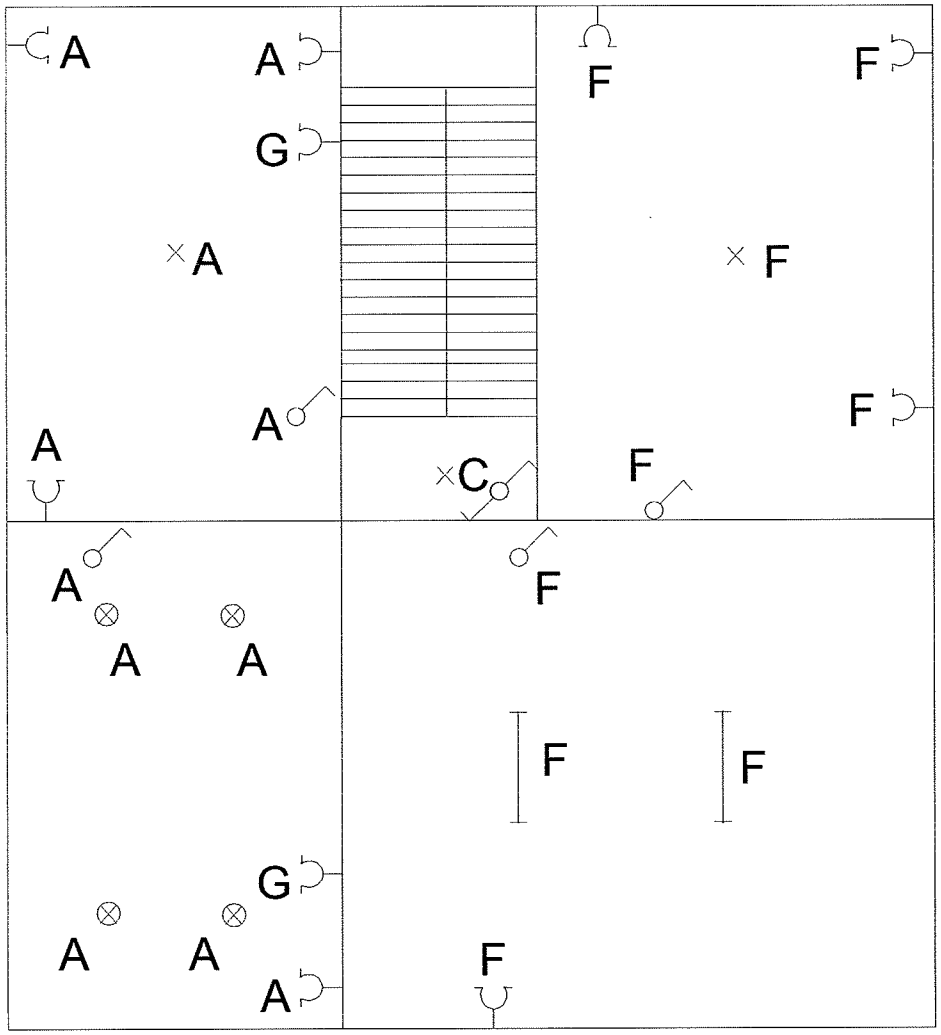



1er etage

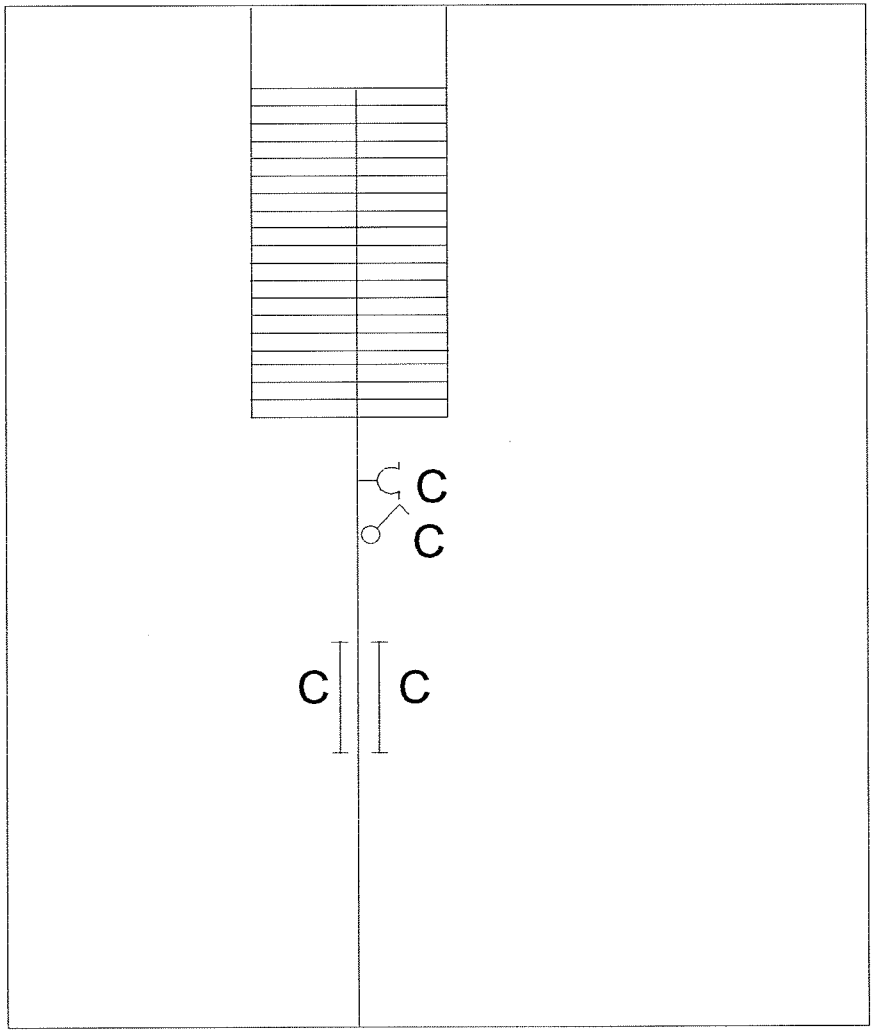


Comble



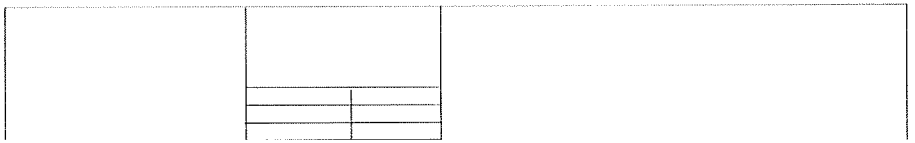

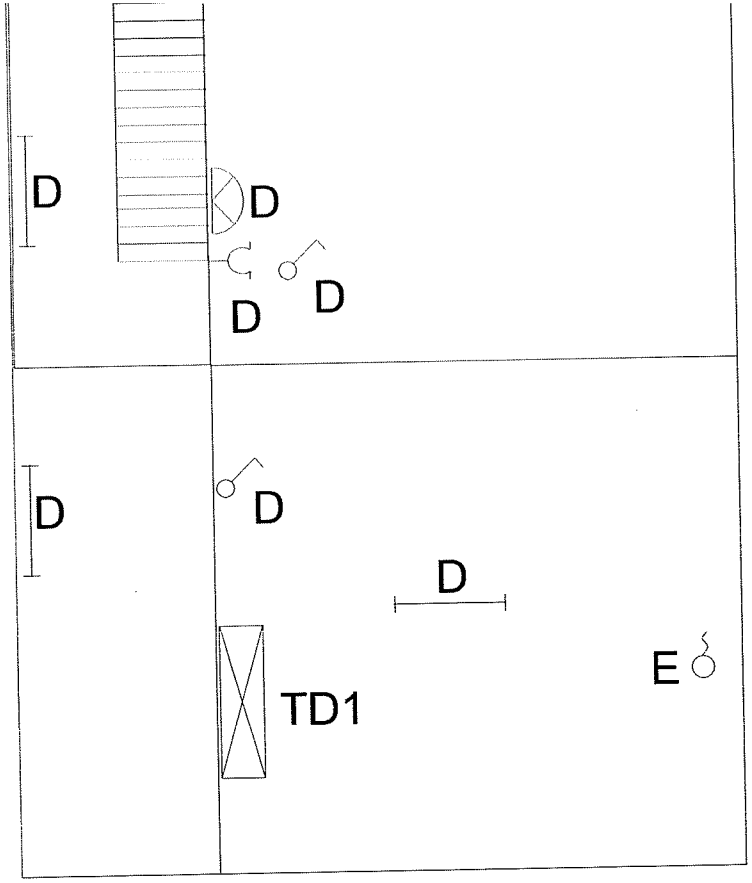


Sous Sol

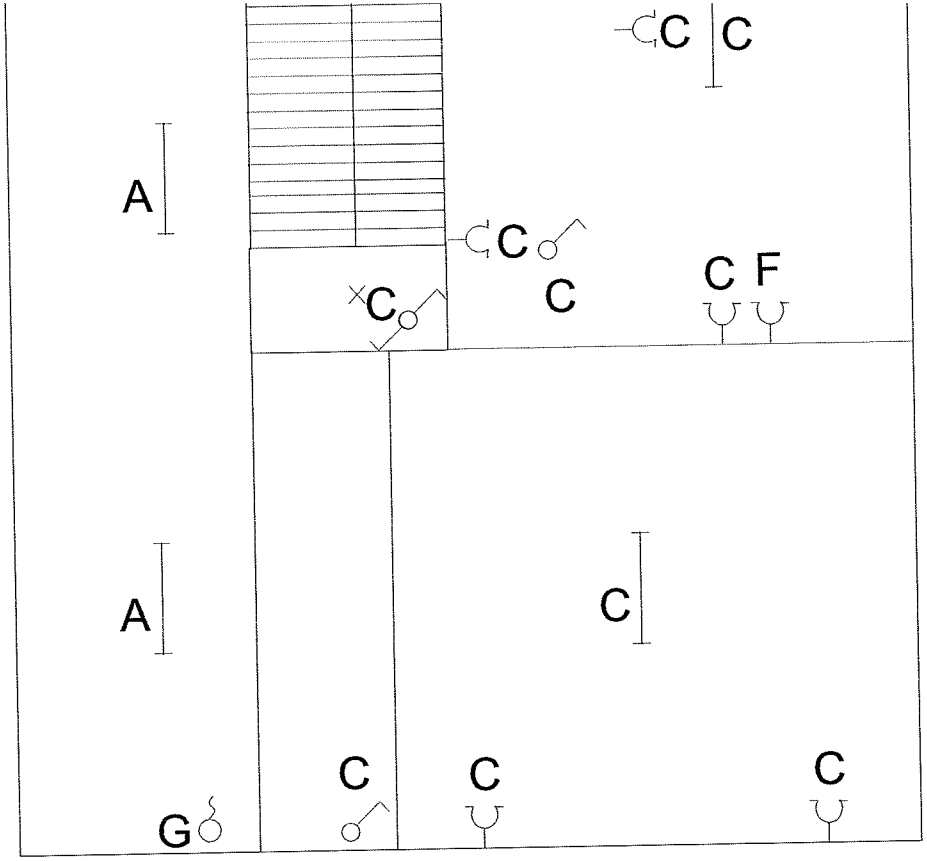

Rez de chaussee

Installateur	Adresse le l'installation: 1565 Ch de Wavre 1060 Bxl		Client : Stock Line
PASCAL-IMHOFF		Bureaux	Datte: 18/06/09
BEST-ELEC TVA: BE 578 831 365	Square Saint Julien, 11 7800 Ath	Organisme de controle: 2009061803	Edition 1 / Feuille No. 2


1
2
3
4
A
B
C
E
B
D
C
C
D
E
A
D
E
C
E

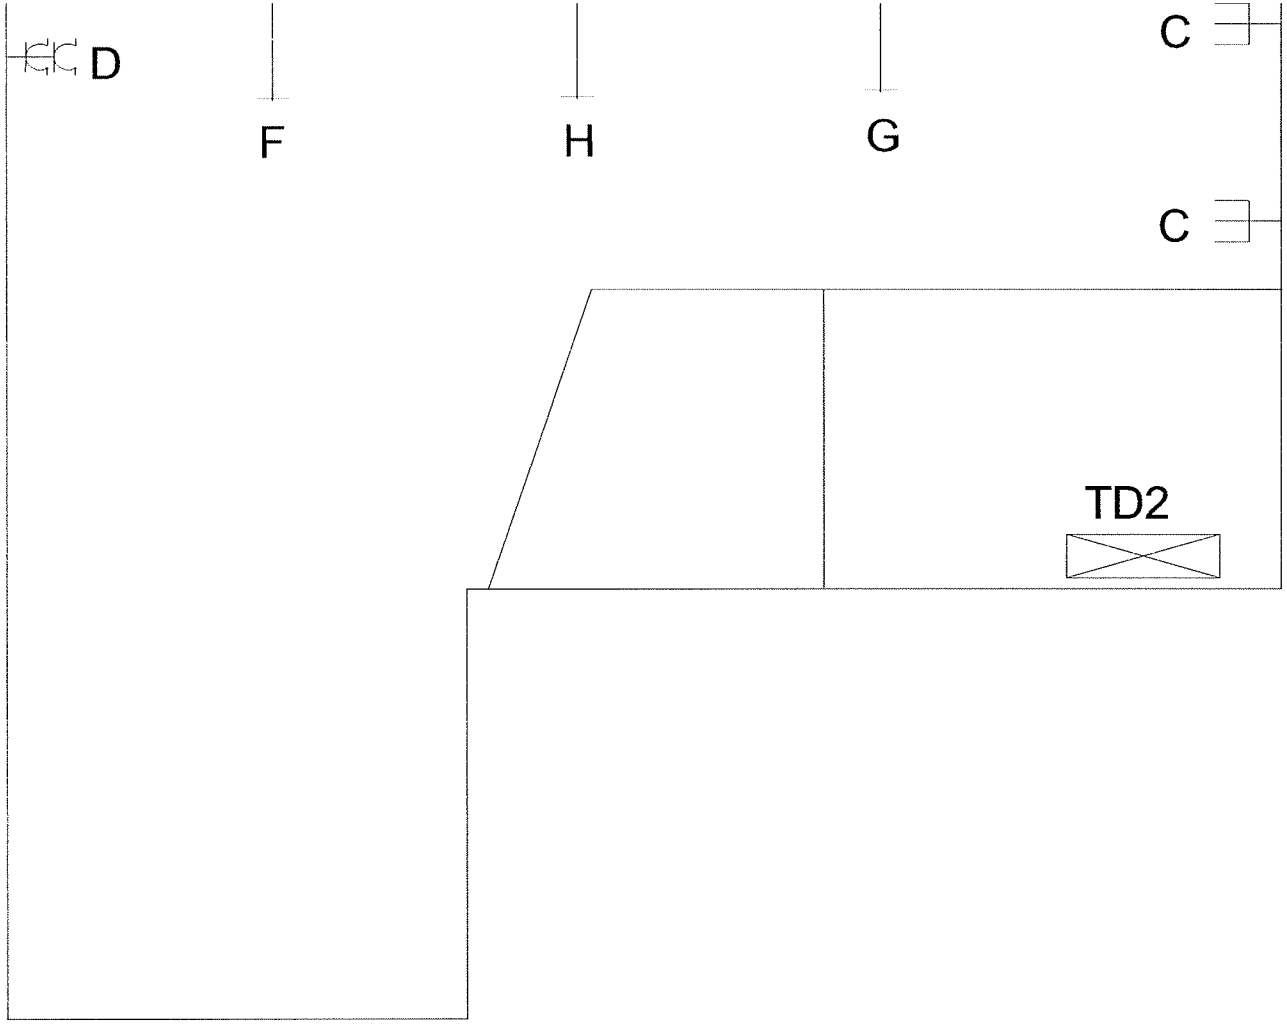

Installateur	Adresse le l'installation: 1565 Ch de Wavre 1060 Bxl		Client : Stock Line
PASCAL-IMHOFF		MAGASIN	Datte: 18/06/09

BEST-ELEC
TVA: BE 578 831 365

Square Saint Julien, 11
7800 Ath

Organisme de controle:

2009061803

Edition	Feuille No.
1	1