

Rapport n° : 2004/026 / 22 / 10/09
N° client société distributrice :
N° compteur :
Index I :
Index II : 1038880

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / 1^{er} et 2^{ème} ligne gauche

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : Habitation (habitat individuel)

Lieu d'inspection : Rue de l'Éclairage 11 5100 Tournai

Propriété de : M. Vranckx 53 Rue de l'Éclairage 5100 Tournai

Mandant : F. Vranckx

Installateur : J. Vranckx

TVA : 445/046430 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : J. Vranckx Date d'inspection : 20/12/04

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V - 3 x 230 V 8N 400V Protection max. : 16A Commutateur position :

Protection principale : Disj. 16A Interrupteur / sectionneur : 16A

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : X/RB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : EUBR nombre de conducteurs : 4 diamètre : 25 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 154 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 16 Résistance d'isolement général : 5 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 16A Supplémentaire : 16A

Description : voir les schémas en annexe

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est pas encore raccordée.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est pas encore placé.

INFRACTIONS

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.


L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.


La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 20/12/04, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

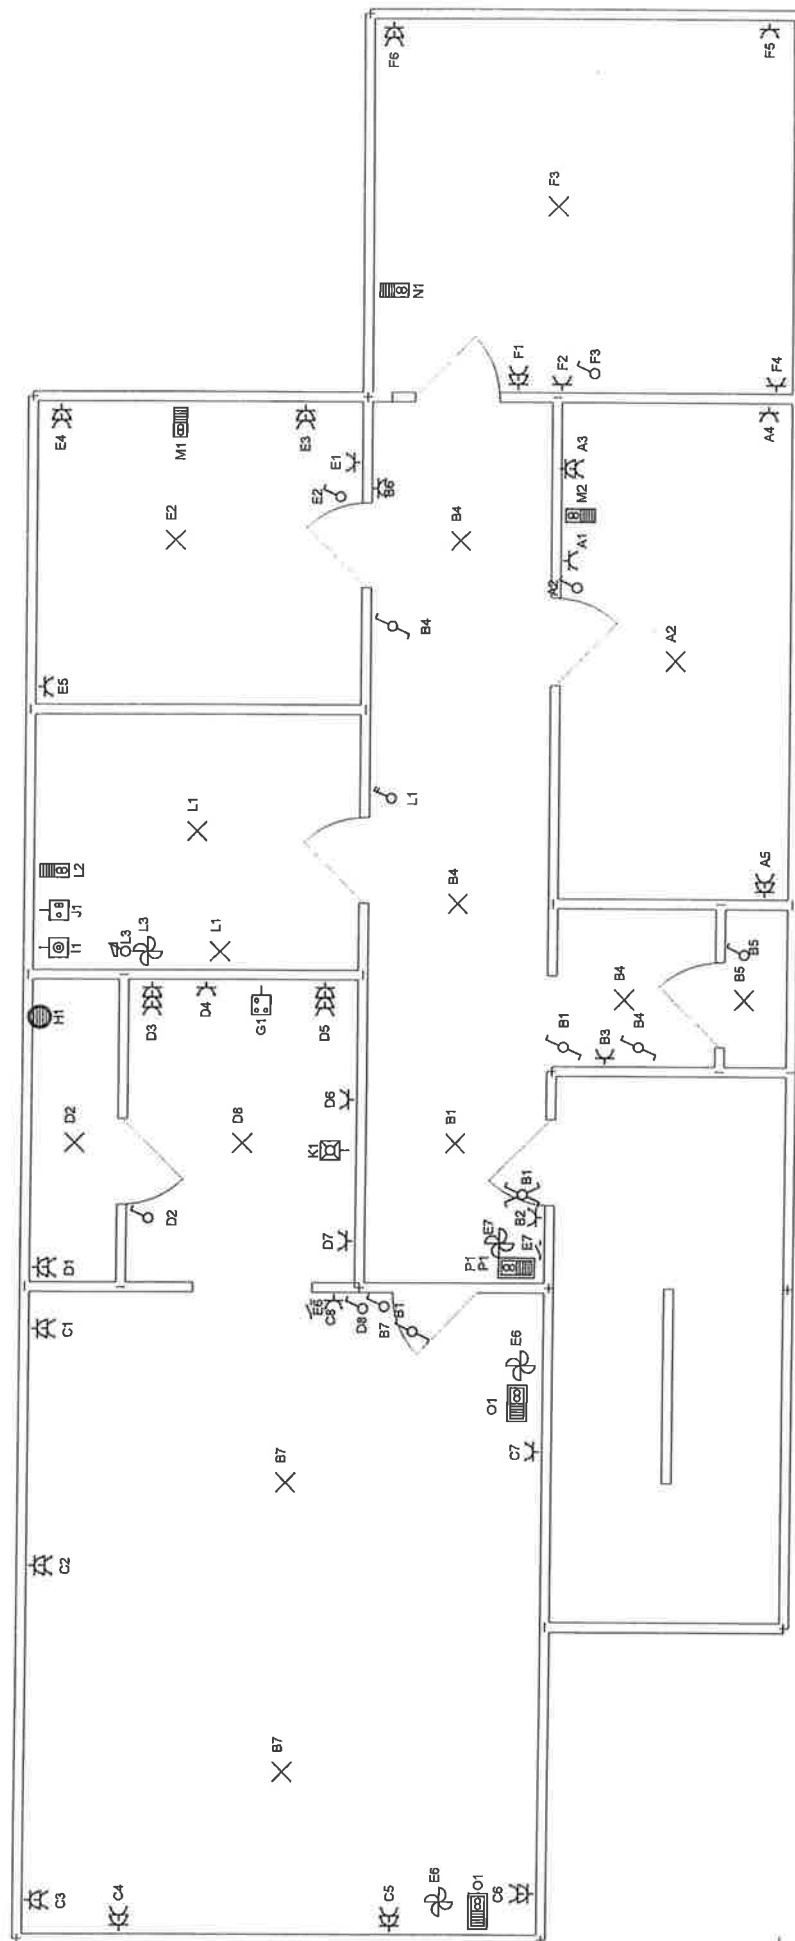


Vranckx 1ER GAUCHE
rue de templeoux 12
5190 SPY

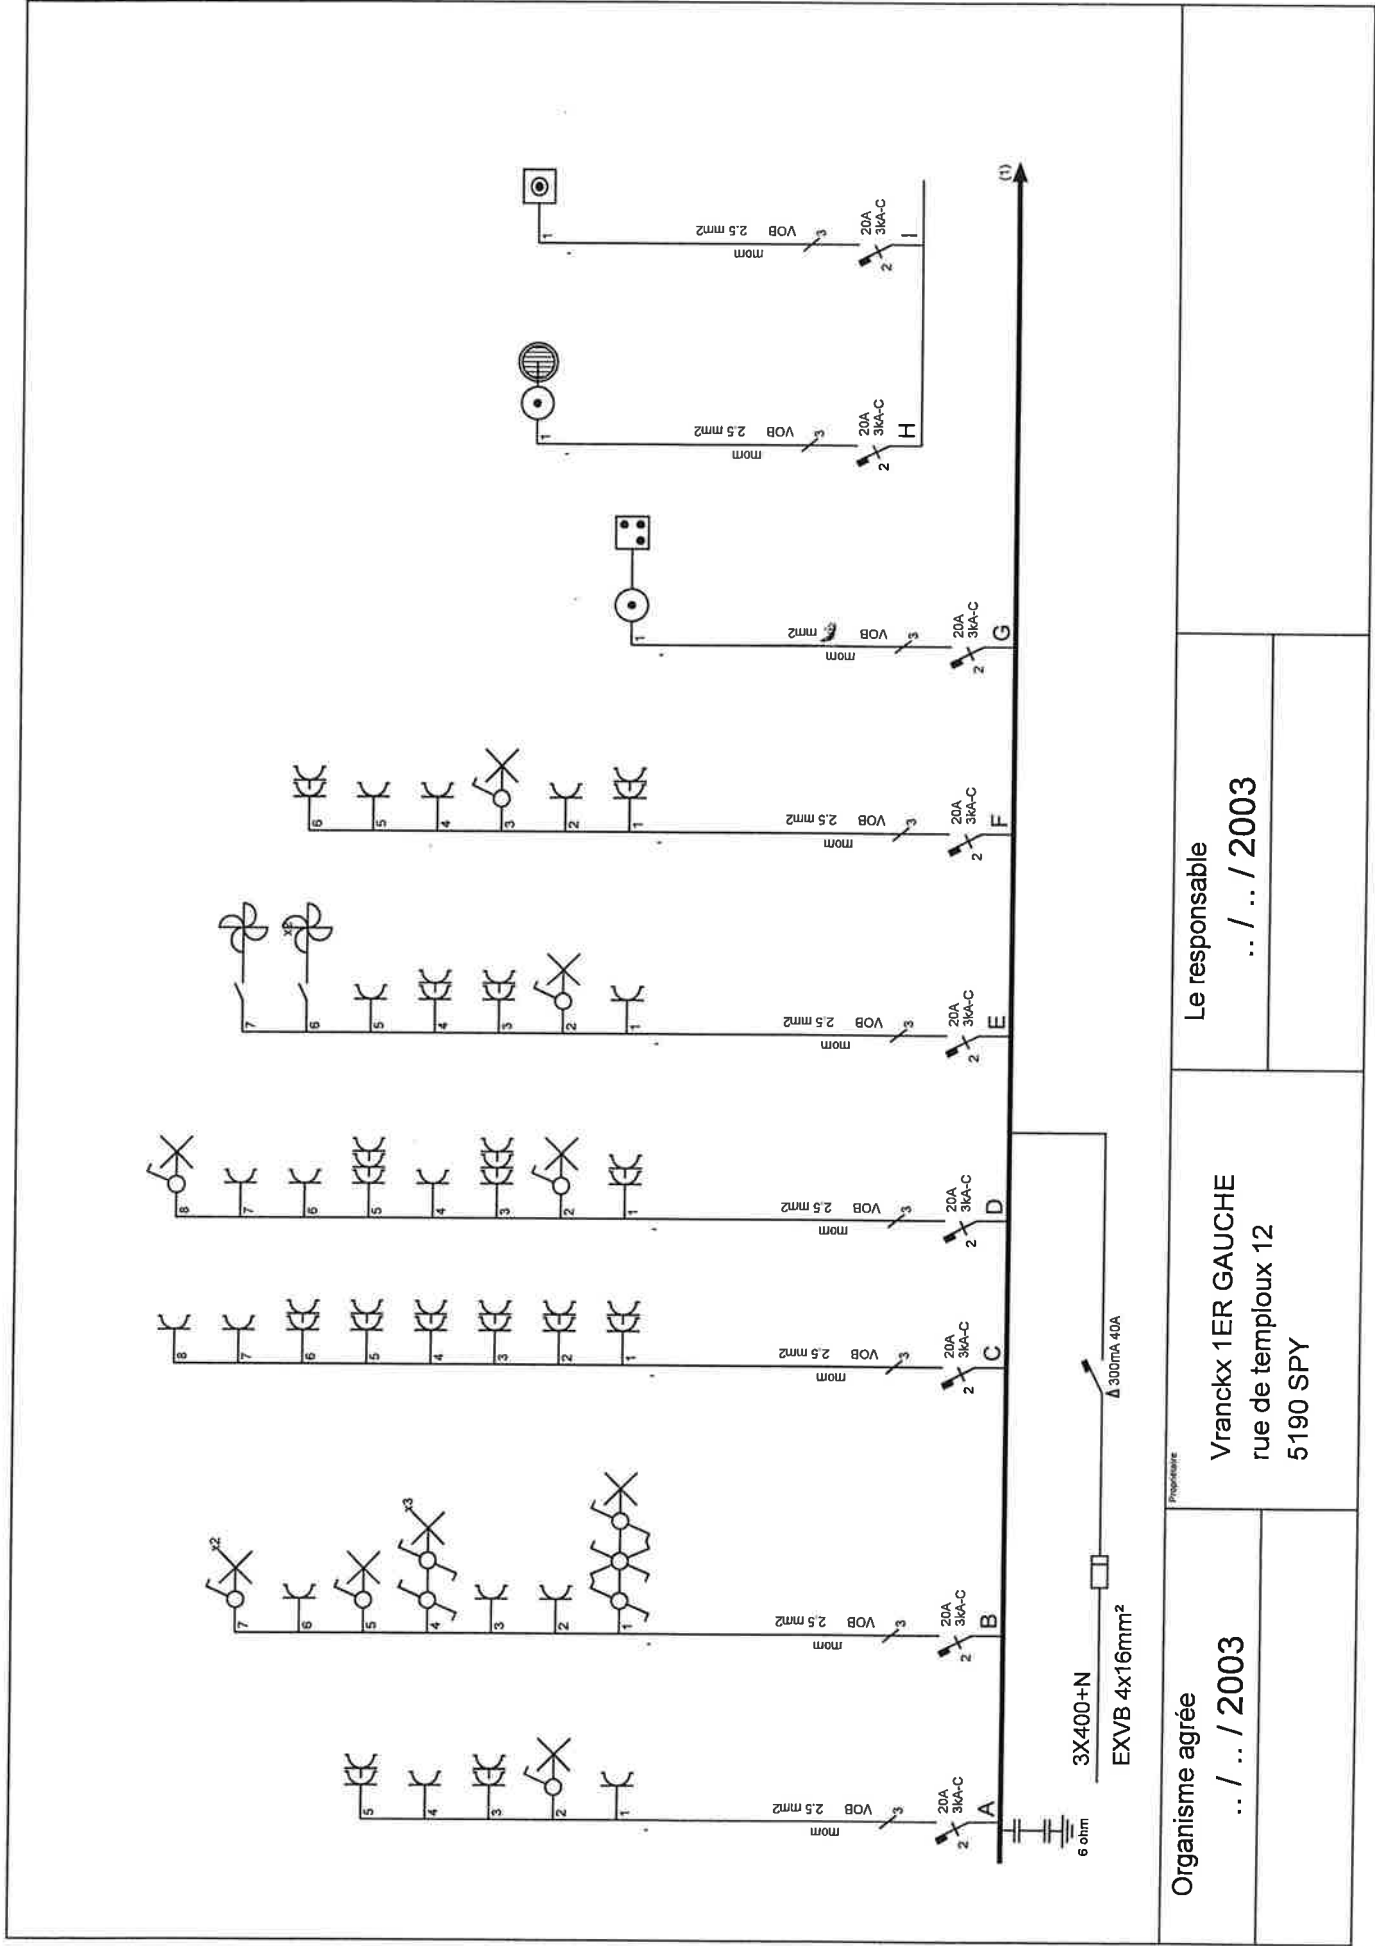

Organisme agréé
.. / .. / 2003

Vranckx 1ER GAUCHE
rue de templeux 12
5190 SPY

Le responsable
.. / .. / 2003

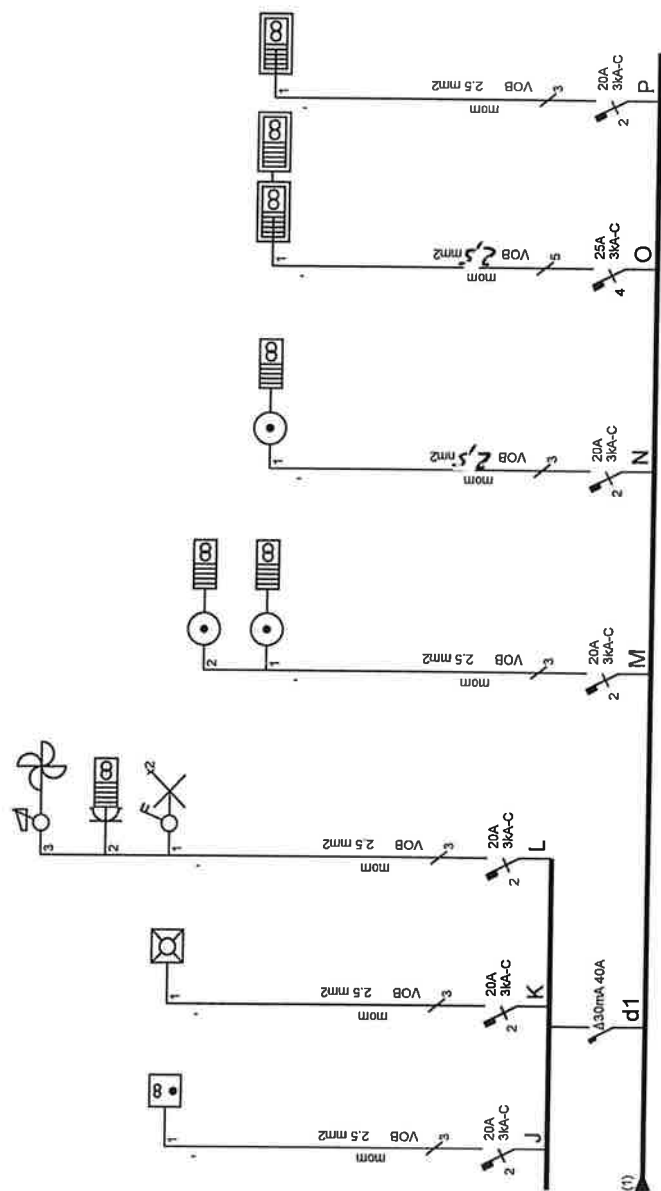

Organisme agréé
.. / .. / 2003

Propriétaire

Vranckx 1ER GAUCHE
rue de templeux 12
5190 SPY

Le responsable
.. / .. / 2003

1er étage gauche (Bte 3)

20	20	20	20	20	20	25	20
Éclairage & prises rangement	Éclairage & prises Hall entrée WC, Hall de nuit & éclairage living	Prises du living, salon	Éclairage & prises cellier et cuisine	Éclairage & prises chambre 2 Commande ventilateur	Éclairage & prises chambre 1	Cuisinière	Chauffe-eau
A	B	C	D	E	F	G	H

20	20	20	20	20	20	20
Machine à laver	Séchoir	Lave - vaisselle	Salle de bain	Radiateur chambre 2 rangement	Radiateur chambre 1	Accu living, salon
I	J	K	L	M	N	O
						P

40	0,3	40	0,03	20	20	20
				Contacteur pour délestage 300 Mili	Contacteur pour délestage 30 Mili	Régulation

1er étage gauche (Bte 3)

- A Eclairage et prises rangement
- B Eclairage et prises hall d'entrée, hall de nuit, wc et éclairage (living salon)

- C** Prises (living salon)
- D** Eclairage et prises cellier et cuisine
- E** Eclairage et prises chambre 2
- F** Eclairage et prises chambre 1
- G** Cuisinière
- H** Chauffe-eau
- I** Machine à laver
- J** Séchoir
- K** Lave-vaisselle
- L** salle de bain
- M** Radiateurs chambre 2 & rangement
- N** Radiateur chambre 1
- O** Accus (living salon)
- P** Accu hall d'entrée

COFFRET DE COMMANDE

LOCAL 1

LOCAL 2

