

Rapport N° 1019/195818

Nr : 28431



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL



n° 200-INS-P

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

PROPRIETAIRE (nom-prénom) :

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

☒ TVA ☐ CI :

Date de contrôle :

Agent visiteur :

Nom du GRD :

Code EAN :

Compteur n° :

Index* {HP} (kWh) :

Index* {HC} (kWh) :

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT ET TBT

Type de locaux : ☒ unité d'habitation ☐ unité de travail domestique ☐ parties communes d'un ensemble résidentiel

Type d'installation : ☒ nouvelle ☐ modification ☐ extension ☐ existante (☐ avant ☐ après 1.10.81)

Type de contrôle : ☒ examen de conformité RGIE art.270 ☐ visite de contrôle périodique RGIE art.271 ☐ visite de contrôle avant renforcement de puissance RGIE art.276 ☐ visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation RGIE art. 276bis ☐ examen de conformité d'une installation photovoltaïque (RGIE art. 270)

- Dérogations appliquées : RGIE ☐ art. 271 bis ☐ art. 278

- Procédure interne : check- list-INS- ☒ E-10 ☐ E-11 ☐ E12

Tension nominale de l'installation (A.C) : ☐ 1N400V ☒ 2X230V ☐ 3X230V ☐ 3N400V ☐ Autre :

Protection du branchement : In ☐ 50 A ☐ présente ☐ selon devis GRD ☒ I_{max} autorisé pour la validité du présent rapport

Câble d'alimentation tableau principal : section ☐ 4×10 mm², type : ☒ Inter sec général ☒ int. différentiel ☐ autre :

Type prise de terre : ☐ boucle à fond de fouille ☒ piquet(s) : nbre

Mesures : $R_A = 518 \Omega$; $R_{iso\ tot} = 10 M\Omega$ (appareils de mesure utilisés : appareils dont l'agent est titulaire)

Description de l'installation visitée :

Protection contre les contacts indirects

	I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_{Δ} (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type	I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_{Δ} (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type
Différentiel(s)	63	3	0.13	5004	☐ AC ☒ A ☐ B					☐ AC ☐ A ☐ B
	63	3	0.03	4	☐ AC ☒ A ☐ B					☐ AC ☐ A ☐ B

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 11 ☒ voir plans et schéma(s) en annexe ☐ voir croquis en annexe (RGIE art 276bis)

Résultats du contrôle

DDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Le différentiel général : ☐ était plombé. ☐ n'a pu être plombé ☒ a été plombé. ☐ n'est pas plombable. ☐ est absent	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Contrôle du fonctionnement des DDR par leur bouton test ☐ via un courant de défaut (art. 271)	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Protections contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Correspondance et conformité des plans et schémas ☒ ceux-ci ont été vus et signés pour approbation	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Etat du matériel électrique fixe ou à poste fixe et mobile si d'application ☒ récepteurs non placés (points lumineux ; appareils fixes)	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Matériel installé correspond aux facteurs d'influences externes présents ☐ récepteurs non placés (points lumineux ; appareils fixes)	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires ☒ en attente à connecter lors du placement des équipements	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO
Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects	☒ OK ☐ Inf ☐ Rem ☐ SO

☐ Référence rapport précédent :

date de visite :

O.A :

INFRACTIONS (voir code au verso) ☒ Néant :

REMARQUES ☒ Néant :

CONCLUSION : (Information générales au verso)

☒ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE. Le prochain contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur


☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme ☒ au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de la signature de l'acte de vente ☐ au terme du délai d'un an prenant cours le jour de la visite ☐ avant la mise en usage ☐ avant le :

Nom et signature de l'agent visiteur
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nom et signature du demandeur
pour réception

Visa du distributeur

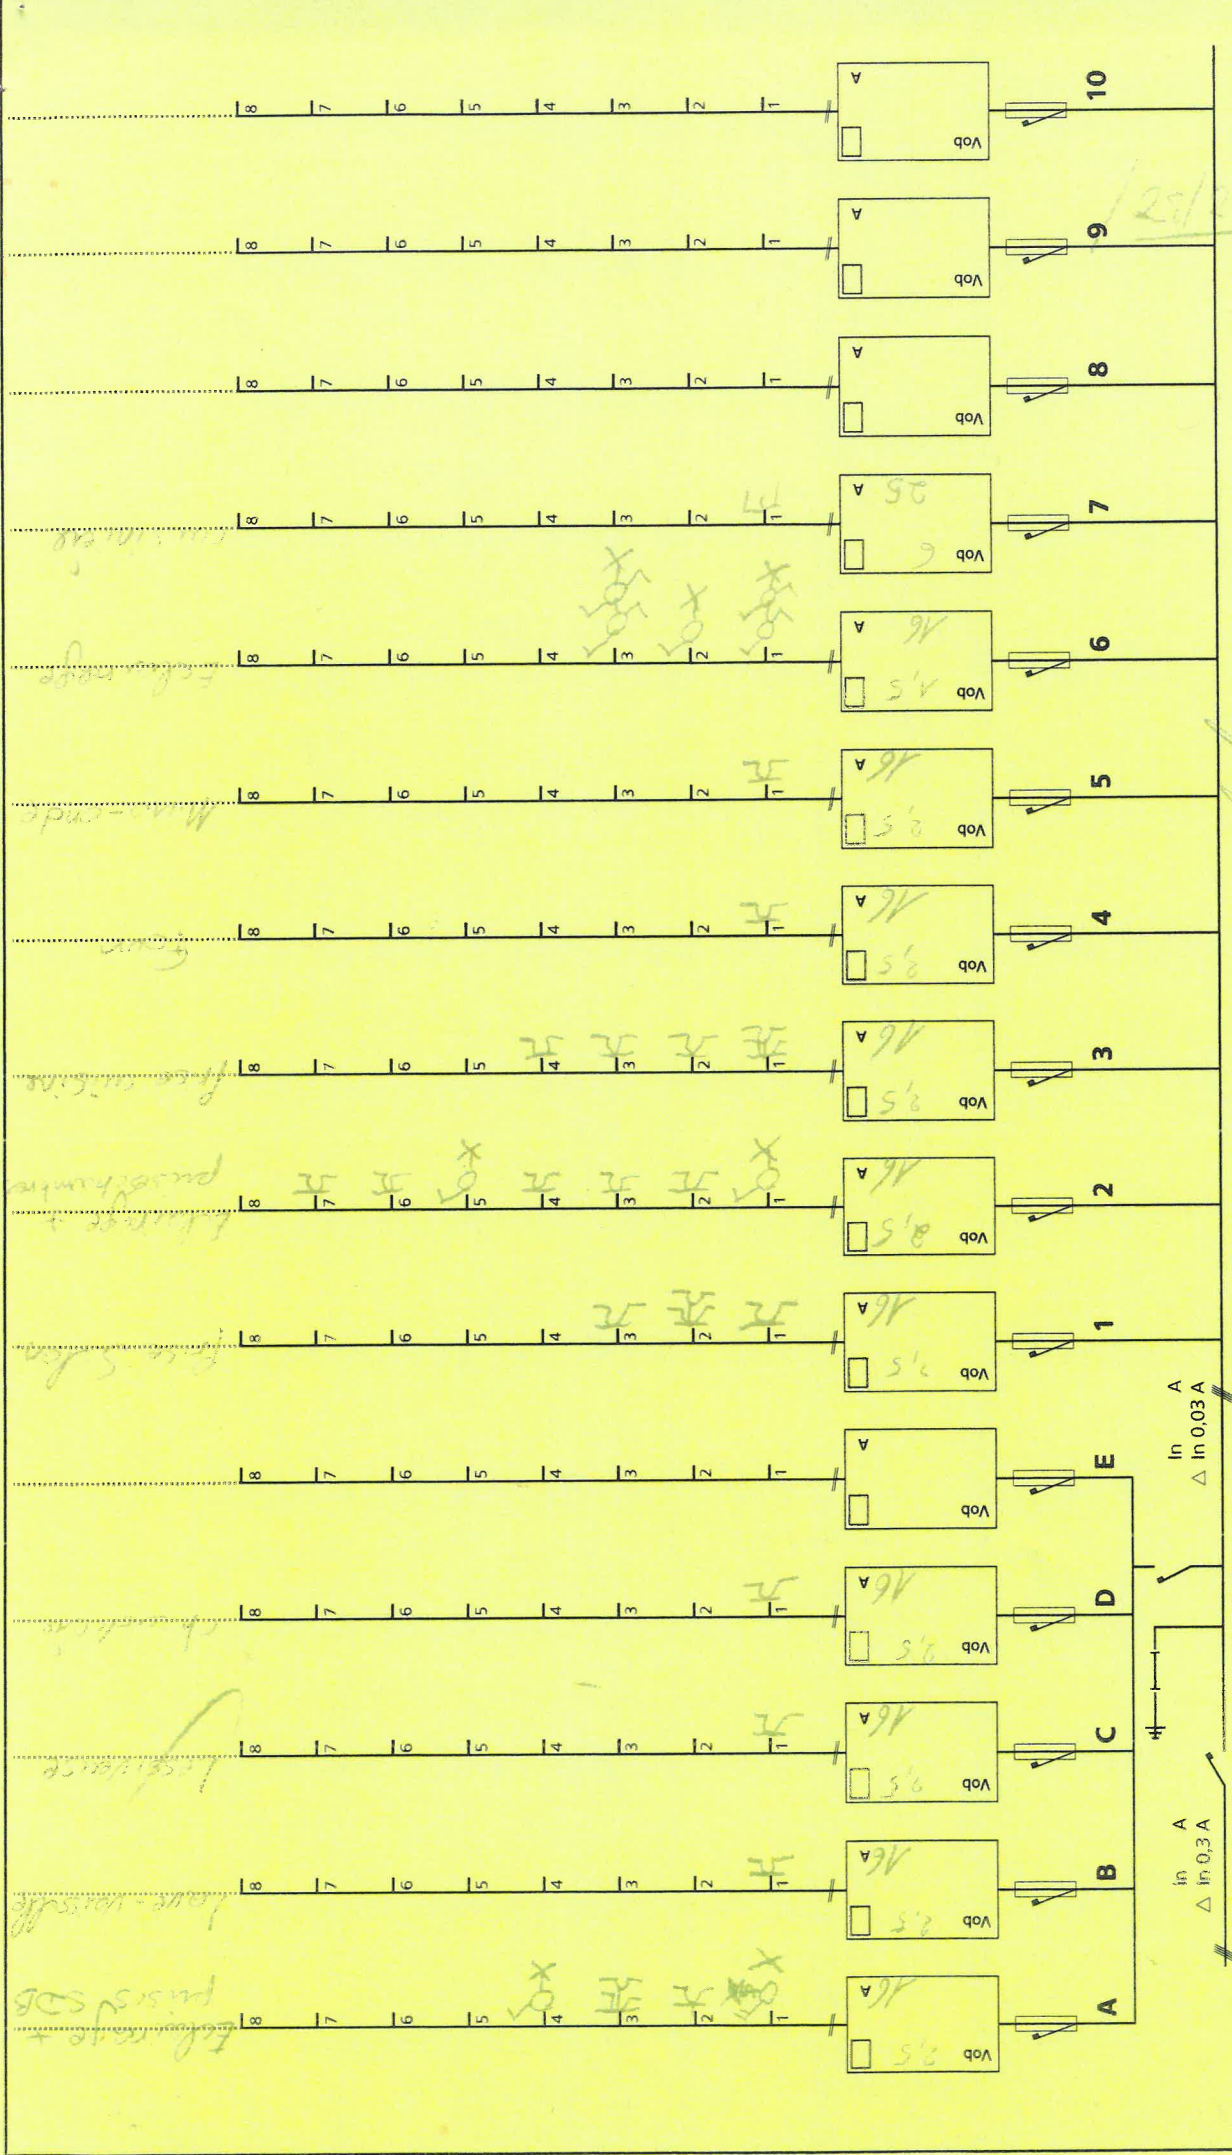

Suite voir feuillet n°	Feuillet n°
------------------------	-------------

TENSION	mono 230 V TRI 230 V TRI 400 V + N
COFFRET BIHORAIRE	COFFRET ACCU.

Chantier	Client	Adresse	Signature Agent
----------	--------	---------	-----------------

Agence de Contrôle Agrée	Date de contrôle	Signature Agent
--------------------------	------------------	-----------------



A0330727

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : Tihargic Marie**Adresse :** Rue du 31-05-28/22
4102 Jumeau**Organisme de contrôle :** ocb**Inspecteur :** Langiers H. H. H.**Référence :** NBN 51-003**Tel :** 0483/246224**Installation contrôlée :** Adresse : Rue du 31-05-28/22

4102 Jumeau

Date du contrôle : 15/02/22**L'habitant est :** ☒ propriétaire ☐ locataire**L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » :** ☒ est présente ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 94 m³/h Fabricant : M. M. N° : 17015922 10 Index : 0,0**Pression de service de l'installation intérieure :** 20 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1	1 C33	Romela INERTIA + HFC	26,2 kW
2	2		
3	3		
...	...		

Conclusion :

L'installation neuve:

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date : 15/02/22

HAFI001 FR-v3

EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle



Ondergetekende : Naam : Tihange Voornaam : Marie
 Vertegenwoordiger van de onderneming : — B.T.W. nr. : —
 Straat : Leen Bief Nr. : 28 Bus : 22
 Postcode : 4702 Gemeente : Jeneppe Tel. : — Fax : —
 (in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma : —)
 Adres + tel. : —)

voor rekening van : Naam : Voornaam :
 Straat : Nr : Bus :
 Postcode : Gemeente :

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.


Voorbehouden aan de installateur: Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben ☐ ja ☒ neen indien ja: Cerga nr:	Voorbehouden aan de DNB: 	Datum: <u>15</u> / <u>02</u> / <u>21</u> Handtekening + naam 
---	---	---

Bijlage(n) NOU - rapport 06

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

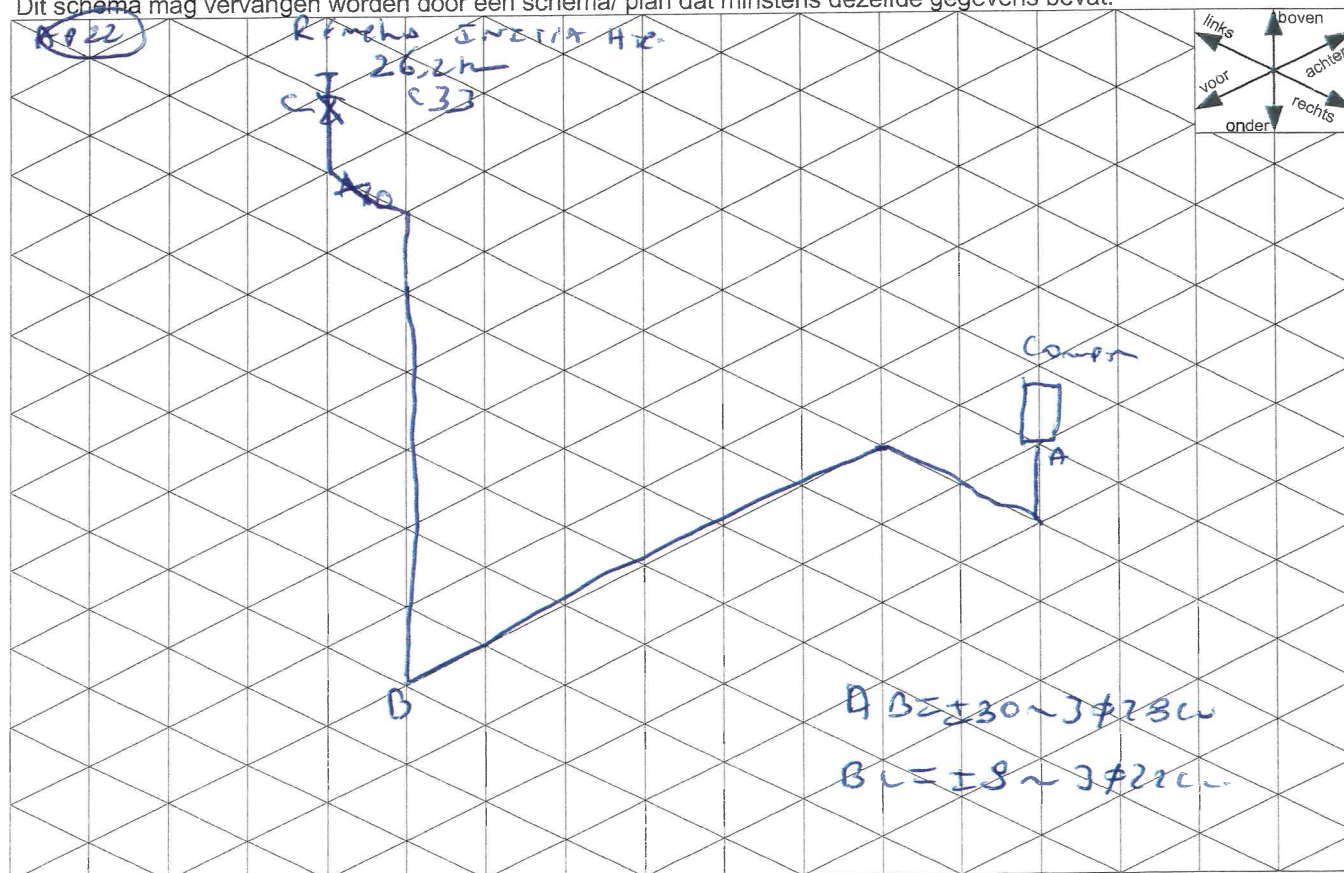



CERTIFICAAT

Nr. BA-1006-2211



Wij certificeren dat de firma

Group Eribel NV
Industrieweg 32
2320 Hoogstraten
Belgium

ertoe gemachtigd is gebruik te maken van het merk van overeenkomstigheid **BENOR - ATG** op de deuren van het type

Brandwerende enkele en dubbele houten draaideuren brandklasse RF 30

Door het aanbrengen van dit merk op een deurelement, verzekert de firma dat dit element vervaardigd werd overeenkomstig de beschrijving in de technische goedkeuring met ATG nr. 2211 met **RF 30** volgens de norm NBN 713-020.

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door ANPI bepaalde voorwaarden en is **geldig tot 27/10/2021**

Voor ANPI vzw,

Brussel, 02/03/2018

De Secretaris - Generaal

T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve


Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.


OFIL

ELEVATION

Le dessinateur rappelle le
dont la juste appréciation
garant de la bonne appli
Le dessinateur décline, à
toute responsabilité.

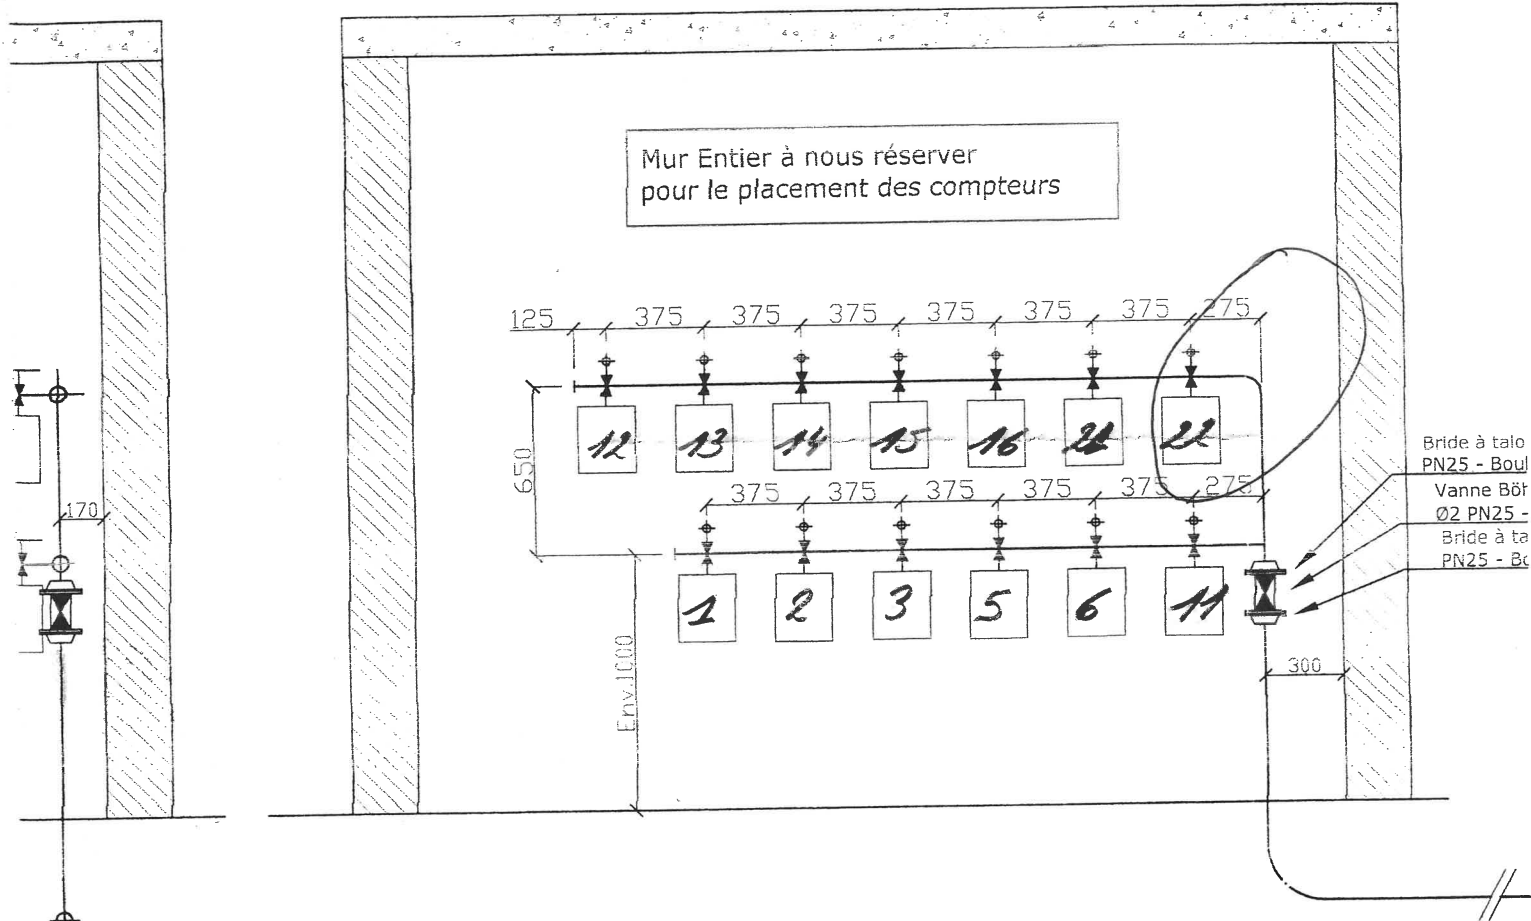

VUE EN PLAN

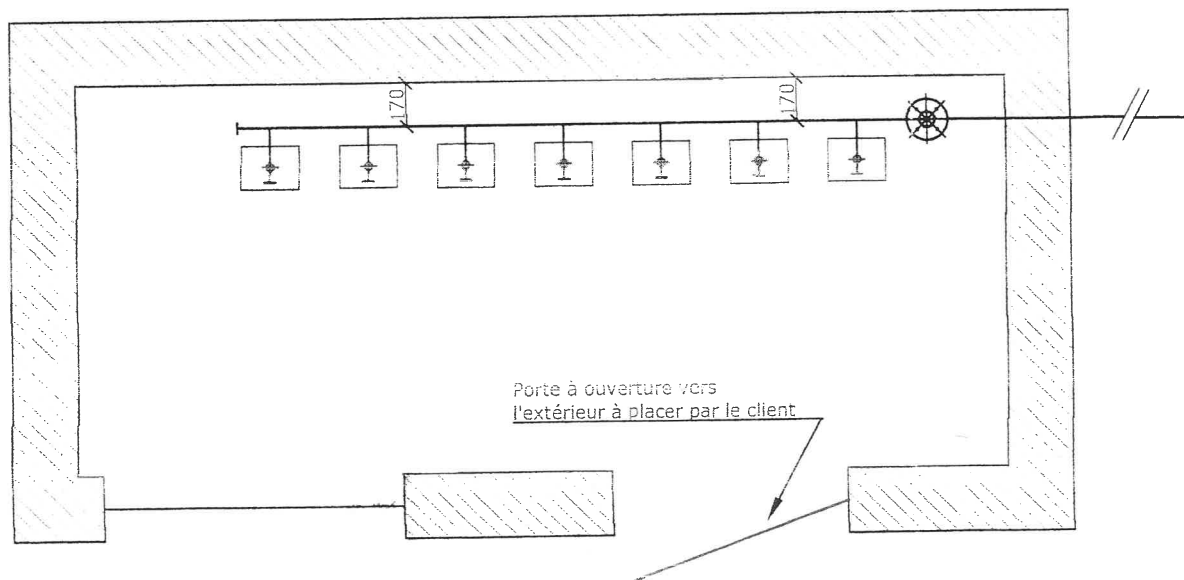

vé
lic Antonio
1/18

[Signature]

D. I. V.

APPARTEMENT 22

Numéro de compteur Eau : i 19305199

EAN électricité : 541456700004274348 compteur 204734

EAN Gaz : 541460900002755709

LISTE DES INTERVENANTS ET NUMEROS UTILES

Electricité Ets Klinkenberg : 04/366.00.31

Chauffagiste : Ets GD Tech : 0497/39.54.64

Gros œuvre : Euro time Construct : 019/32.32.23

Chassis ext : Belisol Liège : 04/257.52.92

Menuiserie intérieur : GH Menuiserie : 0497/70.97.05

Syndic d'immeuble : Di Sciascio Antonio : 0476/55.35.42

Contrat d'assurance AXA : 817028378 courtier DFM ASSUR : 0478/24.27.52