

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 247016
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 247016-1-55

EAN code: 140

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4,1	H/C 8,4,2	H/C 8,4,3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	☒	☒	☒	☒	☒	80	Prescription du gest. de réseau de distr. ☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : Mr F. B. Hagebeek 14 Vervaekevlei

Eigenaar

Propriétaire: H. Hagebeek Adres : Adresse :

Installateur : BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 15.12.2021 Inspecteur: T. Hagebeek

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 230	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension :	Liaison compteur-tableau : F400 4-15	Protection max. : 25

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 2008	Isolément : 988 Mohm	Nombre de tableaux : 2

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn		1.ΔIn			
Interrupteurs différentiels			Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK		
In (A)	Δ In (mA)	type								
63	300	B	1	1	☒	☒	☒	☒		
40	30	A	3	3	☒	☒	☒	☒		
40	30	A	1	1	☒	☒	☒	☒		
40	30	A	4	4	☒	☒	☒	☒		

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☒	contact direct : ☒	☒	Contact indirect : ☒	☒

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :


Datum/date :

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☒ 8.2.1 ☐ 8.2.2


Resultat / Conclusion :	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1.	☒	☐	247016
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.			
Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.			
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het éénraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle: / Volgende controlebezoek: 1.9.2026			
☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.			
Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....			
Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....			
La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.			

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.....

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du danger d'incendie, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

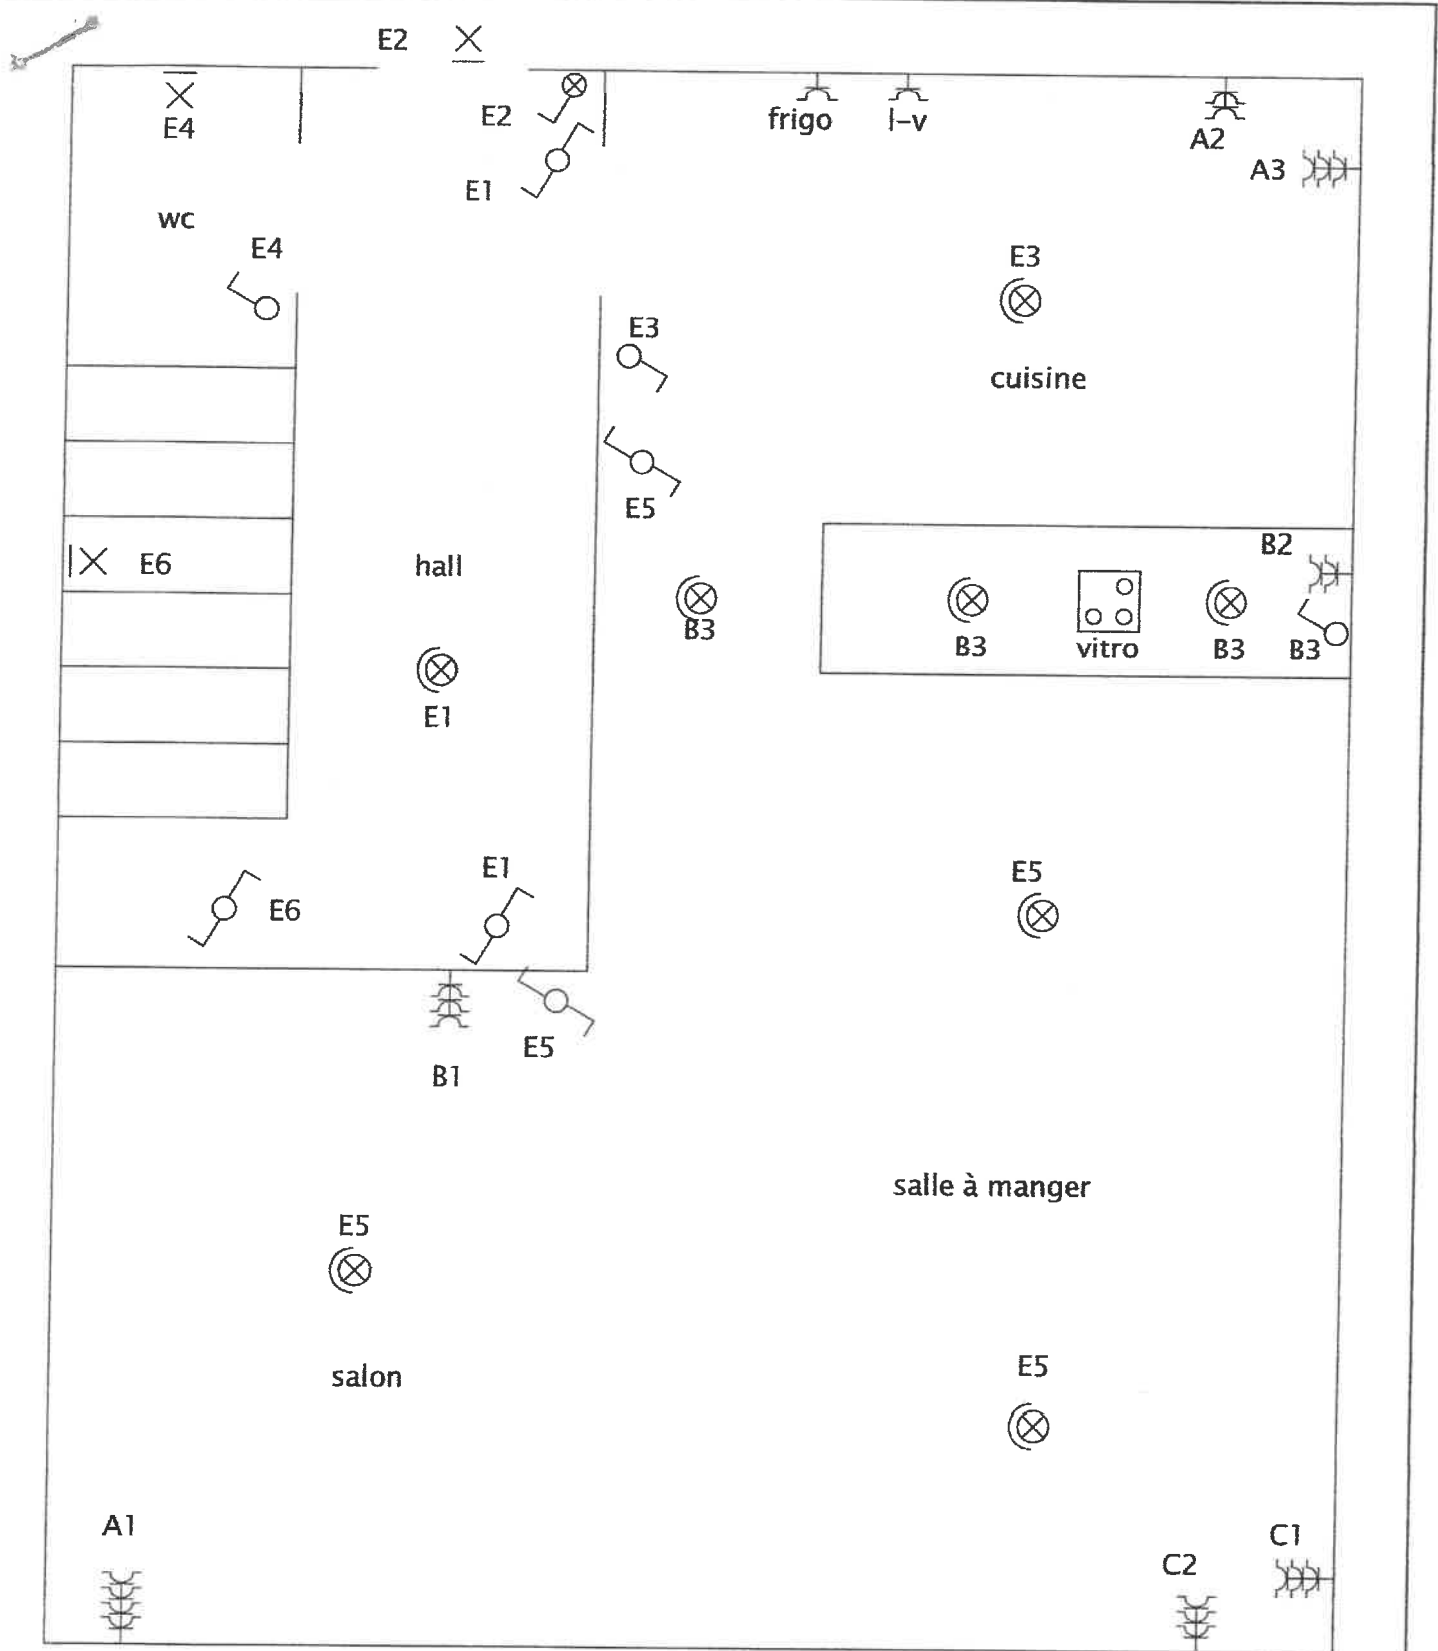

Service responsable	Référence technique	Créateur	Approuvé
		Type de document	Statut du document
		Titre, titre supplémentaire	Rév.
			Date de publication 15-12-20
		Lang.	Page 1/1

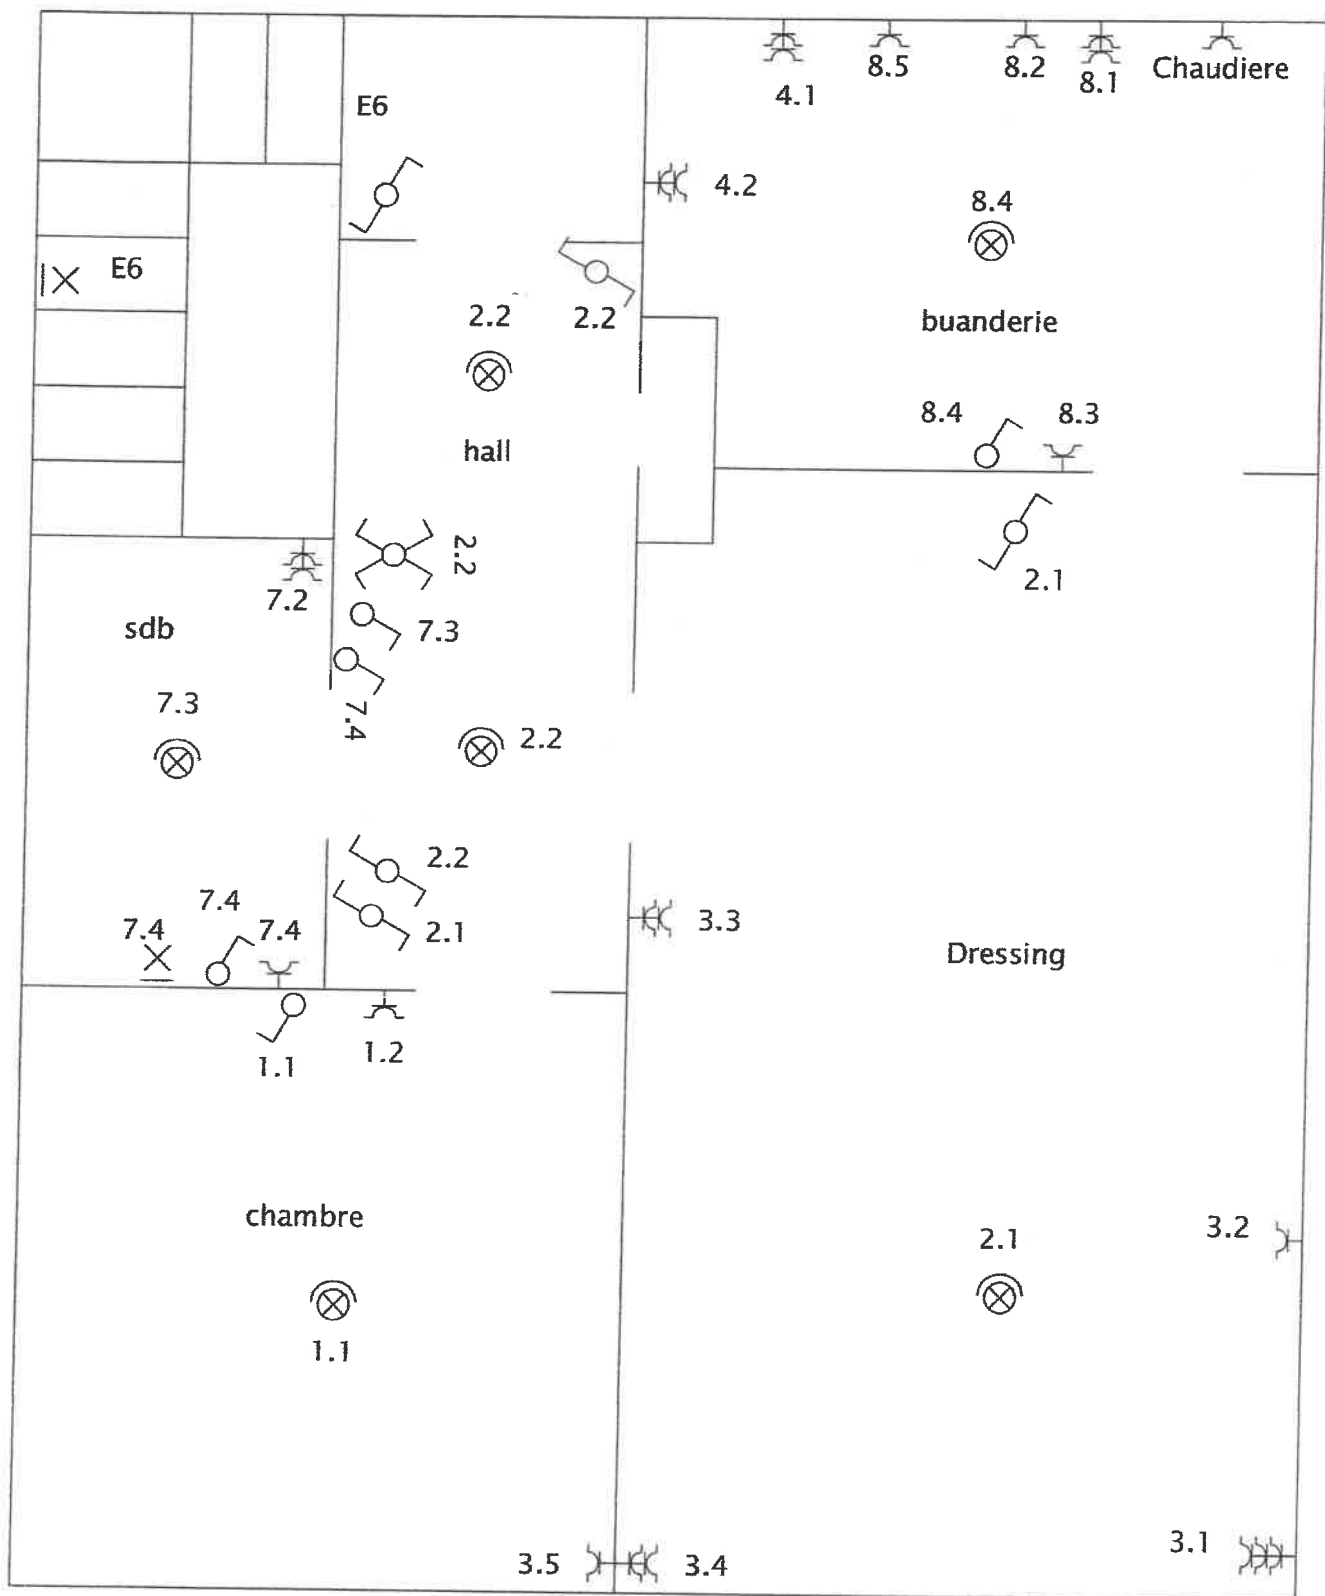


Service responsable	Référence technique	Créateur	Approuvé
		Type de document	Statut du document
		Titre, titre supplémentaire	Rév.
			Date de publication 15-12-20
		Lang.	Page 1/1

XVB3g2.5MM²

XVB3g2.5MM²

XVB3g2.5MM²

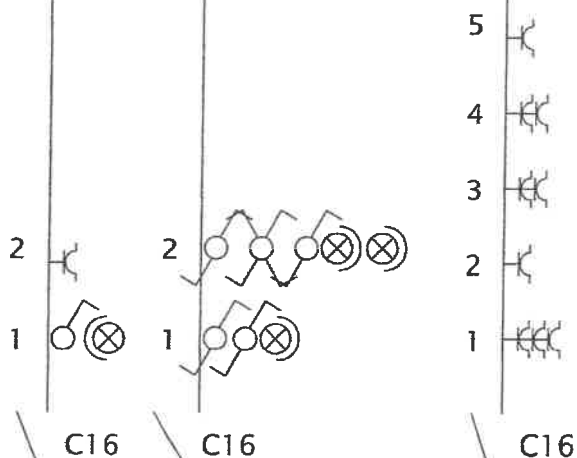

1

2

3

C40 300Ma

25a

3*230 EXVB10MM²

Service responsable	Référence technique	Créateur	Approuvé		
		Type de document	Statut du document		
		Titre, titre supplémentaire			Rév.
			Date de publication 02-01-21	Lang.	Page 1/1

XVB3g2.5MM²

XVB3g2.5MM²

XVB3g2.5MM²

2
1

4
3
2

5
4
3
2
1

C16

C16

C16

4

7


8

C40 30Ma

C25a

3*230 EXVB10MM²

Service responsable	Référence technique	Créateur	Approuvé		
		Type de document	Statut du document		
		Titre, titre supplémentaire	Rév.		
			Date de publication	Lang.	Page
			02-01-21		1/1

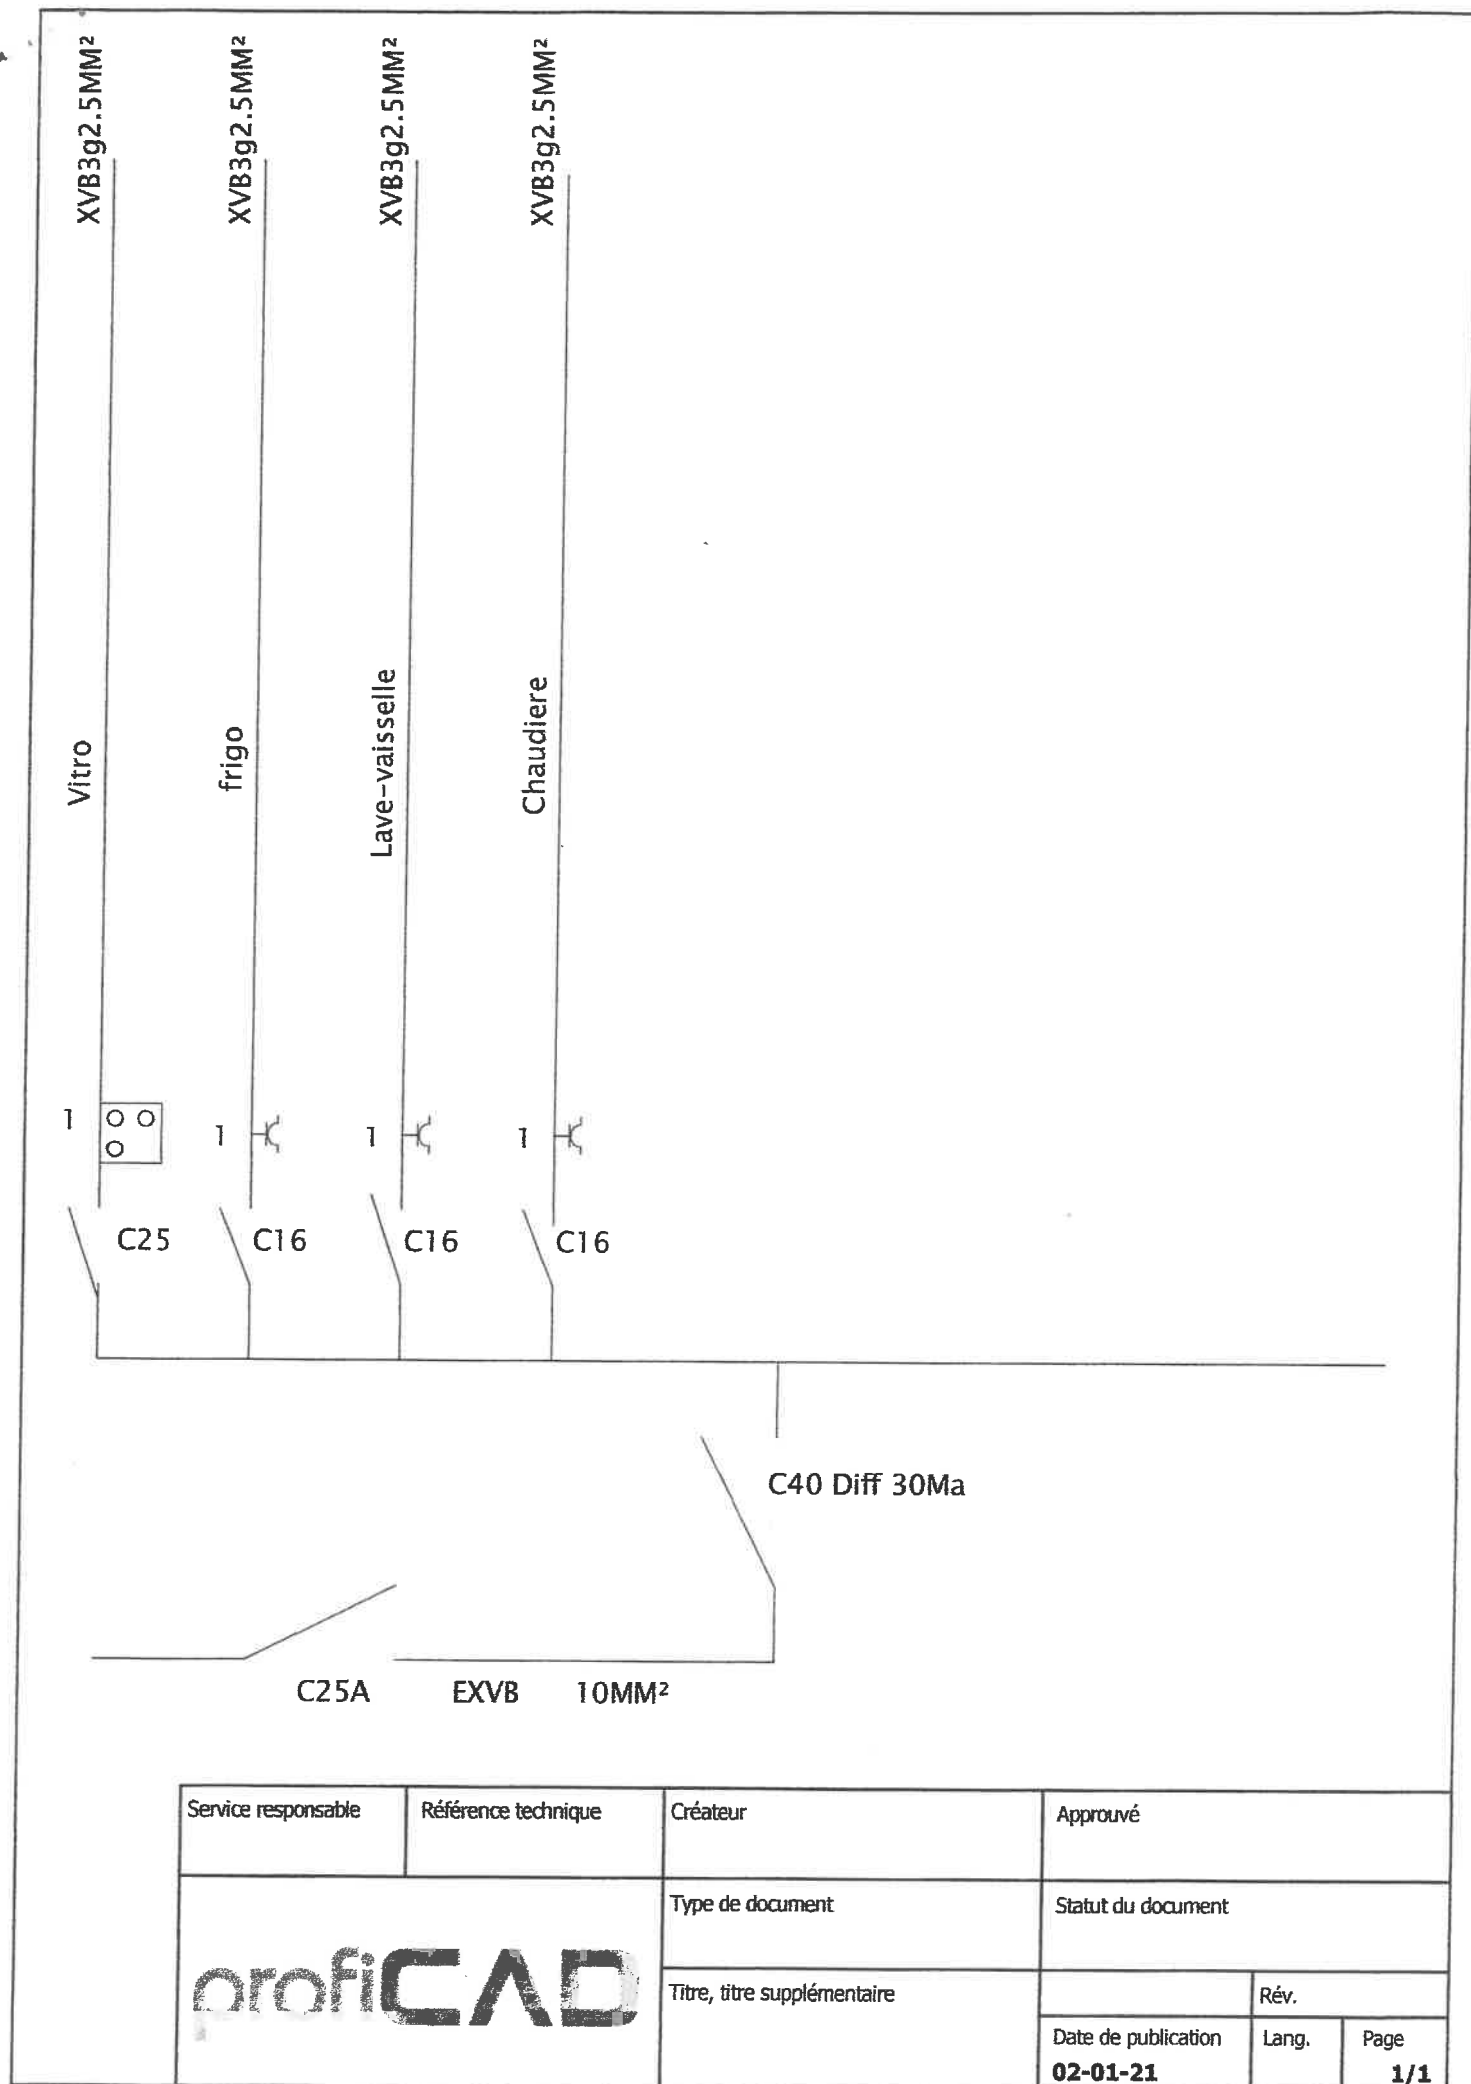

Service responsable	Référence technique	Créateur	Approuvé		
		Type de document	Statut du document		
		Titre, titre supplémentaire	Rév.		
			Date de publication 02-01-21	Lang.	Page 1/1

