



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✗ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

13156

Ref. verslag

RAP

ME/1004/0530-6

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	CRAA BUILDING		Voornaam		Postnr	
Adres	CRAA		Gemeente			
Installateur	ELEKTROTIC		Gemeente			ERENBOURGEM
BTW-nummer	850376367366					
of identiteitskaartnr.			Uitreikingsdatum	1/1/	Gemeente	
Plaats van onderzoek	APPARTEMENT				Postnr.	1730
Adres	CENTRO 334				Gemeente	ASSS
EAN-code					Elektriciteits- verdelers	

Type installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werk / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	230V		
Ø voedingskabel (mm²)	16mm²		12e 20A AUT
I _{nom} aansluiting (A)	MAX 40A		2e 16A AUT
Type alg. schakelaar	AUT		1e 32A AUT
Aantal borden	1		
Aantal eindstroombanen	15		
Type aardelektrode	LUS		
Algemene diff.stroom.inr.	0,3A/40A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	0,03A/40A		

Vaste verwarmingsstoestellen (aantal - kW) : -

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	4,5 Ω Isolatieweerstand (250/500/1000V) : > 55 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting : OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)		Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK

CEC

113 GEM TOESTELLEN GEM

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____

Besluit


- ✗ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ____ / ____ / ____

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	30/05/2006	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	ME 27	Datum onderzoek:	30/05/2006
---------------------------------------	------------	--	-------	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008) N° 039146



VH
J. VAN HERPELE
KEURINGSORGANISIE VZW
inspecteur (27)
COLPAET M-10

1103/60/05

Crea Building company
Gentsesteenweg 331
Asse Ter Heide
L6

ELEKTROTEC BVBA



Design: S.Caignau
Date: 16/04/2011
Drawing: TEK.Crea app. L6 situatie

Asterstraat 2
9320
Erembodegem

Phone +32 (0)53 778603
Telefax +32 (0)53 778402
Mobile +32 (0)486 834724

www
Email
Ondernemingsnummer

http://www.elektrotec.be
info@elektrotec.be
BE 0876.961.360

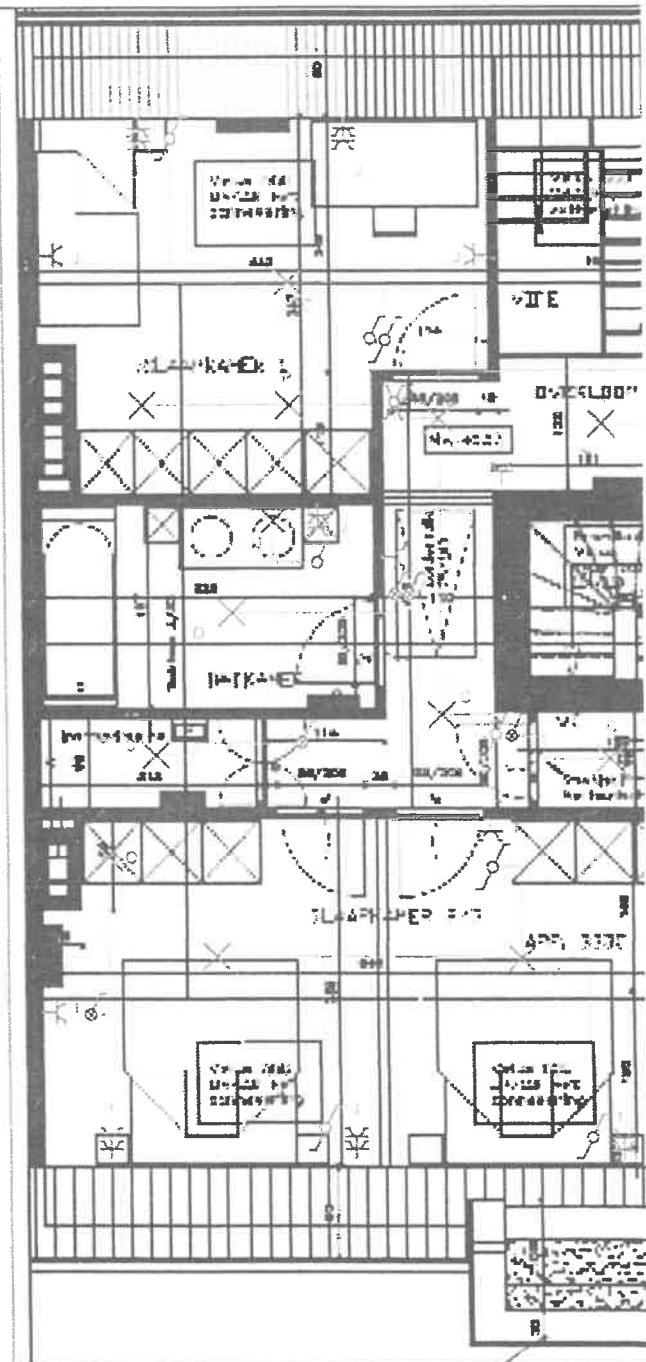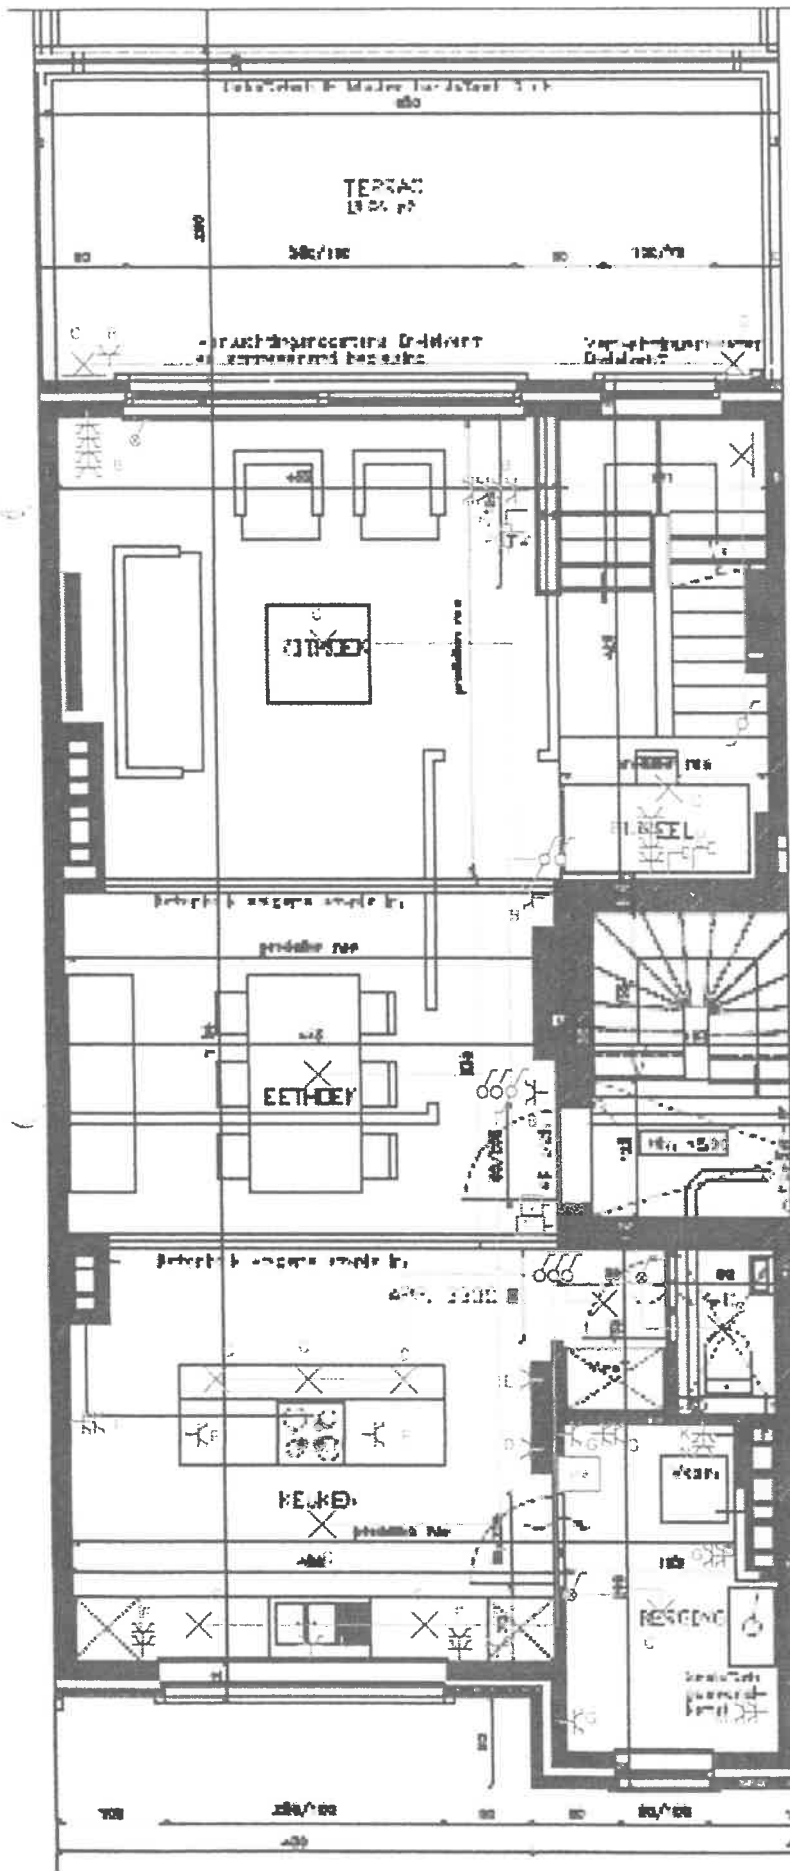

J. VAN HEMERLEN
KEUNINGSCHAPSWAARD 127
COLPAERT M-10