

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	Nr teller : N° comp :	Index :
---	--------------------------------	------------------

~~Verslag van onderzoek~~

Rapport de contrôle

Nº : 30 / 740 /

Aard onderzoek :	AREI	86	87	APP 4 ^{eme} Gauche	Voorsch. stroomlev.
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐		Prescription du distributeur

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek : Rue Adolphe Schattens 51 4^{ème} gauche Ut
Lieu du contrôle :
Eigenaar ; Adres : Rue Adolphe Schattens 51 4^{ème} gauche
Propriétaire ; Adresse :
Ik. / C.I. :
Installateur : ADE SPRE Achterstraat 56 BTW / TVA : Waterloo
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 31 9 2004 Inspecteur : Mergan M

Spanning : 3x220V	Meter / bord verbinding : V.O.B 10	Max. beveiliging : zie 40 Amp
Tension	Liaison compteur-tableau	Prot. maximale :
Aardelektrode <i>piquet de terre</i>	Isolatie <i>TO cable stage 6</i>	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 1.2 Ohm	Isolément : <i>77</i> Mohm	Nombre de tableaux : <i>1</i>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermden kringen - Circuits protégés :	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40	300	circ. 5-6-7-8-9-10-11, 17, 19, 21, 23, 24	○	○
40	30	circ. 15, 17, 19, 21, 23, 24	○	○
		/	○	○
			○	○
			○	○

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Nlant

VISUM :

/

Datum/date:

~~Result~~ / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est ~~ni~~ conforme au RGIE et peut ~~ne~~ temporairement être ~~mise en~~ service — rester en service.
De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het cendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.


Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorziet door art. 271 van het AREL moet plaats hebben uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de afsluiting van de controle.

voor de technisch directeur,
de inspecteur:

pour le directeur technique,
le contrôleur:

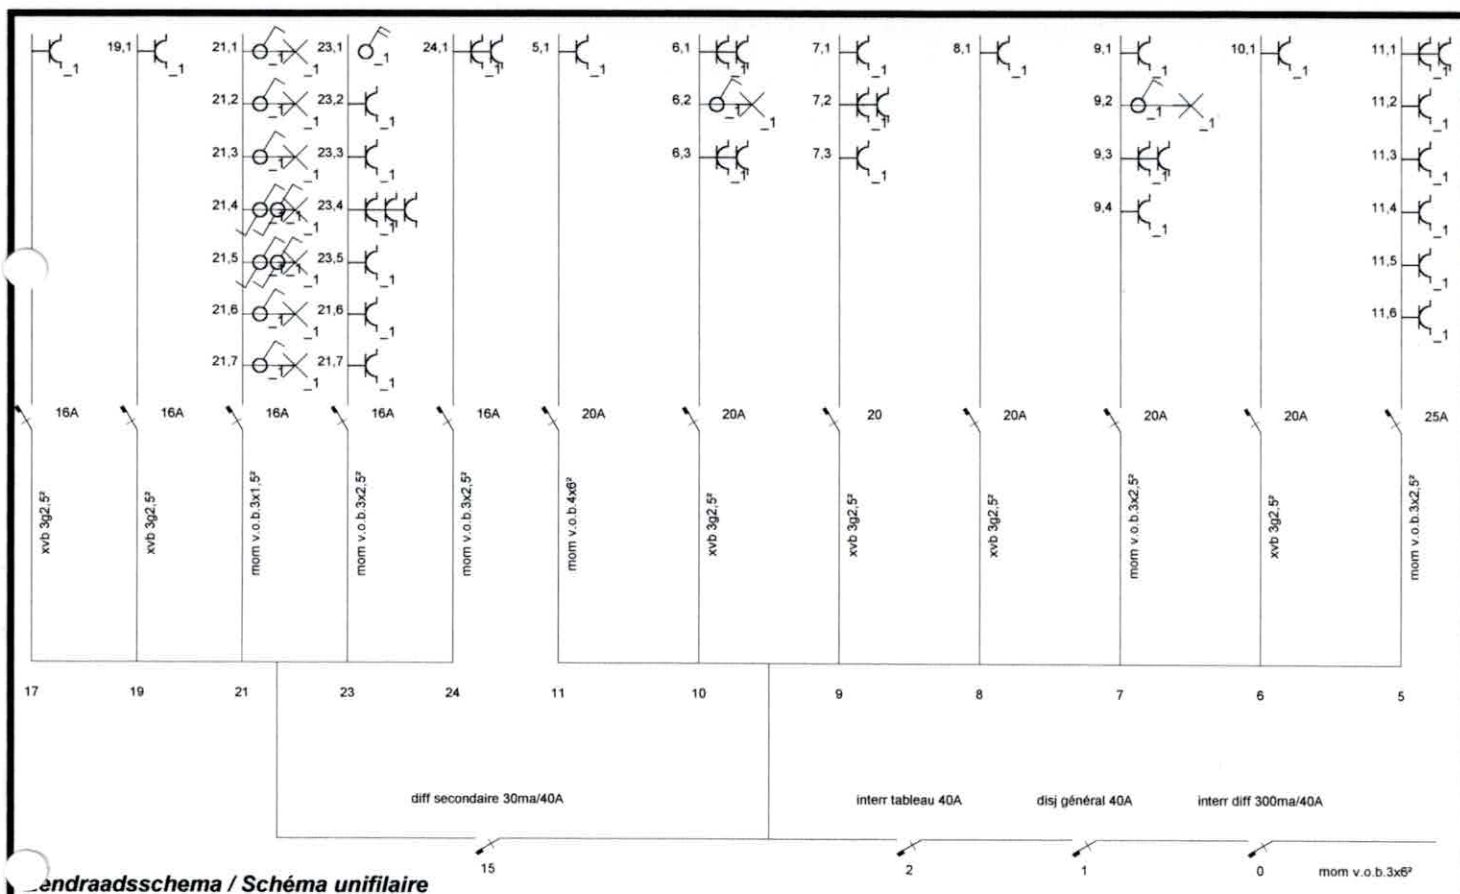

Enddraadsschema / Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER		3X220 VOLTS	
BTW / TVA	SPRL ADE	Naam/Nom	Electro-Test	Naam/Nom	VAL	 FIX-O-CAD vynckier 98101513610168	
Datum/Date	Achtbunderstraat 56	Datum/Date	Michel Mergan	Adres/Adresse	Avenue Schattens n°51		
Handtekening	1933 Sterrebeek	Handtekening	3-9-2004	Handtekening	4ème étage gauche		
Signature	TVA BE : 471.249.061	Signature		Signature	Waterloo		

SPRL A.D.E.

ACHT BUNDERSSTRAAT 56

1933 STERREBEEK

1933 STERREBEEK