

TÉCHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

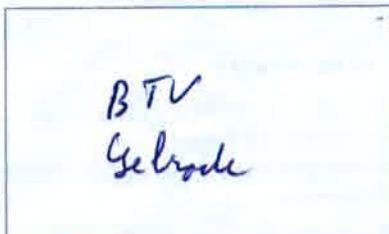

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 320/140325/14

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Bereikwischmidt 6
3370 Boutersem

EIGENAAR: Van Dam Iris

Adres: id. lokaal

OPDRACHTGEVER: L & M Technica

Adres: Bosherenlaan 70 - 3570 Nieuwpeelt

INSTALLATEUR: _____

Adres: id. opdracht

BTW nr.: 0250583130

EAN: _____

Ref.: _____

Teller nr. 31512883

Index: 000008, 1 kWh dag / 1000006, 7 kWh nacht

Datum van het onderzoek: 25/03/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K R 4 12 2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.10.85 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V. nieuw V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 3,3 Ohm; RI tot 250 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zie eendraads- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

Nota: Kanten en verlichtingsregelaars nog te plaatsen.
Afdekplaat van schakelaars en stopcontacten
nog te plaatsen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/03/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

320 Marc Nagels
[Handtekening]

De directeur,

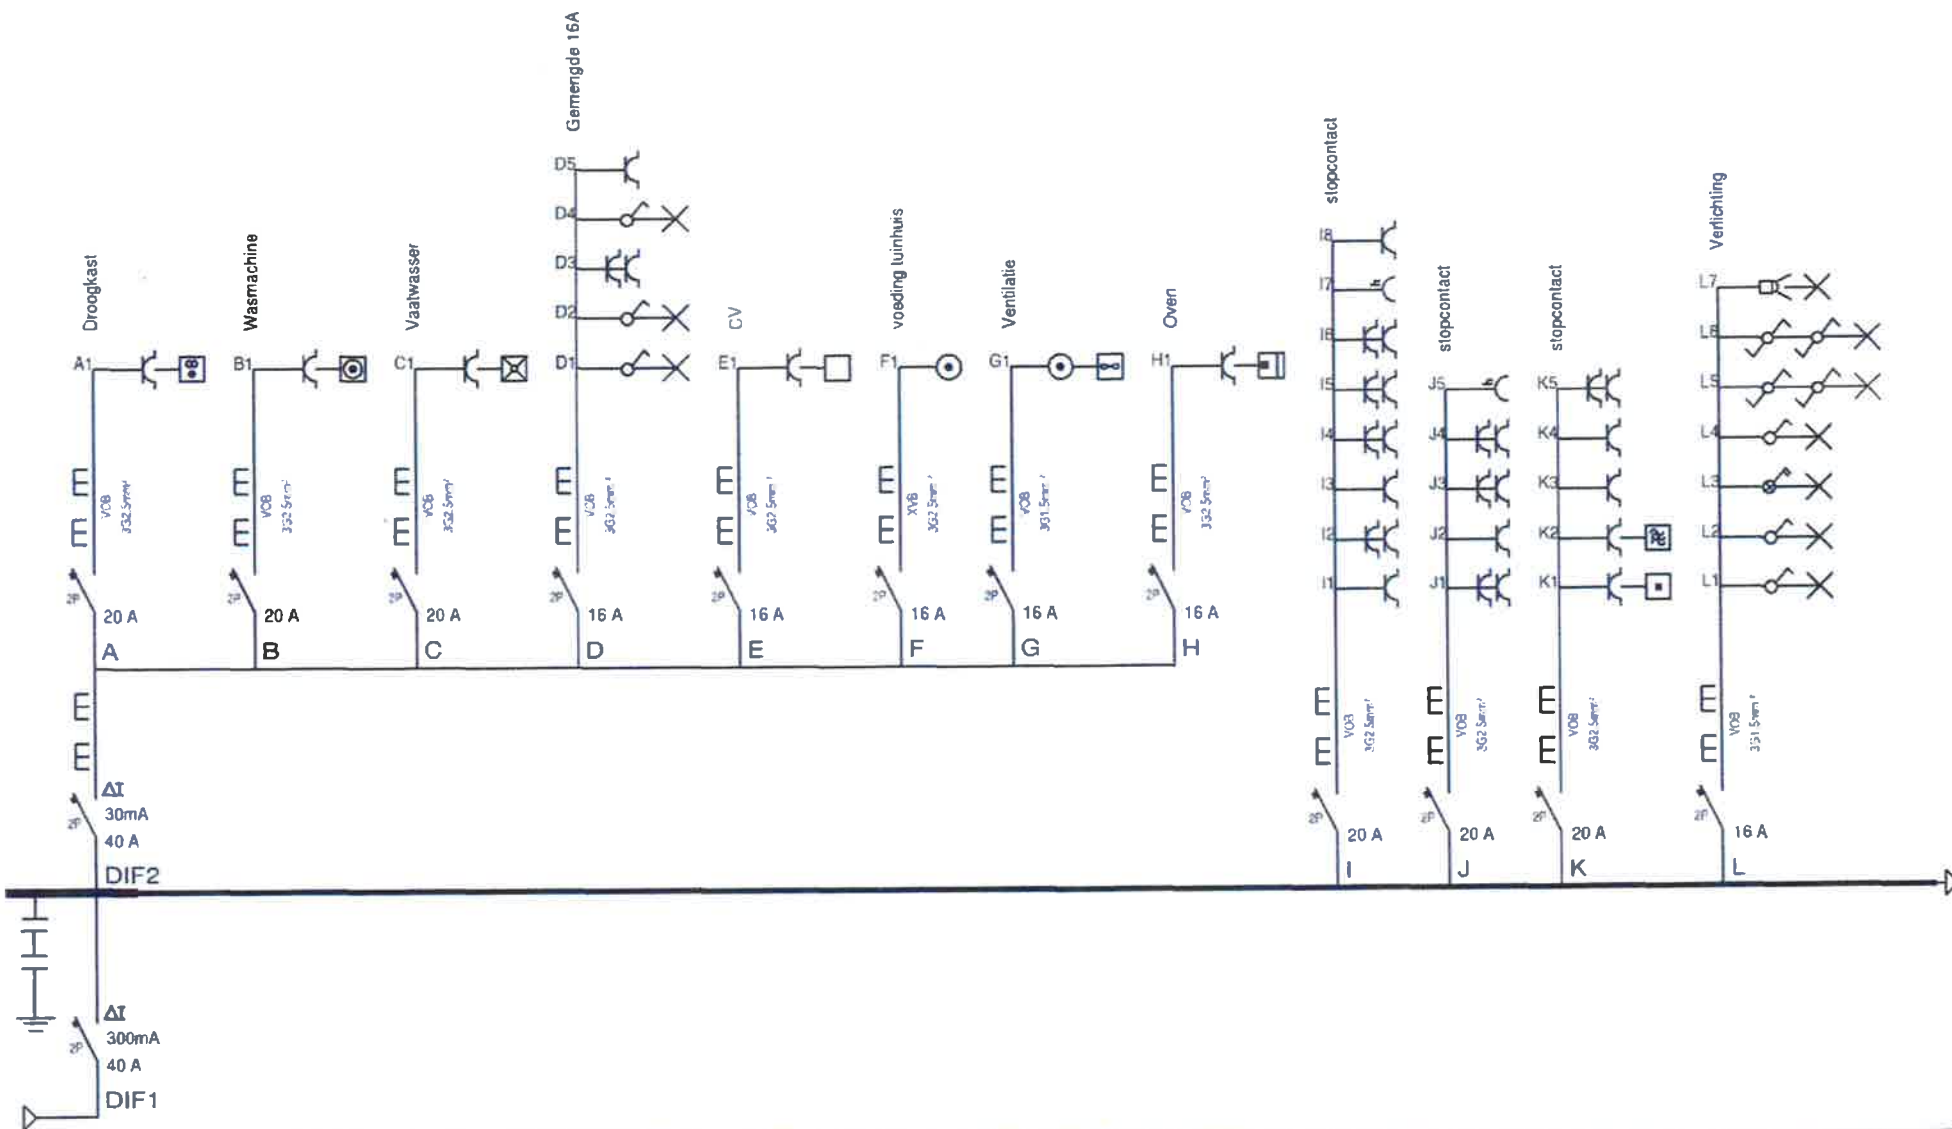

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		230V~
Naam	L & M Technics	ORGANIS	BTv	Naam	lot 11	
BTW	BE0890 583.130	Naam	larc Nagels 320	Straat	Bareelhuis 8	
Datum	24/03/2014	Datum	25/03/2014	Gemeente	3370 Boutersem	
Handtek.	Raekels Luc	Handtek.		Handtek.		

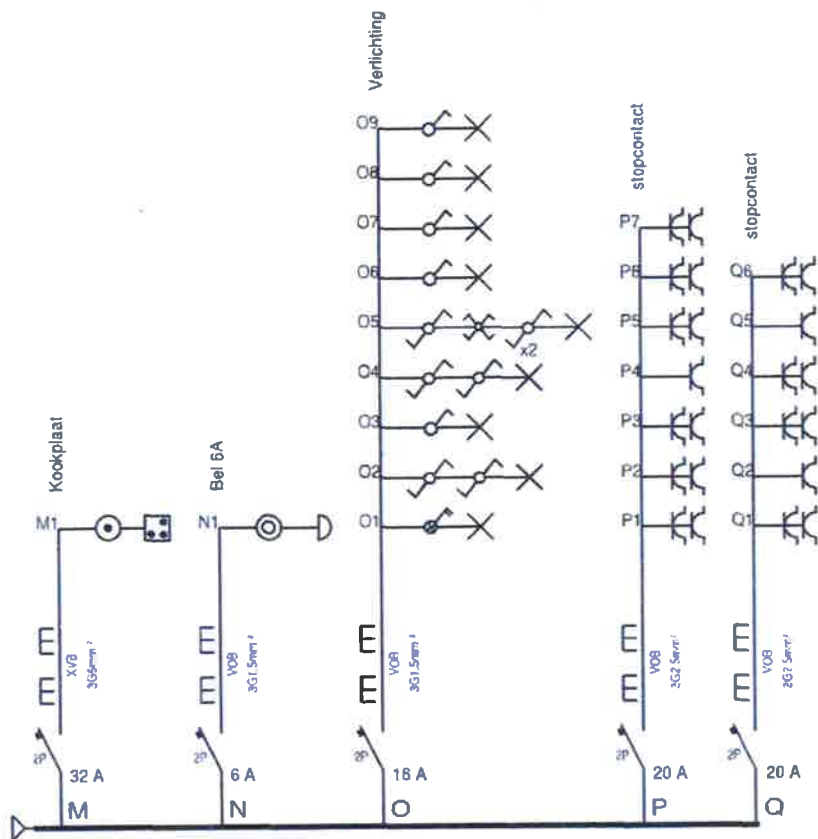

INSTALLATEUR

Naam L & M Technics
 BTW BE0890 583 130
 Datum 24/03/2014
 Handtek. Raekels Luc

KEURING

ORGANIS BTW
 Naam
 Datum 25/03/2014
 Handtek.

BTW


Marc Nagels 320

WERF

Naam lot 11
 Straat Bareelhuis 6
 Gemeente 3370 Boutersem
 Handtek.

230V~



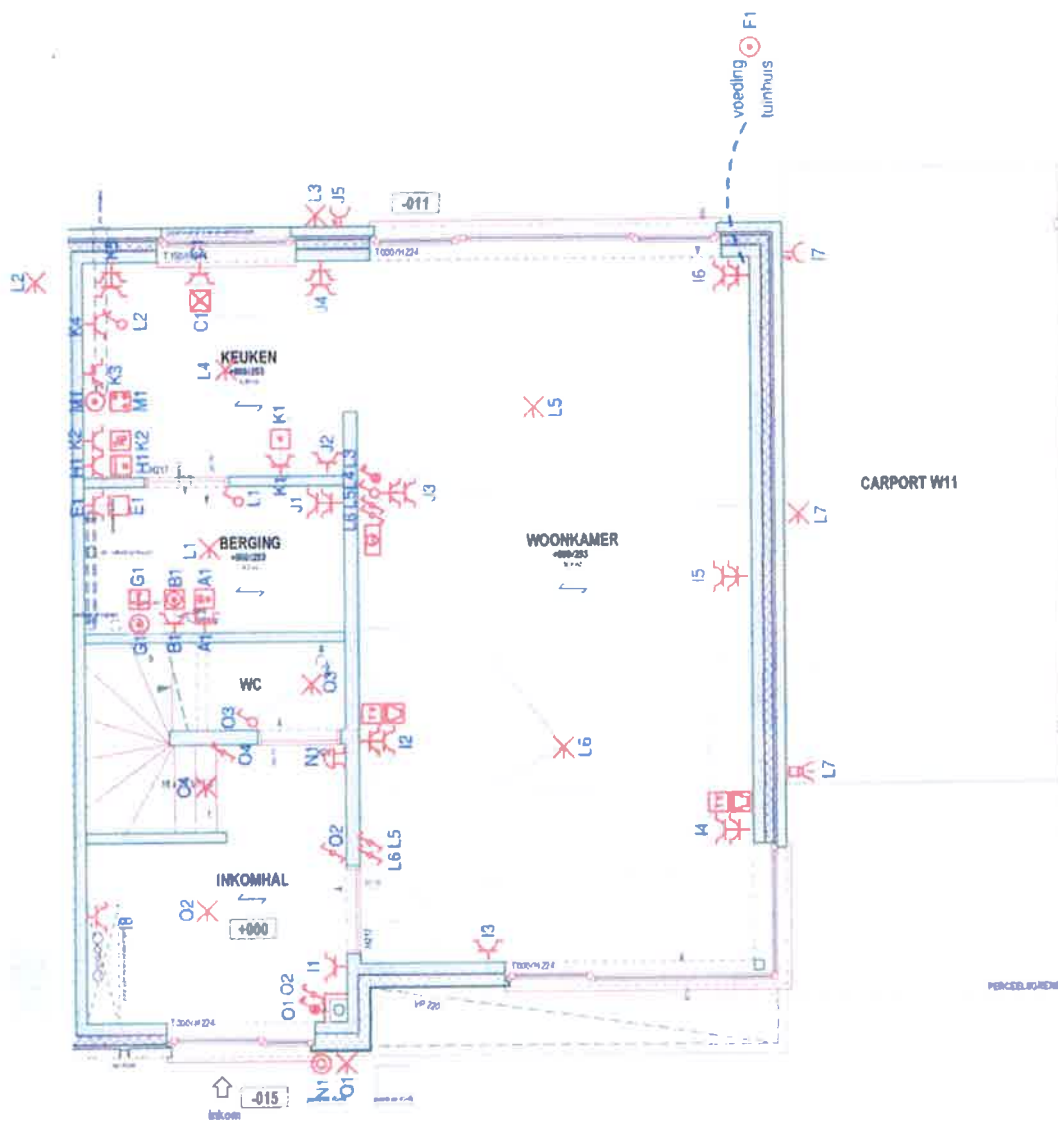

230V~

WERF



Naam
Van Dam Iris

Straat
Bareelhuys B. 3170 Boutersem

Gemeente
Handiek

KEURING

ORGANIS. BTW

Naam
L & M Technics

BTW
BE0890.583.130

Datum
24/03/2014


Handtek
Raetels Luc

BIV

Marc Nagels 320

Datum
25/03/2014

Handtek
Handiek

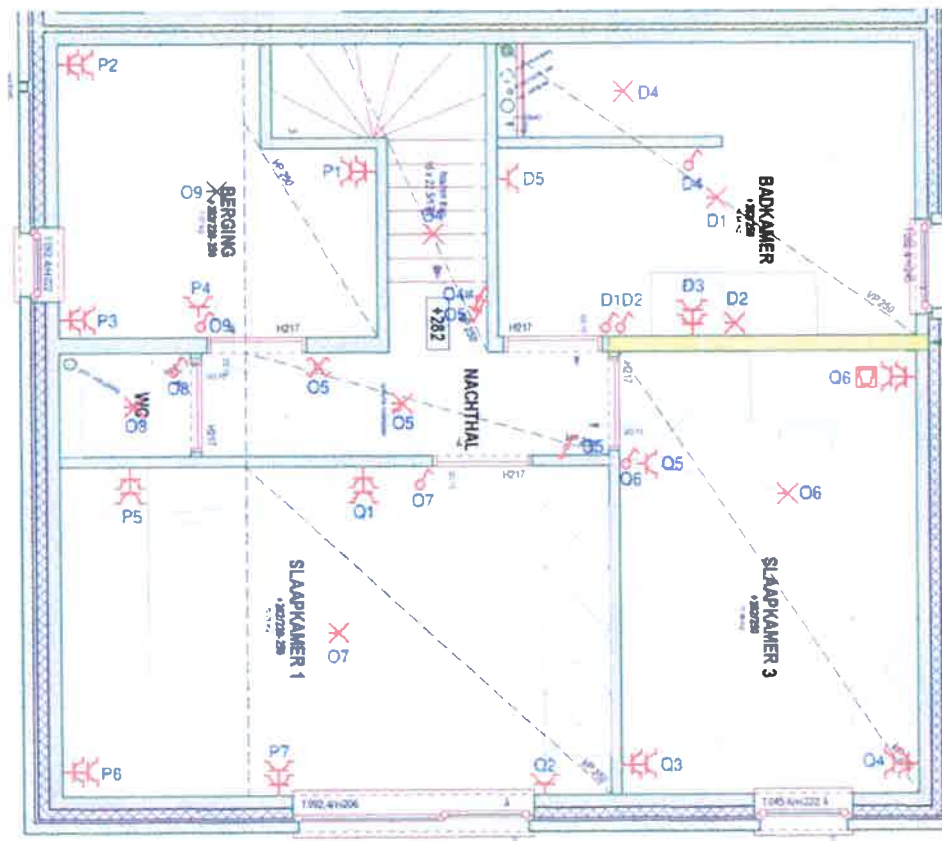

DK

PSB/CELS

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	230V~
Naam	L & M Technics	ORGANIS. BTV	Naam Van Dam Iris	
BTW	BE0890 583.130	Naam	Straat Bareelhuis 6 - 3370 Boutersem	
Datum	24/03/2014	Datum 25/03/2014	Gemeente	
Handtek.	Raekels Luc	Handtek.	Handtek.	

BTv

Marc Nagels 320