

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

43.199

Date du contrôle:

25/04/2024

Lieu du contrôle:

██████████ Rue Laurent-Godefroid Perniaux
7190 Ecaussines Belgique

Agent-visiteur:

Gabriele Puzzo

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Date d'émission:

25/04/2024 11:41:12

Prochaine visite avant le:

25/04/2049

Testeur d'installation:

Donneur d'ordre

Nom

INCAELEC

Adresse

Chaussée Brunehault 85, 7134 Peronnes-lez-binche, Belgique

Email

incaelec@hotmail.com

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

██████████ Rue Laurent-Godefroid Perniaux 7190 Ecaussines Belgique

Désignation de l'unité

7

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

██████████

Adresse du propriétaire

██████████ Rue Laurent-Godefroid Perniaux 7190 Ecaussines Belgique

Installateur

INCAELEC

BE0886997395

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

29 419 322

Code EAN

N.c.

Liaison compteur-tableau

XGB 4X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir schémas		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	8		
Isolement (M Ω)	55,5		

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle
 Boulevard Lambermont 127
 1030 Bruxelles

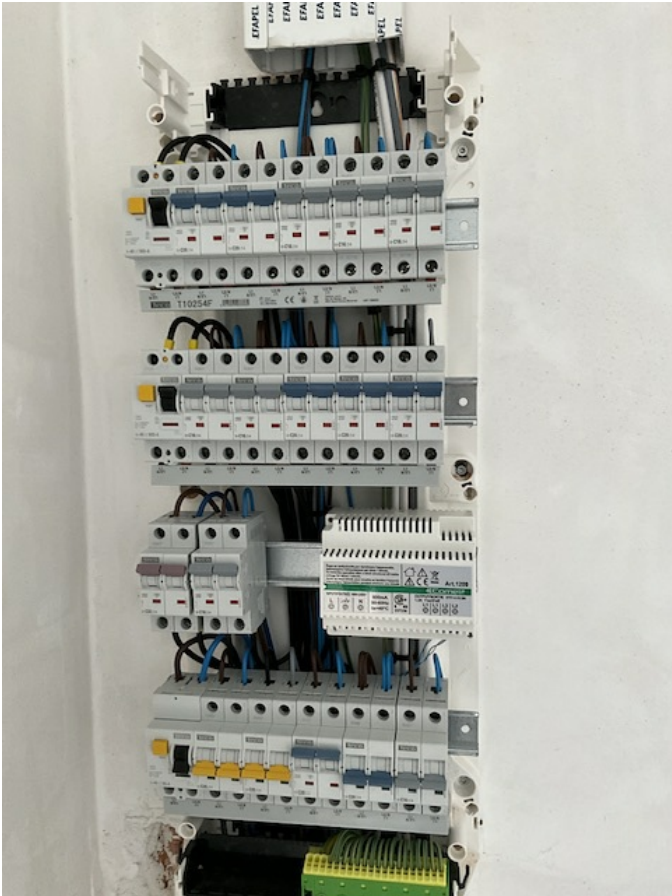


Tableau 1

Libellé	Photo
---------	-------