

SGS

25 ans

Registre n°:

Scellén°:

BTV 84

ADRESSE DE L'INSTALLATION:

1390 BOSSUT - GOTTECHAIN

PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): BRUENS XAVIER

Adresse: Idem

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

(11) 018394,9

ACCREDITE
ISO 17020
CERTIFICAT n° 109-INSF

GRD: SEDILEC

Compteur n°: 10637449

Index: (1) 027614,4

Code EAN: 541449020001122955

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés: Mesureur de terre n°SGS: B2105 Mesureur d'isolement n°SGS: B2105 Mesureur de continuité n°SGS: B2105

Schéma liaison à la terre: TT

Procédure technique: (RGIE art.86) TEC EE 102

Date de contrôle: 13.06.2012

(RGIE art.87/88) TEC EE 211 212

Type de contrôle: ☐ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270)☐ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis)☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276)☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis)☒ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (voir verso)

Type d'installation: existante - nouvelle - extension - modification - temporaire - chantier:

Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres), compteur de chantier « domestique », parties communes d'une installation résidentielle, autres:

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BAS oui / non

Raccordement: tension: 2 x 230 V AC DE; Protection raccordement: existante: 50 A - prévue: A

Câble alimentation tableau principal: 4 x 10 mm², type: EXVB; Inter. général: 63 A, type: A

Type prise de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 1; Ra = 22 Ω; Ri tot = PA MΩ

DESCRIPTION: ☒ voir schéma(s) en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
63	3000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	VOIR SCHEMA	

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: bon - infractions - remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: bon - infractions - remarques
- Existe-t-il: salle de bains - lessiveuse - lave-vaisselle - sèche-linge - salle de douche: oui - non
- Existe-t-il des influences externes particulières: oui - non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé: oui - non
- Chauffage électrique placé: oui - non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: bon - infractions - remarques
- Etat du matériel électrique: bon - infractions - remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: bon - infractions - remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: bon - infractions - remarques - pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile: bon - infractions - remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut: bon - infractions - remarques

INFRACTIONS - REMARQUES:

CV: finder MID - CE M12 1259 NS = 7044097 Index = 000012,1 kWh
 OND: SCHUCO SMC 4600 A-11 NS = 2002077267 Index = 1,9 kWh

(CNEANT)

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso

CONCLUSION: (Information importante au verso)

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

☒ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de ☐ (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 13.10.2013. Le DPCDR général est - était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.

☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.

☐ Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le / /

☐ Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

L'INSPECTEUR:
Contrôle par
SGS-SSB nom + signature
Date: 13 JUIN 2012
INSP 681 J-M DUQUENXE

NOM - FONCTION/QUALITE:

Vu inspecteur à la date ci-dessus

Feuillet BT n° 180497

VISA DU GRD:

DATE:

SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D

1070 Bruxelles

t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)2 411 38 70

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

Square des Conduites d'Eau, 1

4020 Liège

t +32 (0)4 365 62 71

f +32 (0)4 366 14 93

e sgs.liege.sgsssb@sgs.com

BLEE10 13F - 22/03/11



Annexe OA : À remplir par l'organisme agréé RGIE lors de la visite de contrôle

Attention : Veuillez remettre cette page à l'organisme agréé RGIE afin qu'il la complète et la signe.

Pour les réceptions entre le 01/12/2011 et le 15/02/2012, les pages Volet2_OA « GU_1Fr du 14/01/2011 » ou les pages 15 et 16 du formulaire Volet 1 « GU_3Fr du 22/10/2010 » peuvent être encore utilisées par l'OA et annexées comme telles aux nouveaux formulaires qui seront publiés prochainement.

Site de production visité (nom du producteur)	BRUENS Xavier																			
Code EAN	EAN	5	4	1	4	4	9	0	2	0	0	0	1	1	2	2	9	5	5	
	Prélèvement																			
	EAN	5	4																	
	Injection																			
Nom de l'organisme agréé RGIE	UGS																			
Date de visite	13110612012																			
Motif de la visite (cocher la mention utile)	☒	Volet 1 : nouveau site de production photovoltaïque																		
	☐	Volet 2 : S2 Extension sans ajout d'un nouveau dispositif de comptage « vert »																		
	☐	Volet 2 : S3 Extension avec ajout d'un dispositif de comptage « vert »																		
	☐	Volet 2 : S5 Panne d'un ou plusieurs onduleurs avec remplacement																		
	☐	Autres :																		

Dans tous les cas, un relevé des index de tous les compteurs doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE.

2.1 - Relevé des index du compteur réseau

Compteur réseau principal	
Dénomination de l'index (ex : heures pleines, heures creuses etc)	Index
No 10637449	HP 0 2 7 6 7 4 , 4 -
	HC 0 1 8 3 9 4 , 9 -
Autre compteur réseau (ex : exclusif nuit)	
Dénomination de l'index	Index
	,
	,
	,
	,

Si vous avez plus de 2 compteurs réseau, veuillez copier et faire compléter cette page afin de la joindre au présent formulaire.

Annexe OA

GU-OA_4Fr du 23/01/2012

Contrôle par
SGS-SSB
Date : 13 JUIN 2012
INSP 681 J-M DUQUENNE

2.2_Relevés d'index de ou des compteurs verts et onduleurs

	Unité 1	Unité 2	Unité 3	Unité 4	Unité 5
COMPTEURS VERTS	CE 1	CE 2	CE 3	CE 4	CE 5
Numéro de série	7044094	/	/	/	/
Index Initial °	000012.1-	/	/	/	/
ONDULEURS	OND 1	OND 2	OND 3	OND 4	OND 5
Numéro de série	2002047264	/	/	/	/
Isolationneur en réglé aux normes CEI, voir les indications					
Index Initial °	1.9-	/	/	/	/

¹ 2007-08-29 15:24:00 2007-08-29 15:24:00 2007-08-29 15:24:00 2007-08-29 15:24:00 2007-08-29 15:24:00

2.2 Dispositif de coupe et projections

Système automatique de sectionnement :
(cocher la mention utile)

☒ Testé :

☒ conforme

☐ non conforme

☐ Non Testé :

☐ pour cause absence tension

☐ autre raison (à préciser) :

La CWaPE rappelle que le schéma unifilaire de l'entièreté de l'installation photovoltaïque doit être signé par l'agent contrôleur RGIE.

La CWaPE attire l'attention de l'agent sur le fait qu'une fausse déclaration peut donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à l'infliction d'amendes administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.

DATE: 13 : 06 : 2012

NOM DE L'AGENCE

SGS


SIGNATURE :

Contrôlé par
SGS-SSB
Date : **13 JUIN 2012**
INSP 681 J-M DUQUENNE

Аппенд СА

GL-0A_4Fr du 23/01/2012

Schéma unifilaire - 2 strings - 1 onduleur - 1 compteur
 $V_{oc}=37,2V$ $I_{cc}=8,56A$

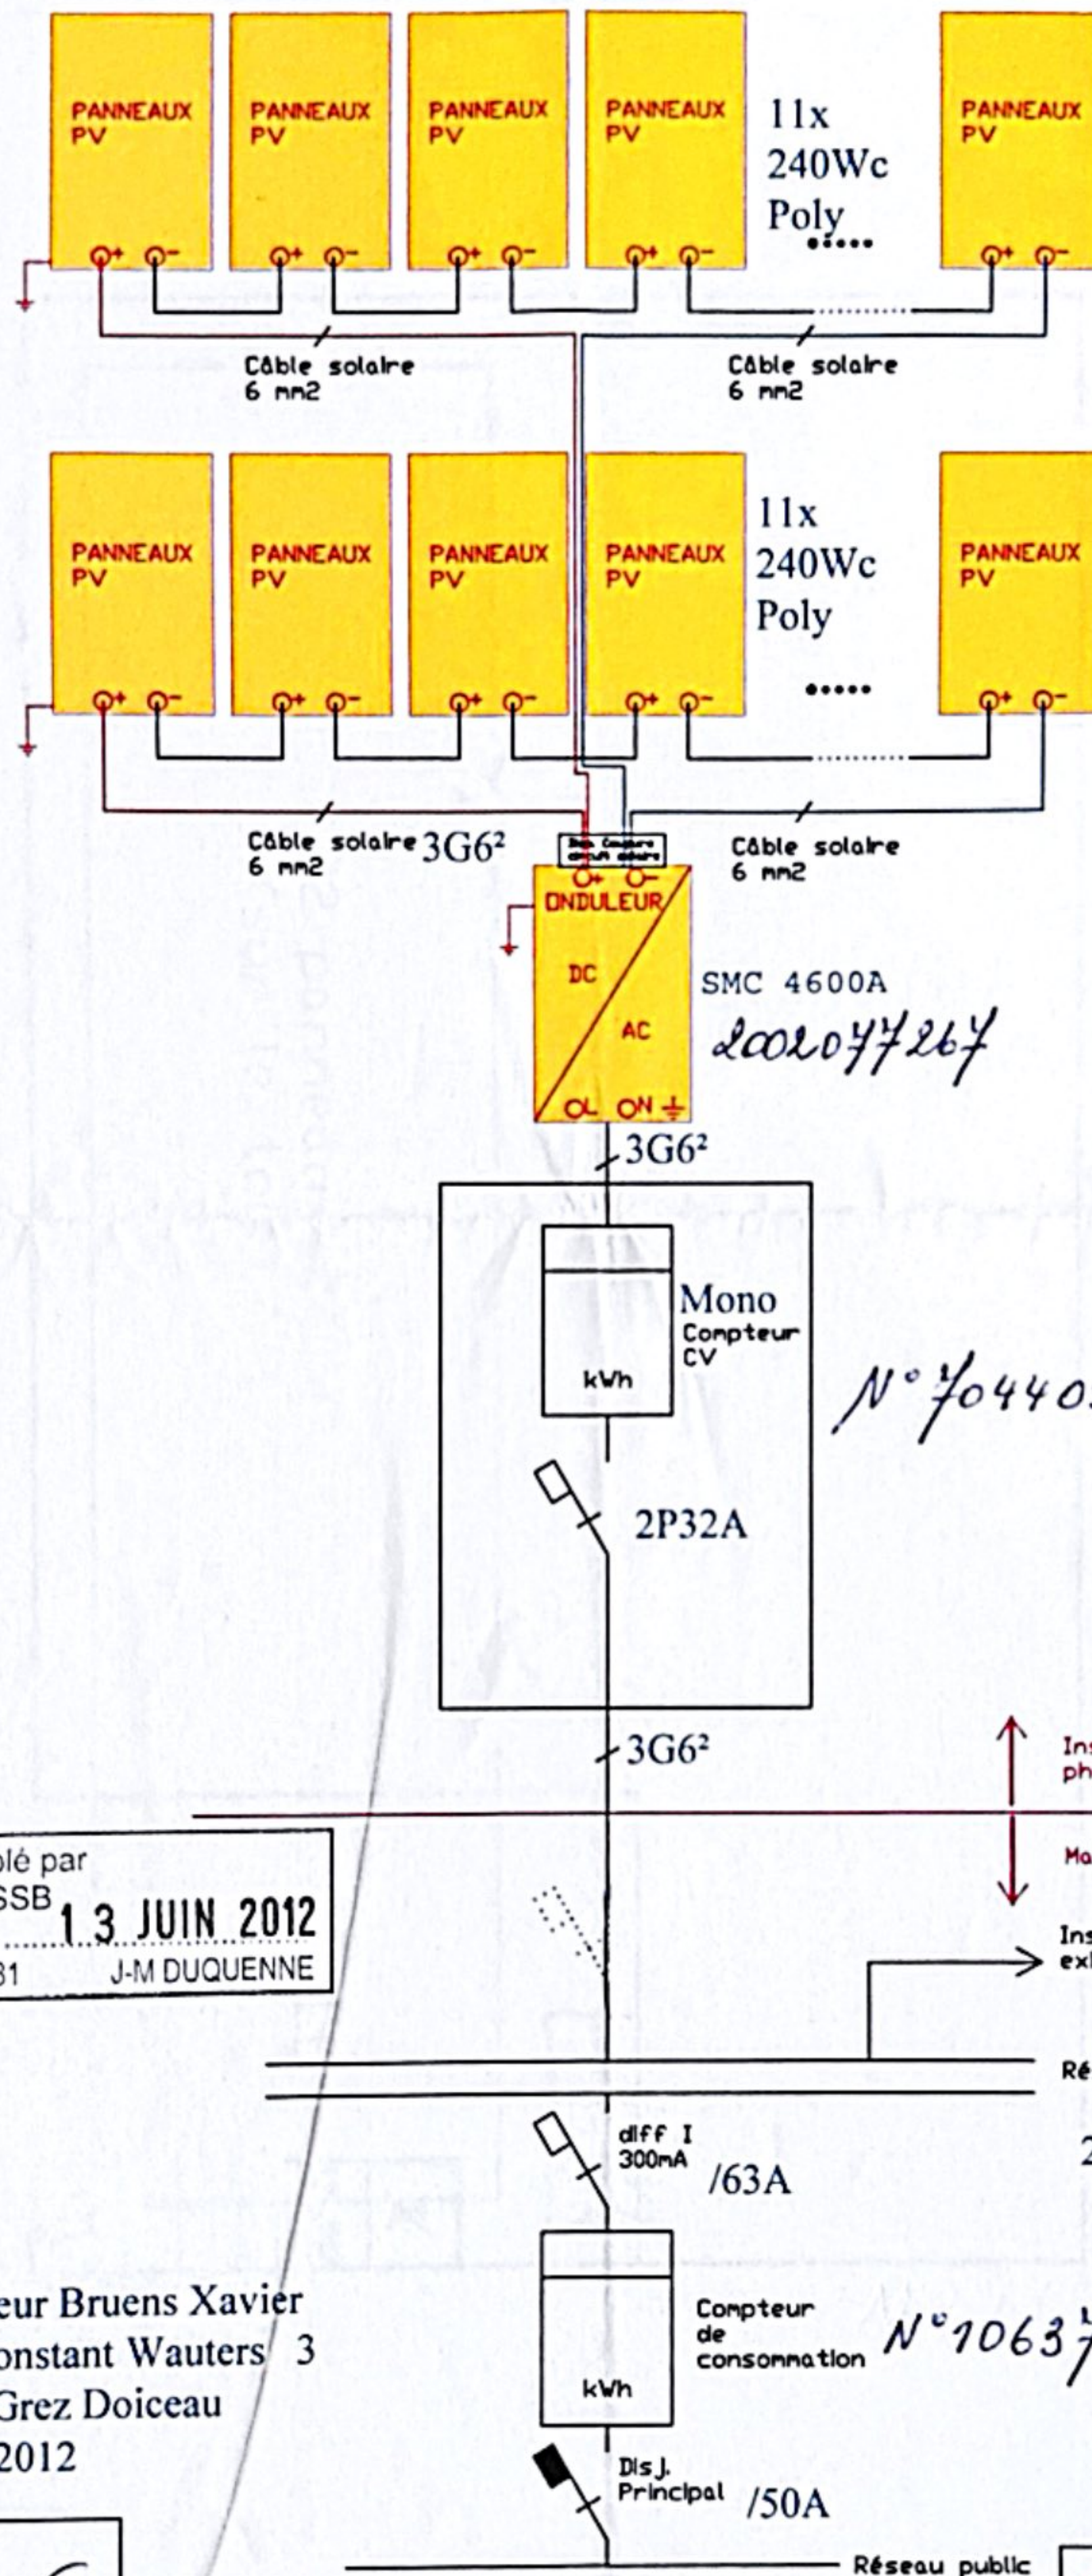

Contrôlé par
 SGS-SSB
 Date : 13 JUIN 2012
 INSP 681 J-M DUQUENNE

Monsieur Bruens Xavier
 Rue Constant Wauters 3
 1390 Grez Doiceau
 21/05/2012


[Signature]

Green Energy
 4 Seasons

Mr Bruens Xavier
Rue Constant Wauter 9
1390 Grez Doiceau
0477 38 86 74
Toit en Sterreberg
21/05/2012

SCHEMA DE POSITION :

Contrôlé par
SGS-SSB
Date : 13 JUIN 2012
INSP 681 J-M DUQUENNE

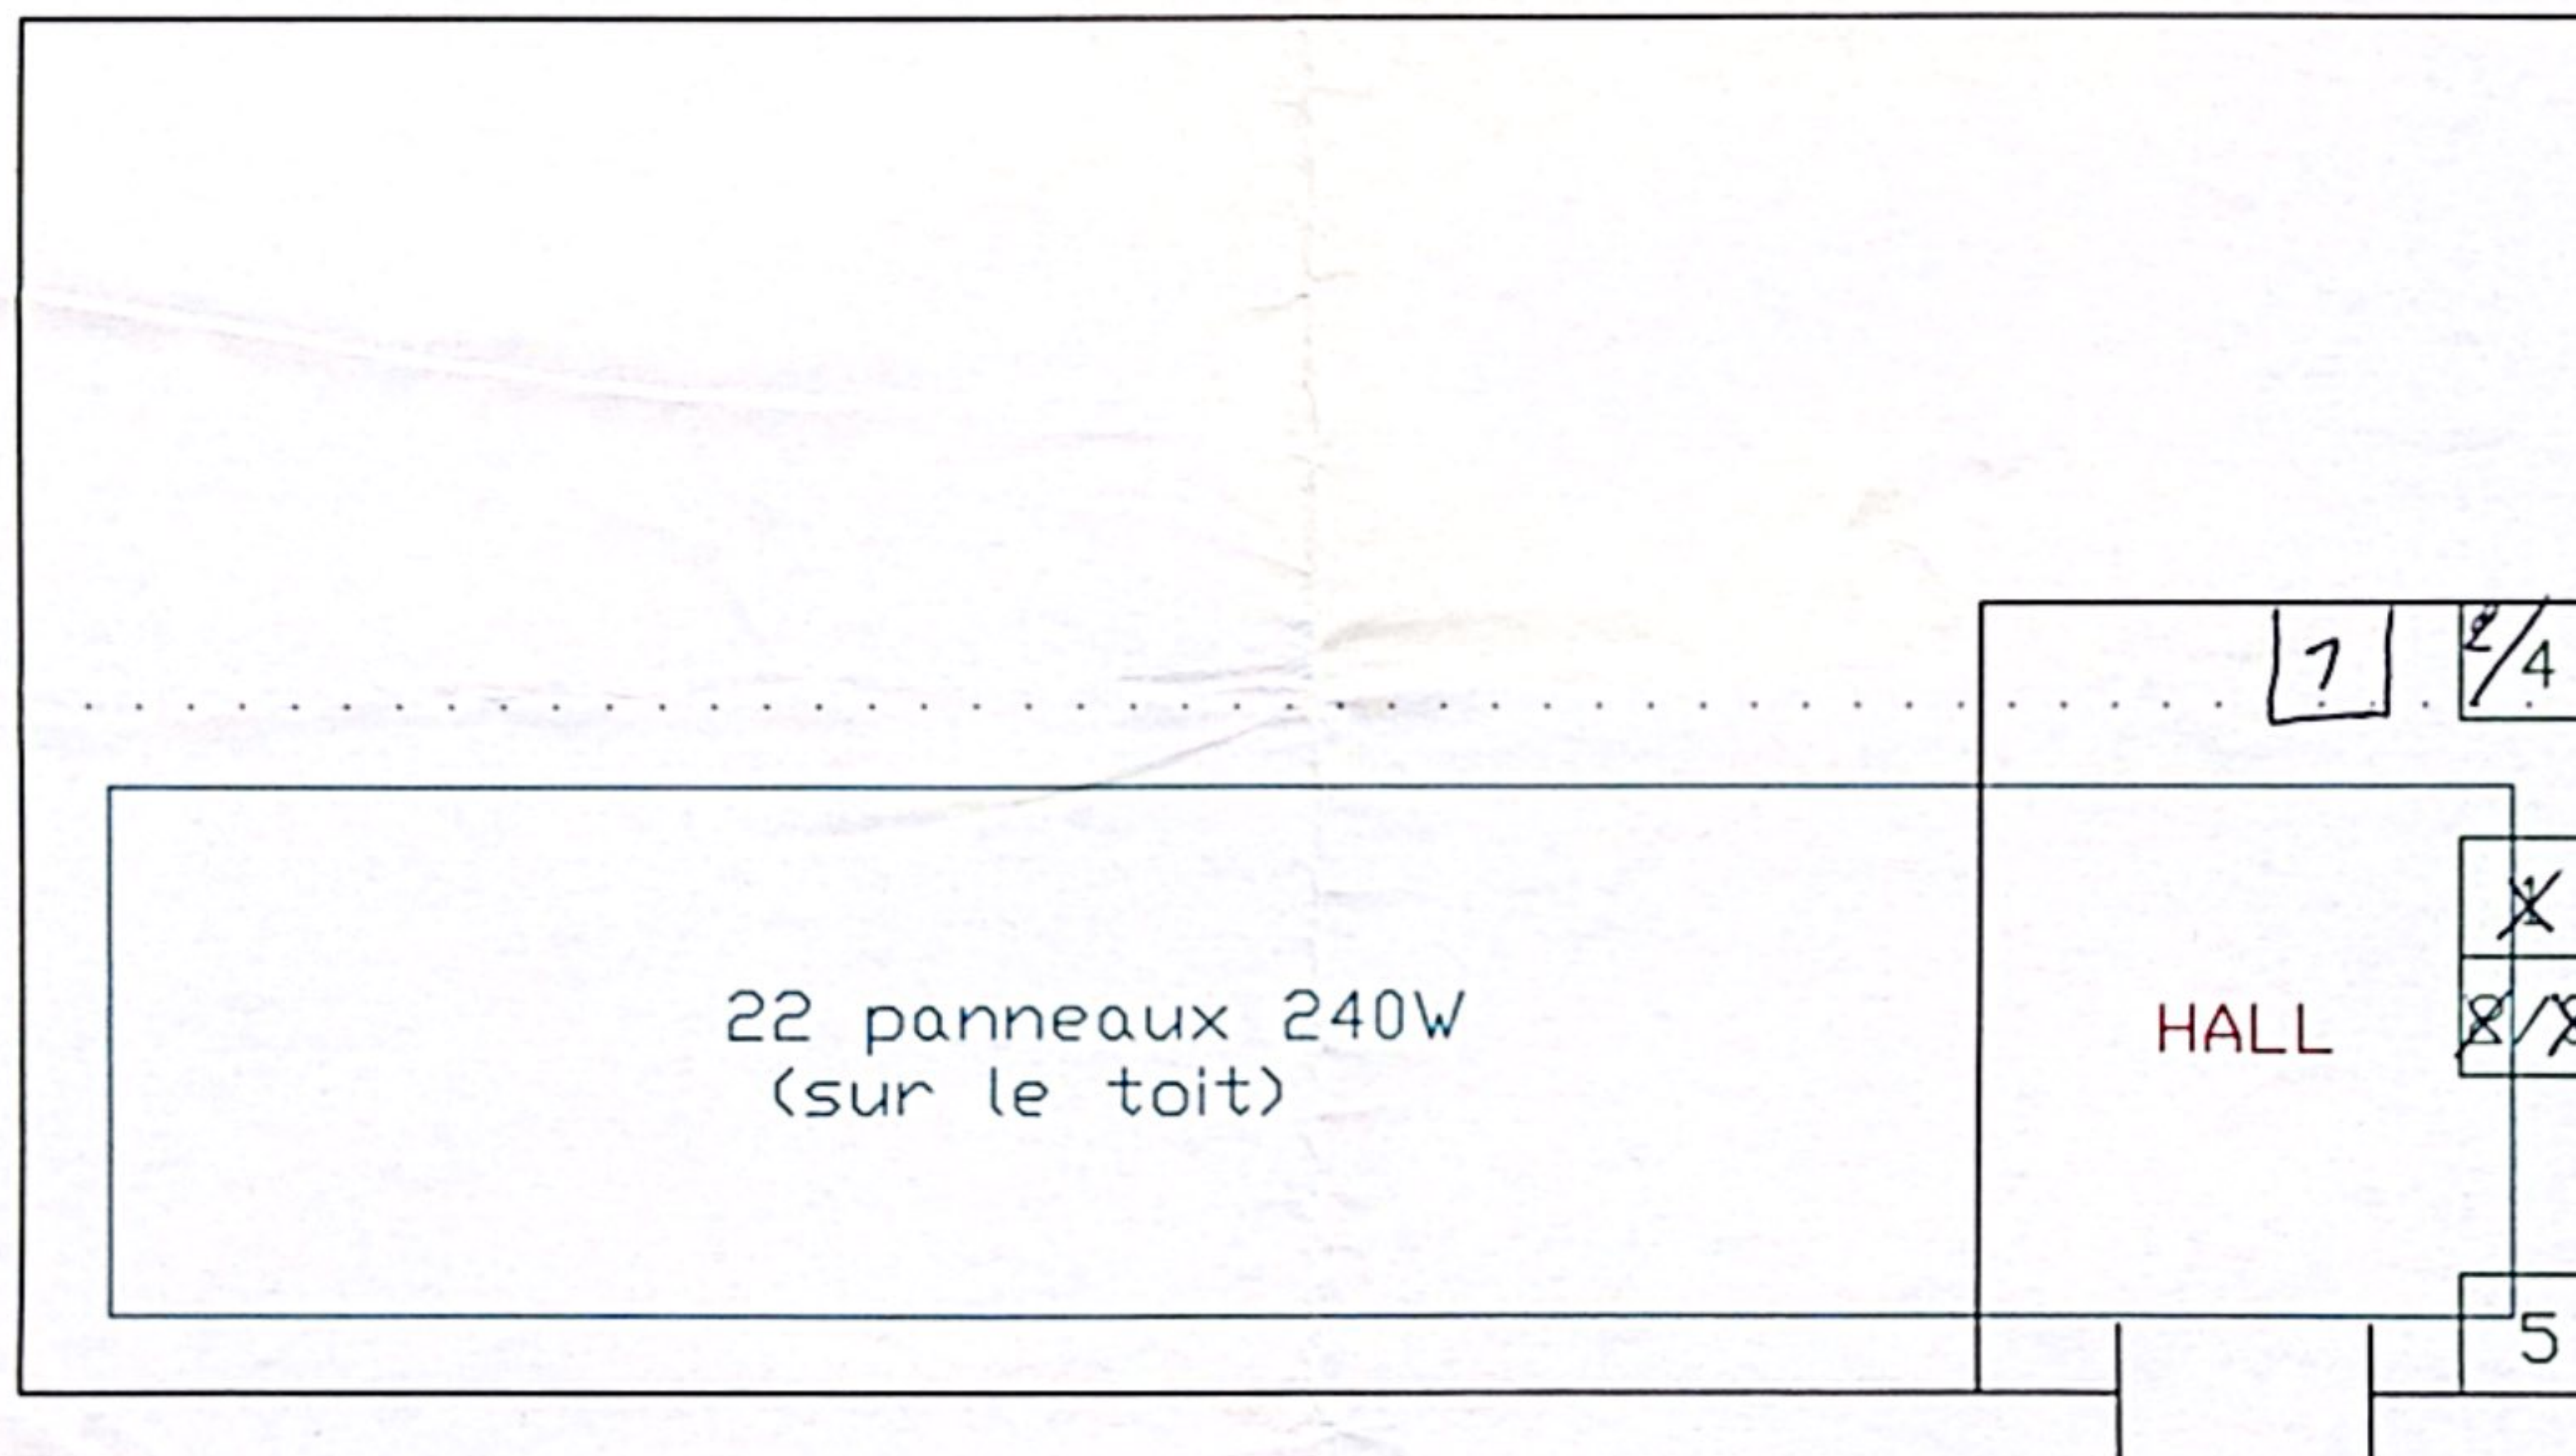

- 1 : Onduleur 1
- 2 : Compteur vert
- 3 : coffret auxiliaire
- 4 : Coffret existant
- 5 : compteur électrique

