ENERCETEC A.S.B.L.
Organisme de contrôle agréé
✆ 071/166 567 - ✉ info@enercetec.be

679-INSP
Rapport : E1-37921

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019)

Annexes : schéma(s) unifilaire(s) : **2** ; plan(s) de position : **1** ; autres annexes : **0**

1. Identification :

Adresse de l'installation : **Appartement 4A, Rue D'Aoust 17/4A à 5500 Dinant**
Unité d'habitation

Propriétaire : [redacted]

Responsable de l'exécution du travail : **Michel Lobet sprl** TVA : **BE 0838 106 625**

GRD : ORES Code EAN : **Non communiqué** Compteur n° : **69500931**

Index 1.8.1. : **056764** Index 1.8.2. : **0** Index 2.8.1. : **Néant** Index 2.8.2. : **Néant**

2. Branchement :

Tension nominale : **3N400V**
Protection branchement **existante : 20 A**
Alimentation tableau principal : type **EXVB** **4 x 10 mm²**
Interrupteur général : **40 A / 300 mA Type A**

Cachet GRD

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **boucle**
Nombre de tableaux : **1** – Nombre de circuits : **13**

4. Description

Date de l'installation : , d'avant le 01/06/2020 (dérogations Section 8.2.2. Installations électriques domestiques ancien RGIE)
Voir schémas.

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.5. Visite de contrôle.**
Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques.**
Mesures : Résistance de dispersion de la prise de terre : **9,6 Ω** - Isolement général : **10 MΩ**

- Adéquation différentiels et valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : en ordre.
- Adéquation protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent : en ordre.
- Correspondance des schémas/plans à l'installation : en ordre.
- Etat du matériel d'installation fixe : en ordre.
- Contacts directs et indirects : en ordre.
- Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test : en ordre.
- Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel : en ordre.
- Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection : en ordre.

6. Infractions/Observations

Néant

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation existante est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel a été plombé; les schémas ont été visés.
Le prochain contrôle est à effectuer **avant le 12/02/2050**

8. Conseils (rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique ; Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier ; Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.
(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Olivier MIGEOT Visa : Olivier Migeot 0472/76 22 55 ENERCETEC Date de visite : 12/02/2025

Date d'émission : 12/02/2025.

Scanned with CamScanner

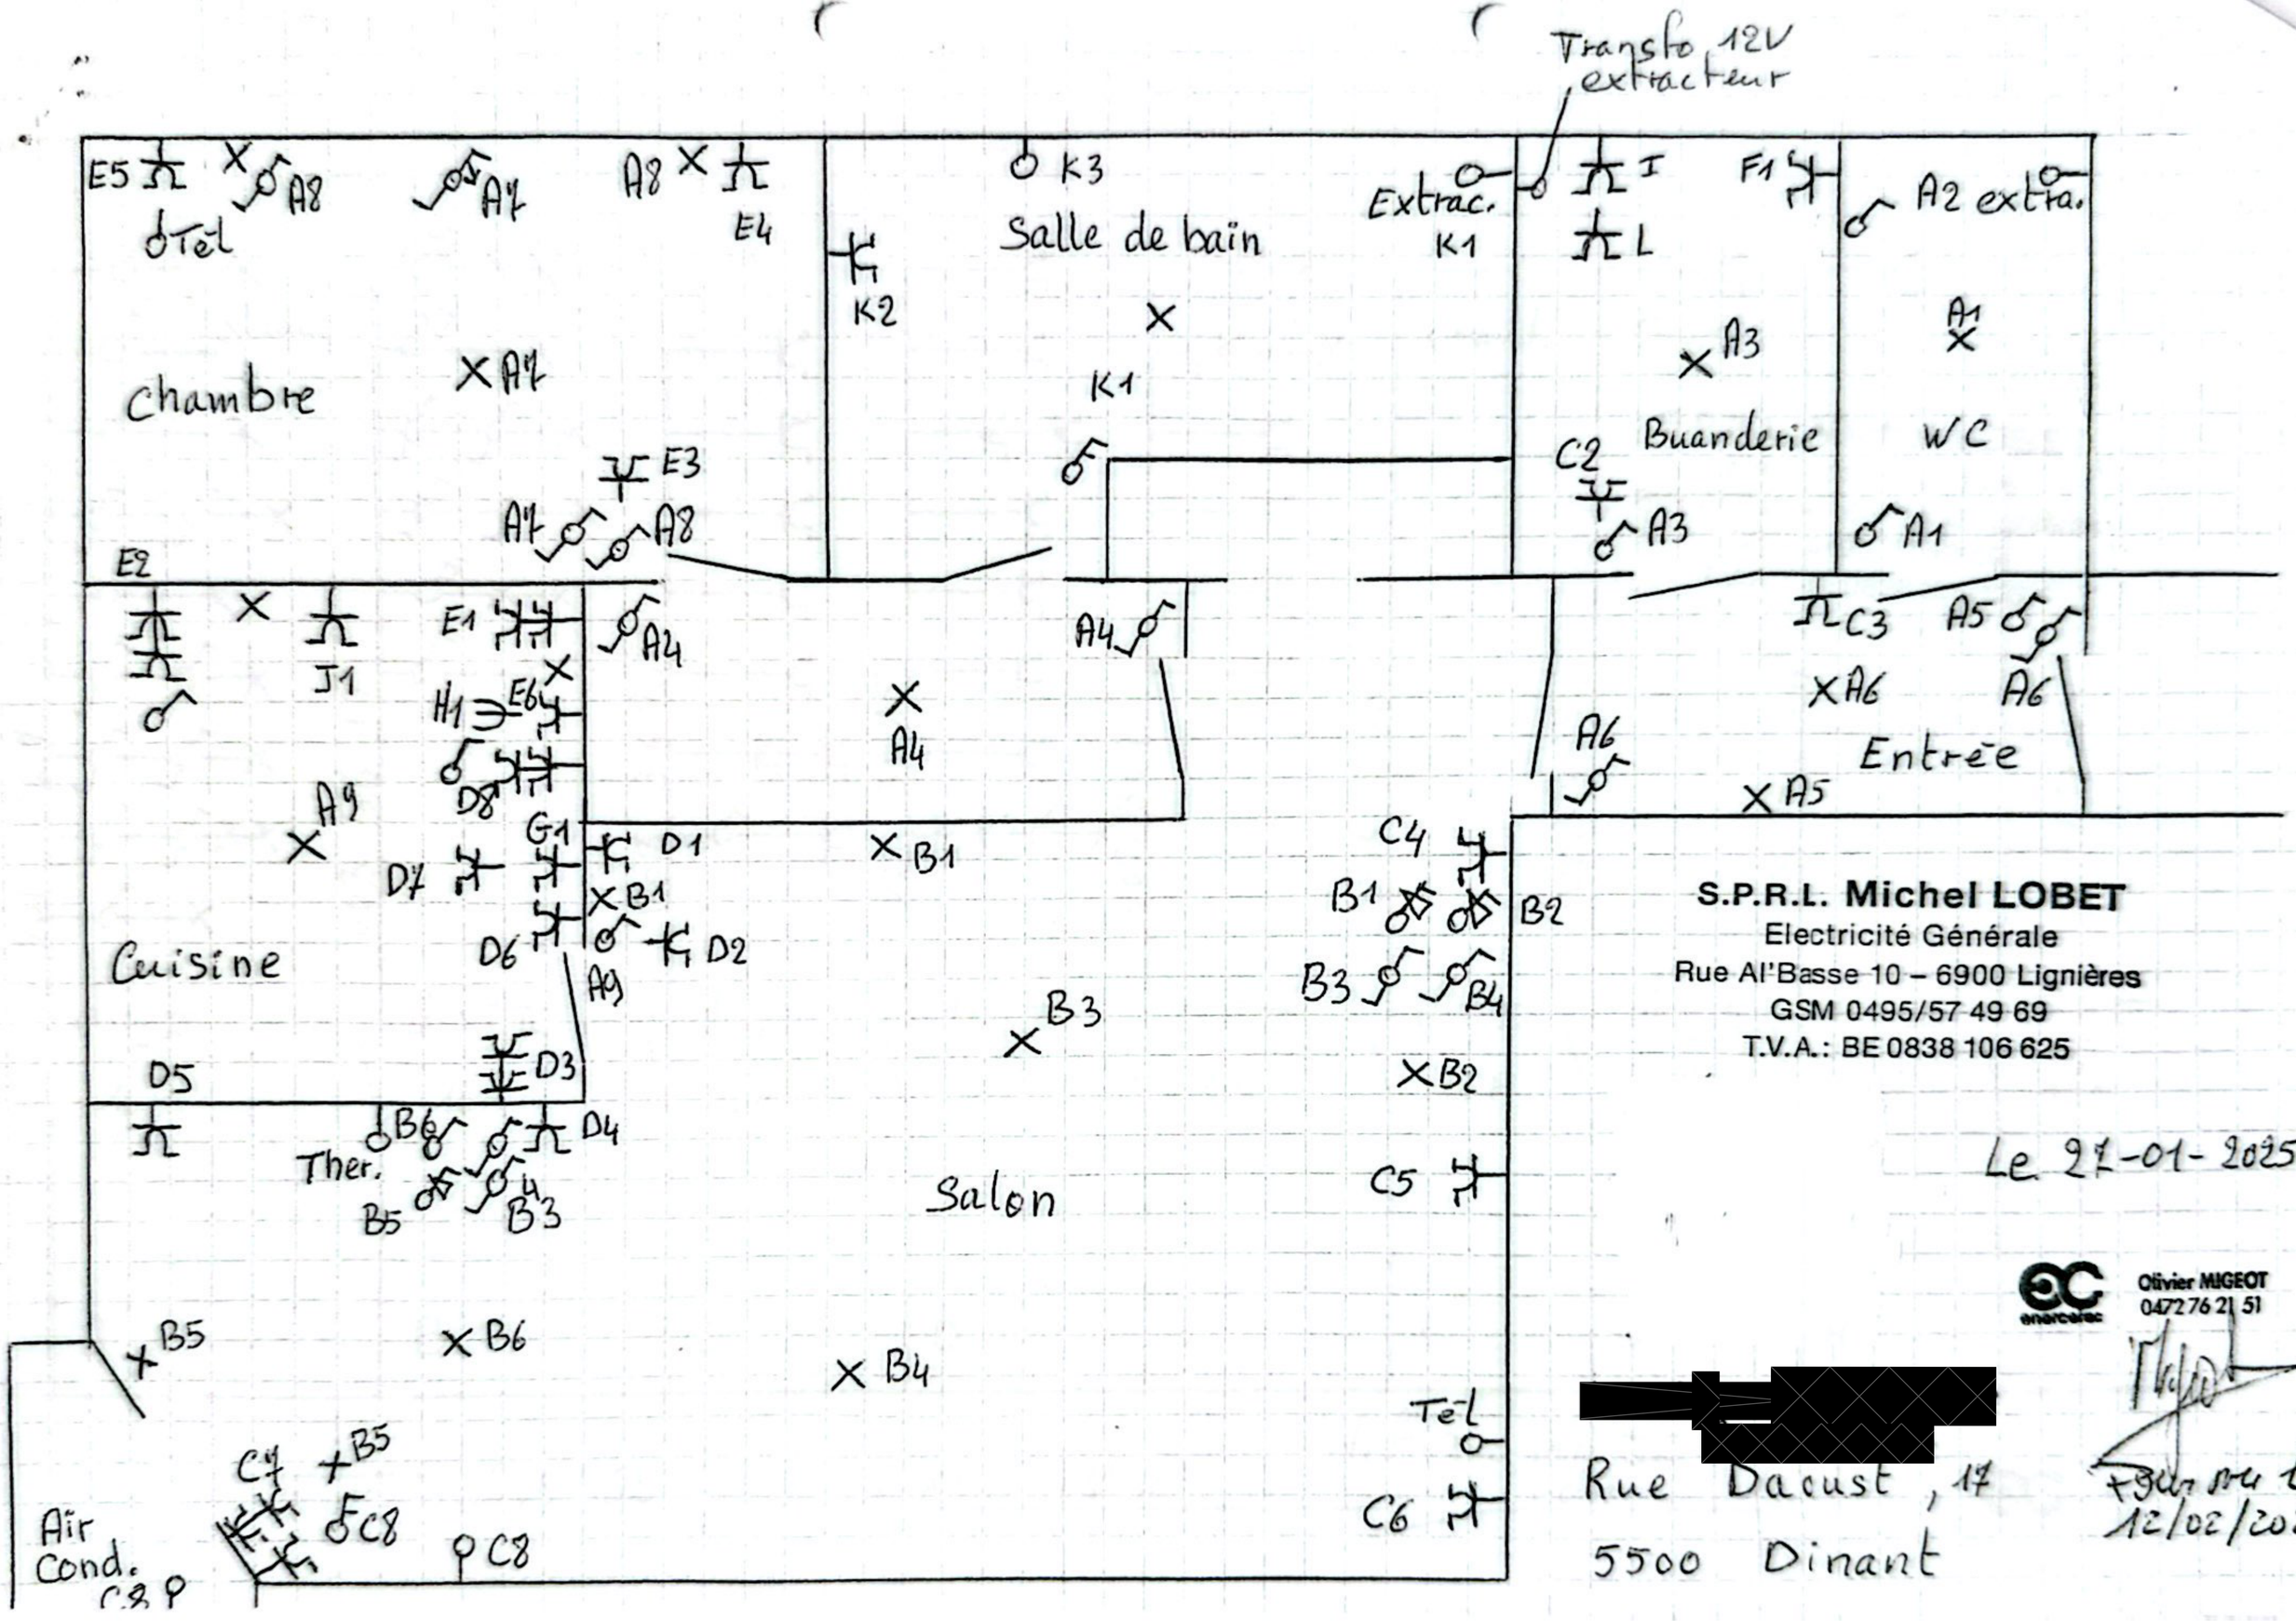

S.P.R.L. Michel LOBET
Electricité Générale
Rue Al'Basse 10 – 6900 Lignières
GSM 0495/57 49 69
T.V.A.: BE 0838 106 625

Le 27-01-2025

Olivier MIGEOT
0472 76 21 51

[redacted]

Rue Daoust, 17
5500 Dinant

Pour vu le 12/02/2025

S.P.R.L. Michel LOBET
Electricité Générale
Rue Al'Basse 10 – 6900 Lignières
GSM 0495/57 49 69
T.V.A.: BE 0838 106 625

	A	B	C	D	E	F	G	H	M
	Extrac.					Chaud.	Four		Réserve
	VOB 3G2,5²	VOB 3G1,5²	VOB 3G2,5²	VOB 3G2,5²	VOB 3G2,5²	VOB 3G2,5²	VOB 3G2,5²	XVB 5G4²	
	disj II 16A	disj II 16A	disj II 20A	disj II 20A	disj II 20A	disj II 16A	disj II 20A	disj IV 20A	disj II 16A

6,9 Ω

EXVB 4 × 10²

dif 300 mA II [redacted] 40A

Olivier MIGEOT
0472 76 21 51

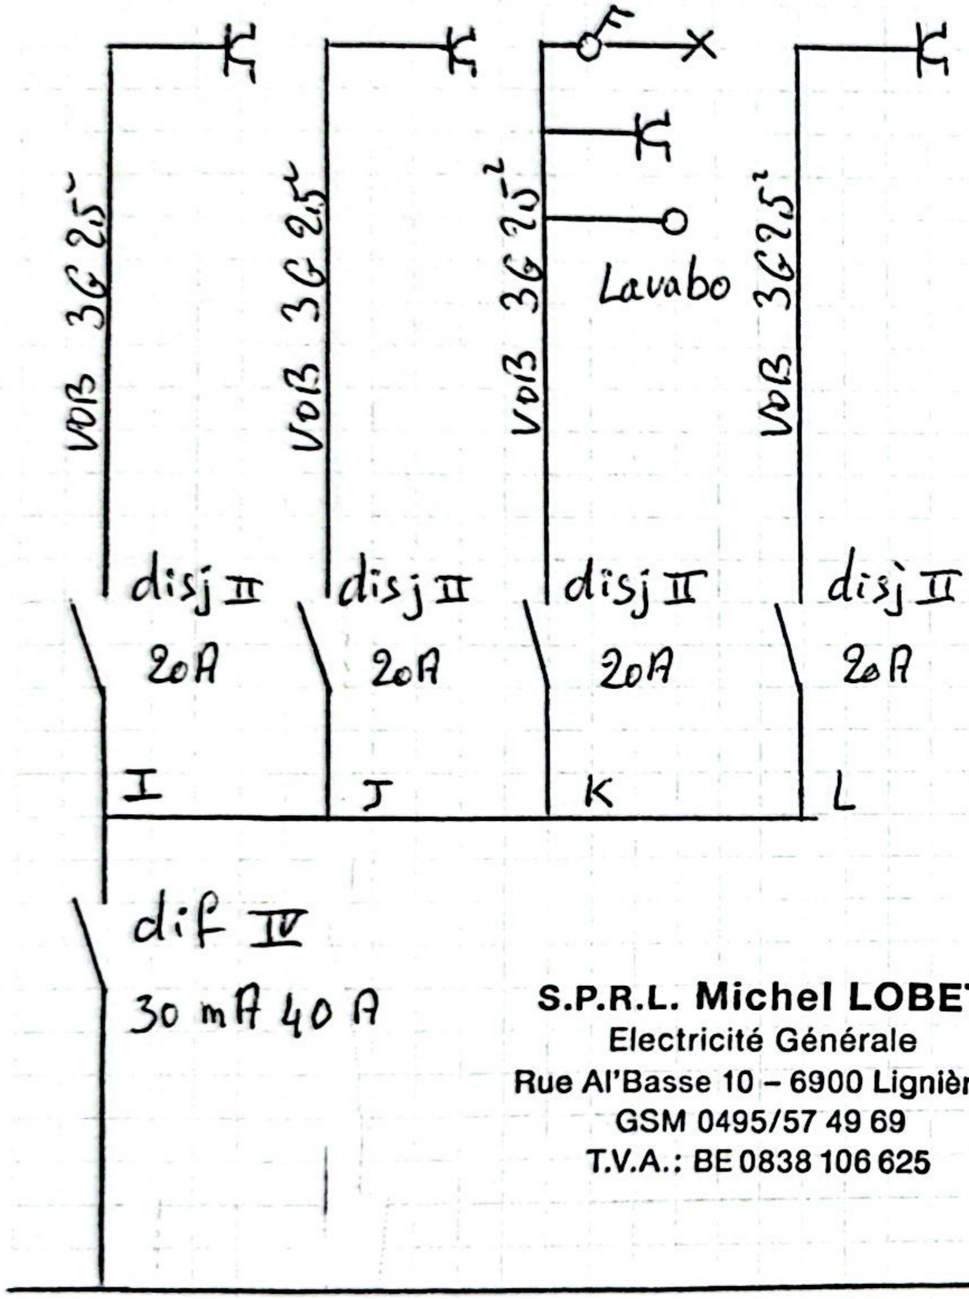

S.P.R.L. Michel LOBET
Electricité Générale
Rue Al'Basse 10 – 6900 Lignières
GSM 0495/57 49 69
T.V.A.: BE 0838 106 625

Olivier MIGEOT
0472 76 21 51