

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: turhan_t@icloud.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5990565
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/04/2023



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

Martin Yordanov
De Pleyte 11
2920 KALMTHOUT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Martin Yordanov Adres: De Pleyte 11 2920 KALMTHOUT
Installateur/verantw. werk: Naam: Martin Yordanov Adres: De Pleyte 11 2920 KALMTHOUT B.T.W.:
Adres installatie: MARTIN YORDANOV DE PLEYTE 11 KALMTHOUT 2920 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Niet vermeld Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 1SAG310022 Nachtteller nr.:
8493

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -

Datum: 10/04/2023

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/04/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 20A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eëndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☒ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐ -
☒ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 16

Zie schema's in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 186 MOhm

Spreidingsweerstand: 27,9 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde

Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen


I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

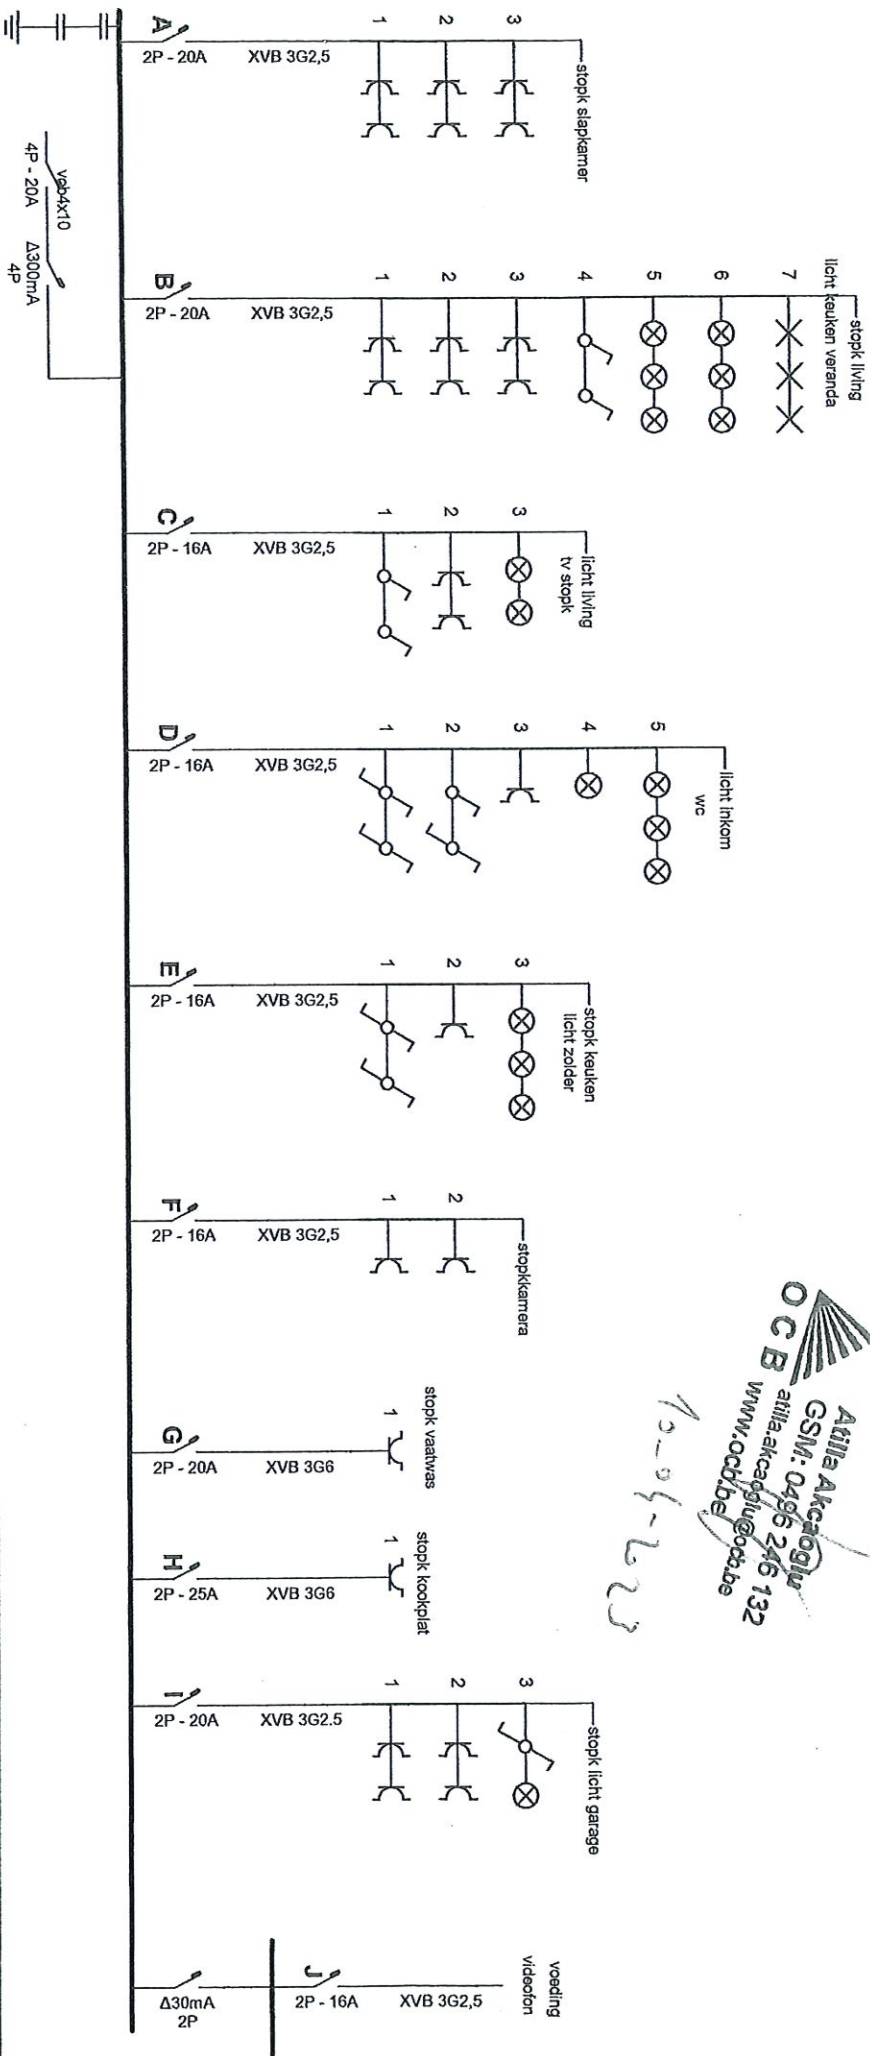

Plaats van de elektrische installatie

Martin Yordanov

De pleyte 11

2920 Kalinhout

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: medat1970@hotmail.com

Installateur


Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

P. 1/5
Eendraadschema

Atilla Akcaoglu
GSM: 0496 246 132
atilla.akcaoglu@ocb.be
www.ocb.be

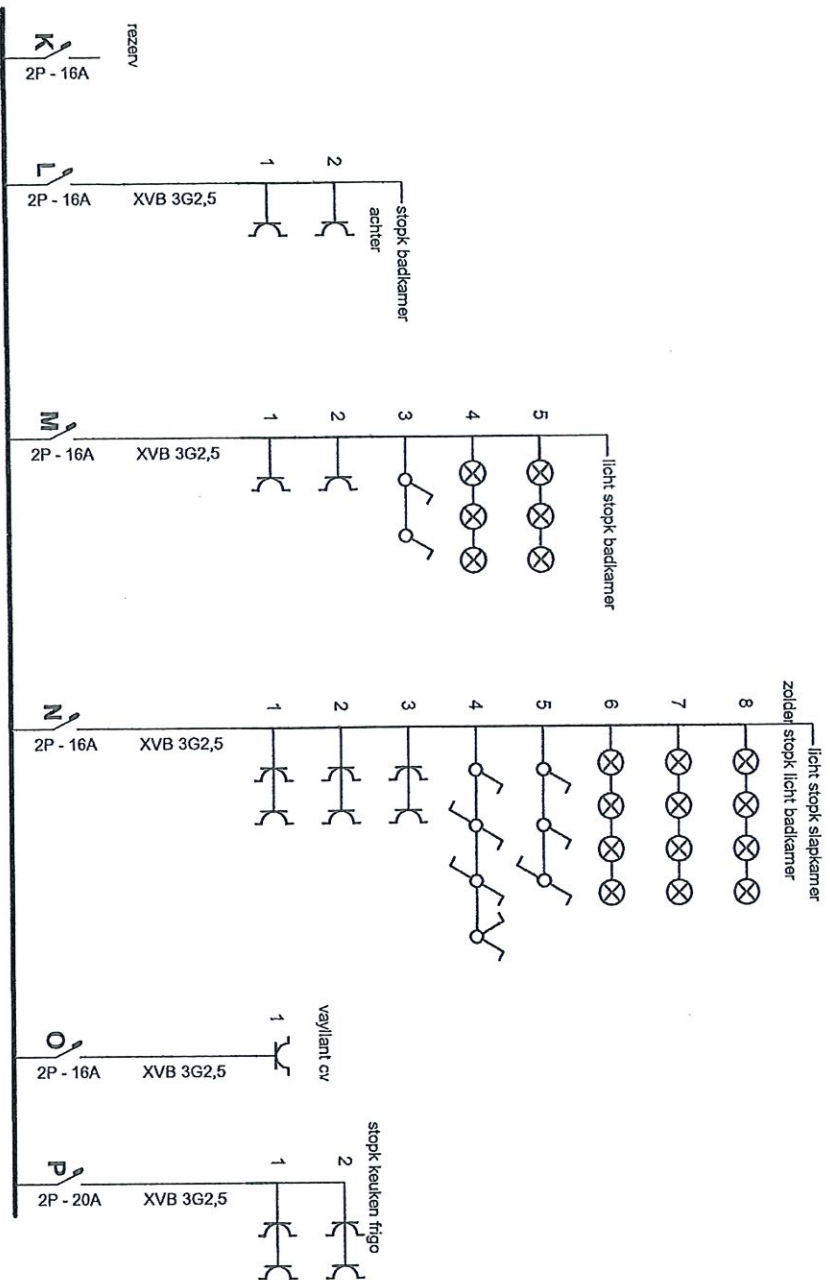

OCB
GSM: 0496 246 132
www.ocb.be
10-05-2007

Plaats van de elektrische installatie

Martin Yordanov

De pleyte 11

2920 Kalinhout

Tel.: - GSM: -

Fax: -


e-mail: medat1970@hotmail.com

Installateur

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

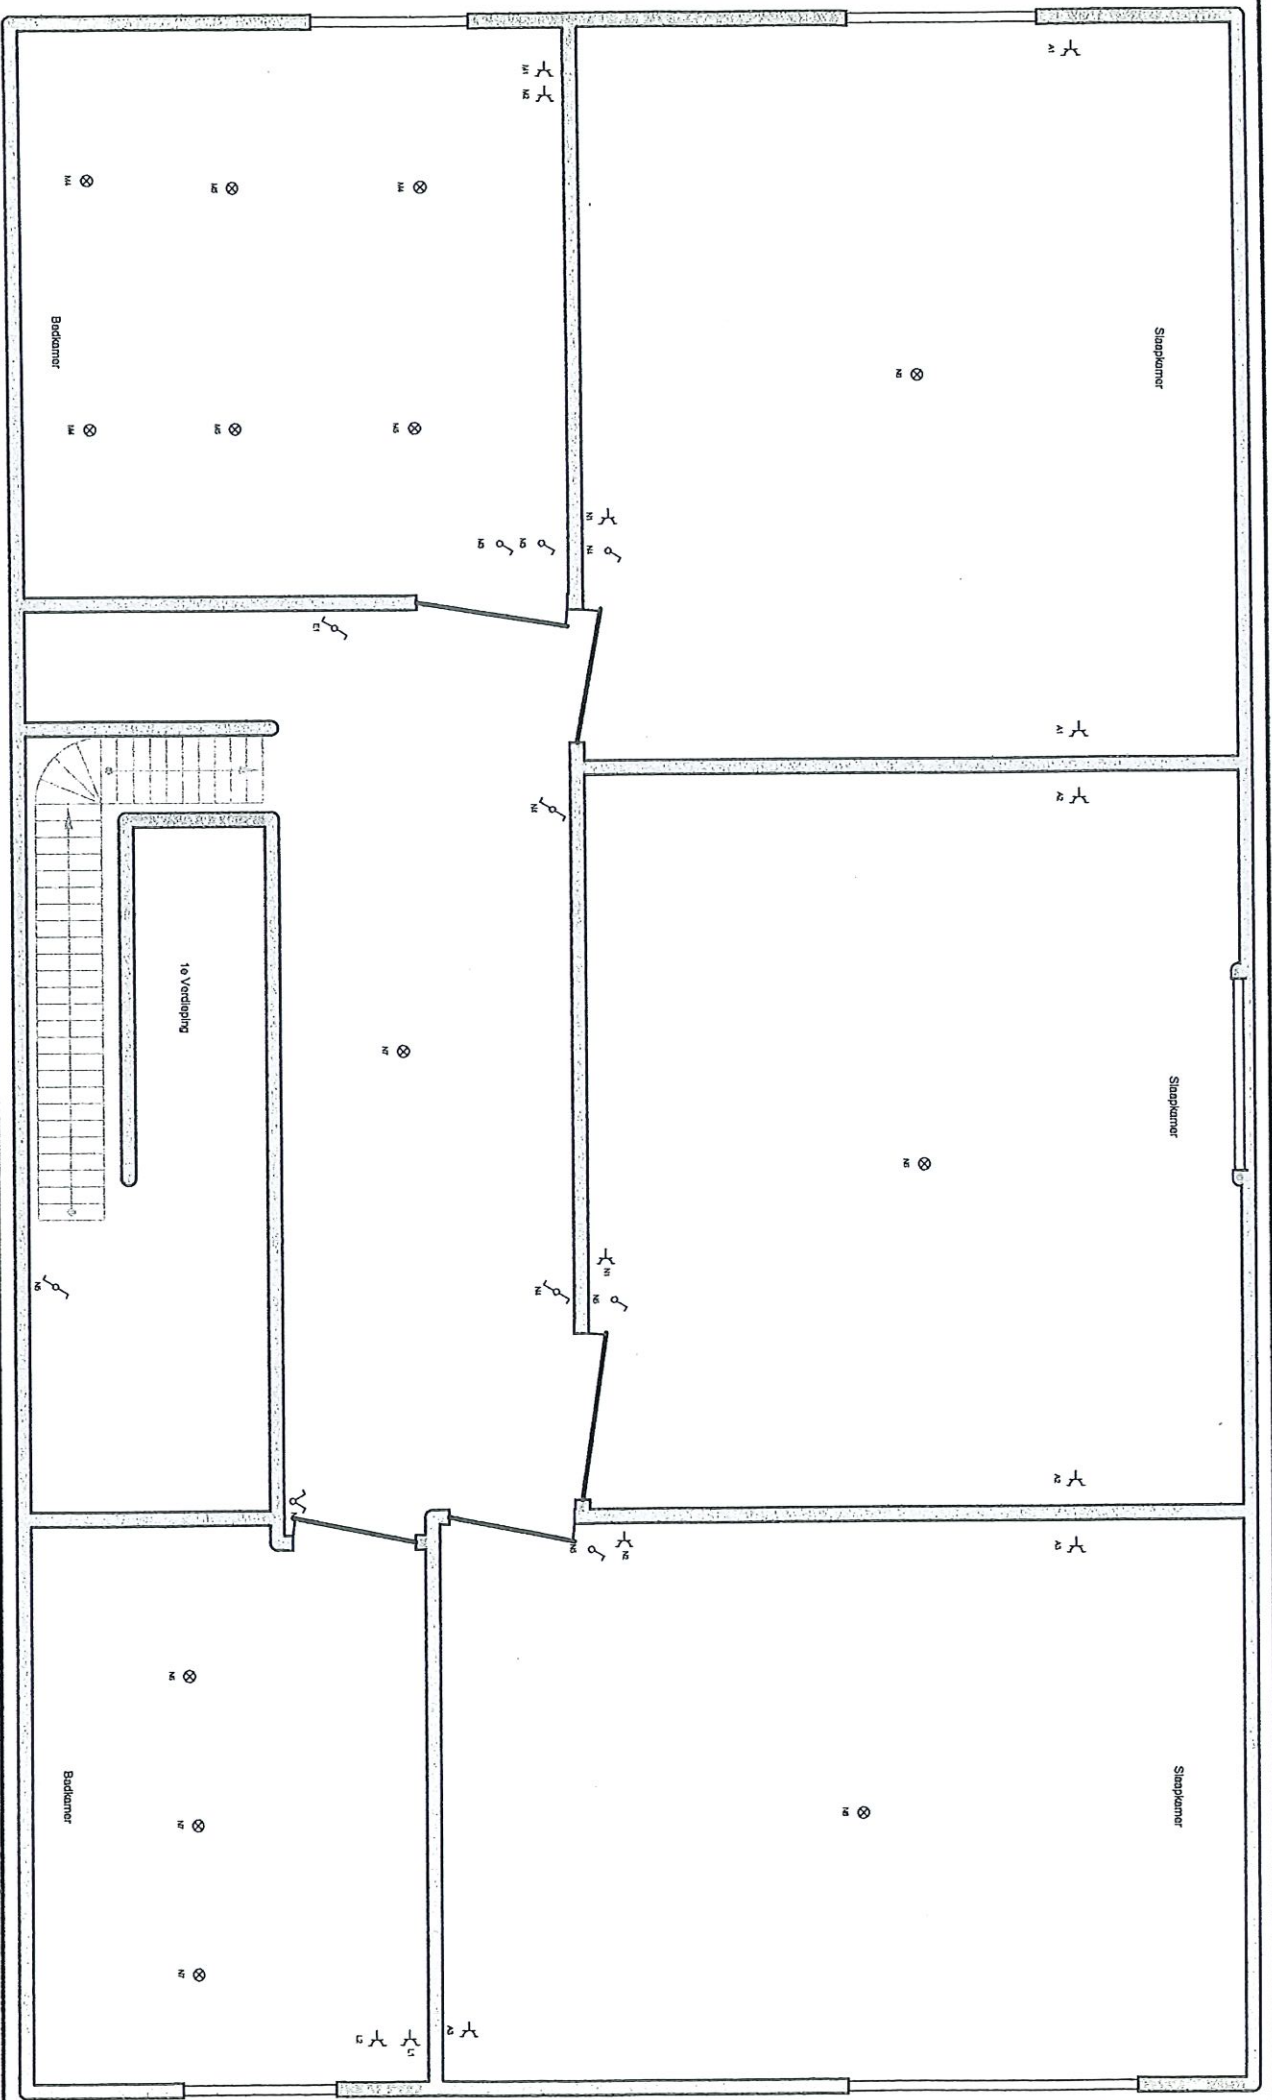

Plaats van de elektrische installatie

installateur


P. 4/5
Situatieschema

12-05-2023

OCB
Atilla Akcaoglu
GSM: 0496 246 132
atilla.akcaoglu@ocb.be
www.ocb.be

Martin Yordanov
De pleyte 11
2920 Kalrthout
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: medat1970@hotmail.com
Huis

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

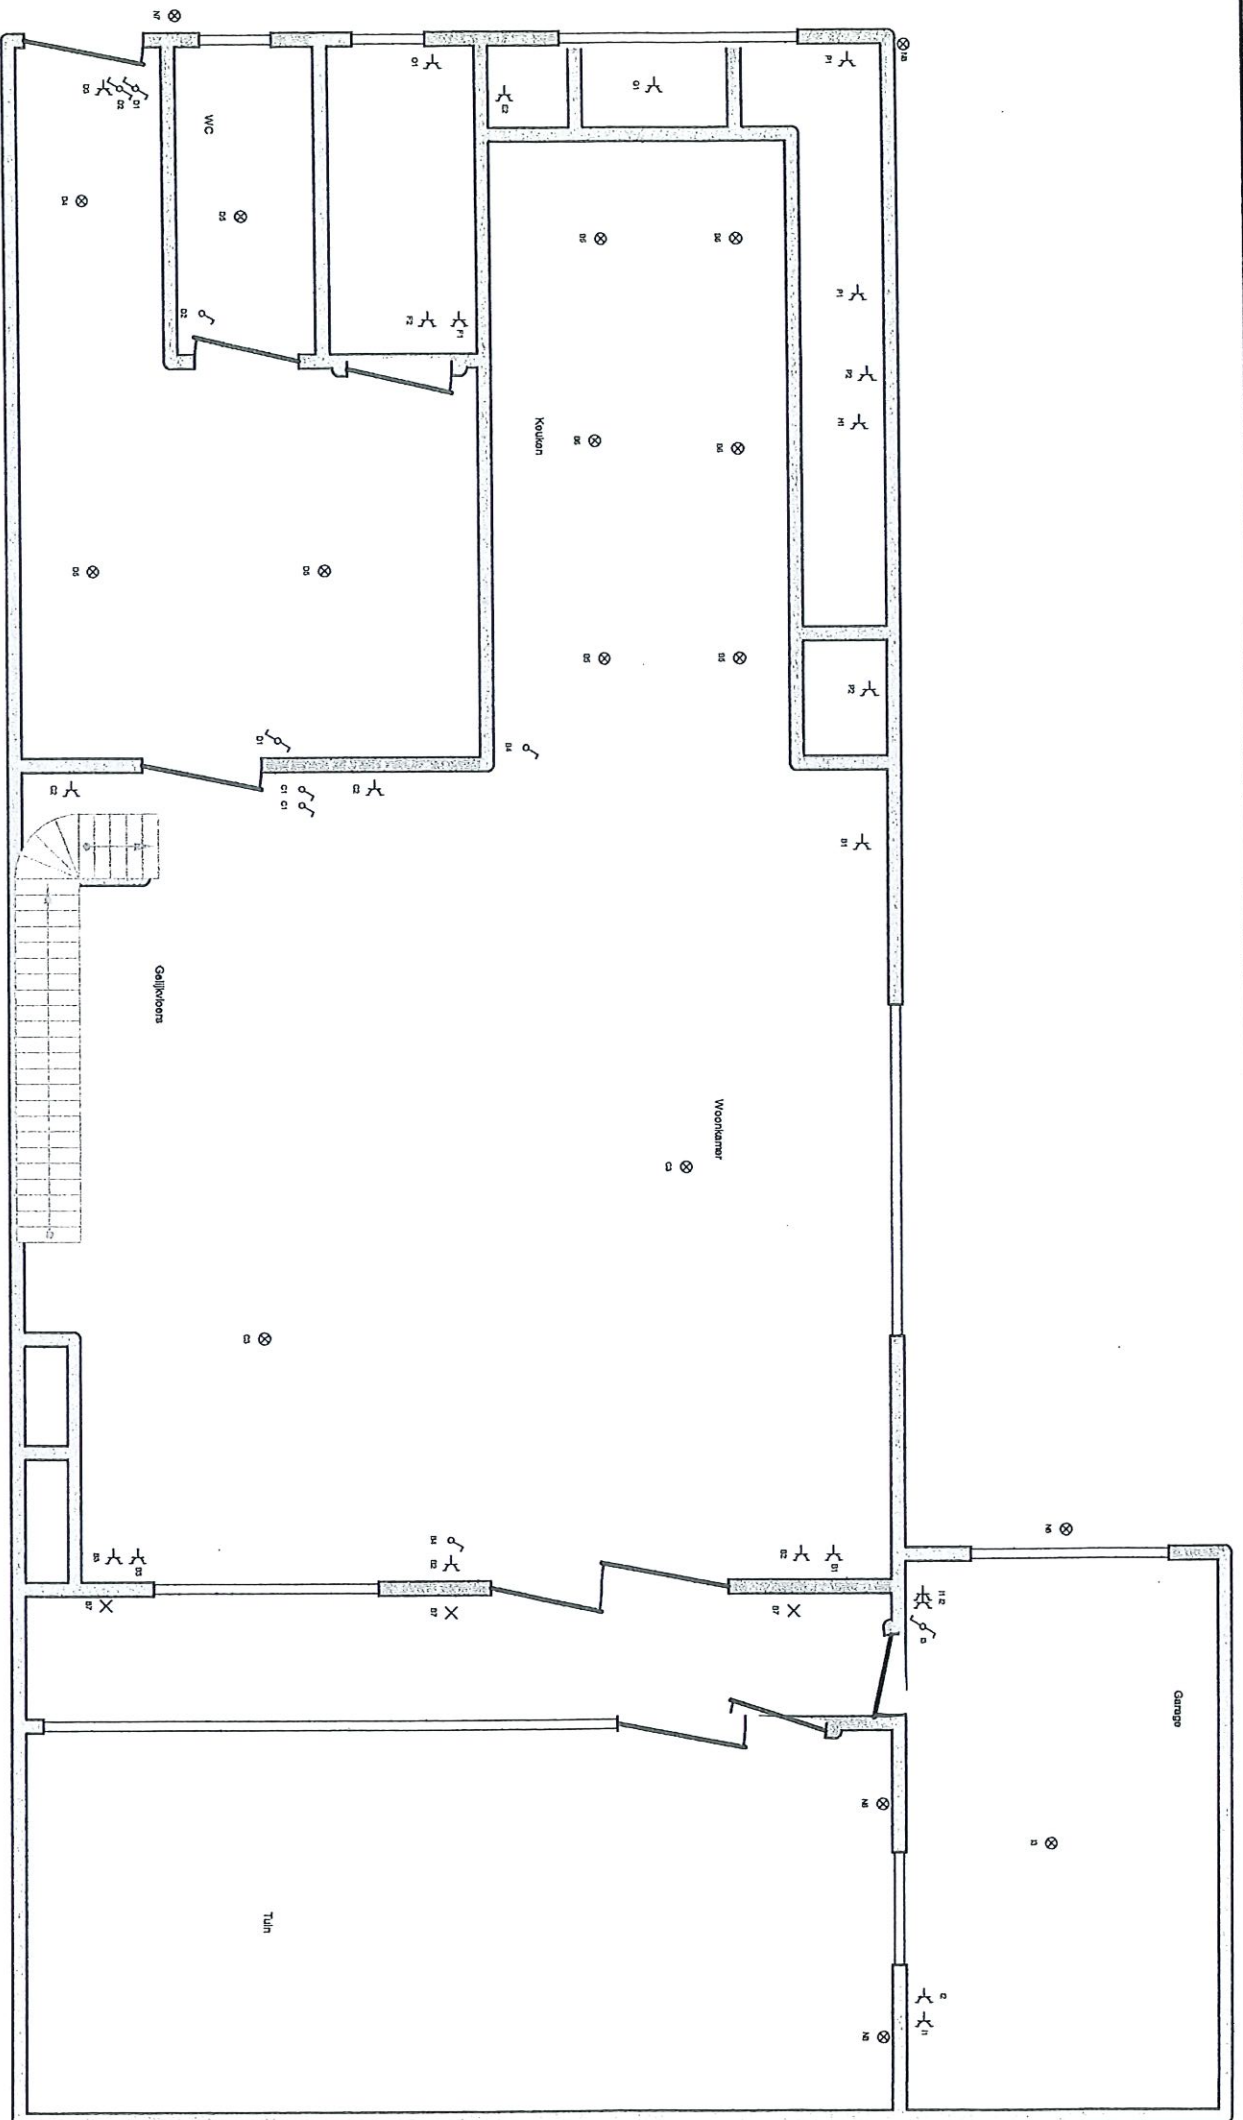

p. 5/5
Situatieschema

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Martin Yordanov
De pleyte 11
2920 Kalinhout
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: medat1970@hotmail.com
Huis

Atilla Akcaoglu
GSM: 0496246132
atilla.akcaoglu@ocb.be
OCB www.ocb.be

10-04-2023


Atilla Akcaoglu
GSM: 0496 246 132
atilla.akcaoglu@ocb.be
www.ocb.be


Plaats van de elektrische installatie

Martin Yordanov
De pleyte 11
2920 Kaltrouthout
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: medat1970@hotmail.com
Huis


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/5
Situatieschema

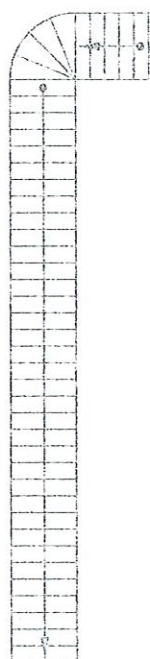

Zolder



2 1

2 1