

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.

NOTA HULPDEGEN, EIGENAARS: Krachtens het AEEI bent u verplicht: 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.

3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en reeds reeks of onreeds reeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Verslag van onderzoek

Distributenetbeheerder:		Gestomnatre de r�seau de distribution :		Nr teller 44187		N� comp :		Index : 1	
-------------------------	--	---	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------	--

Aard onderzoek :	ARDE	86	87	☒ <i>Wf</i> ☐ <i>Maan</i>	Voorscr. stroomlev. Prescriprien du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE				
Tijdelijk :					
Temporaire :					
Kermisinstallatie :					
Indienststelling :					
Misc en service :					
Uitbreiding :					
Extension :					
Vernieuwing :					
Renouvellement :					

Plaats van het onderzoek :		Lieu du contrôle :	
Eigenaar :		Propriétaire :	
Ik / C.I.			
Installateur :		Installeur :	
Datum van het onderzoek :		Date du contrôle :	
Meter / bord verbinding	Liaison compteur-tableau	Tension	
Meter / bord verbinding : 000000		Tension : 230V	
Max. beveiliging : Maximaal		Prot. maximale :	
Inspecteur : J. de Vries		Inspecteur :	
BTW / TVA : 6% / 6%		BTW / TVA :	
Adres		Adresse :	
Aldus			

Electrode de terre : 18 Ohm	Isolatie : 998	Mohm	Aantal verdeelborden : ☒	Number of tableaux :
Differentialbeschakelaars				

Beschermde ladingen - Circuits protégés : <i>RG</i>		Interrupteurs différentiels	
ARRE / RGIE	In (A)	Δ In (mA)	
270	276	40A 500	40A 50
○	○	<i>de 0,1</i>	<i>de 0,1</i>
○	○	<i>de 0,2</i>	<i>de 0,2</i>
○	○	<i>de 0,3</i>	<i>de 0,3</i>
○	○	<i>de 0,4</i>	<i>de 0,4</i>
○	○	<i>de 0,5</i>	<i>de 0,5</i>
○	○	<i>de 0,6</i>	<i>de 0,6</i>
○	○	<i>de 0,7</i>	<i>de 0,7</i>
○	○	<i>de 0,8</i>	<i>de 0,8</i>
○	○	<i>de 0,9</i>	<i>de 0,9</i>
○	○	<i>de 1,0</i>	<i>de 1,0</i>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het ARREI en mag — niet — afgevoerd worden — in dienst blijven.

L'installation est — non — conforme au RGIE et peut — ne pas — être démontée — en service.

T'algemeen verschillendheidskarakter is verzekerd met een loodje met het teken E.T.

Het eendaarschema en opstelschema werden voor gezien getekend.

L'intérieur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Overschrijfting artikel 27 van het ARREI, moeten zonder verplaatsing de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde invreken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het inschakelen van de vastgestelde de imbreken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'article 27 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien-en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het ARREI moet plaats hebben uiterlijk op : 8/10/27 & 69

voor de technisch directeur,

Pour le directeur technique,

de inspecteur,

de inspecteur.



NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.



 E. VAN LINT

 ELECTRO-TEST

300mA	DIF	40A	16A	A	1
			16A	B	2
		16A	16A	C	3
		16A	16A	D	4
		16A		E	5
		16A		F	6
					ERECTUM

20A	7	G	20A	12	L	20A	13	M	20A	14	N	20A	15	O	20A
-----	---	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----

30mA	DIF	40A	20A	P	16
			20A	Q	17
		20A	20A	R	18
		6A		S	19
		20A		T	20
		20A		U	21
		20A		V	22

20A	23	W	16A	24	X	16A	25	Y	20A	26	Z	20A	27	A'	20A	28	B'	2A	TRANSFO	12V	SOMMETTE
-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	----	-----	----	----	----	---------	-----	----------

... .. ou 1. D. 4 Ampere

Origination des différents circuits

1) - Réserve

2) - éclairage cuisine et arm.

3) - éclairage escalier vers cave + éclairage w.c
éclairage appétine extérieure fosse porte entrée
4) - éclairage cave à charbon (côté rue) + éclairage
petite cave à droite au fond du garage.

5) - éclairage futur des comtes.

6) - éclairage cage escalier au minérale

7) - une prise dans le garage côté porte vers
escalier.

8) - apt prise dans la chambre (côté jardin)


9) - une prise hotte + une prise frigo + trois prises
plan de travail (côté droit) dans la cuisine.


10) - trois prises dans le salon à droite en entrant
face au F.O. + trois prises salon coin droit +
deux prises commandées (1 au chaque mur en air
à air.)

11) - trois prises cuisine plan de travail côté gauche +
deux prises dans le meuble à valet + une prise
frigo + une prise M.O. + une prise hall entrée.


12) - trois prises dans cuisine à gauche de l'extérieur
+ deux prises mur sans côté gauche + deux prises
mur meuble arm.


13) - éclairage + prises chambre côté rue

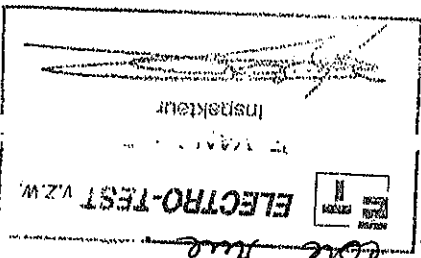

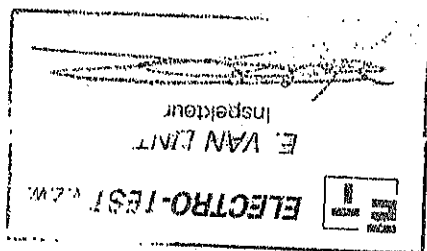



- 117) - deux prises mur milieu face cuisine à gauche du F.O. + une prise à droite du F.O. + trois prises mur milieu coin salon à gauche - deux prises + éclairage bureau 1^{er} étage.
- 116) éclairage + prises buanderie + éclairage petit local pour l'évier de la case.
- 117) lave - vaisselle
- 118) une prise buanderie à droite du lavabo + quatre prises établi fond du garage.
- 119) alimentation de la chaudière (buanderie)
- 120) éclairage et prise au jardin
- 121) une prise salon 1^{er} étage + alimentation future des comètes.
- 122) Four (cuisine)
- 123) Réserve
- 124) éclairage chambre côté jardin + éclairage et prises S.D.B. + une prise coin à côté du T.D. (information et télédistinction)
- 125) éclairage du garage + établi.
- 126) ride - linge (buanderie)
- 127) machine à laver (buanderie)
- 128) protection du frigo. nouvelle

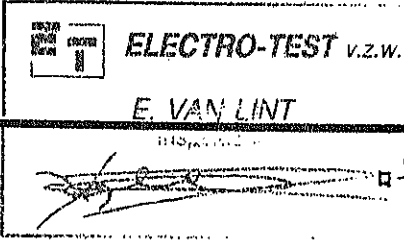

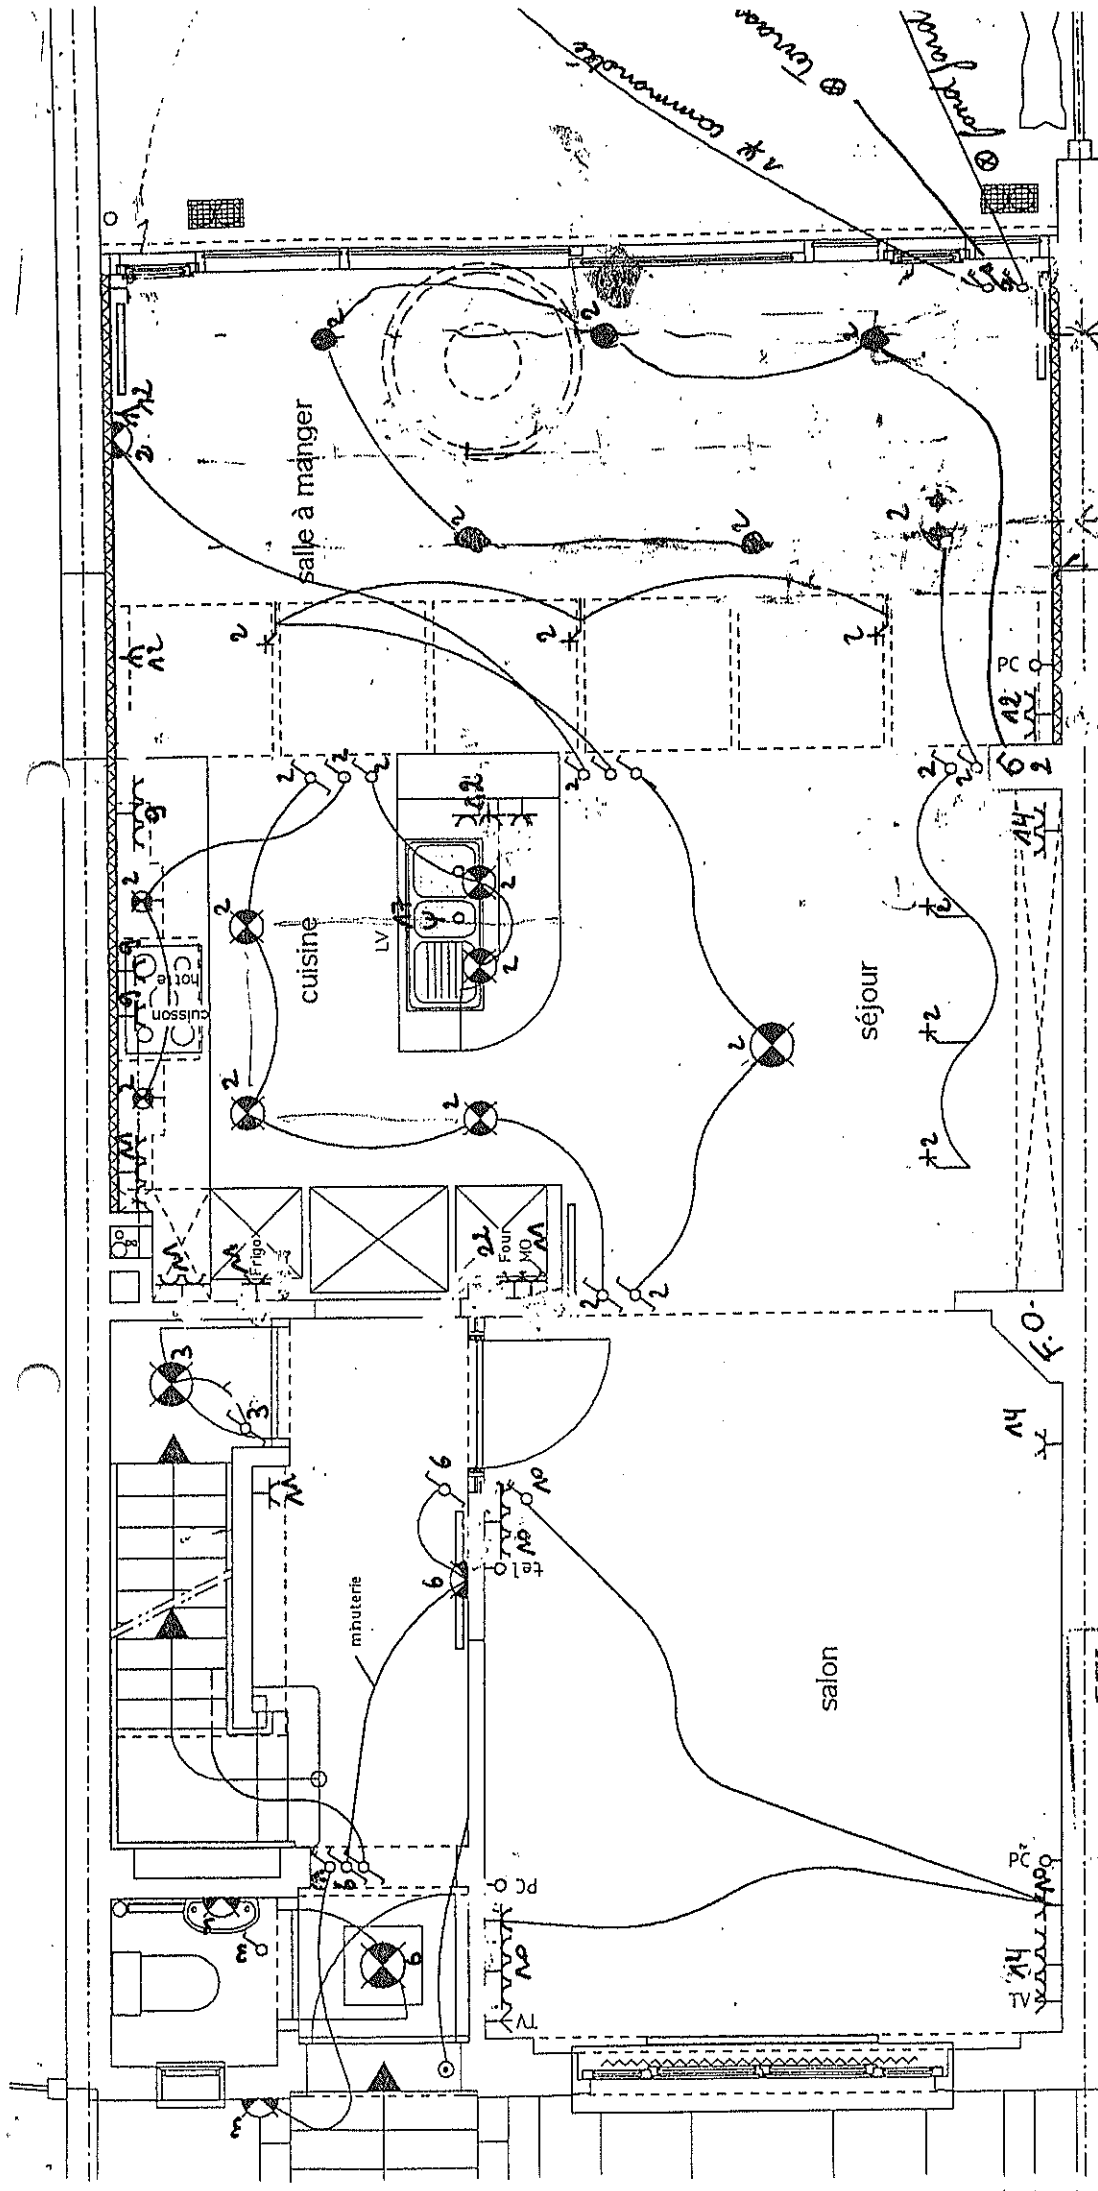

COB - 741 plan n° 5.01 EL. 2.02		
M. et Mme Cobut à 1030 Bruxelles		
plan électricité : rez-de-chaussée		
Atelier ADV 02 771 97 95	éch. : 2 %	
Modifications :		
24.09.2003		


ELECTRO-TEST v.z.w.
 E. VAN...
 Inst...

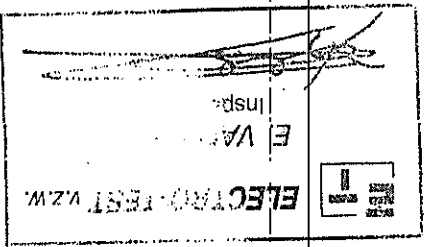


24.09.2003

COB - 741
plan n° 5.01
EL. 2.01

