

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/04/2026

Inspecteur: Jelle De Wilde

Mentor:

Installateur: Pmg Charge

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0755 506 670

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23162225

Datum verslag: 03/04/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Hoogkouterbaan
Huisnummer: 93
Busnummer:
Postcode: 9450
Gemeente: HAALTERT
Land: België

Eigenaar

Naam:
Straatnaam: Hoogkouterbaan
Huisnummer: 93
Busnummer:
Postcode: 9450
Gemeente: HAALTERT
Land: België

Installateur

Naam: Pmg Charge
BTW nr.: BE 0755 506 670
Telefoonnummer: 0479062492
E-mail: gilles@pmgcharge.be

Type : Laadpaal

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860018474002



Teller Nr. : 1SAG1100055710

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole voor de aansluiting van een elektrische laadpaal in een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, 7.22 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: >999 MΩ

OK




Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 1

RE: 5.81 Ω

OK



Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Kan de laadinrichting energie terugleveren aan de vaste stroomopwaartse elektrische installatie: Nee

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Laadpaal	C	20		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw NA			
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N7 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/4/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 08:18
De inspecteur Jelle De Wilde




Jelle De Wilde
ACEG VZW - 473

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte streks of onrecht streks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/4/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

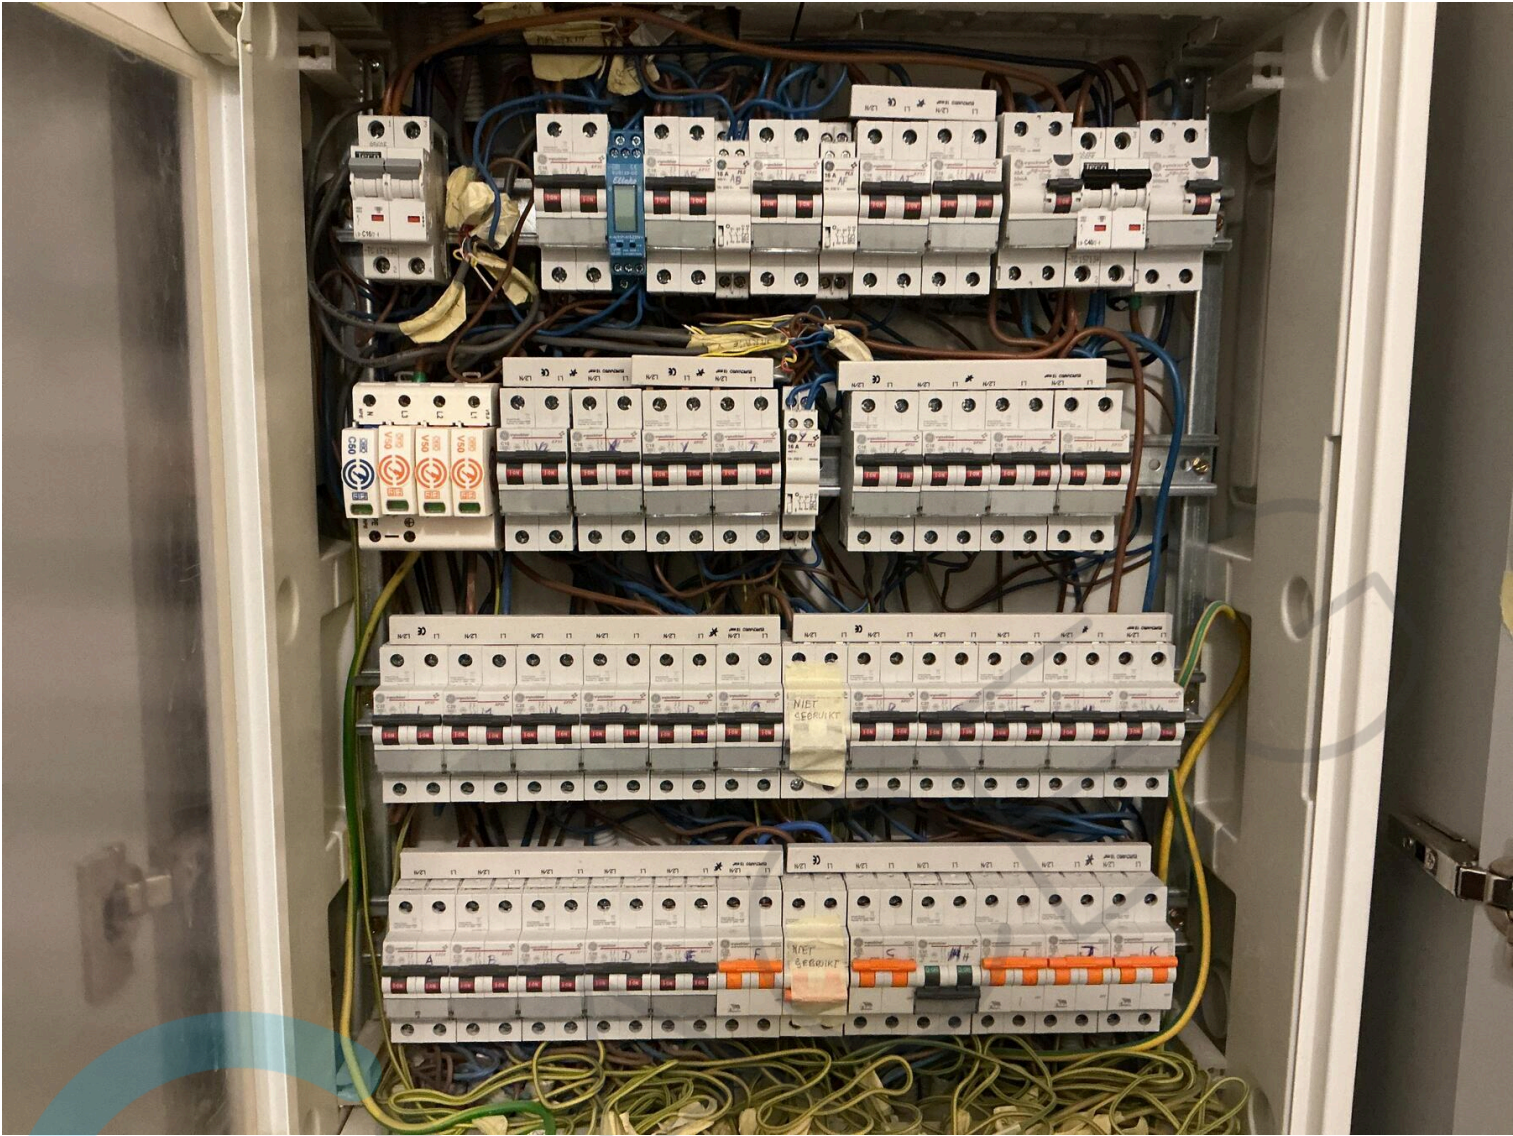











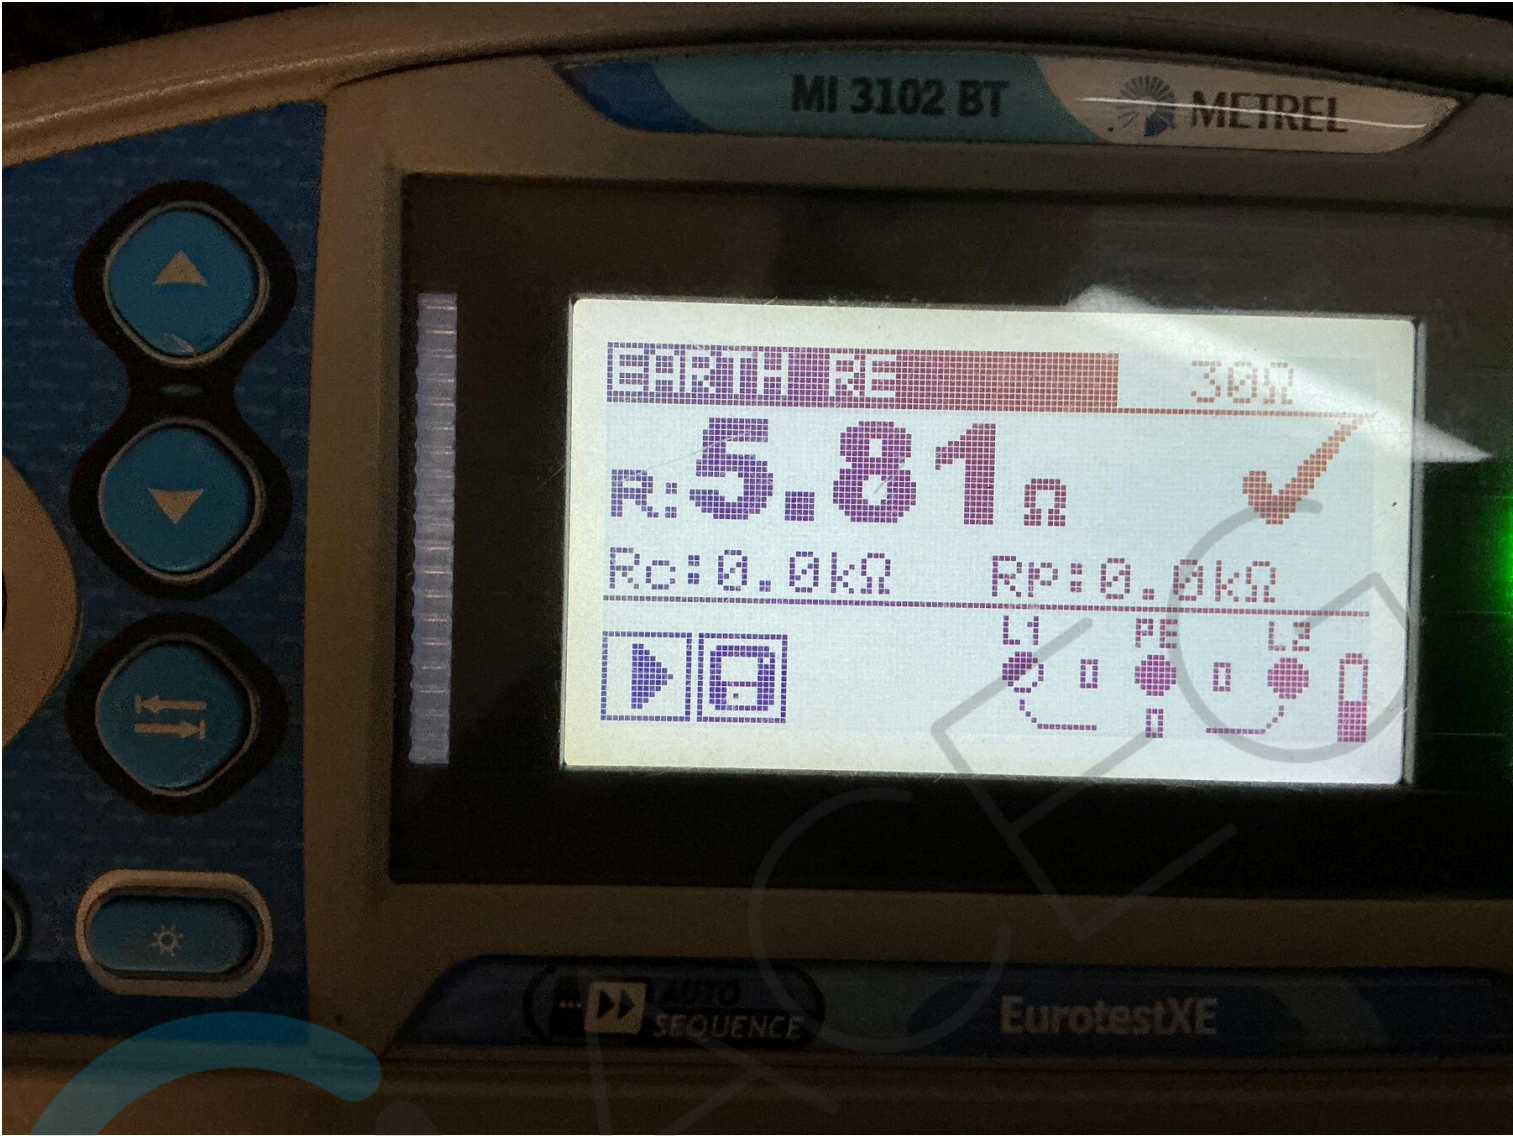



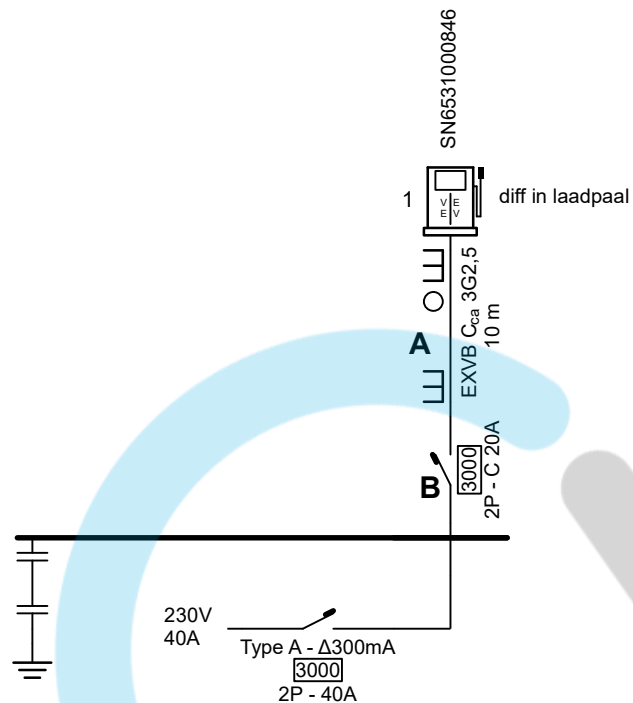

Erkend Organisme

ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: +32 9 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be

03/04/2026

Plaats van de elektrische installatie

Luc Ruyssinck
Hoogkouterbaan 93
9450 Haaltert
GSM: +32 499227446
e-mail: lf.ruyssinck@gmail.com


Installateur

PMG Charge bv
Aalstersestraat 152
9280 Wieze
GSM: 0479 06 24 92
e-mail: gilles@pmgcharge.be
BTW BE 0755.506.670

p. 1/3

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

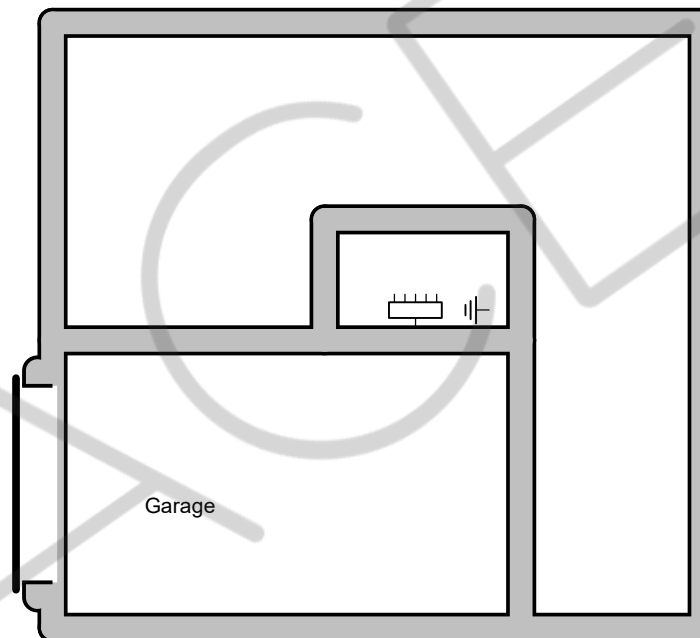**Erkend Organisme**

ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: +32 9 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be

Wilde

ACEG VZW - 473

03/04/2026

Plaats van de elektrische installatie

Luc Ruyssinck
Hoogkouterbaan 93
9450 Haaltert
GSM: +32 499227446
e-mail: lf.ruyssinck@gmail.com

Installateur

PMG Charge bv
Aalstersestraat 152
9280 Wieze
GSM: 0479 06 24 92
e-mail: gilles@pmgcharge.be
BTW BE 0755.506.670

p. 2/3**Situatieplan**

2 x 230V ~ 50Hz

B

A

Erkend Organisme

ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: +32 9 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be

Wilde

ACEG VZW - 473

03/04/2026

Plaats van de elektrische installatie

Luc Ruyssinck
Hoogkouterbaan 93
9450 Haaltert
GSM: +32 499227446
e-mail: lf.ruyssinck@gmail.com

Installateur

PMG Charge bv
Aalstersestraat 152
9280 Wieze
GSM: 0479 06 24 92
e-mail: gilles@pmgcharge.be
BTW BE 0755.506.670

p. 3/3

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz